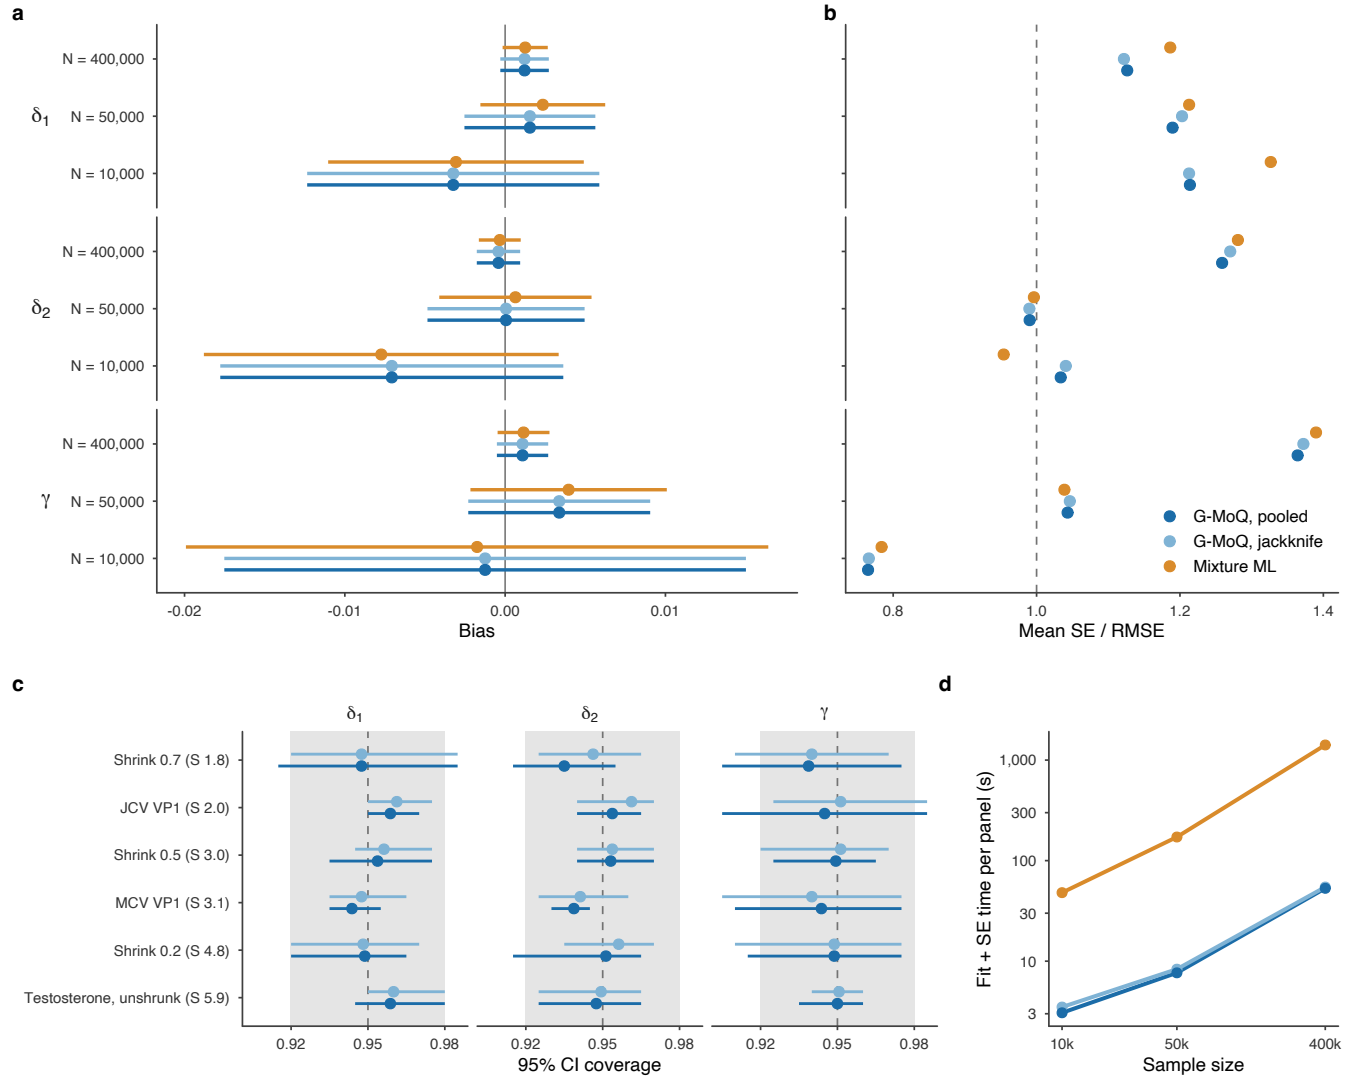
a
N = 400,000
N = 50,000
N = 10,000
δ1
δ2
γ
-0.02
-0.01
0.00
0.01
Bias
b
G-MoQ, pooled
G-MoQ, jackknife
Mixture ML
0.8
1.0
1.2
1.4
Mean SE / RMSE
c
δ1
δ2
γ
Shrink 0.7 (S 1.8)
JCV VP1 (S 2.0)
Shrink 0.5 (S 3.0)
MCV VP1 (S 3.1)
Shrink 0.2 (S 4.8)
Testosterone, unshrunk (S 5.9)
0.92
0.95
0.98
95% CI coverage
d
Fit + SE time per panel (s)
1,000
300
100
30
10
3
10k
50k
400k
Sample size