


# ARMATURA PALI Ø600 L = 12 m

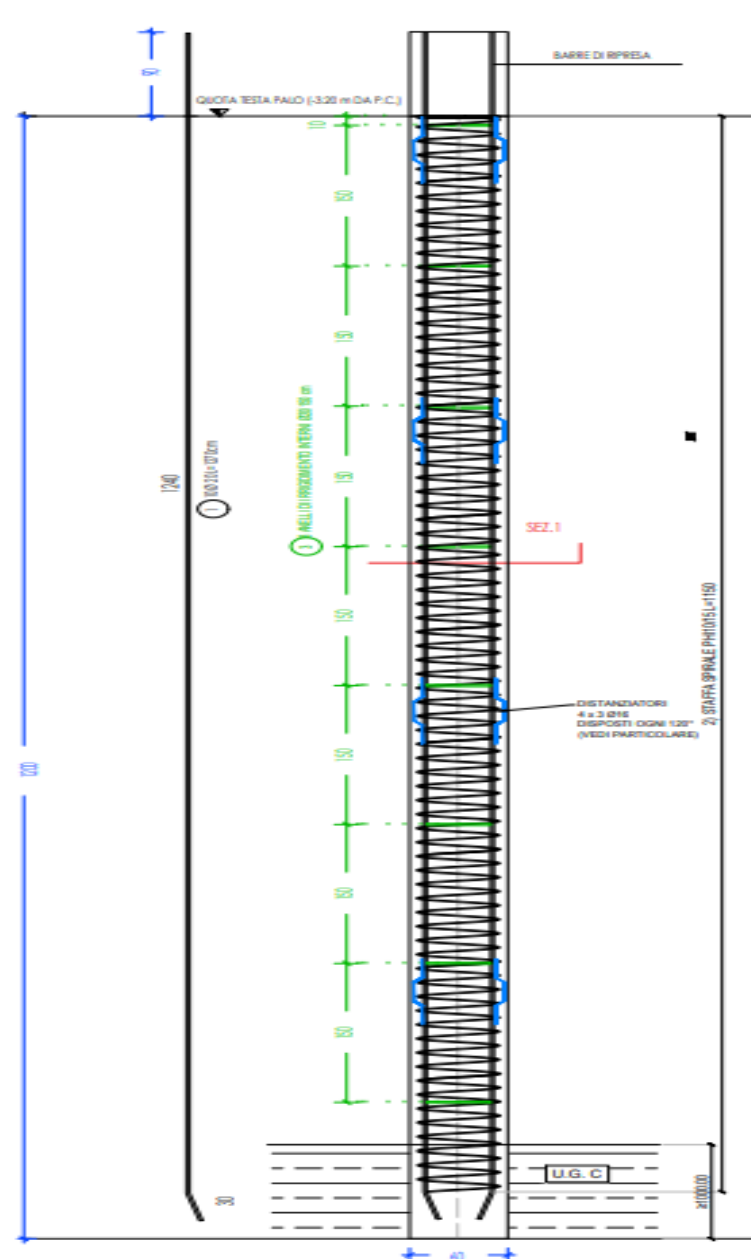

| COORDINATE PALI |            |            |       |     |
|-----------------|------------|------------|-------|-----|
| N. PALO         | X          | Y          | ØPALO | L   |
|                 | [m]        | [m]        | [mm]  | [m] |
| 403             | 512547.677 | 4349500.13 | 600   | 12  |

**NOTA:**  
I COPRIFERRI SONO CALCOLATI TRA LA SUPERFICIE ESTERNA DELL'ELEMENTO E LA SUPERFICIE ESTERNA DELLA STAFFA O DEL FERRO ESTERNO.  
OVE NON ALTRIMENTI INDICATO LA SOVRAPPOSIZIONE MINIMA TRA LE BARRE SARA' PARI A 40 VOLTE IL DIAMETRO.


| TOLLERANZE ESECUTIVE                                                  |         |
|-----------------------------------------------------------------------|---------|
| □ Pali trivellati:                                                    |         |
| - coordinate planimetriche del centro del palo (rispetto al diametro) | ±5%     |
| - verticalità                                                         | ±1%     |
| - lunghezza                                                           | ± 25 cm |
| - diametro finito                                                     | ±5%     |
| - quota testa palo                                                    | ±5 cm   |

|  | TIPOLOGIA       | Ø PALO | L [m] | n. TOT | q.ta testapalo |
|--|-----------------|--------|-------|--------|----------------|
|  | PALO TRIVELLATO | Ø 600  | 12.00 | 40     | -3.20m         |

Quote scavo a sezione fabbricati principali per pali trivellati

Q.ta pavimentazione di progetto impianto +54,00

Q.ta p.c. attuale +53,20

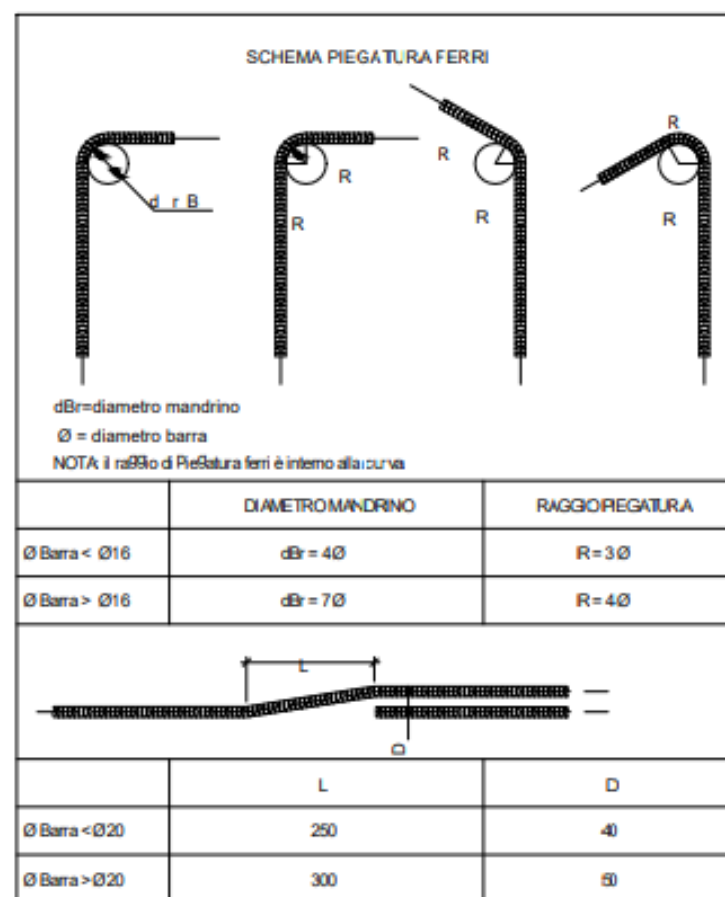

NOTE (SUI PALI TRIVELLATI):

- LA LUNGHEZZA DEI PALI TRIVELLATI DOVRÀ IN OGNI CASO GARANTIRE UNA LUNGHEZZA MINIMA DI 6 METRI. SI PRECISA, INOLTRE, CHE CIASCUN PALO DOVRÀ ASSICURARE UN IMMORSAMENTO ALL'INTERNO DELLA FORMAZIONE DI MARNA LITOIDE (U.G. C) PER UNA PROFONDITÀ NON INFERIORE A UN METRO

