




## ARMATURA PALI Ø600 L = 12 m

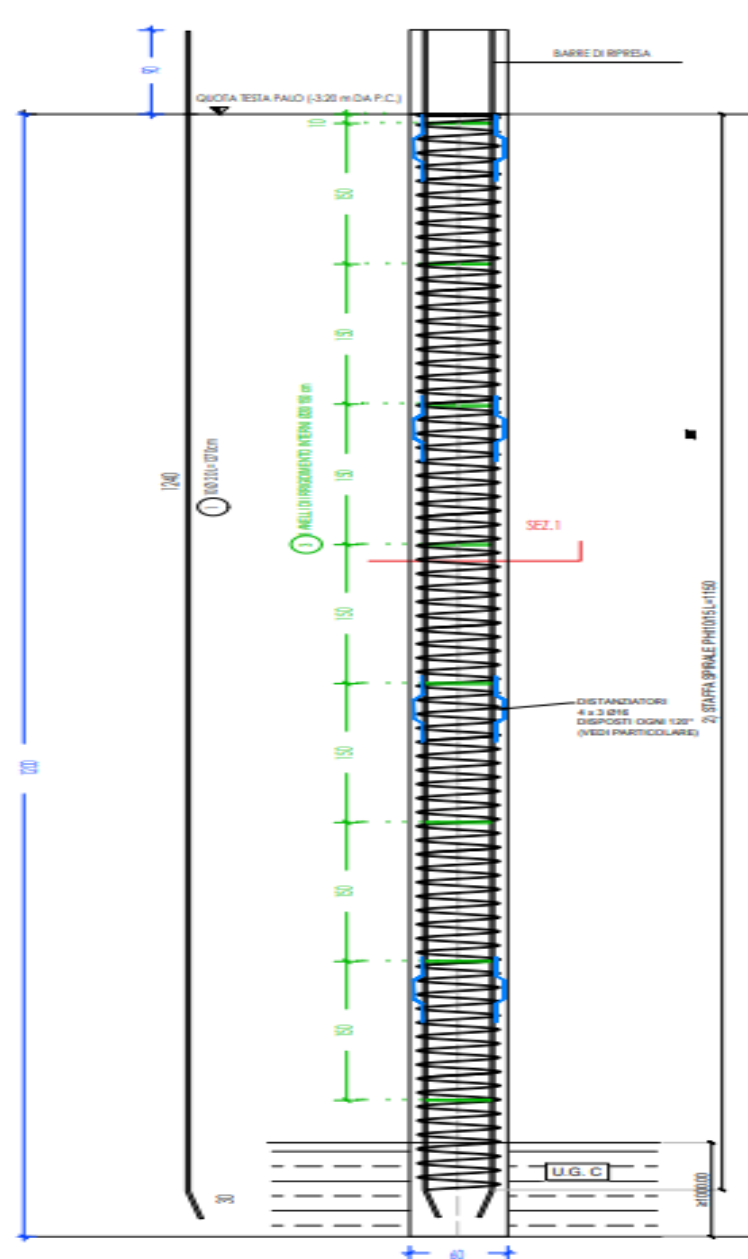

### SEZIONE 1

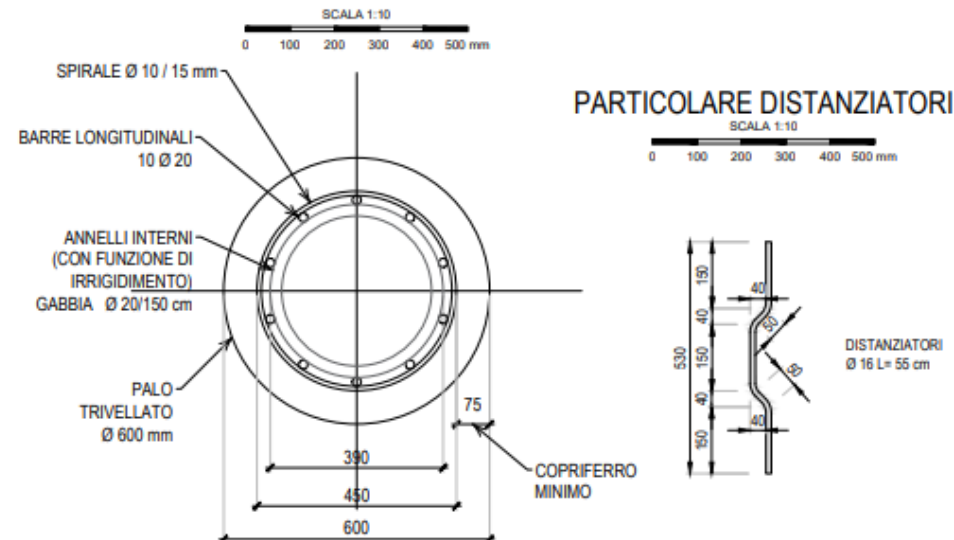

### PARTICOLARE DISTANZIATORI



DISTANZIATORI  
Ø 16 L= 55 cm

## COORDINATE PALI

| N. PALO | X          | Y          | ØPALO | L   |
|---------|------------|------------|-------|-----|
|         | [m]        | [m]        | [mm]  | [m] |
| 429     | 512568.429 | 4349533.48 | 600   | 12  |

### NOTA:

I COPRIFERRI SONO CALCOLATI TRA LA SUPERFICIE ESTERNA DELL'ELEMENTO E LA SUPERFICIE ESTERNA DELLA STAFFA O DEL FERRO ESTERNO. OVE NON ALTRIMENTI INDICATO LA SOVRAPPOSIZIONE MINIMA TRA LE BARRE SARA' PARI A 40 VOLTE IL DIAMETRO.

### TOLLERANZE ESECUTIVE


- Pali trivellati:
  - coordinate planimetriche del centro del palo (rispetto al diametro)  $\pm 5\%$
  - verticalità  $\pm 1\%$
  - lunghezza  $\pm 25$  cm
  - diametro finito  $\pm 5\%$
  - quota testa palo  $\pm 5$  cm

| TIPOLOGIA                                                                                           | Ø PALO | L [m] | n. TOT | q.ta testapalo |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------|----------------|
|  PALO TRIVELLATO | Ø 600  | 12.00 | 40     | -3.20m         |


Quote scavo a sezione fabbricati principali per pali trivellati

Q.ta pavimentazione di progetto impianto +54,00

Q.ta p.c. attuale +53,20

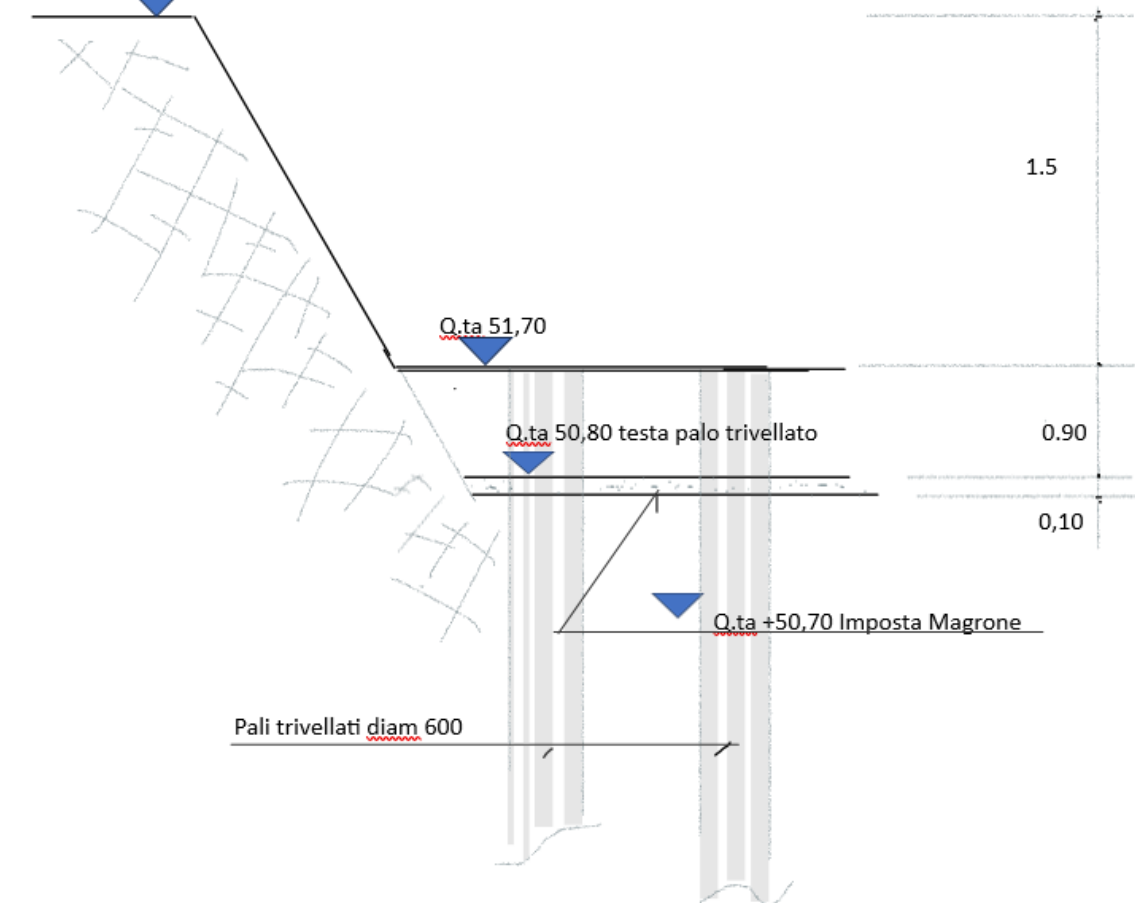

### SCHEMA PIEGATURA FERRI

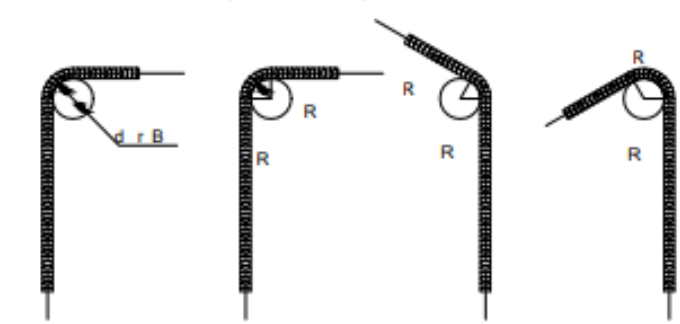

dBr=diametro mandrino

Ø = diametro barra

NOTA: il raggio di piegatura ferri è interno alla curva

|               | DIAMETRO MANDRINO | RAGGIO PIEGATURA |
|---------------|-------------------|------------------|
| Ø Barra < Ø16 | dBr = 4Ø          | R = 3Ø           |
| Ø Barra > Ø16 | dBr = 7Ø          | R = 4Ø           |

|               | L   | D  |
|---------------|-----|----|
| Ø Barra < Ø20 | 250 | 40 |
| Ø Barra > Ø20 | 300 | 50 |

### NOTE (SUI PALI TRIVELLATI):

- LA LUNGHEZZA DEI PALI TRIVELLATI DOVRÀ IN OGNI CASO GARANTIRE UNA LUNGHEZZA MINIMA DI 6 METRI. SI PRECISA, INOLTRE, CHE CIASCUN PALO DOVRÀ ASSICURARE UN IMMORSAMENTO ALL'INTERNO DELLA FORMAZIONE DI MARNA LITOIDE (U.G. C) PER UNA PROFONDITÀ NON INFERIORE A UN METRO