

Ø600 L = 6 m



COORDINATE PALI

6

PAI TIPO E

512403.9918

4349593.3075

6

NOTA:

I COPRIFERRI SONO CALCOLATI TRA LA SUPERFICIE ESTERNA DELL'ELEMENTO E LA SUPERFICIE ESTERNA DELLA STAFFA O DEL FERRO ESTERNO.
OVE NON ALTRIMENTI INDICATO LA SOVRAPPOSIZIONE MINIMA TRA LE BARRE SARA' PARI A 40 VOLTE IL DIAMETRO.

TOLLERANZE ESECUTIVE

- ☐ Pali trivellati:

- coordinate planimetriche del centro del palo (rispetto al diametro) $\pm 5\%$

- verticalità $\pm 1\%$

- lunghezza ± 25 cm

- diametro finito	±5%
-------------------	-----

- quota testa palo ±5 cm

TIPOLOGIA

Ø PALO

 $L \text{ [m]}$

n. TOT

q.ta testapalo

PALO TIPO B


Ø 600

6.00

12

-1.13m

Quote scavo a sezione per pali trivellati trasformatori



Q.ta scapitozzatura +53,77

Q.tà p.c. attuale +53,20

Q.ta imposta
magrone + 52,77

Q.ta testa palo + 52,87

Pali trivellati diam. 600

SEZIONE 1



SPIRALE Ø 8 / 15 mm


BARRE LONGITUDINALI
10 Ø 20

ANELLI INTERNI
(CON FUNZIONE DI
IRRIDIMENTO)
GABBIA Ø 20/150 cm

PALO
TRIVELLATO
Ø 600 mm

COPRIFERRO
MINIMO

PARTICOLARE DISTANZIATORI

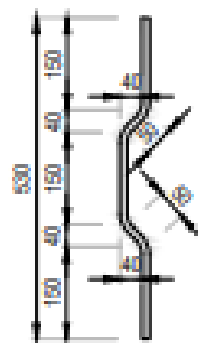

DISTANZIATORI
Ø 16 L= 55cm

DISTANZIATO
 @ 16 L= 55cm