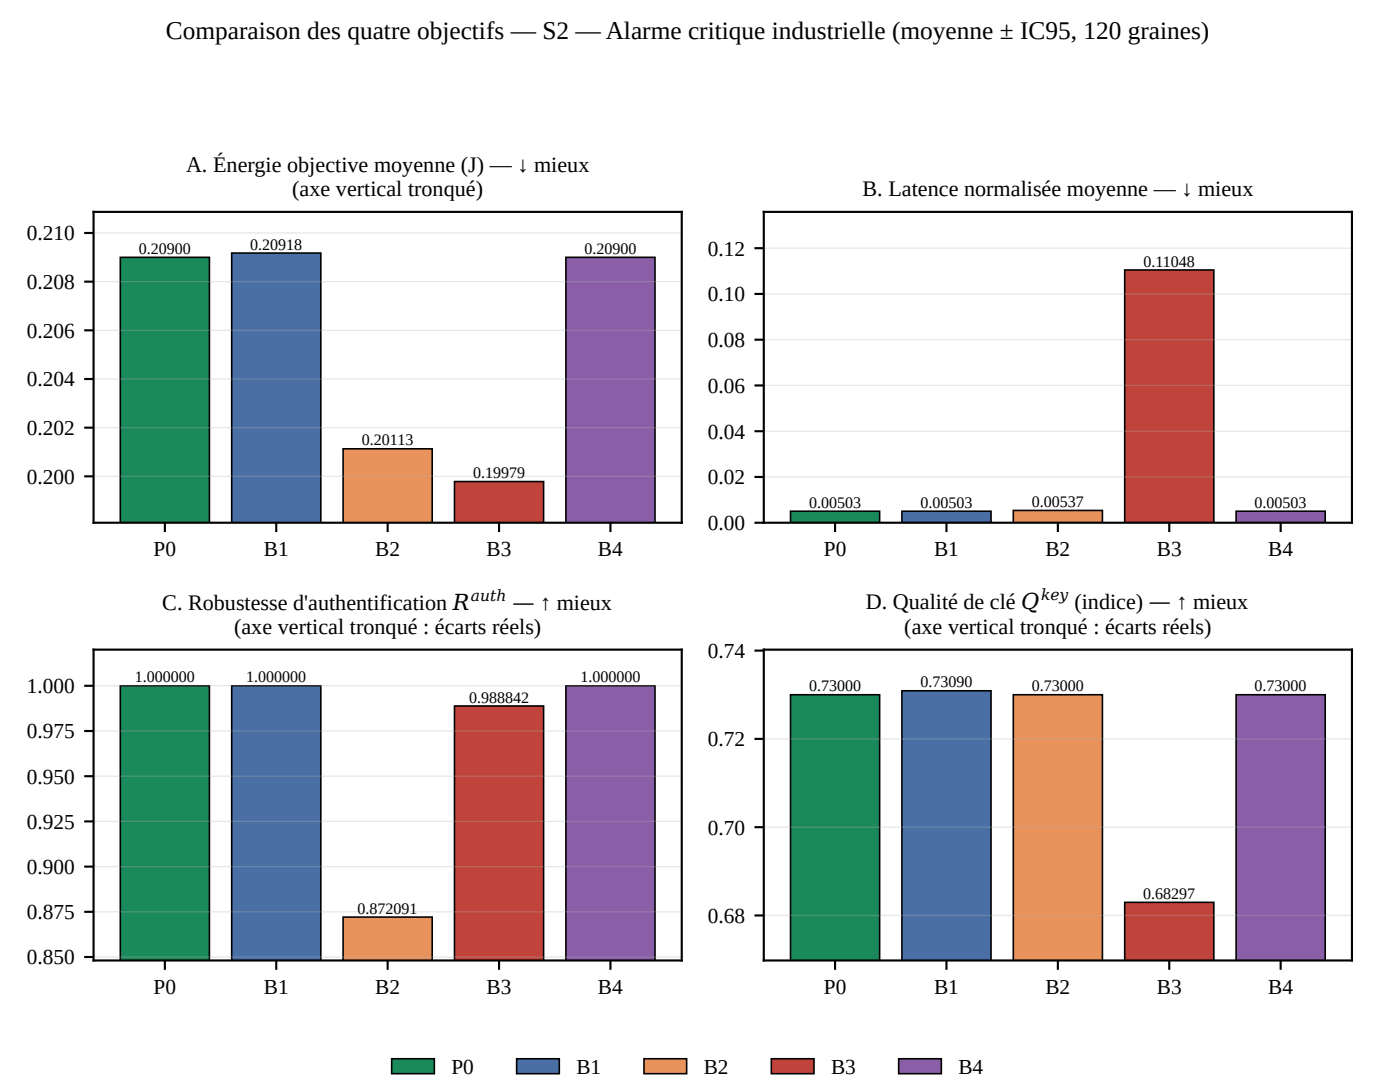
Comparaison des quatre objectifs — S2 — Alarme critique industrielle (moyenne ± IC95, 120 graines)
A. Énergie objective moyenne (J) — ↓ mieux
(axe vertical tronqué)
0.210
0.208
0.206
0.204
0.202
0.200
0.20900
0.20918
0.20113
0.19979
0.20900
P0
B1
B2
B3
B4
B. Latence normalisée moyenne — ↓ mieux
0.12
0.10
0.08
0.06
0.04
0.02
0.00
0.00503
0.00503
0.00537
0.11048
0.00503
P0
B1
B2
B3
B4
C. Robustesse d'authentification R^{auth} — ↑ mieux
(axe vertical tronqué : écarts réels)
1.000
0.975
0.950
0.925
0.900
0.875
0.850
1.000000
1.000000
0.872091
0.988842
1.000000
P0
B1
B2
B3
B4
D. Qualité de clé Q^{key} (indice) — ↑ mieux
(axe vertical tronqué : écarts réels)
0.74
0.72
0.70
0.68
0.73000
0.73090
0.73000
0.68297
0.73000
P0
B1
B2
B3
B4