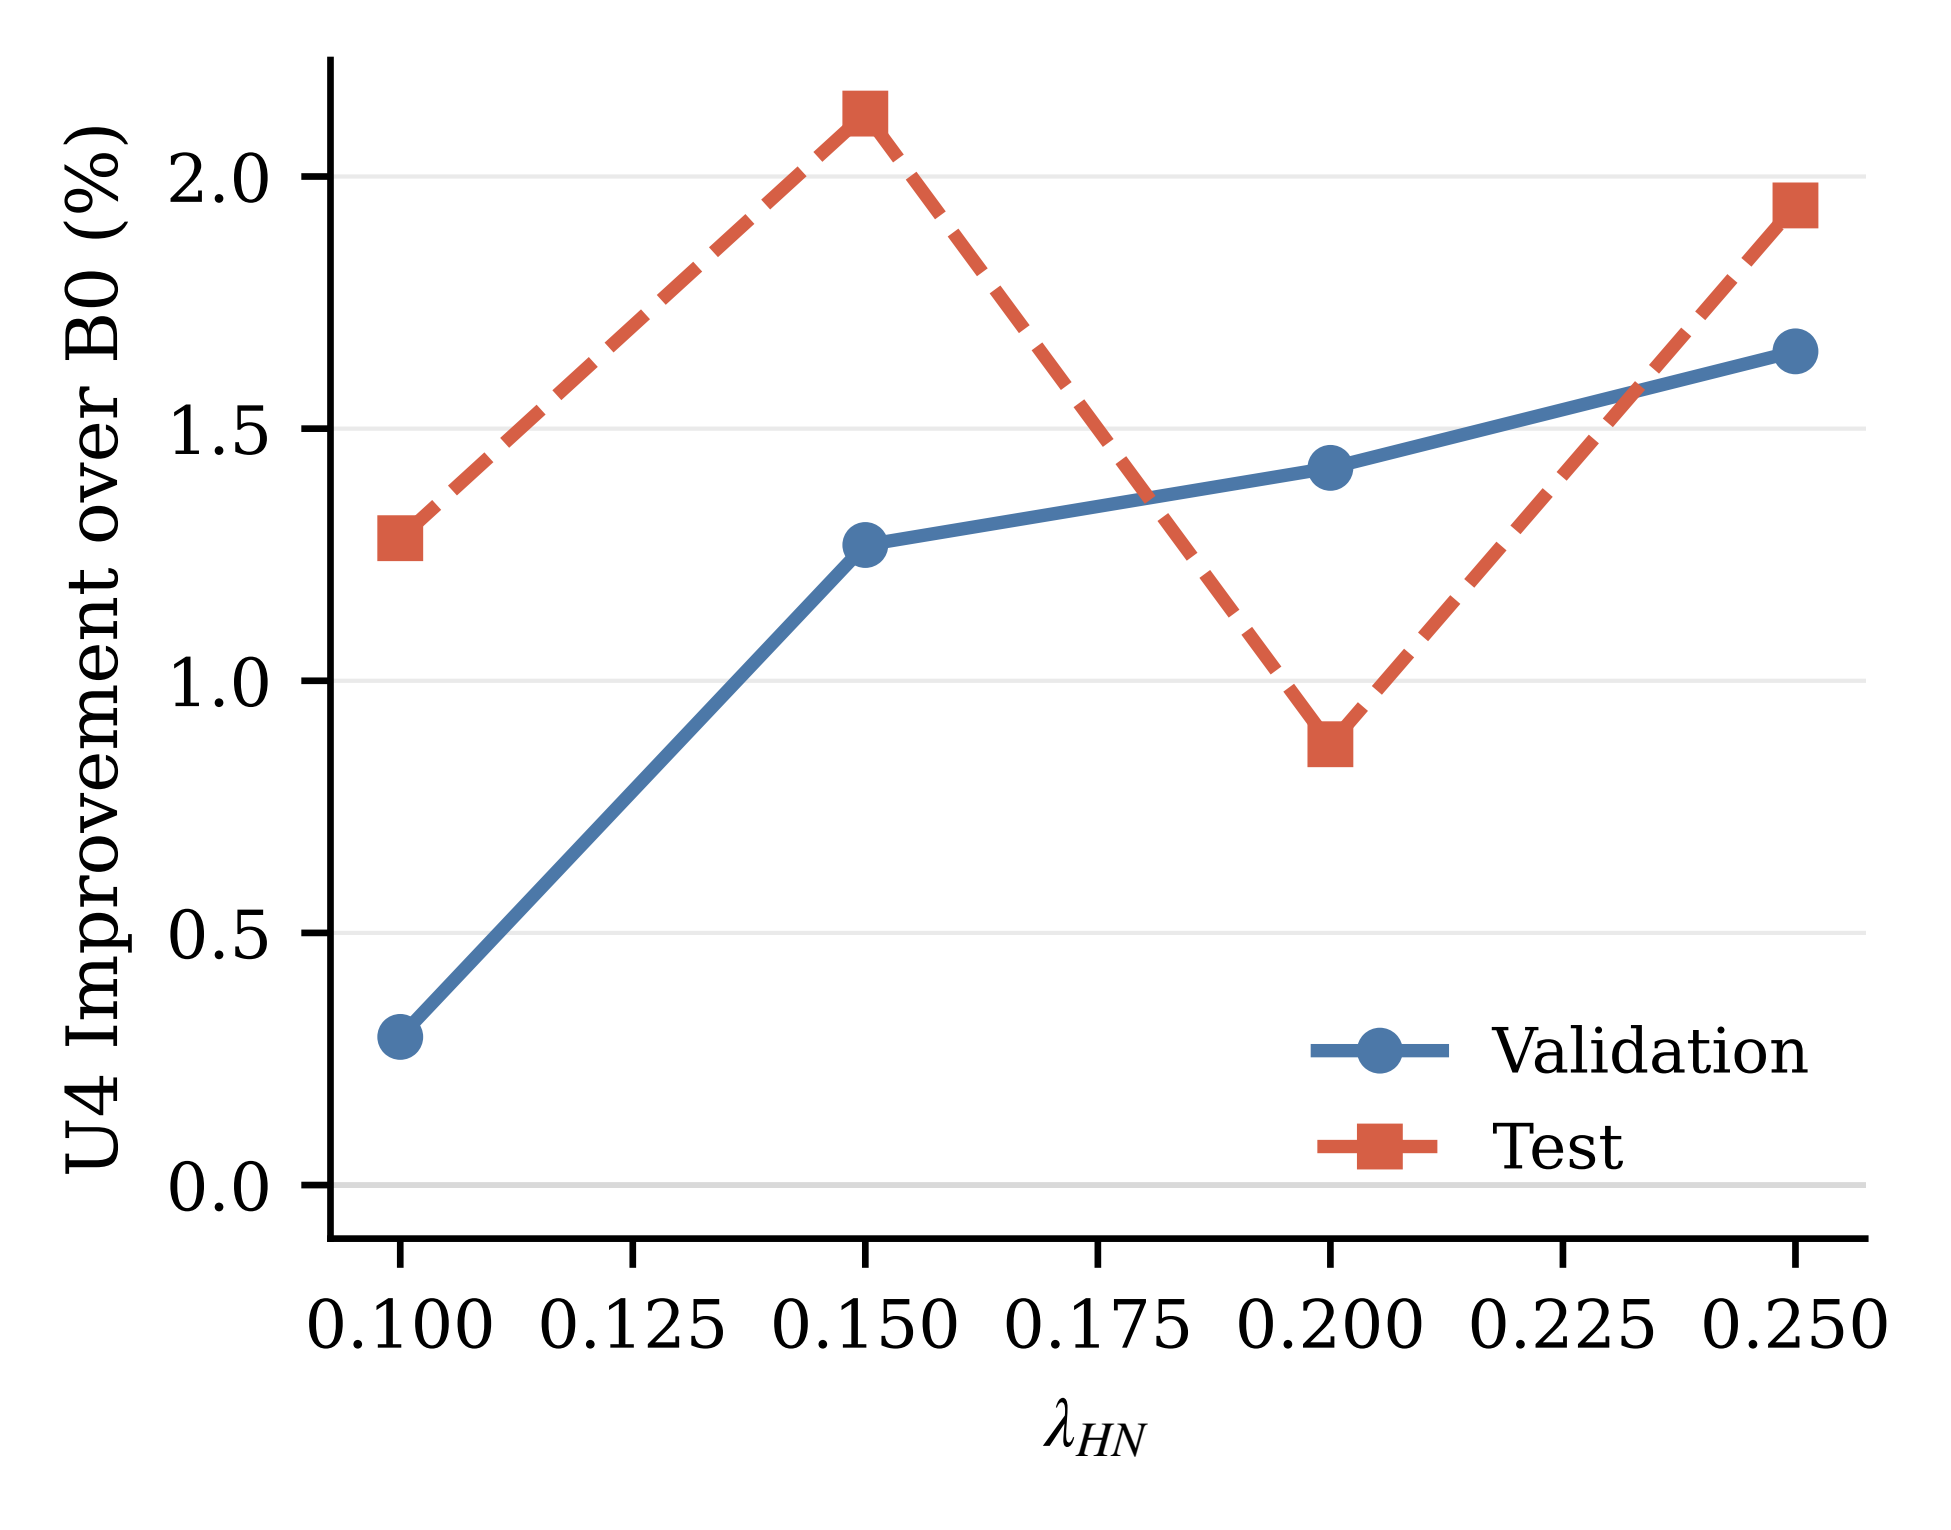
U4 Improvement over B0 (%)
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0
0.100
0.125
0.150
0.175
0.200
0.225
0.250
λ_{HN}
Validation
Test