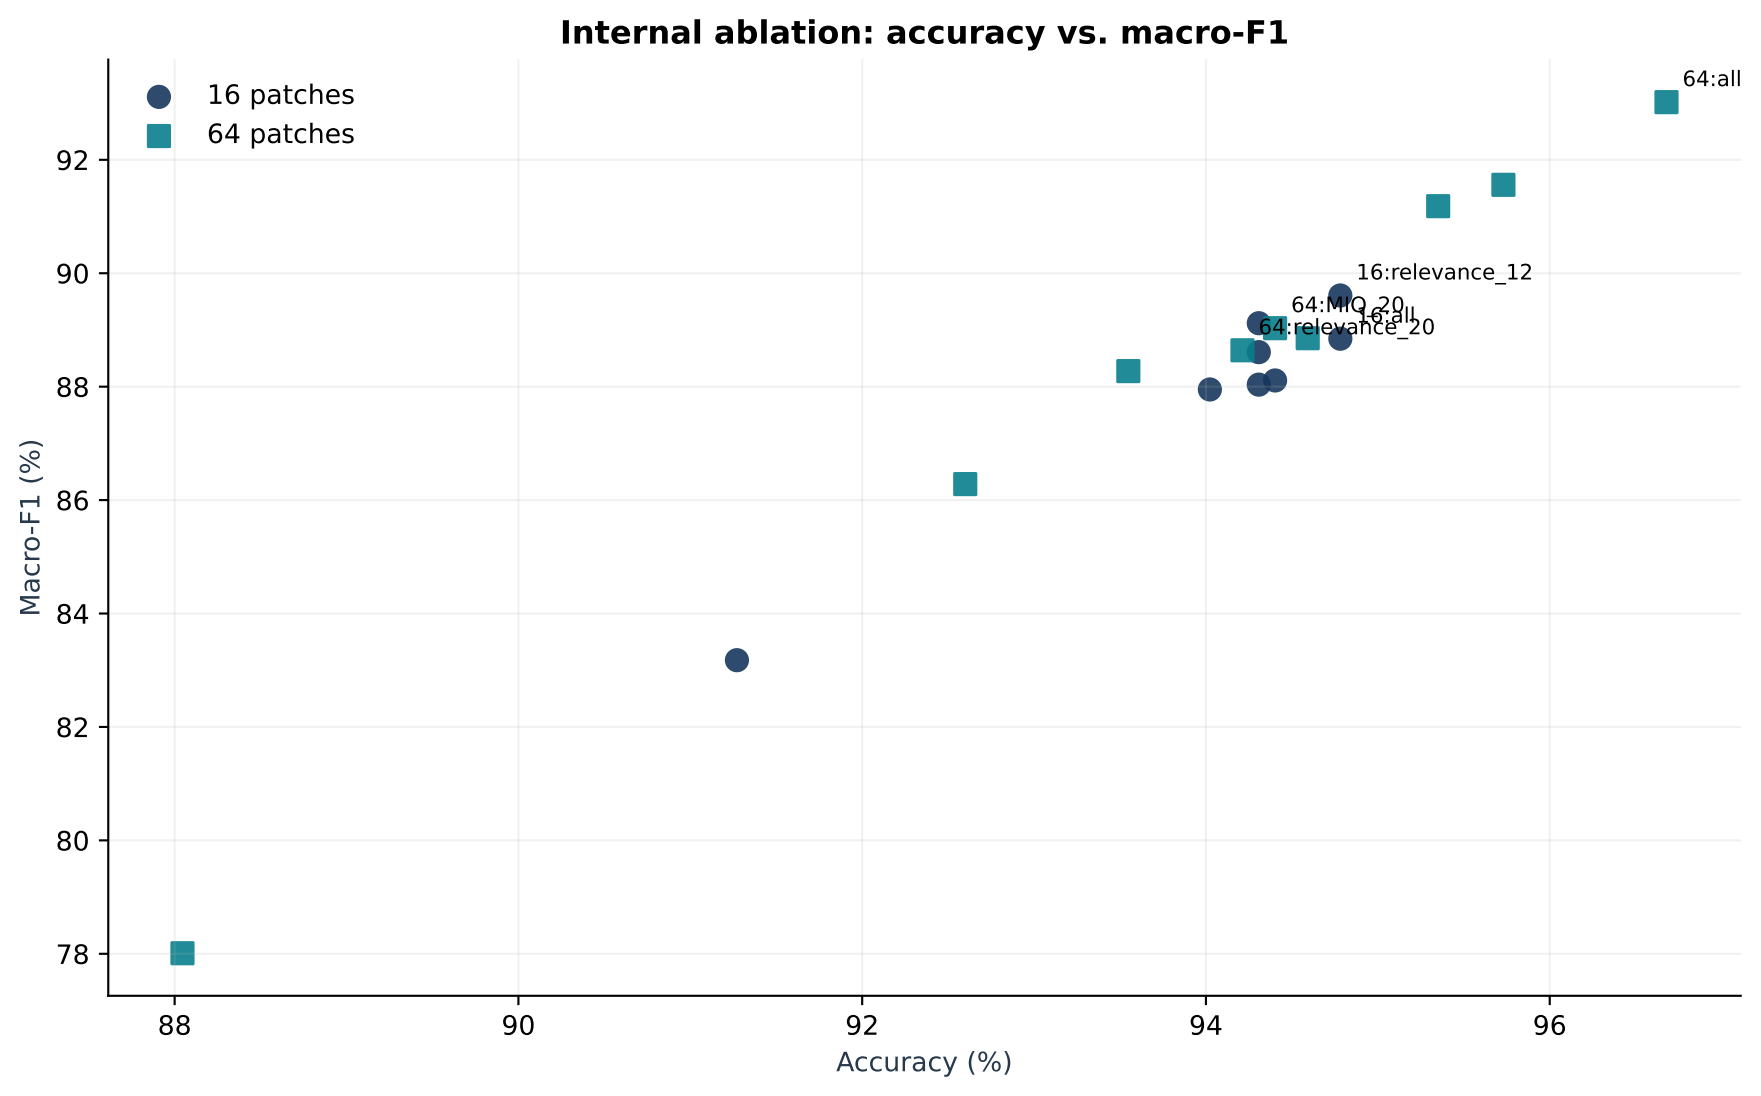
Internal ablation: accuracy vs. macro-F1
16 patches
64 patches
64:all
16:relevance_12
64:MIQ_20
16:all
64:relevance_20
Macro-F1 (%)
Accuracy (%)
78
80
82
84
86
88
90
92
88
90
92
94
96