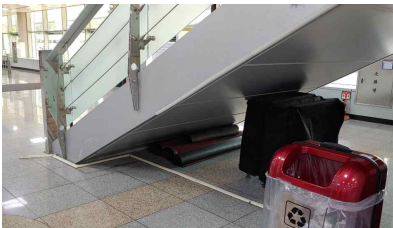
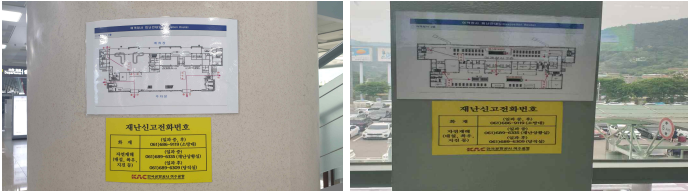


2022년도 □□공항 종합감사결과 현지조치 통보서

연번	내 용	비 고
1	□ △△은행 ATM기 임대차계약에 관한 사항 ○ 「재산관리규정」 제20조 제1항에 따르면 재산을 임대할 경우에는 계약 당시 연간임대료(VAT 포함)의 12분의 9 이상에 해당하는 임대보증금을 현금으로 납부토록 하고 있음. ○ 그러나 □□공항에서는 △△은행 ATM기 연간임대료가 553,300원 (VAT 포함)임에도 불구하고, 임대보증금을 252,450원만 확보하고 있으며, 임대차계약서에 임대보증금도 252,450원으로 표기되어 있음. ○ 조치할 사항 : 연간임대료의 12분의 9에 해당하는 414,970원을 임대보증금으로 확보하고, 임대차계약서를 수정하시기 바랍니다.	임대
2	□ 여객청사 정수기 관리에 관한 사항 ○ 먹는물관리법 제8조의2 제6항, 같은 법 시행규칙 제2조의2 제4항에 따라 정수기 관리카드를 비치하고 기록을 유지하여야 함. ○ 그러나 □□공항 내 정수기 일부는 관리카드가 부착되어 있지 않음.  ○ 조치할 사항 : 여객청사 내 정수기 관리카드를 비치하고 기록하시기 바랍니다.	운영
3	□ 터미널 미관 개선에 관한 사항 ○ 터미널 1층 2번 방풍실 측 계단 하부에 카페트 등 비품이 적치되어 있음.  ○ 조치할 사항 : 터미널 미관 개선을 위해 해당 비품을 창고 등 여객에게 노출되지 않는 공간에 보관하여 주시기 바랍니다.	운영

연번	내 용	비 고
4	□ 공사 비전 현행화 및 환경방침 폐기 ○ 우리 공사 최상위 경영계획인 「비전2030 중장기 경영계획」의 2차 롤링을 완료함에 따라 비전의 원활한 공유·전파를 위해 포스터를 배포(●실-1136, '22.3.28.)한 바 있으며, 본사 관련부서에서 2019년 배포한 환경방침을 폐기(전국공항 담당자에 메일 발송, '22.5.2.) 토록 요청한 바 있음. ○ 그러나 回回공항 사무실 일부에 구 비전 및 환경방침이 게시되어 있음. ○ 조치할 사항 : 공사 비전을 현행화하고 환경방침을 폐기하시기 바랍니다.	총무
5	□ 소화기 점검에 관한 사항 ○ 우리 공사 「소화기 관리지침」 제6조에 따라 소화기 관리 담당자는 매월 1회 이상 소화기 점검 및 점검표에 기록을 유지하여야 함. ○ 그러나 回回공항 내 소화기 일부는 점검이 이루어지지 않음.  ○ 조치할 사항 : 소화기 점검을 철저히 하시기 바랍니다.	안전
6	□ 피난안내도 작성에 관한 사항 ○ 화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 제21조의2, 같은 법 시행규칙 제14조의5 및 소방청 「표준 피난안내도 작성기준」에 따라 피난유도 안내정보를 제공하도록 하고 있음. ○ 그러나 回回공항 내 피난안내도에는 현재 위치가 표기되어 있지 않음.  ○ 조치할 사항 : 「표준 피난안내도 작성기준」에 따라 피난안내도 상에 현재 위치를 표기하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비 고
7	□ 인명구조기구(공기호흡기) 관리에 관한 사항 ○ 「인명구조기구 화재안전기준(NFSC 302)」 제4조(설치기준)에 따르면 인명구조기구가 설치된 가까운 장소의 보기 쉬운 곳에 “인명구조기구”라는 축광식 표지와 그 사용방법을 표시한 표시를 부착하되, 축광식 표지는 소방청장이 고시한 「축광표지의 성능인증 및 제품검사의 기술기준」에 적합한 것으로 하도록 하고 있음. ○ 그러나 〇〇공항에서는 이산화탄소소화설비가 설치된 지하층 전기실 출입구 인근에 인명구조기구(공기호흡기)를 운영 중이나, “인명구조기구”라는 축광식 표지를 설치하지 않음. ○ 조치할 사항 : 인명구조기구(공기호흡기) 가까운 장소의 보기 쉬운 곳에 “인명구조기구”라는 축광식 표지를 설치하시기 바랍니다.	안전
8	□ 목적외 사용된 산업안전보건관리비의 환수 ○ 건설업 산업안전보건관리비 계상 및 사용기준(고용노동부고시 제2020-63호) 제8조(목적 외 사용금액에 대한 감액 등)에 따라 다른 목적으로 사용된 안전보건관리비에 대하여 계약금액에서 감액조정 하거나 반환을 요구할 수 있음. ○ ‘〇〇공항 LED조명등 교체사업’를 주식회사 〇〇와 2020.5.19. 계약체결(계약금액: 70,967천원, 공사기간: 2020.6.1.~2020.9.28.)하여 2020.8.25. 사업준공을 하였으며, 확인결과 산업안전관리비 사용 내역 중 안전관리자 등 인건비 및 각종 업무수당 등 항목으로 신호수에 대한 인건비를 지급함으로써 목적외 집행을 하였음. ○ 조치할 사항 : 목적외 사용된 안전관리비 207,900원을 환수하시기 바랍니다.	공사

연번	내 용	비 고
9	□ 발전기운전반 설치지역 황색 안전선 미설치 ○ 전기설비기준 제21조 2항에는 발전소개폐소 또는 이에 준하는 곳에 시설하는 배전반에 고압용 또는 특고압용의 기구 또는 전선을 시설하는 경우에는 취급자에게 위험이 없도록 방호에 필요한 공간을 확보하여야 한다고 명시되어 있으며, 내선규정 3220-4(수전실 등의 시설) 제3항은 수전실 또는 큐비클등에는 적당한 위험표시를 설치하여야 한다고 명시되어 있음. ○ 〰〰공항 수배전반실에는 큐비클 주변에 황색 안전선이 바닥에 도장되어 있지만, 발전기실의 발전기 운전반 설치 지역에는 황색안전선이 설치되지 않은채로 운영되고 있음.  ○ 조치할 사항 : 시설물 안전관리 및 감전사고 예방을 위해 발전실 운전반 설치 지역에 황색 위험표시 안전선을 설치하시기 바랍니다.	시설