


붙임#2

현지조치사항 통보서

처분요구 번호	2016년도-35
수 신	상업시설처
제 목	서비스도로 서측 옥내소화전 관리 부적정

지 적 내 용 : 소방시설은 화재발생시 인명 및 재산을 보호하기 위해 설치·운영 중에 있으나 2016.7.19. 점검결과 여객터미널 서비스도로(서측)에 설치된 옥내 소화전 및 휴대용 소화기 전면의 적재물 등으로 인해 위급한 상황에 신속한 대처가 어려운 실정입니다.

(소방시설법 제9조 및 제53조에 따라 300만원이하 과태료 부과대상)

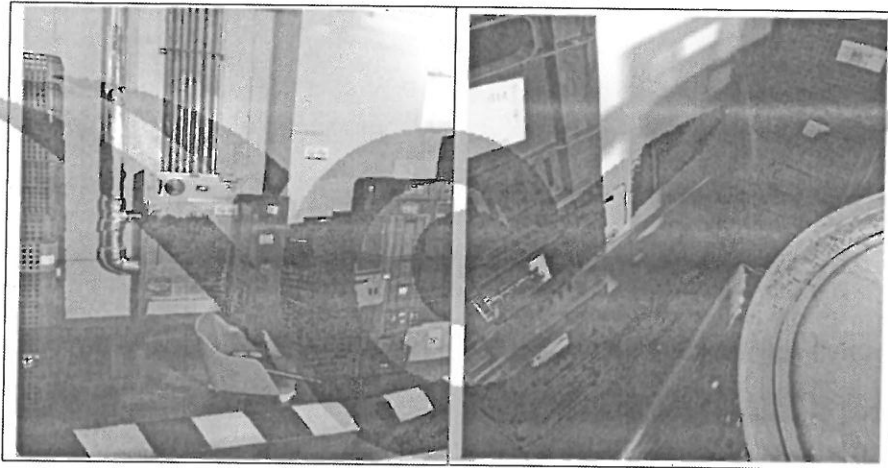

조치할 사항 : 옥내 소화전 및 휴대용 소화기 전면의 적재물 이동 등을 통해 화재발생시 신속한 대응이 가능하도록 개선

감사 실시결과 상기 사항에 대하여 현지 조치할 것을 요구하오니, 빠른 시일 내에 조치하시고 그 처리결과를 관계 증빙서를 첨부하여 2016년 08월 18일까지 회신하여 주시기 바랍니다.

2016년 7월 19일

감 사 반 장