

한국전력공사 상임감사위원

통보(우수사례)

제 목 : [4] 원격검침시스템 활용 이상고객 적기 대응

관 계 부 서 : 구로금천지사 전력공급부

모 범 직 원 : 구로금천지사 전력공급부 과장 ▶▶◆◆

내 용

구로금천지사 내선계기팀 ▶▶◆◆ 과장은 고객이 원하는 시기에 신규 송전하고, 고장 전력량계는 신속히 교체하며, 검정만료 계기는 적기에 교체하는 등 고객에게 전력을 공급하는 임무에 최선을 다하고 있다. 이러한 통상업무와 더불어 고압원격검침시스템(AMI) 및 MDMS, K-ami 등 원격검침시스템을 주기적으로 상시 모니터링하여 결상이벤트, 오결선 등 이상고객을 조기에 적출하여 정상화 조치하고, 고객 민원소지 발생 예방 및 요금청구 정확도 향상을 통한 고객만족도 증진에 크게 기여하고 있다.

1. 차세대 고압원격검침시스템 이벤트 점검을 통한 과소 청구요금 적기 발굴

차세대 고압원격검침시스템의 계기이벤트 정보(전압결상, 전류결상 등)를 주기적으로 점검 후, 이상(MOF 결상, 오결선, 계기고장 등) 설비를 적기에 발체하여 정상화 하였음. MOF 관련 정상화 실적은 3호(협정요금 약 백만원 이상)이며, 수전설비 이상 및 전력량계 시간오차 등 다양한 이상 설비를 조기 해소하여 요금청구 정확도 및 고객만족도 향상에 기여하였다.

[그림 1] 차세대 고압원격검침시스템 화면



2. K·AMI(저압원격검침시스템) 적극 활용

K·AMI를 활용하여 전압결상 이벤트를 주기적으로 점검하여 과소계량되고 있는 저압 삼상전력량계를 선제적으로 적출·교체하여 추가적인 요금과소청구를 예방하였고, 결상정보를 통한 정확한 요금협정으로 비정상기간 과소 계량된 전기사용량 5건에 대하여 추가 청구하였다. 더불어, K·AMI의 원격 기능인 검침일 변경, 역송세팅, 시간변경 등을 적극 활용하여, 협력회사 시공건을 최소화 하였다.

[그림 2] K·AMI(저압원격검침시스템) 화면



3. MDMS 위약탐지시스템을 활용한 위약처리

MDMS 위약탐지시스템의 「휴지기간 사용고객 탐지」 기능으로 휴지기간 중 사용량이 있는 고객 2호를 조기 탐지하여 적발하여 추가 위약사용을 근절하였으며, 위약 및 면탈요금을 징수하였다.

[그림 3] MDMS 위약탐지시스템 화면



4. 노후 고압전력량계용 무정전교체 단자대(TTB) 교체를 통한 MOF 소손 예방


TTB 고장은 MOF 소손과 비정상계량을 유발하므로, 노후 TTB는 적기에 교체함이 바람직하나, 수전설비 가압상태에서는 교체가 불가능하여 방치되는 실정이다. 전력공급부는 노후 TTB가 설치된 고압고객의 한국전기안전공사 정기검사 일정을 사전에 파악하여, 정기검사로 인한 수전설비 정전시 TTB 교체를 시행하였다. 최근 3년간 TTB 27개를 교체함으로서 MOF 소손, 파급고장, 비정상계량을 예방하였고, 고객만족도 제고 및 전력품질 향상에 크게 기여하였다.

[그림 4] 구형TTB 화재 사진 및 구형TTB 교체 사진

※ 실제 사례: 23.01.10 신도림동 합동산업 구형TTB 화재발생



※ 구형TTB 교체전 · 후 사진(예시)

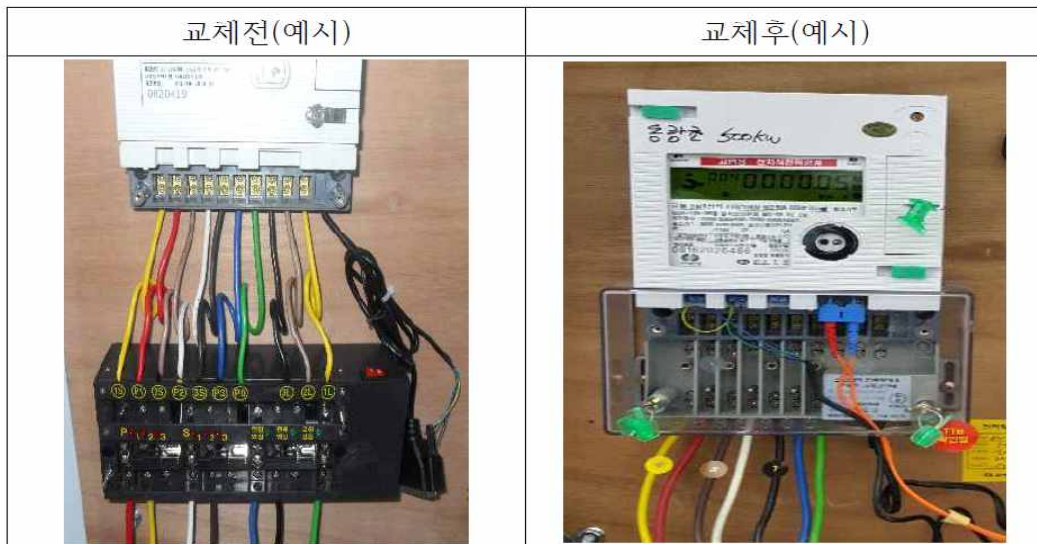

조치할 사항

위 모범 사례를 널리 알리니, 관련 업무에 참고하시기 바랍니다. (통보)