

【제 목】 : 스프링클러 설치 위치에 관한 사항 (통보)

【내 용】

- 우리 원 제2사옥은 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제2조 및 동법 시행령 별표 2에 따라 소방시설을 설치하여야하는 소방시설물인 특정소방대상물이다. 따라서 신사옥 건립팀(현 안전관리부)은 제2사옥을 건립하며 동법 시행령 별표 5에 따라 스프링클러를 설치하였다.

☞ 참고자료: 【「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」】

제2조(정의)

① 이 법에서 사용하는 용어의 뜻은 다음과 같다.

1. ~ 2. (생 략)

3. "특정소방대상물"이란 소방시설을 설치하여야 하는 소방대상물로서 대통령령으로 정하는 것을 말한다.

4. (생 략)

② (생 략)

☞ 참고자료: 【「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 2】

특정소방대상물

1. ~ 11. (생 략)

12. **업무시설**

가. (생 략)

나. **일반업무시설**: 금융업소, 사무소, 신문사, 오피스텔(업무를 주로 하며, 분양하거나 임대하는 구획 중 일부의 구획에서 숙식을 할 수 있도록 한 건축물로서 국토교통부장관이 고시하는 기준에 적합한 것을 말한다), 그 밖에 이와 비슷한 것으로서 근린생활시설에 해당하지 않는 것

다. ~ 마. (생 략)

(이하 생략)

☞ 참고자료: 【「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률 시행령」 별표 5】

**특정소방대상물의 관계인이 특정소방대상물의 규모·용도 및 수용인
원 등을 고려하여 갖추어야 하는 소방시설의 종류**

가. ~ 다. (생 략)

라. 스프링클러설비를 설치하여야 하는 특정소방대상물(위험물 저장 및 처리 시설 중 가스시설 또는 지하구는 제외한다)은 다음의 어느 하나와 같다.

1) ~ 2)

3) 층수가 6층 이상인 특정소방대상물의 경우에는 모든 층. 다만, 주택 관련 법령에 따라 기존의 아파트등을 리모델링하는 경우로서 건축물의 연면적 및 층높이가 변경되지 않는 경우에는 해당 아파트등의 사용검사 당시의 소방시설 적용기준을 적용한다.

4) ~ 13) (생 략)

(이하 생략)

- 스프링클러헤드(살수구)는 「스프링클러설비의 화재안전기준」(소방청 고시) 제10조에 따라 살수를 방해하는 것이 있는 경우에는 그로부터 아래에 설치하여 살수에 장애가 없도록 해야 하나 스프링클러헤드와 장애물의 이격거리를 장애물 폭의 3배 이상 확보한 경우에는 그러하지 아니하다.

☞ 참고자료: 【「스프링클러설비의 화재안전기준」】

제10조(헤드)

① ~ ⑥ (생 략)

⑦ 스프링클러헤드는 다음 각 호의 방법에 따라 설치하여야 한다.

1. ~ 2. (생 략)


3. 배관·행가 및 조명기구 등 살수를 방해하는 것이 있는 경우에는 제1호 및 제2호에도 불구하고 그로부터 아래에 설치하여 살수에 장애가 없도록 할 것. 다만, 스프링클러헤드와 장애물과의 이격거리를 장애물 폭의 3배 이상 확보한 경우에는 그러하지 아니하다.

4. ~ 9. (생 략)

⑧ (생 략)

- 그런데 제2사옥 지하1층 주차장의 스프링클러 설치 현장을 점검한 결과, 스프링클러헤드가 장애물보다 위에 위치하며 그 이격거리가 장애물 폭의 3배 미만인 것을 확인하였다.

【그림 1】 제2사옥 지하1층 스프링클러헤드 오설치 사례

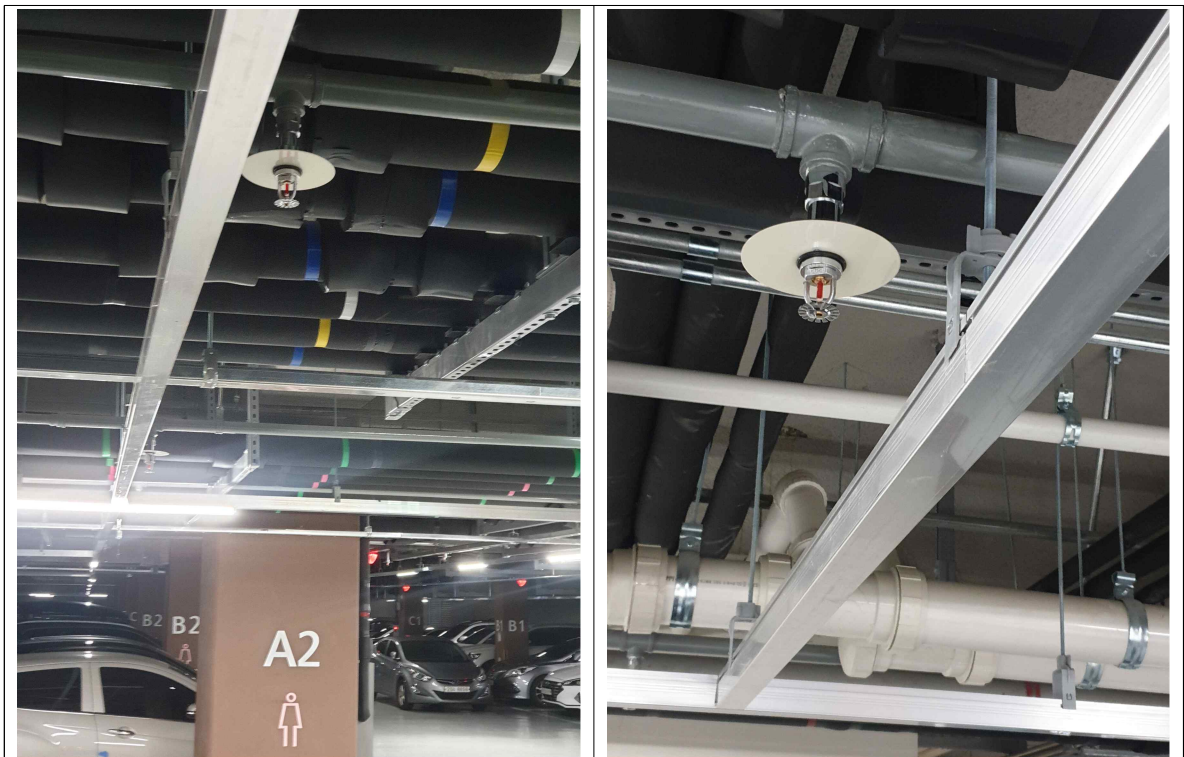

【조치사항】

- 기획상임이사는 우리 원 제2사옥의 스프링클러가 관련 법령에서 정한 바에 따라 설치되어 안전하게 작동되도록 조치를 취하여 주시기 바랍니다. (통보)