



주의 1, 시정, 통보

제 목	△△△△상황실 운영 장비 관리 소홀
소 관 기 관	△△△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 관	△△처 △△△△부, △△△△△△△△△△△△△△△△
조 치 기 한	처분(요구)일로부터 각 2개월, 2개월, 1개월 이내
내 용	

1. 업무개요

△△△△△△(이하 “△△”이라 한다)은 △△△△ 내 △△사고 예방 및 △△사고 발생 시 신속한 대응체계 구성 및 △△관리 체계를 강화하기 위하여 무선국을 운용하고 있으며, 2018.12.31. 아날로그 방식 무선송수신기 허가종료에 따라 디지털 방식의 무선송수신기로 전환하여 통신보안 강화 및 통화품질 개선 등 안정적인 운영기반을 확보하고자 「2019년 △△△△ 디지털 무선통신망 구축사업」을 추진하였다.

△△△△△△△△△△△△△△는 산불 등 각종 △△상황의 대응과 효율적인
공원 관리를 위해 무선국 28국(기지국 2, 육상이동국 18, △△국 3, 스마트단말기 5)을
운용하고 있다.

2. 관계법령 및 판단기준

△△ 「△△△△ △△△△상황실 운영지침」에 따르면, 상황실에서는 △△ 발생 시 인명 및 재산피해를 최소화 하거나 사전에 방지하기 위하여 신속한 상황


전파와 초동조치 및 지휘 등의 업무를 수행하도록 하고 있으며, 상황근무자는 △△ 발생 시 신속히 상황전파 및 상황관리가 될 수 있도록 상황실 내 각종 시스템 운영·점검 및 장애 시 복구요청 등을 통하여 각종 장비를 정상적인 상태로 유지하여야 한다.

또한, △△대책부-993(2020.4.24.) 「디지털 무선통신망 구축 완료에 따른 사용자 매뉴얼 송부」에서는 △△△△ 디지털 무선통신망 구축사업 완료에 따라 사용자 매뉴얼을 송부하며, 디지털 무선 통신망 운영 시(각 작동법 습득, 직원교육 등) 활용하도록 하였다.

3. 감사결과 확인된 문제점

△△ △△대책부에서는 「2019년 △△△△ 디지털 무선통신망 구축사업」을 추진하며 △△△△△△△△△△△△△△ 등 각 △△△에 무선통합 제어시스템 및 무선운영장치 등을 설치하여 디지털 통신망을 구축하였다.

[그림 1] 디지털 통신망 구축 시스템 구성(안)

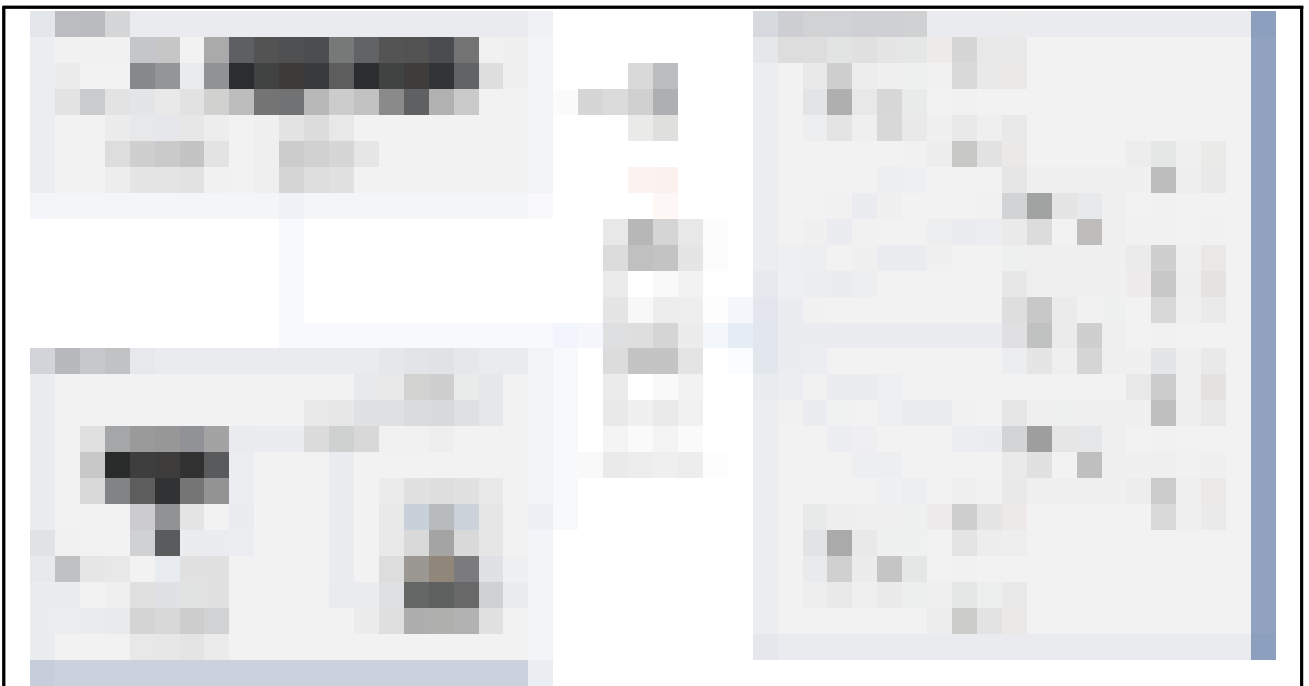

※ 자료: △△△ 제출 자료 재구성

△△△△△△△△△△△△△에서는 2020년 무선제어장치(업무용 PC, 터치모니터, 스피커운영장치, 탁상용마이크, UTP케이블)설치 후 장비를 활용하여 원격기지국 및 LTE 단말기를 관제하는 등 △△△△상황실을 운영하고 있다.

또한, △△△△△△△△△△-1811(2023.4.3.) 「△△취약지구 모니터링을 위한 시스템 구축 시행」 사업(통신 및 인테리어 공사)을 추진하며, △△△△상황실 시스템을 개선 하였다.

[표] △△△△상황실 시스템 운용(표출) 현황

구분	기존(8개)	현행(7개)	비고
시스템 표출 현황	산불감시카메라, 탐방로CCTV 자동통제시스템, 청사CCTV 기상현황, 탐방로 지도 비상근무자 목록, 무선국 관제시스템	산불감시카메라, 탐방로CCTV 자동통제시스템, 청사CCTV 기상현황, 탐방로 지도 비상근무자 목록	

※ 자료: △△△ 제출자료 및 현장확인

그러나 △△△△△△△△△△△△△는 「△△△△ △△△△상황실 운영지침」에 따라, △△ 발생 시 신속히 상황전파 및 상황관리가 될 수 있도록 상황실 내 각종 시스템 운영·점검 및 장애 시 복구요청 등을 통하여 각종 장비를 정상적인 상태로 유지하여야 함에도, 2023년 4월 「△△취약지구 모니터링을 위한 시스템 구축 시행」 사업을 추진하며 [표]과 같이 기존 △△△△상황실에서 운용하던 무선국 무선제어장치 (관제시스템) 장비를 재설치(인터넷 통신 연결)하지 않고 감사일 현재(2024. 11. 1.)까지 운용한 사실을 확인하였다.

따라서 △△△△△△△△△△△△△에서는 무선국 무선제어장치 장비를 재설치 하여 △△△△ △△△△상황실이 정상적으로 운영될 수 있도록 하여야 한다.

