

주의(경고) 및 시정요구

제 목 특정사용시설 완성검사 기밀시험 결과 처리 부적정

관 련 부 서 ○○광역본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 시행규칙 제20조의2 및 제23조에 따라 도시가스 특정가스사용시설⁶⁾에 대하여 기술검토 및 완성검사를 실시하고 있으며, ○○광역본부에서 감사대상 기간(2021. 5. 1. ~ 2024. 2. 29.) 중 실시한 특정가스사용시설의 완성검사 건수는 [표 1]과 같다.

[표 1] 특정가스사용시설 완성검사 현황

(단위 : 건)

구 분	○○					충남								세 종	계
	대덕	동구	서구	유성	중구	계룡	공주	금산	논산	보령	부여	서천	청양		
건 수	188	185	506	619	218	86	76	26	88	100	15	35	22	448	2,612

2. 관련규정 및 판단기준

도시가스 특정가스사용시설은 도법 제11조제4항 및 제15조제4항에 따라 공사로부터 기술검토를 받고, 같은 법 제15조 및 시행규칙 제22조에 따라 신청자로부터 신청·접수 받아 공사에서 완성검사를 실시하고 있다.

6) ① 월 사용예정량이 2천m³(제1종보호시설 안에 있는 경우 1천m³)이상인 가스사용시설

② 월 사용예정량이 2천m³(제1종보호시설 안에 있는 경우 1천m³)미만인 가스사용시설로서 다음 각 목의 하나에 해당하는 시설
가. 내관 및 그 부속시설이 바닥·벽 등에 매립 또는 매몰 설치되는 가스사용시설

나. 많은 사람이 이용하는 시설로서 시·도지사가 안전관리를 위하여 필요하다고 인정하여 지정하는 가스사용시설

특정가스사용시설의 시설기준 및 기술기준은 KGS FU551(도시가스 사용시설의 시설·기술·검사 기준)에서 규정하고 있으며, 기술검토 및 검사원은 해당 규정을 준수하여 기술검토 및 완성검사를 진행하여야 한다.

특정가스사용시설의 공사가 완료된 후 최종 완성검사 처리 시 우리 공사의 검사원은 FU551 4.2.2.1.15(기밀시험)에 따라 가스사용시설(연소기 제외) 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4kPa 중 높은 압력으로 기밀시험을 실시해야 하고, 배관의 내용적 및 압력측정기구별로 기밀시험 압력 및 시간을 유지하여야 한다.

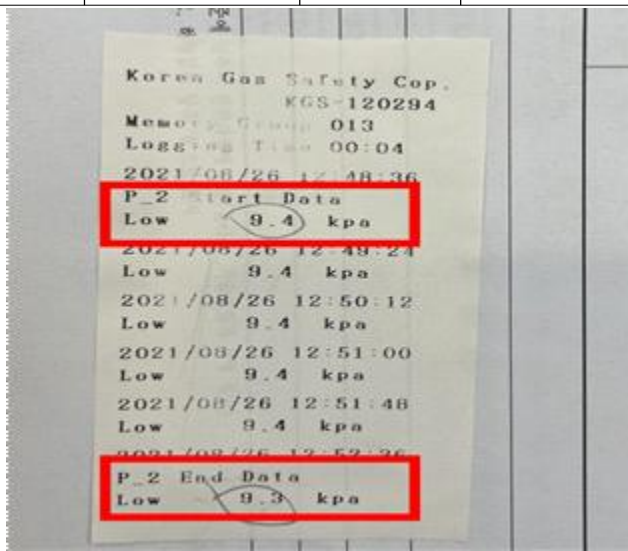
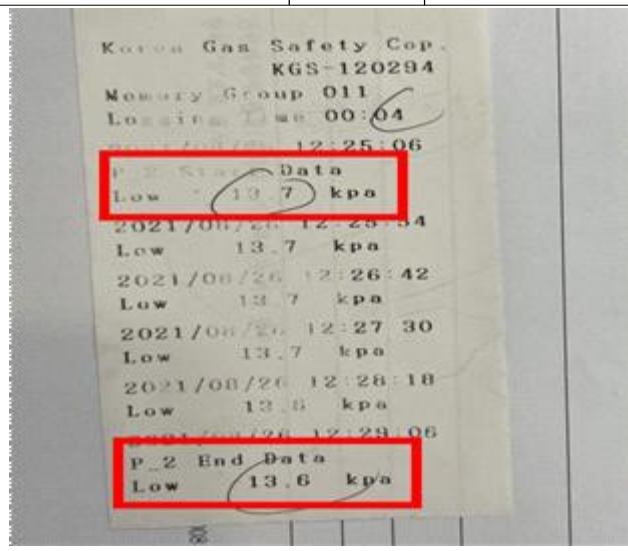
FS551 4.2.2.1.15(기밀시험) 일부 발췌			
가스사용시설(연소기를 제외한다)은 최고사용압력의 1.1배 또는 8.4kPa 중 높은 압력으로 기밀시험 (완성검사를 받은 후의 정기검사를 하는 때에는 사용압력 이상의 압력으로 누출검사)을 실시해 이상이 없도록 하고, 검사방법은 다음 기준에 따른다.			
표 4.2.2.1.15① 압력 측정기구별 기밀 유지 시간			
압력측정기구	최고사용압력	용적	기밀유지시간
전기식다이얼 프램형압력계	저 압	1㎥미만	4분
		1㎥이상 10㎥미만	40분
		10㎥이상 300㎥미만	4×V분(다만, 240분을 초과한 경우는 240분으로 할 수 있다)

3. 감사결과 확인된 문제점

○○광역본부에서 감사대상기간 (2021. 05. 01. ~ 2024. 02. 29.) 중 실시한 도시가스 특정가스사용시설의 완성검사 처리에 관한 적정성을 확인한 결과, 아래 [표 2]와 같이 최종 완성검사 시 기밀시험을 실시하였으나 기밀압력이 유지되지 않았음에도 불구하고 최종 완성검사를 합격 처리한 사례가 2건 확인되었다.

[표 2] 완성검사 기밀시험 압력 미유지

연번	접수번호	업소번호	시설명	검사원	완성검사일
1	2021-0192933	02417604	<시설명 삭제>	○○○	2021.08.26
2	2021-0682276	02451534	<시설명 삭제>	○○○	2021.08.26

 9.4 kPa → 9.3 kPa	 13.7 kPa → 13.6 kPa
---	--

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○광역본부장은

① 특정사용시설 완성검사 시 기밀시험 시 시험압력이 유지가 되지 않았음에도 검사 결과를 적함으로 처리한 관련자에게 엄중 주의를 촉구하여 주시고, (경고)

[관련자] 4급 ○○광역본부 ○○○ (現 대구광역본부)

② 위 [표 2] 시설에 대해서는 기밀시험을 재 실시한 후, 그 조치결과(증빙자료 첨부)를 감사실에 제출하여 주시기 바랍니다. (시정)