

현 지 조 치

제 목 공급관 징구 내진설계 지반자료 부적정

관 련 부 서 ○○광역본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제15조 및 시행규칙 제21조에 따라 일반도시가스 사업자 공급관⁸⁾에 대하여 기술검토 및 시공감리를 실시하고 있으며, ○○광역본부에서 감사대상 기간(2021.05.01.~2024.02.29.) 중 실시한 공급관의 시공감리 건수는 [표 1]과 같다.

[표 1] ○○광역본부 시공감리 실시 현황

(단위 : 건)

구분	○○					총합								세 중	계
	대덕	동구	서구	유성	중구	계룡	공주	금산	논산	보령	부여	서천	청양		
공급관	75	67	79	117	149	11	41	25	28	48	25	32	29	79	805

2. 관련규정 및 판단기준

일반도시가스사업자 공급관은 「도시가스사업법」(이하 “도법”이라 한다) 제11조제4항 및 제15조제4항에 의하여 한국가스안전공사(이하 “공사”라 한다)로부터 기술검토를 받고, 같은 법 제15조 및 시행규칙 제22조(시공감리·중간검사 및 완성검사의 신청 등)에 따라 신청자로부터 신청·접수받아 공사에서 기술검토 및 시공감리를 실시하고 있다.

- 8) ❶ 공동주택, 오피스텔, 콘도미니엄 그 밖에 안전관리를 위하여 산업통상자원부장관이 필요하다고 인정하여 정하는 건축물에 가스를 공급하는 경우에는 정압기에서 가스사용자가 구분하여 소유하거나 점유하는 건축물의 외벽에 설치하는 계량기의 전단밸브(계량기가 건축물의 내부에 설치된 경우에는 건축물의 외벽)까지 이르는 배관
 ❷ 공동주택등 외의 건축물 등에 가스를 공급하는 경우에는 정압기에서 가스사용자가 소유하거나 점유하고 있는 토지의 경계까지 이르는 배관

지하에 매설되는 일반도시가스 사업자의 공급관은 지진의 영향으로부터 가스설비를 보호하여 가스의 수급차질과 대형사고를 예방하기 위하여,

KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사·정밀안전진단 기준, 이하 “FS551”이라 한다) 2.5.3.1 및 GC204(매설 가스 배관 내진설계 기준)에 따라 내진설계를 실시하여야 하고, 「도시가스분야 검사 업무 처리지침」 제2-3조(징구서류), [별표 1]에 따라 도시가스배관 내진설계서를 제출하도록 규정하고 있다.

또한, 산업부의 ‘내진안전종합대책’의 일환으로 2018년 01월 11일 매설배관의 내진설계 기준이 강화됨에 따라, 검사지원처에서는 강화된 기준을 반영하여 체계적인 내진설계서 표준(안)을 제작하고, 이를 착안사항으로 배포하여 기술검토 시 활용할 것을 안내(2018.09.12.)하였으며, 기술검토 담당자는 표준(안)에 따라 도시가스 배관이 매설되는 구간의 지반자료를 징구받고 안전성평가 등을 실시하여야 한다.

2 매설가스배관 내진설계서 활용매뉴얼

21 적용 지반자료 확인

○ 배관매설지역의 지반조사자료를 통해 지반종류, 전단파속도, 표준지반의 깊이 확인

[예시]

한국가스안전공사

2 매설가스배관 내진설계서 활용매뉴얼

23 내진설계 안전성 평가

○ 입력된 자료를 바탕으로 산출된 지반변형률과 마찰변형률을 확인

[예시]


한국가스안전공사

매설가스배관 내진설계서 활용 매뉴얼 발췌

3. 감사결과 확인된 문제점

○○광역시본부에서 감사대상 기간 (2021. 05. 01. ~ 2024. 02. 29.) 중 실시한 일반도시가스사업자 공급관의 기술검토 처리에 관한 적정성을 확인한 결과,

아래 [표 2]와 같이 기술검토 시 징구·확인해야 하는 일반도시가스사업자 공급관의 내진설계서를 정확히 확인하지 않고 타 지역(경기도 ○○시)의 지반자료를 첨부한 사례가 1건 확인되었으나, 감사기간 내에 공사구간 (○○광역시)의 지반자료를 첨부하여 조치를 완료하였다.

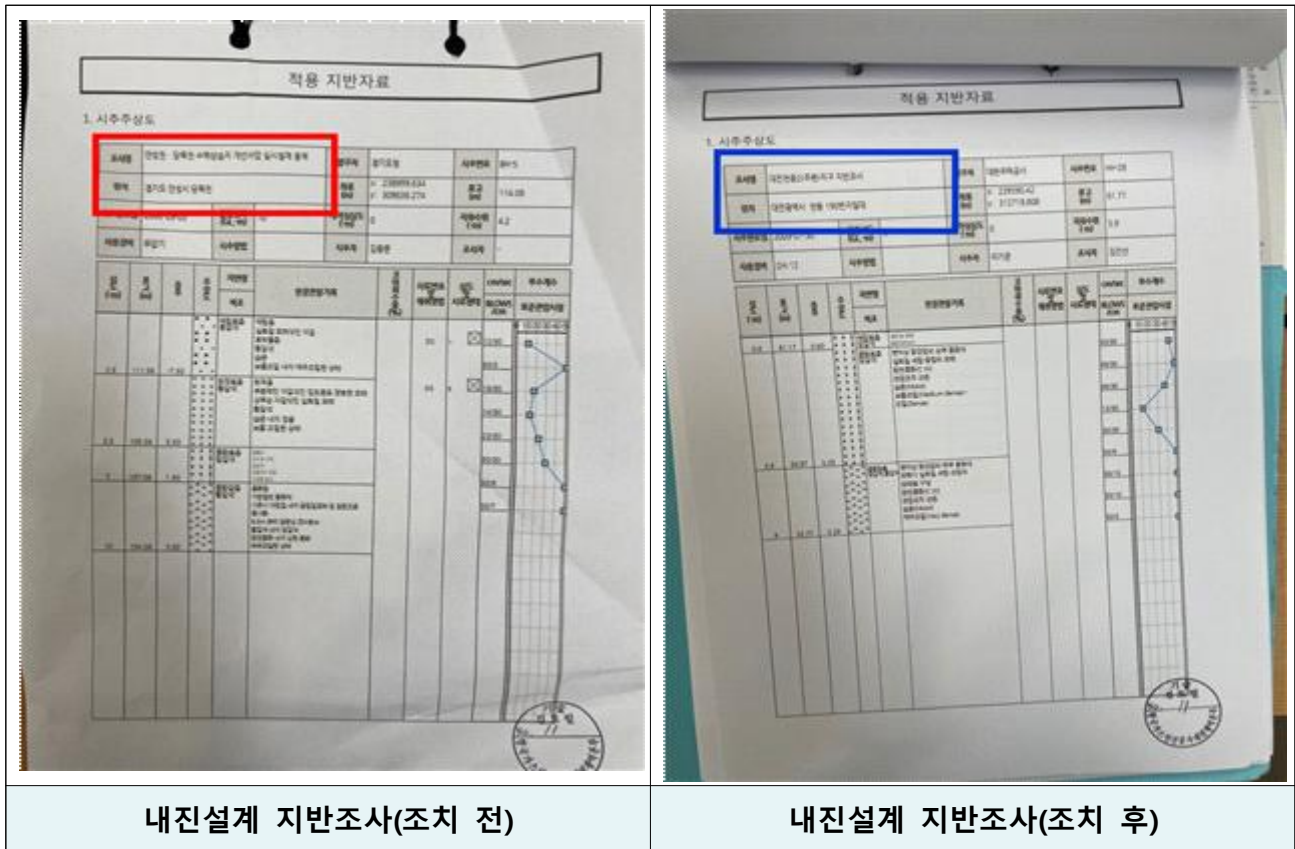

[표 2] 공급관 기술검토 미비 내역

접수번호	구분	시설명	기술검토	검사원	최종 시공감리일	확인사항
2023-0974650	공급관	“A”	○○○	○○○	2023.07.06	내진설계서 지반자료 첨부 오류

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○광역본부장은

위와 같이, 일반도시가스사업자 공급관의 기술검토 시 타 현장의 내진설계 지반 조사 자료가 징구되는 사례가 발생하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보불요)