

한국가스공사 상임감사위원회

통보

일련번호 제20-영업-03호

제목 ‘ㄷㄷㄷㄷㄷㄷ(주)’ 하절기 냉난방공조용 구성비 재확인 필요

소관부서 ☺☺본부 ■■지역본부, ㄱㄱㄱㄱ본부 ㄴㄴㄴㄴ처

조치부서 ☺☺본부 ■■지역본부, ㄱㄱㄱㄱ본부 ㄴㄴㄴㄴ처

내용

1. 업무 개요

공사 「영업규정」 제23조(가스요금계산 등) 제1항에 따르면 도시가스사에 대한 요금계산은 지역본부 공급담당부서에서 계량·기록하여 통보한 물량을 취합 정리하여 지역본부 영업담당부서장이 수행하여야 하고, 동 규정 제24조(요금업무 처리보고) 제1항에 따르면 지역본부 영업담당부서장은 수정요금청구 완료 후 본사 영업담당부서장에게 요금청구 내용을 보고 하여야 한다.


또한 동 규정 제29조(요금수납 실태조사)에 따르면 지역본부 영업담당 부서장은 매 분기마다 전분기의 도시가스사 요금수납 관련 자료를 조사하고, 특히 도시가스사의 용도별 구분의 적정성과 도시가스사가 통보한 용도별 구성비의 적정성 등을 조사하여야 한다.

2. 관계규정 및 판단기준

도시가스사에 공급하는 도매공급량 및 요금 산정에 있어 기준이 되는 공사

「영업규정」 제23조(가스요금계산 등) 제2항에 따르면 지역본부 영업담당부서장은 가스사용량, 요금표 및 전년 동월 용도별 구성비에 의하여 가스요금을 계산하여 검침일로부터 10일 내에 관할 도시가스사에 요금을 청구(가청구)하고, 도시가스사로부터 통보받은 해당월 용도별 구성비를 기준하여 가청구된 요금을 수정·확정하여 납기일 15일 전까지 도시가스사에 청구(확정청구)하여야 한다.

[그림 1] 도시가스 도매공급량 및 요금 산정 절차

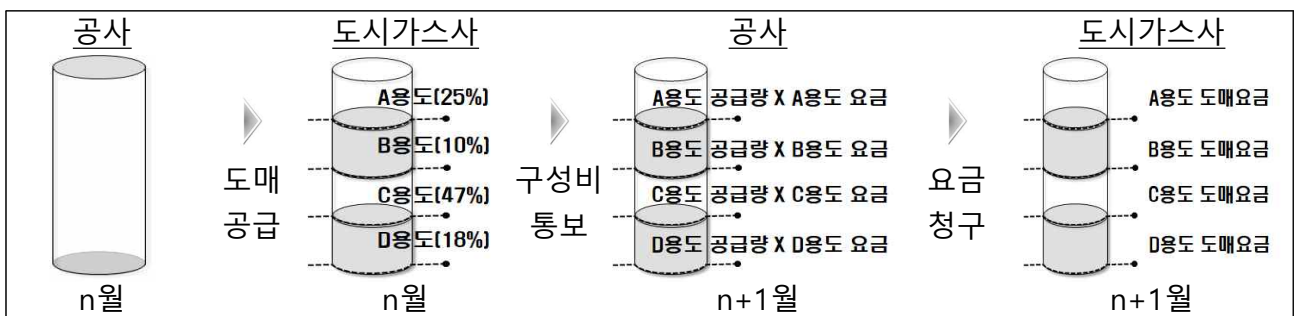

※ 출처 : 공사 「영업규정」제23조 재구성

「영업규정」 제23조(가스요금계산 등) 제1항 제2호에 따르면 ‘ㄱㄱㄱㄱㄱ(주)’에 대한 요금계산 부서는 ■■지역본부이다. 따라서 ■■지역본부는 ‘ㄱㄱㄱㄱㄱ(주)’에 공급된 천연가스에 대한 요금계산 및 요금청구를 담당하며, ‘ㄱㄱㄱㄱㄱ(주)’사에 공급된 천연가스의 용도별 구분의 적정성과 용도별 구성비의 적정성에 대한 분기별 요금수납 실태조사를 실시하고 그 결과를 본사 영업담당부서장인 ㄱㄱㄱㄱㄱ처 ○○○○○○부에 보고하여야 한다.

한편 「천연가스 공급규정」 제30조(요금의 구분) 제2항 및 [별표2]에 따르면 도시가스 도매공급 용도 중 냉난방공조용은 냉방용 가스수요 창출 및 전력수요 억제 등을 위한 정책요금으로서 하절기(5월~9월) 요금이 타 계절에 비하여 약 52%~56%로 매우 저렴한 수준이다.

[표 1] 도시가스 냉난방공조용 도매요금(2020.11월)

	동절기(12월~3월)	하절기(5월~9월)	기타월(4월,10월,11월)
냉난방공조용	10.633원/MJ	5.5591원/MJ	9.7878원/MJ

※ 출처 : ☒☒☒☒부-1079(2020.10.27.) "2020년 11월 도시가스용 천연가스 도매요금 알림"

3. 감사결과 확인된 문제점

‘ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ(주)’에 공급된 2017년~2020년 하절기 냉난방공조용 도매공급 물량은 아래와 같다.


[표 2] 2017년~2020년 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ(주) 냉난방공조용 도매물량

	5월	6월	7월	8월	9월	계
2017년	295톤	622톤	1,467톤	2,436톤	2,326톤	7,146톤
2018년	315톤	634톤	1,475톤	2,585톤	2,921톤	7,930톤
2019년	318톤	687톤	1,535톤	2,085톤	2,733톤	7,358톤
2020년	302톤	500톤	1,426톤	1,656톤	2,367톤	6,251톤

※ 출처 : '20년 영업분야 종합감사 사전제출자료(2015년~2020년 냉난방공조용 및 산업용 판매량 현황)

그런데, 같은 기간 ‘ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ(주)’와 타 도시가스사의 냉난방공조용 공급량을 비교하면 아래와 같이 8월 대비 9월의 공급량의 추이가 다를 수 있다.

[그림 2] 연도별 주요 도시가스사 하절기 냉난방공조용 공급추이

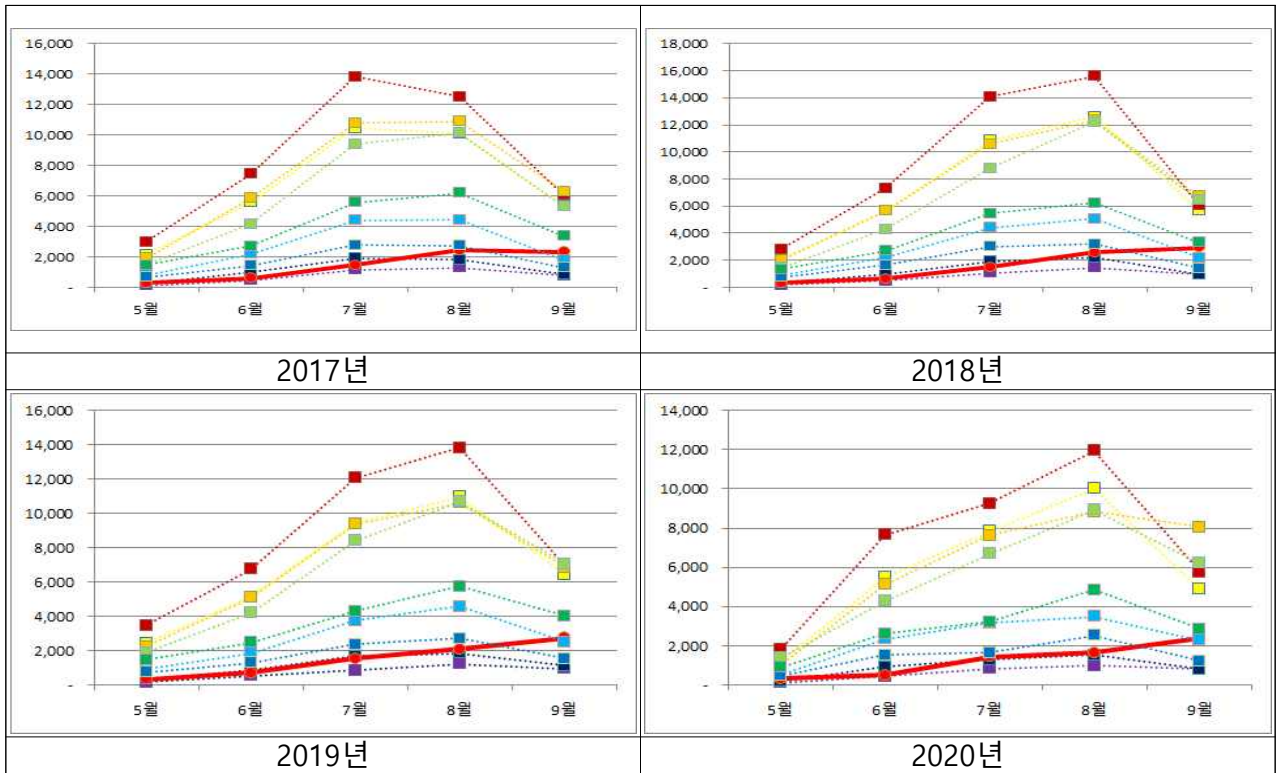

※ 출처 : '20년 영업분야 종합감사 사전제출자료(2015년~2020년 냉난방공조용 및 산업용 판매량 현황)

한편 ‘주주주주주주(주)’의 9월 냉난방공조용 공급량 급증에 대한 합리적 원인을 찾기 위하여, 2015년부터 2020년까지 ‘주주주주주주(주)’의 관할 8월 대비 9월 냉방용 수요가수 증가를 분석하였으나 급격하게 증가한 사례가 없었고,

[표 3] 주주주주주주(주) 연도별 8월~9월 공조용 수요가수


	2015년	2016년	2017년	2018년	2019년	2020년
8월	403개소	414개소	450개소	484개소	509개소	546개소
9월	407개소	421개소	455개소	486개소	511개소	551개소

※출처 : 2016년~2020년 도시가스사업편람(한국도시가스협회)

같은 기간 아래와 같이 ■광역시 8월~9월 최고기온·폭염일수 등을 포함한 기상데이터를 검토하여도 8월 대비 9월의 냉방용 천연가스 공급량이 급격하게

증가할 이유가 없다고 판단된다.

[그림 3] □□□□시 연도별 8월~9월 기상데이터¹⁾

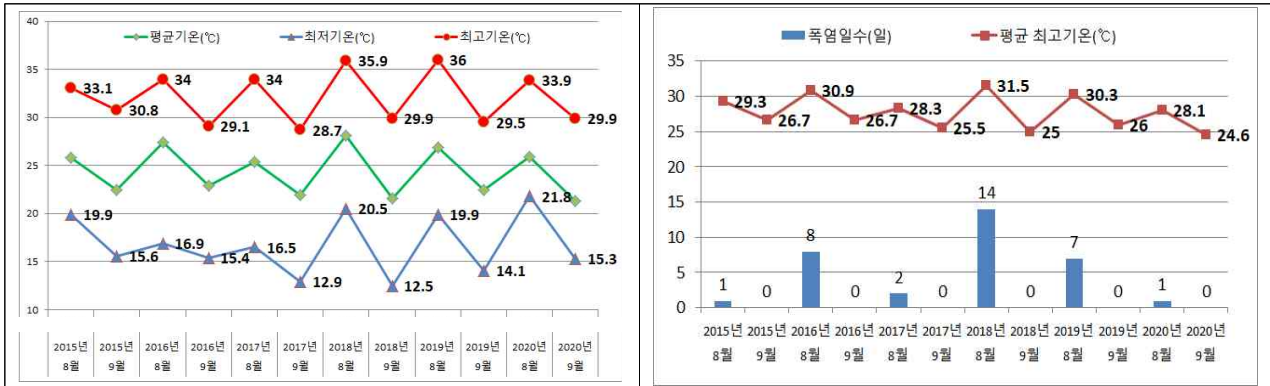

※ 출처 : 기상청 기상자료개방포털(기후통계분석-기온분석, 폭염일수)

본 감사기간 □□지역본부를 통하여 ‘○○○○○○(주)’의 하절기 냉난방공조 용 공급량 추이가 타 도시가스사와 상이한 이유를 확인한 결과, 구성비를 산정 하는 소매판매 검침기간에 있어 ‘○○○○○○(주)’는 9월의 경우 다른 월과 달리 더욱 긴 기간(8월 중순~9월 말)을 적용하고 있기 때문임이 밝혀졌다. 그러나 이와 같은 구성비 산정을 위한 소매검침기간 적용과 관련하여 ‘○○○○○○(주)’는 공사에 요금 확정청구를 위한 자료 송부 시 냉난방공조용 구성비 산정 기간에 대한 정보를 제공하지 않았다.

이와 같은 임의적 구성비 산정 기간 적용으로 매우 저렴한 냉난방공조용이 과도하게 산정된다면, 월별 도매공급량에 용도별 구성비를 적용하여 산출하는 공사의 요금산정 특성상 용도별 공급량 산정에 있어 왜곡이 생길 수 있고, 요금 산정에 있어서도 오류가 발생할 가능성이 있는 것이다.

1) (최고·저기온) 월 중 최고·저기온을 기록한 날의 온도, (폭염일수) 일 최고기온이 33℃이상인 날의 수, (평균 최고기온) 하루 중 최고기온의 월평균

따라서 □□지역본부는 ‘㉮㉮㉮㉮㉮(주)’ 관할 영업담당부서로서 ‘㉮㉮㉮㉮㉮(주)’에 공급된 하절기 냉난방공조용 물량에 대한 재산정을 통하여 천연가스의 용도별 구성비 오류가 있는지 재검토할 필요가 있으며, ㉮㉮㉮㉮㉮처 ○○○○○부는 ○○○○○○○ 총괄부서로서 □□지역본부의 ‘㉮㉮㉮㉮㉮(주)’에 대한 하절기 냉난방공조용 공급량 재산정에 대한 결과를 검토하고 후속 조치를 하여야 한다.

도의 경우에는 월 말 검침이 가능한 것으로 보이는 바 이러한 ‘ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ(주)’의 의견은 이유 없다고 보인다.

(2) ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ처의 경우

ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ처는 본 사안에 있어 ‘ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ(주)’의 전산 상 판매자료 확인 결과 최종 수요처 검침을 냉난방공조용 도매요금 우대기간인 하절기에 맞추어 실시하고 동 검침량에 근거하여 ‘ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ(주)’가 최종 수요처에 요금을 청구 하였다면 재정산은 바람직하지 않다는 의견을 보였다. 또한 구성비 조작 등 재정산이 필수적인 상황이 아니라면 공사와 도시가스사 간 상호 미래지향적 방식으로 접근하여 검침 방식에 대한 개선을 주된 방향으로 추진할 예정이라는 답변을 하였다.

‘ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ(주)’의 어떤 특별한 의도와 관계없이 결과적으로 구성비 왜곡이 있는 경우, 특히 ‘ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ(주)’가 최종 수요처에 판매한 냉난방공조용 물량의 검침기간과 공사로부터 공급받은 냉난방공조용 물량의 구성비 산정 기간이 상이 하다면 ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ처에서 지적하고 있는 재정산이 필요한 상황에 해당하므로 「영업규정」 제29조 제2항의 용도별 구성비의 적정성에 대한 재검토가 필요하다.

조치할 사항

■지역본부장은 최종 수요처에 판매한 냉난방공조용 판매량의 검침기간 및 판매량에 대한 정보를 ‘ㄱㄱㄱㄱㄱㄱ(주)’로부터 받아 하절기(5월~9월)의 냉난방 공조용 공급량 및 요금수납 적정성에 대한 조사를 시행하시기 바라며, (통보)

■■■■처장은 ■■지역본부의 ‘■■■■(주)’에 대한 하절기 냉난방공
조용에 대한 공급량 및 요금수납 적정성 조사 관리와 함께 사후조치가 필요한
경우 조속한 시일 내 시행하시기 바랍니다. (통보)