

일련번호	○○○○○○-01
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2016년도 ○○○국립공원○○사무소에 대한 공직기강감찰 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2016. 11. 16.

국립공원관리공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
○○○○○○○	2016	현지조치	-	-

제 목 : 소화기 점검 및 관리소홀


(현 황)

- 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설등의 유지·관리실태를 육안 또는 신체감각을 이용한 외관점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함

(위법부당내용)

- ○○○국립공원○○사무소 ○○분소는 관련 규정에 의거 매월 1회 이상 소화기 등 소방시설 안전점검을 실시하여야 하나, 일부 소화기에 거미줄이 쳐져 있는 등 안전장비 관리에 일부 미흡한 사실이 있음.

- 현황사진

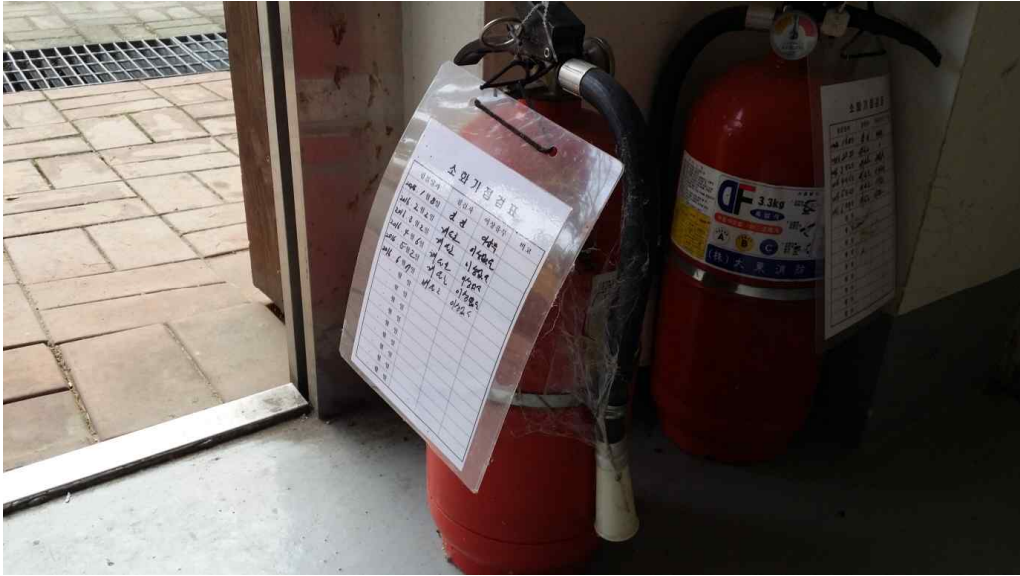

소화기 관리 소홀

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【○○○○국립공원○○사무소】
 - 소화기 점검 및 정비