

일련번호	〇〇〇-04
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2019년도 〇〇〇국립공원사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2019. 5. 17.

국립공원공단 감사반장 정 정 권 (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
〇〇〇	2019	현지조치	-	-


제 목 : 소화기 점검소홀

(현 황)

- 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설 등의 유지·관리실태를 육안 또는 신체감각을 이용한 외관점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함

(위법부당내용)

- 소화기는 매월 1회 소방시설 안전점검을 실시하여야 하나 ○○○국립공원 사무소의 □□길탐방지원센터에 비치된 소화기는 2019년 3월, 4월 두 달간 안전점검을 실시하지 않음

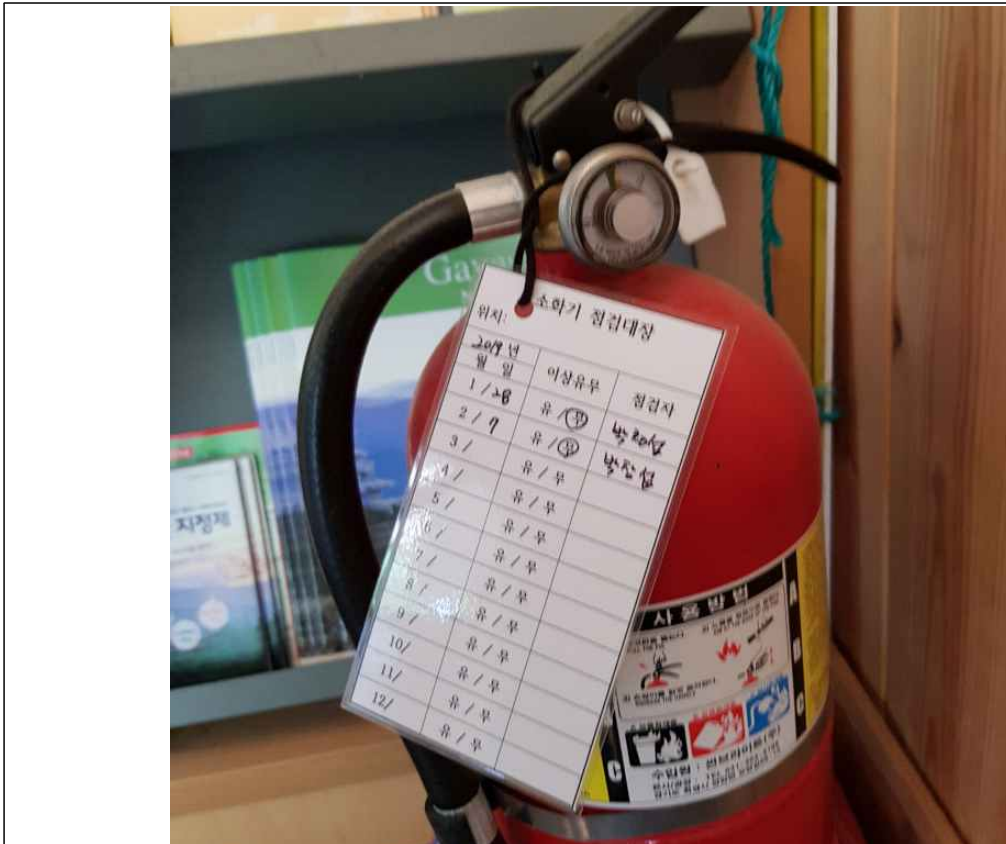

□□길탐방지원센터 소화기 현황

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【○○○국립공원사무소】
- 소화기 안전점검 실시