

일련번호	□□□-06
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2019년도 □□□국립공원사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2019. 2. 22.

국립공원관리공단 감사반장 정 정 권 (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
□□□	2019	현지조치	-	-

제 목 : 소화장비 관리 소홀

(현 황)


- 공단 「야영장 안전관리에 관한 지침」 제8조(이용안내)에 의하면 야영장 관리자는 아래의 사항이 포함된 안내간판을 야영객이 잘 볼 수 있는 곳에 설치하여야 함
 - 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정」 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설등의 유지·관리실태를 육안 또는 신체감각을 이용한 외관점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함

(위법부당내용)

- □□□국립공원사무소에서는 □□분소 내부에 있는 등짐펌프의 일부를 충만 시키지 않은 채 방치하고 있고, ○○○ 야영장 일부 소화기의 보관 상태가 미흡하거나, 압력이 기준이하로 떨어졌음에도 교체하지 않은 채 방치하고 있음.
- 더불어, □□분소에서 보유 중인 산불차량(87수5769)의 외관 도색이 훼손된 채 방치하여 공단 이미지를 훼손하고 있음.
- 현황사진



○○○ 야영장 내 소화기 현황

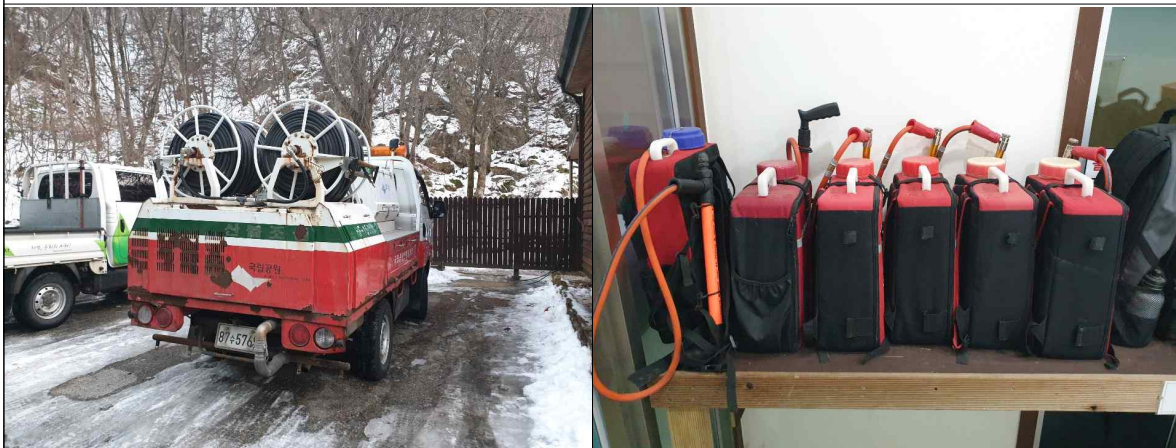

□□분소 산불차량 현황

□□분소 내 등짐펌프 현황

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【□□□국립공원사무소】
 - 소화장비 정비