

일련번호	○○○-3
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2020년도 ○○○국립공원사무소에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2020. 10. 16.

국립공원공단 감사반장 ○ ○ ○ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
○○○	2020	현지조치	-	-

제 목 : 날개형 안내표지판 정비 매뉴얼 준수 필요


(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)에 의하면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 규정하고 있음.

(위법부당내용)

- ○○○국립공원사무소는 탐방안내 정보 제공을 위해 I형 안내표지판을 설치·관리하고 있으나 날개형 안내표지판 설치 기준 미이행으로 원거리가 하단에 설치되어 있어 일부(총 5EA) 조정이 필요한 실정임.

- 현황사진

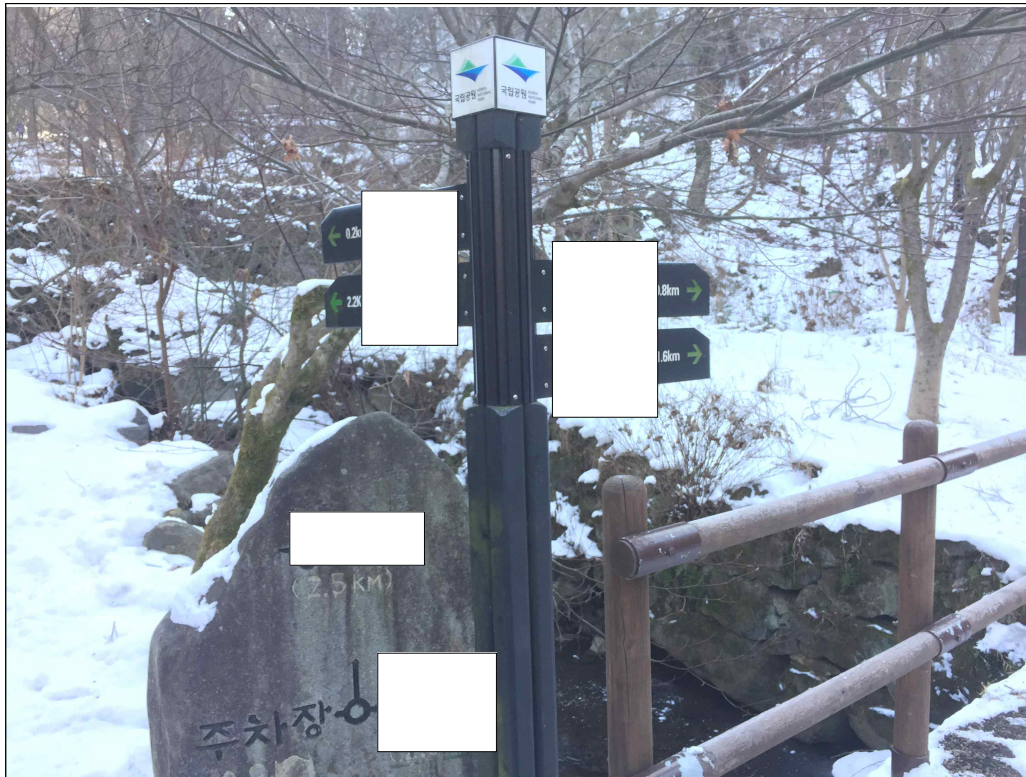

원거리 이정표 하단 설치 현황(○○사 일원)

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월이내) 【○○○국립공원사무소】
 - 이정표 원거리 우선 상단 조정 필요