

사옥감사 결과

- ○○본부, ○○지사 -

2016. 8.

목 차

I. 감사실시 개요	1
II. 감사결과	3
III. 감사결과 처분요구 명세	4
1. 사옥 관리비 운영에 관한 사항(통보)	4
2. 계약보증금 및 구비서류에 관한 사항(주의)	6
3. 사옥 사인물 설치에 관한 사항(경고)	9
4. 영업배상보험 가입에 관한 사항(통보)	11
5. 전기안전관리 및 피뢰설비에 관한 사항(통보)	13
6. 환기구 안전관리에 관한 사항(통보)	16
7. 소방점검에 관한 사항(시정)	18
8. 에너지절약 추진 및 점검에 관한 사항(통보·시정)	21
9. 상주종합용역 근태관리에 관한 사항(통보)	23
10. 시각장애인 시설안내에 관한 사항(통보)	25

I. 감사실시 개요

1. 감사배경 및 목적

사옥의 증가 및 노후화 등에 따른 안전사고 예방과 사옥운영의 효율성 제고를 위해 「감사규정」 제10조에 의거 연도별 감사계획을 수립하고 「감사규정」 제4조 제2항에 의거 사옥감사를 실시하고 있다.

이번 감사는 임대 등 사옥운영 일반분야, 전기 및 에너지 주요 시설분야, 소방 등 정기점검분야 확인을 통한 문제점 도출 및 이에 대한 개선방안을 제시하여 사옥운영의 효율성을 높이는데 그 목적이 있다.

2. 감사대상 및 범위

이번 감사의 범위는 ○○본부 관할 2개 사옥(○○ 및 ○○사옥)에 대해 2013. 8. 1.부터 2016. 5. 31.까지의 사옥관련 업무 전반을 감사대상으로 하였으며, 안전사고 발생 위험도가 높은 전기설비시설의 운용 실태 및 소방 훈련 등 각종 법정 점검 이행 실태 등에 중점을 두었다.

4. 감사기간과 인원

2016. 7. 6.부터 7. 13.까지 6일간 감사반장 3급 ○○ 등 3명의 감사인이 <표> “실지감사 사무 분담표”와 같이 감사를 실시하였으며, 감사전문성 및 수용성 제고를 위하여 외부전문기관인 ○○공사의 전문가 1명이 참여하였다.

<표> 실지감사 사무 분담표

소 속	직 책	직 급	성 명	분 담 사 무	비고
국민연금공단 (감사실)	감사반장	3급	○○○	○ 임대 등 사옥운영 일반	
	감사인	4급	○○○	○ 소방 등 시설 관리 및 운영 분야	
	감사인	5급	○○○	○ 회계 등 계약관리 및 장애인 편의 시설 분야	
○○공사	외부 전문가	3급	○○○	○ 전기안전관리 분야 ※ 전기기사, 전기공사기사 자격보유	○○사옥 (7. 8.)

II. 감사 결과

1. 감사총평

○○본부는 2016. 7. 6. 현재 임대형사옥 2개(○○, ○○)를 관리·운영하고 있으며, 사옥 관리·운영 전문 인력은 사옥 당 각 1명으로, 각종 정기점검, 보수공사 및 시설물 관리, 사무환경 개선공사 및 사옥 임대관리 등의 업무를 성실히 수행하고 있었다.

이번 감사시 안전사고 발생 위험도가 높은 전기설비에 대하여 전문기관(○○공사)과의 협업을 통해 확인한 결과, 관련 법령에서 정한 검사 등을 정기적으로 수검하는 등 적정하게 관리·유지하고 있어 안전상의 문제는 없는 것으로 확인되었다.

다만, 감사결과 계약업무 소홀, 화재보험 가입기준 미준수, 사옥사인물 설치 시 관련 법령 미준수, 상주용역사 직원 근태관리 규정 미비, 소방 시설 법정 정기검사 미실시 등의 사례가 발견되었다.

III. 감사결과 처분요구와 통보사항 명세

통 보

【1】

제 목 사옥 관리비 운영에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 임대 및 계약 분야

내 용

○○광역시 △△구 일반상업지역에 위치한 ○○사옥(2000. 4. 7. 준공, 지상 5층, 지하 3층)은 2016. 7. 11. 감사일 현재 연면적(10,094.51㎡) 중 자체 사용면적(3,446.85㎡)을 제외한 6,647.66㎡(65.85%)를 임대하고 있다.

한편, 사옥 총괄부서인 ○○실에서는 △△부-785호(2014.3.20.) “2013년도 임대사옥 운영실적 분석 및 2014년도 운영계획 통보”에 따라 사옥운영의 안정성 및 경쟁력 제고 방안 마련을 위해 2013년도 임대형사옥의 임대운영 및 관리비용 현황 등에 대한 사옥 운영성적을 분석하였으며, ○○사옥의 경우 시설 노후화에 따른 유지보수비 등의 증가로 인해 비용보전율*이 공단 전체 평균(○○%) 대비 ○○%로 적자운영 중인 것으로 분석한 후 ‘2014년도 임대료 및 관리비 운영 계획’을 통해 신규계약 또는 재계약 시 임대료 및 관리비 등을 인상하도록 하는 등 사옥의 흑자운영 전환을 위해 노력하도록 하였다.

* 비용보전율 = 관리비수입 / 관리비용 * 100

따라서 ○○사옥은 임대관련 신규 계약 또는 재계약 시 관리비를 인상하는 등 사옥의 흑자운영을 위한 노력을 다하여야 한다.

그런데, '14년 이후 ○○사옥의 비용보전율(수입 VS 비용) 확인 결과, '14년과 '15년 비용보전율이 각 ○○%와 ○○%로 공단 전체 대비 8%p와 6%p 적자운영 중이었음에도 임대업체와의 계약을 추진하면서 총 4건의 계약 시 관리비를 동결한 것으로 확인되었다.

조치할 사항 이사장(○○장)은 사옥의 적자운영을 해소하기 위해 향후 임대 관련 신규 계약 및 재계약 시 관리비 인상 등 합리적인 운영대책을 수립하시기 바랍니다(통보).

주 의 요 구

【2】

제 목 계약보증금 및 구비서류에 관한 사항

소관부서 ○○본부 · ○○지사

구 분 임대 및 계약 분야

내 용

사옥보유지사는 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등에 따라 물품, 용역 및 공사와 관련한 계약을 추진 및 체결하고 있다.

1. 계약보증금 적용에 관한 사항

「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 (이하 ‘국계령’이라 한다) 제50조(계약보증금) 및 제52조(공사계약에 있어서의 이행보증)에 따르면, 계약담당자가 계약을 체결하는 경우 계약상대자로부터의 계약 이행을 담보하기 위해 [표 1]과 같은 적용률에 따른 계약보증금을 납부¹⁾하게 하여야 한다.

[표 1] 계약체결 시 계약보증금 적용률

구분	공사 및 용역	물품 구매 및 제조
적용률	15%	10%

그런데 '13.8.1.~'16.5.31. 기간동안 ○○사옥의 공사 및 용역 등 계약체결 실태를 점검한 결과, ○○본부는 '13.11.14. “○○사옥 소방시설 유지보수점검 재계약

1) 국계령 제50조(계약보증금) 제6항에 따라 계약보증금을 면제받는 경우에는 ‘계약보증금 지급각서’를 청구하고 있음.

체결” 등 7건의 공사 및 용역 계약을 체결하면서 계약보증금을 총계약금액의 15%로 적용하여야 함에도 10%로 적용한 것으로 확인되었다.

그 결과, 계약상대자가 계약을 이행하지 못할 경우 계약보증금이 기준보다 적게 공단에 귀속조치 될 위험성은 물론, 계약보증금과 관련한 분쟁의 여지를 두는 등 계약사무 처리업무를 잘못하였다.

2. 계약 구비서류 징구에 관한 사항

계약관련 제반 법규와 지침을 반영한 「계약실무 편람」²⁾ 및 「계약사무 처리 지침」(2015.7.10.) 제7조2(수의계약시 유의사항), 제8조(계약상대자 자격요건 등), 제10조(청렴계약이행) 등에 따르면, 계약담당자는 계약의 공정성·투명성 강화를 위해 [표 2]의 구비서류를 포함하여 계약을 체결하여야 한다.

[표 2] 계약체결에 필요한 구비서류 ³⁾	
서 류 명	참 고 사 항
① 청렴계약이행특수조건	모든 계약시 첨부
② 청렴계약이행서약서	모든 계약시 첨부
③ 인감증명서(법인, 개인 공히 제출)	-
④ 사용인감계	-
⑤ 공기업·준정부기관 계약사무규칙 제8조에 따른 확인서	-
⑥ 국가계약법 제27조의5 및 동법시행령 제12조 제5항에 따른 서약서	-

그런데, ○○본부 및 ○○지사의 계약관련 구비서류 징구의 적정성을 점검한 결과, [표 3] “계약 체결 시 구비서류 누락 현황”과 같이 ○○본부는 총 6건의 구비서류를 누락하였으며, ○○지사 또한 총 40건의 구비서류를 누락하여 계약을 체결한 것으로 확인되었다.

2) △△부-3641호(2012. 11. 30.) “계약실무 편람 배부안내”
3) ⑤와 ⑥의 경우 △△부-2589호(2014.09.24.) “계약관련 법령 개정내용 및 업무처리 기준 시달”에 따라 2014.09.24. 이후 계약 전부터 서류 구비함

[표 3] 계약 체결 시 구비서류 누락 현황

(단위 : 건)						
구분	계	특수조건*	이행서약서**	인감증명서	서약서***	확인서****
○○	6	-	2	4	-	-
○○	40	14	14	-	6	6

* 청렴계약이행특수조건
** 청렴계약이행서약서
*** 국가계약법 제27조의5 및 동법시행령 제12조 제5항에 따른 서약서
**** 공기업·준정부기관 계약사무규칙 제8조에 따른 확인서

조치할 사항 이사장(○○본부장, ○○지사장)은 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 계약사무처리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 주의 조치하시기 바랍니다 (주의).

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명 (사번)	귀책사유	비 고
○○본부	사무직 4급	○○○	업무소홀	주의
○○지사 (○○본부)	기술직 4급	○○○	업무소홀	주의
○○본부	기술직 4급	○○○	업무소홀	주의
○○본부 (○○지사)	사무직 3급	○○○	관리소홀	주의
○○지사 (○○지사)	사무직 3급	○○○	관리소홀	주의
○○본부 (○○실)	일반직 2급	○○○	관리소홀	주의

경 고 요 구

【3】

제 목 사옥 사인물 설치에 관한 사항

소관부서 ○○본부

구 분 임대 및 계약분야

내 용

○○본부는 사옥 안내사인물 설치 등을 통해 ○○사옥 방문객의 이용편의 제고를 위해 노력하고 있다.

「옥외광고물 등 관리법」 제3조(광고물 등의 허가 또는 신고)에 따르면, 공단은 해당 사옥에 광고물 또는 게시시설(이하 '광고물 등'이라 한다.)을 표시하거나 설치할 경우 특별자치도지사·시장·군수 또는 자치구의 구청장(이하 '시장 등'이라 한다.)에게 사전에 허가를 받거나 신고를 하여야 하며, 신고를 하지 않고 광고물 등을 설치하는 경우 법18조(벌칙) 제2항에 따라 500만원 이하의 벌금이 부과⁴⁾될 수 있으므로 광고물 등의 설치 시에는 신고 위반에 따른 벌금 부과 방지를 위해 사전 신고를 철저히 하여야 한다.

그런데 ○○사옥의 광고물 등 설치실태를 점검한 결과, ○○사옥은 방문객의 이용편의를 위해 건물측면 외부유리에 '국민연금' 시트사인⁵⁾ 및 건물후면에 스카시 사인⁶⁾을 설치하면서 관할 구청인 △△시 □□구청에 사인물에 대한 사전 신고를 하지 않아 □□구청으로부터 불법 광고물에 대한 자진정비 계고 통보⁷⁾를 받아 이를 철거한 사례가 있었다.

4) 법10조(위반 등에 대한 조치)를 통해 시장 등은 미신고 광고물에 대하여 일정기간 자진정비(광고물 등의 제거 등) 하도록 하고 있으며, 기간 내 적정처리 시 법8조(벌칙)에 따른 벌금을 부과하고 있지 않음

5) △△부-3364호(2013.07.12.) “사옥 사인물 설치 공사 결과보고”

6) △△부-1555호(2013.03.28.) “도로점용표시판 등 설치공사 결과 보고”

7) △△시 □□구 건축과-11886호(2014.06.12.) “불법 옥외광고물 자진정비 계고”

조치할 사항 이사장(○○본부장)은 향후 동일한 사례가 발생하지 않도록 광고물 등 사전신고 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 경고 조치하시기 바랍니다 (경고).

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명	귀책사유	비 고
○○본부 (○○본부)	기술직 4급	○○	업무소홀	경고
○○본부	사무직 3급	○○	관리소홀	경고

※ 공로연수자 ○○○ ‘경고’ 처분제외

통 보

【4】

제 목 영업배상보험 가입에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 임대 및 계약분야

내 용

○○사옥은 사옥의 화재 등으로 인한 재산상의 손실예방과, 재해의 복구 및 인명피해에 대한 적절한 보상을 위한 화재보험과 사업을 영위하면서 제3자의 손해를 담보하기 위한 영업배상보험을 가입하고 있다.

한편 공단은 각 사옥별로 과다 또는 과소하게 설정된 보상범위를 합리적으로 조정함으로써 사옥별 보상편차를 최소화하고 사옥운영의 효율성을 증대하기 위해 2013. 9. 4. 모든 사옥이 공통적으로 적용할 수 있는 건물보험(화재, 영업, 가스사고) 배상 적용기준⁸⁾을 통보하였다.

이에 따라 각 사옥은 위 기준 통보일 이후 건물보험 재가입 시에는 공통적인 적용기준에 따라 가입대상 및 보상한도를 설정하여 가입하여야 한다.

그런데도, ○○사옥은 [표]와 같이 영업배상보험가입 시 엘리베이터 등 보장과 관련한 보상한도를 적용 기준과 달리하여 가입하였다.

[표] 영업배상 한도 가입내역

(단위 : 백만원)

가입대상		기준		가입내역						비고
				2014년①		2015년②		2016년③		
		1인당	1사고당	1인당	1사고당	1인당	1사고당	1인당	1사고당	
E.V	대인	100	1,000	100	500	100	500	100	1,000	과소적용
	대물	-	100		100		100		100	-
주차장	대인	100	100	100	100	100	100	100	100	-
	대물	-	30	-	10	-	10		10	과소적용

그 결과, 보상한도의 과소 적용으로 재해발생 시 재해 복구 및 인명피해에 대한 적절한 보상이 곤란할 여지가 있다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 향후 동일한 사례가 재발되지 않도록 담당자들에 대한 교육을 실시하시고, 향후 건물보험 계약 시 적용 기준을 철저히 준수하시기 바랍니다(**통보**).

8) △△부-2496(2013.09.04.)호, “국민연금사옥 건물보험 적용기준 통보”

통 보

【5】

제 목 전기안전관리 및 피뢰설비에 관한 사항

소관부서 ○○본부

구 분 시설물 안전관리 분야

내 용

○○본부는 사옥의 조명, 각종 설비 등의 가동을 위하여 전기설비 시설을 갖추고 있으며, 전기설비의 공사·유지 및 운영에 관한 업무 및 교육, 전기설비의 안전관리를 위하여 전기안전관리자를 두고 있다.

이에 따라 ○○본부의 전기설비에 대하여 전문기관인 ○○공사와의 협업 감사를 통해 전기설비 안전관리 실태를 점검하였으며, 다음과 같은 사항을 확인하였다.

1. 전기안전점검에 관한 사항

○○본부는 「전기사업법 시행규칙」 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무) 제4항 및 제7항에 따라 전기설비의 일상점검·정기점검·정밀점검의 절차 및 기준에 대한 「전기안전관리규정」을 작성하여 이를 근거로 전기설비에 대한 안전관리업무를 수행하고 있으며, ○○사옥 「전기안전관리규정」 제20조(일상, 정기, 정밀점검, 측정) 및 제24조(기록)에 따르면, 연 1회 실시하여야 하는 정밀점검 시 접지저항 및 절연저항을 측정하여야 하고, 그 기록을 4년 이상 보존하여야 한다.

그런데, 감사일 현재(2015.07.08.) ○○사옥은 연 1회 정밀점검을 실시하면서 접지저항 및 절연저항을 측정하지 않은 것으로 확인되었다.

2. 안전장구 설비 부적합

「전기사업법」 제73조 제6항 및 동 법 시행규칙 제44조(전기안전관리자의 자격 및 직무) 제3항에 따라, 전기안전관리자의 직무에 관한 사항은 「전기안전관리자의 직무에 관한 고시」(이하 “고시”라고 한다)에 세부적으로 그 내용을 정하고 있다.


한편, 고시 제10조(전기설비 공사에 관한 안전관리) 및 제16조(복장착용 및 안전장구의 사용)에 의하면, 전기안전관리자는 전기설비 공사 시 공사구역 표시판 설치 등을 통해 안전을 확보하여야 하며, 작업 시 전기 작업상 필요한 안전장구를 구비하고 사용하여야 한다.

그런데, ○○사옥은 전기설비 공사구역을 통제할 수 있는 구획로프⁹⁾가 없었으며, 전기작업 시 전기안전관리자의 안전을 위한 방전봉¹⁰⁾ 및 절연안전화 또한 구비하고 있지 않아 전기사고의 위험에 노출되어 있다.

3. 피뢰설비에 관한 사항

○○사옥은 「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제20조(피뢰설비)에 따라 [그림]과 같이 건물 옥상에 피뢰설비 및 옥상 경계에 피뢰도선을 설치하고 있다.

[그림] ○○사옥 피뢰설치 내역(건물 출입구 기준)

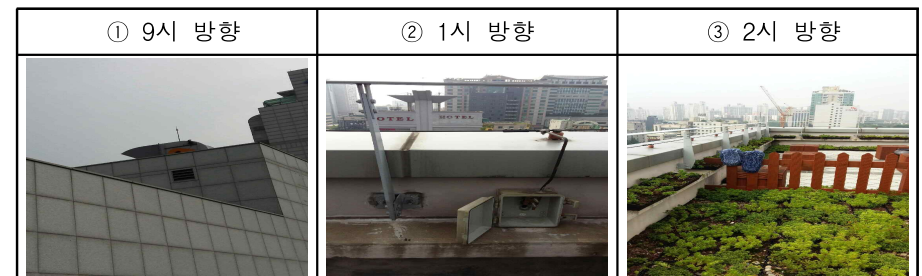

9) 전기작업구역 접근을 통제하기 위해 설치하는 안전 로프

10) 전기선로에 충전되어 있는 전압이나 잔류전하를 방전시킬 목적으로 사용하는 전기장비

그런데, '②'의 경우 건물 옥상 경계를 통해 피뢰도선을 설치하고 있으나, 인접한 곳(피뢰설비보다 30cm가량 상단)에 옥상 안전을 위해 설치한 안전바가 철근으로 되어있어 낙뢰 시 피뢰도선에 도달하기 전에 안전바에 영향을 끼칠 가능성이 매우 크다. 따라서 안전상 '③'의 장소에 추가적인 피뢰설비를 설치하는 등 안전을 위한 추가적인 조치가 필요한 상황이다.

조치할 사항 이사장(○○본부장)은 전기설비의 유지 및 운용에 종사하는 자에게 전기사고 발생 시 조치에 관한 교육을 실시하고, 방전봉·구획로프·절연안전화 등의 구비 및 피뢰를 위한 안전조치 방안을 마련하시기 바랍니다(**통보**).

통 보

[6]

제 목 환기구 안전관리에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 시설물 안전관리 분야

내 용

○○지사는 건물 내부의 쾌적한 공기 유지 및 온도 조절을 위하여 건물 출입구 주변에 1곳의 환기구를 설치·운영하고 있다.

「건축물의 설비기준 등에 관한 규칙」 제11조의2(환기구의 안전 기준) (2015.7.9. 신설)¹¹⁾에 따르면, 건축물의 환기구는 보행자 및 건축물 이용자의 안전이 확보되도록 바닥으로부터 2미터 이상의 높이에 설치하여야 하며, 국토교통부장관이 정하여 고시하는 강도¹²⁾ 이상의 덮개와 덮개 걸침턱 등 추락방지시설을 설치하여야 한다.

그런데, ○○사옥의 환기구를 살펴본 결과, 보도 옆에 지면형 환기구가 설치되어 있고 한쪽은 지면으로부터의 높이가 약 2m 정도로 보행자의 접근이 불가능하나 다른 한쪽은 지면으로부터의 높이가 약 30cm 정도에 불과하여 보행자들의 통행이 가능함에도 위험문구로만 환기구에 대해 접근을 통제하고 있는 것으로 확인되었다.

11) 시행일(2015.7.9.) 이후 건축위원회 심의를 신청하거나 건축허가를 신청하는 경우 적용
12) 시민안전과 도시미관을 위한 환기구 설계·시공·유지관리 가이드라인에 따르면, 철제덮개(스틸 그레이팅)은 산업표준화법 제27조의 규정에 따라 제정된 단체표준 중 한국금속공업협동조합에서 등록한 표준(SPS-KMIC-007-2014)에 적합한 제품을 사용하여야 한다.

특히 ○○사옥은 일반상업지역 내에 위치하고 있어 야간 통행 시 보행자의 부주의로 인한 안전사고 우려가 높아 이에 대한 세밀한 관리가 필요할 것으로 판단된다.

한편, 동 규칙은 2015.7.9. 이후 건축위원회 심의를 신청하거나 건축허가를 신청하는 경우 적용되는 조항으로 현재 ○○사옥에서 즉시 환기구에 대한 안전 기준을 준수해야할 법적인 의무는 없으나, 환기구 덮개의 걸침턱 및 용접시공 부실로 발생한 판교 환기구 추락사고(‘14. 10. 17.)를 계기로 환기구 사고의 위험성이 확인되었고, 환기구의 깊이도 약 14m 정도로 추락 시 부상위험이 매우 높아 위험 문구 설치와 별도로 환기구 접근방지시설을 추가로 설치하여 환기구 사고를 사전에 예방할 필요가 있다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 환기구의 접근방지시설의 설치 등 환기구 안전관리 강화 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).

시 정 요 구

[7]

제 목 소방점검에 관한 사항

소관부서 ○○본부

구 분 시설물 안전관리 분야

내 용

사옥 보유지사는 「화재예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」(이하 ‘소방시설법’이라 한다.) 등 소방관련 법령에 따라 소방안전관리 업무를 수행하고 있다.

소방시설법 제25조(소방시설 등의 자체점검 등), 동 법 시행규칙 제18조(소방시설 등 자체점검의 구분 및 대상) [별표 1](소방시설 등의 자체점검의 구분과 그 대상, 점검자의 자격, 점검방법·횟수 및 시기)에 따르면, ○○사옥은 안전한 소방관리를 위해 월 1회 이상 소방점검을 실시하여야 하고, 작동기능점검*과 종합정밀점검**을 각각 연 1회 실시하여야 하며, 이에 ○○사옥은 소방점검 전문업체와의 유지보수 계약 체결¹³⁾을 통해 소방점검 업무를 위탁하여 수행하고 있다.

- * 작동기능점검 : 소방시설 등을 인위적으로 조작하여 정상적으로 작동하는지를 점검하는 것
- ** 종합정밀점검 : 소방시설 등의 작동기능점검을 포함하여 소방시설 등의 설비별 주요 구성 부품의 구조기준이 법9조제1항에 따라 국민안전처장관이 정하여 고시하는 화재안전기준 및 「건축법」 등 관련 법령에서 정하는 기준에 적합한지 여부를 점검하는 것

13) △△부-5658호(2013.11.14.) “계약기간 : 13.11.15.~14.11.14., ○○”
△△부-6278호(2014.11.18.) “계약기간 : 14.11.14.~15.11.13., ○○” 등

“소방시설 유지보수점검 계약 일반조건”(이하 ‘계약조건’이라 한다.) 제11조(점검) 및 “소방시설 유지보수점검 시방서”에 따르면 계약상대방은 월 1회 이상 소방시설 유지보수 점검 및 작동기능점검과 종합정밀점검을 각각 연 1회 실시하여야 하고, 이를 위반 시 계약조건 제12조(책임) 및 제22조(계약금액의 환수 등)에 따라 유지보수 점검 등에 따른 과태료 등¹⁴⁾에 대한 일체의 금액을 계약상대방이 부담하여야 하며, 유지보수 점검 등의 미이행 시 계약금액을 감액하여 정산하는 등 소방점검이 철저하게 이루어지도록 관리·감독하여야 한다.

그런데 ○○사옥의 유지보수 점검 및 법정점검에 대한 실시 내역을 점검한 결과, ○○사옥 소방유지보수 업체인 ‘(주)△△’는 월 1회 이상 점검해야 할 유지보수점검은 2015년 1회 실시하지 않았으며, 2014년에는 법정점검인 작동기능점검을 실시하지 않은 것으로 확인되었다.

한편, △△부-5658호(2013.11.14.) 및 △△부-6278호(2014.11.18.)에 따르면, ○○사옥은 소방시설 유지보수 보수점검 계약을 ‘(주)△△’와 연 ○○원 (월 ○○원)에 체결하였으며, 계약조건 제22조(계약금액의 환수 등)에 따라 ‘15. 11월 실시하지 않은 유지보수점검에 대하여 해당 금액을 지급하지 않았으나, ‘14년 실시하지 않은 ‘작동기능점검’에 대하여는 △△부-2479호(2014.05.08.) “2014년 4월 소방시설물 유지보수 점검결과 보고 및 대금지급”을 통해 금 ○○원을 지급한 것으로 확인되었다.

조치할 사항 이사장(○○본부장)은,

- ① 착오지급한 유지보수대금 ○○원을 환수하시고(시정),
- ② 향후 동일사례 방지를 위해 관련자에게 주의조치 하시기 바랍니다(주의).

¹⁴⁾ 소방시설법 제49조(벌칙) 제4호에 따라 동법 제25조(소방시설 등의 자체점검 등) 제1항을 위반하여 자체점검을 실시하지 않았을 경우 1년 이하의 징역 또는 1천만원 이하의 벌금에 처한다.

관 련 자

소 속 (현 소속)	직 급 (현 직급)	성 명 (사번)	귀책사유	비 고
○○본부	기술직 4급	○○○	업무소홀	주의
○○본부 (○○지사)	사무직 3급	○○○	관리소홀	주의
○○본부 (○○실)	일반직 2급	○○○	관리소홀	주의

통 보 · 시 정 요 구

【8】

제 목 에너지절약 추진 및 점검에 관한 사항

소관부서 ○○본부

구 분 사옥 운영 분야

내 용

모든 사옥은 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」 제4조(추진 체계)에 따라 에너지절약 추진위원회 설치·운영 등 에너지절약추진 업무를 수행하고 있다.

한편, ○○실은 매년 에너지절약 추진위원회를 개최하여 전년도 추진실적을 분석하고 당해년도 에너지절약 추진계획을 수립하여 세부 추진사항을 각 지사로 통보¹⁵⁾하면서, 연 2회 에너지절약 추진위원회 개최(2015년도부터 자체 사옥 연 1회¹⁶⁾) 및 월 2회 에너지절약활동 점검 등을 안내한 바 있다.

따라서 모든 사옥은 에너지절약 업무가 효율적으로 추진될 수 있도록 에너지절약 추진위원회를 개최하는 등 적극적으로 에너지 절약 업무를 추진하여야 한다.

그런데도 ○○사옥은 2013년 하반기 등 총 4회에 걸쳐 에너지절약 추진위원회를 개최하지 않거나 2014년도에는 에너지절약활동에 대한 점검을 실시하지

않은 것으로 확인되었으며, 규정¹⁷⁾에서 정한 경차 및 환경 친화적 자동차 전용주차공간을 법적 기준(10%) 이하로 확보하고 있었다.

조치할 사항 이사장(○○본부장)은,

- ① 에너지절약을 위해 담당자 교육을 실시하시고, 향후 에너지절약 추진 업무를 적정히 이행하시기 바라며(통보),
- ② 경차 및 환경 친화적 자동차전용주차구간을 총 주차면의 10%이상 확보하시기 바랍니다(시정).

15) △△부-1285호(2013.05.03.) “2013년 상반기 에너지절약 추진위원회 개최결과 통보”

16) △△부-1182호(2015.04.20.) “2015년 상반기 에너지절약 추진위원회 개최결과 안내”

17) 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」 제16조 6항

통 보

[9]

제 목 상주종합용역 근태관리에 관한 사항

소관부서 ○○실

구 분 사옥 운영 분야

내 용

공단은 국민연금 사옥의 원활한 관리·운영을 위해 시설, 청소 및 경비 등의 업무를 상주용역업체와의 용역계약을 체결하여 관리하고 있다.

한편, 계약상대방인 상주종합용역 업체는 소속 직원 전체를 대상으로 근로 조건 및 복무질서 확립을 위해 취업규칙을 제정·운영하고 있으며, 감사일 현재 (2016.07.08.) 공단과 사옥관리 용역을 체결 중인 ‘(주)△△’ 및 ‘(주)△△’의 취업규칙 제3장(복무) 제5절(휴가)에 따르면, 소속 직원이 사용할 수 있는 휴가의 종류는 연차 유급휴가, 생리휴가, 산전, 산후휴가, 병무휴가, 경조휴가, 재해휴가 및 공가로 정해져 있다¹⁸⁾.

또한 공단에서는 「사옥관리용역 업무처리 기준」(2015. 3. 2. 전부개정) 4조 (관리책임) 제3항 제3호 및 제17조(근태관리) 제1항을 통해 상주종합용역업체의 근로자 채용 및 근태 관리 등을 철저히 관리하도록 하였다.

따라서, 공단은 용역업체 취업규칙에 명시된 휴가 종별을 확인하여 관련 취업규칙에 근거하지 않은 휴가사용에 대해서는 관리·감독을 철저히 하여야 한다.

그런데, 감사대상 기간 동안의 상주종합용역업체 소속 직원의 근태내역을

18) 감사대상기간 동안 사옥관리용역 업체인 △△(주), △△ 등의 용역업체도 휴가에 대한 규정이 동일함

확인한 결과, 상주용역업체 직원 8명이 취업규칙에 없는 반일휴가를 총 41회 사용하고 있었음에도 공단에서는 이에 대한 관리·감독을 하고 있지 않은 것으로 확인되었다.

이와 관련하여, ○○사옥에서는 상주용역업체 소속직원이 연차휴가를 사용하는 경우 근무 중인 직원의 업무 과중을 사유로 부득이 반일휴가를 사용하고 있다고 답변하고 있으나, 취업규칙에 명시되어 있지 않으므로 ○○실과 상주용역업체 간의 협의 등 취업규칙 휴가규정에 관한 개선방안 마련이 요구된다.

조치할 사항 이사장(○○실장)은 상주종합용역업체와의 협의 등을 통해 취업규칙 휴가규정에 대한 합리적인 개선방안을 마련하시기 바랍니다(**통보**).

통 보

【10】

제 목 시각장애인 시설안내에 관한 사항

소관부서 ○○지사

구 분 사옥 운영 분야

내 용

○○사옥은 「장애인·노인·임산부 등의 편의시설 증진보장에 관한 법률」 제3조(편의시설 설치의 기본원칙)와 동법 시행령 제7조의2(편의제공의 대상시설) 및 제4조(편의시설의 종류)에 따라 사옥 1층과 2층에 장애인 등이 이용가능한 화장실(이하 '장애인용 화장실'이라 한다.) 2개를 설치·관리하고 있다.

동법 시행규칙 제2조(편의시설의 세부기준) [별표 1] “편의시설의 구조·재질 등에 관한 세부기준”에 따르면, ○○사옥은 점자안내판 및 촉지도식 안내판을 통해 주요시설 등의 배치를 점자 등으로 표시하여야 하며, 장애인용 화장실 유도를 위한 점자블럭 설치 및 장애인용 화장실 출입문 1.5미터 높이에 남자용과 여자용을 구분할 수 있는 점자표시판을 설치하여야 한다.

그런데 ○○사옥의 장애인 편의시설 설치 실태를 점검한 결과, 시각장애인 편의도모를 위해 사옥 1층에 종합안내표시판 및 규정에 맞는 점자블럭을 설치하고는 있었으나, 장애인이 장애인용 화장실을 이용할 경우 종합안내표시판이 3층을 기준으로 작성되어 사옥 1층과 2층에 위치한 장애인용 화장실의 위치를 알 수 없었으며, 또한 사옥 출입 이후 화장실까지의 점자표시판이 설치하지 않았거나 화장실 출입문 쪽에 남자용과 여자용을 구분할 수 있는 점자표시판을 부착하고 있지 않았다.

조치할 사항 이사장(○○지사장)은 장애인 편의를 위해 시각장애인 유도용 안내판, 점자블럭 설치 및 성별구분용 점자표시판 부착 등 시설개선 방안을 마련하시기 바랍니다(통보).