

통 보

제 목 소화기 관리 및 배치 개선에 관한 사항

관 계 부 서 ○○○○처, □□지사

조 치 기 간 60일

내 용

’17.04.11일 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)」이 일부 개정되어 ’17.06.12일부터 신규로 소방시설을 설치하는 호텔, 기숙사, 다중이용업소 등의 주방¹⁸⁾에는 주방화재 진압에 적합한 K급 소화기¹⁹⁾를 1개 이상 비치하도록 법제화하고 있다.

K급소화기의 법제화 취지는 전국 주방화재 원인의 약 30%가 식용유로서, 식용유 화재는 일반 ABC분말소화기로 방사하더라도 일순간 화염은 없어지지만 발화점 이상의 온도가 유지되고 식용유가 흘러넘쳐 다시 발화할 가능성이 크며, 식용유 화재에 스프링클러, 자체소화수 등 물을 뿌렸을 경우 가열된 식용유에 물이 닿으면 유증기와 섞여 오히려 화염을 키우는 현상이 발생되어 화재확산, 화상 등의 위험이 따르기 때문이다.

현재 여수·거제·○○지사의 경우 위험성 평가에 따른 위험감소대책 수립 등을 통해 식용유 화재 발생 시 기존 ABC분말소화기로 화재 진압이 불가능한 것으로 판단하여 K급 소화기를 비치하여 운용하고 있으나, □□지사의 경우 K급 소화기가 없음에 따라 식용유 관련 화재 발생 시 화염 제압이 어려울 수 있다.

18) 주방 : 음식점, 다중이용업소, 호텔, 기숙사, 노유자, 의료, 업무, 군사시설의 주방

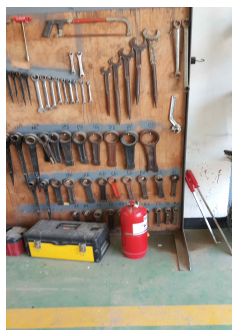
19) K급 소화기 : 식용유 등 동식물유로 인해 발생하는 화재 발생 시 유막을 형성하여 식용유의 온도를 낮추고 산소 공급을 차단해 화재를 진압하는 소화기

또한, 소화기구는 「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)」 제 4조(설치기준) 6항에 의거 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하고, 소화기에 있어서는 “소화기”라고 표시한 표지를 보기 쉬운 곳에 부착해야 한다.

이러한 소화기 표지부착의 취지는 화재발생 시 소화기 위치를 누구나 쉽게 확인해서 신속한 초기대응으로 피해를 최소화 할 수 있도록 하기 위함이다.

하지만, 〇〇지사의 경우 식당 및 정비고에 【그림-1】 과 같이 표지가 누락되어 관리되고 있음에 따라 위급상황 발생 시 신속한 소화기 확인이 불가능하여 초기 대응이 어려울 수 있다.

【 그림-1. 소화기 표지누락 】

올바른 예	식 당		정비고	
				

조치할 사항

〇〇〇〇처장은 비축지사와 협의하여 필요한 경우 주방 화재사고에 대비하여 화염을 제압하고 가열된 식용유 온도를 낮추는 K급 소화기를 비치토록 조치하시고,

〇〇지사장은 소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준에 의거 식당 및 정비고에 소화기 표지를 부착하시기 바랍니다.