

[27] [개선] 사항

1. 제 목 : GIS구축 용역 대가산정 기준미흡
2. 조치부서 : △△△△처
3. 관 련 자 :
4. 내 용

公社에서는 도로 및 지하시설물 GIS DB 구축용역의 용역대가 산정을 위하여 「용역대가 산정기준(도로 및 지하시설물 GIS DB구축)」을 운영하고 있다.

「용역대가 산정기준(도로 및 지하시설물 GIS DB구축)」는 「도로법」, 「공간정보의 구축 및 관리 등에 관한 법률」, 「공공측량의 작업규정」(국토지리정보원 고시) 등을 근거로 하고 있으며, 작업 대가의 수량 등은 표준품셈을 참고하고 있다.

표준품셈에서는 공동구축에 따른 절감률을 포함한 지형 및 시설물 종류별로 증감계수를 두고 있고 또한 「용역대가 산정기준(도로 및 지하시설물 GIS DB구축)」도 동일하게 규정하고 있으며, 공동구축에 따른 절감률에 대하여는 [표 1]과 같다.

[표 1] "지하시설물 조사/탐사" 대가산정 시의 공동구축에 따른 절감률 관련 규정

규정	내용
공동구축에 따른 증감 수식	- 공동구축시설물의 개수가 2 이상일 경우 위치측량 길이계산에 적용한다. - 절감률 = $3\% \times (N - 1)$: N = 공동구축 시설물 개수

자료 : 「용역대가 산정기준(도로 및 지하시설물 GIS DB구축)」자료 발췌

그리고 公社의 「용역대가 산정기준(도로 및 지하시설물 GIS DB구축)」, 2.1.1.(5)에서는 지하시설물 조사/탐사의 적용 대상 지하시설물로 [표 2]와 같이 규정하고 있다.

[표 2] "지하시설물 조사/탐사" 의 적용 대상 지하시설물

- 폭이 4m 이상인 도로 및 도로부대시설물
- 관경이 50mm 이상인 상수관로 및 부속시설물
- 관경이 200mm 이상인 하수관로 및 부속시설물
(빗물받이 연결관은 제외하며, 연결관의 분기점은 위치측량한다.)
- 관경이 50mm 이상인 가스관로 및 부속시설물
- 관경이 50mm 이상인 통신관로 및 부속시설물
- 관경이 100mm 이상인 전기관로 및 부속시설물
- 모든 송유관
- 모든 난방열관
- 기타 공공의 이해관계가 있는 지하시설물로서 시설물의 관리기관이 정하는 시설물


자료 : 「용역대가 산정기준(도로 및 지하시설물 GIS DB구축)」자료 발췌

도로 및 지하시설물 GIS DB구축용역의 발주에 사용되는 公社의 「용역대가 산정기준(도로 및 지하시설물 GIS DB구축)」의 규정은 해석과 적용에 혼선이 발생하지 않도록 명기되어 있어야 한다.

그러나, 「용역대가 산정기준(도로 및 지하시설물 GIS DB구축)」에서 규정하고 있는 ‘공동구축에 따른 절감률’의 경우, 공동구 등과 같은 동일한 공간 안에 있는 시설물을 의미하는지 아니면, 그것과 상관없이 [그림 1]과 같이 설치위치, 설치심도, 설치시기 등이 다른 모든 지하시설물을 의미하는지의 해석이 명확하지 않다.

또한, 절감률 대상을 공동구 등과 같은 동일한 공간 안에 있는 시설물이 아닌, 모든 지하시설물을 대상으로 할 때, [표 2]의 하수관로 경우, 우수관로와 오수관로를 별도의 시설물로 절감률을 적용하여야 할지, 아니면 하나의 관로로 적용할지의 해석이 명확하지 않다.

[그림 1] 도로 지하매설물 표준 예시도

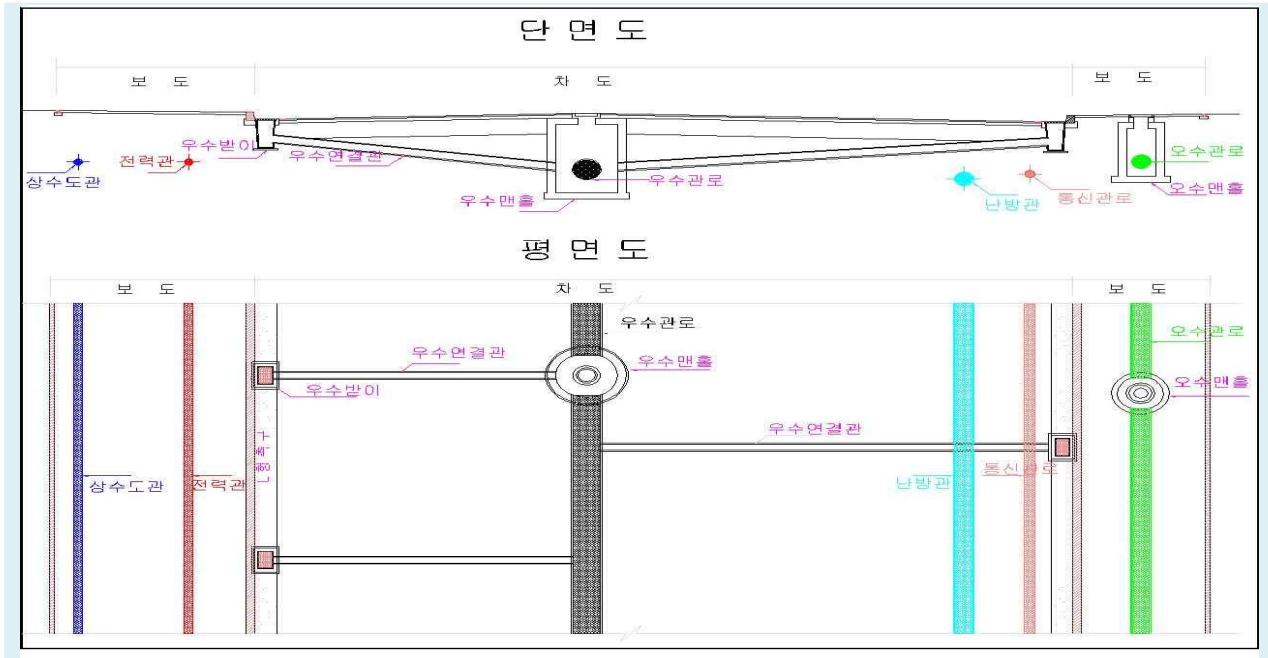

자료 : 「표준상세도(토목)」 자료 발췌

그 결과, 도로 및 지하시설물 GIS DB구축에 대한 용역 발주 시 절감률 구축 적용 유무와 적용 대상 지하시설물에서 우수관로 및 오수관로의 구분에 대하여 혼선이 발생되고 있다.

5. 조치할 사항

△△△△처장은

도로 및 지하시설물 GIS DB구축에 대한 용역 발주 시 혼선이 발생되지 않도록 「용역대가 산정기준(도로 및 지하시설물 GIS DB구축)」의 ‘공동구축에 따른 절감률’과 ‘지하시설물 조사/탐사 의 적용 대상 지하시설물’의 하수관로에 대한 적용기준을 명확히 하시기 바랍니다 (개선).