

휴가철 공직기강 점검 조치요구사항

【'25. 7. 21. ~ 8. 14.】

2025. 9.

해 양 환 경 공 단

감 사 실

감 사 실

통 보 · 개 선 요 구

제 목 방제대응체계 관리 소홀에 관한 사항

소 관 기 관 군산지사, 방제기술연구처

조 치 기 관 군산지사, 방제기술연구처

내 용

1. 사건 개요

공단 각 소속기관은 해양오염사고에 신속하고 효과적으로 대처하기 위하여 방제기자재의 효율적인 관리·운용과 보관시설의 시설기준 및 운영기준을 준수하도록 하고 있다.

2. 관련법령 및 판단기준

공단 「방제기자재관리운용규정」 제12조(방제기자재의 관리)제1항에 따라 방제담당자 및 관리요원은 전산프로그램에 방제기자재의 관리상황을 파악하여 입력하여야 하며,

같은 규정 제23조(보관시설의 시설기준)에 따라 보관시설은 방제기자재를 비·바람 등으로부터 충분히 보호할 수 있도록 하고 있다.

또한, 같은 규정 제24조(보관시설의 운영기준)에 따라 아래와 같은 파일을

비치하도록 하고 있다. 그리고 별지 제6호에 따라 기록하고 보관시설에 보관하여야 한다.

[표1] 보관시설 내 비치파일 내역

가. 보관시설 및 방제기자재의 관리·운용을 책임지는 자(이하 “관리책임자”라 한다) 및 관리요원의 비상연락망
나. 방제기자재의 관리요령 및 사용방법
다. 보관시설의 정기적인 점검사항
라. 방제기자재의 긴급반출·이송요령
마. 기타 비상시 조치사항

3. 감사결과 확인된 문제점

가. 방제기자재 재고 불일치

군산지사 방제대응센터 및 청방선에 비치된 방제기자재(봄형 유흡착재) 재고량 확인결과 장부와 일치하지 않는 것으로 확인되었다.


[표2] 군산지사 봄형 유흡착재 현황

비고	방제대응센터	어촌계 방제대응센터(3개소)	예방선(3척)	청방선(1척)	합계
재고량(KG)	80	460	300	225	1,065
실사량(KG)	260(+180)	460	300	100(-125)	1,120(+55)

나. 어촌계 방제대응센터 관리 소홀

군산지사 어촌계 방제대응센터 3개소를 확인한 결과 ○○ 어촌계 방제대응센터의 잠금장치 노후화(녹슴)로 시건이 용이하지 않았으며, 방제대응센터 컨테이너를 고박하는 케이블이 어선에 걸려 약화가 우려되는 상황이 확인되었다.

[표3] 대항 어촌계 방제대응센터 잠금장치 및 케이블 사진

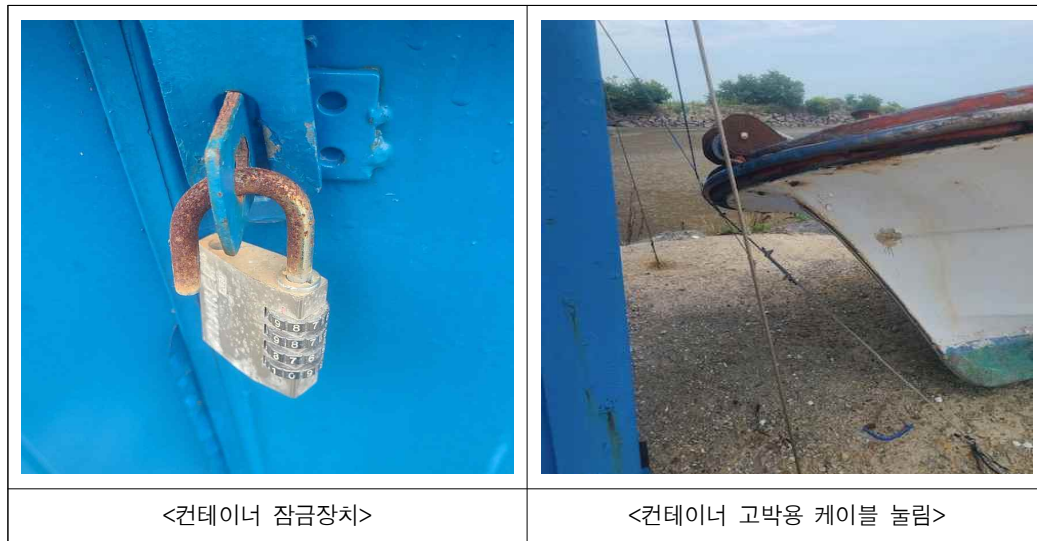

다. 방제기자재 보관시설 내 적정서류 미비치

군산지사 방제기자재 보관시설 10개소¹⁾의 비치 서류를 확인한 결과 보관시설 내 비치하여야 하는 서류 4건에 대해서 누락한 사실을 확인하였다. 특히 「해양오염 재난 현장조치 행동매뉴얼」에 포함되어 있는 비상연락망은 매뉴얼 정기개정 일자('25.7.14.)와 일반직 전보 일자('25.7.16.)가 차이 남에 따라 수시개정이 필요한 상황이었다.

[표4] 군산지사 방제기자재 보관시설 내 미비치 서류

구 분	보관시설 내 비치서류	비 고
비치서류(2건)	①보관시설 관리대장 ②해양오염 재난 현장조치 행동 매뉴얼	방제기자재 관리·운용 기준 제24조(보관시설의 운영기준)
미 비치 서류(4건)	①책임자 및 관리요원 비상연락망 ②방제기자재의 관리요령 및 사용방법 ③방제기자재 긴급반출·이송요령 ④기타 비상조치 사항	

1) 방제대응센터(1개소), 어촌계방제대응센터(3개소), 선박(4척), 해양수산청 위탁 방제기자재 관리시설(2개소)

라. 「해양오염 재난 현장조치 행동매뉴얼」 규정상 용어 미일치

방제기획처에서는 정부방침에 따라 기존 「대규모 해양오염사고 현장조치 행동매뉴얼」을 「해양오염 재난 현장조치 행동매뉴얼」로 명칭변경·개정(2025.6.20.)하고, 공단 기본방제계획서, 지사 방제대응계획서를 「해양오염 재난 현장조치 행동매뉴얼」에 포함하였다. 하지만, 「방제기자재관리운용규정」[별지 서식 제6호 서식]에는 기본방제계획서, 지사 방제대응계획서의 명칭을 아직 사용 중인 것으로 확인되었다.

관계기관 의견 (및 검토결과)

군산지사는 방제기자재 실사입고를 통해 재고를 일치시키겠다고 하였으며, 방제대응체계가 미흡한 부분에 대해 조치하겠다고 하였다.

방제기술연구처는 「방제기자재관리운용규정」을 개정하여 명칭을 통일시키겠다고 하였다.

조치할 사항

군산지사장은 ①방제기자재를 ‘실사 입고’ 또는 ‘기타 입고’로 ERP상의 재고와 일치시키기 바라며, ②○○ 어촌계 방제대응센터의 잠금장치를 새 제품으로 교체하고, 컨테이너가 안전하게 고정될 수 있도록 조치하시기 바랍니다. ③그리고 방제기자재 보관시설 내 누락된 비치서류를 보완하시기 바라며, 규정 개정 시 즉시 업데이트 할 수 있도록 관리하시기 바랍니다. (통보)

방제기술연구처장은 「방제기자재관리운용규정」 개정을 통해 [별지서식 제6호 서식]에 표기된 기본방제계획서, 지사 방제대응계획서를 「해양오염 재난 현장조치 행동매뉴얼」로 변경하시기 바랍니다. (개선)

감 사 실

주 의 요 구

제 목 소속기관 안전관리에 관한 사항

소 관 기 관 포항지사, 군산지사

조 치 기 관 포항지사, 군산지사

내 용

1. 관련법령 및 판단기준

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률 시행규칙」 제20조(소방시설 등 자체 점검 및 구분 대상 등) 및 [별표3]의 4호에 따르면 공공기관은 소방시설 등의 유지·관리 상태를 월 1회 이상 실시하고 그 점검 결과를 2년간 자체 보관하도록 규정하고 있다.

그리고 「선원법 시행규칙」 제52조(의료관리자의 업무)에 따르면 선내 의약품을 비치하도록 하고 있으며, 해양수산부 고시 제2025-32호(선내 의약품 등의 비치 기준)에 따라 선내에 갖추어 둔 의약품의 유효기간, 남은 수량 등을 확인하여 그 상태에 이상이 없도록 관리하도록 하고 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점

가. 소화기 점검 누락

포항지사 소속 □선박에 비치된 소화기 16대²⁾를 점검한 결과 2024년부터 소화기 점검 기록이 누락되어 있는 것을 확인하였다.

나. 선박 비치 의약품 유효기간 초과

군산지사 예방선 3척에 비치된 의약품을 점검한 결과 유효기간이 초과된(최소33일 ~ 최대 271일) 의약품을 아래와 같이 확인하였다.

[표6] 군산지사 예방선 내 비치된 유효기간 초과 의약품

구분	알코올	과산화수소수	크레졸비누액	포도당	알코올소독솜	상처연고	설사약
▲호	'25.4.4 (+130일)	'24.11.14 (+271일)	-	-	-	-	-
◇호	'25.4.4 (+130일)	'24.11.14 (+271일)	'24.11.30 (+255일)	-	-	-	-
◎호	'25.4.4 (+130일)			'25.7.10 (+33일)	'24.11.21 (+264일)	'25.3.14 (+151일)	'25.6.27 (+46일)

관계기관 의견 (및 검토결과)

포항지사장은 소화기 검사는 시행하였으나 기록을 누락하였다고 답변하였으며 향후에는 점검기록을 철저히 작성하겠다고 하였다.

군산지사장은 유효기간이 초과된 선내 의약품을 새제품으로 교체할 것이며, 유효기간이 지나면 즉각적으로 교체하겠다고 하였다.

조치할 사항

포항지사장은 소화기 검사 및 점검기록이 누락되지 않도록 소속직원들 대상 교육을 실시하시기 바랍니다. (주의)

2) CO2 소화기(6.8Kg) 10대, 포말 소화기(9L) 6대

군산지사장은 예방선 3척에 비치된 유효기관 초과 의약품을 처분하고, 새
제품으로 교체하시기 바랍니다. (주의)