

현 지 조 치

제 목 사용자공급관 기밀시험 실시 현황 관리 미흡

관 련 부 서 경기광역본부

내 용

1. 업무 개요

경기광역본부는 「직제규정」 제12조 및 「직제관리요령」 제7조(별표3)에 따라 ○○시 등 9개 시의 고압가스, 액화석유가스 및 도시가스 시설에 대한 검사·시공 감리 등의 업무를 담당하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

「도시가스사업법」 제15조(시공감리)에 따라 도시가스사업자는 가스공급시설의 설치공사나 변경공사를 하는 경우 공사로부터 시공감리를 받아야 하며, 같은 법 제17조(정기검사 및 수시검사)에 따라 매년 검사를 받아야 한다.

이때 공사 검사원은 가스시설 현장에 방문하여 관련 법령, 상세기준(KGS CODE), 사규 등을 적용하여 감리·검사를 실시하고, ‘사용자공급관 정기검사’의 경우 배관 부식정도, 기밀시험, 밸브 작동상태 등을 점검하여 안전성을 확인하여야 한다.


한편 사용자공급관 정기검사 기밀시험⁶⁾은 상세기준 KGS FS551 4.2.2.9.5(2) 및 표 4.2.2.9.5(2)에 따라 검지공 설치 유무와 사용자공급관 설치년도 및 마지막

6) 사용자공급관 기밀시험 주기 개정(산업부 공고 제2023-304호, 2023.03.31.)

기밀시험일을 기준으로 산정한 경과년수에 따라 3년~6년을 주기로 실시한다.

KGS FS551(일반도시가스사업 제조소 및 공급소 밖의 배관의 시설·기술·검사정밀안전진단 기준		
표 4.2.2.9.5(2) 기밀시험 실시시기		
대상구분		기밀시험 실시시기
<생략>		
공동주택 등(다세대주택 제외)의 부지내에 설치된 배관	(3-3-2-2)에 따라 검지공을 설치하고 도시가스 사업자가 매년 자체점검을 실시한 배관	6년마다
	그 밖의 배관	설치 후 15년이 되는 해까지 5년마다, 15년 경과 31년이 되는 해까지 4년마다, 31년 경과 3년마다
	[비고] 기밀시험 실시시기는 마지막 기밀시험일을 기준으로 산정한다.	

검사지원처는 사용자공급관 기밀시험 주기 개정과 관련하여 전산항목을 개선하고 검사업무 유의사항을 안내하였다.⁷⁾ 이에 따르면 사용자공급관 설치년도와 마지막 기밀시험 연도를 기준으로 경과년수를 산정하여 기밀시험 주기 및 차기 기밀시험 연도가 전산에 자동 반영되도록 개선하였으므로 최초 설치년도 및 기밀시험 실시 현황 입력을 철저히 하여야 한다.

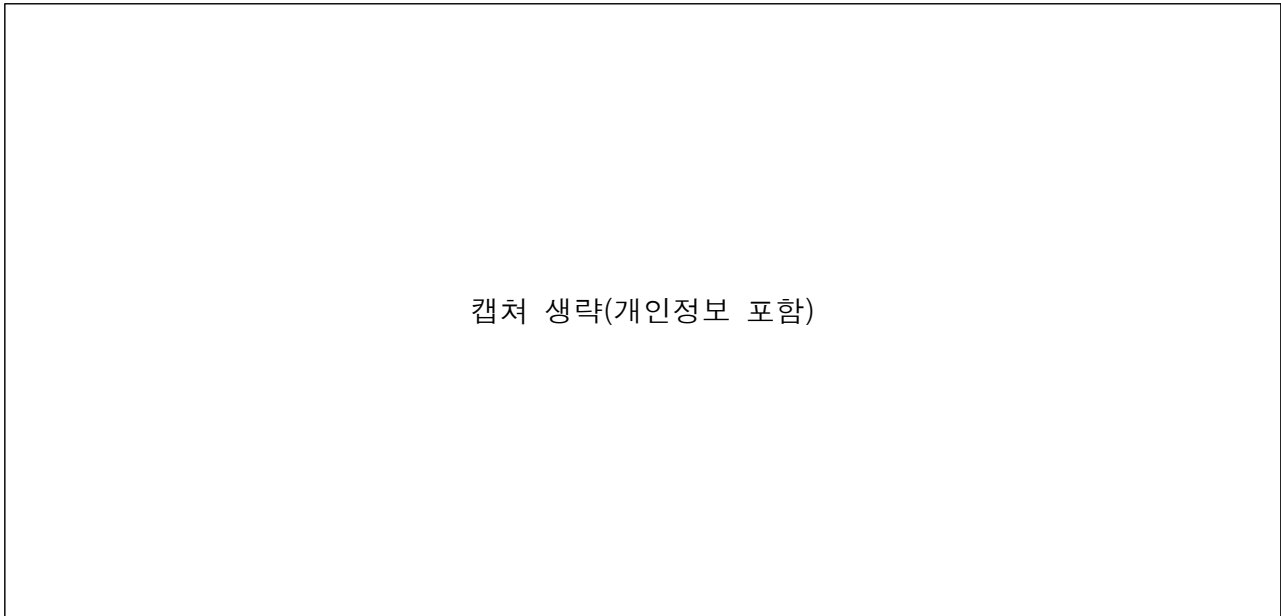

7) 검사지원처-1498(2023.04.10., 사용자공급관 기밀시험 주기 개정에 따른 검사업무 안내)
검사지원처-3343(2023.08.03., 사용자공급관 기밀시험 관련 전산항목 개선에 따른 검사업무 유의사항 안내)

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나 감사대상 기간(2022. 9. 1. ~ 2025. 8. 31.) 동안 사용자공급관 정기검사 기밀시험 현황을 확인한 결과, 기밀시험을 실시하였으나 정기검사 결과 입력 시 기밀시험 실시 내역을 입력하지 않은 사례가 첨부와 같이 85건 확인되었으며 감사 기간 내 해당 내역에 대하여 전산입력을 완료하였다.

[첨 부] 사용자공급관 정기검사 기밀시험 미입력 내역 1부 ---- 생략

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 경기광역본부장은

사용자공급관 정기검사 시 기밀시험을 실시하였으나 정기검사 결과 입력 시 기밀 시험 실시내역을 입력하지 않는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치_회보 불요)