

일련번호	△△△-1
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2023년도 △△△국립공원사무소에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제19조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2023. 1. 18.

국립공원공단 감사만장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△ △ △	2023	현지조치	-	-

제 목 : △△탐방안내소 비상벨안내판 교체 필요


(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함

(위법부당내용)

△△△국립공원 △△△분소 △△탐방안내소에 설치된 비상벨 안내판의 노후로 인해 미관이 저해되고 있는 실정으로, 노후 안내판의 교체 등 정비가 필요

(사진대지)

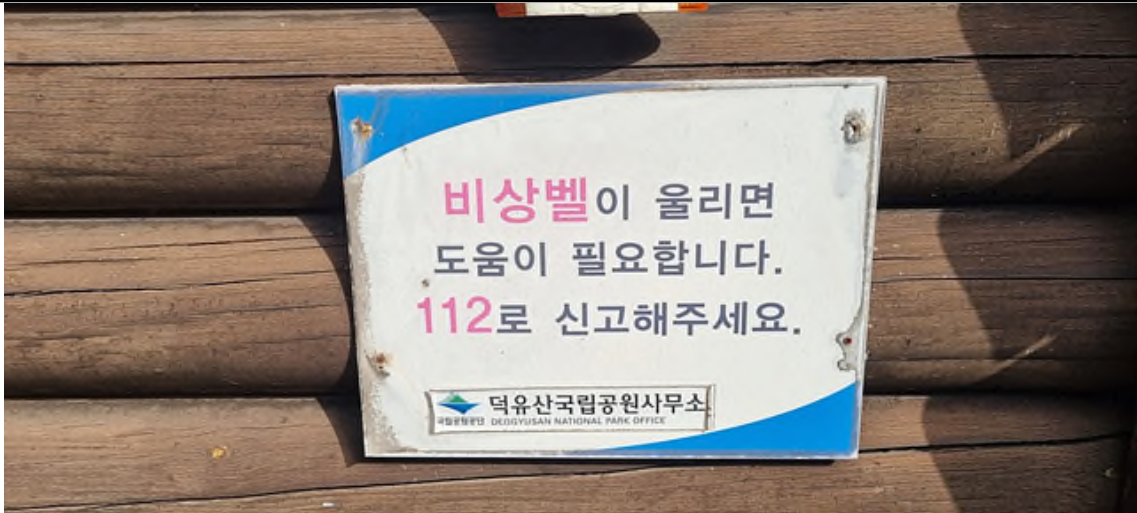

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 노후 안내판 교체 등 정비