

감사결과 처분요구서

- 2025년 제3회(○○, ●●, ◎◎) 종합감사 -

2025. 11.

KAC 감 사 실

□ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
1	○○	공적 항공마일리지 활용 저조에 관한 사항	총무	권고
2	○○	전자문서시스템 보안관리 등 내부통제 강화에 관한 사항	전산	시정·개선
3	○○	장기보유 재고자산 관리에 관한 사항	물품	시정·권고
4	○○	물품 무상취득 및 불용처리 후 행정처리에 관한 사항	물품	주의·시정·개선
5	○○	주차장 시스템 관리 및 주차장사용료 수입 관리에 관한 사항	운영	개선
6	○○	외주가공비 예산 편성 및 집행에 관한 사항	예산	개선
7	○○	재산의 불용결정 및 처분에 관한 사항	재산	개선
8	○○	안전직 간부 선발 및 인사기록 관리에 관한 사항	인사	개선·통보
9	○○	대기형·체험형 상업시설 운영자 선정방식에 관한 사항	임대	권고
10	○○	자회사 위탁관리 업무 내부통제에 관한 사항	위탁 관리	통보
11	○○	우선구매 이행 실태에 관한 사항	계약	개선
12	○○	수익계약 제도 개선에 관한 사항	계약	개선·통보
13	○○	이동지역관리운영규정 개선에 관한 사항	안전	개선
14	○○	시설물안전법 대상시설의 보수·보강 완료시기 명시에 관한 사항	안전	개선
15	○○	물품구매(제조)계약의 하자 최종검사 실시 시기에 관한 사항	물품	개선
16	○○	차량(장비)관리 이력카드 관리에 관한 사항	총무	통보
17	○○	공항시설정보 통합관리시스템(KAC-BIM) 활용 관련 개선에 관한 사항	시설	개선·통보
18	○○	공사 참여자의 실명 관리 개선에 관한 사항	용역	개선
19	○○	개별 냉난방기 관리운영 지침에 관한 사항	시설	개선
20	○○	위험성평가 및 KAC 안전보건관리시스템 개선에 관한 사항	안전	개선

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
21	○○	전기공사 자체감리업무 수행지침 개정에 관한 사항	공사	개선
22	○○	전국공항 항공등화 광도측정 및 관리에 관한 사항	시설	개선
23	○○	항행안전시설 판매 사업 위험성평가 미이행	안전	경고
24	○○	판매용 장비 재고자산 관리에 관한 사항	물품	시정·개선
25	○○	항행안전시설 현대화사업 감리용역 지도·감독 업무 소홀	용역	주의·통보
26	●●	상업시설 매출 점검 및 관리에 관한 사항	임대	시정·통보
27	●●	재산 임대차계약에 관한 사항	임대	시정
28	●●	대규모 임대시설 계약 관리에 관한 사항	임대	통보
29	●● ◎◎	재산 활용에 관한 사항	임대	권고
30	●●	복무 위반에 관한 사항	복무	징계·경고·통보
31	●●	물품 구매방법에 관한 사항	계약	통보
32	●●	착륙료 징수 면제 부적정에 관한 사항	재무	시정
33	●● ○○	공항운영규정의 주기장별 최대기종 정보 미흡에 관한 사항	안전	시정·통보
34	●●	업무추진비 집행절차 소홀	예산	주의
35	●●	자회사 변동비 관리 감독업무 소홀	위탁 관리	주의·통보
36	●●	국제선 비즈니스 라운지 운영 활성화에 관한 사항	운영	권고
37	●●	승무원용 탑승교 서비스도어 출입절차에 관한 사항	보안	시정
38	●●	사이버·보안진단의 날(일반보안 진단) 업무 소홀	보안	주의
39	●●	폐아스콘 무상처리 확대를 위한 배출 및 보관방법에 관한 사항	용역	개선
40	●●	차량·장비 관계서류의 기록유지에 관한 사항	총무	시정
41	●●	공사 수의계약 체결 시 일상감사 절차 미준수 사항	감사	적극행정면책

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
42	●●	옥외 사다리 안전에 관한 사항	안전	개선
43	●●	사업장폐기물 처리용역 위험성 평가 미이행	안전	경고
44	●●	공사 참여자의 실명 관리 업무 소홀	용역	주의
45	●●	집중호우로 인한 사업예산 목적 외 집행에 관한 사항	예산	적극행정면책
46	●● ○○	개별 냉난방기 구매 적정성 검토 업무 소홀	물품	주의・통보
47	●●	건설사업관리기술인 지도·감독 소홀	용역	주의
48	●●	시설공사 산재보험료 설계변경 미이행	공사	주의
49	●●	시설공사 공정 변경에 관한 사항	공사	시정
50	●●	시설공사 공사범위 중복에 관한 사항	공사	시정
51	●●	공사 준공금액 정산 시 간접비(이윤) 산정 부적정	공사	주의・시정
52	○○	임대료 및 임대보증금 부과 업무 소홀	임대	주의・시정
53	○○	상업시설 점검 및 평가 업무 소홀	임대	주의・시정
54	○○	여행사공용카운터 운영 관리에 관한 사항	운영	개선
55	○○	항공보안분야 자회사 위탁관리 감독업무 소홀	위탁 관리	주의・통보
56	○○	유형자산 취득 업무 소홀	물품	주의・시정
57	○○	업무용 차량 운영 관리 소홀	총무	경고・통보
58	○○	주차공간 폐쇄 대비 대체 방안 마련에 관한 사항	운영	개선
59	○○	탑승교용품 재고수준 책정 및 부외예비품 관리 소홀	물품	주의・시정
60	○○	배관 매설 공사 검측업무 소홀	공사	주의
61	○○	현장 안전관리 업무 소홀	안전	경고
62	○○	전기공사 검측업무 소홀	공사	주의

권 고

1

제 목	공적 항공마일리지 활용 저조에 관한 사항
관 계 부 서	☆☆실
구 분	총무
내 용	

우리 공사 「국외출장 예규」 제10조(항공마일리지 활용 및 관리)에 따르면 공적 항공마일리지(이하 ‘마일리지’라고 함)는 업무상 국외출장 및 국외 교육훈련, 국외 직무파견으로 출장자 개인에게 적립된 마일리지를 의미하며 사적으로 사용할 수 없고 마일리지를 활용하여 항공권을 확보하거나 항공기 좌석등급을 상향 조정할 수 있는 경우에는 마일리지를 우선적으로 사용하여야 한다.

또한 국외출장자는 귀국 후 14일 이내 마일리지 적립, 활용 등 변동사항을 사내 전자문서시스템 ‘항공마일리지관리’에 반드시 입력하여야 하며 그 이행여부를 청렴 해외출장 체크리스트¹⁾를 통해 확인하여야 한다.

한편 기획재정부 「공기업·준정부기관 예산운용지침」에 따르면 공무출장으로 인해 적립된 마일리지를 활용하여 항공권을 확보하거나, 항공기 좌석 등급을 상향 조정할 수 있는 경우에는 마일리지를 우선 활용해야 한다. 마일리지만으로 보너스 항공권을 확보하거나 승급할 수 없는 경우에는 「공무원 보수등의 업무지침」²⁾을

1) 우리 공사 「임직원 행동강령」 별지 제12호

2) 인사혁신처 예규(제192호)(2025. 1. 23.) 제9장 공무원여비업무 처리기준

준용하여 사적 마일리지를 일부 합산하여 사용할 수 있으며 사용된 사적 마일리지를 현금으로 보상하고 있으며, 필요한 경우 복지포인트 등을 활용하여 마일리지를 사적으로 구입할 수 있는 제도를 운영하고 있다.

그런데 우리 공사의 2015년~2025년 8월까지 적립된 누적 마일리지(★★항공, ◇◇항공 기준)는 총 10,604,405마일인 반면, 이중 사용된 마일리지는 총 289,705마일로 전체 적립 마일리지 대비 2.73%에 불과한 실정이다. 최근(2022년~2025년 8월)의 마일리지 적립 및 사용 현황을 살펴보았을 때도 【표】와 같이 대부분이 제대로 활용되지 못하고 있었다.

【표】 최근(2022년~2025년 8월) 공적 항공마일리지 적립 및 사용 현황

연 도	당해 연도 적립 마일리지		당해 연도 사용 마일리지 (적립 대비 활용률)
	적립 마일리지	소 계	
2022년	★★항공	613,207	789,690
	◇◇항공	176,483	
2023년	★★항공	1,300,797	1,523,942
	◇◇항공	223,145	
2024년	★★항공	830,868	1,206,754
	◇◇항공	375,886	
2025년(~8월)	★★항공	583,437	777,635
	◇◇항공	194,198	
합 계		4,298,021	273,189(6.4%)

☆☆실에서 2024년 국외출장자의 마일리지 적립 및 확인절차 강화, 소멸 마일리지 보유자에 대한 안내 강화 등을 실시 하였으나, 직원들의 마일리지 사용에 대한 인식 부족 및 보너스 항공권을 구입할 만큼의 마일리지가 부족³⁾ 또는 출장기간 중 보너스 항공권의 매진으로 마일리지 발권을 하지 못하는 등의 사유로 제대로 활용되지 못하고 있는 실정이다.

3) 1인당 평균 보유 마일리지 : ★★항공 17,242마일(504명 보유), ◇◇항공 8,077마일(237명 보유)

특히 2013년~2014년 기간 적립된 마일리지 1,683,320마일 중 보너스 항공권 발권으로 사용한 15,000마일을 제외한 1,668,320마일(약 2,500만원 상당)⁴⁾의 마일리지 2024년말 사용기한 도래(10년)로 인해 소멸되었으며, 정년퇴직 및 면직자 등이 적립한 마일리지 671,690마일⁵⁾(약 1,000만원, 2019년 이후 적립분)도 직원의 퇴사로 인해 사용할 수 없게 되었다.

아울러 코로나 기간을 제외한 최근 3개년간(2019년 및 2023년~2024년) 직원들이 적립한 마일리지 연평균 약 1,300,000마일(약 2,000만원)이며, 매년 해당 마일리지 만큼 사용기한이 도래하고 있다.

따라서, 우리 공사의 출장 관련 예산절감과 미 사용된 마일리지 소멸방지를 위해 공무원 규정 및 제도 등을 참고하여 실효적인 마일리지 활용 방안 마련이 필요한 실정이다.

[관계부서 의견] ☆☆실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

☆☆실장은 우리 공사의 예산절감, 공적 항공마일리지의 효과적 사용 및 미사용으로 인한 소멸방지를 위해 공무원 규정 및 제도 등을 참고하여 실효적인 마일리지 사용제도 마련 등을 검토하시기 바랍니다.(권고)

4) 1마일당 15원으로 환산하여 계산(◆◆ 2025. 6. 19, 기사를 참조하여 계산)

5) 퇴직자 마일리지 : 임원 200,033마일(30%), 1급 214,654마일(32%), 2급 이하 등 257,003마일(38%)

시 정 · 개 선 요 구

2

제 목 전자문서시스템 보안관리 등 내부통제 강화에 관한 사항
관 계 부 서 □□실
구 분 전산
내 용

□□실에서는 우리 공사 사무처리의 능률을 꾀하고 행정 정보화 촉진을 목적으로 전자문서시스템(이하 ‘스카이넷’이라고 함)을 구축·운영하고 있다. 스카이넷은 공사에서 관리하는 문서와 관련한 모든 처리절차가 전자적으로 처리되는 시스템을 말한다.

우리 공사 「전자문서시스템 운영지침」 제25조(문서의 보안)에 따르면 스카이넷 전자문서의 보안은 두 개의 등급으로 구분하고 결재선과 공람자만 열람이 필요한 보안문서는 1등급, 전 직원에게 공개되는 문서는 2등급으로 관리하고 있다. 업무의 특성상 전자문서 보안을 1등급으로 생산·지정한 담당자는 업무 변경 시 정보화관리부서로 공문을 제출하여 해당 전자문서에 대한 인수인계를 요청하여야 한다.

그리고 같은 지침 제28조(사용자 정보 및 조직도 관리) 제3항에 따르면 직원의 전보, 파견, 퇴직 등의 신상변동사항 발생 시는 인사담당 부서에서 정보화관리부서로 관련사항을 지체없이 통보하여야 하며, 정보화관리부서에서는 해당 전자문서시스템의 사용을 통보 당일로부터 2일 이내에 수정, 정지 또는 말소토록 해야 한다.

가. 스카이넷 ‘전자결재 관리자’ 권한 부여 관리 및 절차에 관한 사항

□□실에서는 스카이넷의 1등급 보안문서를 포함한 모든 문서에 접근할 수 있는 ‘전자결재 관리자’ 권한을 감사일 현재 총 48명⁶⁾의 직원들에게 부여하고 있다.

행정안전부의 「행정기관의 전자문서시스템 규격⁷⁾」의 제3장(전자문서관리 기능)에 따르면 전자문서 시스템은 문서에 대해 부서별, 개인별로 접근권한을 설정하여 관리하는 기능을 갖추어야 한다고 되어 있다.

그런데, 현재 스카이넷 시스템에서 아래와 같은 문제점이 확인되었다.

첫째, 현재의 스카이넷 시스템에서는 직원별로 접근이 가능한 문서의 종류 및 부서 등의 범위를 지정할 수 있는 기능이 부재하여 1등급 보안문서의 열람과 인수·인계 편의⁸⁾를 위해 일부 직원에게 전자결재 관리자 권한을 부여하였다. 전자결재 관리자 권한을 부여받은 직원은 본인의 스카이넷 계정을 통해 소속 부서 외 인사, 기획 등 민감한 정보를 생산·보관·접수하는 부서를 포함한 우리 공사 전체의 1등급 보안문서에 제한 없이 접근 및 열람이 가능하다.

둘째, 「전자문서시스템 운영지침」 등에 전자결재 관리자 권한의 부여, 등·말소 및 부여기간에 대한 규정이 부재하여 □□실 스카이넷 담당자가 전자메일 또는 전화 등을 통해 전자결재 관리자 권한 부여 요청을 접수하고, 담당자가 부서장의 내부결재 등의 절차가 없이 임의로 권한을 부여하는 등 적절한 내부통제가 필요한 실정이다.⁹⁾

6) 경영진, 감사인, 전자문서시스템 담당 및 문서 배부 담당 직원 등

7) 행정안전부 고시 제2024-29호(2024. 4. 15.)

8) 전자문서시스템 운영지침 제25조(문서의 보안)에 따르면 업무 변경 시 공문을 제출하여 1등급 전자문서에 대한 인수인계를 요청해야함

9) 감사기간 중 그 간의 전자결재 관리자 권한의 등·말소 현황을 확인하고자 관련 자료를 요청하였으나, 관련 기록이 부재하여 확인이 불가하였음

셋째, 감사일 현재, 전자문서 배분 업무를 이유로 ○○ ㉠㉠부 대부분의 직원 및 타 부서로 전보되었거나 필요 기간 경과되어 권한이 말소되었어야 할 직원에게도 【표1】 과 같이 전자결재 관리자 권한이 부여¹⁰⁾되어 있었다.

【표1】 경영진, 스카이넷 관리자 등 외 전자결재 관리자 권한 부여자 현황(2025년 9월)

소 속	성 명	사 유	비 고
○○ ㉠㉠부	A	대외문서 확인 및 배부에 필요	'25.9월부터 부여
○○ ㉠㉠부	B	대외문서 확인 및 배부에 필요	'24.2월부터 부여
○○ ㉠㉠부	C	대외문서 확인 및 배부에 필요	'24.2월부터 부여
○○ ㉠㉠부	D	대외문서 확인 및 배부에 필요	'23.7월부터 부여
○○ ㉠㉠부	E	유연근무 위반자 확인필요	'25.6월부터 부여
●● ㉠㉠부	F	국회자료 조회	'25.9월부터 부여
○○ ㉠㉠부 (前 ○○ ㉠㉠부)	G	업무인수 인계	'25.2월부터 부여
○○ ㉠㉠부	H	업무 이관에 따른 과거문서 조회	'25.2월부터 부여

따라서 전자결재 관리자 권한을 부여받은 직원이 사내의 모든 문서를 아무런 제한 없이 접근할 수 있는 현재의 시스템적 한계를 고려할 때, 스카이넷 권한 부여자의 최소화와 등·말소 절차 수립 등 전자결재 관리자에 대한 적정수준의 내부통제 방안 마련이 필요한 실정이다.

아울러 인사이동 등으로 인한 1등급 보안문서의 열람 제한 문제해결 및 직원들의 효율적인 스카이넷 사용 지원을 위해 중·장기적으로 스카이넷 시스템의 기능적 개선도 필요하다.

나. 스카이넷 ‘전체 관리자 권한’ 관리에 관한 사항

스카이넷의 원활한 유지 보수 및 이용자의 민원 해결 등을 위해 【표2】 와 같이 ○○ ㉠㉠부 직원 3명과 외부 용역업체 2명에게 스카이넷 시스템상 기능을 통해 타 계정에 접근이 가능한 ‘전체 관리자 권한’이 부여되어 있다.

10) 감사기간 중 스카이넷 서버 DB의 로그기록을 샘플링하여 1등급 보안문서에 대한 접근 기록을 확인한 결과, 전자결재 관리자 권한이 부여된 직원들의 부적절한 문서 접근 및 열람 기록은 확인되지 않았음

【표2】 스카이넷 전체 관리자 권한 부여 현황

소 속	성 명	사 유	비 고
○○ 바바부	I	스카이넷 부관리자	
○○ 바바부	J	스카이넷 관리자	
○○ 바바부	K	스카이넷 업무지원	
외부 용역사 사사	L	스카이넷 관리 용역사	외부
외부 용역사 아아	M	스카이넷 및 유지보수	외부

스카이넷 전체 관리자는 모든 이용자의 계정에 접속이 가능한 권한을 가지고 있으므로 직원들의 개인정보 및 통신비밀 등의 보호를 위해 해당 권한을 부여받은 직원 등에 대한 적절한 내부통제 장치가 필요하다.

그런데, 감사기간 중 전체 관리자에 대한 내부통제 절차·방법을 확인하였으나, 민감한 정보에 접근할 수 있음에도 불구하고 내·외부 직원들에 대한 권한 부여 절차나 개인정보 및 통신정보 보호 등에 대한 보안각서 징구, 전체 관리자 권한 부여 대상업무 지정 및 인원 등의 적절한 내부통제 규정이 부재한 실정이다.

또한 【그림】 과 같이 스카이넷의 ‘접속 IP 정보’ 기능을 통해 특정인의 계정에 접속한 IP 이력을 확인할 수 있었으나, 스카이넷의 보안 취약점 조치(2025년 7월 22일) 이후부터 해당 기능이 작동하지 않아 이력 확인이 불가하였다.¹¹⁾

【그림】 스카이넷 접속 IP 기록

구분	IP	접속시간
PC	172.22.7	2025-10-01 08:59:36
PC	172.22.7	2025-09-30 14:21:18
PC	172.22.7	2025-09-30 13:09:45
PC	172.22.7	2025-09-30 08:57:35
PC	172.22.7	2025-09-29 17:12:29
PC	172.22.7	2025-09-29 16:20:42
PC	172.22.7	2025-09-29 13:06:55

11) 감사기간 중 감사인이 스카이넷 서버 로그기록을 샘플링하여 확인한 결과 부적절한 타인 계정 접근 시도는 확인되지 않았으며, □□실에서는 감사기간 중 해당 오류를 해결하고 시스템을 개선하여 2025년 9월 30일 오후부터 【그림】 과 같이 접속 IP 확인 기능이 정상적으로 작동하고 있음

따라서 직원들의 개인정보·통신정보 보호 및 보안사고 방지를 위하여 스카이넷 전체 관리자에 대한 적절한 내부통제 절차 마련 및 규정화와 시스템적 보완이 필요한 실정이다.

[관계부서 의견] □□실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□실장은 우리 공사의 문서보안 강화와 개인정보 침해 방지 및 효율적 업무 처리 등을 위해 ㉠ 최소한의 인원에게 스카이넷 보안문서 접근 권한을 부여하시기 바라며,(시정) ㉡ 스카이넷 시스템을 관리하는 내·외부 직원과 업무 절차에 대한 적절한 내부통제 규정을 마련하고, ㉢ 스카이넷의 정보보안 등의 강화를 위해 스카이넷 시스템의 기능 개선 방안을 검토하시기 바랍니다.(개선)

시 정 요 구 · 권 고

3

제 목 장기보유 재고자산 관리에 관한 사항

관 계 부 서 □□실

구 분 물품

내 용

우리 공사에서는 감사일 현재 통합경영정보시스템(ERP)상 34,316건의 재고자산을 보유하고 있으며, 물품(재고자산 포함) 관리부서는 ○○ ■■■부와 소속기관 △△부 및 ▲▲부, 물품운용부서는 소관 물품을 사용·보관·유지보수하는 모든 부서이다.

「물품관리규정」 제22조(보관) 제2항에 따르면 물품관리장 및 물품운용장은 항상 보관물품의 실제수량과 장부상의 수량이 일치되도록 하여야 한다. 또한 총괄 물품관리부서인 □□실에서 시달한 ‘2025년 정기재물조사 시행계획’¹²⁾에 의하면 2년 이상 장기 보유, 취득가액 50만원 이상, 장기체화(장기 입출고 미변동) 재고자산에 대해서는 집중 점검하도록 하였고, 이와 같은 장기 보유재고 자산에 대한 점검은 2025년 뿐만 아니라 이전에 시행한 재물조사(격년 시행)에서도 강조한 바 있다.

그런데 2025년 소속기관별 재물조사 결과 제출기한(2025. 9. 26.)이 경과하여, 사실상 재물조사가 마무리 된 감사일 현재에도 【표】와 같이 2023년 이전에

12) □□실-5641(2025. 7. 31.)

취득한 장기 보유재고가 19,319건으로 전체 재고자산의 56.3%에 이르는 상황¹³⁾이다. 또한 재고자산 보유 명세서에는 1994년에 취득하여 30년이 경과한 재고자산도 존재하는 등 취득 후 10년 이상 경과한 재고자산도 4,201건으로 12.3%에 이르는 것으로 파악되어 조치가 필요한 실정이다.

【표】 보유기간별 재고자산 현황

보유 기간	2년 이내	2~5년	5~10년	10~15년	15~20년	20~25년	25~30년	30년 초과	합 계
수량(건)	14,997	7,576	7,542	3,037	975	161	27	1	34,316
누적	34,316	19,319	11,743	4,201	1,164	189	28	1	-
비율(%)	43.7%	22.1%	22.0%	8.9%	2.8%	0.5%	0.08%	0.003%	100%
누적	100%	56.3%	34.3%	12.3%	3.4%	0.6%	0.1%	0.003%	-

자료: 감사일 현재, 재고자산 보유 명세서(ERP ZBMMIM006) 재구성

한편, 「물품관리지침」 제9조(재고수준)에 따르면 공항안전운영기준에 의거 일정 재고를 보유하여야 하는 물품과 항공기 안전운항을 위하여 일정재고를 보유하여야 하는 물품, 즉 예비품의 경우 물품운용장이 재고수준을 책정하고 관리하여야 한다.¹⁴⁾ 따라서 소방안전, 대테러, 제설, 항행·통신 예비품 등은 2년 이상 장기 보유할 수도 있으나, 사용연한 등을 감안하면 일정 기간을 초과하여 보유 중인 장기 보유 예비품에 대해서는 진부화, 사용가능 여부 등을 주기적으로 확인하여 재고자산의 상태와 수준을 적절히 관리할 필요가 있다.

[관계부서 의견] □□실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

13) 공항별로 최소 35.3%에서 최대 79.6% 수준

14) 「물품관리지침」 제9조(재고수준) ① 물품운용장은 다음 각 호의 물품에 대하여는 재고수준을 책정하고 관리하여야 한다.

1. 연간 분기1회 이상 수요가 계속적, 반복적으로 발생한 저장품중 향후 정기적으로 사용이 예상되는 물품
2. 현재는 계속, 반복적으로 사용하지 않았으나 앞으로는 계속 또는 반복적으로 사용이 예상되는 물품
3. 예비품

가. 제설용품, 소화약품 등 공항안전운영기준에 의거 일정 재고를 보유하여야 하는 물품

나. 비정기적으로 소요되고 명시적인 규정은 없으나 항공기 안전운항을 위하여 일정재고를 보유하여야 하는 레이더용품, 탑승교용품, 제설차량용품, 미끄럼측정장비용품 등 물품운용장이 지정하는 물품

조치할 사항

□□실장은 ㉠ 장부상 장기보유 재고자산을 점검하여 실제수량과 장부상의 수량이 일치하도록 조치하시기 바라며,(시정) ㉡ 정기재물조사 및 재고자산 관리의 실효성을 제고할 수 있는 방안을 강구하시기 바랍니다.(권고)

주 의 · 시 정 · 개 선 요 구

4

제 목 물품 무상취득 및 불용처리 후 행정처리에 관한 사항

관 계 부 서 ▽▽실, □□실

구 분 물품

내 용

▽▽실에서는 ≪≪도에서 시행하는 국가연구개발사업인 ‘≪≪도 항공 체류객 지원 대응 시스템 구축사업’의 일환으로, 2023년 ≪≪공항 택시승강장 모니터링 LiDAR 시스템을 도입하였으며, 2024년 2월 국가연구개발사업단(≪≪도-▼▼)으로부터 동 시스템에 대한 소유권을 무상으로 양여받아 【표】와 같이 자산으로 등재하였다.

【표】 ≪≪공항 LiDAR 시스템 자산 등재 현황

자산번호	자산분류	자산명	자본화 일자	취득가액
30282002	기타유형자산	택시승강장 LiDAR 시스템	2024.02.23.	39,476,250원

가. 물품 무상취득에 관한 사항

▽▽실은 2024년 무상양여 받은 해당 물품을 우리 자산으로 등재하고 관리 중이었으나, 2024년 12월 ≪≪도청으로부터 당초 협약¹⁵⁾상 소유권이 지자체(≪≪도)에 귀속되도록 정하고 있어 국가연구개발사업단으로부터의 무상양도에 대

15) ≪≪도와 ▼▼ 간 체결한 ‘≪≪도 항공 체류객 지원 대응 시스템’ 구축 관련 국가연구개발사업 협약(2021년)

한 근거가 불충분하다는 이유로 무상양수도 철회 및 반환을 요청받았다. 이에 따라 ▽▽실에서는 무상양수도 적합성에 대한 법률자문을 거쳐 2025년 2월 해당 물품의 무상양수도 취소를 합의하고, 불용 처리한 바 있다.

「재산관리규정」에는 재산의 무상취득에 대한 규정(제8조)이 존재하여 무상취득시 확인할 사항과 승인권자가 명시¹⁶⁾되어 있는 반면, 「물품관리규정」에는 무상취득 관련 규정이 존재하지 않아 무상취득시 증여자의 적법 권한 등을 확인하는 절차가 존재하지 않아, 해당 물품의 무상취득시에도 이에 대한 적절한 의사결정 절차가 이루어지지 못하였다.

최근 조달청 혁신시제품 무상양여 등 물품의 무상취득이 증가하는 추세로 이에 대한 규정 마련이 필요한 실정이다.

나. 불용처리 이후 행정처리 이행에 관한 사항

「물품관리규정」 제38조(불용품 관계서류의 기장)에 따르면 물품관리장은 물품이 불용품으로 결정된 경우에는 불용결정 연월일, 물품의 상태 등을 기록하여야 하며, 불용품이 처분된 경우 불용품처분 결과보고서 작성 및 회계처리에 필요한 조치를 하여야 한다.¹⁷⁾

16) 「재산관리규정」 제8조(무상취득) ① 공사에 재산을 기부할 자가 있을 경우에는 다음 각 호의 사항을 명백히 하여 사장의 승인을 받아 취득할 수 있다.

1. 재산명, 규격, 수량, 금액, 2. 기부자의 주소, 성명 및 상호, 3. 소유권 확인서류, 4. 기부 사유, 5. 취득에 대한 의견, 6. 업무수행상 필요성 여부, 7. 해당 재산에 대한 제3자의 권리나 제세공과금의 체납액이 있는지 여부, 8. 법령상 또는 이용상 지장의 여부, 9. 기타 공부 및 도면

17) 「물품관리규정」 제38조(불용품 관계서류의 기장) ① 물품관리장은 물품이 불용품으로 결정된 경우에는 관계서류에 다음 각호의 사항을 기록하여야 한다.

1. 불용결정 연월일, 2. 물품의 상태

② 물품관리장은 불용품이 처분된 경우에는 별지 제14호서식인 불용품처분 결과보고서 작성 및 회계처리에 필요한 조치를 하여야 하며, 관계서류에 다음 각호의 사항을 기록하여야 한다.

1. 처분의 구분(매각, 해체, 폐기, 증여), 2. 처분 연월일, 3. 해체에 따라 취득한 부분품의 명세

그런데 ▽▽실에서는 2025년 2월 중 해당 물품의 무상양수 취소 및 물품 불용처리 계획을 수립하여 방침 결재를 득하였으나, 감사일 현재까지 해당 자산이 통합경영정보시스템(ERP)상 남아있어 조치가 필요하다.

또한 불용처리로 해당 물품의 소유권이 ≪≪도로 이전되어 현재 ≪≪공항의 시설물(택시승강장 기둥 2개소) 일부를 점유(0.4㎡)하고 있음에도, 해당 부분에 대한 임대차계약(무상)은 우리 공사로 소유권이 이전되기 전인 2024년 1월까지만 체결¹⁸⁾되어 있어 조치가 필요하다.

[관계부서 의견] ▽▽실, □□실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① √√실장은 “나”항 관련 물품 불용 관련 적절한 행정처리를 이행하지 않은 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ▽▽실장은 “나”항 관련 ㉠ 무상양수 취소 및 불용 처리한 물품에 대한 ERP 회계처리 및 임대차계약 체결 등 후속 행정절차를 이행하시기 바라며,(시정) ㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

③ □□실장은 “가”항 관련 「물품관리규정」 상 물품의 무상취득 관련 규정을 신설·보완하시기 바랍니다.(개선)

18) ≪≪◁▷단-2708(2024. 2. 13.)

개 선 요 구

5

제 목 주차장 시스템 관리 및 주차장사용료 수입 관리에 관한 사항
관 계 부 서 >>>실, □□실
구 분 운영
내 용

우리 공사에서는 2022년 주차관제시스템 고도화 사업을 완료하고 전국공항 통합주차지원센터를 운영 중이다. 【그림】과 같이 통합주차지원센터에서는 ○○ ^^부의 감독 하에 자회사와 협력사(주차관제유지보수)가 통합주차관제시스템을 운영하고 있으며, 공항별 주차 현장은 소속기관 √√부 및 ▲▲부의 감독하에 해당 권역 자회사에서 각각 관리·운영 중이다.

【그림】 통합주차지원센터 운영 구조도

(생 략)

자료: >>>실 「전국공항 통합주차지원센터 운영계획(안)」(>>>실-2624, 2022. 8. 29.)에서 발췌

가. 주차장 시스템 관리에 관한 사항

우리 공사에서는 통합주차지원센터에서 관리·운영 중인 통합주차관제시스템 외에 2017년 5개 공항(●●, ◀◀, ◎◎, ▷▷, ▶▶)에 주차장 하이패스 시스템을 설치하여 운영 중인데, 동 하이패스 시스템은 통합주차관제시스템에 포함되어 관리되고 있지 않아 통합주차지원센터가 아닌 해당 공항의 주차업무 담당자와 자회사 현장에서 관리·운영하고 있다.

「주차장관리운영예규」 제22조(시스템 장애대응)에는 주차관제시스템 장애 발생 시 통합주차지원센터 및 주차관리부서¹⁹⁾는 신속히 장애해결 조치를 수행하며, 주차관리부서는 휴대용 요금계산단말기, 수기수납 방식 등을 활용하여 출차업무를 수행할 수 있도록 하고 있다.

그런데 ‘주차관제시스템’에 대한 정의가 명시되지 않아 통합주차관제시스템 뿐만 아니라 하이패스 시스템 등 공항별로 관리·운영 중인 시스템의 포함 여부가 불명확한 측면이 있다. 또한 ‘신속히 장애해결 조치를 수행’할 것을 명시하고 있으나, 각 주차 시스템별 장애 발생시 현장에서 즉각적으로 참고할 수 있는 형태의 대응 매뉴얼(보고체계, 행동요령 등이 명시된 한 페이지 형태의 대응요령 등)이 존재하지 않아²⁰⁾, 대응 매뉴얼 정비 및 최신화, 정기적 재교육 등 내부통제 측면에서의 보완이 필요하다.

나. 주차장사용료 수입 관리에 관한 사항

우리 공사의 주차장사용료 수익은 【표】와 같이 전체 매출액의 8~10% 차지

19) 「주차장관리운영예규」 제2조(정의)에 따르면, ‘통합주차지원센터’는 전국공항 통합주차시스템 운영 및 원격징수업무를 총괄하는 지원하는 장소를 말하며, ‘주차관리부서’는 공항별 주차장 관리운영, 주차료 징수 및 민원처리 등을 담당하는 공사 부서를 말함

20) 시스템 구축 초기 해당 시스템의 관리·운영에 대한 내용을 명시한 매뉴얼은 존재하나, 장애 발생시 대응 요령, 보고체계 등을 명시한 시스템별 장애 대응 매뉴얼은 별도로 존재하지 않음

하는 중요한 수입원 중 하나로, 그 규모가 지속적으로 증가하는 추세이다.²¹⁾ 이러한 주차장사용료의 산정과 징수는 「공항시설사용료 징수규정」 제5조(사용료 산정 등)에 따라 산정부서인 각 공항의 √√부와 ▲▲부에서 담당한다.²²⁾

【표】 최근 5년간 매출액 및 주차장사용료 현황

(단위 : 억원)

구 분	2024년	2023년	2022년	2021년	2020년
매출액(A)	9,346	8,508	6,570	5,801	5,808
주차장사용료(B)	779	761	686	620	515
비중(B/A)	8.3%	8.9%	10.4%	10.7%	8.9%

「회계규정」 제75조(수익과 비용의 인식기준)에 따르면 수익은 발생주의에 따라 인식해야 하므로, 이에 따른 주차장사용료의 인식 시기는 고객이 주차장사용료를 정산하고 출차한 시점이다.

그런데 현재 우리 공사의 주차장사용료는 주차 현장을 관리·운영하는 자회사 현장에서 카드 결제 대금 입금시 해당 입금액과 입출차내역을 대사 확인하여 정산 내역을 제출하고, 이를 공항별 주차관리부서의 담당자가 확인하여 통합경영정보 시스템(이하 ‘ERP’라고 함)상 현불 징수일보를 작성, 회계담당부서(△△부 및 ▲▲부)에 제출함으로써 매출로 인식되는데, 이러한 수익인식 방식은 발생주의에 따른 수익인식으로 보기 어렵다. 이러한 방식은 주차장 사용 고객의 카드결제대금이 입금될 때 비로소 해당 내역을 입출차내역과 대사 확인하여 수익으로 인식하는 것으로, 이미 입출차가 이루어져 수익이 발생하였어도 정산 금액이 장기간 입금되지 않는 경우 수익인식이 누락될 수 있기 때문이다.

21) 최근 5년(2020년~2024년)간 연평균 증가율 10.9%

22) 「공항시설사용료 징수규정」 제5조(사용료 산정 등) ① 사용료 관련 업무총괄은 총괄부서의 장이, 사용료 산정기준 수립 및 점검은 실무부서의 장이, 사용료 산정기준에 따른 사용료 산정은 산정부서의 장이, 징수는 징수담당부서의 장이 행한다. 다만, 주차장사용료, 촬영료, 유료대합실사용료, 직영사업수익 등과 같이 별도의 계약에 따라 징수하기 곤란한 경우에는 해당업무 담당부서의 장이 이를 담당한다.

② 사용료는 계약에 따라 산정하는 것을 원칙으로 한다. 다만, 제1항 단서의 규정과 같이 별도계약에 따라 징수하기 곤란한 사용료는 발생시마다 산정하여야 한다.(이하 생략)

실제로 지난 2023년 6월 ▽▽공항 하이패스 시스템에 장애가 발생하였으나 현장에서 주차업무 담당자가 적절히 대응하지 못해, 약 3개월간 발생한 주차장 사용료를 카드사에 청구할 수 없게 되어 미수금이 발생하였던 사례가 있었다.

현재 공사의 ERP상 수익인식은 크게 ① 고지(정기, 수시)를 통한 인식, ② 현불 수입(계좌 입금액)에 대한 수익 대응, 두 가지 형태로 이루어지는데, 주차장 사용료의 경우 불특정 다수의 고객을 대상으로 하는 특성상 고지 방식의 수익 인식이 불가능하여 계좌로 입금이 확인된 현불 수입에 관련 수익을 대응하는 구조(현불징수일보의 작성 및 결제)로 이루어지고 있다.²³⁾

따라서 현행 시스템 하에서는 주차장사용료 수익을 완전한 의미의 발생주의로 인식하는 데 한계가 존재하므로, ▽▽공항과 같은 사례의 재발을 막기 위해서는, 주차업무 담당자가 입출차내역에서부터 미납된 주차장사용료 여부를 확인하는 주기적 모니터링 절차와 이에 대한 문서화 등 시스템의 한계를 보완하는 내부통제 절차를 통해 주차수익 관리를 보다 철저히 할 필요가 있으며,²⁴⁾ 장기적으로는 시스템 개선을 통해 발생주의에 따른 수익인식(최소 1일)이 이루어 질 수 있도록 개선할 필요가 있다.

[관계부서 의견 및 판단] ≫ ≫실에서는 “가”항과 관련하여 하이패스 장비 점검 매뉴얼 및 교육자료, 비상연락망, 장비 고장시 행동요령(제조사 또는 전문 유지 보수 인력에 연락) 등²⁵⁾을 이미 배포한 바 있다는 의견을 제시하였다. 또한

23) 출입증발급료, 유료대합실사용료, 촬영료 등 주로 사전 계약없이 개인이나 법인이 카드로 결제하는 사용료의 경우 현불 징수 방식으로 수익을 인식함

24) 현재 대부분의 공항에서 고의적 미수금(꼬리물기, 장기 미정산 주차)에 대해서는 적절히 관리·대응하고 있으나, 매일 발생하는 주차장사용료 결제금액과 해당 금액의 입금여부를 대차·확인하는 공식적인 모니터링 절차(문서화)는 없으며, 문서화 되는 자료인 ‘주차장사용료 징수일보’ 역시 일부 공항에서는 입금된 내역에 대해서만 작성할 뿐 이에 대한 증빙(출차 차량별 결제내역, 입금내역 대차 자료 등) 등을 첨부하지 않는 경우도 있음

25) 주차장 하이패스 결제시스템 교육자료 및 관련 업체 비상연락망 송부(☞☞실-4804, 2017. 8. 30.), 주차장 하이패스 사업 준 공도서 및 관련 매뉴얼 송부(☞☞실-6099, 2017. 10. 26.), 주차장 하이패스 요금 결제시스템 운영 협약서 송부(☞☞실-4793, 2017. 8. 30.)

“나”항과 관련하여 주차업무 담당자는 기본적으로 회계규정, 사용료 징수규정, 주차장관리운영예규 등 관련 규정을 숙지하고 업무를 수행해야 하며, 시스템 장애 발생시 미수금이 발생할 수 있다는 사실은 매뉴얼과 관계없이 주차업무 담당자로서 기본적으로 인지하고 확인해야 하는 업무이므로, 별도의 모니터링 절차가 있어야만 ▷▷공항 건과 같은 사건을 예방할 수 있다고 보기 어렵다는 의견을 제시하였다.

한편 □□실에서는 주차장사용료의 발생주의 수익인식을 위해 주차관제시스템의 주차 데이터를 기반으로 출차 시 ERP에 매출을 인식하고 사용료 입금 시 매출채권을 차감하는 방식의 회계처리가 필요한데, 이를 위해서는 주차관제시스템 등 주차관리 시스템의 개선이 우선되어야 한다는 의견을 제시하였다.

“가”항과 관련하여 ≫≫실에서 배포한 하이패스 매뉴얼과 관련 비상연락망, 운영협약서 등은 2017년 하이패스 장비 설치 시 배포한 것으로, 관련 내용을 재시달하거나 공항별로 이를 현행화 하도록 요구한 사실은 발견되지 않았다. 특히 업무담당자가 빈번하게 교체되고 주차관리 외 다양한 업무를 한 부서에서 처리하고 있는 소속기관 현장 여건을 고려할 때, 하이패스 시스템 관리 등 주차관련 적절한 업무 수행과 인수인계가 이루어질 수 있도록 내부통제관리 부서²⁶⁾ 차원의 관심과 환기가 필요하다.

한편 “나”항과 관련하여 금번 감사의 목적은 ▷▷공항에서 발생한 사건 자체에 대한 직접적인 원인과 책임을 규명하는 것이 아닌 이와 같은 사례의 재발을 막기 위해 주차장사용료 수입관리 관련 내부통제 절차의 적정성을 점검하는 것이다. ‘내부통제’의 목적은 업무담당자 개인의 역량과 성실함에 앞서 중요도와 위험성이

26) 「직제규정시행세칙」 [별표 3] ‘부서(부)별 업무분장’에 따르면, ^^부의 업무는 다음과 같음

6. 주차장 및 구내도로, 대중교통 운영관련 총괄
14. 공항시설 사용료(주차장사용료) 산정 기준수립 및 점검
15. 소관업무 관련 내부통제관리 업무

높은 업무에 대한 통제시스템을 사전에 마련함으로써 인적 오류를 최소화하는데 있으므로, 주차장사용료 미수금 관리는 담당자가 기본적으로 인지하고 확인해야 할 사항이므로 이에 대한 별도의 모니터링 절차가 반드시 필요한 것은 아니라는 >>실의 의견은 받아들이기 어렵다.

또한 “나”항과 관련하여 주차장사용료의 발생주의 수익인식을 위해서는 주차 통제시스템 등 주차관리 시스템 개선이 우선되어야 한다는 □□실의 의견은 인정되나, 전반적인 징수제도 개선에 있어서는 회계결산 및 징수제도 개선 업무 총괄부서²⁷⁾의 역할 역시 중요하므로, 주차장사용료 수익인식 개선을 위해 주차장 사용료 산정·징수 총괄부서와 징수제도 개선 총괄부서의 적극적인 업무 추진과 협력이 필요하다.

조치할 사항

① >>실장은 ㉠ “가”항 관련 「주차장관리운영예규」상 주차통제시스템의 정의를 명확히 하고, 전국공항에서 운영 중인 주차시설·장비의 장애대응 및 조치 매뉴얼 마련, 주차업무 담당자 교육 등 내부통제 절차를 보완하시기 바라며,
④ “나”항 관련 주차장사용료 수익인식 누락을 방지할 수 있는 수입관리 내부통제 절차를 마련하시기 바랍니다.(개선)

② >>실장, □□실장은 “나”항 관련 발생주의에 따른 수익인식이 이루어질 수 있도록 수익인식 시스템(주차관리 시스템 및 통합경영정보시스템) 개선방안을 마련하시기 바랍니다.(개선)

27) 「직제규정시행세칙」(별표 3) ‘부서(부)별 업무분장’에 따르면, ♠♠부의 업무는 다음과 같음

7. 각종 시설사용료 징수(수입 및 대체결의) 및 회계결산
8. 징수제도 개선 및 채권회수 총괄 조정
12. 소관업무 관련 내부통제관리 업무

개 선 요 구

6

제 목 외주가공비 예산 편성 및 집행에 관한 사항

관 계 부 서 ♡♡실

구 분 예산

내 용

우리 공사에서는 제조·판매 및 해외사업 용역 매출에 대응하는 비용 항목으로 ‘외주가공비’ 계정을 사용 중으로, ♡♡단(BIM사업), ☆☆☆실, ♣♣센터 등이 해당 계정으로 예산을 편성 받아 사용 중이다.

♡♡실에서 시달한 ‘2026년도 사업계획 및 예산(안) 편성지침’²⁸⁾에 따르면 외주가공비는 수익예산 및 판매용 재고자산과 연계하여 사업별로 구분하여 편성하도록 되어 있으며, ○○ 예산편성 담당부서(♣♣부)에서는 요청 예산에 대해 수익예산과 연계하여 사업별로 제조원가, 부대품 비용, 시설공사, 에이전트 수수료, 기타 비용(교육비, 운송비, 검사비, 로열티, 초청 해외연수 비용) 등을 검토·심의하여 편성하고 있다.

그런데 실제로 집행부서에서는 【표】와 같이 외주가공비를 순수 제품 제조 위탁, 외주용역(초청연수 및 교육 진행 등) 뿐만 아니라 각종 회의, 소모품 구매, 자료 인쇄 등에 사용 중으로, 이는 부서별로 비용이 일괄 집계되던 기존 예결산

28) ♡♡실-2640(2025. 6. 26.)

시스템에서 사업별 비용 집계를 용이하게 하기 위해 외주가공비 단일 항목으로 사업 관련 비용 일체를 집행하도록 했던 관행이 지속되어 온 것이다.

【표】 최근 3년간 외주가공비 사용 현황

(단위 : 원)

구 분	2024년	2023년	2022년
외주 제조·용역 위탁	4,864,760,852	999,924,439	1,680,103,427
회의 및 다과	13,072,562	7,741,530	4,348,953
자료 인쇄	16,869,600	9,943,250	4,942,200
출장비	-	273,333	670,799
소모품 구매	353,409	342,300	199,857
합 계	4,895,056,423	1,018,224,852	1,690,265,236

이와 같이 성격이 다른 지출을 하나의 예산항목으로 지출하게 되면, 계정과목별로 정해진 내부통제 절차를 거치지 않고, 사업계획 수립 시 명시한 지출 항목만을 근거로 지출(전표결재)하게 되므로, 이러한 관행이 지속될 경우 적절한 예산통제가 이루어지기 어렵다. 또한 「예산운용지침」에 ‘예산 항목별 집행 세부지침’(별표5)을 통해 예산 항목별로 집행 지침을 제시하고 있으나, ‘외주가공비’와 관련된 세부 기준은 별도로 존재하지 않아 마련될 필요가 있다.

특히 ‘성과주의 예산제도’ 도입²⁹⁾으로 통합경영정보시스템(ERP)상 사업별 비용 집계가 가능해진 2025년부터는 회의비, 소모품비, 도서인쇄비 등을 각각의 성격에 따른 계정으로 지출하여도 사업별 비용 집계가 가능하므로, ‘외주가공비’ 예산의 편성과 집행을 보수적으로 전환하고, 비용의 성격별로 적절한 통제 절차를 거칠 수 있도록 조치할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ♥♥실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

29) 기존 부서별 수익-비용 예결산관리에서, 부서에서 수행 중인 사업별로 모든 예산계정을 구분·편성함으로써 사업별 성과 측정을 용이하도록 함

조치할 사항

♡♡실장은 예산 편성 시 외주가공비와 기타 계정을 구분하여 각 지출의 성격에 맞게 편성하시고, 관련 지침(연도별 「예산편성지침」 및 「예산운용지침」)의 개정을 통해 외주가공비의 편성 및 집행 기준을 마련하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

7

제 목 재산의 불용결정 및 처분에 관한 사항

관 계 부 서 □□실

구 분 재산

내 용

□□실은 재산의 취득, 처분 및 운용 등에 관한 기준과 방법을 정한 「재산관리규정」(이하 ‘규정’이라고 함)을 제정·운용하는바, 제5장(처분) 제24조(불용결정) 및 제25조(처분)에서 재산의 불용결정과 처분에 관한 구체적인 내용을 정하였다.

가. 조문 정비에 관한 사항

규정 제3조(용어의 정의)는 공사가 소유하는 재산을 매각, 교환, 기부채납, 용도폐기³⁰⁾하는 것을 처분이라고 정의하였고, 이와 같은 정의 규정은 규정 해석상의 논란을 예방하고 규정의 집행과정에서 발생할 수 있는 분쟁을 방지하는 역할을 한다.

그런데 규정 제24조(불용결정)는 【표1】과 같이 재산을 불용결정하는 경우를 정의 규정에 부합하지 않는 용어(‘양여, 철거’ 등을 위하여 폐기처분할 경우)로

30) ‘용도폐기’라는 용어 역시 국유재산법 상 ‘용도폐지’와 유사하여 해석상 이견이 발생할 수 있으므로, ‘폐기’ 등 일반적인 용어를 사용하여 처분에 대한 정의를 보다 명확히 할 필요가 있음

표현하는 한편 특정한 방법으로 처분(용도폐기)하는 경우에 한해 재산을 불용 결정을 하는 것처럼 해석될 여지도 내포하고 있어 문구를 정비하여 규정의 의미를 명확히 할 필요가 있다.

【표1】 제3조 및 제24조의 규정

- 제3조(용어의 정의) 이 규정에서 사용하는 용어의 정의는 다음 각 호와 같다.(중략)
- 3. "처분"이란 공사가 소유하는 재산을 매각, 교환, 기부채납, 용도폐기하는 것을 말한다.<개정 09.10.15>
- 제24조(불용결정) 재산운용부서의 장은 관리재산중 사용할 필요가 없게 되거나 향후 사용할 전망이 없는 재산을 매각, 양여, 철거 등을 위하여 폐기처분할 경우 사장의 승인을 받아 불용결정하여야 하며 그 결과를 재산총괄부서의 장 또는 분임재산총괄부서의 장에게 통보하여야 한다.

또한, 재산운용부서의 장이 처분 방침을 수립하고 그 결과를 (분임)재산총괄부서의 장에게 통보하는 행위는 (분임)재산총괄부서의 장이 처분에 수반되는 후속조치(회계처리 등 포함)를 진행하는 근거가 된다.

그러나 규정 제25조(처분)는 【표2】와 같이 처분 방침을 통보하는 행위를 단서에만 적용하고 있어, 단서의 앞 문장인 본문에도 적용될 수 있도록 문구를 정비할 필요가 있다.

【표2】 제25조의 규정

- 제25조(처분) ① 재산의 처분은 해당 연도 사업계획에 포함, 확정하여 승인을 받은 다음 집행함을 원칙으로 한다. 다만, 업무상 불가피할 경우에는 사업계획에 포함·확정되어 있지 않더라도 별도 승인을 받아 집행할 수 있으며, 재산운용부서의 장은 그 승인결과를 재산총괄부서의 장 또는 분임재산총괄부서의 장에게 통보하여 처분토록 하여야 한다.

나. 불용결정 및 처분 관련 사무처리에 관한 사항

규정 제5조(재산관리사무)에 따라 재산운용부서의 장은 ‘소관재산별 취득, 관리, 처분 등 방침결정 사항’에 관한 사무를 관장하는바, 규정 제24조(불용결정) 및 제25조(처분)에 따른 불용결정 방침과 처분 방침을 각각 수립하여 사장의

승인을 받아야하고, 그 결과를 (분임)재산총괄부서의 장에게 통보하여야 한다.

그러나 실무상 재산운용부서의 장은 각각의 방침 주요내용이 중복되는 등의 사유로 불용결정 방침과 처분 방침을 일괄 수립하고 있었다.³¹⁾ 따라서 필요시 불용결정 방침과 처분 방침을 일괄 수립할 수 있음을 명문화하여 규정과 실무의 간극을 줄이고 사무처리의 일관성·효율성을 개선할 필요가 있다.

다. 국유재산의 불용결정 및 처분에 관한 사항

규정 제4조(재산의 범위) 제2호에 따른 국유재산은 불용결정 및 처분에 앞서 「국유재산법」 등³²⁾에 근거하여 중앙관서의 장³³⁾에게 용도폐지를 신청하고 승인 받아야 한다.

그러나 실무상 재산운용부서의 장이 관련법령을 인지하지 못하여 국유재산 용도폐지 절차를 누락하거나 사후 처리하는 사례가 발생하고 있으므로, 이러한 법적의무사항을 숙지·준수할 수 있도록 규정하는 방안을 검토할 필요가 있다.

[관계부서 의견] □□실은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□실장은 재산의 불용결정 및 처분 시 필요한 절차를 명확히 하고, 이에 따른 사무처리의 일관성·효율성이 개선될 수 있도록 「재산관리규정」 제24조 및 제25조의 규정을 개정하시기 바랍니다.(개선)

31) 2024. 1. 1.부터 감사일 현재까지 실시한 일상감사 기준

32) 제40조(용도폐지) 및 같은 법 시행령 제37조(용도폐지)를 말함

33) 「국가재정법」 제6조(독립기관 및 중앙관서)에 따른 중앙관서의 장(국토부장관)으로서 「국유재산법」 제40조(용도폐지) 제2항 각 호에 따른 재산(공항·항만 또는 산업단지에 있는 재산으로서 그 시설운영에 필요한 재산)을 관리·처분하는바, 실무상으로 소속기관별 관할 지방항공청장을 말함

개 선 요 구 . 통 보

8

제 목 안전직 간부 선발 및 인사기록 관리에 관한 사항

관 계 부 서 √√실

구분 인사

네 옴

✓✓ 실은 공정하고 효율적으로 안전직 간부 선발 업무를 처리하기 위해 「안전직 간부 선발에 관한 운영지침」(이하 ‘지침’이라고 함)을 제정·운용하는바, 지침 제3조(간부의 선발)에 따라 안전직 간부는 소속기관의 장이 선발하며, 같은 조 [별표1] 및 제8조(간부 선발의 원칙)에 따른 직렬별 간부 및 선발인원, 자격조건은 **【표】**와 같다.

【표】 직렬별 간부 및 선발인원, 자격조건

직렬	공 항보안			보안검색	구조소방						EOD
직위	실장	조장	선임 행정	반장	대장	교관	조장	선임 구급	선임 행정	부조장 ³⁾	반장
인원 ¹⁾	1	4	1	1	1	1	4	1	1	4	1
자격 조건 ²⁾	· (공항보안 - 실장) 조장 경력자 또는 항공보안 업무 경력자 · (구조소방 - 대장) 교관, 조장 또는 선임구급 경력자 & 제1종 대형면허 소지자										

주: 1. 보안검색감독 및 EOD는 공항별 인원이 2인 이하인 경우 미선발

선임행정 직위는 현장의 인원을 고려하여 탄력적으로 운영 가능

2. 안전직 직원의 인적 구성상 부득이한 경우 예외 가능

3. ●●・◀◀・◀◀・◀◀공황에 한하여 선발

자료: 지침 제3조(간부의 선발) [별표1] 및 제8조(간부 선발의 원칙) 재구성

가. 직렬 내 간부 보직의 선발시기가 겹치는 경우에 관한 사항

지침 제7조(간부 후보명부)에 따르면 간부 후보자 명부는 결원의 배수 범위 내에서 근무성적평정(역량)과 경력평가, 직렬별 가점, 다면평가(하급자, 동료) 점수를 반영하여 고득점 순으로 작성한다고 규정하고 있다.

그러나 직렬 내 간부 보직의 선발시기가 겹치는 경우 후보자 명부 작성 방법과 자격조건 등을 고려한 선발 순서 등에 대해서는 달리 정함이 없어, 인사 업무 경험이 없는 실무부서 담당자는 직렬별·직위별 후보자 명부를 각각 작성하고 있었다.

또한, 이에 따라 동일한 직원이 각각의 후보자 명부에 중복되다 보니 상위 보직에 선발되어 하위 보직 후보자 명부에 결원이 발생하는 경우 작성명부 배수³⁴⁾를 준수한다는 명목으로 임의의 직원을 추가는 사례도 발생한바³⁵⁾, 직렬 내 간부 보직의 선발시기가 겹치는 경우의 후보자 명부 작성 방법과 선발 순서 등을 구체적으로 규정할 필요가 있다.

나. 임명해제된 보직의 차기 간부를 선발하는 경우에 관한 사항

지침 제12조(임명해제)에 따라 기타 직무 수행이 곤란한 자 등에 대하여는 위원회의 의결 및 소속기관의 장의 승인을 받아 간부직을 면할 수 있다.

그러나 지침 제7조(간부 후보명부) 또는 제12조(임명해제)는 임명해제된 보직의 차기 간부를 선발하는 경우 임명해제된 직원은 고득점이라 하더라도

34) 같은 조 [별표3]에 따라 ●●●◀◀・《《공향은 10배수, 그 외 공향은 5배수로 정하고 있음

35) 이와 관련하여 안전직(구조소방직) 간부 선발 업무를 미흡하게 처리한 관련자에 대하여 '주의' 조치를 요구함(감사실-2757, 2025. 9. 18.)

후보자 명부에서 제외한다는 규정이 없어 소속기관별 후보자 명부 작성 방법이 상이하였다.

따라서 임명해제된 직원을 후보자 명부 작성 시점부터 제외할 것인지, 후보자 명부에 포함한 뒤 지침 제5조(심의위원회 구성)에 따른 심의위원회의 의결로 제외할 것인지에 대하여 명확히 규정할 필요가 있다.

다. 안전직 간부 경력 인사기록 관리에 관한 사항

지침 제13조(보고) 및 제14조(기록관리)에 따라 소속기관의 장은 안전직 간부 임면사항을 ○○ 인사담당 부서장 및 안전직 담당 부서장에 지체없이 보고하여야 하며, ○○ 인사담당 부서장은 안전직 간부 임면사항을 인사카드에 기록·관리 하여야 한다.

이러한 안전직 간부 경력은 【표】와 같이 공항보안직 실장 및 구조소방직 대장 선발 시 필수 자격조건에 해당하는 인사자료일 뿐만 아니라, 2024. 12. 1.부터 시행 중인 직무급제³⁶⁾ 산정 등 급여 기초자료로도 활용된다.

그런데 2023. 5. 19. 지침 제정 이후 소속기관은 안전직 간부 임면에 관한 인사 문서를 내부결재로 종결처리하는 경우가 있었고, ○○ 인사담당 부서로 통보하는 경우에도 소속기관별 인사 문서를 발송하는 주체³⁷⁾ 및 방법³⁸⁾이 상이 했으며, 인사 문서를 사후 통보하여 급여 등에 소급 적용되는 사례도 발생하고 있었다.

36) √/실-166(2024. 12. 31.) ‘직무급제 운영개선 계획’

37) 공항 내 총괄 지원(인사 등) 업무 담당부서 또는 안전직 간부 임면부서를 말함

38) 공문으로 통보하여야 하나 담당자 메일로 통보하는 사례도 있음

따라서 안전직 간부 임면사항이 일관성·적시성있게 보고되어 인사기록 관리에 차질이 없도록 보고방법을 구체적으로 정하여 안내할 필요가 있다.

[관계부서 의견] √√실은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

√√실장은 ㉠ “가”항, “나”항 관련 직렬 내 간부 보직의 선발시기가 겹치는 경우 및 임명해제된 보직의 차기 간부를 선발하는 경우에 대한 후보자 명부 작성 방법을 명확히 하여 업무상 혼선을 초래하는 일이 없도록 「안전직 간부 선발에 관한 운영지침」 제7조 및 제12조의 규정을 개정하시기 바라며,(개선) ㉡ “다”항 관련 안전직 간부 임면사항의 보고방법을 구체적으로 정하여 소속기관에 안내하시기 바랍니다.(통보)

권 고

9

제 목 대기형·체험형 상업시설 운영자 선정방식에 관한 사항

관 계 부 서 ○○실

구 분 임대

내 용

○○실은 2021. 7. 6. 신규 업종 시범도입을 위한 ‘대기형·체험형 상업시설 유치 기본계획’(이하 ‘팝업스토어 방침’이라고 함)을 【표1】 과 같이 시달하면서,³⁹⁾ 공항별 상업시설 운영 여건 및 입점 수요 등을 고려해 신규 업종 운영자 선정 등에 만전을 기할 것을 당부한바 있다.

【표1】 팝업스토어 방침 주요내용

입찰대상	· 인근 상업시설과 중복되지 않는 신규품목 판매업 및 기타서비스업 · 여객 체류시간 내 이용가능한 대기형(체험형) 상업시설 · 팝업스토어 서비스 전문 중계업체
선정방식	· 공개경쟁입찰, 연간 수용가능 최소금액 이상 최고가 낙찰제
임대기간	· 6개월 이내
임대면적	· 40㎡ 이내
임 대 료	· (산정방식) 고정임대료 * 유치 업종 여건상 가능한 경우 매출연동임대료 부과 가능 · (수용가능 최소 금액) 공항 위치별 ㎡당 단가 적용하되, 공항 여건에 따라 자체 수립 가능

자료: ○○실 방침문서 재구성

이에 따라 팝업스토어 방침 시달 이후부터 감사일 현재까지 유치한 전국공항 대기형·체험형 상업시설(이하 ‘팝업스토어’라고 함)은 【표2】 와 같으며, 운영자

39) ○○실-1914(2021. 7. 6.)

선정 소요일수(사전 협의 의뢰일~임대차계약 체결일)는 평균 56일, 계약기간은 평균 106일이다. 또한, 주요공항(●●●·《《》)을 제외한 중소규모 공항의 팝업 스토어 유치 실적은 약 16%(총 19건 중 3건⁴⁰⁾)이다.

【표2】 전국공항 팝업스토어 운영 현황¹⁾

(기간임대료 적은순, 기본임대료 제외)

연번	공항	계약기간	기간임대료	운영자 선정 소요일수 ²⁾	판매품목
1	◆◆	2025.09.03.~2026.03.02. (181일)	420천원	71일	안마의자
2	《《	2025.09.13.~2025.10.12. (30일)	1,015천원	53일	주류
3	■	2024.04.23.~2024.10.22. (183일)	1,200천원	51일	안마의자
4	●○	2025.09.24.~2026.03.23. (181일)	3,380천원	84일	과자전문 판매점
5	●●	2024.01.04.~2024.07.03. (182일)	6,704천원	59일	붕어빵
6	●●	2025.07.31.~2026.01.30. (184일)	추정14,385천원	71일	전통디저트(양갱)
7	●●	2023.09.21.~2024.03.20. (202일)	14,437천원	84일	주류
8	《《	2024.06.01.~2024.06.30. (30일)	16,164천원	19일	화장품
9	●●	2024.04.05.~2024.10.04. (183일)	17,399천원	80일	K-POP상품
10	●●	2023.12.11.~2024.06.10. (183일)	30,028천원	105일	캐릭터상품(티니핑)
11	《《	2024.12.14.~2025.02.13. (62일)	42,327천원	25일	캐릭터상품(디즈니)
12	《《	2025.05.16.~2025.07.15. (61일)	78,194천원	28일	의류
13	《《	2024.07.03.~2024.08.11. (40일)	87,235천원	29일	캐릭터상품(스누피)
14	《《	2025.09.07.~2025.11.04. (59일)	추정92,271천원	47일	의류
15	《《	2024.09.28.~2024.11.27. (61일)	100,000천원	62일	커피+관련상품
16	《《	2025.10.02.~2025.12.09. (69일)	추정160,000천원	80일	베이커리
17	《《	2025.03.20.~2025.05.06. (48일)	162,404천원	27일	베이커리
18	《《	2025.07.24.~2025.09.30. (69일)	278,943천원	40일	캐릭터상품(스누피)
19	《《	2024.01.01.~2024.02.29. (60일)	221,727천원	41일	지역특화디저트(푸딩)

주: 1. 감사일 현재까지 임대차계약이 체결된 팝업스토어에 한함

2. 사전 협의 의뢰일로부터 임대차계약 체결일까지의 일수를 기산함

자료: ○○실 제출자료 재구성

「재산관리규정」 제15조(재산의 임대)에 따라 사장은 재산의 효율적인 관리와 수익 향상을 위하여 재산을 임대할 수 있는바, 같은 규정 제17조(임차인 선정)에

40) 【표2】 연번 1, 3, 4를 말함

따라 경쟁의 방법으로 임차인을 선정하며, 재산의 위치·용도, 임대계약의 목적·성질 등을 고려하여 경쟁에 부치기가 곤란하다고 인정하는 경우에는 수의계약으로 임차인을 선정할 수 있다.⁴¹⁾

또한, 「국가계약법」 제7조(계약의 방법)도 계약을 체결하려면 일반경쟁에 부쳐야 하나, 「국가계약법 시행령」 제26조(수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호에 따라 계약의 목적·성질 등에 비추어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우로써, 추정가격이 5천만원 이하인 임대차계약(연액 또는 총액을 기준으로 추정가격을 산정한다)의 경우 수의 계약을 체결할 수 있다고 규정하고 있다.⁴²⁾

이와 같은 점을 종합적으로 고려할 때 팝업스토어는 시장성이 미입증된 신규 업종을 정식으로 유치하기 전에 작은 규모(40㎡ 이내)의 단기(6개월 이내) 테스트베드로 활용하는 것이 계약의 목적이며, 계약 기간이 짧고 갱신도 불가능한 일시사용 임대차계약으로 임대료(관련법령상의 ‘추정가격’을 말함) 수준도 높지 않은데 반해 【표2】와 같이 임차인 선정에 상당한 시간⁴³⁾이 소요되어 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적인 경우가 있다.

그러나 팝업스토어 방침은 단서 없이 상업시설 운영자 선정 관련 내부 규정(기준) 등⁴⁴⁾과 동일하게 경쟁입찰의 방식으로 운영자를 선정하도록 하고 있고, 소속기관 담당자는 이러한 내부 규정(기준) 등을 관련법령에 우선하여 검토하는바, 별도의 운영자 선정방식(수의계약)을 실무에 적용하기 어려운 실정이다.

41) 이에 따라 단기 임대시설과 업무시설(일반 사무실 등) 등은 수의계약을 체결하고 있음

42) 같은 법 시행령 제30조(견적에 의한 가격결정 등) 적용 여부 등에 대해서는 팝업스토어 운영자 선정방식을 개선하면서 병행 검토할 필요가 있음

43) 운영자 선정 소요일수가 계약기간을 초과하는 사례(【표2】 연번 2, 15, 16), 계약기간과 거의 다름이 없는 사례(【표2】 연번 8, 10, 13, 14, 17, 18, 19) 등이 존재함

44) 「재산관리규정」 제17조(임차인 선정), 「한국공항공사 상업시설 임대사업 계약특례 세부기준」 제4조(입찰공고) 및 「상업시설 임차인 선정기준」 제5조(입찰방식 및 임대료) 등을 말함

또한, 중소규모 공항이 팝업스토어를 유치하는 경우 임대료 수준을 산정해본 결과, 【표3】 과 같이 팝업스토어 방침에 따른 수용가능 최소 임대료(임대면적×공항 위치별 m²당 단가)도 관련법령에서 정한 추정가격 기준을 초과하는 경우가 없었다.⁴⁵⁾

【표3】 팝업스토어 방침에 따른 수용가능 최소 임대료(추정가격) 산정(안)

(임대료 적은순, 단위: 천만원)

구분	◆◆	●●	■	▣	●●	▤	●●	◀◀	◎◎	◀◀	▤	▶▶	▷▷	▨
추정 가격	0.3	0.5	0.6	0.7	1	1	1.1	1.2	1.2	1.2	1.3	1.5	1.9	3.7

주: 1. 40㎡ × m²당 단가(소속기관별 최신 감정평가 결과)를 6개월분 기준으로 환산함

자료: ◎◎실 제출자료 재구성

더욱이 경영목표와 연계하여 중소규모 공항에 팝업스토어 도입을 확대하기 위해서는⁴⁶⁾ 팝업스토어 방침 수립 이후 축적된 데이터를 기반으로 지방의 대표 기업, 향토기업, 중소기업 등(이하 ‘지방의 대표기업 등’이라고 함)이 공항 입점을 부담스러워 하는 원인⁴⁷⁾을 분석하고 이를 해소하려는 노력이 필요하다.

이를 통해 지방의 대표기업 등은 공항을 판로 개척 및 홍보의 플랫폼으로 활용하고, 중소규모 공항은 팝업스토어 유치를 활성화함으로써 경영목표 달성에 기여할 수 있도록 팝업스토어 운영자 선정방식을 개선할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ◎◎실은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◎◎실장은 중소규모 공항에 팝업스토어 도입이 확대될 수 있도록 대기형·체험형 상업시설 운영자 선정방식을 개선하시기 바랍니다.(권고)

45) 같은 법 시행령 제30조(건적에 의한 가격결정 등) 적용 여부 등은 별론으로 함

46) 자료: 국토부, 「한국공항공사 중장기 경영목표(2026~2030)」, 2025년 10월

47) 본문에 언급한바와 같이 팝업스토어는 일시사용 임대차계약에 해당하여 계약 기간이 짧고 갱신도 불가한데 반해 상대적으로 입찰 관련 행정 절차는 길고 복잡하며, 시설투자비도 수반되어 입찰 매력도가 낮음

통 보

10

제 목 자회사 위탁관리 업무 내부통제에 관한 사항

관 계 부 서 >>>실

구 분 위탁관리

내 용

가. 자회사 위탁관리 정원 산정 적정성 검토에 관한 사항

>>>실은 2023. 6. 23. 「자회사 위탁관리 계약 및 운영예규」(이하 ‘예규’라고 함)를 개정·시행하면서, 「자회사 위탁분야 정원 운영 기준」(이하 ‘기준’이라고 함)을 폐지하였고, 예규 제4조(위탁관리 정원 산정)를 개정하여 【표1】 과 같이 감독부서, 사업부서, 주관부서의 역할을 규정하였다.⁴⁸⁾

【표1】 정원 산정 관련 감독부서, 사업부서, 주관부서 역할

감독부서 ¹⁾	· 인력 운영 적정성 검토 - (정원 증감이 필요시) 정원 산정안 및 인력 운영 계획 제출	▶ 경영위원회 의결
사업부서 ²⁾	· 자체 기준 또는 별도 검토를 통해 감독부서 제출자료의 적정성 판단 - (정원 증감이 필요시) 정원 검토서 및 인력 운영 계획 검토서 제출	
주관부서 ³⁾	· 사업부서 제출자료의 적정성 추가 검토 * 필요시 외부 전문가 자문 또는 현장 조사 병행 가능	

주: 1. 소관업무 자회사 위탁관리 인원, 계약, 평가 등을 운영하고 과업이행을 감독하는 ○○ 및 소속기관의 부서
2. 소관업무 자회사 위탁관리 정원 적정성을 검토하고 인력 운영계획을 관리하며 계약, 평가 등을 지원하는 ○○ 관련부서
3. 자회사 위탁관리 정원, 계약, 평가 등을 총괄 관리하는 ○○ 담당부서
자료: 예규 제4조(위탁관리 정원 산정) 재구성

48) >>>실-2350(2023. 6. 23.) ‘자회사 위탁관리 계약 및 운영예규 개정 계획(안)’
>>>실-2366(2023. 6. 26.) ‘사규 등록 및 지침 폐지 요청’

이는 사업부서 중심으로 정원 적정성 검토를 강화하기 위한 절차의 변경으로, 기준을 폐지할 때 2020. 12. 22. 수립한 자회사 위탁분야 정원산정 매뉴얼⁴⁹⁾ (이하 ‘매뉴얼’이라고 함)도 함께 폐지하면서, 사업부서가 별도로 소관분야에 대한 자체 기준 마련 또는 별도 검토를 실시하도록 한 것이다.

「직제규정시행세칙」 제3조(업무분장) [별표3]에 따른 주관부서와 사업부서의 업무분장은 【표2】와 같다.

【표2】 주관부서 및 사업부서 업무분장

사업부서	주관부서
14. 해당분야 자회사 인력 운영계획 관리 및 적정성 검토	6. <u>자회사 위탁관리 기준 수립 및 관리</u> , 품질평가 총괄 11. <u>소관업무 관련 내부통제관리 업무</u>

한편 >>>실은 ‘KAC 전사 내부통제체계 구축 용역’⁵⁰⁾ 당시 【표3】과 같이 ‘자회사 위탁관리 정원 산정’과 관련하여 산정근거와 타당성이 적절히 검증되지 않아 재정적 손실이 발생할 위험을 식별하여 내부통제 총괄부서에 제출하였다.

【표3】 ‘자회사 위탁관리 정원 산정’ 관련 위험

· 불리한 자회사 위탁관리 계약 혹은 계약 부실 이행 ⇒ <u>위탁관리용역 인원의 산정 근거와 타당성이 적절히 검증되지 않아</u> 과도한 대금 지급으로 인한 재정적 손실이 발생할 위험
--

자료: 내부통제 통제기술서 재구성

49) >>>실-4392(2020. 12. 22.) ‘자회사 위탁 표준정원 산정매뉴얼 수립(안) 보고’

50) (용역기간) 2024. 9. 2.~2024. 12. 10., (주요내용) ① 공사 내부통제 현황 진단 및 개선방안 도출, ② 전사 내부통제 리스크 식별 및 평가 등

따라서 직제상의 업무분장에도 불구하고 자회사 위탁관리 기준 수립 및 관리 업무를 담당하는 주관부서가 소관업무를 사업부서에 일임하고자 했다면, 첫째, 기준과 매뉴얼 폐지로 인한 비일관적 또는 임의적 업무 처리가 발생하지 않도록 대안을 마련한 후에 당초의 기준과 매뉴얼을 폐지하는 것이 바람직하고, 둘째, 소관업무의 위험을 식별한 이후에는 사업부서가 【표1】에 따른 역할을 수행하고 있는지 점검·확인하는 등의 내부통제관리 업무를 수행하여야 한다.

그러나 주관부서는 소관업무를 사업부서에 일임하기 전에 기준 마련 여부를 확인하거나 검토 방식을 점검하는 등의 대안을 확보하지 않았고, 위험을 식별한 이후부터 감사일 현재까지 사업부서가 어떤 방법으로 정원 산정의 적정성을 판단하고 있는지 점검·확인한 이력도 확인할 수 없었다.

이로 인해 사업부서는 【표4】 ‘연번 1-1, 2, 3’과 같이 20개 분야에 대하여 문서의 효력을 상실한⁵¹⁾ 매뉴얼을 근거로 정원의 적정 인원을 산출하고 과부족을 판단하거나, 최소한의 검토 기준 없이 담당자의 정성적 판단 하에 적정성을 검토하고 있어 동일한 조건이라도 담당자별, 검토시점별 상이한 판단이 이루어져 업무 처리의 형평성 및 일관성이 저해될 위험이 존재하며, 【표4】 ‘연번 6’과 같이 3개 분야는 사업부서가 불분명한 상황으로 사실상 ‘자회사 위탁관리 정원 산정’에 관한 위험 발생을 방지하기 위한 통제활동이 적절하게 이루어지고 있다고 보기 어려웠다.

51) 「문서규정」 제6조(문서의 성립 및 효력 발생)에 따라 문서는 결재권자가 해당 문서에 서명의 방식으로 결재함으로써 성립하고, 수신자에게 도달됨으로써 효력을 발생함

【표4】 사업부서별 소관분야 정원 산정 적정성 판단 절차

연번	구분	사업부서	소관분야	정원 산정 적정성 판단 절차	
				자체 기준	별도 검토 방법 (우선순위 순)
1-1	공항운영 및 시설관리 위탁분야	☎☎부	7개 · 미화, 카트, 의전, 안내(방송), 방송, 영접, 유실물 관리	X	① 정성적 판단 ② 폐지된 매뉴얼
1-2			1개 · 고객만족센터 ¹⁾	O	-
2		☎☎부	3개 · 주차, 통합주차지원센터, 구내도로질서유지	X	① 정성적 판단
3		☎☎부	10개 · 토목조경, 장비정비, 건축, 기계, 플랜트(급유), 탑승교 운전, 환경, 전기, 항공등화, 순환버스	X	① 폐지된 매뉴얼 ② 정성적 판단
4		☎☎부	1개 · 통신 ²⁾	O	-
5		☎☎부	1개 · 조류충돌예방 ³⁾	O	-
6		-	3개 · 수위, 직원식당, 체육시설	X	사업부서 불분명
7	항공보안 위탁분야	☎☎부	1개 · 보안검색 ⁴⁾	O	-
8		☎☎부	1개 · 항공경비 ⁴⁾	O	-

주: 1. ☎☎실-3847(2023.10.04.) ‘운영분야(콜센터) 자회사 위탁관리 정원 조정’

2. ☎☎실-4545(2023.08.22.) ‘통신분야 자회사 인력운영 계획’

3. 조류 등 야생동물 충돌위험 감소에 관한 기준(국토교통부 고시) 등

4. ☎☎실-5268(2023.06.29.) ‘항공보안 위탁운영 인력 적정성 검토’

자료: 사업부서별 담당자 확인

나. 자회사 위탁관리 과업내용서에 관한 사항

☎☎실은 매년 【표5】 와 같이 자회사와 위탁관리 계약을 일괄 체결하며, 소속 기관은 공항운영 및 시설관리 분야 위탁관리 감독업무를 수행하고 있다.

【표5】 계약 체결 현황

자회사명	최초 계약연도	사업장명	사업장수
☎☎(주)	2019년	· ☎☎, ☎☎, ☎☎(▷▷·☎☎), ☎☎, ☎☎, ☎☎, ☎☎, ☎☎	9개
☎☎(주)	2020년	· ☎☎, ☎☎, ▷▷, ☎☎, ▷▷, ☎☎, ☎☎, ☎☎, ☎☎	10개

과업내용서⁵²⁾는 자회사가 의무적으로 수행하여야 할 위탁관리 업무의 내용을 명시한 계약문서로써,⁵³⁾ 「일반과업내용서」 제3조(공간적 범위) 및 제4조(내용적 범위)에 따른 자회사의 과업범위는 【표6】과 같으며, 공사에서 직접 유지관리하거나, 별도 업체에서 유지관리하도록 한 시설만 과업범위에서 제외하고 있으므로, 그 외 모든 시설은 자회사의 공간적·내용적 과업범위에 해당한다.

【표6】 자회사의 과업범위

구분	세부내용
공간적 범위	· 공사에서 관리·운영하는 「공항시설법」 제2조에 따른 공항시설, 비행장시설 및 이에 따른 부대시설과 기타 비공항 시설을 모두 포함
내용적 범위	· 각 분야별 특수과업내용서에 따름

그런데 현행 과업내용서만으로는 자회사의 과업범위와 공사에서 직접 또는 별도 업체를 통해 유지관리하는 과업범위를 구분할 수 없고, 이로 인해 소속 기관은 자회사 설립 이전부터 공사에서 직접 시행해왔던 공사(工事) 내역 또는 2019년 자회사와의 최초 계약 당시의 부속서류였던 「특수과업내용서⁵⁴⁾」를 참조하여 과업범위를 판단하여 감독업무를 수행하고 있었다.

이와 관련하여 주요공항(●●・◀◀・《《)에서 발주한 조정시설 유지관리 공사⁵⁵⁾ 현황은 【표7】과 같으며, ‘보도잡초제거’와 ‘예초’ 등의 과업은 【표8】에서 확인할 수 있듯이 자회사의 설립 이전부터 공사에서 직접 시행해 왔던 공사(工事)에는 포함되지 않는 사항이므로, 자회사의 과업범위로 판단되나 최근 5년간 공사에서는 별도 업체를 통해 유지관리를 시행하였다.

52) 일반과업내용서, 특수과업내용서, 기타과업내용서로 구분됨

53) 「자회사 위탁관리 계약 및 운영예규」 제3조(용어의 정의)

54) 2019년 ■■■(주)와 체결한 계약문서의 일부로 과업범위와 유지관리 방법을 상세하게 제시하고 있음

55) 조정시설 유지관리 업무 중 잡초제거(풀뽑기), 수목이식 등의 일부 과업의 경우 연간 인력 운영의 효율성을 고려하여 자회사 설립 이전인 2017년부터 ‘조정시설 유지관리공사’를 발주하여 별도 업체를 통해 유지관리하고 있음(▲▲실-232, ‘전국공항 인 부고용 개선(안) 보고’, 2017. 1. 10.)

【표7】 조경시설 유지관리공사 현황

구분	연도	과업내용	총 사업비 (백만원)
●●	2021년	· 잡초제거, <u>보도잡초제거</u> , △ △ 조경시설 관리	164
	2022년	· 잡초제거, <u>보도잡초제거</u> , 수목이식, 잔디불임 · (확장시설) △ △ 및 ▶ ▶ 조경시설 관리	164
	2023년	· 잡초제거, <u>보도잡초제거</u> , 수목이식 · (확장시설) △ △ 및 ▶ ▶ 조경시설 관리	169
	2024년	· 잡초제거, <u>보도잡초제거</u> , 수목이식 · (확장시설) △ △ 및 ▶ ▶ 조경시설 관리	185
	2025년	· 잡초제거, 수목이식 · (확장시설) △ △ 및 ▶ ▶ 조경시설 관리	180
◀◀	2021년	· 잡초제거, <u>예초</u> , 잔디불임, 초화류 식재	83
	2022년	· 잡초제거, <u>예초</u> , 초화류 식재, 폐기물 처리	95
	2023년	· 잡초제거, <u>예초</u> , 초화류 식재, 폐기물 처리	97
	2024년	· 잡초제거, <u>예초</u> , 초화류 식재, 폐기물 처리	100
	2025년	· 잡초제거, <u>예초</u> , 초화류 식재, 수목전정	150
《《	2024년	· 잡초제거, <u>예초</u> , 수목전정, 덩굴제거	100
	2025년	· 잡초제거, <u>예초</u> , 수목전정, 덩굴제거	150

【표8】 자회사 설립 이전부터 별도 업체를 통해 유지관리해온 과업

구분	연도	과업내용	비고
●●	2019년 이전	· 잡초제거	인부고용 또는 공사발주
◀◀		· 잡초제거, 초화류 식재, 조경시설도장	
《《		· 잡초제거(울타리 주변 포함), 조경시설도장	

이처럼 위탁관리구역의 과업내용 및 범위가 불분명한 상황이 지속 될 경우 소속기관에서는 관리대상 시설을 적기에 유지보수 하는것에만 우선순위를 두고, 자체적으로 발주하는 공사·용역에 자회사의 과업에 해당하는 내용을 지속 포함 하여 시행함으로써 유지관리 비용이 중복 투입되어 예산의 낭비를 초래하는 등 내부통제상의 위험 요인으로 작용할 수 있다.

또한, 소속기관은 위탁관리 업무가 계약문서대로 수행되는지를 계약문서에 따라 판단하고, 적절히 이행되지 않는다고 판단될 경우 시정조치를 요구하여야 하나, 과업범위가 포괄적인 경우에는 이를 판단할 실질적 기준이 부족함에 따라 관리·감독상의 어려움이 발생할 가능성이 있으므로, 감독자가 과업범위에 대한 확인·판단이 가능하도록 개선하여 효과적으로 감독업무를 수행할 수 있도록 지원할 필요가 있다.

[관계부서 의견] >>실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

>>실장은 ㉠ “가”항 관련 자회사 위탁관리 정원 산정 적정성 검토시 사업부서의 업무 처리 기준을 점검·확인하고, 3개 위탁관리 분야(수위, 직원식당, 체육시설)에 대한 사업부서를 명확히 하여 업무분장에 반영하시기 바라며,

㉡ “나”항 관련 소속기관에서 과업내용(범위)와 관련하여 계약상대자(분야별 현장 대리인 또는 사업소)와 감독부서간 의견 차이로 인한 문제사례를 파악하고, 과업내용서의 변경이 필요할 경우 「용역계약 일반조건」 제16조(과업내용의 변경)에 따라 반영될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

개 선 요 구

11

제 목 우선구매 이행 실태에 관한 사항

관 계 부 서 □□실

구 분 계약

내 용

우리 공사는 「중소기업제품 구매촉진 및 판로지원에 관한 법률」, 「장애인기업 활동 촉진법」, 「사회적기업 육성법」 등 관련 법령에 근거하여 우선구매제도를 이행하여야 하며, 공기업·준정부기관 경영실적평가를 통해 제도 이행의 성과를 평가받고 있다.

이러한 우선구매제도는 공공조달 시장의 특수성을 활용하여 사회적 가치 실현과 경제적 균형 발전을 이루기 위한 정부 주도의 공공정책 수단으로써 사회적 약자의 경제적 자립을 위한 일자리 창출 등에 목적을 두고 있고, 이에 부합하도록 해당기업이 직접 생산·제조·수행하는 재화나 서비스의 우선구매를 촉진하도록 규정하고 있다.

또한 사회적기업, 사회적협동조합 등과 우선구매를 위한 수의계약을 체결하려는 경우에는 「(계약예규) 정부입찰·계약 집행기준」 제10조(소액수의계약 체결 절차 등) 제6항 및 제7항에 따라 취약계층을 전체 근로자의 100분의 30 이상 고용하는 사회적기업임을 증명하는 확인서를 제출받도록 규정하여 우선구매가 실질적인 사회적 약자의 일자리 창출로 이어질 수 있도록 제도를 마련해 놓았다.

그런데 우리 공사의 우선구매에 해당하는 수의계약 체결 사례를 검토한 바, 해당 우선구매 기업이 직접 생산·제조·수행하는 재화나 서비스임을 확인하는 사례가 적은 것으로 확인됐으며, 특히 사회적기업 등과 수의계약 시 취약계층의 고용률을 확인하는 증빙을 제출받는 경우도 확인되지 않았다.

따라서 우선구매 제도 이행을 위해 물품·용역·공사를 구매하는 경우에는 우선구매제도 취지에 부합할 수 있도록 직접 생산(제조)하고 수행하는 업체를 선정하는 절차 및 기준을 마련할 필요가 있다.

[관계부서 의견] □□실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□실장은 우선구매 이행실태를 점검하여 제도 취지에 부합할 수 있도록 업체 선정 절차 및 기준을 마련하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구 · 통 보

12

제 목 수의계약 제도 개선에 관한 사항

관 계 부 서 □□실

구 분 계약

내 용

우리 공사는 기관 운영에 필요한 물품·용역·공사 등을 조달하는 경우 「공공 기관 운영에 관한 법률」 제39조(회계원칙) 및 「계약사무규칙」, 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 등에 따라 입찰·계약을 시행하고 있으며, 최근 5년간 【표1】 과 같이 계약을 체결하였다.

【표1】 최근 5년간 계약체결 현황⁵⁶⁾

(단위 : 백만원)

구 분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
경쟁입찰	515	179,551	471	164,793	436	152,026	415	152,828	419	148,710
수의계약 (전자공개)	83	1,878	62	1,223	68	1,686	59	1,623	51	1,433
수의계약 (수익시담)	299	20,275	335	27,092	346	19,955	432	27,095	556	37,338
합 계	897	201,704	868	193,108	850	173,667	906	181,546	1,026	187,481

자료: 국정감사 제출자료(계약현황) 재구성


기획재정부 「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제6조(계약의 방법)에 따르면 계약을 체결하려는 경우 입찰에 부쳐야 하며, 계약의 목적 등을 고려하여 필요하다고 인정되는 경우 수의계약 등의 예외를 적용할 수 있다.

56) 계약체결 현황은 2025년 ■■■부의 국정감사 제출 자료를 기초로 작성하였으며, 최초계약 체결 기준으로 장기 계속계약, 조달위탁계약, 자회사 등의 통계 상 왜곡이 발생할 수 있는 계약내역은 제외함

또한 「공기업·준정부기관 예산운용지침」에 의하면 조달·구매예산에 대하여는 수의계약 축소, 경쟁 확대 등을 통해 관련 예산 절감을 추진해야 한다.

가. 수의계약 증가에 관한 사항

우리 공사의 최근 5년간 경쟁입찰(입찰과 유사한 전자공개 수의계약 포함)은 【표1】 과 같이 지속 감소하고 있으며, 【표2】 의 경쟁형태별 계약체결 비율 중 2020년 대비 2024년 수의계약(수의시담) 비율은 건수 기준 약 163%, 금액 기준 약 197%로 증가하였다.

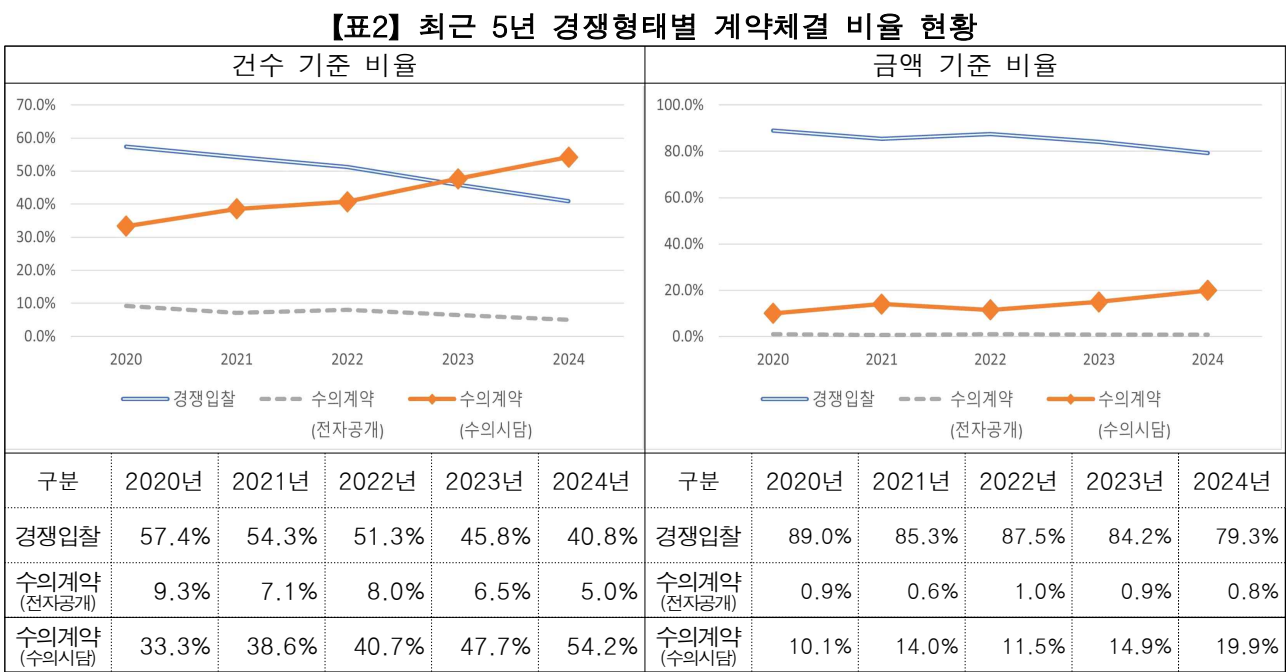

자료: 국정감사 제출자료(계약현황) 재구성

해당 수의계약은 【표3】 과 같이 계약금액 5천만원 이하⁵⁷⁾의 수의계약이 증가하였고, 이는 국가계약법 및 계약예규상 경쟁에 따라 계약을 체결하는 것이 비효율적이라고 판단되는 경우에 비교적 간소화된 절차로 시행할 수 있는 소액 수의계약에 해당한다.

57) 국가계약법령에서 명시하는 금액은 추정가격(VAT제외) 기준 5천만원 이하이나, 별도의 추정가격을 기준으로 하는 내역이 부재하여 통계의 보수적 해석을 위해 계약금액(VAT포함)을 기준으로 적용함

【표3】 최근 5년 수의계약 금액대별 체결 건수

구 분	2020년	2021년	2022년	2023년	2024년
5천만원 초과	80	86	74	85	115
5천만원 이하 2천만원 초과	78	80	94	117	157
2천만원 이하	141	169	178	230	284
합 계	299	335	346	432	556
(5천만원 이하 소계/비율)	(219/73%)	(249/74%)	(272/78%)	(347/80%)	(441/79%)

자료: 국정감사 제출자료(계약현황) 재구성

이러한 수의계약의 증가는 우선구매의 이행 및 행정 간소화로 효율적인 업무 처리 추구 등에 기인한 추세로 보이나, 공공조달시장과 공공계약이 추구해야 하는 가치(재정의 효율적 집행, 계약의 투명성과 공정성 제고 등)와는 상반된다.

또한 모든 수의계약이 불공정하다고 볼 것은 아니나 이러한 수의계약의 증가는 신규 업체의 입찰 참여기회가 박탈되어 공공 조달시장 진입장벽을 높이고, 예산 과(過)집행 및 특정업체 특혜제공, 사익 추구 행위를 발생시킬 우려가 있으므로 공정한 조달 문화 조성을 위한 수의계약 통제 방안이 필요한 실정이다.

따라서 사업의 목적성, 시급성, 전문성, 특수성 등을 고려하여 경쟁입찰로 시행 하여도 계약 목적 달성에 지장이 없는 등의 경우에는 경쟁입찰이 우선 검토되어 시행될 수 있도록 관련 내규를 정비하는 등 제도를 개선할 필요가 있다.

나. 소액수의계약 업체 선정에 관한 사항

소액수의계약이란 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 (수의계약에 의할 수 있는 경우) 제1항 제5호 가목을 근거로 경쟁으로 계약을 체결하는 것이 비효율적이고 추정가격이 동 법령에서 정한 소액 기준 이하일 때 적용할 수 있는 수의계약을 말하며, 주요 대상과 기준은 【표4】 와 같다.

【표4】 소액수의계약 주요 대상 및 기준

구 분		금 액 기 준	견적서 수취 기준	견적서 수취 방법
공사	종합	4억원 이하	2인 이상	전자조달시스템 제출 (전자공개수의계약)
	전문	2억원 이하		
	기타	1억 6천만원 이하		
학술연구용역		1억원 이하	2인 이상	전자조달시스템 제출 예외 적용 가능
용역·물품 (여성·장애인·사회적, 소기업, 소상공인 등)		1억원 이하	2인 이상	
		5천만원 이하 (공사계약 포함)	1인 가능	
공사·용역·물품		2천만원 이하	1인 가능	

자료: 국가계약법령 및 계약예규 관련조항 재구성

그리고 해당 소액수의계약을 체결하고자 할 경우에는 전자조달시스템을 이용⁵⁸⁾ 하여 2인 이상으로부터(이하 ‘전자공개 수의계약’이라고 함) 견적을 받아야하며, 【표4】에 따라 일정 조건·금액을 충족하는 경우에는 전자조달시스템 이용을 예외 적용할 수 있다.

소액수의계약의 가격결정 및 업체선정에 있어 전자공개 수의계약을 하도록 하는 것은 수의계약의 공정성과 투명성을 보완함과 동시에 낙찰하한율⁵⁹⁾을 적용하여 예산절감을 추진하는데 목적이 있다.

감사기간 동안 우리 공사의 전반적인 소액수의계약 체결 현황을 점검한 결과, 수의계약을 집행하는 과정에서 전자조달시스템을 이용한 2인 이상의 견적 수취의 방법으로 업체를 선정한 건수가 【표5】와 같이 2024년 기준 8%로 이뤄지는 실태임을 확인하였다.

58) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제30조(견적에 의한 가격결정 등)에 근거함

59) 「계약예규」 제10조의2(소액수의계약의 계약상대자 결정)에 따라 낙찰하한율 88% 적용

【표5】 최근 5년간 계약체결 현황

(단위 : 백만원)

구 분	2020년		2021년		2022년		2023년		2024년	
	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액	건수	금액
전자공개 (A)	83	1,878	62	1,223	68	1,686	59	1,623	51	1,433
비율(A/C)	(22%)	(8%)	(16%)	(4%)	(16%)	(8%)	(12%)	(6%)	(8%)	(4%)
수의시담 (B)	299	20,275	335	27,092	346	19,955	432	27,095	556	37,338
비율(B/C)	(78%)	(92%)	(84%)	(96%)	(84%)	(92%)	(88%)	(94%)	(92%)	(96%)
합계 (C)	382	22,153	397	28,315	414	21,641	491	28,718	607	38,771

자료: 국정감사 제출자료(계약현황) 재구성

이러한 소액수의계약 제도의 운영 실태는 계약상대자 결정의 공정성과 예산 절감을 추진해야 하는 「공기업·준정부기관 예산운용지침」 취지에 부합하지 않는다.

따라서 소액수의계약을 시행하는 경우에는 전자조달시스템으로 2인 이상 견적을 수취하여 계약상대자를 결정하는 등 공정성 제고 및 예산이 절감될 수 있도록 계약제도를 정비할 필요가 있다.

[관계부서 의견] □□실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□실장은 ㉠ 계약의 목적 달성에 지장이 없는 경우 경쟁입찰을 통한 업체선정이 우선 적용 될 수 있도록 하고, 불가피하게 소액수의계약을 체결할 때에는 전자조달시스템을 이용한 2인 이상의 견적 수취로 공정하게 계약상대자 선정이 이뤄질 수 있도록 제도를 정비하시기 바랍니다.(개선) ㉡ 또한 소속기관에 관련 제도가 원칙적으로 적용될 수 있도록 문서를 시달하여 공정한 조달문화 조성 및 예산절감 추진을 독려 하여주시기 바랍니다.(통보)

개 선 요 구

13

제 목 이동지역관리운영규정 개선에 관한 사항
관 계 부 서 ㉠㉠실
구 분 안전
내 용

㉠㉠실에서는 「공항시설법 시행규칙」(이하 ‘시행규칙’이라고 함) 제19조의2(지상안전관리기준의 시행) 및 국토교통부고시 「공항안전운영기준」 제53조(이동지역 관리기준 수립)에 따라, 우리 공사 관할 공항 내 이동지역의 효율적 운영 및 안전 관리에 필요한 사항을 정하기 위해 「이동지역관리운영규정」(이하 ‘규정’이라고 함)을 마련하여 관리·운용하고 있다.

가. 상위 규정 개정사항 반영 미흡

㉠㉠실에서는 시행규칙의 개정(2024. 8. 14.) 사항을 반영하여 규정을 개정·시행(2024. 12. 27.)하였다.

시행규칙 개정의 주요 골자는 기존에 사용하던 ‘항공업무 수행자’라는 명칭이 법령상 단체 또는 개인 중 어떤 주체를 지칭하는지 모호하여 혼재된 상태로 사용되었고, 이에 따라 사고 발생 시 법적 책임 주체가 불명확하여 법령 적용에 혼선이 발생한다는 이유로 ‘항공업무 수행자’라는 명칭을 삭제하고, 이를 ‘항공

관련업무 수행단체’와 ‘항공관련업무 종사자’로 단체와 개인을 명확히 구분하여 지칭함으로써 법적 책임 및 체계를 명확히 하는 것이었다.

그러나 ㉞㉞실에서는 시행규칙 개정사항을 규정에 반영하는 과정에서 규정 제 63조(항공관련업무 수행단체의 준수사항) 및 제64조(항공관련업무 종사자의 준수사항) 등 일부 조항을 신설하였으나, 용어의 정의 및 타 조항에서는 ‘항공업무 수행자’라는 명칭을 그대로 사용하고 있어 3개의 용어가 혼재된 상태로 규정을 적용하고 있다.

따라서 시행규칙의 개정 취지를 고려하고, 규정의 해석 및 적용을 명확히 하기 위해 규정을 보완할 필요가 있다.

나. 법령 조문 인용의 오류 등

규정에는 【표】와 같이 일부 조항에서 부정확한 법령 조문을 인용하고 있으며, 국제기준인 ICAO Annex 10(Aeronautical Telecommunications)과 상이한 내용을 수록하는 등 일부 내용에 오류가 있다.

【표】 오류 내용

구분	조 항	오 류	정정 사항	관련근거
1	제49조 제4항	공항안전운영기준 제71조	공항안전운영기준 제52조	공항안전운영기준
2	제58조의2 제3호 마목	항공안전법 별표26	항공안전법 시행규칙 별표26	항공안전법 시행규칙
3	별표4 제2항목 표	숫자 : 1 / 발음 : WON	숫자 : 1 / 발음 : WUN	ICAO Annex 10

따라서 정확한 법령 조문을 인용하고, 내용을 국제기준과 통일하는 등 오류 내용에 대해 규정을 개정할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ㉠㉠실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

㉠㉠실장은 「공항시설법 시행규칙」의 개정 취지를 고려하여 미흡한 조항을 보완하고, 오류 내용을 수정하는 등 해석 및 적용에 혼선이 없도록 「이동지역관리운영규정」을 개정하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

14

제 목 시설물안전법 대상시설의 보수·보강 완료시기 명시에 관한 사항
관 계 부 서 ㉠㉠실
구 분 안전
내 용

우리 공사는 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제13조(안전관리 규정 작성)에 따라 공항시설의 재해예방과 안전관리 업무에 필요한 사항에 대하여 「공항시설 안전관리지침」(이하 ‘안전관리지침’이라고 함)으로 관리하고 있다.

안전관리지침 제31조의2(시설물안전법 대상시설 관리)에는 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법」(이하 ‘시설물안전법’이라고 함)에 따라 관리 중인 ‘시설물안전법 대상시설⁶⁰⁾’의 안전점검·진단 대상과 시행 주기를 【표1】과 같이 정하고 있으며, 소속기관에서 시행 주기에 맞추어 용역을 시행하고 그 결과에 따라 시설물의 유지관리를 적정하게 시행함으로써 공용성과 안전성이 지속적으로 확보 되도록 하고 있다.

【표1】 시설물안전법 대상시설의 안전점검·진단 실시 주기

전차 안전등급	정밀안전진단 (1종시설)	정밀안전점검 (1종·2종시설)		정기안전점검 (전체, 자체점검)	비 고
		건축물	그 외 시설물 (토목시설 등)		
A등급	6년에 1회 이상	4년에 1회 이상	3년에 1회 이상	년 2회 (반기별)	시설물안전법 제1종, 제2종, 제3종시설 중 주요시설
B·C 등급	5년에 1회 이상	3년에 1회 이상	2년에 1회 이상		
D·E 등급	4년에 1회 이상	2년에 1회 이상	1년에 1회 이상	년 3회	

자료: 안전관리지침 제31조의2 제5항 재구성

60) 제1종 시설물(토목 1개소, 건축 6개소), 제2종 시설물(토목 3개소, 건축 14개소), 제3종 시설물(토목 18개소, 건축 19개소)

한편, 시설물안전법 제24조(시설물의 보수·보강 등) 및 같은 법 시행령 제19조(중대한 결함 등에 대한 보수·보강조치의 이행)와 안전관리지침 제31조의2(시설물 안전법 대상시설 관리) 제5항 4호에는 시설물의 ‘중대한 결함⁶¹⁾’에 대해서는 보수·보강 등 필요한 조치를 2년 이내에 착수하여야 하며, 특별한 사유를 제외하고는 착수한 날부터 3년 이내 완료하도록 기간을 정하고 있다.

그런데 위 시설물안전법과 안전관리지침에서는 ‘중대한 결함에 해당하지 않는 사항’에 대해서는 보수·보강 필요사항의 이행 완료 시기를 별도로 정하고 있지 않으며, 최근 4년간 소속기관에서 시행한 토목시설물의 정밀안전점검 및 보수·보강 이력을 확인한 결과 【표2】와 같이 정밀안전점검 용역 결과보고서에서 보수·보강 필요 사항을 제시하고 있음에도 해당사항이 중대한 결함에 해당하지 않을 경우 조치하지 않은 채 후속 용역을 실시하게 되므로 동일한 보수·보강 필요 사항이 반복적으로 제시되고 있다.

【표2】 경미한 결함 사항의 보수·보강 지연 현황 (최근 4년간)

구 분	대 상 시 설	정밀안전점검 현황		보수·보강 공사 이력
		용역완료 시기	보수·보강 필요사항	
《《공항	화물청사 자연석 쌓기 (2종)	2022년 12월	콘크리트 채움, 균열보수	없 음
		2024년 08월	콘크리트 채움, 균열보수	
▣▣공항	▷ ▷ 교 (3종)	2022년 06월	표면보수, 단면보수, 이물질퇴적 등	없 음
●●공항	진입로IC (2종)	2021년 11월	단면복구, 균열보수	보수·보강 시행 (2025년 6월 완료)
		2023년 11월	균열보수, 방호벽 도색 등	

자료: 국토교통부 「시설물 통합정보관리 시스템(FMS)」 입력사항 재구성

61) 「시설물의 안전 및 유지관리에 관한 특별법 시행령」 제18조(시설물의 중대한 결함 등)에 따른 사항으로 시설물 기초의 세굴, 교각의 부등침하 등 시설물의 구조안전에 영향을 미치는 것을 말함

따라서, 중대한 결함에 해당하지 않는 사항이라 하더라도 해당 시설에 대한 안전관리와 지속적인 유지·관리 의무를 이행하기 위하여, 정밀점검과 정밀안전진단 용역에서 제시된 보수·보강 필요 사항에 대해 우선순위를 정하여 일정기한 내 시행 완료하도록 개선할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ㉠㉠실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

㉠㉠실장은 정밀안전점검 또는 정밀안전진단을 실시한 공항시설물에 대하여 용역결과에 따른 보수·보강이 적절하게 이루어질 수 있도록 「공항시설 안전관리지침」을 개선하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

15

제 목 물품구매(제조)계약의 하자 최종검사 실시 시기에 관한 사항
관 계 부 서 □□실
구 분 물품
내 용

우리 공사 「계약업무처리지침」 제46조(하자관리)에는 시설공사, 용역 및 물품 구매(제조)사업의 하자관리에 대하여 발주부서의 장이 이행하여야 하는 사항에 대하여 【표1】 과 같이 정하고 있다.

【표1】 계약업무처리지침(15차 2024. 12. 3. 개정)

제46조(하자관리)

- ① 발주부서의 장은 하자담보책임기간 중에 있는 사업에 대하여 하자관리 등 필요한 사항을 이행하여야 한다.
- ② 발주부서의 장은 하자담보책임기간 중 발생한 하자에 대하여 시행령 제60조부터 제63조까지의 규정과 용역계약 특수조건 제12조 및 물품구매(제조) 특수조건 제14조에 따라 계약상대자, 연대보증인 또는 보증서발급기관에 대하여 하자보수요청 또는 보증금청구 등 필요한 조치를 하여야 한다.
- ③ 삭제
- ④ 발주부서의 장은 하자담보책임기간 중 반기별 1회 이상 정기적으로 하자검사를 하여야 하며, **기간이 만료된 때에는 지체없이 최종검사를 완료**한 후 별지 제6호 서식의 하자검사보고서를 작성하여 보관 하여야 한다.
- ⑤ 하자보수는 발주부서의 장의 책임 하에 실시하며, 하자보수가 완료된 때에는 검사원을 임명하여 하자검사를 하고, 그 결과를 별지 제7호 서식에 따라 작성하여 보관하여야 한다.

또한, 「물품구매(제조)계약 특수조건」 제18조(하자보수) 제1항에 따르면 계약 상대자는 ‘하자담보책임기간’ 동안 납품한 물품의 하자에 대한 보수책임이 있으며, 하자담보책임기간이 경과 되었을지라도 그 기간 내에 하자보수를 요청한 경우에는 우리 공사에서 하자보수가 완료되었음을 확인한 날에 하자담보책임기간이 종료된다.

따라서, 발주부서의 장은 하자담보책임기간 동안 정기적인 하자검사를 실시하여야 하며, 최종검사는 그 기간이 종료되기 전에 실시하여 하자보수를 요청함으로써 하자담보책임기간 이후라도 하자보수를 할 수 있도록 하여야 한다.

그런데 「계약업무처리지침」 제46조(하자관리) 제4항에 의하면 하자보수에 대한 최종검사 시기⁶²⁾는 ‘하자담보책임기간이 만료된 때에는 지체없이 시행’하도록 하고 있으나, 해당 문구를 ‘하자담보책임기간 만료일 이후에 최종검사를 시행’하는 것으로 해석할 수 있으며, 2025년도 종합감사 기간 중 소속기관의 물품구매(제조)에 대한 최종검사 이행실적을 확인한 결과 【표2】 과 같이 하자담보책임기간에 대한 용어 해석을 달리하여 하자담보책임기간이 지난 후 최종검사를 시행한 사례를 확인하였다.

【표2】 하자 최종검사 이행실적 현황

사 업 명	하자담보책임기간	최종검사일	검사결과
◀◀공항 항행장비실 감시용 CCTV 구매설치	2023.08.16.~2024.08.15.	2024.09.11.	이상없음
▣▣▣공항 항행안전시설 UPS 교체	2021.05.17.~2023.05.16.	2023.06.16.	이상없음
▣▣▣공항 수배전 정류기반 축전기 구매	2022.03.22.~2023.03.21.	2023.04.19.	이상없음

최종검사를 하자담보책임기간 이후에 실시할 경우에는 계약상대자가 하자 발생 사항을 불인정할 수 있으므로 「계약업무처리지침」 상의 최종검사 시행시기를 【표3】 의 「공사계약 일반조건」 제35조(하자검사) 제2항과 같이 명확히 명시하여 문구에 대한 해석을 달리하지 않도록 개선할 필요가 있다.

62) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행규칙」 제71조(하자검사) 제1항과 동일함

【표3】 공사계약 일반조건 제35조(하자검사)

제35조(하자검사)

- ① 계약담당자는 제33조제1항의 하자담보책임기간중 연 2회 이상 정기적으로 하자발생 여부를 검사하여야 한다.
- ② 계약담당자는 하자담보책임기간이 만료되기 14일 전부터 만료일까지의 기간 중에 따로 최종검사를 하여야 하며, 최종검사를 완료하였을 때에는 즉시 하자보수완료확인서를 계약상대자에게 발급하여야 한다. 이 경우 최종검사에서 발견되는 하자사항은 하자보수완료확인서가 발급되기 전까지 계약상대자가 자신의 부담으로 보수하여야 한다.

[관계부서 의견] □□실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□실장은 「계약업무처리지침」 상의 최종검사 시행 시기를 「공사계약 일반조건」 과 같이 명확히 하도록 지침을 개정 하시기 바랍니다.(개선)

통 보

16

제 목 차량(장비)관리 이력카드 관리에 관한 사항

관 계 부 서 √√실

구 분 총무

내 용

√√실에서는 소속기관에서 운영중인 차량·장비관리 업무효율성 개선을 위하여 【표1】과 같은 차량관련 정보를 통합경영정보시스템(ERP)상에서 입력·관리 할 수 있도록 시스템을 개선하고 소속기관에 시달⁶³⁾하였다.

【표1】통합경영정보시스템(ERP)의 차량관리 이력카드 입력정보

구 분	교통사고 발생내역	점검이력	수리 및 정비이력	차량보험 정보
입력·관리주체	차량(장비) 운용부서			○○ (▶▶부)

또한, 2024년에는 【그림】과 같이 「차량관리에규」(예규 제176호 2024. 8. 12. 개정 시행)를 개정하여 차량관련 정보가 지속적으로 관리될 수 있도록 개선하였다.

【그림】차량관리에규 (11차 2024. 8. 12. 개정)

제19조(관계서류 기록유지)

(중략)

- ② 차량관리장 및 차량운용장은 통합경영정보시스템(ERP)에 차량(장비)관리 이력카드를 작성하여 기록 유지하고 그 관리 현황을 연1회(11월) 총괄차량관리장에게 제출하여야 하며 총괄차량관리장은 별지 4호서식에 이를 기록하여 관리한다.

63) ▶▶실-867(2022. 2. 3.) ‘공사 차량·장비 이력관리시스템 운영개시 알림’

그런데 종합감사 기간 중 총괄차량관리장⁶⁴⁾에게 제출된 차량(장비)관리 이력카드 현황을 확인한 결과 【표2】와 같이 ■■■, □□□, □□□□공항을 제외한 대부분의 소속기관에서는 관리현황을 제출하지 않았으며, 미제출 공항에서는 차량관련 정보를 개정된 「차량관리에규」 제19조 제2항에 따라 통합경영정보시스템(ERP)에 입력·관리하지 않고 과거의 관리 방식(엑셀파일 등)으로 보유중인 사항을 확인하였다.

【표2】 차량(장비)관리 이력카드 제출현황

구 분	공 항 명	제 출 일 자	비 고
2024년	■■■공항	2024.11.22.	
	□□□□공항	2024.12.02.	
	□□□□□공항	2024.12.17.	

차량·장비 이력관리의 목적은 소속기관에서 보유한 차량의 현황관리 및 교체 예산의 적정성 검토 등 차량관련 제반업무의 기초자료로서 활용하기 위함이므로 소속기관에서 관련정보를 지속 최신화하여 제출하도록 관리할 필요가 있다.

[관계부서 의견] √√실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

√√실장은 소속기관의 차량(장비)관리 이력카드가 「차량관리에규」에 따라 지속적으로 최신화하여 관리하도록 조치하여 주시기 바랍니다.(통보)

64) 「차량관리에규」 제5조(차량관리 사무)를 수행하기 위한 ○○ 각 부서의 장으로, 일반차량의 경우 ▶▶부장을 말함

개 선 요 구 · 통 보

17

제 목 공항시설정보 통합관리시스템(KAC-BIM) 활용 관련 개선에 관한 사항
관 계 부 서 ♥♥단
구 분 시설
내 용

♥♥단에서는 ●●공항을 대상으로 KAC-BIM 시스템 구축을 위한 ‘공항시설정보 통합관리시스템(KAC-BIM) 2단계 구축 용역’을 【표1】 과 같이 시행·완료하였고, 국토교통부 항공안전 혁신방안에 따라 전국 공항도 2028년까지 단계적으로 구축할 계획⁶⁵⁾이 있다.

【표1】 용역 시행 현황

용역명	용역기간	완료금액(천원)
공항시설정보 통합관리시스템(KAC-BIM) 2단계 구축 용역	2021.07.23.~2024.03.08.	7,859,500

●●공항 공항시설정보 통합관리시스템(이하 ‘KAC-BIM’이라고 함)은 전 분야 BIM적용으로 공항 건설과 운영, 유지관리를 위한 필수 정보자산 및 BIM 데이터를 관리하기 위한 기술을 개발하고 ERP, 통합운영시스템, 스마트 공항 기술을 연계하기 위해 구축하는 시스템으로 2025년 4월 운영을 시작하였다.⁶⁶⁾

65) 국토교통부 항공안전 혁신방안(2025. 4.) : (2024년) ●●공항, (2026년) ≪≪공항, ◀◀공항, ▷▷공항, (2027년) ◎◎공항, ■■공항, ◆◆공항, ▶▶공항, ▨▨공항, (2028년) 目目공항, 田田공항, ㊦㊦공항, ㊧㊧공항

66) ♥♥단-1017(2025. 4. 22.) ‘공항시설정보 통합관리시스템(KAC-BIM) 운영계획 보고’

그런데 ♥♥단에서는 ●●공항 대상으로 KAC-BIM 구축 완료 및 사용법에 대한 알림 및 홍보 등이 저조하여, ●●공항 종합감사 시 KAC-BIM 활용에 관하여 확인해 본 결과 일부 부서(▼▼부, ▽▽부) 직원만 사용하고 있었으며 타 부서는 KAC-BIM 구축 완료에 대하여 인지하지 못하는 실정이었다. KAC-BIM 활용률 저조에 대하여 ●●공항 인터뷰한 결과 주요 개선사항은 【표 2】와 같았고, 스마트 공항 환경 조성을 위한 KAC-BIM 활용 확대를 도모하기 위해서 주요 문제점에 대한 개선이 필요하며, 향후 ●●공항 외 공항에 단계별 시스템 구축 시 해당 공항 전체 부서에 대한 시스템 시범운영을 통하여 용역 완료 전 문제점 사전 도출·개선이 필요하다 판단된다.

【표2】 KAC-BIM 활용률 저조에 대한 개선 사항

구분	주요 문제점
지침	시스템을 사용 기준 및 부서별 역할 등 지침 부재
접속 절차	시스템 접속 방법 미인지, 접속 시 개인별 IP 승인 필요
교육(매뉴얼)	분야별 시스템 사용법 미인지
시범운영	해당 공항 전체 부서 시스템 시범운영 필요

[관계부서 의견] ♥♥단에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

♥♥단장은 ㉔ 공항시설정보 통합관리시스템(KAC-BIM) 활용 제고를 위하여 시스템 관련 지침 제정, 접속 절차, 사용법 교육 및 매뉴얼 배포 등을 하시기 바라며,(개선) ㉔ 향후 단계별 시스템 구축 시 해당 공항 시범운영을 통한 문제점 사전 도출·개선할 수 있도록 하시기 바랍니다.(통보)

개 선 요 구

18

제 목 공사 참여자의 실명 관리 개선에 관한 사항

관 계 부 서 ●●실

구 분 용역

내 용

「건설기술진흥법 시행령」 제79조(공사참여자의 실명 관리) 제1항에 따르면 발주청은 해당 건설공사의 각 시행과정에 참여한 관계 공무원 및 용역기관 담당자에 대하여 참여자별 참여기간, 수행 업무 등을 기록·관리해야 하며, 건설공사가 준공된 경우에는 그 기록을 시공 단계의 건설사업관리를 수행한 건설사업관리 용역사업자(이하 ‘CM단’이라고 함)에게 통보하도록 하고 있다.

또한 같은 조 제2항에 따르면 시공 단계의 건설사업관리를 수행한 CM단은 제1항에 따라 발주처로부터 통보받은 기록과 건설사업관리기술인 및 시공자의 공사 참여기간, 수행 업무 등에 대한 기록을 최종 건설사업관리보고서에 수록하도록 하고 있다.

그런데 건설사업관리용역 관련 업무 수행에 필요한 사항을 규정한 우리 공사 「건설사업관리용역 공사관리관 및 감독자 업무지침」(이하 ‘업무지침’이라고 함)에는 상기 내용이 반영되지 않아 【표】와 같이 최종 건설사업관리보고서에 공사 참여자 실명을 기록하지 않는 사례가 소속기관 종합감사 시 반복적으로 지적되고 있는 실정이다.

따라서 업무지침 개정을 통해, 동 사항의 사업 담당자 숙지 제고 및 건설사업의 투명성 확보, 부실공사의 방지를 도모할 필요가 있다.

【표】 공사 참여자 실명 미기록 현황

용역명	용역기간	완료금액 (백만원)	최종보고서 제출	공사 참여자 실명 기록	비고
2024년 《《공항 소음대책지역 방음창호 공사 건설사업관리용역	2024.04.24.~ 2024.11.29.	181	○	×	《《공항
2024년 ●●공항 항공기 소음대책지역 주택방음시설공사 사업관리용역	2024.05.17.~ 2024.12.27.	103	○	×	●●공항
▷▷공항 여객터미널 증축 및 리모델링 건설사업관리용역	2020.10.19.~ 2024.12.31.	4,492	○	×	▷▷공항

[관계부서 의견] ●●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●실장은 공사 참여자의 실명 관리에 필요한 사항이 반영될 수 있도록 「건설사업관리용역 공사관리관 및 감독자 업무지침」을 개정하시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

19

제 목 개별 냉난방기 관리운영 지침에 관한 사항
관 계 부 서 ㉠㉠실
구 분 시설
내 용

㉠㉠실에서는 저탄소 녹색공향 구현과 효율적인 시설 운영을 위해 「개별 냉난방기 관리·운영 지침」(이하 ‘운영지침’이라고 함)을 제정하여 운용하고 있다.

가. ‘개별 냉난방기’ 정의 개선에 관한 사항

운영지침 제2조(정의)에서는 개별 냉난방기⁶⁷⁾와 중앙집중식 냉난방⁶⁸⁾ 등을 정의하고 있으며, 개별 냉난방기는 운영지침에 따라 최적 용량의 장비를 선정하고 설치하여야 하며 운영 시에는 각 실별 용도에 맞는 기준온도를 준수하고 주기적 점검을 실시하여야 한다.

그런데 개별 냉난방기의 정의에 ① 우리 공사 예산으로 임대시설에 설치하는 냉난방기, ② 중앙집중식 냉난방이 공급되지 않는 단독건물에 냉난방을 위해 설치하는 냉난방기 등도 해당이 되는지 명확하지 않아 소속기관 종합감사 시

67) ‘개별 냉난방기’를 직원이 근무하는 장소나 각종 장비의 적정온도 유지를 위해 해당 실내에 설치하는 냉방기, 온풍기, 냉난방겸용장비, 향온향습기로 정의하고 있음

68) ‘중앙집중식 냉난방’을 냉동기, 보일러 등에서 생산된 열원을 공기조화기에 공급하여 건물 전체에 냉난방을 공급하는 방식으로 정의하고 있음

담당자 인터뷰 결과 개별냉난방기 해당 여부 판단이 모호하여 운영지침에 따른 의무를 미이행하는 경우가 있으므로 우리 공사 예산 투입 여부, 전기요금 납부 주체, 냉난방 공급온도 중앙제어 가능 여부 등을 감안하여 보다 효과적으로 냉난방 에너지를 절감할 수 있도록 ‘개별 냉난방기’의 정의를 명확히 할 필요가 있다.

나. 소속기관 운영지침 인식 개선에 관한 사항

운영지침 제3조(장비구매)에는 개별 냉난방기(실외기 냉방능력 35kW 이상)를 구매하기 위한 예산을 확보하고자 하는 시설운영 부서장⁶⁹⁾은 최적의 장비가 구매될 수 있도록 사전에 시설관리 부서장⁷⁰⁾에게 검토를 요청 하여야 하며, 검토를 요청받은 시설관리 부서장은 장비용량 등 적정성 여부 등을 검토하여야 한다.

그런데 소속기관 종합감사를 통해 확인한 결과, ① 시설관리 부서장과 시설운영 부서장 모두 구매 적정성 검토 실시 의무를 인지하지 못하고 있어 지침을 이행하지 않고 있거나, ② 시설관리 부서장이 의무를 인지하고 있더라도 시설관리 부서장이 직접 개별 냉난방기(실외기 냉방능력 35kW 이상) 구매 예산을 확보하려는 경우에는 지침에 검토 의무가 명시되어 있지 않다는 이유로 검토를 실시하지 않는 경우가 있었다.

이에 따라 ㉔㉔실에서는 소속기관의 운영지침 이행을 제고를 위해 교육을 실시하고 시설관리 부서장이 시설운영 부서장에게 지침상 이행해야할 의무를 안내하도록 지침에 명시한다거나, 익년도 개별 냉난방기(실외기 냉방능력 35kW 이상) 구매 예산 신청 시 ㉔㉔실에서 구매 적정성 검토 여부를 확인하는 절차를 추가하는 등 다각적인 조치가 필요한 실정이다.

69) “시설운영 부서장”이라 함은 개별냉난방기가 설치된 장소의 현장 운영을 담당하는 부장을 말함. 단, 장비가 중앙 통제에 의해 운영되는 경우에는 시설운영 부서장은 시설관리 부서장으로 함

70) “시설관리 부서장”이라 함은 개별냉난방기 등의 종합적 관리에 책임이 있는 각 공항의 시설담당 부장을 말하며, ●●, ◀◀, ≪≪공항은 ▶▶부장, 그 외는 ◁◁부장(■ ■, □ □, ▨▨, ●●, ◆◆, ▮▮공항은 기계담당자)을 말함

[관계부서 의견] ㉠㉠실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

㉠㉠실장은 ㉡ “가”항 관련 ‘개별 냉난방기 관리·운영 지침’상 개별 냉난방기의 정의를 명확히 하시고, ㉢ “나”항 관련 소속기관에서 동 지침을 명확히 인지하여 이행할 수 있도록 교육 실시, 지침 개정, 예산 신청 시 절차 추가 등을 검토하여 조치하여 주시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

20

제 목 위험성평가 및 KAC 안전보건관리시스템 개선에 관한 사항
관 계 부 서 ○○실, ●●실
구 분 안전
내 용

○○실과 ●●실에서는 우리 공사의 각 사업장과 건설현장에서 실시하고 있는 위험성평가 결과를 총괄하여 관리하고 있다.

가. 용역, 구매설치 위험성평가 및 KAC 안전보건관리시스템 활용에 관한 사항

○○실에서는 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제15조(위험성평가)에 따라 소속기관이 사업을 도급하는 경우 도급사업(용역, 구매설치 등)에 대한 위험성평가를 실시하도록 매년 정기적으로 안내하고 있으며, 2025년부터는 ‘KAC 안전보건관리시스템’(이하 ‘시스템’이라고 함)⁷¹⁾을 개선 완료하여 운영하고 있다.

그런데 소속기관 종합감사를 통해 확인한 결과, 현장 작업이 있는 용역과 구매설치 사업을 시행함에도 위험성평가를 실시하지 않는 경우가 있어 도급사업(용역, 구매설치 등)의 위험성평가 의무 이행에 대한 홍보를 강화하는 등 관련 제도의 보완이 필요한 실정이며, 또한 ‘시스템’ 운영을 개시하면서 전 소속기관에

71) 기존에 운영하던 ‘KAC 안전관리시스템(K-SMS)’ 개선을 통해 안전데이터를 효율적으로 관리하고자 ‘KAC 안전보건관리시스템 기능개선 사업’을 2024년 8월부터 12월까지 추진하였음

‘시스템’ 활용방법을 안내하지 않아 위험성평가 실적 등록 항목에 소속기관의 실적 등록이 이뤄지지 않고 있어 ‘시스템’ 활용성이 저조하므로 ‘시스템’ 운영 매뉴얼 배포 및 교육이 필요한 실정이다.

나. 건설공사 관급자 관급자재 위험성평가에 관한 사항

●●●실에서 제정하여 관리·운영하고 있는 「건설공사 안전관리지침」의 제3조(용어의 정의)에 따르면 ‘건설사업자’란 우리 공사가 발주하는 건설공사를 도급받은 자를 말하며, 제21조(위험성평가 실시 및 조치 확인)에 따르면 공사시행부서는 KAC-RSA⁷²⁾ 프로세스에 따라 건설사업자에게 착공 시 최초 위험성평가를 실시하도록 하고 있다. 또한 동 지침에 따라 ●●●실에서 시달한 ‘위험성평가(KAC-RSA) 시행계획’에는 대상공사를 모든 건설공사로 정의하고 있다.

한편, 건설공사 관급자 관급자재는 공사목적물 완성을 위해 필요한 공사용 자재로 관련 법령에 따라 중소기업 판로 지원을 위해 발주자가 납품 및 설치할 업체를 건설공사와 별도로 선정하는 개별 사업으로 볼 수 있으며 지침의 ‘건설사업자’와는 다른 계약상대자로 건설공사와 별도로 위험성평가 실시가 필요하다.

그런데 관급자 관급자재는 현장 설치작업이 수반되는 물품 구매설치 사업임에도 불구하고 소속기관 종합감사를 통해 확인한 결과, 감독자 미인지로 관급자 관급자재에 대한 위험성평가를 실시하지 않는 경우가 있으므로 위험성평가 사각지대 해소를 위해 「건설공사 안전관리지침」을 개정하거나 KAC-RSA를 보완하고 관급자 관급자재 위험성평가 의무 이행을 홍보하는 등 조치가 필요한 실정이다.

72) KAC-RSA(Risk Self Assessment): 산업안전보건법 제36조에 따라 건설현장 내 유해·위험요인을 스스로 파악, 가능성과 중대성을 추정하여 개선대책을 수립·이행하는 제도로 공사관계자의 실현가능하고 쉽고 간편한 KAC 자율 위험성평가 체계임

[관계부서 의견] ○○실, ●●실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ○○실장은 “가”항 관련 ㉠ 현장작업이 있는 용역, 구매설치 사업에 대한 위험성평가가 실시될 수 있도록 홍보를 강화하는 등 조치하여 주시기바라며, ㉡ KAC안전보건관리시스템이 효과적으로 운영될 수 있도록 전 소속기관에게 시스템 운영매뉴얼 배포 및 활용방법 안내 등을 실시하여 주시기 바라며,(개선)
- ② ●●실장은 “나”항 관련 건설공사 관급자 관급자재에 대한 위험성평가가 실시될 수 있도록 절차를 마련하여 주시기 바랍니다.(개선)

개 선 요 구

21

제 목 전기공사 자체감리업무 수행지침 개정에 관한 사항

관 계 부 서 ●●실

구 분 공사

내 용

●●실에서는 ○○ 및 소속기관에서 시행하는 전력시설물 공사의 자체감리업무 수행에 필요한 사항을 지침으로 정한 「전기공사 자체감리업무 수행지침」(제정 2007. 7. 25., 최종 개정 2012. 10. 12.)(이하 ‘자체감리 지침’이라고 함)을 관리하고 있다.

「자체감리 지침」은 산업통상자원부 고시 「전력시설물 공사감리업무 수행지침」⁷³⁾(이하 ‘관련 고시’라고 함) 및 우리 공사 「공사감독규정」 등을 준용하여 용어 정의와 자체감리원의 기본임무, 공사착공단계, 시공단계, 기성부분 및 준공검사 등 공사 전 과정의 자체감리원 수행에 필요한 전반적인 사항을 다루고 있으며, 감리업무 수행에 관한 세부적인 지침을 정하여 자체감리원의 업무수행을 원활하게 함을 목적으로 하고 있다.

따라서 자체감리 지침은 전기공사 자체감리 수행을 위해 기본이 되는 지침으로, 자체감리원은 본 지침의 숙지를 통해 공사 감리 시 필요한 제반사항을 알 수 있어야 한다.

73) 감리원 업무의 효율적 수행을 위하여 공사감리업무 수행에 관한 세부기준을 정함을 목적으로 함

그런데 ○○ 및 소속기관에서는 자체감리 시 이행해야 할 업무(공사 착공 단계의 착공신고서의 검토, 시공단계의 주요 기자재 공급원의 검토·승인, 수정 공정계획에 대한 검토·승인 등)에 대하여는 자체감리 지침에서 확인 할 수 있으나, 그 업무를 이행해야 되는 세부 기간⁷⁴⁾이 자체감리 지침에는 명시되지 않아 관련 고시를 병렬참조해야 하는 등 지침 운용의 효용성이 떨어지고 있는 실정이며,

또한, 자체감리 지침이 2012년 최종 개정 되었고 13년이 경과 되어 본문 내용 중 관련 규정 및 협회명⁷⁵⁾ 등 변경사항이 반영 안된 실정으로, 자체감리원의 원활한 업무수행을 도모하기 위하여 자체감리 지침을 개정할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ■■■실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

■■■실장은 전기공사 자체감리 시 필요한 사항에 대한 업무수행 이행 기간을 반영하고, 관련 규정명 및 협회명 등을 현행화하는 등 「전기공사 자체감리업무 수행지침」을 개정하시기 바랍니다.(개선)

74) 착공신고서의 검토, 시공단계의 주요 기자재 공급원의 검토·승인 및 수정 공정계획에 대한 검토·승인 기간 : 7일

75) 제3조 감독업무규정 → 공사감독규정, 한국전력기술인협회 → 한국전기기술인협회

개 선 요 구

22

제 목 전국공항 항공등화 광도측정 및 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ○○

구 분 시설

내 용

○○에서는 공항안전운영기준(국토교통부 고시 제2024-40호) 및 항공등화 설치 및 관리 기준(국토교통부 고시 제2024-87호)에 따라 전국공항 활주로의 항공등화 품질 및 신뢰도를 향상시켜 항공기 안전운항에 기여하기 위하여 전국공항의 항공등화 광도값을 측정·관리하고 있다.

관리대상으로는 활주로등화를 유지관리하고 있는 CAT-II 이상 공항(●●, ◀, ◀◀, ◀◀◀)과 군공항을 제외한 CAT-II 미만 공항⁷⁶⁾ 및 비행장(■□, ■■■, ■■■■, ○○, ○○○)이며, ○○이 보유하고 있는 이동용 광도측정장비를 사용하여 CAT-II 이상 연 2회, CAT-II 미만은 연 1회 광도측정을 통한 데이터값을 관리하고 있다.

그런데 항공등화 광도측정 관리대상 공항 및 비행장(총 8개) 외 공항 중 ▷▷공항의 경우에는 2004년 군공항과의 합의서에 의해 13R/31L활주로(CAT-I)의 활주로중심선등(67등)과 접지구역등(54등)에 대하여 우리공사가 유지관리하고 있으므로 측정대상에 ▷▷공항을 포함시키고 지속적인 항공등화 광도측정 및 데이터 관리를 할 필요가 있다.

76) ○○-552(2023. 3. 16.) '전국공항 항공등화 광도측정 계획보고' : CAT-II 미만 공항의 경우 개별 사업장에서 광도값을 관리하였으나 '23년부터 ○○ ○○에서 이동용 광도측정장비를 이용하여 통합관리

[관계부서 의견] ○○에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○장은 전국공항 항공등화 광도측정 대상에 ▷▷공항을 포함하여 관리하시기 바랍니다.(개선)

경 고 요 구

23

제 목 항행안전시설 판매 사업 위험성평가 미이행
관 계 부 서 ☞☞센터
구 분 안전
내 용

☞☞센터에서는 방위사업청과 체결한 ○○/●●기지 전술항행표지시설 납품사업과 관련하여 장비 설치 및 부대시설 공사 부분을 정보통신공사업체(주●●)와 위탁계약을 체결하여 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
○○/●●기지 전술항행표지시설 설치 및 부대시설 공사	2023.11.24.~2024.07.19.	572,006

「공사계약특수조건」 제15조의4(위험성평가)에 따르면 계약상대자는 「산업안전보건법」 제36조(위험성평가의 실시)에 의거하여 공사 시행으로 인한 유해·위험요인을 파악하기 위해 근로자를 참여시켜 실태를 파악하고 평가하여 개선하는 등 위험성평가를 실시하여야 하고, 그 결과를 공사감독관의 검토를 받아 개선할 사항이 있는 경우 개선하여야 하며 공사감독관은 검토한 위험성평가 결과에 대한 이행 여부를 점검하도록 하고 있다.

또한 「공사감독규정」 제15조(안전관리 및 환경관리)에도 공사감독관은 시공자로부터 위험성평가 자료를 사전에 제출받아 현장안전관리가 계획대로 시행하는지,

개선이 필요하면 그 대책이 적절한지 여부를 확인·점검하도록 하고 있다.

그런데 ♣♣센터에서는 【표】의 공사를 시행하면서 전술항행표지시설 및 부대 시설의 설치·이전·변경 등이 수반됨에 따라 공사 시행 전 계약상대자로부터 위험성평가 결과를 제출받아 검토하고 개선 등의 이행 여부를 확인·점검하였어야 하나 그러지 아니하였다.

[관계부서 의견] ♣♣센터에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① √√실장은 위험성평가에 대한 확인·점검 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ♣♣센터장은 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 · 개 선 요 구

24

제 목 판매용 장비 재고자산 관리에 관한 사항
관 계 부 서 ☞☞센터
구 분 물품
내 용

가. 판매용 장비 재고자산 현황 관리에 관한 사항

☞☞센터에서는 항행안전시설의 제작·판매 및 설치사업을 수행하고 있으며, 현재 12종 470식의 항행안전시설을 국내·외 항행안전시설 운영기관⁷⁷⁾(이하 ‘운영기관’이라고 함)에 판매하였고, 이에 따라 저장품 및 부외예비품 등으로 총 239종 1394개의 재고자산을 관리하고 있다.

그런데 감사기간 중 현장 실사를 통해 우리공사 통합경영정보시스템(이하 ‘ERP’이라고 함)에 등록되어 있는 판매용 장비 재고자산 보유 현황(2025. 9. 25. 기준)과 실제 보관 중인 장비 수량을 대조한 결과, 판매사업 진행 중인 재고자산 약 80종에서 【표】와 같이 보유수량과 실사수량이 불일치한 장비가 확인되었다.

【표】 ERP 등록 재고자산 보유수량 및 실사수량 비교(약 80종 중 일부 표기)

품 명	보유수량	실사수량	차이	비 고
FEU FEM, Sky Maru-310	3	1	2	▶▶사업으로 2개 현장 설치 중
RCMU, LLZ(V2.0)	8	5	3	●● 및 ▶▶ 사업으로 3개 현장 설치 중
ADU, LLZ 14WAY(V1.0)	7	5	2	●● 및 ▶▶ 사업으로 2개 현장 설치 중

77) 국내 : 군공항 TACAN 등 47개소에 총 196식 판매·설치, 국외 : 28개국 DVOR 등 총 274식 판매·설치

이와 관련하여 사업 관련 서류를 검토한 결과, 해당 품목 전체 수량에는 이상이 없으나 사업 진행 과정에서 설치를 위해 현장에 납품된 재고자산이 ERP에는 보유 중인 것으로 등록되어 있으며, 해당 재고자산은 사업 완료 시점에 ERP에서 일괄로 처리하고 있는 것이 확인되었다.

따라서 ☞☞센터에서는 판매용 장비 재고자산의 체계적인 관리 강화를 위해 재고자산의 변동 사항을 ERP상에서 실시간 확인할 수 있도록 관리 방안을 마련할 필요가 있다.

나. 판매용 장비 재고관리에 관한 사항

☞☞센터에서는 항행안전시설의 제작·판매 및 설치사업 외에도, 판매된 항행안전시설의 하자관리 및 예비품 판매(공급)사업을 수행하고 있다.

항행안전시설의 내용연수는 품목별로 5년에서 15년으로 판매된 시설의 하자보증기간이 종료된 이후에도 운영기관에서는 해당 시설의 유지관리를 위하여 예비품에 대한 지속적인 수요가 발생하고 있다.

그런데 ☞☞센터에서는 판매된 시설의 예비품에 대해 수요 대비 적정 재고수준이 설정되어 있지 않아, 운영기관의 납품요구에 대한 적시 납품이 지연되거나, 일부 긴급 납품이 필요한 예비품의 경우에는 추진 중인 항행안전시설 제조사업의 계약을 변경⁷⁸⁾하여 예비품을 확보하고 있는 것으로 확인되었다.

따라서 ☞☞센터에서는 지속적·반복적으로 수요가 발생하는 예비품 등 재고자산에 대하여 적정 재고량을 확보할 수 있도록 관련 기준⁷⁹⁾을 개정하여 재고관

78) ☞☞센터-627(2024. 3. 20.), ☞☞센터-1720(2025. 9. 15.)

79) 판매용 물품 구매 및 관리기준(지침 제688호, 제정 2024. 1. 26.)

리 방안을 마련할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ☞센터에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

☞센터장은 ㉠ “가”항 관련 판매용 장비 재고자산을 ERP상에서 실시간으로 확인할 수 있도록 관리방안을 마련하시기 바라며,(시정) ㉡ “나”항 관련 지속적으로 수요가 발생하는 판매용 물품에 대해 적정 재고량을 확보할 수 있도록 「판매용 물품 구매 및 관리기준」을 개정하시기 바랍니다.(개선)

주 의 요 구 · 통 보

25

제 목 항행안전시설 현대화사업 감리용역 지도·감독 업무 소홀
관 계 부 서 VV실
구 분 용역
내 용

VV실에서는 ≪≪공항, ►►공항, ▨▨공항 및 □□의 노후화 된 항행안전시설 교체를 위하여 ‘계기착륙시설(ILS⁸⁰)/DME⁸¹) 현대화사업 및 감리용역⁸²)’을 【표1】 과 같이 시행하고 있다.

【표1】 계기착륙시설 현대화사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	계약금액(천원)
계기착륙시설(ILS/DME) 현대화사업	2023.03.09.~2026.12.10.	12,734,740
계기착륙시설 현대화사업 감리용역	2023.07.03.~2026.12.25.	691,498

「정보통신공사 감리업무 수행지침」(이하 ‘수행지침’이라고 함) 제9조(설계도서 등의 검토) 및 제57조(설계변경 및 계약금액 조정)에 따르면 감리원은 설계도서 등에 대하여 공사계약문서 상호 간의 모순되는 사항, 현장실정과의 부합여부 등 현장 시공을 중심으로 하여 해당 공사의 시행 전에 검토하고 발주자에게 보고하여야 한다.

80) Instrument Landing System : 항공기에 활주로 중심선 및 활공각 정보를 제공하여 항공기의 계기착륙을 지원
81) Distance Measuring Equipment : 항공기에 DME부터 항공기까지 거리 정보를 제공하는 시설
82) 물품과 공사가 혼재된 ‘계기착륙시설 현대화사업’을 일괄 발주하면서 관련 법령에 따라 부대시설공사, 계기착륙시설 철거 및 설치 등 공사 부분 사업관리를 위하여 정보통신공사 감리용역을 별도 시행

또한 같은 지침 제57조(설계변경 및 계약금액 조정)에 따라 공사업자 제안에 의한 설계변경의 경우 감리원은 공사업자로부터 제출된 설계변경사유서, 설계변경도면, 개략적인 수량증감내역 및 공사비 증감내역 등의 서류를 검토·확인하되 필요시 기술검토 의견서를 첨부하여 발주자에게 실정을 보고하고 발주자의 방침을 받은 후 시공하도록 조치하여야 한다.

그런데 감리원은 【표1】의 사업을 수행하면서 수행지침에 따라 공사 시행 이전에 설계도서를 검토하여 발주자에게 보고하여 하나 【표2】와 같이 착공 이후에 보고하였고, 설계변경 시에는 관련 서류를 검토·확인하여 발주자에게 실정보고하고 발주자의 방침을 받는 절차를 거쳐야 함에도 【표3】과 같이 해당 설계변경에 대하여 발주자와 구두로만 협의 후 공사업자에게 설계변경 사항을 시공하도록 하는 등 정보통신공사 감리업무를 부적정하게 이행하였다.

【표2】 감리원 설계도서 검토 관련 일자

구분	내 용	착 공 일	감리원 검토일자	설계도서 검토 제출일(승인일)	운용개시
1	□□ 설계도서 검토(1차)	'23.11.20.	'24.03.27.	'25.07.30. ('25.10.17.)	'24.12.07. (35방향)
2	□□ 설계도서 검토(2차)		'24.03.27.		
3	《《공항 07 ILS/DME 설계도서 검토	'24.08.08.	'24.09.02.		'25.04.17.
4	▶▶공항 04R ILS/DME 설계도서 검토	'24.10.03.	'24.11.26.		-

【표3】 감리원 현장실정보고 관련 일자

구분	내 용	착 공 일	감리원 검토일자	실정보고 제출일(승인일)	운용개시
1	□□ 현장실정보고(1차)	'23.11.20.	'24.03.27.	'25.07.30. ('25.10.17.)	'24.12.07. (35방향)
2	□□ 현장실정보고(2차)		'24.03.27.		
3	《《공항 07 ILS/DME 현장실정보고(1차)	'24.08.08.	'24.08.31.		'25.04.17.
4	《《공항 07 ILS/DME 현장실정보고(2차)		'24.09.12.		
5	《《공항 07 ILS/DME 현장실정보고(3차)		'24.10.11.		
6	《《공항 07 ILS/DME 현장실정보고(4차)		'24.12.10.		

그리고 정보통신공사 감리용역 발주자인 √√실은 수행지침 제6조(발주자의 지도·감독 및 지원업무담당자의 업무범위에 따라 각 호⁸³⁾의 사항에 대하여 감리원을 지도·감독하도록 명시되어 있으나, 감리원이 사업관리 업무를 부적정하게 하였음에도 시정조치를 하지 않는 등 감리용역 지도·감독 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] √√실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① √√실장은 항행안전시설 감리용역 지도·감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② √√실장은 ㉠ 「정보통신공사 감리업무 수행지침」에 따라 사업관리 업무를 부적정하게 이행한 감리원에게 ‘서면경고’ 조치하시기 바라며,(통보)

㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

83) 1. 감리원의 적정자격 보유여부 및 상주이행 상태, 2. 품위손상 여부 및 근무자세, 3. 발주자의 지시사항 이행상태, 4. 행정서류 및 비치서류의 처리기록 관리, 5. 각종 보고서의 처리상태

시 정 요 구 · 통 보

26

제 목	상업시설 매출 점검 및 관리에 관한 사항
관 계 부 서	●●공항
구 분	임대
내 용	

「재산관리규정」 제15조(재산의 임대) 제1항에 따르면 사장은 재산의 효율적인 관리와 수익 향상을 위하여 재산을 임대할 수 있으며, 이에 따라 ●●공항에서는 여객터미널 등에 다양한 식음·판매시설(49개)⁸⁴⁾을 유치하여 운영하고 있다.

「재산관리규정」 제15조(재산의 임대) 제6항 및 임대차계약서 제15조의2(판매자료의 제공) 제1항, 제5항 및 제8항에 따르면 계약상대자(임차인)는 공사에 제출하는 임대료 산출자료의 적정성을 위해 매출과 관련된 장부, 대장 등을 성실하게 기록 관리하고, 매출 발생 시 POS시스템에 즉시 등록하여 공사의 전산시스템(SKY-POS)으로 전송하여야 하며, 장애 등의 발생으로 POS시스템에 매출액이 집계되지 않을 경우 POS시스템이 정상 가동되는 즉시 단말기에 매출액을 입력하도록 하고 있다.

또한 상업시설 입찰 현장설명서 등에 따라 임차인은 판매되는 모든 데이터를 SKY-POS로 실시간 전송하여 영업마감 후에는 일 마감내역을 전송하여야 하며, 전송된 데이터 오류 발생 시 조속히 오류를 수정하여야 한다고 명시되어 있다.

84) 2025년 9월 감사일 현재 기준 식음료업 및 판매업으로 등록된 상업시설 현황만 반영하였음

그런데 2025년 ●●공항 종합감사 기간 중 감사인이 A 업체(판매점)⁸⁵⁾에서 현금 계좌이체를 통해 물품을 구매하였으나, 【그림】과 같이 해당 매출발생 건이 SKY-POS에 누락된 것을 확인하였다.⁸⁶⁾

【그림】 A 업체 매출데이터 누락 내역

(생략)	(생략)
구매내역(계좌이체 증빙)	SKY-POS 매출데이터 집계내역('25.09.15. 15:59 결제 건 누락)

또한, 2023~2024년 연도별 ●●공항 상업시설 POS 집계 매출과 매출연동 임대료 정산⁸⁷⁾ 시 확인된 확정매출(부가가치세과세표준증명 등)을 비교한 결과, 【표】와 같이 실시간 데이터 연동 및 오류 수정 등이 미흡하여 매출 데이터 차액이 상당한 사례가 다수 발견되었다.

【표】 매출데이터 비교(2023~2024년)¹⁾²⁾

(단위 : 원)

임차인	2023년			2024년		
	pos 매출	증빙 매출	차이	pos 매출	증빙 매출	차이
B (식음매장)	601,363,576	689,951,406	88,587,830	1,141,669,577	1,170,374,298	28,704,721
C (식음매장)	1,586,403,556	1,601,684,745	15,281,189	1,932,444,076	1,959,435,592	26,991,516
D (판매점)	1,148,110,983	1,182,775,909	34,664,926	1,214,793,422	1,231,224,145	16,430,723

주: 1. 2023년~2024년 기간 모두 데이터 연동 오류가 발생하고 있으며 1,000만원 이상 차액이 발생한 건으로만 제한하였음
2. 단, 임대료는 증빙 매출 기준으로 부과하여 실제 임대료 누락은 없었음

85) 임대차계약 내역 : (기간) 2018. 12. 14.~2025. 12. 03., (면적) 94.5㎡, (임대료) 매출액의 14.17%(기본임대료 별도)

86) 매출탈루 정황을 확인함(POS기에 매출데이터 미입력, 영수증 미발행, 개인 명의 계좌번호로 입금 요청함)

87) '매출연동임대료'는 공사 매출관리시스템(SKY-POS)에 집계된 매출자료를 근거로 매월 영업요율을 적용하여 부과한 후, 익년도에 확정된 연간매출액(부가가치세과세표준증명원 등)과 비교하여 정산하도록 하고 있음(임대차계약서 제6조)

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 ㉠ A 업체와 관련하여 임대차계약서, 상업시설 평가지침, 영업자 준수사항 등에 따른 ‘고의적 매출 누락’에 대한 조치를 이행하고, ㉡ 매출 데이터 전송 오류가 빈번하게 발생하고 있는 상업시설(B, C, D)에 대해서는 임대차계약조건 이행 촉구 등을 통해 오류가 발생하지 않도록 조치하시기 바라며,(시정)

㉢ 상업시설 매출 누락 여부를 전수조사하고 유사사례가 발생하지 않도록 관리체계를 강화하시기 바랍니다.(통보)

시 정 요 구

27

제 목 재산 임대차계약에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 임대

내 용

가. 갱신계약서 작성에 관한 사항

●●공항에서는 2023년에 (주)●●(특별상점)과 【표1】 과 같이 임대차계약을 갱신하였다.⁸⁸⁾

【표1】 임대차계약 갱신내역(특별상점)

구 분	위치	갱신 계약기간	면적	임대료
판매점 (사회적경제기업 판로 지원매장)	국내선 3층(일반)	2023.05.06.~2024.05.05.	68.73㎡	- 기본임대료(월 3,475,330원) ¹⁾ - 매출연동임대료(12.1%)

주: 1. 최초 임대차계약 기간(2020.05.06.~2023.05.05.) 기본임대료 면제, 갱신 계약 체결 시 기본임대료 신규 부과

「재산관리규정」 제15조(재산의 임대) 제6항 및 별표 2의2 표준임대차계약서 제6조(임대료 및 시설관리유지비)에 의하면 임대료는 계약서 표지에 기재한 바에 따른다고 되어 있고, 표준임대차계약서 표지에서 ‘임대료’는 【표2】 와 같이 부가가치세(VAT)(이하 ‘VAT’이라고 함) 포함여부를 기재하도록 되어 있다.

88) 2024. 5. 5. 계약종료 후 현재 무단 점유 중임(소송 진행 중)

【표2】 임대차계약서 표지(임대료 기재란)

임대료 (VAT 별도)	기본	1차년도	(월/연) 일금 _____ 원정 (₩ _____ -)
		2차년도 이후	계약일반조건 제5조에 따름
	매출 연동	영업요율 <u>00.0000</u> % × 매출액(계약일반조건 제6조에 따름)	

그런데 ●●공항에서는 위 특별상점 임대차계약을 갱신하면서 【그림1】 과 같이 VAT 포함 여부를 기재하지 않았고,⁸⁹⁾ VAT가 제외된 금액(월 3,475,330원)으로 계약을 체결하였다.⁹⁰⁾⁹¹⁾

【그림1】 임대차 갱신계약서(특별상점)

(생 략)

현재도 ●●공항에서는 【그림2】 와 같이 VAT 관련 사항이 명기되지 않은 계약서 양식을 혼용하는 경우가 발생하고 있으므로 갱신계약서 양식을 통일하고 VAT 관련 사항을 명확히 기재할 필요가 있다.

89) 다만 갱신계약의 경우 별도의 표준계약서 양식을 재산관리규정 등에서 정하고 있지는 않음

90) ●●<단-12204(2023. 5. 15.) ‘임대차계약 갱신 알림’

91) 이후 실제 임대료는 계약서상 금액에 VAT를 반영한 금액(월 3,882,860원)을 부과하였으나, 이에 대해 임차인은 계약서상 임대료와 실 부과 임대료가 상이한 점을 들어 과다납부 금액의 반환을 청구(소송)한 상황임

【그림2】 임대차 갱신계약서 현황(예시)

(생 략)	(생 략)
-------	-------

나. 임대차계약 체결에 관한 사항

「재산관리규정」 제15조(재산의 임대) 제1항에 따라 사장은 재산의 효율적인 관리 및 수익 향상을 위하여 재산을 임대할 수 있고, 이 경우 제6항에 의거 임대차계약을 체결하여야 하며, 제18조(임대기간) 및 제19조(임대료)에서 정하는 바에 따라 임대기간을 부여하고 임대료를 부과하여야 한다.

≫≫실에서는 2022년에 자회사와의 재산·물품 관리 체계를 명확히 하기 위해 「재산 및 물품 자회사 지원 방안」(≫≫실-10, 2022. 1. 3.)을 수립하였는데, 이에 따르면 자회사 사용 재산에 대해 재산관리규정상의 임대 절차를 준수하여야 하며(임대차계약 체결), 임대료는 업무용 장소(자회사 근로자 현장 사무실, 대기실, 창고, 휴게실 등)에 한해 면제할 수 있도록 하고 있다.

그런데 현재 【그림3】 과 같이 ●●공항 국제선터미널 시설 중 일부를 자회사에서 노동조합 사무실(66㎡)로 사용 중이나 해당재산에 대한 사용관계가 설정되어 있지 않아 임대차계약 체결 및 임대료 부과 검토가 필요한 실정이다.

【그림3】 ●●공항 내 자회사 노조사무실 사용 현황

(생 략)	(생 략)
-------	-------

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 ㉠ “가”항 관련 임대차계약서(갱신계약서)에 부가가치세(VAT)에 대한 사항을 명확히 반영하고 통일되어 있지 않은 계약서 양식을 정비하시기 바라며, ㉡ “나”항 관련 임대차계약이 체결되어 있지 않은 자회사 사용 재산에 대해 임대차계약 체결 및 임대료 부과(9,811천 원) 등을 이행하시기 바랍니다.
(시정)

통 보

28

제 목 대규모 임대시설 계약 관리에 관한 사항
관 계 부 서 ●●공항
구 분 임대
내 용

●●공항에서는 화물청사 지역에 위치한 격납고 및 부대시설에 대해 ◇◇항공과 【표】와 같이 임대차계약을 체결하여 관리하고 있다.

【표】 격납고 시설 임대차계약 현황

위치	면적	임차인	임대기간	'25년 연간임대료
(생 략)	건물 : 17,502.42㎡ 토지 : 2,917.15㎡	◇◇항공	2011.02.23.~2026.02.22. ¹⁾	1,839백만원

주: 1. 2011.02.22. 무상사용기간(기부채납시설) 만료에 따라 유상전환, 2021.02.23.~2026.02.22.(5년) 계약 연장

「공기업·준정부기관 계약사무규칙」 제6조(계약의 방법), 우리공사 「재산관리 규정」 제15조(재산의 임대) 및 제17조(임차인 선정)에 따르면 재산⁹²⁾을 임대하는 경우 임차인의 선정은 경쟁의 방법(최고가 입찰⁹³⁾)을 거치는 것을 원칙으로 하고 있다.

또한 「재산관리규정」 제23조(반환 및 원상회복)에 의거 임대차계약기간의

92) 「재산관리규정」 제4조(재산의 범위)에 따라 공사 소유의 토지, 건물 및 공사가 무상대부 받거나 사용수익 허가 받은 국유재산 등을 말함

93) 상업시설 임대사업 계약특례(공과-3678, 2022. 10. 19.)에 따라 2단계 경쟁입찰 또는 종합평가방식으로 선정 가능한 시설(식음료점, 면세점, 전문상점, 약국, 광고, 은행, 호텔, 골프연습장 등) 제외

만료 또는 계약이 해지된 때에는 해당 재산을 원상회복하여 명도받아야 하는바, 이와 관련하여 위 ◇◇항공 격납고 임대차계약서 제13조(임차물의 반환)에 따르면 임차인은 공사가 지시하는 방법과 기준에 따라 계약종료일까지 재산을 원상회복하여 반환하여야 한다고 명시되어 있다.

따라서 기존 임대시설 임대차계약 만료에 따라 신규 임차인을 선정하는 경우 원상회복 기간 및 입찰 등에 따른 소요기간을 고려, 기존 임차인과 원상회복의 범위 및 방법 등을 미리 협의하여 임대차계약 종료 시점에 재산 명도가 원활하게 이루어질 수 있도록 하여야 한다.

그런데 위 ◇◇항공 격납고 시설의 경우 1990년 신축되어 건물 노후화 수준이 상당하고 2011년 임대차계약 체결 당시부터 현재까지 장기간 노후 시설물에 대한 개보수를 임차인의 부담으로 시행하도록 한 점(계약특수조건), 목적물의 규모(10,000㎡ 이상의 대규모 시설) 등을 고려하면, 원상회복 대상(범위) 결정(협의)부터 실제 원상회복 완료일까지 최소 3~5개월 이상 소요될 것으로 예상되는바,⁹⁴⁾ ◇◇항공 격납고 계약종료일은 2026. 2. 22. 일자로 2025년 9월 감사일 현재 잔여 계약기간이 약 5개월밖에 남지 않은 상황이다.

그럼에도 불구하고 감사일 현재까지 ●●공항과 ◇◇항공 간 임대재산에 대한 원상회복 협의가 구체적으로 진행되지 않고 있으므로, 임대차계약서 등에 따른 재산명도가 적정하게 이루어질 수 있도록 관련 업무 절차의 적기 이행이 요구된다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

94) ●●공항 ○○부에서 자체 검토한 원상회복 소요기간 등 반영(●●<단-24732, 2025. 9. 17.)

조치할 사항

●●공항장은 목적물의 규모·특성상 원상회복 기간이 장기화 될 수 있는 임대 시설에 대해서는 원상회복의 범위 및 방법 등을 미리 정하여 불필요한 계약 연장 등이 발생하지 않도록 하시고, 「재산관리규정」 및 임대차계약서에서 정하는 바에 따라 임대재산의 명도 및 신규 임차인 선정이 적기에 이루어질 수 있도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

권 고

29

제 목	재산 활용에 관한 사항
관 계 부 서	●●공항, ◎◎공항
구 분	임대
내 용	

가. 유희시설 활용에 관한 사항

분임재산임대부서의 장⁹⁵⁾은 「재산관리규정」 및 「직제규정시행세칙」 등에 따라 터미널 등 공사 재산에 대한 임대 사무를 주관하며, 재산이 효율적으로 사용될 수 있도록 관리에 철저를 기하여야 한다.

그런데 ●●공항에서는 과거 국제선터미널 ○층에 공항의원 시설을 운영하였으나 2020년 공항의원(○○원)과의 협정 종료 이후 해당시설을 폐쇄하였고, 이후 2022년부터는 ▲▲ 인근에 위치한 ▼▼병원과 의료서비스 지원 협정을 체결하여 공항 협정병원으로 운영하고 있다. 이에 따라 구)공항의원 자리는 현재 【그림1】 과 같이 유희공간으로 남아 있는 실정으로, 재산의 활용 방안 검토가 필요하다.

95) 「재산관리규정」 제3조(용어의 정의) 및 제5조(재산관리사무) 제3항에 따라 소관재산의 임대업무를 주관(총괄) 하는 부서를 말함

【그림1】 ●●공항 국제선터미널 ○층 유희공간(구)공항의원 자리)

(생 략)	(생 략)
구)공항의원 시설(~2020.06.30.)	2025년 9월 현재

나. 임대재산 활용도 제고에 관한 사항

○○공항에서는 여객터미널 ○층에 식당(푸드코트)을 운영하고 있으며, 임대차 계약 현황은 【표】 와 같다.

【표】 ○○공항 푸드코트 임대차계약 현황

임차인	계약기간	면적	2025년 임대료
(주)▲▲	2020.01.10.~2026.01.09. ¹⁾	265㎡	- 기본임대료(6,854천원) - 매출연동임대료(매출액의 25%)

주: 1. 원 계약기간(2020.01.10.~2025.01.09.), 계약 갱신(2025.01.10.~2026.01.09.)

「재산관리규정」 제15조(재산의 임대)에 따르면 재산의 효율적인 관리와 수익 증대를 위하여 재산을 임대할 수 있으며, 이 경우 용도를 지정하여 임대차계약을 체결하여야 하고, 제19조(임대료)에서 정하는 바에 따라 임대료를 부과하도록 하고 있다.

그런데 위 푸드코트의 경우 【그림2】 와 같이 측면의 대형 벽면을 해당 임대시설(업체)의 안내 간판으로 사용하고 있는데, 이는 당초 입찰 계약조건에는 없는 사항이며 시설물 준공 승인 문서나 임대차계약서 등에도 반영되어 있지

않은바⁹⁶⁾, 해당 벽면의 경우 면적이 상당하며 여객의 시각적 집중효과가 큰 곳에 위치하고 있어 높은 시인성으로 광고효과가 뛰어난 점을 고려하여, 재산 활용의 효율성과 임대수익 제고를 위해 별도 사용료의 부과나 광고물 유치 공간으로 전환하는 방안 등을 검토할 필요가 있다.

【그림2】 ◎◎공항 푸드코트 벽면 활용 내역

(생략)	(생략)
활용 현황(현재)	(참고) 푸드코트 시설 준공 사진(2020.06.01.)

[관계부서 의견] ●●공항, ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ●●공항장은 “가”항 관련 구)공항의원 지역에 대한 활용방안을 마련하여 「재산관리규정」에서 정하는 바에 따라 재산 관리가 적절하게 이루어질 수 있도록 하시고,(권고)
- ② ◎◎공항장은 “나”항 관련 현재 식당(푸드코트) 안내 간판으로 사용 중인 2층 벽면에 대한 활용 방안을 재검토하시기 하시기 바랍니다.(권고)

96) 계약기간 중 임차인 요구로 공사 승인(구두 승인)을 득하여 설치한 것으로 확인됨

징 계 · 경 고 요 구 · 통 보

30

제 목 복무 위반에 관한 사항
관 계 부 서 ●●공항
구 분 복무
내 용

●●공항 <<단 <<부는 매월 ‘특수근무자 근무 지정’ 문서를 부서장 결재를 득하여 시행 중에 있으며, 해당 문서 및 부서 업무분장⁹⁷⁾에 따르면 2025년 <<부 근무체제는 【표1】과 같고, 특수근무자는 ♠♠ AAA(이하 ‘AAA’라고 함), ♠♠ BBB(이하 ‘BBB’라고 함), ♣♣ CCC(이하 ‘CCC’라고 함) 총 3명이다.

【표1】 ●●공항 <<부 근무체제

근무체제		근무시간	휴게시간
일근	부서장(DDD)	09:00~18:00	12:00~13:00
특수근무 (3명)	A형(오후)	11:00~21:00	18:00~19:00
	B형(오전)	06:00~15:00	11:00~12:00
	C형(휴무)	휴일	

1. 관련 법률 및 규정

「취업규칙」 제4조(성실의무) 및 「인사규정」 제39조(성실의 의무)에 따라 법령, 정관 및 공사의 제규정을 준수하고 성실히 직무를 수행하여야 하는바, 「취업규칙」 제15조(출근) 및 제17조(근무상황 관리)에 따르면 직원은 근무시작 시간 전 근무지에 도착하여야 하고 출장, 교육, 휴가, 외출 등 근무상황 변경이 있을

97) ●●<<단-0000(2025. 0. 0.) ‘<<부 업무분장 지정’

경우에는 근무상황부를 이용하여 소속 부서장의 승인을 받아야 하며, 또한 「인사규정」 제41조(직장이탈금지) 따라 소속상급자의 허가 또는 정당한 이유 없이 직장을 이탈할 수 없도록 하고 있다.

한편 「취업규칙」 제55조(징계)에 따르면 직원이 복무함에 있어 고의 또는 과실로 공사에 손실을 초래하거나 공사의 명예를 손상하였을 때에는 이를 징계하도록 하고 있으며, 「인사규정」 제52조(징계의 사유)에서는 직원의 징계사유에 대해 ‘직무상의 의무를 위반하거나 직무를 태만히 하였을 때’라고 정하고 있고, 「인사규정시행세칙」 [별표12]의 징계양정기준에서는 ‘무단결근·직장이탈’을 비위 유형으로 구분하고 있다.

2. 감사결과 확인된 문제점

그런데, 2025년 1월부터 8월까지 ●●공항 ◀◀부의 근무실태를 점검한 결과 특수근무자 3인의 복무 위반⁹⁸⁾ 사실이 【표2】와 같이 확인되었다.

【표2】 ●●공항 ◀◀부 특수근무자 복무 위반 내역

성명	무단지각		무단퇴근		합계	
	건수	누계 시간	건수	누계 시간	건수	누계 시간
CCC	25건	4시간 54분	30건	33시간 50분	55건	38시간 44분
BBB	1건	28분	12건	7시간 41분	13건	8시간 9분
AAA	2건	29분	7건	7시간 22분	9건	7시간 51분

상기 특수근무자 3인의 복무 위반은 주로 부서장이 부재할 때 발생하였으며, 세부적으로는 【표3】과 같이 혼자 근무하는 새벽·야간 시간대에 단독으로 행해졌거나, 휴일(주말 및 공휴일)에 다른 특수근무자와 근무시간이 일부 겹치는⁹⁹⁾ 시간대에 이루어졌다.

98) 관련자의 소명내역, 근무상황부, 입·출차기록 등의 자료를 기반으로 위반 여부 및 시간을 종합적으로 판단하였음

99) 특수근무 A형과 B형의 중복 근무시간(11:00~15:00)

【표3】 주요 유형별 복무 위반 현황

성명	전체 위반 건수	① 새벽·야간 1인 근무			② 휴일 타 근무자 존재			합계 (비율 ¹⁾)
		무단지각	무단퇴근	소계	무단지각	무단퇴근	소계	
CCC	55건	17건	16건	33건	7건	12건	19건	52건(95%)
BBB	13건	1건	3건	4건	-	7건	7건	11건(85%)
AAA	9건	-	-	0건	2건	6건	8건	8건(89%)

주: 1. 전체 위반 횟수 대비 주요 유형(①, ②)의 합계 횟수 비율

[관계부서 및 관련자 의견] ●●공항 및 관련자는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

징계요구 양정

●●공항 ◀◀부 특수근무자 AAA, BBB, CCC 3인의 상기와 같은 근무시간 미준수 행위는 「취업규칙」 제4조(성실의무), 제15조(출근), 제17조(근무상황 관리), 「인사규정」 제39조(성실의 의무), 제41조(직장이탈금지) 위반에 해당한다.

또한, 해당 행위는 주로 부서장의 복무관리 영향력이 상대적으로 취약한 새벽·야간 시간대 및 휴일에 고의적으로 행해졌다. 특히 휴일근무의 경우 상호 감독이 가능한 타 근무자가 존재하였음에도 무단지각·무단퇴근이 반복적으로 발생한 점, 당사자와 다른 근무자 모두 해당 사실을 부서장에게 보고하지 않은 점, 사후에라도 근무상황부의 대리 상신 또는 상신 지시를 하지 않은 점 등을 종합적으로 고려할 때, 해당 행위는 동료의 복무기준 위반 사실을 인지하였음에도 상호 묵인·방조 하에 발생한 사항으로 볼 수 있다.

따라서, 위 3인의 행위는 반복성과 고의성이 모두 인정되며, 이는 「취업규칙」 제55조(징계), 「인사규정」 제52조(징계의 사유) 제1호에 해당하므로 징계 처분을 하는 것이 타당하다고 판단된다.

한편, 「인사규정시행세칙」 제68조(징계양정기준) 제2항에 따라 징계대상자에 대한 지휘·감독책임을 다하지 못한 경우 감독자에게도 책임을 물어야 하나, 소속 직원들의 위반행위가 주로 부서장이 인지하기 어려운 상황에서 발생한 점, 본 감사 실시 전 특수근무자 대상으로 출·퇴근 시간 엄수 철저에 대한 교육¹⁰⁰⁾을 자체적으로 실시한 점 등을 고려하여 징계 처분까지는 요구하지 아니한다.

조치할 사항

① √√실장은 ㉠ 「취업규칙」 제4조(성실의무), 제15조(출근), 제17조(근무상황 관리), 「인사규정」 제39조(성실의 의무), 제41조(직장이탈금지)를 위반한 관련자에 대하여 ‘징계’ 처분하여 주시고,

㉡ 「인사규정시행세칙」 제68조(징계양정기준)에 따라 소속 직원의 복무관리를 소홀히 한 관련자(감독자)에 대하여 ‘경고’ 처분하여 주시기 바라며,

㉢ 근무시간을 미준수하여 근무하지 않은 관련자에 대하여 해당 규정에 따라 적절한 조치를 하시기 바랍니다.(통보)

② ●●공항장은 소속 부서장 및 직원에 대해 근무시간을 철저히 준수할 수 있도록 교육하시고, 동 사항이 재발하지 않도록 현 근무체제의 적정성을 검토하여 재발방지 대책을 마련하시기 바랍니다.(통보)

100) 과거 일부 직원의 무단지각(1~2분) 및 무단퇴근 시도(정해진 퇴근시간 대비 5분 전) 인지에 따른 강조 교육

통 보

31

제 목 물품 구매방법에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 계약

내 용

●●공항에서는 2025년 시설관리 등을 위해 필요한 농약을 아래 【표】와 같이 분기자재 발주를 통해 구매하였다.

【표】 2025년 분기자재 농약 구매내역

구분 (계약업체명)	품 목	수량	단위	단가(원)	금액(원)
1분기 □□□단 자재 (주▲▲)	톱신(농약),톱신M,500g	20	PG	7,890	157,800
	농약(베노밀),200g	20	PG	12,990	259,800
	트리플록시설펜론소듐 입상수화제 0.8g	200	PG	13,730	2,746,000
	소계				3,163,600
2분기 □□□단 자재 (주식회사 ■■)	스미치온(메프), 500ml, 저독성	40	BT	10,460	418,400
	데시스, 살충제, 500ml	40	EA	5,800	232,000
	제초제, 뉴갈론, 500ml	40	EA	15,890	635,600
	생장조정제, 근사미, 300cc	300	EA	6,190	1,857,000
	제초제, MCPP액제, 500cc	40	BT	12,550	502,000
	소계				3,645,000
3분기 □□□단 자재 (주식회사 ■■)	스미치온(메프), 500ml, 저독성	40	EA	11,600	464,000
	데시스, 살충제, 500ml	40	EA	6,300	252,000
	생장조정제, 근사미, 300cc	40	EA	7,900	316,000
	카소론(입제),2kg	300	EA	23,000	6,900,000
	살균제, 아미스타 150g	15	PG	23,100	346,500
	생장조정제, 아토닉 500ml	20	BT	7,900	158,000
	소계				8,436,500
합계					15,245,100

「계약업무처리지침」 제10조의2(분기자재의 구매)에 따르면 관련 법률에 따라 허가 등을 받은 자에게 구매하여야 하는 품목은 분기자재 구매대상 물품에서 제외해야 하며, 농약은 「농약관리법」 제3조(영업의 등록 등)에 따라 판매업을 하려는 자가 사업장 소재지를 관할 하는 시장·군수·구청장 등에게 판매업 등록을 해야 하는 품목이다.

따라서 농약을 구매하고자 하는 경우에는 분기자재 외의 방법(자체취득, 별도 발주, 단가계약 등)으로 「농약관리법」에 따른 판매업 등록이 되어 있는 자에게 구매하여야 한다.

그런데 ●●공항에서는 농약을 분기자재로 구매함으로써 「계약업무처리지침」을 준수하지 않아 농약관매업 미등록¹⁰¹⁾ 업체로부터 구매하는 결과를 초래하였다.

한편 계약부서의 장은 계약요청 내용이 관련 법령 및 「계약업무처리지침」과 상반됨에도 계약요청서를 반송하지 않는 등 계약관리 업무를 소홀히 하였고, 「감사기준시행세칙」이 개정·시행(시행일 2025. 1. 10., 제158호)됨에 따라 재고 자산 구매가 일상감사 대상에 포함되었음에도 분기자재 구매계획에 대해 일상 감사를 의뢰하지 않았다.

다만 허가·등록이 필요한 물품의 적정 구매 방법에 대해서 충분한 계도가 필요한 시점이라는 점, 해당 「감사기준시행세칙」 개정 이후 동 내용의 감사를 시행한 최초 연도인 점을 감안하여 소속기관에 통보 처분하고자 한다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

101) ㄱㄱ청 ㄴㄴ시스템 판매업체 회의를 통해 계약업체의 농약관매업 등록 여부를 확인하였음(2025. 10. 23. 확인)

조치할 사항

●●공항장은 ㉠ 향후 개별법령에 따른 자격 요건이 필요한 물품 구매 시 자격 요건을 충족한 업체에 구매할 수 있도록 발주·계약 관리를 철저히 하시고, 재고 자산 구매시 일상감사 절차를 이행하시기 바라며,(통보) ㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

32

제 목 착륙료 징수 면제 부적정에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 재무

내 용

●●공항에서는 「공항시설법」 제32조(사용료의 징수 등), 공사 「공항시설 사용료 징수 규정」(이하 ‘징수 규정’이라고 함)에 따라 공항을 이용하는 자에 대하여 공항시설사용료(이하 ‘사용료’이라고 함)를 산정, 고지 및 징수하고 있다.

사용료의 종류, 산정기준, 대상시설, 요금 등은 징수 규정 [별표1](공항시설 사용료 산정기준 및 요금표)을 따르고, 이 중 착륙료는 항공기가 활주로에 착륙할 때마다 징수하는 요금으로 항공기의 최대이륙중량¹⁰²⁾을 산정기준으로 하며, ●●공항에서는 【표1】의 요금을 적용하고 있다.

【표1】 ●●공항 착륙료 요금표

국 내 선	국 제 선
<고정익항공기> • 50톤까지 : 톤당 1,954원(최소요금 19,540원) • 50톤 초과 100톤까지(초과 톤당) : 2,408원 • 100톤 초과시(초과 톤당) : 2,968원 <회전익항공기> • 5톤까지(정액) : 9,770원 • 5톤 초과시(톤당) : 1,954원	• 100톤까지 : 톤당 8,200원(최소요금 150,000원) • 100톤 초과 200톤까지(초과 톤당) : 8,000원 • 200톤 초과시(초과 톤당) : 7,800원

102) 최대이륙중량(MTOW, Maximum Take-Off Weight) : 항공기가 안전하게 이륙할 수 있는 최대 허용 중량을 의미하며, 항공기 제작사가 해당 항공기의 설계·인증에 따라 정한 절대값임

한편, 징수 규정 제7조(사용료의 면제 및 감면) 제1항 및 [별표2](공항시설 사용료의 면제 및 감면 기준)에 따르면 공공목적, 악기상, 천재·지변 등 【표2】에 해당하는 항공기에 대해서는 착륙료를 면제할 수 있으며, 이 경우 같은 조 제2항에 따라 징수담당부서의 장은 감면에 필요한 증빙서류를 확인하여야 한다.

【표2】 착륙료 면제 기준

- 가. 기상악화, 천재·지변 또는 긴급환자의 발생 등 부득이한 사유(정비결함 등 항공사에 책임이 있는 사유를 제외한다. 이하 같다.)로 공항을 이륙한 후 2시간 이내에 그 공항으로 다시 돌아오는 항공기
- 나. 기상악화로 공항에 불시착한 후 목적지 공항(대한민국의 공항에 한한다)을 향하여 이륙하는 항공기. 다만, 불시착한 항공기가 불시착한 공항에서 여객 또는 화물의 일부 또는 전부를 내린 경우에는 그러하지 아니하다.
- 다. 천재·지변 또는 긴급환자의 발생 등 부득이한 사유로 공항에 불시착한 후 목적지 공항을 향하여 이륙한 항공기. 다만, 불시착한 항공기가 불시착한 공항에서 여객 또는 화물의 전부를 내린 경우에는 그러하지 아니하다.
- 라. 외교상의 목적이나 공용에 사용되는 항공기
- 마. 「항공안전법」 제36조 제3항에 따라 시험비행을 하는 항공기
- 바. 행정상의 명령에 의하여 착륙 또는 이륙하는 항공기

그런데 감사기간 중 2024. 9. 1.부터 2025. 8. 31.까지 착륙료 면제 내역을 점검한 결과, 이륙한 후 목적지인 《《공항의 기상악화로 착륙하지 못하고 다시 ●●공항으로 회항한 【표3】의 항공기 3편이 이륙 후 2시간을 초과한 후 착륙하여 착륙료 면제 기준인 【표2】에 해당하지 않음에도, ●●공항에서는 면제의 적정성을 확인하지 않고 총 464,068원의 착륙료를 면제하였다.

【표3】 착륙료 면제 부적정 항공기

운항일자	항공사	편명	등록기호	이륙시간	착륙시간(회항)	체공시간	착륙료
'25.05.03.	★★항공	○○	□□	07:15	10:07	2시간 52분	124,188원
		○○	□□	07:46	10:00	2시간 14분	148,268원
		○○	□□	07:53	10:05	2시간 12분	191,612원
착륙료 면제 금액 합계							464,068원

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 ㉡ 착륙료 면제 기준에 해당하지 않는 항공기 총 3편에 대하여 착륙료(총 464,068원)를 징수하시기 바라며,(시정) ㉢ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구 · 통 보

33

제 목 공항운영규정의 주기장별 최대기종 정보 미흡에 관한 사항
관 계 부 서 ●●공항, ㉠㉠실
구 분 안전
내 용

●●공항에서는 항공기 주기장 총 78개소(경항공기 제외)를 폭에 따라 등급을 구분(C급, D급, E급, F급)하여 운영 중이며, 항공사 등 주기장 시설을 사용하려는 자로부터 사용신청을 접수하고 항공기 안전, 이동지역 운영 효율을 종합적으로 고려하여 주기장을 배정 및 운영하고 있다.

한편, 같은 등급의 주기장에 해당하더라도 각 주기장의 특성에 따라 세부 제한사항이 상이하므로, ●●공항에서는 국토교통부고시 「공항안전운영기준」 제59조(항공기 주기장 배정)에서 정하는 바에 따라, 주기장별로 수용 가능한 최대기종을 「●●국제공항 공항운영규정」(이하 ‘규정’이라고 함) 3.2.10 ‘항공기 주기장별 좌표’ 및 「항공정보간행물」(이하 ‘AIP’라고 함) RKSS AD CHART 2-3 ‘AIRCRAFT PARKING/DOCKING CHART’에 명시¹⁰³⁾하고 있으며, ●●공항은 공항운영자와 사용자가 정확한 정보를 바탕으로 주기장을 안전하게 운영·사용할 수 있도록 이를 최신화하여 관리해야할 책임이 있다.

103) 주기장별 수용 가능한 최대기종의 세부 모델명을 규정하고 있으며, 각 모델의 제원이나 주기장의 폭, 길이 등은 별도로 규정하고 있지 않음

그런데 감사기간 중 규정 및 AIP에서 명시하고 있는 주기장별 수용 가능한 최대기종 자료를 조사한 결과, ●●공항에서는 여객터미널 공사 및 신규 기종 도입 등에 대응하기 위해 주기장을 재배치하는 방안을 검토¹⁰⁴⁾하고 리모델링을 완료하여 최대기종 기준이 변경되었음에도 규정 및 AIP에는 반영하지 않은 것으로 확인되었고, 일부 주기장의 경우에는 △△社の 최대기종을 명시하지 않아 주기장별 배정 가능한 기종 파악에 한계가 있었다.

이에 따라, 2024. 9. 1.부터 2025. 8. 31.까지 규정 및 AIP에 명시된 주기장별 수용 최대기종을 기준으로 조사한 항공기 제원인 【표1】과 공사 통합운항정보 시스템(iFIS)에 실제 배정된 항공기의 제원을 대조한 결과, 【표2】와 같이 다수의 항공기가 규정 및 AIP에서 명시하는 최대기종 기준에 부합하지 않았다.¹⁰⁵⁾

【표1】항공기 제원¹⁾

제작사	기종	동체 길이(M)	날개 폭(M)
△△社	(생략)	39.5	35.8
	(생략)	39.5	35.9
	(생략)	42.1	34.3
	(생략)	42.2	35.9
	(생략)	42.1	35.9
	(생략)	54.9	47.6
	(생략)	63.7	60.9
	(생략)	73.9	60.9
	(생략)	70.7	64.4
△△社	(생략)	44.5	35.8
	(생략)	44.5	34.1
	(생략)	44.5	34.1
	(생략)	44.5	35.8
	(생략)	75.3	63.5
	(생략)	63.7	60.3
	(생략)	58.8	60.3

주: 1. 항공기 제작사 매뉴얼 및 형식증명자료 기준이며, 윙렛(Winglet) 등 옵션에 따라 제원이 다양한 경우 최대치 기준

104) △△□□단-14405(2015. 10. 23.) ‘●●공항 주기장 개선공사 관련 주기장 배치안 검토 결과 제출’

105) 실제 주기장의 폭, 길이를 고려하였을 때 항공기 안전에는 지장이 없는 것으로 확인

【표2】 최대기종 정보 미흡 주기장 현황

주기장 번호	등급	최대기종(규정, AIP 기준)						기준 초과 기종	
		△△	길이(M)	폭(M)	▽▽	길이(M)	폭(M)	배정 기종	배정 편수
1	C	(생 략)	42.1	34.3	-	-	-	(생 략)	1559
3	C	(생 략)	42.1	34.3	-	-	-	(생 략)	1911
4	C	(생 략)	42.1	34.3	(생 략)	44.5	34.1	(생 략)	176
6	C	(생 략)	42.1	34.3	(생 략)	44.5	34.1	(생 략)	107
11	C	(생 략)	42.1	34.3	(생 략)	44.5	34.1	(생 략)	48
18	C	(생 략)	42.1	34.3	(생 략)	44.5	34.1	(생 략)	16
20	C	(생 략)	42.1	34.3	(생 략)	44.5	34.1	(생 략)	144
31	C	(생 략)	42.1	34.3	(생 략)	44.5	34.1	(생 략)	4
122	C	(생 략)	42.1	34.3	-	-	-	(생 략)	4
123	C	(생 략)	39.5	35.8	-	-	-	(생 략)	57
127	C	(생 략)	39.5	35.8	-	-	-	(생 략)	28
135	C	(생 략)	39.5	35.8	-	-	-	(생 략)	97
136	C	(생 략)	39.5	35.8	-	-	-	(생 략)	202
140	C	(생 략)	39.5	35.9	(생 략)	44.5	35.8	(생 략)	1

[관계부서 의견] ●●공항, ㉠㉠실에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ●●공항장은 ㉠ 「●●국제공항 공항운영규정」 및 「항공정보간행물」의 주기장별 최대기종 정보를 개정하여 기준과 실제 운영 제한사항이 일치하도록 조치하시기 바라며,(시정) ㉡ 향후 주기장 시설 또는 운영조건이 변경되어 제한사항이 달라지는 경우, 관련내용을 적시에 개정하시기 바랍니다.(통보)

② ㉠㉠실장은 소속기관으로 하여금 각 공항의 주기장별 최대기종 정보가 최신화된 상태로 유지·관리될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

34

제 목 업무추진비 집행절차 소홀

관 계 부 서 ●●공항

구 분 예산

내 용

●●공항에서는 2024년 1월부터 2025년 9월까지 효과적인 대외업무 추진 등을 위해 【표】와 같이 업무추진비를 집행하였다.

【표】 ●●공항 업무추진비 집행내역(2024년 1월~2025년 9월)

연번	집행일자	집행금액(원)	집행사유	품목
①	2024.08.05.	491,600	폭염 집중 대응기간 지상조업사 격려	다과 등
②	2024.11.22.	100,000	▲▲ 라운지 개소식 축하 화분	화분
③	2024.11.27.	204,430	폭설 대응 관련 자회사 현장직원 지원	다과 등
④	2024.11.27.	349,620	폭설 대응 관련 상황반 직원 지원	다과 등
⑤	2024.11.02.	89,000	대외기관 축하 화환	화환
⑥	2024.12.29.	131,200	사고 관련 자회사 현장직원 지원	다과 등
⑦	2024.12.30.	55,600	사고 관련 자회사 현장직원 지원	다과 등
⑧	2024.12.30.	93,300	자회사 부속실, 민원실 격려	다과 등
⑨	2024.12.30.	108,970	사고 관련 종합상황실 지원	다과 등
⑩	2025.01.21.	94,000	대외기관 근조 화환	화환

「업무추진비 및 부서업무비 집행예규」 제6조(집행절차)에 따르면 업무추진비를 집행하는 경우에는 「법인카드 관리예규」에 따라 집행자명, 사유, 대상 및 내역 등을 증빙서류에 기재하여 사용용도를 명확히 하여야 한다.

또한 「법인카드 관리예규」 제8조의2(업무추진비의 사용)에서는 업무추진비를 사용한 경우에는 회계전표 결제 시, 별지 제4호 서식(업무추진비·회의비·행사비 집행내역)을 작성하여 첨부하도록 하고 있다.

따라서 각 소속기관에서는 업무추진비를 집행하는 경우, 사용용도를 명확히 하여 회계전표 결제 시, 증빙내역을 첨부하는 등 업무추진비 집행의 투명성 제고에 만전을 기하여야 한다.

그런데 【표】의 ●●공항 업무추진비 집행내역을 점검한 결과, 회계전표 결제 시 집행내역 첨부를 누락하는 등 관련 예규를 미준수하였다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① √√실장은 업무추진비 집행절차를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구 · 통 보

35

제 목 자회사 변동비 관리 감독업무 소홀

관 계 부 서 ●●공항

구 분 위탁관리

내 용

●●공항에서는 ▲▲(주) ●●공항지사(이하 ‘자회사’라고 함)에 대하여 항공보안분야 위탁관리 감독업무를 수행하고 있다.

「자회사 위탁관리 감독지침」 제13조(지시사항 처리)에 따르면 감독자는 과업수행에 대해 자회사에게 요구하는 모든 사항은 현장대리인을 통한 문서 혹은 감독지시서를 원칙으로 하며, 조치결과를 제출받아 확인하고 그 내용을 비치하도록 하고 있다.

또한 항공보안분야 자회사 위탁관리 일반과업내용서 제35조(변동비 청구 및 집행)에서는 계약상대자는 특별근로수당 발생에 따른 변동비 청구 시, 감독부서 지시공문과 자회사 실적보고 문서를 제출하여야 하며, 실적보고(일일 또는 월간 보고)는 필히 감독부서 장의 확인을 받도록 하고 있다.

이와 관련하여, >>실에서는 매년 자회사 위탁관리 계약체결 시, 자회사 관리 감독에 대한 유의사항을 전국공항에 안내¹⁰⁶⁾하면서 자회사 직원 추가 근무 등 특

106) >>실-499(2025. 2. 5.) ‘2025년도 자회사 위탁관리 계약체결 및 유의사항 알림’

별근로가 필요한 경우, 감독자의 근무지시¹⁰⁷⁾를 통해 시행하도록 하고 있으며, 이에 따른 변동비(특별근로수당) 발생 시 자회사로부터 실적을 보고받도록 하는 등 각 소속기관에서 적절한 절차를 추진하도록 당부하고 있다.

따라서 자회사에서 특별근로를 수행할 필요가 있는 경우, 각 소속기관에서는 근무지시에 관한 공문 또는 감독지시서를 통해 수행할 수 있도록 하여야 하며, 이에 관한 근무실적을 자회사로부터 일일 또는 월간 형식으로 보고받음으로써 변동비 청구에 대한 적정성을 검토하여야 한다.

이와 관련하여, 감사기간 중 【표】와 같이 2025년 1월부터 7월까지 자회사 특별근로 세부내역을 검토한 결과, 항공기 지연에 따른 긴급한 특별근로를 제외하고는 모두 감독부서의 지시문서를 통해 추진되었음을 확인하였다.

【표】 ●●공항 항공보안분야 특별근로내역(2025년 1월 ~ 7월)

구분	특수경비	보안검색
1월	-	98명(항공기 지연)
2월	-	90명(항공기 지연)
3월	-	93명(항공기 지연)
4월	-	72명(항공기 지연)
5월	3명(가정의 달 특별근무), 287명(사격훈련)	70명(항공기 지연), 3명(연휴 특송기간)
6월	43명(출발장 재배치 관련)	41명(항공기 지연), 69명(출발장 재배치 관련)
7월	140명(출발장 재배치 관련)	68명(항공기 지연), 268명(출발장 재배치 관련)

그러나 자회사 근무실적 검토 절차에 관하여는 자회사로부터 일일 또는 월간 형식으로 보고받아 변동비 내역 검토를 통해 감독부서 장의 확인 절차를 거쳐야 함에도 불구하고, 위탁관리 자회사 기성검사(반기 1회) 시 자회사 변동비 내역을 일괄 확인하고 있다.

107) 긴급하게 시행한 특별근로에 한하여 감독자의 사전 근무지시를 예외할 수 있도록 하고 있음

상기와 같이 자회사 특별근로에 따른 변동비 청구 세부내역을 적시에 검토하지 않고 일괄 취합하여 한꺼번에 검토하는 경우, 변동비 인정 기준을 초과하는 사항에 대한 감독 부서의 통제 기능이 약화될 우려가 있어, 관련 기준¹⁰⁸⁾을 준수한 검토 절차를 추진하여 불필요한 비용 집행이 발생하지 않도록 자회사 관리·감독을 철저히 할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① √√실장은 자회사 변동비 관리·감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ●●공항장은 자회사 특별근로에 따른 변동비 청구에 대한 실적을 일일 또는 월간으로 보고받아 검토하는 등 관련 기준에서 명시한 절차를 준수하여 불필요한 변동비 집행이 발생하지 않도록 관련 업무에 만전을 기하시기 바랍니다.(통보)

108) 관련 총괄부서(≫≫실) 확인 결과, 변동비에 관한 근무실적을 일일 또는 월간 형식으로 보고받는 것이 적정함

권 고

36

제 목 국제선 비즈니스 라운지 운영 활성화에 관한 사항
관 계 부 서 ●●공항
구 분 운영
내 용

●●공항에서는 비즈니스 특화 서비스 제공을 위해 ○○ ♥♥실에서 수립한 ‘●●공항 ㄱㄱ Service 추진계획’¹⁰⁹⁾에 따라 국제선 ㅇ층 일반대합실에 비즈니스 라운지(이하 ‘ㄱㄱ 라운지’이라고 함)를 운영하고 있다.

당초 ㄱㄱ 라운지는 ●●공항 ㄱㄱ ㄱㄱ 전략¹¹⁰⁾의 일환으로서 ●●공항 이용 비즈니스 여객을 멤버십 형태로 관리하면서 패스트트랙(우선 보안검색 등)과 연계하는 등 비즈니스에 특화된 서비스 제공을 목적으로 추진되었다.

이에 따라 ●●공항에서는 운영 컨셉, 공간 조성 및 서비스 내용 등 세부 사항 검토를 통해 자체 운영계획¹¹¹⁾을 【표1】과 같이 수립하여 ●●공항을 이용하는 비즈니스 여객에게 회의실과 휴식공간 등을 제공하는 ㄱㄱ 라운지를 조성함으로써 ○○ 정책을 적극 이행하고자 하였다.

109) ♥♥실-344(2024. 1. 23.) ‘●●공항 ㄱㄱ Service 추진계획 알림’

110) ♥♥실-5079(2023. 12. 22.) ‘2024년 경영계획’

111) ●●<단-19294(2024. 7. 31.) ‘●●공항 ㄱㄱ Service 추진에 따른 ㄱㄱ 라운지 조성 및 운영계획(안)’

【표1】 ●●공항 ㄱㄱ라운지 조성 및 운영계획(안) 주요내용

구 분	세 부 내 용
조성위치	●●공항 국제선 ○층 동편 舊 ◇◇항공 라운지(312㎡)
공간구성	비즈니스를 위한 단독 회의실, 오픈형 라운지, 휴식공간 및 탕비실 등
운영형태	공사 직영을 원칙으로 하되, 향후 운영 주이를 고려하여 외부 위탁 검토
운영시간	07시~20시, 연중무휴
이용대상	●●공항 ㄱㄱ 멤버십(가칭) 가입자
사용요금	시설 및 서비스 무상 제공(운영환경, 서비스 고도화 등을 고려 향후 유상 전환 검토)

이와 함께, ○○ 담당부서에서는 ㄱㄱ라운지와 패스트트랙을 연계한 비즈니스 특화 서비스를 제공하기 위하여 관련 부처인 ㄴㄴ부와 협의¹¹²⁾를 추진하였으나, 수용되지 못하였고, 끝내 비즈니스 특화 서비스 환경을 제대로 구축하지 못한 채 ㄱㄱ라운지가 조성되었다.

이후 ○○ >>실 주관으로 2025. 3. 31.부터 2025. 6. 30.까지 ㄱㄱ라운지 시범 운영을 추진하였으나, 격리대합실이 아닌 일반대합실 내에 위치한 점과 패스트트랙 미연계 등으로 인해 일 평균 약 14명(평균 출발 여객의 0.36%)이 이용하는 등 실적이 저조¹¹³⁾하였다.

이에 따라 ㄱㄱ라운지 활성화 등 운영 방향을 검토하기 위한 관련 부서(♡♡실, >>실, ●●공항 ◁▷단) 간 회의¹¹⁴⁾를 추진하였으며, 그 결과 ●●공항 자체 검토를 통해 ㄱㄱ라운지 활용 대안을 마련¹¹⁵⁾하도록 하였다.

이에 ●●공항은 【표2】와 같이 ‘●● ㄱㄱ라운지 변경 운영계획’¹¹⁶⁾을 수립하여 ㄱㄱ라운지 이용 대상 범위를 확대하고 수익을 창출할 수 있도록 하는 등 지속 가능한 운영 환경을 조성하고자 하였고, 2025년 8월부터 변경 운영을 시작하

112) >>실-4386(2024. 10. 28.) ‘국내출장 계획 보고’(♡♡실, >>실)

113) >>실-3028(2025. 7. 15.) ‘●● ㄱㄱ라운지 시범운영 결과 및 향후 운영방안’

114) >>실-2834(2025. 7. 4.) ‘W/G 2차 회의결과 보고(●●공항 ㄱㄱ라운지 서비스 향후 운영방안)’

115) >>실-3029(2025. 7. 15.) ‘●● ㄱㄱ라운지 시범운영 결과 및 향후 운영방안 알림’

116) ●●◁▷단-19515(2025. 7. 24.) ‘●● ㄱㄱ라운지 변경 운영계획’

였다.

【표2】 ●●공항 ㉠㉠ 라운지 변경운영 주요내용

구분	기존내용	변경내용
운영시간	07시~20시, 연중무휴	09시~18시, 평일
이용대상	●●공항 ㉠㉠ 멤버십 가입자	●●공항 이용객(항공권 구매여부 무관)
이용방법	홈페이지, APP 예약(당일 예약 가능)	㉠㉠ 라운지 전용 이메일 예약(1일 전 예약)
사용요금	무상	유상(유료대합실 사용료 기준 ¹⁾ 준용)

주: 1. (회의실) 77,000원, 2시간 초과 시 시간당 22,000원 / (라운지) 55,000원, 2시간 초과 시 시간당 11,000원

본 사항과 관련하여, 감사기간 중 ㉠㉠ 라운지 운영 실태 등을 검토하기 위해 2025년 8월부터 2025년 9월까지 ㉠㉠ 라운지 운영 실적을 점검하였고, 【표 3】 과 같이 월 1~2회 수준으로 수요가 저조한 상황임을 확인하였다.

【표3】 ●●공항 ㉠㉠ 라운지 운영 실적

이용일자	이용자	이용인원	이용시간	이용장소	사용요금
2025.08.07.	A	5명	14:00~16:00	회의실	77,000원
2025.08.11.	B	9명	14:30~17:30	회의실	99,000원
2025.09.15.	C	3명	11:00~13:00	회의실	77,000원

상기와 같이 운영 실적이 저조한 상황 속에서는 ㉠㉠ 라운지 활성화를 위해 대외 인지도를 제고할 수 있는 효과적인 홍보 방안이 요구되나, 현재 안내 홍보를 ●●공항 홈페이지에서만 게시하고 있어, 사실상 홍보 대상 범위가 매우 제한적인 상황이다.

아울러, 현재 패스트트랙(우선 보안검색 등) 연계 제공 등 비즈니스 특화 서비스 운영이 현실적으로 곤란¹¹⁷⁾한 것으로 확인되는바, 기존 운영 성격(단순

117) 2025. 5. 23., ㉠㉠부에 패스트트랙 서비스 연계 제공에 대하여 추가 건의하였으나 불수용되었음

회의장소 제공 등)을 유지할 경우 □□ 라운지 운영 활성화에 제약이 될 것으로 판단된다.

이에 따라 ●●공항에서는 공항 이용객뿐만 아니라 외부인(기업인 및 개인 등)을 대상으로 □□ 라운지 운영에 대한 인지도를 제고할 수 있는 효과적인 홍보 방안을 마련하여 수요 범위를 확대할 필요가 있다.

또한, 비즈니스 회의 및 휴식 장소를 제공하는 기존 서비스 운영 성격에서 더 나아가 여객 편의를 제고하는 등 다양한 목적으로 활용될 수 있도록 활성화 방안을 모색할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 효과적인 □□ 라운지 안내·홍보를 추진하여 대외 인지도를 제고하고 활용 범위 확대를 위한 세부 검토를 추진하는 등, □□ 라운지 활성화 방안을 마련하시기 바랍니다.(권고)

시 정 요 구

37

제 목 승무원용 탑승교 서비스도어 출입절차에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 보안

내 용

●●공항에서는 국토교통부 「국가항공보안계획」(이하 ‘동 계획’이라고 함) 7.2.8에 따라 탑승교에 항공기가 주기되어 있지 않을 때 비인가자가 탑승교 안으로 진입할 수 없도록 탑승교 서비스도어¹¹⁸⁾(이하 ‘서비스도어’이라고 함)에 잠금장치인 도어락을 설치하였다. 이후 서비스도어 출입 관련 보안 취약점을 개선하기 위해 【표1】 과 같이 출입절차를 총 두 차례 변경하여 감사일 현재까지 운영 중에 있다.

【표1】 탑승교 서비스도어 잠금장치 및 출입절차 개선 내역

시행연월	주요 개선내용	세부 출입절차	관련근거
2013년 1월	잠금장치(도어락) 설치	- 정규출입증 소지 여부에 관계없이 비밀번호로 출입 가능	△△<△단-1320 (2013.01.19.)
2021년 1월	잠금장치 개선 (도어락→RFID시스템) * 2018년 △△지방항공청 정기 보안점검 지적사항	- 정규출입증 소지자 : 출입권한 신청·부여 후 출입 - 정규출입증 미소지자 : 탑승교 금고함 내 비치된 공용 출입카드를 이용하여 출입 * 출입카드 통제대책 : 금고함 비밀번호는 항공사(승무원 대상)에 공유·사용하고 6개월 주기로 변경하여 보안 유지	△△<△단-1472 (2021.01.20.)
2024년 2월	출입카드 관리 문제로 금고함 철거 및 출입카드 회수	- 정규출입증 미소지자는 정규출입증을 소지한 해당 항공사 직원 등의 도움을 받아 출입	△△<△단-31842 (2023.12.29.)

118) 탑승교(국내선 6번 구역, 국제선 3번 구역)에서 계류장(4번 구역)으로 이동할 수 있는 출입문을 말하며, ●●공항의 국내선 및 국제선 탑승교 서비스도어는 총 23개소를 운영하고 있음

【표1】의 개선 내용을 자세히 살펴보면, 2020년 5월에는 기존 도어락의 비밀번호 관리 취약점을 개선하기 위해 RFID 태그 형식으로 잠금장치를 교체¹¹⁹⁾ 하였고, 이에 따라 2021년 1월에는 출발 전 항공기 외부점검을 목적으로 서비스 도어를 이용하는 항공사 승무원¹²⁰⁾(이하 ‘승무원’이라고 함)은 【그림】과 같이 탑승교 내 금고함에 비치된 공용 출입카드를 사용하여 출입하도록 조치하였다.

【그림】 탑승교 내 금고 및 공용 출입카드 비치 사진

금고함 외부(국내선 1번 탑승교)	금고함 내부 및 공용 출입카드(국제선 34번 탑승교)
(생 략)	(생 략)

2023년 11월 동 계획(20차, 2023년 11월 개정) 7.6.6이 개정됨에 따라 승무원의 항공기 외부점검 시 출입절차 신설 및 공용 출입카드 비치 이후 분실, 장기 미반납 등 보안 취약 문제로 이를 개선하고자 2023년 12월 항공기 외부점검을 실시하는 승무원은 정규출입증을 소지한 항공사 직원 등의 인술을 받아 주기장으로 이동하도록 하며, 탑승교 내 금고함은 철거하고 공용 출입카드는 회수하기로 결정하였다.¹²¹⁾¹²²⁾

그런데 감사 기간 중 ●●공항 서비스도어 출입 현황을 점검한 결과 다음과 같은 문제점을 확인하였다.

119) △△△△단-10222(2020. 5. 7.) ‘●●국제공항 출입통제관리 및 이동지역 감시체계관리 개선 계획(안)’

120) 국가항공보안계획 7.3.3에 따라 보호구역 정규출입증 없이 항공기 운항을 목적으로 해당 항공사 제복을 착용하고 신분증(사원증 또는 승무원 등록증)을 패용한 경우 보호구역 출입이 가능함

121) ●●△△단-31842(2023. 12. 29.) ‘●●공항 기장 탑승교 서비스도어 출입 절차 변경 보고’

122) 2024년 1월부터 변경된 출입절차를 시행하고자 항공사에 안내하였으나, 항공사에서 인술 인력 확보에 필요한 유예기간을 줄 것을 요청하여 2024년 2월부터 변경 시행하기로 최종 안내하였음

첫째, ●●공항에서는 감사실 현재(2025. 9. 18.)까지 탑승교 내 금고함 및 공용 출입카드를 철거·회수하지 않고 그대로 사용하도록 하고 있었으며, 금고함 비밀번호도 2023년 7월 변경 이후 동일한 비밀번호를 지속 사용하고 있었다.

둘째, ●●공항 국내선 및 국제선 탑승교 내 금고함과 출입통제시스템의 공용 출입카드 사용실적을 확인한 결과 【표2】와 같이 총 23개의 공용 출입카드 중 약 70%인 16개가 분실된 상태이며, 승무원에 대한 출입절차 변경¹²³⁾에도 불구하고 항공사의 지속적인 공용 출입카드 회수일정 연기 요청으로 인해 사실상 변경 전·후 출입절차를 병행하고 있는 실정이다.¹²⁴⁾

【표2】 ●●공항 국내선 및 국제선 탑승교 서비스도어 출입카드 사용현황

구분	탑승교	출입카드	시스템 상 사용여부	마지막 사용일자
국내선	(생 략)	(생 략)	X(분실)	2025.07.28.
	(생 략)	(생 략)	X(분실)	2024.09.18. 이전 분실
	(생 략)	(생 략)	X(분실)	2024.09.18. 이전 분실
	(생 략)	(생 략)	X(분실)	2025.03.19.
	(생 략)	(생 략)	X(분실)	2025.08.29.
	(생 략)	(생 략)	X(분실)	2025.08.29.
	(생 략)	(생 략)	X(분실)	2024.11.07.
	(생 략)	(생 략)	X(분실)	2024.09.23.
	(생 략)	(생 략)	○	2025.09.11.
	(생 략)	(생 략)	X(분실)	2024.10.29.
	(생 략)	(생 략)	X(분실)	2025.08.28.
	(생 략)	(생 략)	○	2025.09.11.
국제선	(생 략)	(생 략)	○	2025.09.18.
		(생 략)	○	2025.09.18.
	(생 략)	(생 략)	X(분실)	2025.01.22.
		(생 략)	X(분실)	2025.01.22.
	(생 략)	(생 략)	X(분실)	2025.01.22.
	(생 략)	(생 략)	X(분실)	2025.09.09.
		(생 략)	○	2025.09.18.
	(생 략)	(생 략)	X(분실)	2025.09.09.
		(생 략)	X(분실)	2025.08.29.
	(생 략)	(생 략)	○	2025.09.18.
		(생 략)	○	2025.09.18.

주: 감사일 현재 기준으로부터 1년간 서비스도어 출입기록(2024.09.18.~2025.09.18.)

123) 2023년 12월에 항공사에 안내한 금고함 및 공용 출입카드 회수·철거, 승무원은 직원의 도움을 출입하는 절차를 말함

124) 관계부서에 확인한 결과, 출입카드 잦은 분실로 목적 외 사용할 수 있는 문제점은 인지하고 있으나 분실자에 대한 실질적인 통제수단이 없어 분실 시 신규 출입카드를 발급하여 교체하는 것은 예산낭비 및 출입카드 부정 사용 리스크가 증가하여 일부만 운영할 수 밖에 없었다고 답변하였음

실제로 2025년 1월 고객의 소리(VOC)에 서비스도어 공용 출입카드 분실 후 후속 조치가 없어 출입 시 불편을 겪고 있다는 내용의 민원이 등록되었다. 이에 대해 ●●공항에서는 출입카드 분실로 인한 보안상의 문제로 승무원은 직원의 인솔로 출입하는 것으로 출입절차가 변경된 사실을 안내하면서도 향후 관계기관 협의를 통해 세부 일정을 구체화할 것이라고 답변하여 개선 전 출입절차¹²⁵⁾를 인정하였다.

공용 출입카드의 분실 및 장기간 미반납 사례가 많고 공용 출입카드 분실자 제재, 재발급 비용 부담 주체 등 실질적인 제재 수단과 분실에 대한 실제 사용 주체인 항공사의 자체 내부통제 절차가 마련되어 있지 않은 상황에서 공용 출입카드를 지속 비치하여 운영하는 것은 보안 통제 측면에서도 적절하지 않으며, 대부분의 공용 출입카드가 분실되어 직원의 인솔에 의해 출입이 이루어지고 있는 상황임을 감안할 때 항공사의 요구로 출입절차 변경을 관계기관과 협의할 때까지 무작정 연기하는 것 또한 적절하지 않다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 공용 출입카드 분실 및 미반납한 자에 대한 제재수단과 항공사의 자체 내부통제 절차가 마련되기 전까지는 당초 수립한 변경 절차대로 탑승교 내 금고함 및 공용 출입카드를 회수·철거하여 출입카드로 인한 보안사고가 발생하지 않도록 철저를 기하시기를 바랍니다.(시정)

125) 승무원의 공용 출입카드 사용하여 출입하는 절차를 말함

주 의 요 구

38

제 목 사이버·보안진단의 날(일반보안 진단) 업무 소홀

관 계 부 서 ●●공항

구 분 보안

내 용

●●공항에서는 「보안업무규정」(이하 ‘규정’이라고 함) 제11조(보안담당관의 지정 및 임무) 및 제13조(분임보안담당관의 지정, 임무 및 교체)에 따라 【표1】과 같이 보안담당관과 분임보안담당관을 지정·운영¹²⁶⁾하고 있고, 각 부서장이 매월 ‘사이버·보안진단의 날’(세 번째 수요일)에 일반보안 진단을 병행하여 그 진단 결과를 각 단별 분임보안담당관에게 보고하고 각 단별 분임보안담당관은 진단 결과를 확인하여 ●●공항의 보안담당관이 소속된 <<단에 제출하여 보고하고 있다.

【표1】 ●●공항 일반보안관리 체계 현황

구 분	지 정 현 황
보안담당관	<<단장
분임보안담당관	▣▣부장, ▢▢단장, ⊕⊕단장, ⊕⊕장, ⊕⊕센터장
비밀보관책임자	비밀 보관 부서장
보안담당	부서 일반보안 담당자

126) ●●<<단-9995(2025. 4. 18.) ‘2025년 자체 보안감사 수감자료 제출’에서의 일반보안관리 체계를 말함

규정 제139조(사이버·보안진단의 날) 및 √√실(일반보안업무 총괄부서)에서 시달한 ‘2025년 「사이버·보안진단의 날」 추진계획 알람’에서도 매월 세 번째 수요일(불가시 다음날)을 ‘사이버·보안진단의 날’로 지정하여 【표2】와 같이 각 호의 사항에 대한 진단을 실시하고 ○○를 제외한 소속기관은 각 부서장이 일반보안진단¹²⁷⁾을 병행하여 보안 진단결과 나타난 문제점은 보안담당자가 즉시 시정하여야 하며, 분임보안담당관은 진단결과를 확인하여 취약요인을 발굴·개선해야 하고 각 부서장이 제출한 진단결과를 취합하여 소속기관별 보안담당관에게 보고하도록 한 바 있다.

【표2】 사이버·보안진단의 날 시행해야할 사항

연 번	시 행 내 용	비 고
1	PC진단 프로그램 점검 및 보안패치 등의 취약점 제거 여부 확인	정보보안
2	USB메모리 등 보조기억매체 관리현황 점검	
3	비밀 및 암호자재 전수조사	일반보안, 정보보안
4	비밀안전반출, 긴급파기계획 점검	일반보안
5	비밀편법분류 재분류 검토	
6	비밀보관책임자 재분류 검토	

따라서 ●●공항은 각 부서장이 매월 사이버·보안진단의 날에 일반보안 진단을 실시하여 진단결과를 각 단별 보안업무 주무부서¹²⁸⁾(이하 ‘주무부서’이라고 함)에 제출하고 단별 주무부서 일반보안 업무담당자는 각 부서에서 제출한 결과를 취합하여 매월 사이버·보안진단의 날 이후 3일 이내 ●●공항 보안담당관이 소속된 <<단에 제출해야한다. 또한, <<단의 일반보안 주무부서 담당자는 각 단에서 제출한 진단결과를 취합하여 보안담당관인 <<단장에게 보고하여야 한다.


127) 비밀, 대외비, 암호자재에 대한 전수조사, 비밀취급 인가 현황, 비밀·대외비 생산 및 지출 현황, 외주용역·공사 보안관리 실태, 보안교육 실시에 대해 진단을 실시해야 함

128) <<단은 ㉠부, ㉡단은 ㉢부, ㉣단은 ㉤부를 말함

그런데 ●●공항 <<단의 2025년 기록물등록대장을 확인한 결과 다음과 같은 사항을 확인할 수 있었다.

첫째, 【그림】과 같이 3월의 일반보안 진단결과를 4월의 결과와 함께 보고하여 주기를 준수하지 않았고, 둘째, 5월 이후 감사일 현재까지 <<단의 일반보안 주무부서 담당자는 각 단별 분임보안담당관이 제출한 결과에 대해 단순 문서 접수만 하였고 이를 취합하여 보안담당관에게 보고하지 않았으며, 셋째, 5월 이후 감사일 현재까지 <<단의 일반보안 진단 및 결과 보고를 미 실시하였다.¹²⁹⁾

【그림】 2025년 ●●공항 <<단 기록물 등록대장



주: 2025년 ●●공항 <<단 기록물 등록대장 중 일반보안 진단결과 보고만 추출함, 노란색으로 표시한 행은 <<단에서 실시한 일반보안 진단결과를 말함

이에 대해 ●●공항에서는 각 단에서 제출한 진단결과의 양식이 규정에서 정한 양식과 상이하여 취합하기 어려웠다고 인터뷰 시 주장하였다. <<단 분임보안담당관은 규정 제139조에서 정한 의무가 있음에도 관련 문제점을 개선하기 위한 수정 요구 등 조치를 취하지 않고 있었던 점, <<단 자체 일반보안 진단을 실시하지 않은 점은 관련 업무를 소홀히 한 것으로 판단된다.

129) 5월 이후 일반보안 진단을 실시하였음을 증명할 수 있는 자료를 요구하였으나 제출하지 못함

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① √√실장은 일반보안 업무를 소홀히 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

39

제 목 폐아스콘 무상처리 확대를 위한 배출 및 보관방법에 관한 사항
관 계 부 서 ●●공항
구 분 용역
내 용

●●공항에서는 공항시설 유지관리 공사로 인해 발생하는 건설폐기물의 자원화 확대 및 ESG경영목표 실현을 위하여 건설폐기물 중 폐아스콘을 원자재로 사용하는 순환 아스콘¹³⁰⁾ 생산업체와 【표1】 과 같이 무상 처리 위·수탁에 대한 업무협약¹³¹⁾을 2024년 소속기관 최초로 체결하였다.

【표1】 건설폐기물(폐아스콘) 위·수탁 업무협약 체결 현황

협 약 명	협 약 대 상 (2024년 기준)	비 고
●●공항 건설폐기물 자원화 촉진 및 무상처리 위·수탁 업무협약	A, B, C, D, E	순환 아스콘 생산업체

이에 따라 ●●공항에서는 2024년 ‘●●공항 이동지역 아스콘 포장보수공사 등 8건’의 건설공사에서 발생하는 폐아스콘 전량에 대하여 공항 내 지정된 임시 보관장소에 일정기간 적치한 이후 무상처리 협약체결 업체(이하 ‘협약업체’이라고 함)로 반출함으로써 폐아스콘 처리비용을 【표2】 와 같이 절감하도록 계획하였다.

130) 폐아스팔트 파쇄·가공을 통해 얻은 순환골재를 혼합하여 생산하는 아스팔트 콘크리트 혼합물을 말함

131) ●●□□단-9424(2024. 6. 3.) ‘●●공항 건설폐기물 자원화 촉진 및 무상처리 위·수탁 업무협약(MOU)체결 결과보고’

【표2】 무상처리 협약 시 처리비용 절감 예상액

구 분	2024년도 폐기물협회 표준단가		예상발생량	처리비용	예상절감액 (A-B)
	수집·운반비	처리비			
유상 처리	19,510원	29,709원	13,893톤	㉠ 683,799천원	412,747천원
무상 처리	19,510원	-		㉡ 271,052천원	

자료: 2024년도 ●●공항 폐아스콘 수집운반용역 발주자료 재구성

●●공항과 협약업체 간 「건설폐기물 위·수탁처리 계약서」 제3조(배출자의 의무)에 따르면 ●●공항은 건설공사로 인해 발생하는 폐기물(폐아스콘)을 종류별, 성상¹³²⁾별로 정확히 구분하여 협약업체에게 위탁하도록 하고 있으며, 제6조(대가의 지급)에 따르면 폐기물의 처리비는 무상으로 하되 수집·운반에 소요되는 모든 비용은 ●●공항에서 부담도록 하고 있다.

따라서 ●●공항에서는 건설공사로 인해 발생하는 폐기물(폐아스콘)을 임시 폐기물 보관장소에 성상별로 분리 배출·보관하여 협약업체가 가능한 많은 양을 수탁할 수 있도록 조치해야 한다.

그러나 2024년 건설폐기물 반출 현황을 확인한 결과, 총 발생량 중 일부는 공사 시행 과정에서 분류할 수 없도록 발생하거나, 임시 폐기물 보관장소에 운반·배출하는 과정에서 동일한 폐아스콘이나 일부 성상이 혼합¹³³⁾되어 협약업체가 수탁할 수 없게 되어 【표3】 과 같이 당초 계획한 바와 다르게 일부 폐기물은 별도 용역업체를 통해 유상으로 처리되어 비용이 약 18,296천 원 발생하게 되었다.

132) 폐기물의 물리적, 화학적 특성이나 상태를 말함

133) 동일한 종류의 폐아스콘 폐기물로 구분되나, 폐기물의 발생 형태가 일부 상이한 것을 말함

【표3】 건설폐기물 위탁처리 및 처리비용

계획 반출량 (설계변경 반영)	실 반출량 (무상처리)	차 이	처리비용 발생액	비 고
15,491톤	14,640톤	약 851톤	18,296 천원	실 처리 단가 21,500원 적용

통상적인 건설폐기물 처리 용역에서는 처리비용을 별도로 반영하고 있어 동일한 성상의 폐기물의 위탁처리가 가능하나, 무상 처리 협약업체의 경우 순환아스팔트의 원재료인 페아스콘 중 일부 성상(절삭 페아스콘)을 선택적으로 수탁함에 따라 발생량의 전체가 무상으로 처리될 수 없는 실정이나, 무상 처리 업무협약을 시행하면서 위와 같은 상황을 예상하지 못하고 페아스콘 전체를 무상 처리 수량으로 계획함에 따라 별도의 처리비용이 발생하게 되었다.

●●공항의 많은 부분이 아스팔트 포장으로 설치되어 있으므로 향후 유지관리 공사 중 페아스콘은 지속적으로 발생하게 되므로, 건설폐기물의 재활용 확대를 통한 우리 공사 ESG경영목표 달성 기여 및 폐기물 처리비용의 지속 절감을 위하여 협약업체로 수탁 가능한 페아스콘의 성상과 형태 등에 대한 추가 협의를 통해 가능한 한 많은 양이 무상으로 처리될 수 있도록 개선할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 건설폐기물 위·수탁 협약업체 간의 「건설폐기물 위·수탁처리 계약서」 상에 위탁불가 성상(형태, 종류 등)에 대한 세부사항을 명시하도록 조치하시기 바랍니다.(개선)

시 정 요 구

40

제 목 차량·장비 관계서류의 기록유지에 관한 사항
관 계 부 서 ●●공항
구 분 총무
내 용

√√실에서는 소속기관의 차량·장비 관리 업무 효율성 향상을 위하여 「공사 차량·장비 이력관리시스템」을 개발하여 통합경영정보시스템(이하 ‘ERP’라고 함)에 반영하고 전 소속기관을 대상으로 보유차량 및 장비 현황을 시스템에 입력 하도록 문서를 시달¹³⁴⁾하였다.

「차량관리예규」(예규 제176호, 2024. 8. 12. 개정 시행) 제19조(관계서류 기록 유지) 제2항에 따르면 차량관리장¹³⁵⁾ 및 차량운용장¹³⁶⁾은 ERP에 ‘차량(장비)관리 이력카드’를 작성하여 기록유지 하고 연1회(11월) 총괄차량관리장¹³⁷⁾에게 현황을 제출토록 하고 있으며, 제3항에 따르면 차량운용장은 차량운행기록부를 주1회 이상 ERP에 전산으로 등재하여 관리하되, 계약업체에 위탁운영하는 차량의 경우에는 계약업체로부터 관계서류를 제출받아 동일하게 관리토록 하고 있다.

그런데 ●●공항에서 보유중인 차량운반구 총 135대에 대한 ‘차량(장비)관리 이력카드’ 작성현황을 점검한 결과 차량(장비)의 정보와 교통사고 발생내역 및

134) ▷▷실-867(2022. 2. 3.) ‘「공사 차량·장비 이력관리시스템」 운영개시 알림’

135) ○○ 및 소속기관 내 차량을 총괄·관리하는 부서의 장을 말함

136) 차량을 관리·사용하는 부서의 장을 말함

137) 직제규정에 의거 업무용 일반차량, 소방차량, 공항시설 관리차량 등을 총괄하는 ○○ 각 부서의 장을 말함

수리·정비 이력 등을 ERP상에 입력하지 않고 각 부서별로 별도 관리중이며, 우리 공사
에서 자회사로 대여중인 차량·장비의 경우에는 자회사에서 ERP 전산 입력이 불가
하다는 이유로 대부분의 차량의 관계서류를 수기 기록부로 관리하고 있어 「차량관리
예규」에 따른 관계서류의 전산등재가 이루어지지 않고 있음을 확인하였다.

다만, 「차량관리예규」가 2024년 8월 개정된 상황과 차량 관계서류를 예규
개정 이전의 관리방식으로 지속 작성해 온 점을 감안하여 ‘시정’ 조치한다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 개정된 「차량관리예규」에 따라 보유중인 차량(장비)관리 이력카드와
차량운행기록부를 ERP상에 전산 등재하여 관리 하시기 바랍니다.(시정)

적극행정면책

41

제 목 공사 수의계약 체결 시 일상감사 절차 미준수
관 계 부 서 ●●공항
구 분 감사
내 용

●●공항에서는 2025. 6. 20. 발생한 돌풍으로 인해 엔진 시운전장 흡음패널이 파손¹³⁸⁾됨에 따라, 추가적인 피해 방지 및 조속한 공항시설 정상화를 위하여 ‘●●공항 엔진 시운전장 패널 재설치 공사’를 【표】와 같이 시행하였다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)	비 고
●●공항 엔진 시운전장 패널 재설치 공사	2025.07.30.~2025.10.27.	28,564	수의계약

우리 공사 「감사기준시행세칙」 제41조(구분 및 일상감사의 범위) [별표2] (일상감사의 범위 및 대상업무)에 따르면 추정가격이 2,000만 원을 초과하는 수의계약 체결 시에는 일상감사 절차를 거치도록 하고 있다.

그런데 ●●공항에서는 사고방지 등을 위한 긴급한 시설물 개선 필요성¹³⁹⁾을 사유로 2,000만 원을 초과하는 공사에 대하여 일상감사 절차 없이 수의계약으로 시공업체를 선정하여 공사를 시행하였다.

138) 흡음패널 41개소 망실 및 파손

139) 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률 시행령」 제26조 제1항 제1호 가목

이에 따라 「감사기준시행세칙」을 준수하지 않은 관련자에게 ‘주의’ 처분을 해야 하나 「적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 지침」에 따라 소명 자료를 검토한 결과 적극행정면책 요건에 해당하므로 면책한다.

[적극행정면책 결정] 적극행정면책의 적용 기준은 해당 업무가 공공의 이익을 위한 것이어야 하고, 감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리하여야 하며, 행위에 있어 고의 또는 중대한 과실이 없어야 한다.

- 본 건은 자연재난(돌풍)으로 인해 공항시설(엔진시험장)이 파손됨에 따라 시설물의 안전확보 및 추가파손을 방지하고, 항공기 안전에 필수적인 엔진 시험장의 조속한 정상화를 위하여 긴급복구 공사를 시행한 사항으로 공익을 위한 업무처리에 해당한다고 할 수 있다.
- 업무 담당자는 공항 설치규격을 충족하는 제품에 대한 생산가능 여부를 나라 장터에 등록된 15개 업체(방음벽 생산업체)와 협의함과 동시에 해당시설을 복구(보수)할 수 있는 업체를 조사하고, 돌풍에 따른 추가 피해 여부와 보수·보강 필요사항의 정밀조사를 위한 정밀안전진단 용역발주 업무 또한 병행하는 등 시설물의 안전확보와 엔진 시운전장의 조속한 복구를 위해 적극적으로 업무를 수행한 결과, 해당시설에 대한 보수·보강을 완료하고 2025. 10. 17.부터 정상적으로 운영하여 항공사 및 지역주민의 민원을 해소하였다.
- 재난·재해 발생으로 파손된 공항시설을 조속히 보수하고자 하는 과정에서 행정절차가 누락된 사항으로, 감사를 받는 자와 대상 업무 사이에 사적인 이해관계나 중대한 업무처리상 하자가 없는 등 고의 또는 중대한 과실 등의 세부내용은 확인되지 않았다.

개 선 요 구

42

제 목 옥외 사다리 안전에 관한 사항
관 계 부 서 ●●공항
구 분 안전
내 용

●●공항에는 【그림】 과 같이 □□청사 외부 측면(■ ■청사 측)에 옥상으로 이어지는 옥외 사다리(높이 약 8.2미터)가 1995년 증축 시 설치(30년 경과)되어있고, 현재 주로 옥상 점검 및 배수구 청소, 옥상 방수 등을 위해 사용하고 있다.

【그림】 옥외 사다리 현황



「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제24조(사다리식 통로 등의 구조)에는 발판과 벽과의 사이는 15센티미터 이상의 간격을 유지하고, 사다리의 상단은 걸쳐놓은 지점으로부터 60센티미터 이상 올라가도록 하며, 높이가 7미터 이상인 경우에는 바닥으로부터 높이가 2.5미터 되는 지점부터 등받이울을 설치하도록 명시되어 있다.

그런데 【그림】의 옥외 사다리는 위 규칙에서 제시하는 사다리 관련 안전 기준에 【표】와 같이 미달하는 부분이 많고, 특히 【그림】의 옥외 사다리 상단 현황에서 보듯이 사다리 왼편 지붕 마감재로 인하여 사다리 상단을 높일 수 없고 통로가 좁은 구조로 되어 있어 사다리 이용자가 사다리 상단까지 오른 후 사다리 왼편 마감재를 피해 사다리 오른편 구조물을 잡고 올라가는 실정으로, 사다리 이용자의 추락 등 안전사고 예방을 위하여 개선이 필요하다.

【표】 옥외 사다리 구조 현황

(단위 : 센티미터)

구 분	사다리 상단 높이	벽과 발판 간격	바닥부터 등받이울 높이
관련 안전기준	60 이상	15 이상	250
●●공항 사다리	0	12	260
제정·개정 년도	1990년 7월	2006년 12월	2008년 1월

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 옥외 사다리 이용자 안전 확보를 위하여 □□청사 옥외 사다리를 개선하여 주시기 바랍니다.(개선)

경 고 요 구

43

제 목 사업장폐기물 처리용역 위험성 평가 미이행

관 계 부 서 ●●공항

구 분 안전

내 용

●●공항에서는 사업장에서 발생하는 폐기물의 적절한 처리를 위하여 ‘●●공항 사업장폐기물(폐합성수지) 처리용역’을 【표】와 같이 시행 및 완료하였다.

【표】용역 시행 현황

용역명	용역기간	완료금액(천원)
●●공항 사업장폐기물(폐합성수지) 처리용역	2024.04.09.~2024.12.20.	18,950

「산업안전보건법」 제36조(위험성평가의 실시) 제1항에 따르면 사업주는 건설물, 기계·기구·설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험 요인을 찾아내어 부상 및 질병으로 이어질 수 있는 위험성의 크기가 허용 가능한 범위인지를 평가하도록 하고 있다.

또한 「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제15조(위험성평가) 및 ●●공항 「안전보건경영시스템(KOSHA-MS)」 안전보건경영절차서의 위험성평가 절차에 따르면 공공기관이 사업을 도급하는 경우에 「산업안전보건법」에 따라 수급업체가 실시하는 위험성평가 결과를 점검하고 필요한 보완 조치를 실시 또는 요구

하도록 하고 있고, 수급업체의 최초평가는 실착공(착수)일로부터 1개월 이내에 실시하되 실제 작업공정이 시작되기 전에 실시하도록 하고 있다.

그런데 ●●공항에서는 【표】 사업 관련 사업장폐기물 처리 시 분진 발생, 장비 및 기구 사용 등 위험작업이 수반됨에도 불구하고, 용역 착수 후 용역사로부터 위험성평가 결과를 제출 받아 검토·확인하고 이행 여부를 점검하여야 하나 그러지 아니하였다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① √/√실장은 위험성평가에 대한 확인·점검 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

44

제 목 공사 참여자의 실명 관리 업무 소홀

관 계 부 서 ●●공항

구 분 용역

내 용

●●공항에서는 공항 주변 소음대책지역 생활환경 개선을 위해 ‘2024년 ●●공항 항공기 소음대책지역 주택방음시설 공사, 건설사업관리용역’을 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	준공금액(천원)
2024년 ●●공항 항공기 소음대책지역 주택방음시설 공사	2024.05.22.~2024.12.22.	871,978
2024년 ●●공항 항공기 소음대책지역 주택방음시설공사 사업관리용역	2024.05.17.~2024.12.27.	103,851

「건설기술진흥법 시행령」 제79조(공사참여자의 실명 관리) 제1항에 따르면 발주청은 해당 건설공사의 각 시행과정에 참여한 관계 공무원 및 용역기관 담당자에 대하여 참여자별 참여기간, 수행 업무 등을 기록·관리해야 하며, 건설공사가 준공된 경우에는 그 기록을 시공 단계의 건설사업관리를 수행한 건설사업관리 용역사업자(이하 ‘CM단’이라 함)에게 통보하도록 하고 있다.

또한 같은 조 제2항에 따르면 시공 단계의 건설사업관리를 수행한 CM단은 제1항에 따라 발주처로부터 통보받은 기록과 건설사업관리기술인 및 시공자의 공사 참여기간, 수행 업무 등에 대한 기록을 최종 건설사업관리보고서에 수록 하도록 하고 있다.

그런데 ●●공항에서는 【표】의 건설공사 각 시행과정에 참여한 관계 직원에 대하여 참여자별 참여기간, 수행 업무 등을 기록·관리하지 않았고, 준공 시 시공 단계의 건설사업관리를 수행한 CM단에게 통보하지 않았으며, CM단이 발주처 관계자, 시공자의 공사 참여기간, 수행 업무 등에 대한 기록을 누락하여 최종 건설 사업관리보고서를 제출하였음에도 확인하지 않는 등 공사 참여자의 실명 관리 업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① √√실장은 공사 참여자의 실명관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생 하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

적극행정면책

45

제 목 집중호우로 인한 사업예산 목적 외 집행에 관한 사항
관 계 부 서 ●●공항
구 분 예산
내 용

●●공항에서는 2024년도에 노후된 경항공기 격납고 슬라이딩 도어를 교체하기 위한 공사를 【표1】 과 같이 시행·완료하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
●●공항 경항공기 격납고 슬라이딩 도어 교체공사	2024.06.28.~2024.12.24.	856,603

「예산운용지침」 제13조(예산집행) 제3항에 따르면 사업예산은 편성된 목적 외의 다른 용도로 집행할 수 없도록 하고 있다.

그런데 2024. 9. 12. ●●공항에 집중호우로 인하여 【그림】 과 같이 □ □ 140) 격납고의 우수관 배수용량 초과로 수평배관이 탈락하여 공용격납고 전체 침수 및 천장누수 지속으로 격납고 운영이 중단되었고, 격납고 사무실 또한 침수로 항공기 정비 및 운영 업무에 장애를 주는 상태였으며, 추가 우수 유입으로 장비(지상장비 및 GPU장비 등) 등의 2차 피해도 우려되는 풍수해 재난 상황으로 긴급하게 【표2】 의 공사를 시행하였다.

140) □ □ (생략) : △△●● ■ ■ 센터, 경항공기격납고와 계류장 반대편 위치

【그림】 □ □ 집중호우 피해현황



우수관 탈락으로 인한 우수 격납고 유입(1)

우수관 탈락으로 인한 우수 격납고 유입(2)

그러나 【표2】의 □ □ 긴급 복구공사를 당초 사업대상 시설도 다르고 공사 성격도 다른 【표1】의 공사 설계변경을 통해 시행함으로써 사업예산은 편성된 목적 외의 다른 용도로 집행할 수 없도록 하는 「예산운용지침」 제13조(예산 집행)을 준수하지 않았다.

【표2】 □ □ 작업 현황

작업명	금액(천원) ¹⁾
□ □ 좌측 격납고 천정우수관 철거 및 설치	50,364
□ □ 우측 격납고 천정우수관 보강	14,976

주: 1. 직접비 기준

이에 따라 「예산운용지침」을 준수하지 않은 관련자에게 ‘주의’ 처분을 해야 하나 「적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 지침」에 따라 소명자료를 검토한 결과 적극행정면책 요건에 해당하므로 면책한다.

[적극행정면책 결정] 적극행정면책의 적용 기준은 해당 업무가 공공의 이익을 위한 것이어야 하고, 감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리하여야 하며, 행위에 있어 고의 또는 중대한 과실이 없어야 한다.

- 본 건은 자연재난(집중호우)으로 인한 □ □ 격납고 우수관이 탈락됨에 따라 「건축시설물유지관리침」에 따른 항공기 안전운항 및 여객처리를 위해 긴급 공사를 시행한 사항으로 이는 공익(안전)을 위한 업무처리에 해당한다고 할 수 있다.
- 업무 담당자는 추가 예산확보도 고려하였으나 예산 확보 후 공사발주 시 계약기간, 자재수급 등을 고려했을 때 공사가 약 2개월 정도 소요되는 등 긴급 공사가 불가능하였으며, 긴급 공사를 위해 여러 업체에 문의하였으나 격납고 특수성 및 즉시 투입 사유로 불가능하다는 통보를 받았고, 경항공기 격납고에서 시공 중인 업체는 종합건설업 보유, 격납고에 대한 이해가 깊어 시공성과 즉시 투입성을 고려하여 긴급공사를 시행하는 등, 항공기 안전운항 및 여객처리를 위하여 적극적으로 업무를 수행하였다.
- 해당업무를 시행하면서 사업예산 목적 외 사용으로 관련 지침을 준수하지 않았으나, 풍수해 재난 상황에서 업무를 시행하며 방침수립, 실정보고, 설계변경 등 절차에 따라 투명하게 업무를 처리하였고, 업무 관련 사적 이해 관계가 없으며 고의 또는 중대한 과실 등의 내용은 확인되지 않았다.

주 의 요 구 · 통 보

46

제 목 개별 냉난방기 구매 적정성 검토 업무 소홀
관 계 부 서 ●●공항, ○○공항
구 분 물품
내 용

●●공항과 ○○공항에서는 사무실 지역 등의 적정 실내온도를 유지하기 위해 냉난방기 교체사업을 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
●●공항 ◀정비고 사무동 EHP 구매설치	2024.06.03.~2024.07.11.	87,488
○○공항 관리동, 여객청사 및 탑승교 냉난방기 구매설치	2023.05.22.~2023.07.21.	136,628

우리 공사 「개별 냉난방기 관리운영 지침」 제3조(장비구매)에 따르면 개별 냉난방기(실외기 냉방능력 35kW 이상)를 구매하기 위한 예산을 확보하고자 하는 시설운영 부서장은 시설관리 부서장에게 검토를 요청하여야 하며, 검토를 요청 받은 시설관리 부서장은 장비용량 등 적정성 여부를 검토하여야 한다.

그런데 시설운영 부서인 ●●공항 ○○부에서는 【표】의 사업내용에 냉방능력 35kW 이상 실외기가 포함되어 있음에도 불구하고, 사업예산 요청 전(사업시행 전년도인 2023년) 시설 관리부서인 ◀◀부에 검토를 요청하지 않았고 이에 ◀◀부에서는 구매 적정성 검토를 이행하지 않았다.

또한 시설 ▲▲부서이자 관리부서인 ◎◎공항 <<부에서는 【표】의 사업 내용에 냉방능력 35kW 이상 실외기가 포함되어 있음에도 불구하고, 사업예산 요청 전(사업시행 전년도인 2022년) 최적의 장비가 구매될 수 있도록 장비용량과 필요성 등에 대한 적정성 검토를 이행하지 않았다.

[관계부서 의견 및 판단] ① ●●공항에서는 냉난방기 설치 대상인 << 정비고 사무동이 임대시설이므로 우리 공사 지침에 따른 개별 냉난방기가 아닌 임대 기본시설로 판단하여 지침에 따른 조치를 이행하지 않았다는 의견을 제시하였다. ② 또한 ◎◎공항에서는 시설관리 부서장이 직접 사업예산을 요청하고 설치하는 사업의 경우 설치 적정성 검토만 이행해도 될 것이라 판단하였다는 의견을 제시하였다.

그러나 ① 해당 건축물이 임대시설이라 할지라도 우리 공사 예산을 투입하여 냉난방기를 설치하는 경우에는 구매예산 낭비 방지를 위해 구매 적정성 검토를 요청하였어야 타당하다고 판단되며, ② 시설관리 부서장이 직접 사업예산을 요청하여 설치하는 사업이라 할지라도, 냉난방기 설치 예정 장소의 냉난방부하 산출이 선행되어야 적정 장비를 선정할 수 있고 이를 통해 최적 소요예산을 산출할 수 있으므로 자체 구매 적정성 검토를 실시함이 타당하다고 판단되어 관계부서 의견을 인정하기 어렵다.

조치할 사항

① √√실장은 개별 냉난방기 구매 적정성 검토 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ●●공항장은 시설운영 부서장이 시설관리 부서장에게 개별 냉난방기 구매
적정성 검토를 적시에 요청할 수 있도록 관리를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

47

제 목 건설사업관리기술인 지도·감독 소홀

관 계 부 서 ●●공항

구 분 용역

내 용

●●공항에서는 국제선 〇층 유희공간 재구성과 서편 신설 보안검색장 운영을 위한 사업을 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	계약금액(천원)
●●공항 국제선 〇층 홀 개선 및 기타공사 건설사업관리용역	2025.04.21.~2026.06.29.	828,822
●●공항 국제선 〇층 홀 개선 및 기타공사	2025.04.23.~2026.06.23.	3,951,290
●●공항 국제선 〇층 홀 개선 소방공사	2025.05.23.~2026.06.16.	415,470

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(이하 ‘업무수행지침’이라고 함) 제86조(시공성과 확인 및 검측 업무) 제11항에 따르면 건설사업관리 기술인은 해당 공사의 규모와 현장조건을 감안한 ‘검측업무지침’(이하 ‘검측지침’이라고 함)을 현장별로 작성·수립하여 발주청의 승인을 득한 후 이를 근거로 검측업무를 수행하여야 하며 검측지침에는 검측하여야 할 세부공종, 검측절차, 검측시기, 검측체크리스트 등을 포함하여야 한다. 또한 공사관리관은 업무수행지침

제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위) 제2항에 따라 각종 보고서의 처리상태에 대하여 건설사업관리기술인을 지도·감독하여야 한다.

그런데 건설사업관리기술인이 제출한 검측지침에는 기계 및 소방공사에 대한 검측 대상 세부공종, 검측절차 등이 누락되어 있었고 건설사업관리기술인은 검측 지침 없이 위생배관공사, 스프링클러설비공사 등을 검측하였으며 공사관리관은 검측지침 보완 지시 등을 하였어야 하나 건설사업관리기술인에 대한 지도·감독을 소홀히 하였다. ●●공항은 체계적이고 객관성있는 현장 검측을 위해 조속히 기계 및 소방공사에 대한 검측지침을 수립하여 모든 시공관련자에게 배포하고 교육을 실시하여 효과적인 검측이 이뤄질 수 있도록 조치가 필요한 실정이다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① √√실장은 검측업무지침 없이 검측을 실시한 건설사업관리기술인의 지도·감독을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

48

제 목 시설공사 산재보험료 설계변경 미이행
관 계 부 서 ●●공항
구 분 공사
내 용

●●공항에서는 국제선 계류장에 지중 매설된 노후 하이드랜트 급유시설 교체 및 개선을 위한 장기계속사업을 시행하고 있으며 5차년도 사업을 【표1】 과 같이 시행·완료하였다.

【표1】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	준공금액(천원)
●●국제공항 국제선 하이드랜트 급유시설 개량공사(5차년도)	2024.01.03.~2024.12.30.	2,971,921
●●국제공항 국제선 계류장 콘크리트 재포장 공사 건설사업관리용역(5차년도)	2024.01.01.~2024.12.31.	1,566,431

「공사계약일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 설계변경 시 계약금액의 증감분에 대한 산재보험료의 승율비용은 산출내역서상의 산재보험료율의 승율비용에 의하되 설계변경 당시의 관계법령 및 기획재정부 장관 등이 정한 율을 초과할 수 없도록 하고 있으며, 「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」(이하 ‘업무수행지침’이라고 함) 제97조(설계변경 관리) 제3항에 따르면 건설사업관리기술인은 시공자로부터 설계변경에 따른 계약금액 조정 요청이 있을 시 계약금액조정요청서를 검토·확인하여 발주청에 제출하여야 하며, 발주청은 접수한 계약금액조정요청서를 검토·확인하여 승인해 주어야

한다. 또한 업무수행지침 제104조(준공검사 등의 절차)에 따라 건설사업관리 기술인은 시공자로부터 준공 정산 설계도서를 제출받아 이를 검토·확인하여야 하고, 발주청은 업무수행지침 제12조(발주청의 지도감독 및 업무범위) 제2항에 따라 각종 보고서의 처리상태에 대하여 건설사업관리기술인을 지도·감독하여야 한다.

그런데 건설사업관리기술인과 공사관리관은 ‘●●국제공항 국제선 하이드랜트 급유시설 개량공사(5차년도)’의 제1회 설계변경 시 【표2】와 같이 산재보험료를 ‘노무비×산재보험요율’로 산출하지 않고 ‘직접노무비×산재보험요율’로 오산출하여 과소 계상한 계약금액조정요청서를 승인해주었으며 이를 근거로 변경계약을 체결하였다.

【표2】 산재보험료 설계변경 내역

(단위 : 천원, VAT제외)

구 분	당초 금액	설계변경 금액 (기존)	설계변경 금액 (정정)	비 고
직접노무비	343,845	535,497	535,497	
간접노무비	25,100	39,091	39,091	
노무비	368,945	574,588	574,588	
산재보험료	13,761 (노무비×3.73%)	19,974 (직접노무비×3.73%)	21,432 (노무비×3.73%)	1,458천원 감액 변경

건설사업관리기술인은 준공검사 시점에서야 이를 인지하여 ‘준공검사(5차) 결과보고’를 통해 계약된 산재보험료인 19,974천원이 아닌 21,432천원으로 정산함이 타당하다고 작성하여 보고하였고, 공사관리관은 이를 재검토 지시 없이 승인해주었다.

●●공항에서는 제1회 설계변경을 통해 확정된 산재보험료만큼만 지급하거나, 제2회 설계변경을 통해 산재보험료를 올바르게 변경하여 지급하였어야 하나 건설사업관리기술인이 제출한 보고서의 적정 여부 검토를 소홀히하여 준공 정산 시 임의로 【표3】과 같이 계약내역서상 산재보험료를 초과하여 과다 지급하였다.

【표3】 준공금액 정산 산출내역서

(단위 : 천원)

구 분	계약내역	준공정산 금액 (기존)(A)	준공정산 금액 (정정)(B)	증감금액 (B-A)	비 고
산재보험료	19,974	21,432	19,974	△1,458	
경비	499,177	434,357	432,899	△1,458	
일반관리비	105,851	102,675	102,603	△71	
이윤	139,135	131,115	130,935	△180	
합계(VAT포함)	2,645,743	2,562,124	2,560,243	△1,880	

다만 산재보험료를 초과하여 지급하였더라도 정당히 지급하여야 할 금액이므로 설계변경 미이행에 따른 관련자 처분 외 초과 지급액 환수 조치는 불필요하다고 판단된다.

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① √√실장은 건설사업관리기술인에 대한 지도·감독을 소홀히 하여 공사 설계 변경을 미이행하고 임의로 계약금액을 초과하여 보험료를 지급한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

시 정 요 구

49

제 목 시설공사 공정 변경에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 공사

내 용

●●공항에서는 2025년 ‘●●공항 국제선청사 〇층 홀 개선 전기공사(1차년도)’를 【표1】 과 같이 시행하고 있다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)
●●공항 국제선청사 〇층 홀 개선 전기공사(1차년도)	2025.04.30.~2025.12.31.	864,220

위 공사는 ●●공항 국제선청사 〇층 홀 지역의 유휴공간인 일반대합실을 격리대합실로 개량하고, 〇층 면세점인도장 이전 설치 및 신규 상업시설 조성을 위한 사업에 따른 전기공사로, 사업시행을 위해 임대시설(항공사 및 식음시설)¹⁴¹⁾ 창고의 임시 이전이 필요함에 따라 전기공급 및 계량을 위한 임시분전반(각 1면) 설치가 공정에 포함되어 있다.

그런데 감사기간 현장 확인 결과, 임대시설 임시창고의 부하설비 용량¹⁴²⁾이

141) ◇◇항공 및 ☼☼ 임시창고

142) ◇◇항공 임시창고 : 0.2KW, ☼☼ 임시창고 : 2.2KW

크지 않아, 전기공급은 기존전원의 활용이 가능하고 전기계량은 정액부과가 가능하여 분전반(2면) 설치가 불필요하므로 【표2】의 공정을 공사에서 제외할 필요가 있다.

【표2】 분전반 설치 공정

공 종	규 격	단 위	수 량	비 고
강제전선관	ST 36C	M	8	
전력케이블	F-CV 6mm ² /4C	M	8	
접지용전선	F-GV 6mm ²	M	8	
폴박스	100×100×100	EA	1	
분전반(※※ 임시)		면	1	
분전반(◇◇항공 임시)		면	1	

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 ‘●●공항 국제선청사 ○층 홀 개선 전기공사(1차년도)’에 반영되어 있는 임대시설 임시창고의 분전반(2면) 설치 공정을 제외하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(4,898천 원)하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

50

제 목 시설공사 공사범위 중복에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 공사

내 용

●●공항에서는 2025년 ‘●●공항 국제선 계류장 항공등화시설 개량공사(6차년도)’ 및 ‘●●공항 유도로중심선등 신설 및 기타공사’를 【표1】 과 같이 시행하고 있다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)
●●공항 국제선 계류장 항공등화시설 개량공사(6차년도)	2025.01.01.~2025.12.31.	461,854
●●공항 유도로중심선등 신설 및 기타공사	2025.04.21.~2025.12.15.	839,766

‘●●공항 국제선 계류장 항공등화시설 개량공사(6차년도)’는 국제선 계류장 콘크리트 포장 노후로 인한 재포장 공사에 따른 항공등화시설 개량을 위한 사업이고, ‘●●공항 유도로중심선등 신설 및 기타공사’는 유도로(D3~P6)에 유도로중심선등 설치, 이동지역 포장보수에 따른 항공등화시설 개량 및 유도로안내등(P4~P6 유도로안내등 이설 6면) 개량을 위한 사업이다.

그런데 감사기간 현장확인 결과 【표1】 공사의 감독자가 상이하여, P4 유도로 안내등 이설 내용을 인지하지 못하였고, 후에 발주한 ‘●●공항 유도로중심선등 신설 및 기타공사’에 P4 유도로안내등 이설공정을 포함하고 있어 ‘●●공항 국제선 계류장 항공등화시설 개량공사(6차년도)’와 중복반영 되어 있는 【표2】의 공정을 공사에서 제외할 필요가 있다.

【표2】 P4 유도로안내등 이설 공정

공 종	규 격	단 위	수 량	비 고
유도로안내등 철거/재설치	2.8m(P4/←P→)	식	1	
1종금속제가요전선관	42C, 방수	M	1	
유도로안내등 기초 설치	1000*600*3500	식	1	
고압케이블 설치	6.6kV F-CV 8SQ*1C-2열	M	30	
배관 및 초속경, 아스콘	유도로안내등 이설구간	M	5	
절연변압기	6.6A/6.6A 100W	EA	1	

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 ‘●●공항 국제선 계류장 항공등화시설 개량공사(6차년도)’ 및 ‘●●공항 유도로중심선등 신설 및 기타공사’에 중복되어 반영되어 있는 P4 유도로안내등 이설공정을 제외하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(6,515천 원) 하시기 바랍니다.(시정)

주 의 · 시 정 요 구

51

제 목 공사 준공금액 정산 시 간접비(이윤) 산정 부적정
관 계 부 서 ●●공항
구 분 공사
내 용

●●공항에서는 공항 감시환경 개선을 위하여 종합상황실과 외곽경비과학화 통제실을 통합하는 ‘●●공항 통합운영센터 상황실 이전 및 기타 통신공사’를 【표1】 과 같이 시행 · 완료하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
●●공항 통합운영센터 상황실 이전 및 기타 통신공사	2024.09.02.~2024.12.27.	504,970

「공사계약일반조건」 제40조의2(국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료의 사후정산)에 따르면 계약담당자는 「정부 입찰·계약 집행기준」 제93조에 의하여 국민건강보험료, 노인장기요양보험료 및 국민연금보험료를 사후정산 하기로 한 계약에 대하여 대가지급 시 제94조에 정한 바에 따라 정산 하여야 하며, 일반관리비와 이윤의 정산은 【표2】 조달청 질의 회신¹⁴³⁾과 같이 그 기준이 되는 금액의 변동이 발생하면 그에 따라 함께 연동되어 변경하여 준공금액을 산출하고 정산하여야 한다.

143) 공개번호 : 1708110038, 2017. 8. 11.

【표2】 일반관리비 및 이윤 정산 관련 질의·회신 사례(2017년 8월)

- (질의요지) 국민건강보험료 및 국민연금보험료, 산업안전보건관리비, 환경보전비 등 사용실적에 따라 정산되는 법정경비의 정산 시 일반관리비 및 이윤도 함께 연동하여 정산되는 것인지 여부
- (회신요지) 발주기관의 예정가격 작성 및 계약상대자가 제출하는 산출내역서에서 일반관리비(재료비+노무비+경비)의 합계액에 일정비율을 곱하여 산출하고 이윤도 공사원가 중 노무비, 경비와 일반관리비 합계액의 일정비율을 계상하여 작성하며, 공사 계약기간, 계약내용 등의 변경으로 계약금액을 조정 시에도 「공사계약일반조건¹⁾」에 따라 간접노무비, 산재보험료 및 산업안전보건관리비 등과 일반관리비 및 이윤을 산정함. 위와 같은 동일한 논리로 보험료의 정산으로 계약금액이 조정되면 이에 비례하여 변동되는 일반관리비, 이윤 등도 계약상대자가 제출한 산출내역서상의 율을 적용하여 계약금액을 조정하고 정산하여야 함

주: 제20조, 제23조 제1항

그런데 ●●공항에서는 위 공사에 대하여 준공금액을 산출하면서 상기와 같이 이윤도 정산하여야 했으나, 【표3】 과 같이 이윤은 계약금액을 그대로 적용 후 정산하여 준공금액을 2,510,430원 과다 지급하였다.

【표3】 공사 원가계산서

(단위 : 원)

구 분	계약금액	준공금액(정산 후)			비 고
		실제 적용	정상 반영 시	차 액	
재료비, 노무비	375,997,917	375,997,917	375,997,917	-	
경 비(보험료 등)	46,714,376	31,361,370	31,361,370	-	
일반관리비	25,362,737	24,441,557	24,441,557	-	(재료비+노무비+경비)*6%
이 윤	27,262,890	27,262,890	24,980,674	2,282,210	(노무비+경비+일반관리비)*14.0235%
부가가치세(VAT)	47,533,792	45,906,372	45,678,152	228,220	
총 합	522,871,712	504,970,100	502,459,670	2,510,430	

[관계부서 의견] ●●공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① √√실장은 공사 준공금액 정산 업무를 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ●●공항장은 ㉠ 준공금액 간접비(이윤) 산정 오류로 인해 ‘●●공항 통합운영 센터 상황실 이전 및 기타 통신공사’ 준공 시 추가 지급한 2,510,430원을 환수하시기 바라며,(시정) ㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

52

제 목 임대료 및 임대보증금 부과 업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 임대
내 용

가. 기본임대료 부과에 관한 사항

○○공항에서는 2025년에 여객터미널 내 편의점 신규 운영자를 선정하였으며, 임대차계약 현황은 【표1】 과 같다.

【표1】 ○○공항 편의점 임대차계약 현황

구 분	임차인	계약기간	면적	2025년 임대료
편의점	(주) 	2025.06.05.~2030.06.04.	49.6㎡	- 기본임대료(월 1,222천원) - 매출연동임대료(매출액의 30.21%)

「재산관리규정」 제3조(용어의 정의) 제4호, 임대차계약서 제1조(용어의 정의) 제1호 및 제5조(임대료 구분) 제1항에 따르면 ‘임대료’란 임대목적물을 사용 수익하게 하고 그 대가로 받는 금원으로, 상업시설¹⁴⁴⁾ 임대료의 경우 기본임대료(업무시설 단가에 임대면적을 곱한 금액)와 매출연동임대료(매출액에 낙찰된 요율을 곱한 금액)로 구성되며, 이 중 ‘기본임대료’는 임대차계약서 제5조(임대료 구분) 제3항에 따라 시설물설치승낙일(영업준비기간)로부터 부과하도록 되어 있다.

144) 영업요율(매출연동임대료) 방식을 적용하는 상업시설을 말함

그런데 ◎◎공항에서는 상기 편의점에 대한 기본임대료를 시설물 설치승낙일(2025. 6. 4.)로부터 부과하지 않고 영업을 개시한 시점인 2025. 6. 12. 일자부터 부과하였다.

나. 임대보증금 부과(계약특수조건 이행 관리)에 관한 사항

◎◎공항에서는 여객터미널 내 미술품판매장을 운영하고 있으며, 임대차계약 현황은 【표2】와 같다.

【표2】 ◎◎공항 미술품판매장 임대차계약 현황

구 분	임차인	계약기간	면적	2025년 임대료	임대보증금
미술품판매장	☂☂	2017.04.11.~2026.04.10. ¹⁾	18.75㎡	20,330천원(고정임대료)	9,853천원

주: 1. 계약 갱신기간 포함(1차 갱신 2020.04.11.~2022.04.10. / 2차 갱신 2022.04.11.~2024.04.10. / 3차 갱신 2024.04.11.~2026.04.10.)

◎◎공항에서는 위 임대차계약을 최초(1차) 갱신하면서(2020년) 임대보증금 증액에 대한 사항을 【표3】과 같이 계약 특수조건으로 반영하였으며, 이후 2, 3차 갱신 시에도(2022년, 2024년) 해당 특수조건을 유지하여 계약을 체결하였다.

【표3】 임대보증금 관련 계약특수조건(2020년 갱신계약서)

<계약 특수조건> 계약서 제7조 제2항에도 불구하고 갱신 최초 년도에 계약상대자가 납부하여야 할 임대보증금은 기존 계약 임대보증금의 105/100인 금 9,384,370원으로 하며, 계약상대자는 본 갱신 계약이 계속되는 동안 보증금 납부액의 총합이 연간 임대료의 12분의 9에 달할 때까지 매년 직전 년도 임대 보증금의 5/100를 추가로 납부하여야 한다.

그런데 ◎◎공항에서는 위 갱신계약을 체결한 이후 계약 특수조건 이행 관리를 소홀히 하여 2021~2023년에 임대보증금 추가 납부가 이루어지지 않았다. 또한

2024년 3차 갱신계약을 체결하면서 최초 임대보증금(9,384천 원)의 5%를 인상하여 임대보증금을 부과하였으나 이후 2025년 추가분을 청구하지 않아 현재 【표4】와 같이 적정 임대보증금이 확보되어 있지 않은 상황이다.

【표4】 임대보증금 부족분

(단위 : 천원)

구 분	현 보유 보증금	적정 보증금(2025)	부족분	비 고
미술품판매장	9,853	10,346	493	2025년 보증금 추가분 미청구

[관계부서 의견] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① √√실장은 「재산관리규정」(임대차계약서)에 따른 임대료 및 임대보증금 부과 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ◎◎공항장은 ㉠ 누락된 기본임대료(편의점, 321천 원) 및 임대보증금(미술품 판매장, 493천 원)을 부과하시고, (시정) ㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

53

제 목	상업시설 점검 및 평가 업무 소홀
관 계 부 서	○○공항
구 분	임대
내 용	

○○공항에서는 여객터미널 내 이용객 편의를 위한 상업시설을 유치하여 임대차계약을 체결하고 관리·운영 중에 있다.(2025년 9월 감사일 현재 면세점 등 11개 상업시설 운영 중)

상업시설 임대차계약서 제15조(영업) 제7항 및 「상업시설 평가지침」 제4조(내부평가)에 의하면 평가자¹⁴⁵⁾는 연초에 상업시설 평가계획을 수립하여 [별표1](내부평가 기준표)에 따라 월 1회 내부평가를 실시하고 분기별 보고하도록 되어 있다.

그런데 ○○공항에서는 2025년 연간 평가계획을 수립하지 않았고, 2025년 1월부터 9월 감사일 현재까지 상업시설(면세점 등 11개 시설)에 대한 월별 평가 및 분기(1~2분기) 보고를 시행하지 않았다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

145) 상업시설 평가 지침 제3조(용어의 정의)에 따른 공항별 입주업체 평가 및 모니터링 업무를 소관하는 담당자

조치할 사항

① √√실장은 상업시설 점검 평가 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 '주의' 조치하시기 바랍니다.

② ◎◎공항장은 ㉠ 임대차계약서 및 「상업시설 평가지침」에 따른 평가 및 보고 등을 이행하시고, (시정) ㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

개 선 요 구

54

제 목 여행사공용카운터 운영 관리에 관한 사항
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 운영
내 용

◎◎공항에서는 【표1】 과 같이 여객터미널 내 여행사공용카운터를 설치하여 운영하고 있다.

【표1】 ◎◎공항 여행사공용카운터 현황

구 분	위 치	수 량	비 고											
국제선	① 체크인카운터 전면	3식	- 카운터(7식) 신규 구매설치 : 국제(6), 국내(1) <table><tr><th>취득년도</th><th>수량</th><th>구매비용</th></tr><tr><td>2022년</td><td>2식</td><td>10,800천원</td></tr><tr><td>2024년</td><td>5식</td><td>30,600천원</td></tr></table>			취득년도	수량	구매비용	2022년	2식	10,800천원	2024년	5식	30,600천원
	취득년도	수량				구매비용								
2022년	2식	10,800천원												
2024년	5식	30,600천원												
	② 도착장 측면	3식												
③ 국내선		2식	* 국내선 카운터(1식)은 1997년 취득											

* 국내선 카운터(1식)은 1997년 취득

◎◎공항에서 수립한 ‘◎◎공항 여행사공용카운터 운영계획(안)’¹⁴⁶⁾에 따르면 카운터는 여행사가 공용으로 사용하되, ① 체크인카운터 전면지역은 지역·소규모 여행사, ② 도착장 측면 지역은 전국·대형 여행사 중심으로 이용하도록 하면서 (③ 국내선 지역은 여행사 규모와 관계없이 모든 여행사가 사용) 【표2】 와 같은 이용 조건을 정하였다.

146) ◎◎공항-13949(2024. 12. 18.) ‘◎◎공항 여행사 공용카운터 운영계획(안)’

【표2】 카운터 이용 유의사항

■ 여행사 공용 카운터는 한국공항공사 ◎◎공항의 소중한 재산이며 이용객 편의를 위해 공사에서 제공하는 공용 시설임에 따라 훼손·파손 발생 시 귀책 사유에 근거 사용기관(사)에 원상회복 및 비용 청구 예정임을 알려드립니다. 다음사항 준수를 통해 공항 운영에 협조하여 주시기 바랍니다.

- 1) 사용 완료 후 소속 여행사 표지 제거 등 정리 정돈 실시 철저
- 2) 불필요한 물품 및 위해물품(칼, 가위, 기타 위해 물질) 보관 금지
- 3) 특정 여행사 점용 금지(샌딩 대상 단체가 없으나 해당 카운터 지속 점용)
- 4) 상기 사항 미이행 또는 공항 운영에 장애가 되는 행위(소란 행위 등) 적발 시 해당 여행사 카운터 사용 제한 및 공항시설법에 따른 적의 조치
- 5) 기타 효율적 공항 운영을 위한 공사의 요구사항에 협조

그런데 위 유의사항에 대해서는 여행사에 문서로 1회 안내하였을 뿐¹⁴⁷⁾ 사용 승인 절차나 공사 재산(카운터) 사용에 대한 조건(임대료·전기시설사용료 부과 검토 등) 및 구체적인 관리책임 등에 대해서는 별도로 정한 바 없고, 실제 감사 기간 중 확인한 결과 【그림】 과 같이 특정 여행사가 카운터를 점용하거나 불필요한 물품 방치 등이 상시 발생하고 있는 상황으로, 관리체계 개선이 필요하다.

【그림】 여행사공용카운터 사용 실태

(생략)	(생략)
특정 여행사 점용	물품 상시 방치

[관계부서 의견] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

147) ◎◎공항-13975(2024. 12. 19.) ‘◎◎공항 여행사 공용 카운터 운영계획(안) 알람’

조치할 사항

◎◎공항장은 공사 재산에 대한 특정 여행사의 점용, 승인받지 않은 물품 등의 장기 방치가 발생하지 않도록 현행 여행사공용카운터 운영 관리체계를 개선하고 공사 재산에 대한 사용책임을 명확화하시기 바랍니다.(개선)

주 의 요 구 · 통 보

55

제 목 항공보안분야 자회사 위탁관리 감독업무 소홀
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 위탁관리
내 용

◎◎공항에서는 ▲▲(주) ◎◎공항지사(이하 ‘자회사’이라고 함)에 대하여 항공보안분야 위탁관리 감독업무를 수행하고 있다.

「자회사 위탁관리 감독지침」 제6조(복무) 및 제22조(감독자 작성서류)에 따르면 감독자¹⁴⁸⁾는 자회사로부터 과업내용서에 명시된 주간 및 월간 작업계획 등에 대한 자료를 제출받아 감독자의 주간일지에 구체적으로 기록하고 유지 관리하여야 하며, 주간 감독일지는 주 단위로 작성하도록 하고 있다.

이에 따라 각 소속기관의 자회사 위탁관리 감독자는 자회사의 작업계획 등 과업내용서에 명시된 세부사항을 반영한 감독일지를 주 단위로 작성하여 관리하는 등 자회사 업무 수행이 적정히 이루어질 수 있도록 관리·감독을 철저히 하여야 한다.

그런데 2025년 ◎◎공항 항공보안분야(경비) 위탁관리 감독자의 주간 감독일지 작성여부를 확인한 결과, 자회사에서 제출한 작업계획 등을 반영한 주간 감독일지 작성을 누락하는 등 관련 지침을 미준수하였다.

148) 감독부서의 장으로부터 자회사 위탁관리 분야의 계약 이행에 대한 감독업무를 위임받은 직원을 말함

[관계부서 의견] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① √√실장은 항공보안분야 자회사 위탁관리 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ◎◎공항장은 자회사 위탁관리 감독자가 관련 지침에 따라 주간 감독일지를 작성하도록 하는 등 자회사 업무 수행에 대한 관리·감독을 철저히 할 수 있도록 만전을 기하시기 바랍니다.(통보)

주 의 · 시 정 요 구

56

제 목 유형자산 취득 업무 소홀

관 계 부 서 ◎◎공항

구 분 물품

내 용

◎◎공항에서는 2024년 하계 특송기간 대비 발렛주차 보관장 확보 등 원활한 주차장 관리를 위해 【표】와 같이 발렛전용 입출차 차단기를 구매 설치¹⁴⁹⁾하였다.

【표】 발렛주차 전용 차단기 설치내역

구매 품목	설치위치	설치금액	취득일자	예산항목
발렛전용 차단기	P4 주차장 인근	3,950천 원	2024.07.02.	시설관리유지비-경상경비

「물품관리규정」 제17조(구매요구 및 지시 등)에 따르면 물품운용장은 업무 수행에 필요한 물품을 물품관리장에게 구매요구를 하여야 하나, 예외적으로 1건당 1,000만 원을 초과하지 않는 한도 내에서 물품을 취득 또는 수리하여 사용할 수 있으며, 유형자산의 경우에는 그러하지 않도록 규정하고 있다.

또한, 「물품관리지침」 제11조(유형자산 편입기준)에서는 내용연수가 1년을 초과하고 취득단가가 100만 원 이상의 물품을 유형자산으로 기준하고 있으며, 제18조(물품운용장 물품취득)에 의하면 물품운용장은 공항 운영에 지장을 초래

149) ◎◎공항-7970(2024. 7. 26.) ‘발렛주차 보관장 차단기 설치 결과보고’

하는 긴급한 경우로서 물품관리장의 승인을 얻은 예외적인 경우에는 총 금액이 100만 원을 초과하지 않는 한도 내에서 유형자산을 취득할 수 있도록 하고 있다.

따라서 각 소속기관에서는 유형자산을 취득할 경우, 관련 규정과 지침을 준수 하여 물품관리장에게 구매 요구하고 적정성을 검토받는 등 적정한 물품취득 절차가 이루어질 수 있도록 하여야 하며, 예외적인 상황에서 유형자산을 취득하는 경우라 하더라도 총 금액이 100만 원을 초과하지 않아야 한다.

그런데 【표】와 같이 ◎◎공항에서 구매 설치한 발렛 주차 전용 차단기는 유형 자산에 포함되며, 물품운용장이 취득할 수 있는 상황이 아님에도 불구하고 자체 취득 방식을 통해 구매 설치하는 등 관련 규정과 지침을 미준수하였다.

아울러, 해당 사항은 KAC CSA(내부통제 자체평가) 체크리스트에 포함된 항목 으로서, ◎◎공항에서 실시한 평가 결과를 확인한 결과, ‘이상없음’으로 점검하였다.

다만, 본 건은 ◎◎공항 감사기간(2025. 9. 1. ~ 2025. 9. 5.) 중 자진 신고로 접수된 사항으로서, 2024년 2월부터 시행된 주차 대행 운영 실적을 확인한 결과, 2024년 1분기 실적(평균 1,209대) 대비 동년 2분기 실적(평균 2,403대)이 약 99% 증가¹⁵⁰⁾하여 차량 보관 인프라가 매우 부족한 상황이었음을 확인하였다.

또한, 업무 담당자 면담 결과, 차단기 설치 시기(2024년 7월)는 하계 성수기를 앞둔 시점으로서, 이용객 급증 및 주차 대란이 예상되는바, 차량 보관 인프라가 부족할 경우, 불가피하게 발렛 차량을 구내도로에 임시 보관하는 등 여객 불편 및 안전 문제를 야기할 수 있어, 이를 방지하기 위해 임시 주차장(P4) 내 차량 보관장을 추가 조성하고자 차단기를 긴급 설치한 것임을 확인하였다.

150) 2024년 3분기 주차 대행 실적 : 평균 3,638대, 동년 4분기 주차 대행 실적 : 평균 2,819대

따라서 감사기간 중 확인한 사항을 종합적으로 고려해 볼 때, 소속기관에서 해당 사항에 관하여 자진 신고하였고, 하계 성수기 대비 주차대란 등에 따른 여객 불편을 최소화하고 구내도로 교통안전을 도모하고자 보관장 추가 조성을 위해 차단기를 긴급 설치한 것으로 판단하여 관련자 ‘주의’ 처분하고자 한다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① √√실장은 유형자산 취득 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 ㉠ 해당 자산을 부외자산 등재를 통해 유형자산에 준하여 관리하시기 바라며,(시정) ㉡ 소속 직원을 대상으로 교육을 실시하는 등 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구 · 통 보

57

제 목 업무용 차량 운영 관리 소홀

관 계 부 서 ○○공항

구 분 총무

내 용

○○공항에서는 효율적인 업무 수행을 위하여 【표1】 과 같이 업무용 차량을 운영 및 관리하고 있다.

【표1】 ○○공항 업무용 차량 현황

구 분	보유차량	임차차량	계
수 량	18대	1대	19대

「차량관리예규」(예규 제176호, 2024. 8. 12. 개정 시행) 제18조(점검구분)에 따르면 차량관리장¹⁵¹⁾은 보유차량에 대한 정기 점검계획을 월간 단위로 수립하여 월간점검정비기록부에 따라 점검을 하여야 하며, 제19조(관계서류 기록유지)¹⁵²⁾에 의하면 차량운용장¹⁵³⁾은 월간점검정비기록부를 기록 유지하도록 하고 있다.

따라서 각 소속기관에서는 보유 중인 업무용 차량에 대하여 월간 점검계획에 따른 정기적인 점검을 추진함으로써 차량의 예방정비를 도모하는 등 업무용 차량 관리에 만전을 기하여야 한다.

151) ○○ 및 소속기관 내 차량을 총괄·관리하는 부서의 장(부장이 없는 경우 파트장)을 말함

152) 「차량관리예규」(예규 제167호, 2024. 8. 12. 개정 시행 이전의 것) 제19조(관계서류 기록유지)에서는 차량 관리장 및 차량운용장이 월간점검정비기록부를 기록 유지하도록 하였음

153) 차량을 관리·사용하는 부서의 장을 말함

그런데 ◎◎공항에서 2024년부터 2025년 8월까지 실시한 업무용 차량에 대한 정기 점검계획 수립 여부 및 월간점검 실시 내역을 확인한 결과, 【표2】와 같이 보유차량 18대에 대한 정기 점검계획을 미수립하였고, 소방구조대 업무용 차량 5대를 제외한 보유차량 13대에 대한 월간점검을 누락하였다.

【표2】 업무용 차량 월간 점검계획 수립 및 월간점검 실시내역

구 분	월간 점검계획 수립 여부	월간점검 실시 여부	비 고
2024.01월~12월	미수립	보유차량 13대 미실시	소방구조대 보유차량 5대 월간점검 실시
2025.01월~08월			

아울러 소방구조대 업무용 차량 5대에 대한 월간점검 실시내역을 확인한 결과, 「차량관리예규」에서 정한 월간점검정비기록부에 따라 점검을 실시하여야 하나 별도 서식으로 점검을 실시하고 있어, 관련 예규를 준수한 월간점검이 이루어질 수 있도록 개선할 필요가 있다.

본 사항은 업무용 보유차량에 대한 관리 업무를 일부 누락한 것이 아닌, 관련 예규에 따른 정기 점검계획 수립 및 월간점검 실시를 미이행한 것으로 판단되어 관련자 ‘경고’ 처분하고자 한다.

[관계부서 의견] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① √√실장은 업무용 차량 운영 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ◎◎공항장은 관련 예규를 준수하여 업무용 차량에 대한 정기 점검계획 수립 및 월간점검을 철저히 하는 등 업무용 차량 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.
(통보)

개 선 요 구

58

제 목 주차공간 폐쇄 대비 대체 방안 마련에 관한 사항
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 운영
내 용

◎◎공항에서는 공항 이용객 편의 증진을 위하여 【표】와 같이 여객 주차장을 운영하고 있다.

【표】 ◎◎공항 여객주차장 운영 현황

구 분	P1	P2	P3(임시)	P4(임시)	주차빌딩	발렛주차장	계
주차면 수	1,113	1,703	808	463	1,090	209	5,386

◎◎공항은 2025년 7월부터 2025년 12월까지 주차빌딩 방수공사¹⁵⁴⁾를 추진 중이며 감사기간(2025. 9. 1.~2025. 9. 5.) 중 확인 결과, 3층과 4층(옥상)을 폐쇄하여 주차공간 580면을 활용하지 못하고 있는 상황¹⁵⁵⁾이었다.

이에 따라 ◎◎공항에서는 여객 불편 최소화 등을 위하여 공항 인근 지자체(충북경제자유구역청) 소유 부지를 사용할 수 있도록 협조 요청¹⁵⁶⁾하였으나, 불가통보 받음에 따라 주차장 만차로 인한 불가피한 상황에 한하여 공항 지역 내 구내도로 가변에 주차할 수 있도록 안내하고 있으며, 공항으로부터 안내를 받은 차량을 대상으로 포스트잇을 부착하여 관리하고 있다.¹⁵⁷⁾

154) ◎◎공항-5345(2025. 5. 13.) '시행계획 보고(◎◎공항 여객터미널 및 기타건물 시설개선공사)'

155) 현재, 주차빌딩 3층은 개방이 완료(2025. 9. 18.)되었으며, 4층(옥상)은 공사를 진행 중임(약 300면 잠식)

156) ◎◎공항-9613(2025. 8. 22.) '충북 1지구 A-3획지 사용 협조요청'

「주차장관리예규」 제4조(주차장 운영)에 따르면 주차장은 행사전용 주차장, 직원(월정) 주차장, 유료 주차장(예약주차장 포함)으로 구분하여 운영하도록 하고 있고, 제8조(주차료)에 의하면 소속장은 유료 주차장을 이용하는 차량으로부터 공사에서 정한 사용료를 징수¹⁵⁸⁾하도록 하고 있다.

이에 따라 ○○공항에서는 차량을 이용하는 공항 이용객을 대상으로 관련 예규 및 규정에 따라 유료 주차장에 주차하도록 하고 주차장 사용료를 징수하여야 하나, 공항으로부터 구내도로 가변 주차를 안내받아 주차한 차량에 대해서는 주차료를 징수하지 않는 실정¹⁵⁹⁾이다.

상기와 같이 ○○공항에서 실시한 조치는 공항 이용객의 불편을 최소화하기 위하여 불가피하게 추진한 일시적인 방책으로 판단할 수 있으나, 유료 주차장을 이용하는 이용객과 형평성 문제가 발생할 수 있으며, ○○공항에서 직접 구내도로 가변 주차를 안내하고 있는 점을 악용한 불법주차 가중을 초래할 수 있다.

아울러, 주차 차량이 구내도로 차선을 잠식함으로써 공항 지역 내 원활한 교통 질서를 방해하는 등 공항 이용객과 상주직원의 불편을 초래하고, 교통사고 발생 야기 등 안전사고 위험이 증가할 우려가 있다.

그리고 본 조치 사항은 단기적으로 상황을 모면할 수 있을지라도 근본적인 대책이 될 수 없으며, 향후 ○○공항 국제선 터미널 증축¹⁶⁰⁾과 주차시설 신축¹⁶¹⁾ 등 주차시설 폐쇄를 수반하는 사업 추진이 예상되는바, 주차시설 사용이 제한되는 상황이 재발할 경우, 동일한 문제 발생이 반복될 것으로 판단된다.

157) 공항 전광판을 활용하여 안내 중이며, 자회사 직원이 주차 지역을 안내하고 포스트잇을 부착하여 관리 중임

158) 직원(월정)주차장을 이용하는 차량은 별도 월정주차료를 부과함

159) 구내도로 가변은 주차장에 포함되지 않아 주차료를 미정산하며, 이에 따라 주차 중 사고 발생 시 보험적용 미대상임

160) ●●실-1350(2024. 6. 3.) ‘○○국제공항 시설확충 추진 기본계획(안)’

161) ●●실-3746(2025. 11. 14.) ‘○○공항 주차시설 신축 사업계획(안)’

또한, 최근 본 사항과 관련하여 주차료 징수 형평성과 구내도로 안전 위협 등 이용객 불편 문제를 지적한 언론보도¹⁶²⁾가 제기되는 등 외부 환경으로부터 관심을 받고 있는 상황이며, 이에 효과적인 대응 방안을 마련하지 못한다면 여객 서비스 수준 하락 등 중부권 거점 공항으로서 대외 이미지 실추가 우려된다.

이에 따라 ◎◎공항에서는 향후 발생이 예상되는 주차공간 부족 현상에 대비하여 공항 인근에 위치한 임시 주차장 가용 부지를 다각적으로 모색하고 소유주와 협의를 추진하는 등 대체 방안을 사전에 확보할 필요가 있다.

또한, 소속기관 자체 검토에 따라 상시 주차장 추가 확보가 필요하다고 판단하는 경우, 공항 인근 부지 매입 검토를 추진하는 등 주차공간 부족 문제로 여객 불편이 발생하지 않도록 개선 방안을 적극적으로 마련할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◎◎공항장은 공사 등으로 인한 주차시설 부족 상황에 대비한 효과적인 대응 방안을 사전에 마련하여 상황 발생 시 즉각적으로 대응하는 등 여객 불편을 최소화할 수 있도록 하시기 바랍니다.(개선)

162) 2025. 9. 23., ♀♀ NEWS ‘◎◎공항 불법 주차 몰살...공항 측이 ‘도로 주차 안내?’

주 의 · 시 정 요 구

59

제 목 탑승교용품 재고수준 책정 및 부외예비품 관리 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 물품
내 용

○○공항에서는 ‘○○공항 탑승교 개선 사업’을 【표】 와 같이 시행·완료하였다.

【표】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
○○공항 탑승교 개선 사업	2023.08.26.~2023.12.24.	750,909

「물품관리지침」 제9조(재고수준)에 따르면 물품운용장은 예비품 중에서 항공기 안전운항을 위하여 일정재고를 보유하여야 하는 탑승교용품에 대해서는 재고수준을 책정하여 관리토록 하고 있으며 동 지침 제16조(부외예비품) 제2항에는 물품운용장이 부외 예비품을 취득할 시 이를 전산(ERP)에 등재토록 하고 있다.

그런데 ○○공항에서는 탑승교용품에 대한 재고수준을 책정하지 않고 있어 탑승교 장애 발생 시 적정 수준 예비품 미보유로 유지보수 작업이 지연되어 여객 불편을 초래할 수 있으며, 불필요한 예비품을 보유하거나 기준 대비 과도한 수량을 보유하여 장기 재고화로 인한 예산 낭비 등이 우려되므로 「물품관리지침」 [별표2]에 따른 운용수준¹⁶³⁾과 안전수준¹⁶⁴⁾을 고려하여 재고수준을 책정할

163) 관련법규에서 보유하도록 정한 재고 유지량

164) 데이터, 유지보수경험 등을 감안하여 물품운용장이 ‘예비품 보유기준’ 에서 정한 양

필요가 있다. 또한 ○○공항에서는 【표】의 사업을 통해 취득한 부외 예비품을 전산(ERP)에 등재하지 않고 입출고 수량을 수기로 관리하고 있어 실재고와 전산(ERP) 물량이 일치하지 않으므로 재고관리의 정확성과 효율성 확보, 운용수준 데이터화를 위해 부외 예비품을 전산(ERP)에 등재하여 관리할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① √√실장은 탑승교용품에 대한 재고수준을 책정하지 않고 부외예비품 재고 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 가 ‘○○공항 탑승교 개선사업’을 통해 취득한 부외 예비품을 전산(ERP)에 등재하여 관리하시기 바라며,(시정) 나 소속직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

주 의 요 구

60

제 목 배관 매설 공사 검측업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항에서는 시설 노후에 따른 누수 문제를 해결하기 위해 【표】와 같이 ‘○○공항 오수처리장 급수배관 교체공사’를 시행·완료하였다.

【표】 사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
○○공항 오수처리장 급수배관 교체공사	2023.10.27.~2023.12.05.	64,090

「공사감독규정」 제8조(감독자의의무) 제2호에 따르면 감독자는 공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표 등 관계서류의 내용대로 시공되는지를 공사시행 단계별로 시의적절하게 확인하고, 검측사항을 검측대장에 기록유지토록 하고 있으며, 제13조(공사시행) 제3항에 따르면 공사 감독자는 시공자로부터 검측확인서를 제출받고 그 제출된 내용을 확인하여 이상이 없는 경우에 한하여 다음 공정에 착수하게 하여야 하며 검측이력을 검측대장에 기록 관리하여야 한다.

그런데 【표】 공사의 시방서 2.1 ‘배관 매설을 위한 터파기 및 되메우기’에서 동파방지를 위해 급수배관의 매설 깊이를 1.0m 이상 하도록 하고 있어, 되메우기 전 지면으로부터 배관 상단까지 측량을 실시하여 매설 깊이를 측정하고 기록

하였어야 하나, 공사 감독자가 이에 대한 검측 확인서를 제출받고 확인한 사실이나 검측이력을 검측대장에 기록한 사실을 확인할 수 없었으며, 시공사가 제출한 월간 공정보고를 통해 일부 작업사진을 확인할 수 있었으나 단순 터파기 작업 중 촬영한 사진으로 매설깊이를 측량한 값을 확인할 수는 없었으므로 공사 감독자가 급수 배관 매설작업 검측업무를 소홀히 하였다고 판단된다.

[관계부서 의견] ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① √√실장은 시설공사 검측업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다.

② ◎◎공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

경 고 요 구

61

제 목 현장 안전관리 업무 소홀

관 계 부 서 ○○공항

구 분 안전

내 용

○○공항에서는 2024년 ‘○○공항 임시주차장 CCTV 증설 및 기타 통신공사 관급자재 구매’를 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
○○공항 임시주차장 CCTV 증설 및 기타 통신공사 관급자재 구매(현장설치도)	2024.10.01.~2024.11.30.	70,602

○○ ○●실에서는 「산업안전보건법」 및 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 등 관련 법규 준수 및 안전사고 예방과 체계적인 위험작업 관리를 위하여 「KAC 안전작업제도 개선계획」을 수립하여 위험성평가 및 작업허가제 등 안전작업제도 간 순환 체계를 마련하고 현장에서 이행하도록 소속기관에 시달(○●실-8254, 2023. 9. 26.)¹⁶⁵⁾ 하였다.

165) ○●실에서는 2020년 ‘현장 안전작업제도 시행계획’ 수립 후 2023년도에는 안전작업제도 간 시행 체계 정리 및 연계성 강화, 작업 안전성에 대한 확인·검토 사항 등을 반영하였고(○●실-8254, 2023. 9.26.) 이후 2024년에는 안전관리등급제, 안전경영시스템 평가 및 관련법령 개정 사항을 반영하여 KAC 현장 안전작업제도를 개선하였음(○●실-8018, 2024. 10. 7.)

그런데 ○○공항에서는 【표】의 사업을 시행하면서 CCTV 카메라 설치(41대) 시 고소작업¹⁶⁶⁾(CAMERA POLE 5M) 등이 수반됨에 따라 작업허가제 및 작업 전 안전점검회의(TBM)를 실시하여야 했으나 이를 이행하지 않는 등 현장 안전관리 업무를 소홀히 하였다.

더욱이 ○○공항에서는 【표】의 사업에 대한 KAC CSA(내부통제 자체평가)를 시행하면서 안전작업제도 관련 체크리스트(작업허가제 및 작업 전 안전점검회의(TBM) 실시)에 ‘이상없음’으로 점검하여 감사실에 제출하였다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① √√실장은 현장 안전관리 업무 및 KAC CSA 점검을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 소속 직원에 대하여 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.

166) KAC 안전작업허가제도 대상작업 : 고소작업(2m 이상), 화기 작업(용접, 용단 등), 밀폐공간 작업 등 총 21종 작업

주 의 요 구

62

제 목 전기공사 검측업무 소홀
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 공사
내 용

◎◎공항에서는 2024년 ‘◎◎공항 임시주차장 확장 전기공사’ ’를 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】공사 시행 현황

사 업 명	공사기간	준공금액(천원)
◎◎공항 임시주차장 확장 전기공사	2024.09.03.~2024.12.20.	88,886

「공사감독규정」 제8조(감독자의의무) 제2호에 따르면 감독자는 공사가 설계도서, 계약서, 공정계획표 등 관계서류의 내용대로 시공되는지를 공사시행 단계별로 시의적절하게 확인하고, 검측사항을 검측대장에 기록유지토록 하고 있으며, ‘◎◎공항 임시주차장 확장 전기공사’ 공사시방서 ‘별지 제10호 서식’ 및 ‘별지 제14호 서식’에 따라 검측사항을 기록 관리하여야 한다.

그런데 ◎◎공항에서는 【표】의 사업을 시행하면서 전원공급용 분전반의 각 차단기별 절연저항 및 접지저항 측정하고 기록하였어야 하나, 이를 이행하지 않고 검측일지를 누락하는 등 검측업무를 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ○○공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① √√실장은 전기공사 검측 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치 하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 소속 직원에 대하여 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.