

권 고

1. 제 목 : 오수펌핑장 유지관리 용역에 관한 사항
2. 관계기관 : ■■
3. 내 용

가. 업무개요

■■에서는 요양원 내 화장실의 이용과 외부로의 오수 배출을 원활하게 하려고 오수펌핑장 유지관리 용역계약을 체결 운영하고 있습니다.

[표 1] 유지관리 계약 내역

계약명	계약기간	계약금액	계약업체
오수펌핑장 유지관리 용역	2022.9.1.~2023.8.31	연간 4,620,000원 (월 385,000원)	(주)오투환경산업

나. 관계법령 및 판단기준


기획재정부 계약예규 「용역계약일반조건」 제14조(계약문서) 제1항에서 따르면 계약문서는 계약서, 유의서, 일반조건, 용역계약특수조건, 과업내용서 및 산출내역서로 구성되며 각 구성 항목은 상호보완의 효력을 가집니다.

또한, 같은 조건 제2항에 따라 「국가를 당사자로 하는 계약에 관한 법률」 시행령, 시행규칙, 특례규정, 관계 법령 및 이 조건에 정한 계약 일반사항 외에 해당 계약의 적정한 이행을 위하여 필요한 경우 용역계약 특수조건을 정하여 계약을 체결할 수 있습니다.

따라서 용역계약 추진 시에는 용역의 목적과 내용, 용역 범위, 용역 기간 등에 관한 계약을 체결하면서, 특수조건 및 과업 내용을 구체적이고 명확하게 작성하여, 용역계약 이행의 관리 감독에 대한 타당성을 확보하여야 합니다.

그런데 ■■에서 위탁 운영 중인 시설물 유지관리 업무에 대하여 용역계약 특수조건 및 과업 지시서 내역을 확인한 결과, 오수 “처리” 방식²⁾이 아닌 오수 “배출” 형태³⁾의 설비를 갖춘 모든 보훈요양원에서는 시설관리 직원의 정기적인 자체 점검으로 해당 시설 유지관리를 운영하고 있었는데, ■■에서는 오수 배출 방식으로 운영하고 있음에도 [표 3]과 같이 전문관리업체(수질 기사 및 수질환경 기술자 선임)에 위탁하여 오수펌핑장을 유지 관리하고 있었습니다.

[표 2] 오수펌핑 처리 계통도

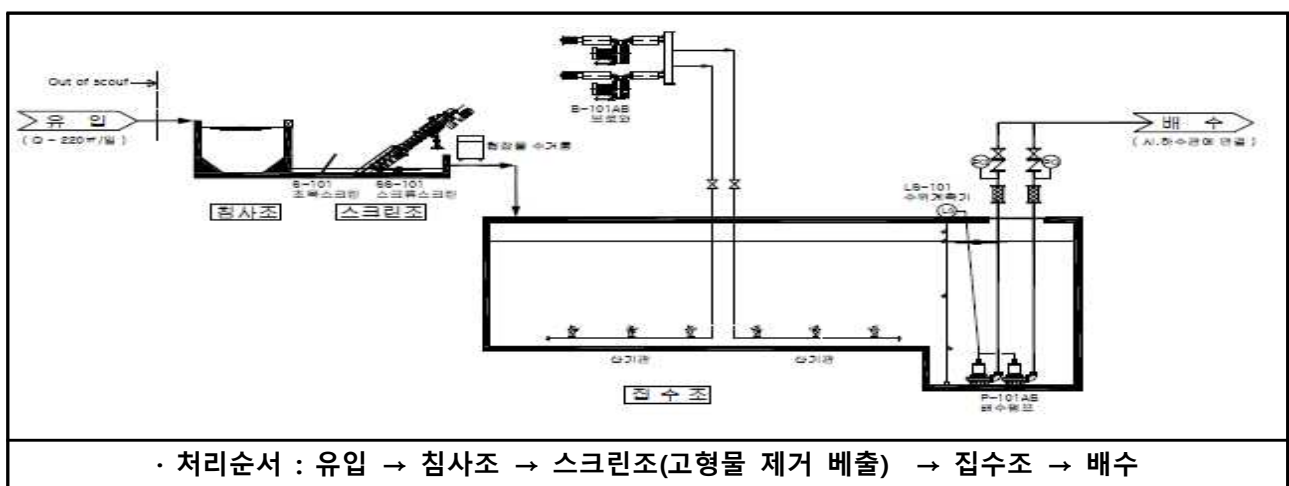

[표 3] 관리의 범위 과업 지시서 내용

구분	관리범위	과업지시서
관리자 자격	수질기사 및 수질환경 기술자	· 각종 기계시설의 작동상태 확인 1. 스크린 작동상태 확인 2. 브로어 작동상태 확인 3. 배수펌프 작동상태 확인 4. 급기 및 배기 작동상태 확인 5. 각종 밸브 및 제어판넬 작동상태 확인
기계설비 관리	유지관리	
관리 주기	주 1회	

또한, 과업 지시서와 용역계약 특수조건에 명시한 ‘기계시설의 작동상태

2) 정화조 방식 : 오수 정화 및 수질관리 프로세스를 갖추고 있음 (그림 : [표 2]) - (예시)대구보훈요양원

3) 집수조 방식 : 하수종말처리장과 직관 연결된 오수 배출시설 - (예시)수원·광주·김해·대전·남양주·원주 보훈요양원

확인’, ‘오수 집수정실 내부청소’ 등 위탁 과업의 명세에서 볼 때 해당 직무의 전문업체 위탁에 대한 타당성이 부족하고, 특히 ■■ 시설관리 직원들의 전문기술 자격증 보유현황 등에서 시설 유지관리 직무에 대한 자체적인 수행 역량이 충분하다고 판단됩니다.

[표 4] 전문 자격보유 현황

직원	보유자격
A	보일러시공기능사, 보일러취급기능사, 온수온돌기능사, 공조냉동기계기능사, 가스기능사, 용접산업기사, 공조냉동기계산업기사
B	에너지관리기능사
C	전기기능사, 전기기사
D	전기기사
E	소방설비기사(기계분야), 위험물기능장, 전기산업기사

다만, ■■ 개원('22.4.27.) 이후 오수 집수조 펌프 고장에 따른 화장실 사용불가(10일간) 사례 등으로, ■■에서는 오수펌핑장 시설장비 점검에 대한 전문적인 관리가 필요하다는 판단과 직원의 안전사고 예방차원에서 유지관리 위탁을 추진한 것으로 확인됩니다.

4. 관계기관 의견

- ■■에서는 감사 결과를 수용하고 다른 의견을 제시하지 않았습니다.

5. 조치할 사항

○ ■■장은

- 오수펌핑장 유지관리 직무에 대한 현재 위탁 용역 과업지시서 내용과 용역계약 특수조건 등을 다시 검토하고 용역수행의 필요성을 확인하시어 합리적인 오수펌핑장 유지관리 업무를 수행하시기 바랍니다. (권고)