

서울올림픽기념국민체육진흥공단 상임감사 권 고 · 통 보 · 현 지 조 치

제 목 올림픽공원 승강기 안전관리 업무 부적정

관 계 부 서 䄠

내 용

1. 업무 개요

한국체육산업개발(주) 䄠은 서울올림픽기념국민체육진흥공단(이하 “공단” 이라 한다)과 체결한 ‘시설물 관리·운영 위수탁 협약’ (이하 “공단 위수탁 협약” 이라 한다)에 따라 올림픽공원 내 건축물, 설비, 승강기 등의 시설물 유지관리 업무를 수행하고 있다.

공단 감사팀은 많은 시민들과 직원들이 이용하고 있는 올림픽공원에 설치된 승강기 총 50대 중 운영 중인 46대¹⁾에 대하여 승강기 안전관리 업무의 적정성 여부를 확인하기 위해 감사기간인 2024. 5. 3.부터 5. 10.까지 현장점검을 실시하였고, 2024. 4. 4. 감사 업무협약을 체결한 한국승강기안전공단과 교차감사²⁾ 및 업무교류³⁾를 추진하여 승강기 유지관리의 적정성 여부를 검토하였다.

2. 승강기 안전관리자 현행화 미흡

가. 관계 법령 및 판단 기준

「승강기 안전관리법」(이하 “승강기법” 이라 한다) 제29조(승강기 안전관리자) 제1항에 따르면 관리주체는 승강기 운행에 대한 지식이 풍부한 사람을 승강기 안전관리자로 선임하여 승강기를 관리하게 하여야 하며, 행정안전부 고시 「승강

1) 올림픽공원에 설치된 승강기 총 50대 중 교체 진행 중인 올림픽파크텔 승강기 4대를 제외한 총 46대에 대하여 현장점검을 실시함 / 관련근거 : ★◇-000('00.00.00.) “올림픽파크텔 승객용 승강기 교체계획(안)”

2) 한국승강기안전공단 0000실-000('00.00.00.) “-----”에 따라 2024. 5. 13.부터 5. 17.까지 감사인 2명이 비대면 방식으로 교차감사를 진행하였음

3) 감사팀-000('00.00.00.) “-----”에 따라 2024. 5. 24. 한국승강기안전공단 0000실 3명이 공단 본사에 방문하여 감사 착안사항에 대한 검토결과를 공유하였음

기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」(이하 “승강기규정”이라 한다) 제3조(승강기 안전관리자의 직무)에 따르면 선임된 승강기 안전관리자는 그가 관리하는 승강기의 안전운행을 위해 승강기법 시행규칙 제48조(승강기 안전관리자의 직무 범위)⁴⁾에 따른 승강기 안전관리자의 직무를 성실히 수행하여야 하며, 승강기법 제29조 제3항에 따라 승강기 안전관리자가 변경되었을 때에는 3개월 이내에 행정안전부장관에게 그 사실을 통보하도록 하고 있다.

따라서 관리주체인 ㉠은 올림픽공원 시설물 별로 승강기법에 따라 승강기 지식이 있는 사람을 승강기 안전관리자로 선임하여 승강기를 관리하게 하여야 하고, 승강기 안전관리자의 근무지가 이동될 경우에는 승강기 안전관리자의 직무를 차질 없이 수행할 수 있도록 다른 사람으로 승강기 안전관리자를 변경 통보하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그런데 일부 시설물에서는 아래 【표 1】과 같이 국가승강기정보센터⁵⁾에 선임된 승강기 안전관리자가 아닌 다른 직원이 해당 시설물의 승강기를 관리하고 있는 사실을 확인하였다.

【표 1】 올림픽공원 일부 시설물 승강기 안전관리자 배치 현황

장소 (승강기 대수)	선임된 승강기 안전관리자 (실제 근무장소)	점검당시 승강기 관리담당자
	B 과장 (’24.2.6.부터 올림픽파크텔에서 근무)	D 과장
	C 주임 (’24.1.9.부터 올림픽파크텔에서 근무)	E 과장

* 4명 전원 ㉠ 소속

이는 승강기법에 따른 승강기 안전관리자의 직무를 성실히 수행하기 어려울 것으로 예상되는 바⁶⁾, 해당 시설물을 실제로 관리하는 직원을 승강기 안전관리

4) ‘승강기 운행 및 관리에 관한 규정 작성’, ‘승강기 사고 또는 고장 발생에 대비한 비상연락망의 작성 및 관리’ 등의 총 7개의 승강기 안전관리자의 직무범위가 명시되어 있음

5) 행정안전부에서 승강기로 인한 위해로부터 국민들을 보호하기 위해 구축한 국가승강기정보시스템으로 전국에 설치된 승강기의 안전과 관련된 제반정보를 기관 또는 국민들에게 제공하는 서비스 센터(www.elevator.go.kr)

6) 0000. 00. 00. 한국승강기안전공단 0000실에서는 승강기 안전관리자 외 사람이 승강기를 관리할 경우, 승강기법에 따른 승강기 안전관리자의 직무범위를 적정하게 수행하기 어려울 것이라는 의견을 제시함

자로 변경 통보가 이뤄져야 할 것으로 판단된다.

관련부서 의견

이에 대해 䄡은 시설물 인력 재배치를 통해 승강기 안전관리자를 각 시설물 상주직원으로 변경하여 안전관리를 강화하겠다고 답변하였다.

3. 승강기 운행 및 관리에 관한 규정, 고장·수리일지 미작성

가. 관계 법령 및 판단 기준

승강기법 시행규칙 제48조(승강기 안전관리자의 직무범위) 제1호 및 승강기규정 제3조(승강기 안전관리자의 직무) 제4항에 따르면 승강기 안전관리자는 ‘승강기 운행 및 관리에 관한 규정’을 작성하여야 하고, 승강기의 고장수리 및 승강기부품의 교체 내용 등을 고장·수리일지에 기록하고, 그 기록을 관리하도록 하고 있다. 따라서 䄡의 승강기 안전관리자는 관련 법규에 따라 승강기 운행 및 관리에 관한 규정을 작성하고, 승강기 고장·수리일지를 기록·관리함으로써 승강기 안전관리를 체계화하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점

그러나 올림픽공원 내 승강기가 설치된 모든 시설물에서는 ‘승강기 운행 및 관리에 관한 규정’을 확인할 수 없었으며, 올림픽회관을 제외한 다른 시설물에서는 승강기의 고장수리 및 승강기부품의 교체가 있었음에도 불구하고, 별도로 ‘고장·수리일지’를 기록 및 관리하고 있지 않음을 확인하였다.

관련부서 의견

이에 대해 䄡은 관련 법에 따라 올림픽공원 전체 시설물에 대해 승강기 운

행 및 관리에 관한 규정을 작성⁷⁾하고, 승강기 고장·수리 이력을 관리할 수 있는 관리대장을 작성 및 보관하겠다고 답변하였다.

4. 승강기번호 표지·비상통화장치 안내판 미부착, 승강기 비상열쇠 관리 및 검사합격증명서 현행화 미흡

가. 관계 법령 및 판단 기준

승강기법 시행령 제60조(승강기번호 표지의 발급·부착)에 따르면 승강기의 고유번호 7자리가 새겨진 표지를 발급받은 자는 그 표지를 해당 승강기에 즉시 부착하여야 하며, 그 부착위치는 승강기규정 제22조 [별표 7]에 명시된 아래 【그림 1】과 같다.

【그림 1】 승강기번호 표지의 부착위치

종류	구분	부착위치	부착예시
엘리베이터 또는 휠체어리프트 수직형	금속표지 (1매)	○엘리베이터 또는 휠체어리프트 내부 비상통화장치 버튼 부근	
	합성지표지 (3매)	○엘리베이터 외부 문틀의 우측 상단 - 해당 건축물의 주출입구가 위치한 층 - 엘리베이터가 운행하는 최상층과 최하층 ○밀폐식 휠체어리프트 외부 문틀의 우측 상단 - 해당 건축물의 주출입구가 위치한 층 - 휠체어리프트가 운행하는 최상층과 최하층 ○비밀폐식 휠체어리프트가 운행하는 최상층과 최하층에서 눈에 잘 보이는 위치	
	PVC표지 (3매)	○엘리베이터 외부 호출버튼 상단 - 해당 건축물의 주출입구가 위치한 층 - 엘리베이터가 운행하는 최상층과 최하층 ○휠체어리프트 외부 호출버튼 상단 - 해당 건축물의 주출입구가 위치한 층 - 휠체어리프트가 운행하는 최상층과 최하층	

또한, 승강기규정 제14조(승강기의 안전이용 안내) 제1항에 따르면 관리주체는

7) 0000. 00. 00. 한국승강기안전공단 0000실에서는 심의, 의결하는 이사회를 통한 제정 수준의 규정이 아닌 매뉴얼 또는 직원들이 알아야 할 지침 정도로 언급하였음

비상통화장치 사용 방법이 포함된 안내 표지 또는 명판(이하 “비상통화장치 안내판”이라 한다)을 승강기 내부에 부착해야 하며, 같은 규정 제3조(승강기 안전관리자의 직무) 제2항 제6호 및 제3항에 따르면 승강기 안전관리자는 기계실 출입문 및 승강장문 등 비상열쇠(이하 “승강기 비상열쇠”라 한다)를 다른 사람으로 하여금 사용하게 하거나 관리하게 해서는 아니 된다.


아울러 승강기법 제34조(검사합격증명서 등의 발급 및 관리) 제3항에 따르면 검사합격증명서를 발급받은 자는 그 증명서를 승강기 이용자가 잘 볼 수 있는 곳에 즉시 붙이고 훼손되지 아니하게 관리하도록 하고 있다.

이에 是은 관련 법규에 따라 올림픽공원을 이용하는 시민들이 승강기를 안전하게 이용 할 수 있도록 승강기 실내외 안전조치를 철저히 하여야 한다.

나. 감사결과 확인된 문제점


그런데 현장점검 결과, 올림픽공원 내 일부 시설물에서는 승강기 비상열쇠를 시건장치가 구비된 보관함이 아닌 【그림 2】와 같이 사무실 공용공간에 보관하고 있었으며, 올림픽공원에 설치된 승강기 중에 【별표 1】과 같이 금속표지 2개, 합성지표지 최상·최하층 27개, PVC표지 최상·최하층 25개 등의 승강기번호 표지 총 54개와 비상통화장치 안내판 29개가 부착되지 않은 채 승강기를 운영하고 있는 사실을 확인하였다.

【그림 2】 사무실 공용공간 내 관리 중인 승강기 비상열쇠 비치 현황

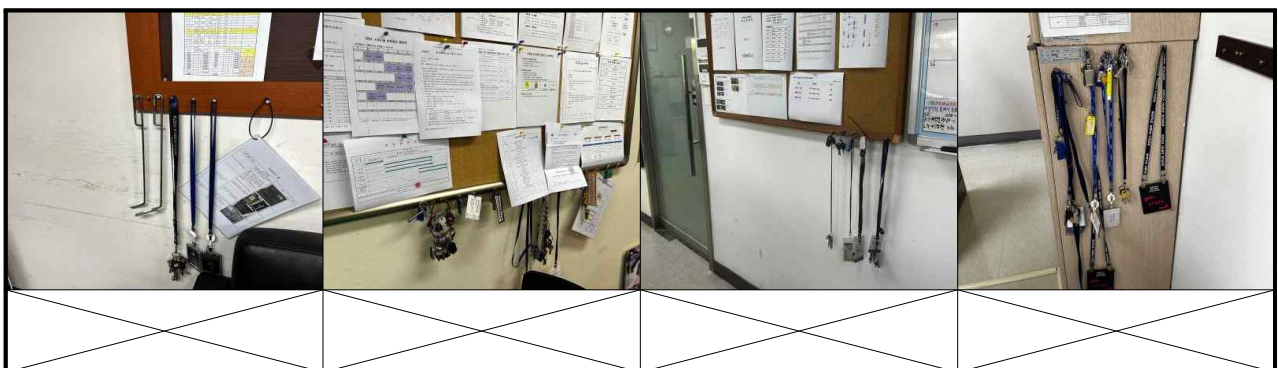

또한, 올림픽파크텔에 설치된 화물용 엘리베이터(0008-884)는 2024. 4. 30. 정기검사 합격을 받았음에도 아래 【그림 3】과 같이 정기검사 합격증명서가 아닌 2021. 12. 21.에 발급받은 설치검사 합격증명서를 승강기 내부에 부착하고 있었다.

【그림 3】올림픽파크텔 화물용 엘리베이터 검사합격증명서 부착 현황

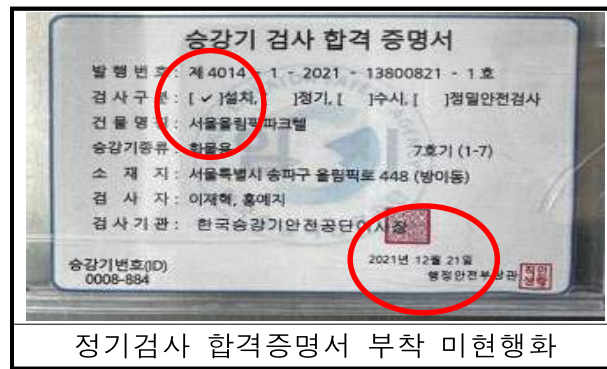

이에 대해 승강기법 및 승강기규정에 맞게 올림픽공원을 이용하는 시민들과 직원들의 안전을 확보하도록 현지조치 하였다.

조치할 사항

한국체육산업개발(주) 대표이사는

【권 고】 승강기 안전관리자가 상주하지 않는 시설물에 대하여 「승강기 안전관리법」, 「승강기 안전운행 및 관리에 관한 운영규정」에 따라 승강기 안전관리자의 직무를 성실히 수행할 수 있도록, 그 시설물을 실제로 관리하는 직원을 승강기 안전관리자로 선임 또는 변경하시기 바랍니다.

【통 보】 승강기 안전관리 업무를 체계적으로 수행할 수 있도록 「승강기 안전관리법」 등에 따라 ‘승강기 운행 및 관리에 관한 규정’을 작성하고, ‘승강기 고장·수리 일지’를 기록 및 관리하시기 바랍니다.

【별표 1】 승강기번호 표지 및 비상통화장치 안내판 부착 현황

구분	설치장소	승강기종류	승강기번호	내부	외부				비상통화 장치 사용방법
				금속표지	합성지 표지		PVC표지		
					최상층	최하층	최상층	최하층	
1				○	○	○	×	○	×
2				○	○	○	○	○	×
3				○	×	×	×	×	×
4				○	×	×	×	×	×
5				○	○	○	○	○	○
6				○	○	○	○	○	○
7				○	×	×	×	×	×
8				×	○	○	○	○	×
9				○	○	○	○	○	×
10				○	○	○	○	○	×
11				○	○	○	○	○	×
12				○	○	○	○	○	×
13				○	○	○	○	○	×
14				○	○	○	○	○	×
15				○	×	×	×	×	○
16				○	○	○	○	○	×
17				○	×	○	○	○	○
18				○	×	×	×	×	×
19				○	×	×	×	×	×
20				○	×	×	×	×	×
21				○	×	×	×	×	×
22				○	×	×	×	×	×
23				○	○	○	○	○	○
24				○	○	○	○	×	○
25				○	×	×	×	×	○
26				○	×	×	×	×	○
27				○	○	○	○	○	○

구분	설치장소	승강기종류	승강기번호	내부	외부				비상통화 장치 사용방법
				금속표지	합성지표지		PVC표지		
					최상층	최하층	최상층	최하층	
28				○	○	○	○	X	○
29				○	○	○	○	○	X
30				○	○	○	○	○	X
31				○	○	○	○	○	X
32				○	○	○	○	○	X
33				○	○	○	○	○	X
34				X	○	○	○	○	X
35				○	○	○	○	○	○
36				○	○	○	○	○	○
37				○	○	○	○	○	○
38				○	X	X	○	○	○
39				○	X	X	○	○	○
40				○	○	○	○	○	○
41				○	○	○	○	○	○
42				○	○	○	○	○	X
43				○	○	○	○	○	X
44				○	○	○	○	○	X
45				○	○	○	○	○	X
46				△*	○	○	○	○	X
47				올해 교체 대상으로 점검대상 제외					
48									
49									
50									

* 0000-000의 경우 내부 금속표지는 부착이 되어 있었으나, 현행화가 되지 않았음(11p.)