

통 보

1. 제 목 : 소화기 안전관리에 관한 사항

2. 관계기관 : 000000

3. 내 용

가. 업무개요

000000에서는 화재 예방을 위하여 원내 소화기를 설치하고 소화 안전 시설을 주기적으로 관리·점검을 실시하고 있습니다.

나. 관계법령 및 판단기준

「소화기구 및 자동소화장치의 화재안전기준(NFSC 101)」 제4조(설치기준)에 따르면 소화기구는 거주자 등이 손쉽게 사용할 수 있는 장소에 바닥으로부터 높이 1.5m 이하의 곳에 비치하도록 정하고 있고,

또한, 「이산화탄소소화설비의 화재안전기준(NFSC 106)」 제4조(소화약제의 저장 용기등)에 따라 소화 저장용기의 설치장소에는 해당 용기가 설치된 곳임을 표시 하는 표지를 하여야 합니다.

따라서 000000에서는 화재 발생 시 신속하게 소화기를 사용할 수 있도록 정해진 구역 내에 비치하여야 하며 소화기가 설치된 곳임을 표시하고, 소화기의 충전비에 대하여 매월 점검하고 이력을 관리하여야 합니다.

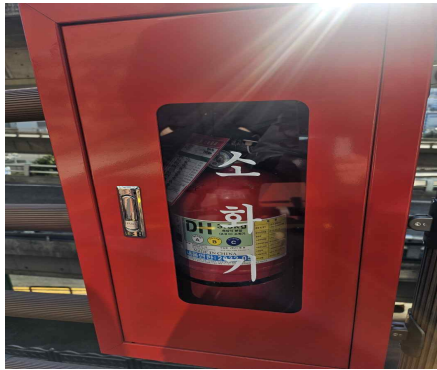
다. 감사결과 확인된 문제점

그런데 2023년 연말 공직기강 점검 시 000000 소화기 관리실태를 점검한 결과, [그림]과 같이 주차장 데크로드에 비치된 소화기의 경우 내·외부인이 자

유롭게 통행할 수 있어 분실 우려가 있고, 바람·비 등 기후에 따라 넘어질 수 있는 등 안전 문제가 있음에도 소화기 전체가 보관함 등 안전장치 없이 바닥에 비치되어 있고,

정기적 점검 이력 관리 내용이 없어 소화기 충전비에 대한 성능 점검이 이루어지지 않고 있으며, 더욱이 소화기 제조 일자가 '20.4월로 소화기 사용 유효기간(제조일로부터 10년)이 경과 하는 등 소화기 안전 관리가 미흡한 것으로 확인되었습니다.

[그림] 소화기 관리 현황(주차장 데크로드)

주차장 데크로드		(비교) 후분진입로 보행데크
		
		

4. 관계기관 의견 : 000000에서는 감사결과를 수용하고, 감사결과 처분에 따른 조치를 하겠다고 하였습니다.

5. 조치할 사항

○ 000000은

- 주차장 데크로드에 비치된 소화기 등 원내 소화기 안전관리 업무를 철저히 하시기 바랍니다. (통보)