

|      |          |
|------|----------|
| 일련번호 | △△△△△△-4 |
| 수령자  | △△△△     |

## 현지조치 요구서

2023년도 △△△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지 조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2023. 2. 17.

△△△△△△ 감사만장 △ △ △ (인)

| 소 속      | 시행년도 | 처분종류 | 금액 | 인원 |
|----------|------|------|----|----|
| △△△△△△△△ | 2023 | 현지조치 | -  | -  |

제 목 : △△△ 내 소화기 안전점검 필요


(현 황)

- 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방 시설 등의 유지 관리를 위하여 육안 또는 신체감각을 이용한 외관 점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함 .

**(위법부당내용)**

- △△△△△△△△은 시설물 화재예방을 위해 △△△ 내 소화기를 비치하고 있으나, 강의동 2층 복도에 비치 된 소화기의 경우 매월 1회 이상 안전점검을 실시하여야 함에도 2023년 2월 17일 감사일 현재까지 점검한 기록이 없음.

**(사진대지)**

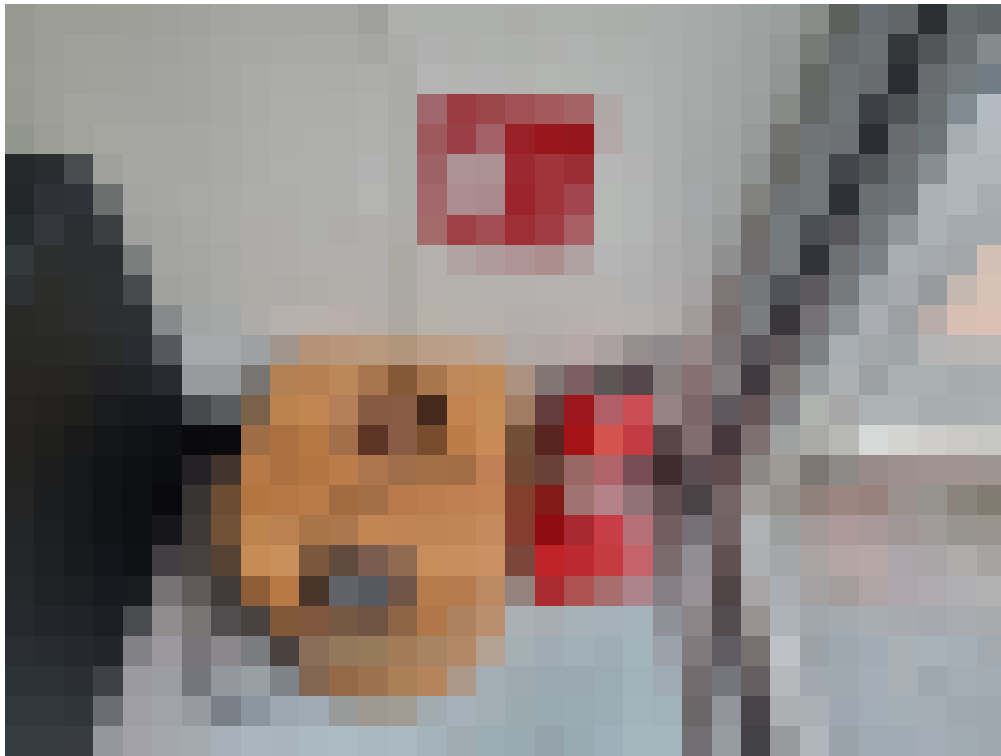

**(조치할 사항)**

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△】  
- 소화기 점검표 부착 및 매월 1회 이상 점검 필요