

일련번호	△△△사무소1
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2023년도 △△△국립공원사무소에 대한 특정감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 지정 요구사항에 대하여는 감사 종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2023. 4. 26.

국립공원공단 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△ 국립공원사무소	2023	현지조치	-	-

제 목 : 산불장비대장 현행화 필요


(현 황)

- 「국립공원 재난관리 장비 보유기준 및 운영지침」 제7조(운영관리) 제2항에 따르면 구조장비는 신속하게 출동이 가능하도록 지정된 장소에서 보관하며, 항상 보유수량 등이 확인될 수 있도록 목록표 등을 부착하여 관리하여야 함.

(위법 부당내용)

- △△△국립공원사무소는 산불 등 재난관리를 위해 산불진화장비를 운영하고 있으나, 관리중인 산불장비대장의 현황이 일부 누락되어 있어 현행화가 필요함.

(사진대지)

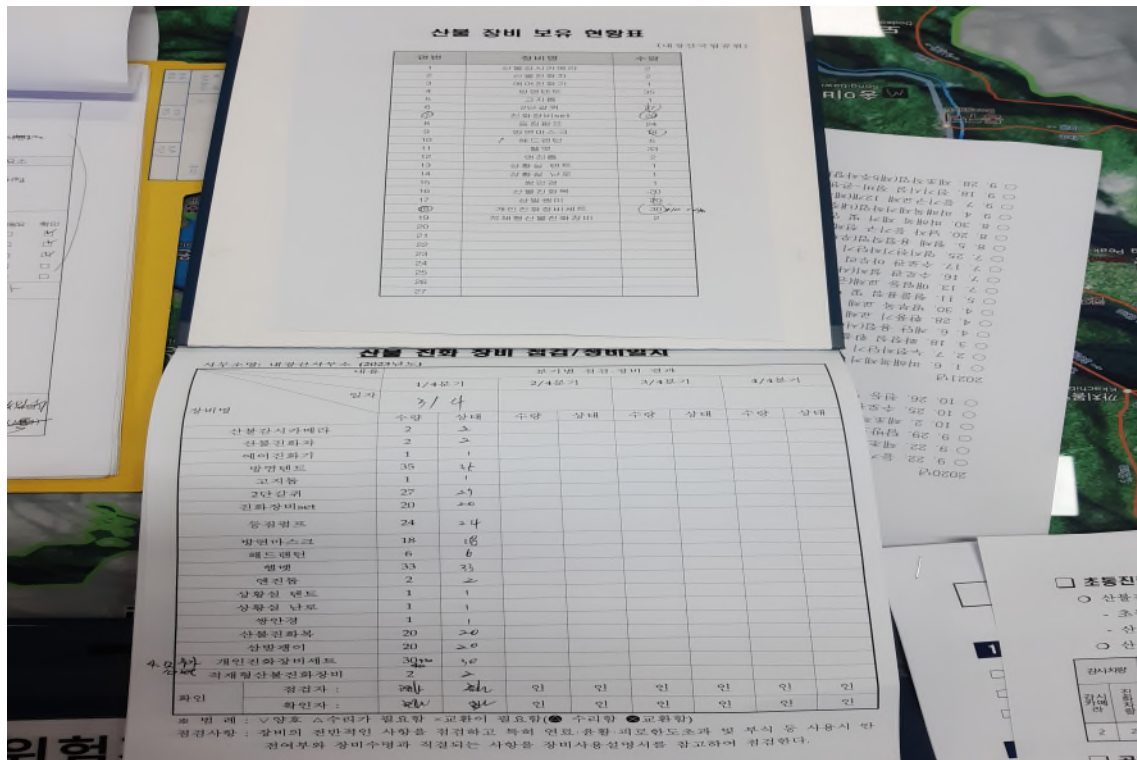

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△국립공원사무소】
 - 산불장비대장 현행화 필요