

감사결과 처분요구서

- 2026년 제1회 (○○, ○○, ●●, □□) 종합감사 -

2026. 7.

KAC 감 사 실

□ 처분요구 사항 일람표

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
1	○○	상업시설 임대보증금에 관한 사항	임대	경고·시정
2	○○	상업시설 임대면적 관리 소홀	임대	경고·시정
3	○○	재산 임대 입찰·계약조건에 관한 사항	임대	시정
4	○○	화재보험료 고지 및 환급 미이행에 관한 사항	재무	시정·통보
5	○○	자동차 정기검사 미이행	총무	주의·통보
6	○○	비닐봉투 긴급구매 및 자체취득에 관한 사항	물품	적극행정면책
7	○○	주기장 운영에 관한 사항	안전	통보
8	○○	활주로 마찰측정업무 수행 부적정에 관한 사항	안전	시정·통보
9	○○	조류충돌예방용 탄약 관리에 관한 사항	안전	시정
10	○○	♡실 상황대응 훈련·점검 업무 소홀	보안	주의·통보
11	○○	위탁관리용역 감독업무 소홀	위탁관리	주의·통보
12	○○	위탁관리용역 기성검사 업무 소홀	위탁관리	경고·통보
13	○○	임목폐기물 연간 처리실적 보고 업무 소홀	용역	경고·개선·통보
14	○○ □□	시설공사 기성검사 및 감독업무 소홀	공사	주의
15	○○	시설공사 감독 업무 소홀	공사	경고
16	○○	건설공사 직접시공 확인 업무 소홀	공사	주의·시정·통보
17	○○	시설공사 유지보수용 자재 계상에 관한 사항	공사	시정
18	○○ ◎◎	소음대책지역 행사비 지원에 관한 사항	소음	통보

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
19	○○ ○○ ●● □□	구매설치 사업 위험성 평가 미이행	안전	경고
20	○○	기계설비 성능점검 용역 과업내용 변경에 관한 사항	용역	시정
21	○○	시설공사 시공자재 변경에 관한 사항	공사	시정
22	○○	시설공사 물량 변경에 관한 사항	공사	시정
23	○○	유형자산 취득 업무 소홀	물품	경고·시정
24	○○	☒☒시설의 근로자 안전시설물 개선에 관한 사항	안전	개선
25	○○	공사 시공방법 변경에 관한 사항	공사	시정
26	○○	임대보증금 조정 업무 소홀	임대	경고·시정
27	○○	상업시설 내부평가 업무 소홀	임대	경고·통보
28	○○	보호구역출입증 관리 및 감독 업무 미흡	보안	주의·통보
29	○○	여객터미널 냉난방시설 취득세 미신고	재산	주의·시정·통보
30	○○	국유재산 사용허가에 관한 사항	재산	시정
31	○○ □□	기동불능 항공기 처리 계획 수립에 관한 사항	안전	시정·통보
32	○○	이동지역 자체안전점검 결과 일지 작성 소홀 등에 관한 사항	안전	주의·시정·통보
33	○○ □□	건설공사 착공신고서 검토 소홀	공사	경고
34	○○	선금 지급 적정성 검토에 관한 사항	공사	주의
35	○○	시설공사 발생자재 재활용에 관한 사항	공사	시정
36	○○	시설공사 감독 업무 소홀	공사	경고·통보

연번	사업장	지 적 내 용	구분	처분
37	●●	임대재산(체크인카운터 등) 관리 소홀	임대	주의·시정
38	●●	상업시설 관리 및 내부평가 업무 소홀	임대	경고·통보
39	●●	보호구역출입증 관리에 관한 사항	보안	통보
40	●●	대테러복 구매에 관한 사항	총무	주의·통보
41	●●	안전직 간부 선발 업무 소홀	인사	주의
42	●●	여객용 카트 관리에 관한 사항	위탁관리 물품	주의·시정· 통보
43	●●	시설공사 감독 업무 소홀	공사	경고
44	●●	시설공사 준공정산 부적정	공사	주의·시정
45	●●	지하구 안전점검에 관한 사항	안전	시정
46	●●	풍수해 대비 수방 장비 및 보관 창고에 관한 사항	안전	주의·시정· 개선
47	●●	물품 검사·검수업무 소홀 및 무선국 허가 주파수 운용에 관한 사항	물품	경고·시정
48	●●	공사 설계변경 절차 미실시	공사	경고·통보
49	□□	임대차계약 체결 및 임대료 부과업무 소홀	임대	주의·시정
50	□□	상업시설 내부평가 업무 소홀	임대	경고·통보
51	□□	체크인카운터 재산 관리에 관한 사항	운영	시정
52	□□	사택 임차보증금 관리에 관한 사항	총무	주의·시정
53	□□	자회사 위탁관리 감독 업무 소홀	위탁관리	주의·시정
54	□□	이동지역 운전자 교육자료 및 시험문항 관리에 관한 사항	안전	시정·통보
55	□□	기계시설 정기점검 소홀	시설	주의·통보

경 고 · 시 정 요 구

1

제 목 상업시설 임대보증금에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 임대
내 용

가. 갱신계약 임대보증금 관리에 관한 사항

○○공항은 ◇◇ 지역 식당 임대차계약 종료에 따른 계약 갱신계획을 수립하여(○○☆단-16117, 2025. 12. 4.) 【표1】 과 같이 임대차계약(갱신계약)을 체결하였다.

【표1】 임대차계약 현황(○○공항 ◇◇지역 식당)

구 분	임차인	계약기간 ¹⁾	면적	연간임대료(2026년)
식당	αα	2025.12.14.~2030.12.13.	90.91 ㎡	127,556천원(고정임대료)

주 1. 최초 계약(2020.12.14.~2025.12.13.) 이후 갱신된 계약의 계약기간임

「재산관리규정」 제20조(임대보증금) 제1항에 따르면 재산을 임대할 경우 임대료, 시설관리유지비, 원상회복비용 등의 채무를 담보하기 위하여 임차인에게 최초 계약 당시 연간임대료(VAT포함)의 12분의 9 이상에 해당하는 임대보증금을 징수하여야 하며, 보증금은 현금납부가 원칙이나 중소·개인사업자의 경우 이행 보증보험증권 등으로 납부할 수 있도록 하고 있다.

위 상업시설 임차인의 경우 최초 임대차계약 시 보증금(83,417천 원)을 이행 보증보험증권으로 납부(보증 만료일 : 2026. 1. 13.)하였고, ○○공항에서는 2025년에 해당 임대차계약을 【표1】 과 같이 갱신하면서 최초 계약과 동일한 금액을 (83,417천 원) 보증금으로 부과하겠다고 결정하였는데, 이후 보증금 재부과(이행 보증보험증권 재발급 등)가 이루어지지 않아 현 임대차계약에 대한 담보가 없는 상황이다.

아울러 해당 사항은 KAC CSA(내부통제 자체평가) 체크리스트에 포함된 항목으로서, ○○공항이 실시한 평가 결과를 확인한 결과 ‘이상없음’으로 점검하였다.

나. 적정 임대보증금 확보에 관한 사항

○○공항은 √√ 내 ☐☐ 시설에 대해 【표2】 와 같이 임대차계약을 체결하여 관리 중이다.

【표2】 임대차계약 현황(√√ 파리바게트)

구 분	임차인	계약기간	면적	연간임대료(2026년)	임대보증금
☐☐	☐☐	2021.11.12.~2026.11.11.	190㎡	- 86,110천원(기본임대료) - 영업요율 12.5%	98,625천원 (현금)

「재산관리규정」 제20조(임대보증금) 제1항 및 【표2】 계약의 임대차계약서 제7조(임대보증금) 제6항에 의하면 재산을 임대할 경우 임차인에게 최초 계약 당시 연간 임대료(VAT포함)의 12분의 9 이상에 해당하는 임대보증금을 징수하여야 하고, 회계연도별 매출액 확정에 따라 정산된 임대료(기본임대료 포함)가 최초연도 대비 12% 이상 증감한 경우 그 증감률에 따라 보증금을 조정하도록 하고 있다.

그런데 현재 보유 중인 보증금(98,625천 원)은 2021년 입찰공고 당시 추정 매출(350,000천 원)을 기준으로 추산한 임대료(119,546천 원¹⁾, VAT제외)에 기반하여 산정한 것으로, 이후 【표3】 과 같이 2022년부터 2025년까지 실제 발생한 매출액과의 차이가 상당하여 현 보증금 수준으로는 임대료 등에 대한 담보력이 부족한 상황이다.

【표3】 매출액 및 임대료 비교(2021~2025년)

(단위 : 천원, VAT제외)

구 분	2021년(추정)	2022년	2023년	2024년	2025년
매출액	350,000	16,770,483	17,964,921	9,771,604	6,043,033
임대료 ¹⁾	119,546	2,174,073	2,323,438	1,304,157	840,235

주 1. 기본임대료와 매출연동임대료를 합산한 연간임대료를 말함

이와 관련하여 ○○공항은 2023년에 위 상업시설의 보증금 조정에 대한 검토를 시행하였고,²⁾ 당시 법률자문 등을 통해 보증금 조정의 기준년도가 되는 ‘최초 연도’는 영업이 이루어진 해인 2022년에 해당하며³⁾ 2022년 대비 2023년의 임대료가 12% 이상 증가하지 않았으므로 보증금 조정 대상이 아니라고 판단하였다.

그러나 임대보증금 제도의 기본 원칙은 임대료 등의 채무 전부를 담보할 수 있는 적정 금액을 확보하는 것이며 이는 보증금 조정에 앞서 우선 검토되어야 하는 것인바, 현재 보유 중인 보증금은 연평균 발생하고 있는 임대료의 극히 일부(약 14%)만 담보할 수 있는 수준으로, 이는 재산관리규정에서 정하는 적정 임대보증금으로서의 효력이 있다고 보기 어렵다.

따라서, 재산관리규정에 따른 임대보증금 제도의 취지를 고려하여, 향후 임대차 계약갱신 시⁴⁾ 임대보증금을 증액(재산정)하여 채권 보전에 실질적 위험이 없도록 조치할 필요가 있다.

1) 2021년 기준 연간 기본임대료(75,796천 원)과 매출연동임대료(추정매출×낙찰요율)를 합산한 금액

2) ○○☆단-18998(2023. 11. 2.) ‘임대보증금 관련 법률자문 결과 보고’

3) 계약 개시 일자는 2021. 11. 12.이나, 이후 시설물 설치 등 기간 소요로 실제 영업 개시는 2022. 1. 19.에 이루어졌음

4) 감사일 기준 임대차계약기간 6개월 미만인 경우에 해당하여 기존 계약에 대한 보증금 조정 의무는 없음(임대차 계약서 제7조 제6항)

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 “가”항과 관련하여 상업시설 임대보증금 관리 및 내부통제 자체평가 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 ㉠ “가”항 관련 임대보증금(83,417천 원)을 추가 징수하시고,
㉡ “나”항 관련 임대차계약 갱신 협상 시 임대보증금 증액(약 594,000천 원)⁵⁾을
통해 재산관리규정에 따른 적정 담보수단이 확보될 수 있도록 조치하시기 바랍니다.
(시정)

5) 2025년 임대료 기준 적정 수준의 임대보증금(해당 임대료의 9/12 적용, VAT 포함)은 약 693,000천 원이나, 2026년 임대료 정산내역, 계약 갱신조건 협상 결과 등에 따라 갱신계약의 임대보증금은 다를 수 있음

경 고 · 시 정 요 구

2

제 목 상업시설 임대면적 관리 소홀

관 계 부 서 ○○공항

구 분 임대

내 용

○○공항은 ◆◆ △△ 내 ▲▲ 시설을 유치하여 【표】 와 같이 임대차계약을 체결하였다.

【표】 임대차계약 현황(◆◆ 격리 ▲▲)



구 분	임차인	계약기간	면 적	연간임대료(2026년)
기타서비스시설	▽▽	2025.05.23.~2028.05.22.	27.51㎡	114,240천원(고정임대료)

「재산관리규정」 제4장(임대)에 따르면 재산을 임대하는 경우 적정 임대면적을 산출하여 임대차계약을 체결하고 임대료를 부과하도록 되어 있고, 같은 규정 제17조(임차인 선정) 제1항 및 제26조(법규의 준용) 제2항에 따라 임차인의 선정은 공기업·준정부기관 계약사무규칙 등에 따른 공개경쟁입찰을 거치도록 하고 있으므로 상업시설 운영자 선정을 위한 입찰공고(현장설명서 포함) 시에는 입찰면적을 포함한 중요한 입찰·계약조건을 빠짐없이 반영하여야 한다.

위 상업시설 운영자 선정계획(○○☆단-4165, 2025. 4. 3.)에 따르면 입찰 면적은 27.51㎡로 하되 임차인이 희망할 경우 ‘매장 전면 틈새공간(3.8㎡ 이내)’을 영업장 등으로 활용하겠다고 하였고, 이에 따라 임차인이 제출한 시설물 준공서류

(도면) 및 현장 확인 결과 실제 【그림】 과 같이 입찰면적 외 지역(3.8㎡)을 영업장 등으로 활용 중인 것을 확인하였다.

【그림】 상업시설 매장 운영 현황

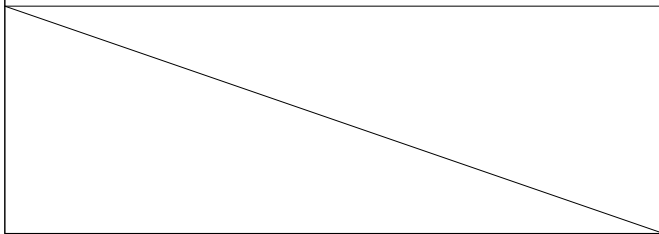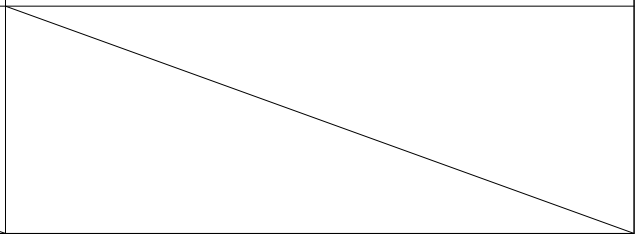운영자 선정계획에서 명시한 틈새공간(입찰면적 외 지역)	실제 이용현황(틈새공간 전체 사용 중)
	

그런데 ○○공항은 위 상업시설 운영자 선정과 관련하여 틈새공간 활용에 관한 사항을 입찰공고·현장설명서 등에 반영하지 않았고(운영자 선정계획에만 명시됨), 또한 현재 임차인이 해당 공간을 사용하고 있음에도 임대차계약 체결 및 임대료 부과가 되어 있지 않은 상황이다.

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 재산 임대 입찰 및 계약 관리 등을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 매장 외 부가적으로 사용 중인 면적에 대해 임대차계약을 체결하고, 임대료(2,127천 원)를 부과하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

3

제 목 재산 임대 입찰·계약조건에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 임대
내 용

○○공항은 √√ 내 ‘▼▼ 판매점’(이하 ‘판매점’이라고 함)을 유치하여 【표】와 같이 임대차계약을 체결하였다.

【표】 임대차계약 현황(√√ ▼▼ 판매점)

구 분	임차인	계약기간	면적	연간임대료(2026년)
판매점	==	2026.04.01.~2027.03.31. (옵션 1년 별도)	72.99㎡	33,080천원(기본임대료), 영업요율 10%

위 판매점 입찰 조건에 따르면 낙찰자는 전체 가용면적(약 240㎡) 범위 내에서 ≪≪이용객을 위한 공용공간과 매장(영업장)을 모두 조성하되 매장면적은 최소 72㎡ 이상으로 하여야 한다고 되어있고, 다만 공간조성 완료 후 공용공간은 임대면적에서 제외하도록 하였다.

이에 따라 임차인은 시설물 설치 공사를 통해 137.01㎡의 공용공간과 72.99㎡의 매장을 조성하였고, ○○공항에서는 매장면적(72.99㎡)에 대해 임대차계약을 체결하여 관리 중에 있다.⁶⁾

6) 총 면적은 210㎡(입찰공고 등에 전체 면적은 일부 조정될 수 있음을 명시하였음)

「재산관리규정」 제23조(반환 및 원상회복)에 따르면 임대차기간의 만료 또는 계약이 해지된 때에는 해당 재산을 원상회복하여 명도받아야 하고, 표준임대차 계약서 제14조(임차물의 반환) 제2항 및 제3항에 따라 임차인은 임대차계약 종료 시 계약 당시 상태로 목적물을 원상회복하여 반환하여야 하며 시설물 원상회복을 이행하지 않을 경우 공사는 이를 폐기한 것으로 간주하여 임의 처분할 수 있다고 정하고 있다.

또한 표준임대차계약서 제11조(임차물의 보존 및 관리) 제1항에 따르면 임차인은 임차한 재산 및 그 부대시설을 선량한 관리자의 주의의무로 보존, 관리하여야 한다고 명시하고 있다.

그런데 위 판매점의 경우 임차인이 공용공간(137.01㎡)을 설치하였으나 입찰 조건에 따라 동 지역이 계약면적에서 제외되었으나 해당공간에 대한 임대차계약 기간 중의 관리책임이 모호하고, 또한 임대차계약 종료 후의 원상회복 주체 및 범위 등이 정해져 있지 않은 상황이다.

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 효율적 재산 관리 및 책임 소재 명확화를 위해 공용공간에 대한 관리기준을 정하여 계약서 등에 반영하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구 · 통 보

4

제 목 화재보험료 고지 및 환급 미이행에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 재무
내 용

○○공항은 2026. 2. 5. 기존 임대차계약을 체결한 임차인들에게 2026년도 연간 화재보험료를 【표】와 같이 산정하여 고지하였다.

【표】 화재보험료 산정·고지 내역

고 지 일 자	화재보험료 산정기간	화재보험료 고지금액(천원)
2026.02.05.	2026.01.01.~2026.12.31.	18,062

회계연도 중 신규로 임대차계약을 체결한 경우에는 「공항시설사용료 징수규정」 제8조(사용료 고지 및 징수방법) 제1항에 따라 사용료 납부사유가 발생한 날이 속하는 달의 다음달 10일 이내에 사용자별로 사용료를 통합 고지하여야 한다.

또한, 임대차계약 변경, 종료 등 사용료 정산 사유가 발생한 경우에는 「공항시설사용료 징수규정」 제11조(사용료 정산) 제1항에 따라 기존 징수결정액보다 과납 또는 부족분에 대해 정산하여야 한다.

그런데 ○○공항은 종합감사 마감일(2026. 5. 15.) 현재까지 2026년도 신규, 변경, 종료 임차인에 대한 화재보험료 정산 사항에 대한 고지 또는 환급 절차를 이행하지 않았다.

이는 임차인의 실제 사용기간 및 계약내용을 반영하여 사용료를 적정하게 부과·환급하도록 한 「공항시설사용료 징수규정」의 취지에 부합하지 않고 공사의 사용료 관리업무에 대한 신뢰성을 저해할 우려가 있으며 임차인별 보험료 부담의 적정성이 확보되지 못하는 결과를 초래하였다.

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ㉠ 2026년도 1월부터 5월분까지 신규, 변경, 종료 임차인에 대한 화재보험료 정산 사항에 대한 583천 원 고지 및 2천 원 환급 절차를 이행하여 주시기 바라며,(시정) ㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구 · 통 보

5

제 목 자동차 정기검사 미이행
관 계 부 서 ○○공항
구 분 총무
내 용

「자동차관리법」 제43조(자동차검사)에 따라 자동차 소유자는 자동차 정기 검사에 대한 의무를 가지며 이를 위반할 경우 「자동차관리법」 제84조(과태료) 및 「자동차관리법 시행령」 제20조(과태료의 부과)에 따라 과태료 부과 대상이 된다.

그런데 ○○공항은 ≫≫ 운용을 위한 √√ 차량의 사용부서로서 법정 검사 기한 만료일인 2025. 1. 20.까지 자동차 정기검사를 이행해야 함에도 불구하고 검사기한 만료일로부터 30일이 경과된 2025. 2. 19.에서야 자동차 정기검사 의무를 완료하였다.

차량 정기검사는 자동차의 안전운행 확보 및 교통사고 예방 등을 위하여 「자동차관리법」에 따라 정해진 기간 내에 받아야 하는 법정 의무사항이므로 해당 사항이 재발되지 않도록 관리를 강화할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ★실장은 자동차 검사 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 하시기 바랍니다.(통보)

적극행정면책

6

제 목 비닐봉투 긴급구매 및 자체취득에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 물품
내 용

○○공항은 공항 이용객 접점지역의 청결 유지에 필요한 소모품인 투명 비닐 봉투(쓰레기통 내장용)를 확보하기 위하여 【표1】 과 같이 ∴∴와 연간단가계약을 체결하였다.

【표1】 ‘2026년 ○○공항 비닐류 외 3종 연간단가 구매’ 계약현황

계약일	계약상대자	계약금액	계약기간	계약품목
2026.02.09.	∴∴	133백만원 (단가 495원)	2026.12.31.까지	쓰레기봉투 4종

이후 ○○공항은 중동지역 전쟁에 따른 비닐봉투 원료 수급 차질로 【표1】 의 계약에 대한 제품생산이 중단되자 공항 내 비닐봉투 재고 부족이 예상되어 재고 확보를 위해 2026. 3. 26. 【표2】 와 같이 비닐봉투를 긴급 구매하였다.

【표2】 투명 비닐봉투 긴급 구매 내역

구매업체	구매수량	단가(원)	금액(원)	비고
∫ ∫	10,000	275	2,750,000원	배송비 포함, 자체취득
∫∫ ∫∫	40,000	339.25	13,570,000원	
합 계			16,320,000원	

「물품관리규정」 제17조(구매요구 및 지시 등)에 따르면 물품운용장은 업무수행에 필요한 물품을 구매하고자 하는 경우 물품관리장에게 구매요구를 하여야 하며, 물품운용장이 자체적으로 취득하여 사용할 수 있는 물품은 1건당 1천만 원 이하의 범위로 제한하고 있다.

그런데 【표2】의 구매 건은 자체취득 허용금액인 1천만 원을 초과하므로 물품관리장에게 구매요구를 하여야 하나, ○○공항은 자체취득 방식으로 물품을 구매하여 「물품관리규정」 제17조를 준수하지 않았다.

이에 따라 물품을 취득한 관련자에게는 처분요구를 하여야 하나 「적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 지침」 제11조(현장면책)에 의거, 실지감사 중 공익을 위한 업무 수행 등 적극행정 면책 요건에 해당된다고 판단됨으로 이를 면책한다.

[적극행정면책 결정] 적극행정 면책의 적용기준은 해당 업무가 공공의 이익을 위한 업무에 해당하여야 하고, 감사를 받는 자가 대상 업무를 적극적으로 처리하여야 하며, 행위에 있어 고의 또는 중대한 과실이 없어야 한다.

- 당시 국제정세 악화로 인한 원자재 수급 불안정으로 전국적인 비닐봉투 공급 차질이 예상되는 상황이었으며, 비닐봉투 재고가 소진될 경우 공항 청결 유지가 곤란하여 이용객 불편이 발생할 우려가 있었다. 따라서 본 건은 공항 이용객의 편익 보호와 공공서비스 유지를 위한 공익적 목적의 업무에 해당한다.
- 관련자는 단순히 상황을 관망하지 않고 납품 가능 업체를 직접 조사하여 비닐봉투를 선제적으로 확보함으로써 공항 운영에 필요한 물품을 적기에 확보하기 위해 적극적으로 업무를 수행하였다. 또한 긴급 구매 단가가 기존 계약단가보다 낮아 예산 절감 효과도 있었던 것으로 확인되었다.

- 관련자는 구매 계획 수립단계에서 물품관리장과 협의하여 협조결재를 득하는 등 절차적 보완을 위해 노력 하였으며, 자체취득 한도를 초과한 행위 외에도 고의 또는 중대한 과실로 내부 규정을 위반한 사실은 확인되지 않았다.

따라서 본 건은 관련 규정 위반 사실은 인정되나 공익을 위한 적극적인 업무 수행 과정에서 발생한 것으로서 「적극행정면책 등 감사소명제도의 운영에 관한 지침」 상 적극행정 면책요건을 충족하는 것으로 판단된다.

통 보

7

제 목 주기장 운영에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 안전

내 용

○○공항은 「공항안전운영기준」 제59조(항공기 주기장 배정)에 근거하여, 계류장에서 항공기 및 차량 등의 안전 확보를 위하여 해당 공항을 이용하는 항공기에 주기장을 배정·운영하고 있다.

「공항·비행장시설 및 이착륙장 설치기준」 제41조(항공기 주기장 이격거리)에 따라, ○○공항은 주기장별 수용 가능 최대 기종을 「○○국제공항 공항운영규정」(이하 ‘운영규정’이라고 함) 및 「항공정보간행물」(이하 ‘AIP’라고 함)에 명시⁷⁾하고 있으며, 계류장 내 안전 확보를 위해 주기장 배정 시 해당 기준에 적합한 항공기를 배정할 필요가 있다.

그런데 2024년 1월부터 2026년 4월까지 실제 주기된 항공기 내역을 통합운항정보시스템(iFIS)을 통해 확인한 결과, ○○공항의 ?번 주기장은 ≡≡ 기종(동체길이 39.5m)이 최대 허용기종임에도 【표】와 같이 ≡≡ 기종(동체길이 42.5m)이 주기된 사례가 있었다.

7) 「○○국제공항 공항운영규정」 3.2.11 ‘항공기 주기장별 좌표’, 「항공정보간행물」 RKPC AD CHART 2-3 ‘AIRCRAFT PARKING/DOCKING CHART’

【표】 ?번 주기장 최대 허용기종 초과 항공기 주기 내역

연번	운항일자	항공사	편명	등록기종	기종
1	2024.06.20.	ㄷㄷ	AA/BB	ㄹㄹ	ㄷㄷ
2	2025.04.08.	ㄷㄷ	CC/DD	ㄷㄷ	ㄷㄷ
3	2025.08.18.	ㄷㄷ	EE/FF	ㄹㄹ	ㄷㄷ
4	2026.02.25.	ㄷㄷ	GG/HH	ㄹㄹ	ㄷㄷ

비록 해당 주기장에 ㄷㄷ 기종이 주기하더라도, 후면 GSE도로와 여유 공간이 확보되어 있으므로 실제 지상안전사고 등으로 이어질 가능성은 낮으나, 운영 규정에서 정한 기준에 따라 주기장 운영이 적정하게 이루어지도록 관리할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 주기장 배정 및 조정 업무를 담당하는 소속 직원과 항공사·지상조업사를 대상으로 주기장별 최대 허용기종에 대한 교육을 실시하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

시 정 요 구 · 통 보

8

제 목 활주로 마찰측정업무 수행 부적정에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 안전
내 용

○○공항은 「공항안전운영기준」 제37조(활주로 표면 마찰측정) 및 ICAO Doc9137 Airport Service Manual Part2(Pavement Surface Conditions), 「○○국제공항 공항운영규정」(이하 ‘운영규정’이라고 함) 4.5.6 ‘활주로 마찰측정’에 근거하여, 조종사, 항공사, 항공교통업무기관의 요청이 있거나, 활주로 표면 고무 제거작업 후 마찰력의 적정성 확인이 필요한 경우 【표1】의 장비를 활용하여 마찰력을 측정하고 있다.

【표1】○○공항 마찰측정장비 보유 현황

연번	장비명	제작사	취득일자	비고
1	ㄱㄱ(차량형)	△△	2019.06.30.	주장비(사용 중)
2	ㄱㄱ(트레일러형)	△△	2014.12.31.	예비장비(고장, 2026년 교체예정)

가. 마찰측정장비 점검일지 최신화에 관한 사항

○○공항은 연간 ‘활주로 마찰측정 및 장비관리 계획’ 방침⁸⁾에 따라, 운영규정의 [별지3] ‘마찰측정장비 점검일지’(이하 ‘점검일지’라고 함)를 활용하여 주간·월간·연간 및 특별점검으로 구분하여 마찰측정장비를 점검하고 있다.

8) ○○<단-4206(2026. 3. 30.) ‘2026년 ○○공항 활주로 마찰측정 및 장비관리 계획’

점검일지는 장비의 상태를 체계적으로 점검 및 관리하기 위한 기준으로 활용되는 문서로, 「공항안전운영기준」 제37조(활주로 표면 마찰측정) 제6항⁹⁾에 따라 보유한 장비를 기준으로 항상 최신화하여 관리되어야 한다.

따라서 마찰측정장비 교체 등 장비의 운용환경에 변화가 발생한 경우에는 해당 내용을 반영하여 점검항목을 수정함으로써 일지를 최신 상태로 유지하여야 한다.

그런데 감사기간 중 ○○공항의 점검일지를 확인한 결과 【표1】 ‘연번1’의 차량형 장비가 교체되어 운영 중임에도 교체 전 차량형 장비 명칭(“◀”)이 여전히 기재되어 있고, 마찰영점, 하중영점 점검 항목에도 교체 전 장비의 점검기준이 기재되어 있어, 실제 운용 중인 장비를 기준으로 점검일지를 변경할 필요가 있다.

나. 마찰측정 방법 부적정에 관한 사항

○○공항은 2024년부터 2026년 4월까지 총 28건의 마찰측정을 실시하였는데, 이 중 22건은 동절기 강설 등에 따른 활주로 마찰력 측정 목적이었고, 나머지 6건은 활주로 고무제거 작업 후 작업 결과의 적정성 확인 목적이었다.

ICAO Doc9137 및 활주로 마찰측정장비 제작사(△△) 매뉴얼에 따르면, 마찰측정에 사용되는 타이어는 【표2】와 같이 구분되며 마찰측정 목적에 따라 적합한 타이어를 사용하도록 하고 있는데, 이는 측정 목적에 따라 활주로 표면 상태를 보다 정확하게 평가하고 항공기에 적정한 공항 상태 정보를 제공하기 위함이다.

9) 「공항안전운영기준」 제37조(활주로 표면 마찰측정) 제6항 : 운영자는 정확한 활주로 마찰계수를 제공하기 위하여 활주로 마찰측정장비를 장비운영교범에 따라 주기적으로 점검 및 관리를 하여야 한다.

【표2】 매뉴얼에 따른 마찰측정장비 타이어 구분

타이어 형식	사용 목적	특징	타이어 예시
AA 타입	강설, 결빙 시 마찰력 측정 목적	타이어에 흠이 있음	
BB 타입	시설 유지보수 목적 (활주로 고무제거 작업 후 측정 등)	타이어에 흠이 없음	

그런데 ○○공항에서 실시한 총 28건의 마찰측정에 사용된 타이어를 확인한 결과, 모두 BB 타입을 사용한 것으로 확인되었는데, 이는 동절기 강설 등에 따른 22건의 마찰측정은 목적에 적합한 타이어를 사용하지 않아 활주로 마찰력을 과소평가¹⁰⁾하여 공항 상태 정보를 제공한 것으로, 목적에 적합한 AA 타입의 타이어를 사용했어야 한다.

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ㉠ “가”항 관련 「○○국제공항 공항운영규정」 [별지3] ‘마찰측정 장비 점검일지’ 양식을 실제 운용 중인 장비를 기준으로 개정하시기 바라며.(시정)
㉡ “나”항 관련 활주로 마찰측정 시 장비 제작사에서 정한 방법에 따라 적합한 타이어를 사용하여 측정하시기 바랍니다.(통보)

10) 표면이 매끄러운 BB 타입 타이어는 흠이 있는 AA 타입 타이어에 비해 마찰력이 낮게 측정됨

시 정 요 구

9

제 목 조류충돌예방용 탄약 관리에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 안전
내 용

○○공항은 효과적인 조류충돌 예방활동을 위해 【표】와 같이 탄약을 보유·관리하고 있다.

【표】 ○○공항 조류충돌예방용 탄약 보유 현황(2026년 5월 기준)

구 분	엽 탄	공포탄	비 고
수 량	????발	???발	조류충돌예방요원 보유 및 관리

「조류 등 야생동물 총기사용 안전지침」 제10조(탄약 관리) 제6항에 따르면 제조일로부터 2년이 경과한 탄약은 사용하여서는 아니 되며, 관계 규정에 따라 폐기 처분하도록 하고 있다.

상기 지침내용은 조류충돌예방용 탄약 불발탄 발생에 의한 총기 안전사고를 예방하기 위해 ►► 총괄부서(▷부)에서 탄약 사용기한에 대한 세부기준을 수립¹¹⁾한 사항으로서, 각 소속기관은 사용기한이 경과된 탄약류를 적기에 폐기하는 등 조류충돌 예방활동의 안전수준 강화에 만전을 기하여야 한다.

11) ♣실-6579(2024. 11. 25.) 「조류 등 야생동물 총기사용 안전지침」 개정 계획(안)'

그런데, 종합감사 기간 중 ○○공항에서 관리하고 있는 조류충돌예방용 탄약 관리 실태를 점검한 결과, 제조일로부터 2년이 경과한 공포탄 ???발¹²⁾을 폐기 처분하지 않고 보유·관리하고 있었다.

다만, 공포탄 사용내역을 점검한 결과, 2024년 9월 이후에는 이를 사용한 사실은 없었다.

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 조류충돌 예방활동의 안전수준을 제고하기 위해 사용기한이 경과한 조류충돌예방용 탄약을 관계 규정에 따라 조속히 폐기하시기 바랍니다.(시정)

12) 2019년 제조 공포탄 ???발, 2021년 제조 공포탄 ???발

주 의 요 구 · 통 보

10

제 목 ♡실 상황대응 훈련·점검 업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 보안
내 용

○○공항 ♠센터는 ♡실을 운영하여 공항 내 운영상황 파악·분석, 비상 상황 발생 시 초기대응 및 상황보고, 공항 내 안전상황 및 대테러·항공보안과 관련된 정보를 접수·전파하는 업무를 수행¹³⁾하고 있다.

가. ♡실 상황대응 훈련 결과 기록·유지에 관한 사항

우리 공사 「항공보안표준절차서」(이하 ‘절차서’라고 함) 8.12.2 및 8.12.3¹⁴⁾에 따라 ♡실장은 ♡실 근무자의 상황처리능력 숙지 및 상황발생 시 신속한 대처를 위해 상황대응 표준절차에 의한 행동요령 훈련을 【표1】과 같이 실시하여야 하며, 훈련 결과에 대하여 ♡실장의 최종 확인 하에 기록·유지하도록 정하고 있다.

13) 관련근거 : 「직제규정시행세칙」 제3조(업무분장) 및 [별표3](부서별 업무분장)

14) 2022. 12. 20. 개정 및 시행

【표1】 항공보안표준절차서 8.12.2 ♡실 대응 훈련주기 및 훈련주관

훈련주기	훈련주관	점검관 명단
월 간	♠센터(홀수월) 및 ♥부(짝수월)	♡실 자체 훈련 실시
분 기		항공경비요원(♣♣ 등)과 합동 훈련 실시
연 간	☆단장	


주: 분기 및 연간 훈련을 실시한 해당 월은 상황실장(♠센터장) 주관 훈련 생략 가능

그런데 ○○공항 ♠센터는 【표2】 와 같이 상황대응 훈련을 실시하고도 전자 문서시스템 결과보고 문서 일부를 등재하지 않았고¹⁵⁾, 【그림1】 과 같이 훈련 개요만 간략히 기재한 ♡실 근무일지 외에는 훈련 당시 상황전파, SMS 보고 체계 등 훈련 세부 내용을 증빙할 수 있는 자료를 확인할 수 없었다.

【표2】 2025년~2026년 ♡실 상황대응 훈련 결과 누락 현황

훈련 월	훈련일자	훈련내용	비 고
2025년 8월	2025.08.18.	♣♣ 합동 불법등론 대응 훈련	3분기 합동훈련 실시, 자체 결과보고 누락
2025년 9월	2025.09.17.	방치물품 상황 접수	자체 결과보고 누락 (근무일지만 기록)
2026년 4월	2026.04.01.	드론탐지시스템 대응 훈련	자체 결과보고 누락 (근무일지만 기록)

【그림1】 ○○♠센터 ♡실 근무일지

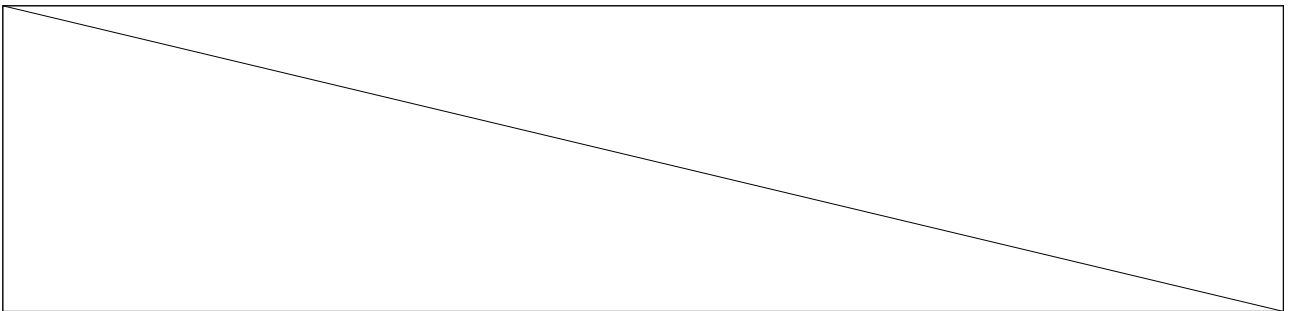

자료: 2025년 9월 17일 ○○공항 ♡실 근무일지 일부 발췌


15) 감사 시 ♡실 근무일지를 일일이 확인하여 훈련 실시 여부를 증빙하였음

또한, ♡실장은 훈련 과정 중 상황대응 표준절차에서 정한 절차에 따라 적절하게 이행하였는지 점검하고, 미흡사항이 발생할 경우 근무자 교육 등 별도의 조치를 해야하나 훈련 결과를 체계적으로 기록·유지하지 않아 ♡실 상황대응 체계에 대한 점검 및 환류 기능이 미흡하게 운영되고 있었다.

나. ♡실 운영 점검에 관한 사항

절차서 8.12.3에 따르면 ♠센터장(♡실장)은 【그림2】와 같이 절차서 [별표 25](♡실 점검표)에 따라 상황별 조치사항 숙지여부, 교육·훈련 결과, 장비 관리 등 ♡실 운영 전반에 대한 점검을 분기 1회 실시하도록 정하고 있다.

【그림2】 절차서 [별표25] ♡실 점검표

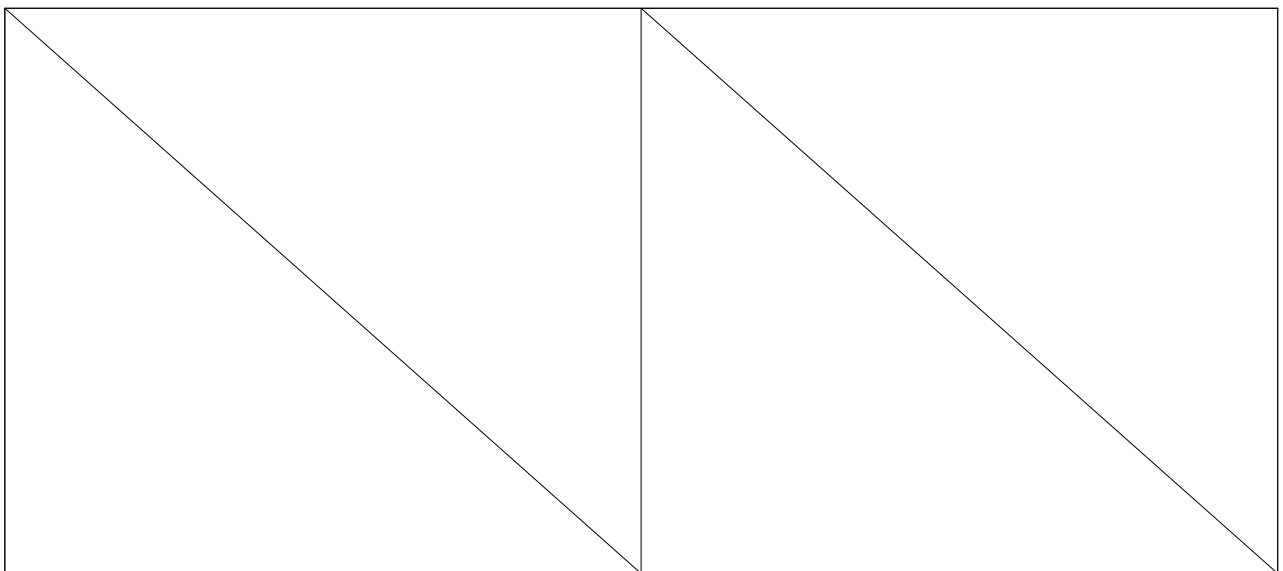

그런데 ○○공항 ♠센터는 절차서 8.12.3이 개정된 이후 감사일 현재까지 분기별 ♡실 운영 점검을 실시하지 않았다.

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 ♡실 상황대응 훈련·점검 업무를 미흡하게 처리한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 ㉠ ♡실 상황대응 훈련·점검 시 「항공보안표준절차서」에 따라 이행할 수 있도록 업무에 철저를 기하여 주시기 바라며, ㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사 사례가 발생하지 않도록 하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구 · 통 보

11

제 목 위탁관리용역 감독업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 위탁관리
내 용

○○공항은 매년 위탁관리 용역계약을 체결하여 공항운영, 시설관리 및 항공 보안 관련 업무를 자회사인 ⊙⊙와 ◆◆에 위탁하고 있으며, 「자회사 위탁관리 감독지침」(이하 ‘지침’이라 함)에 따라 자회사가 과업을 적정하게 이행하는지를 확인하는 등의 감독업무를 수행하고 있다.

가. 착수계획서 검토에 관한 사항

지침 제10조(착수), 제11조(과업 수행) 및 제16조(위탁관리업무 관련 서류검토·보고)에 따르면 주관부서¹⁶⁾의 장은 자회사로부터 계약이 체결된 이후 착수계획서¹⁷⁾를 접수하고, 접수한 착수계획서를 감독부서에 통보하여야 한다.

이에 감독자는 착수계획서에 포함된 과업내용서, 산출내역서, 과업수행계획서 등 계약 관련 서류의 내용이 실제 과업수행 현황과 일치하는지 확인하여 실제와 다른 내용이 있거나 세부자료 등이 누락된 경우에는 주관부서에 의견을 제출하여

16) 자회사 위탁관리를 위한 설계 및 계약, 품질평가 등 과업관리를 총괄하는 부서(▶▶ ■실)

17) 산출내역서, 현장대리인 선임계, 현장 조직구성 및 인력운영계획, 연간 과업운영계획, 종사원 안전보건관리계획, 투입장비 내역, 업무품질 향상계획을 포함한 착수계획서

자회사로 하여금 착수계획서를 수정·보완하도록 하고 있다.

따라서 ○○공항은 매년 자회사와의 위탁관리용역 계약 체결 이후 자회사에서 제출한 착수계획서를 주관부서로부터 받아 해당 내용이 적정한지를 검토하여야 한다.

그런데 「2026년 ■■■권역 공항시설 위탁관리 계약」 체결 이후 ○○에서 제출하고 공사가 최종 승인¹⁸⁾한 착수계획서를 확인한 결과, ○○ ○○국제공항지점 고객지원 분야의 ‘조직구성 및 인력운영계획’에 포함되어 있어야 할 조직구성표, 근무편성표, 인력운영계획, 직원경력 및 자격 관련 세부자료가 누락되어 있었음에도 감독부서인 ○○공항 ■부에서는 이를 확인하여 수정·보완을 요구하지 않았다.

이는 감독업무를 하면서 계약 관련 서류를 적정하게 검토하지 않은 것으로 위탁관리 감독업무를 소홀히 한 것에 해당한다.

나. 주간 감독일지 기록·관리에 관한 사항

지침 제4조(감독자 지정) 및 제6조(복무)에 따르면 감독부서의 장으로부터 자회사 위탁관리 감독업무를 위임받은 감독자는 과업내용서에 명시된 주간·월간 작업계획 및 실적 등의 자료를 자회사로부터 제출받아 주단위로 주간 감독일지에 위탁업무 수행상황, 인력·장비 투입현황, 특이사항 및 조치사항 등을 구체적으로 기록·관리하도록 하고 있다.

한편 사내 문서 작성 및 처리 등에 관한 사항을 정하고 있는 「문서규정」 제7조

18) ■실은 2026. 2. 9. ○○와의 계약 관련 소속기관(○○공항 등)으로 ‘착수계 접수 알림’ 문서를 송부하였고, 이에 ○○공항은 2026. 2. 24. 착수계 관련 수정사항에 대해 의견을 회신하였으며, 이후 ○○와의 계약 관련 소속기관에 ‘착수계 승인 알림’ 문서를 송부하였음


(문서의 전자적 처리)에 따르면 문서의 기안·검토·결재·분류·편철 등 처리절차를 전자문서시스템 상에서 하도록 하여 문서의 표준화·간소화를 통해 행정 효율을 높이도록 하고 있다.

따라서 감독자는 감독업무를 수행하면서 주간 감독일지 작성·관리를 전자문서 시스템을 통해 감독부서장에게 보고하는 등 전자적으로 처리·관리하여야 한다.

그런데 2025. 1. 1.부터 감사일(2026. 5. 13.) 현재까지 ○○공항의 분야별 주간감독일지 작성 및 관리 실태를 확인한 결과, 【표】와 같이 일부 분야에서 주간감독일지가 작성되지 않았거나 전자문서시스템에 전자적으로 등록·관리되지 않았다.

그 결과 자회사의 인력운영 등 과업 수행에 대한 주간 단위 감독이력이 일부 누락되어 과업수행 적정성, 특이사항 발생여부 및 조치내용을 사후에 객관적으로 확인하기 어렵게 되었다.

【표】 ○○공항 주간 감독일지 관련 미흡사항

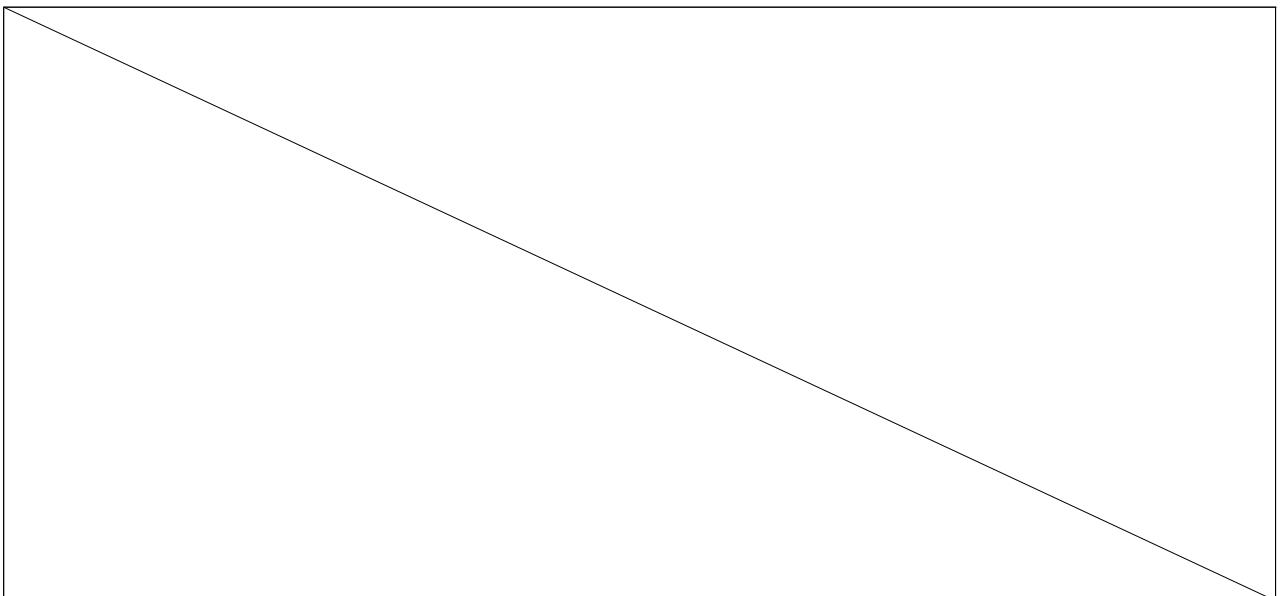

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 「자회사 위탁관리 감독지침」에 따른 착수계획서 검토, 주간 감독일지 작성·보고 및 전자문서 등록·관리 등 위탁관리용역 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 위탁관리용역 감독자들을 대상으로 「자회사 위탁관리 감독지침」 교육을 실시하시고, 위탁관리용역 관리·감독에 공백이 없도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

경 고 요 구 · 통 보

12

제 목 위탁관리용역 기성검사 업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 위탁관리
내 용

○○공항은 매년 위탁관리 용역계약을 체결하여 공항운영, 시설관리 및 항공 보안 관련 업무를 자회사인 ⊙⊙와 ◆◆에 위탁하고 있으며, 「자회사 위탁관리 계약 및 운영예규」(이하 ‘예규’라고 함)에 따라 자회사와의 위탁관리 계약 및 운영 관련 업무를 수행하고 있다.

가. 결원정산에 관한 사항

예규 제17조(기성처리), 제18조(대가의 정산) 및 제20조(계약금액의 조정)에 따르면 감독부서는 자회사로부터 기성조서, 변동비 청구 내역 등 증빙서류를 제출받아 반기별로 기성검사를 실시하여야 하고, 자회사가 약정한 과업내용을 이행하지 못한 경우에는 기성대가 또는 완료대가 지급 시 미이행된 부분을 감액 정산하여 지급하도록 하고 있다.

또한 자회사 위탁계약 설계변경의 절차적 적정성 확립을 위해 ■실이 수립한 「자회사 위탁계약 설계변경 업무처리기준¹⁹⁾」에 따르면 감독부서는 자회사 직원의 퇴사·휴직 등의 사유로 중도 발생한 인원 공백이 2개월을 초과하여 지속되


19) ■실-1792(2024. 5. 8.) ‘자회사 위탁계약 설계변경 업무처리기준 개선 알람’

는 경우에는 결원 기간 감원 조정을 검토하여 설계변경에 반영하도록 하고 있다.

따라서 감독자는 관련 법령·규정 및 계약서류에 따라 계약금액 조정을 시행하여야 하고, 반기별 기성검사 시 자회사 직원의 결원이 2개월을 초과하여 발생한 경우에는 결원이 발생한 기간만큼 감원 조정을 설계변경에 반영하여야 한다.

그런데 ○○공항 ㉠부는 【표1】와 같이 자회사 A·B·C분야에서 장기간 결원이 발생하여 약정된 인력투입 계획이 이행되지 않고 있었음에도, 2025년 하반기 2차 계약(설계)변경 과정에서 2개월 이상 연속된 장기 결원에 대해 감원 조정²⁰⁾을 반영하지 않아 위탁관리용역 대가가 과다 지급되어 예산 낭비를 초래하였다.

【표1】 ㉠ ○○국제공항지점 ABC 분야별 인원 현황(2025.7.~감사일 현재)

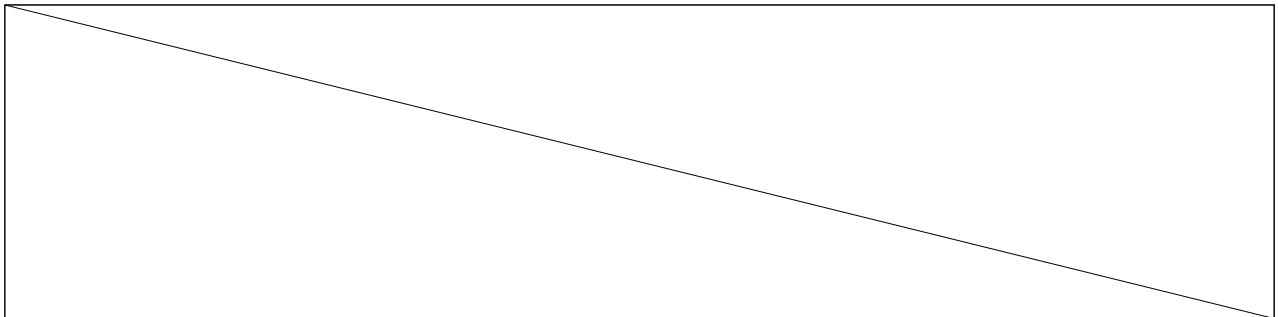

나. 안전보건관리비 처리 정산에 관한 사항

예규 제6조(원가계산 비목) 및 제9조(변동비)에 따르면 자회사 위탁관리 원가는 고정비와 변동비 등으로 구분되고, 변동비²¹⁾는 고정비 외에 공항운영상 위탁관리 업무수행을 위해 추가로 필요하다고 인정되는 항목에 한하여 반영하도록 하고 있다.

20) 기간 중 인원 미투입분에 대한 정당 정산금액은 노무비 기준 약 59,213천 원 수준임

21) 예규 제9조(변동비) ① 변동비는 공항운영분야 및 시설관리분야는 특별근로수당, 대체근로수당, 연차수당, 안전보건관리비로 구성하며, 항공보안분야는 특별근로수당, 대체근로수당, 여유정원 운영비, 안전보건관리비로 구성한다.(이하 생략)

또한 변동비는 자회사로부터 집행실적에 대한 증빙을 제출받아 개산 지급할 수 있으나, 기성검사 시 제반 사용내역을 확인한 후 정산하도록 하고 있으며, 안전보건관리비 역시 지급이 필요한 경우에는 자회사로부터 안전보건관리비 집행실적 및 증빙자료를 확인하고 정산하여야 한다.

한편 안전보건관리비는 과업 수행과 연관되어 산업재해 예방을 위해 직접 사용하거나 관련 법령에 규정된 사항을 이행하는 데 소요되는 비용을 대상으로 사용하여야 하고, 세부기준은 「자회사 위탁관리 과업내용서」의 안전보건관리비 항목별 사용기준을 준수하여야 하며 그 중 안전관리자·보건관리자 임금으로 집행하는 경우에는 【표2】와 같이 근로기준법상 임금으로 인정되는 항목에 한정하여야 한다.

【표2】 안전·보건관리자 임금에 대한 변동비 집행기준

구분	사용가능 항목	사용불가 항목
안전관리자, 보건관리자 임금	· 안전관리자 및 보건관리자(300인 이상 사업장 전임자)의 임금 * 근로기준법에서 인정하는 임금에 한하여 적용(퇴직급여 포함)	· 일률적으로 제공되지 않는 복리후생적 물품 또는 금품(보조금, 복지포인트 등) · 사용자에게 지급의무가 없는 호의적 금품(축하금, 선물비 등)

그런데 ○○공항은 2025년도 안전보건관리비 정산 시 ○○국제공항지점의 안전관리자 및 보건관리자 임금 명목으로 지급한 내역 중 안전보건관리 의무 이행과 직접 관련이 있다고 보기 어렵고, 안전보건관리비 사용가능 항목에 해당하지 않는 ‘2025년 일시타결금’²²⁾ 총 1,200천 원(인당 400천 원)을 안전보건관리비 집행액으로 인정하여 공사의 예산 낭비를 초래하였다.

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

22) 일시타결금은 ○○ 노사간 협상 타결이라는 특정 사건에 따른 축하성 금품에 해당하여 안전보건관리비로 사용가능한 근로기준법에서 인정하는 임금으로 보기 어렵고, 산업재해 예방 또는 안전보건관리 의무 이행과 직접 관련된 비용도 아님

조치할 사항

① ★실장은 「자회사 위탁관리 계약 및 운영 예규」, 계약서류 및 관련 업무처리기준에 따른 결원 감액 조정, 안전보건관리비 집행내역 확인 등 위탁관리용역 감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 위탁관리용역 감독자들을 대상으로 「자회사 위탁관리 계약 및 운영예규」 및 「자회사 위탁계약 감독업무 실무매뉴얼」 교육을 실시하시고, 위탁관리용역 계약 관련 결원정산, 변동비 정산 등 주요 감독업무 시 동일한 사례가 재발하지 않도록 관련 업무를 철저히 하시기 바랍니다.(통보)

경 고 · 개 선 요 구 · 통 보

13

제 목 임목폐기물 연간 처리실적 보고 업무 소홀
관 계 부 서 ○○공항
구 분 용역
내 용

○○공항은 녹지 예초 및 수목전정 작업으로 발생하는 사업장폐기물²³⁾ 중 임목폐기물²⁴⁾을 수집·운반 및 처리하기 위하여 【표1】 과 같이 위탁처리 용역을 시행·완료하였다.

【표1】 위탁처리 용역 시행 현황

용 역 명	용 역 기 간	완료금액(천원)
○○공항 임목폐기물 처리 용역	2025.08.18.~2025.12.10.	9,257

폐기물관리법 제18조(사업장폐기물의 처리) 제1항에 따르면 사업장폐기물 배출자가 폐기물처리업 등의 허가를 받은 자에게 위탁하여 폐기물을 처리하는 경우에는 같은 법 제17조(사업장폐기물배출자의 의무 등) 제2항 및 제45조(폐기물 인계·인수 내용 등의 전산처리) 제2항에 따라 처리하려는 폐기물의 종류 및 발생량 등을 관할 지자체에 신고하여야 하고, 한국환경공단에서 운영하는 전자정보 처리프로그램(이하 ‘올바로시스템’이라고 함)에 관련 정보를 입력·관리하여야 한다.

23) 폐기물관리법 제2조(정의)에 따른 사업장에서 공사 또는 작업으로 발생하는 폐기물(생활폐기물 제외)을 말함

24) 수목제거, 진지, 예초 등의 과정에서 발생하는 목질계 폐기물을 말함

또한 사업장폐기물배출자 신고를 한 자는 폐기물관리법 제38조(보고서 제출) 제1항 및 같은법 시행령 제60조(보고서의 제출)에 따라 연간 폐기물 배출 및 처리 실적에 대한 보고서를 올바로시스템을 통해 다음 연도 2월 말일까지 관할 지자체에 제출하여야 한다.

그런데 감사기간 중 ‘2025년 ○○공항 조경시설 유지관리공사’로 발생한 임목 폐기물의 올바로시스템 입력·관리 현황을 점검한 결과 【표2】와 같이 반출 수량에 대한 정보는 입력하였으나, 연간 처리실적 보고서를 제출하지 않은 사실을 확인하였다.

【표2】 올바로시스템 입력 현황

용역명	발생량	올바로시스템 인계정보	연간 보고서
○○공항 임목폐기물 처리 용역	50,320kg	50,320kg	미제출

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 임목폐기물 처리 용역에 대한 연간 처리실적 보고 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 ㉠ 공항의 운영 및 시설물 유지보수로 인해 발생하는 사업장 폐기물(일반, 지정)과 건설폐기물 발생 현황 관리 및 실적 보고가 누락 없이 이행될 수 있도록 공항 내 폐기물 성상별 배출자 신고 결과(신고증명서)를 환경관리 업무 부서로 통보하도록 개선하시기 바라며,(개선) ㉡ 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

14

제 목 시설공사 기성검사 및 감독업무 소홀

관 계 부 서 ○○공항, □□공항

구 분 공사

내 용

○○공항, □□공항은 공항시설물의 유지관리 및 환경개선을 위한 공사를
【표1】과 같이 시행·완료하였다.

【표1】공사 시행 현황

연 번	공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
1	○○공항 신고가도로 보수보강 공사	2025.04.28.~2025.08.25.	231,209
2	□□공항 환경개선공사(전기분야)	2025.07.07.~2025.12.24.	58,187

「공사계약 일반조건」 제27조(검사) 제1항에 따르면 계약상대자가 공사를 완성하였을 때에는 그 사실을 준공신고서 등 서면으로 계약담당자에게 통지하여 필요한 검사를 받도록 하고 있으며, 제8항에 따라 기성검사는 공사감독관이 작성한 감독조서의 확인으로 갈음할 수 있으나, 청구서의 기재사항이 검사된 내용과 일치하지 아니할 때는 그 사유를 명시하여 계약상대자에게 시정을 요구하도록 하고 있다.

이에 따라 공사감독자와 기성 검사자는 계약상대자가 제출한 기성 청구서 내용에 대한 사실관계를 면밀하게 확인하고, 기성 청구 내용에 불일치 사항이 있을 경우에는 시정토록 하여 실제 시공이 완료된 부분만큼만 지급되도록 해야 한다.

그런데 ○○공항, □□공항은 【표1】 공사의 계약상대자가 청구한 기성 청구건에 대하여 【표2】 와 같이 기성검사를 완료하여 청구액 전부를 지급하였으나, 감사 기간 중 공사 작업일지, 야간감독 결과 보고 등 관계 서류를 확인 한 결과 【표3】 과 같이 기성검사에서 완료된 것으로 청구된 공종 일부가 검사일 이후까지도 지속 시행된 사항을 확인하였다.

【표2】 기성 검사 및 대금 지급 현황

공 사 명	기성대금 청구일	기성검사 완료 및 회신일	기성 청구액(천원)
○○공항 신고가도로 보수보강 공사	2025.06.24.	2025.06.24.	159,500
□□공항 환경개선공사(전기분야)	2025.11.10.	2025.11.12.	30,068

【표3】 기성 청구서 대비 공정률 비교표

공 종	기성신청 공정률 (A)	재산정 공정률 (B)	차 이 (C=A-B)
○○공항 신고가도로 보수보강 공사			
1. 난간 및 연석	100%	67%	33%
2. 슬래브 하면	100%	68%	32%
3. 콘크리트 거더	100%	45%	55%
4. STEEL BOX 거더 외부	100%	100%	-
5. STEEL BOX 거더 내부	100%	100%	-
6. 가로보	100%	18.9%	81.1%
7. 교대 및 교각	100%	68.5%	31.5%
8. 교량받침	100%	98%	2%
9. 배수시설	-	-	-
10. 신축이음	100%	62.4%	37.6%
11. 접속부 옹벽	100%	66.4%	33.6%
12. 방음벽 지주판	100%	100%	-
13. 부대공	46.7%	46.7%	-
14. 전단키 설치공	100%	100%	-
□□공항 환경개선공사(전기분야)			
1. 조명기구(다운라이트 LED 12W)	100%	65%	35%
2. 절연전선(HFIX, 전등설비)	100%	69%	31%
3. 1종금속제가요전선관(16mm, 전열설비)	100%	75%	25%

이처럼 계약상대자가 시공이 완료되지 않은 부분을 포함하여 기성검사를 신청하였음에도 이에 대한 감독·검사 업무를 소홀히 하여 계약상대자가 신청한 대로 기성검사를 완료함으로써 기성금액이 【표4】와 같이 실제보다 과다 지급하였다.

【표4】 기성대금 초과 지급 현황

(단위 : 천원)

공 사 명	기성대금 지급액 (A)	재산출 기성액 (B)	초과 지급액 (C=A-B)	비 고
○○공항 신고가도로 보수보강 공사	159,500	120,758	38,742	VAT포함
□□공항 환경개선공사(전기분야)	30,068	29,049	1,566	VAT포함

[관계부서 의견] ○○공항은 해당 공사의 주 감독자가 퇴사(2025. 6. 17.)함에 따라 업무담당자가 변경되는 과정에서 관련업무에 대한 인수인계 및 검사업무가 미흡하였다는 점을 인정하고, 향후 유사 사항이 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하겠다는 의견을 제출하였다.

조치할 사항

★실장은 시설공사에 대한 기성검사 등 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

경 고 요 구

15

제 목 시설공사 감독 업무 소홀

관 계 부 서 ○○공항

구 분 공사

내 용

○○공항은 ‘○○공항 ◆◆ 상업시설 창고 조성공사’ 등 2건의 사업을 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】 공사 시행 현황

연번	공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
1	○○공항 ◆◆ 상업시설 창고 조성공사	2025.12.11.~2025.12.24.	17,435
2	○○공항 항공유저장소 시설개선 공사	2025.10.20.~2025.11.16.	45,292

「공사감독규정」 제14조(자재 관리) 제2항 및 제3항에 의하면 감독자는 시공자에게 주요기자재의 공급원 승인신청서를 사전에 제출토록 하여 승인 요청내용이 시방서 및 공사목적물의 품질기준을 만족하는지 검토·확인하고 이를 시행부서장에게 보고하여야 하고, 공사현장에 반입되는 주요기자재에 대하여 시공자로 하여금 주요자재검사부 및 주요(지급)자재수불부에 사용처 등을 항상 기록하게 하도록 명시하고 있다. 또한 같은 규정 제13조(공사 시행) 제3항에 의하면 감독자는 시공자로부터 검측확인서를 제출받고 그 제출된 내용을 확인하고 검측이력을 검측대장에 기록 관리하여야 한다.

그런데 ○○공항은 【표】 연번 ① 공사를 시행하면서 주요기자재에 대하여 시공자로부터 공급원 승인신청서를 제출받지 않고 품질기준에 만족하는지 검토·확인하고 부서장에게 보고하는 절차를 이행하지 않았다.

또한 【표】 연번 ① 및 ② 공사 모두 주요기자재에 대하여 시공자에게 주요 자재검사부 및 주요자재수불부를 작성하도록 하지 않았고, 시공자로부터 검측확인서를 제출받지 않았으며 검측이력을 검측대장에 기록 관리하지 않는 등 공사 감독 업무를 소홀히 하였다.

아울러 해당 사항은 KAC CSA(내부통제 자체평가) 체크리스트에 포함된 항목으로서, ○○공항에서 실시한 평가 결과를 확인한 결과 ‘이상없음’으로 점검하였다.

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

★실장은 공사 감독 업무 및 내부통제 자체평가 점검을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구 · 통 보

16

제 목 건설공사 직접시공 확인 업무 소홀

관 계 부 서 ○○공항

구 분 공사

내 용

○○공항은 ‘○○공항 토목장비고 신축공사’ 등 3건의 사업을 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
○○공항 토목장비고 신축공사	2025.04.18.~2025.12.30.	1,868,801
○○공항 제1검문소 신축 및 기타공사	2025.04.08.~2025.12.12.	1,024,510
○○공항 여객터미널 화장실 개량공사	2025.06.30.~2025.12.16.	742,058

「건설산업기본법」 제28조의2(건설공사의 직접시공) 제4항에 따르면 공공기관이 발주하는 공사의 발주자는 직접시공계획을 통보받은 경우 직접 시공의 준수 여부를 확인하고 이를 ▶부장관에게 보고 또는 통보하여야 한다고 되어 있다.


그리고 같은 법 시행규칙 제25조의6(직접 시공 준수 여부 확인의 방법 등) 제1항 내지 제3항에 의하면 공사의 발주자는 건설사업자가 통보한 직접시공계획을 기준으로 노무비 지급, 자재납품, 장비사용 내역, 사회보험 및 소득세

납부 내역 등 직접시공을 증빙할 수 있는 서류를 통하여 직접 시공 준수 여부를 해당 공사의 준공일까지 확인하여야 하고, 그 결과를 건설산업종합정보망을 통하여 ▶부장관에게 보고하여야 한다고 명시되어 있다.

또한 ▶▶ ■실은 2022년 ‘발주자의 건설공사 직접시공 확인 철저 요청’(■실-821, 2022. 3. 22.)을 통하여 소속기관에 관련 내용을 강조하였고, 건설공사 직접시공 발주자 확인 매뉴얼을 배포하였다.

그런데 감사 기간 동안 건설산업종합정보망(KISCON)을 확인해본 결과, ○○공항은 【표】의 공사를 시행하면서 【그림】과 같이 건설공사의 직접시공계획서를 통보받았으나, 직접 시공의 준수 여부를 해당 공사의 준공일까지 확인하지 않았고, ▶부장관에게 보고하지 않는 등 건설공사 직접시공 확인 업무를 소홀히 하였다.

【그림】 건설공사의 직접시공계획서 3건

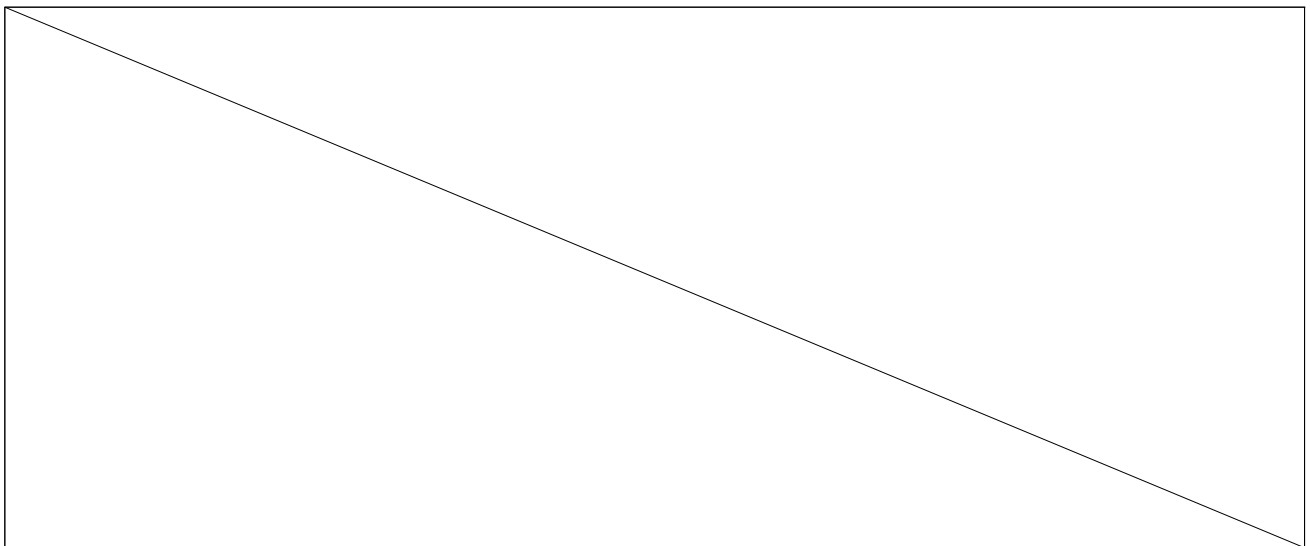

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 건설공사 직접시공 확인 업무를 소홀히한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 ㉠ ‘○○공항 토목장비고 신축공사’, ‘○○공항 제1검문소 신축 및 기타공사’, ‘○○공항 여객터미널 화장실 개량공사’에 대하여 관련법에 따라 직접 시공의 준수 여부를 확인한 후 건설산업종합정보망(KISCON)을 통해 ▶부장관에게 보고하시기 바라며,(시정) ㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.
(통보)

시 정 요 구

17

제 목 시설공사 유지보수용 자재 계상에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 공사
내 용

○○공항은 ○○ 관문으로서 이미지 부각 및 제고를 위하여 국내선 수하물 인도장의 노후된 파사드(벽면) 개선 공사를 【표1】 과 같이 시행²⁵⁾할 예정이다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)
○○공항 국내선 수하물인도장 파사드 개선공사	2026.05.28.~2026.07.16.	133,696

「계약예규 예정가격 작성기준」 제17조(재료비) 제1항에 의하면 직접재료비는 공사목적물의 실체를 형성하는 물품의 가치를 말한다고 되어있다.

위 사업은 일상감사 대상이 아니어서 종합감사 기간 중 【표1】 공사의 원가 계산을 확인한 결과, 【표2】 와 같이 바닥마감재 자재비(비닐타일)와 설치비(비닐 타일 깔기) 수량이 일치하지 않았고, ○○공항은 차이가 나는 수량(64㎡)은 향후 유지관리를 위한 동일 자재 확보를 위하여 반영하였다고 하였다.

25) 감사 기간(2026. 5. 11. ~ 5. 15.) 후 2026. 5. 18. 계약 체결


【표2】 원가계산 비닐타일 현황

품명	단위	수량	재료비(원)	노무비(원)	경비(원)	합계(원)	비고
비닐타일	㎡	108	4,386,339	-	-	4,386,339	자재비
비닐타일 깔기	㎡	44	34,509	680,857	-	715,366	설치비

자료: 계약 내역서 재구성

그런데 공사 시행 중 공사목적물의 실체를 형성하지 않고 시공하지 않는 유지보수용 자재를 직접재료비로 계상하여, 【그림】 공사 원가계산서와 같이 해당 재료비에 따른 산업안전보건관리비, 기타경비, 환경보전비 등의 불필요 간접공사비가 반영되어, 유지보수용 자재를 직접재료비에서 제외하고 필요시 별도 구매할 필요가 있다.

【그림】 공사 원가계산서

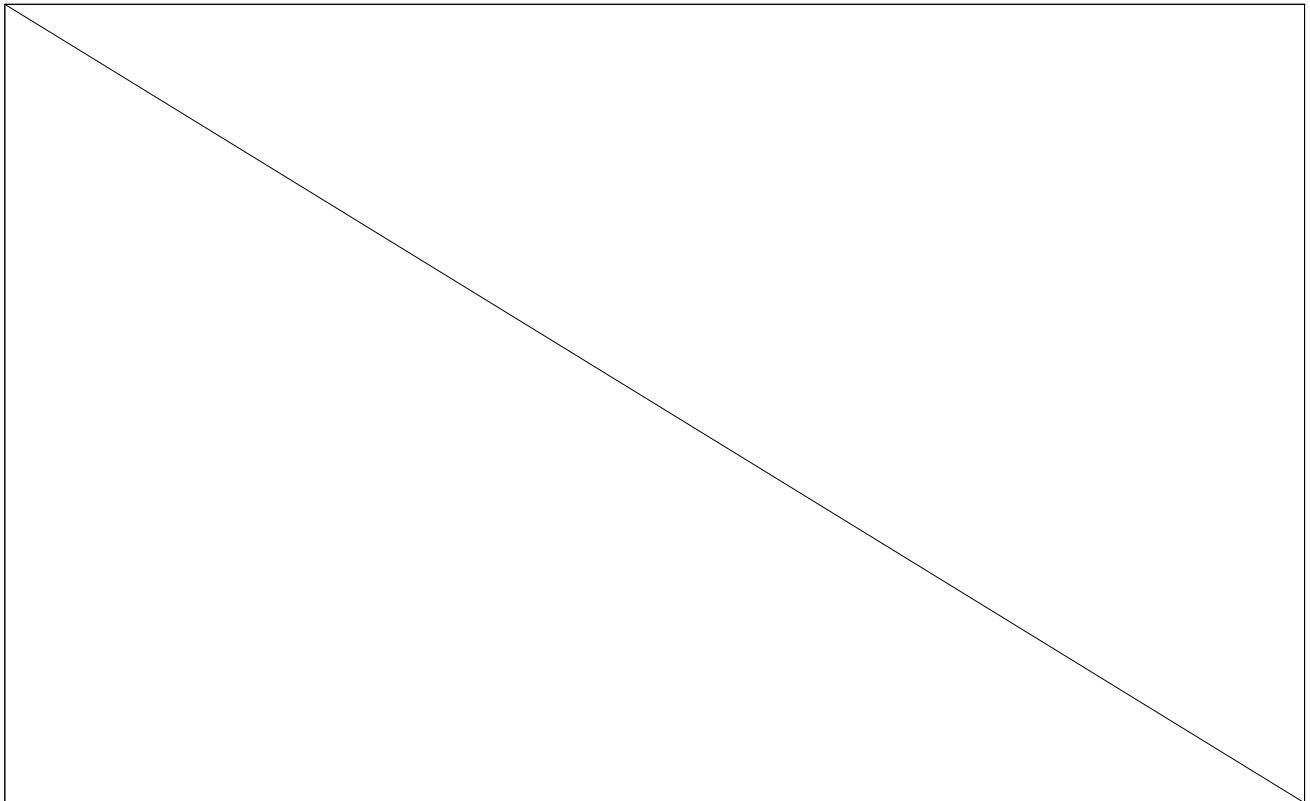

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 국내선 수하물인도장 파사드 개선공사’에 반영되어 있는 유지보수용 자재를 직접재료비에서 제외하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액 (3,424천 원)하고, 유지보수용 자재는 필요시 별도 구매 하시기 바랍니다.(시정)

통 보

18

제 목 소음대책지역 행사비 지원에 관한 사항


관 계 부 서 ○○공항, ◎◎공항

구 분 소음


내 용

○○공항 및 ◎◎공항은 소음대책지역 주민유대활동²⁶⁾의 일환으로 각각 【표1】 , 【표2】 와 같이 주민행사비 지원금을 동별로 배정하여 지원하였다.

【표1】 ○○공항 주민행사비 지원금 동별 배정현황

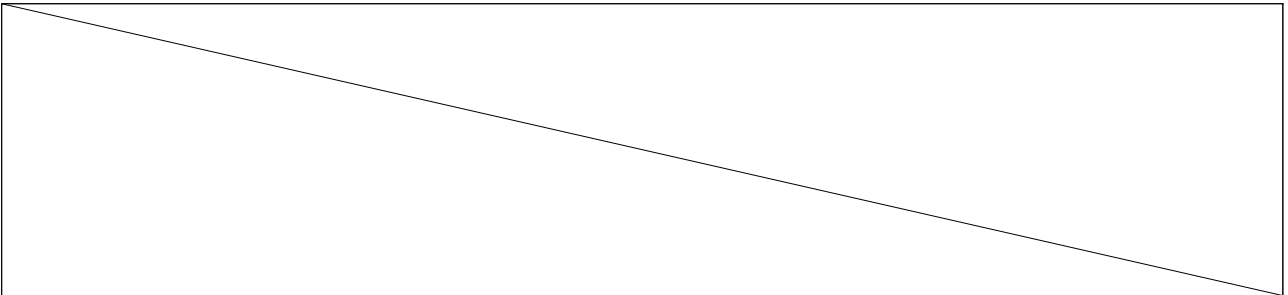

【표2】 ◎◎공항 주민행사비 지원금 동별 배정현황

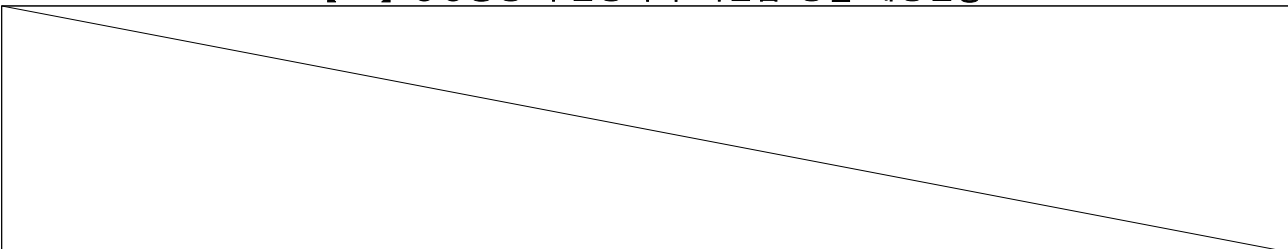

「공항 소음대책 및 주민지원 통합지침」 제33조(시행방법 및 기준) 제1항 및 제3항에 따르면 주민유대활동은 활동시행기관²⁷⁾에 지원하는 것을 원칙으로 하고

26) '주민유대활동'이란 주민들과 관계증진 및 유대강화를 위해 공항별 특성에 맞게 해당 지방항공청 승인 결과에 따라 시행하는 활동으로 소외계층 지원, 지역주민 행사 지원 등을 말함

있고, 지역주민행사는 활동시행기관장에게 신청서, 계획서, 서약서를 받아 지원하고, 정산서를 제출받아야 한다.

그리고 ▶▶ 튼실은 수혜대상 및 사후관리에 대한 문제점 개선을 위해 ‘전국 공항 주민유대사업 개선계획’²⁷⁾을 전국공항에 시달하면서 각 활동시행기관에게 배포하여야 할 지원안내서를 【표3】과 같이 명시하였다.

【표3】 활동시행기관용 지원안내서 주요내용

연번	내 용	비 고
1	주민행사 지원금은 제출한 목적에 따라 효율적이고 투명하게 집행	
2	목적 외 사용 및 허위집행 시 지원금 반납조치 및 차기년도 지원 대상 제외	
3	주민행사 홍보물(포스터, 팸플릿, 현수막 등)에 우리 공사 후원내용을 반드시 기재	
4	주민행사비 정산서는 행사 종료후 2개월 이내 제출	

그런데 ○○공항은 2025년도에 지원한 주민행사 48건 중 33건의 행사 홍보물에 공사 후원 내용이 기재되지 않았고, 13건은 행사 종료 후 2개월이 경과한 후에 정산서를 제출받는 등 【표3】의 지원안내서 내용을 준수하지 않았다.

마찬가지로 ◎◎공항도 2024년과 2025년에 지원한 주민행사 6건 모두 행사 홍보물에 공사 후원 내용이 기재되지 않았고, 2024년도 2건은 행사 종료 후 2개월이 경과한 후에 정산서를 제출받는 등 【표3】의 지원안내서 내용을 준수하지 않았다.

[관계부서 의견] ○○공항, ◎◎공항에서는 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

27) ‘활동시행기관’이란 주민유대활동 지역을 관할하는 지방자치법 제2조에 따른 지방자치단체, 지방자치법 시행령 제8조에 따른 읍·면·동사무소의 주민자치센터, 시도교육청, 종교단체, 사회복지법인 등 사회복지사업을 시행하는 기관을 말함

28) 튼실-2032(2024. 8. 16.)

조치할 사항

○○공항장, ◎◎공항장은 주민행사 홍보물에 우리 공사 후원내용을 기재할 것과 정산서를 행사 종료 후 2개월 이내 제출할 수 있도록 활동시행기관의 장에게 안내를 강화하여 주시기 바랍니다.(통보)

경 고 요 구

19

제 목 구매설치 사업 위험성 평가 미이행

관 계 부 서 ○○공항, ◎◎공항, ●●공항, □□공항

구 분 안전

내 용

○○공항, ◎◎공항, ●●공항, □□공항에서는 공항시설 개량을 위해 관급자재 등 구매설치 사업을 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】 사업 시행 현황

구 분	사 업 명	사 업 기 간	완료금액 (천원)	비 고
○○공항	○○공항 수문시설 개선공사 관급자재(자동제어시스템) 구매설치	2025.06.19.~ 2025.11.17.	126,750	전기작업
	○○공항 수문시설 개선공사 관급자재(권양기) 구매설치	2025.06.19.~ 2025.11.14.	228,400	중량물 작업
	○○공항 화물청사 변압기 교체 및 기타공사 관급자재(수배전반) 구매설치	2025.06.05.~ 2025.11.03.	65,217	전기작업
◎◎공항	◎◎공항 여객청사 무정전전원장치 구매설치	2025.06.26.~ 2025.08.25.	34,780	전기작업
●●공항	●●공항 LED 안내사인물 구매설치	2024.05.21.~ 2024.06.07.	85,820	전기 및 고소작업
□□공항	□□공항 영상감시장치 및 부대시설 개선사업(구매설치)	2024.10.08.~ 2024.11.29.	339,622	고소작업

「공공기관의 안전관리에 관한 지침」 제15조(위험성평가) 및 「안전보건경영 시스템(KOSHA-MS)」 안전보건경영절차서의 위험성평가 절차에 따르면 공공기관이 사업을 도급하는 경우에 「산업안전보건법」에 따라 수급업체가 실시하는 위험성평가 결과를 점검하고 필요한 보완 조치를 실시 또는 요구하도록 하고 있다.

또한, 「물품구매(제조)계약 특수조건」 제5조의4(위험성평가)에 따르면 우리 공사 사업장에서 계약상대자의 근로자가 작업하는 사업인 경우 계약상대자는 「산업안전보건법」에 따라 건설물, 기계·기구, 설비, 원재료, 가스, 증기, 분진, 근로자의 작업행동 또는 그 밖의 업무로 인한 유해·위험요인을 파악하기 위해 근로자를 참여시켜 실태를 파악하고 이를 평가하여 관리 개선하는 등 위험성 평가를 실시하여야 한다.

그런데 ○○공항, ◎◎공항, ●●공항, □□공항에서는 【표】의 사업을 추진 하면서, 전기작업과 중량물의 취급 및 고소작업 등 위험작업이 수반됨에 따라 작업 시행 전 계약상대자로부터 위험성평가 결과를 제출 받아 검토·확인하고 이행 여부를 점검하여야 하나 그러하지 아니하였다.

아울러 해당 사항은 KAC CSA(내부통제 자체평가) 체크리스트에 포함된 항목으로서, 해당공항에서 실시한 평가 결과를 확인한 결과 ‘이상없음’으로 점검 하였다.

[관계부서 의견] ○○공항, ◎◎공항, ●●공항, □□공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

★실장은 구매설치 사업의 위험성 평가를 미이행 및 내부통제 자체평가 점검을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

시 정 요 구

20

제 목 기계설비 성능점검 용역 과업내용 변경에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 용역
내 용

○○공항은 「기계설비법」 제17조에 따라 연면적 1만m² 이상 건축물의 기계설비에 대한 성능점검 용역을 【표1】 과 같이 시행중이다.

【표1】 사업 시행 현황

용역명	용역기간	계약금액(천원)
○○공항 기계설비 성능점검 용역	2026.06.01.~2026.08.29.	87,269

▷ 부 고시 「기계설비 유지관리기준」 제11조 제5항에 따르면 관리주체²⁹⁾는 「에너지이용합리화법」 제39조(검사대상기기의 검사)에 따른 보일러 계속사용검사³⁰⁾를 받은 경우 해당 설비의 점검항목에 대한 성능점검을 받은 것으로 한다고 되어 있다.

또한 ▷ 부에서 제작·배포한 「기계설비 성능점검 매뉴얼」의 ‘제3장 보일러 성능점검표’에서는 보일러 계속사용검사를 실시한 경우 성능점검을 대체할 수 있는 항목을 【표2】와 같이 명시하고 있다.

29) 기계설비유지관리기준 제2조(정의)에 따른 기계설비의 소유자 또는 관리자를 말함

30) 한국에너지공단에서 실시하는 법정검사로 보일러 제조에 관한 검사의 유효기간이 끝나기 전 해당 보일러를 계속 사용하려는 자는 계속사용검사를 받아야 함. 2026년 ○○공항은 보일러 계속 사용을 위한 검사를 7월 내 완료 예정임

【표2】 보일러 성능점검표(양식)

구 분	점검내용	계속사용검사로 면제 가능한 항목
점검항목	① 유지관리 점검표 확인	X
	② 노후 및 부식 상태	○
	③ 버너 연소 상태	○
	④ 수위제어 및 급수 공급 상태	○
	⑤ 화염 검출기 상태	○
	⑥ 운전 압력 상태	X
	⑦ 안전밸브 및 압력스위치 상태	○
	⑧ 배기가스 성분 측정	X
	⑨ 에너지 사용량 분석	X
	⑩ 보일러에 연결된 헤더 상태	X
	⑪ 감압밸브 작동 상태(소음, 진동)	X

그런데 ○○공항은 【표1】의 성능점검용역 이전에 보일러 계속사용검사 완료 예정으로 5개 점검항목은 계속사용검사로 대체할 수 있음에도 【표2】의 11개 점검항목을 모두 점검하는 것으로 점검인력을 반영하였고, 또한 ○○공항 연료전지는 지속적으로 발생하는 설비 결함과 시스템 장애로 정상적인 가동이 불가능하다고 자체 판단하여 현재 운영을 중단한 상태이나³¹⁾ 이에 대한 점검 인력까지 반영하였다.

따라서 ○○공항은 실제 운영 현황과 점검 필요성을 고려하여 계약변경을 통해 해당 과업내용을 조정할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

31) ○○<단-3554(2026. 3. 17.) ‘○○공항 연료전지설비 운영 효율화 방안 검토보고’

조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 기계설비 성능점검 용역’의 보일러 성능점검에 투입되는 인력을 조정하시고 현재 가동 중지된 연료전지의 성능점검에 투입되는 인력을 삭제하는 계약변경을 통해 계약금액을 감액(약 2,943천 원)하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구

21

제 목 시설공사 시공자재 변경에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 공사

내 용

○○공항은 2026년 ‘○○공항 항공등화 보수 및 기타공사’를 【표】와 같이 시행하고 있다.

【표】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)
○○공항 항공등화 보수 및 기타공사	2026.04.01.~2026.12.06.	700,517

위 공사는 ○○공항의 노후된 항공등화 및 전력케이블을 개량하고 2025년도 공항운영검사 결과 후속 조치 이행 등을 위한 항공등화공사로, 활주로 및 유도로 상의 항공등화 12등을 보수하고 등기구 주변 포장을 정비하는 공정이 포함되어 있다.

「공사감독규정」 제19조(품질관리 지도감독) 제2항 제1호에 의하면 감독자는 공사비 절감 및 효율적 공사수행에 전력하여야 하며, 「공사계약 일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 계약담당자는 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약 금액을 조정하여야 한다.

그런데 감사기간 중 계약내역 및 공정계획을 확인한 결과, 항공등화 보수 공정의 포장재료는 소규모 물량으로 인해 포대형 포장재료³²⁾로 설계 및 계약을 하였으나, 공정계획 상 아스콘 수급이 가능³³⁾하여 포대형 포장재료 대신 아스콘으로 시공 가능함을 확인하였다. 이에 항공등화 12등 보수의 포장재료를 변경하고 해당 공정의 계약내역을 변경할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 항공등화 보수 및 기타공사’에 반영되어 있는 항공등화 보수 포장공정의 포대형 포장재료를 아스콘으로 시공하는 설계변경을 통해 계약 금액을 감액(4,328천 원)하시기 바랍니다.(시정)

32) 포대형 포장재료 : 현장에서 개봉하여 포설·다짐하는 포장 보수 재료

33) ○○공항 이동지역 아스콘 포장보수공사 시행으로 야간에 공장에서 생산하는 아스콘 수급이 가능함을 확인

시 정 요 구

22

제 목 시설공사 물량 변경에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 공사

내 용

○○공항은 2026년 ‘○○공항 보안등 전원공급용 케이블 개량 및 기타공사’를
【표1】과 같이 시행하고 있다.

【표1】공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)
○○공항 보안등 전원공급용 케이블 개량 및 기타공사	2026.03.30.~2026.12.15.	1,206,118

위 공사는 ○○공항의 노후된 보안등 전원공급용 전력케이블 및 변압기를 교체하고 시설 장애를 대비하여 예비선로를 구축하는 사업으로, ○○공항 전력통제실로부터 보안등 변압기 4개소 까지 전원공급 케이블을 포설하는 공정이 계획되어 있다.

「공사계약 일반조건」 제19조의2(설계서의 불분명·누락·오류 및 설계서간의 상호모순 등에 의한 설계변경) 제2항 제3호에 따르면 설계도면과 공사시방서는 서로 일치하나 물량내역서와 상이한 경우에는 설계도면 및 공사시방서에 물량내역서를 일치하도록 하고 있다.

그런데 감사기간 중 현장 및 계약내역을 확인한 결과, 전력통제실로부터 보안등 3변압기 및 4변압기의 케이블 옥내설치 구간³⁴⁾의 설치루트가 동일하나, 4변압기 옥내설치 고압전력케이블(F-CV 35sq/1C*3가닥)의 물량이 【표2】와 같이 3변압기 옥내설치 물량보다 많이 산출되어 있으므로 3변압기 공정과 물량을 동일하게 계약물량을 조정할 필요가 있다.

【표2】 계약내역 현황

구 분	품 명	규 격	계약물량(m)
3변압기 공정	6/10KV 고압전력케이블(옥내)	F-CV 35sq/1C*3	488
4변압기 공정	〃	〃	819

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ‘○○공항 보안등 전원공급용 케이블 개량 및 기타공사’에 반영되어 있는 4변압기 고압전력케이블(F-CV 35sq/1C*3가닥)의 옥내설치(전력통제실~지하구) 구간 물량을 조정하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(5,548천 원)하시기 바랍니다.(시정)

34) ○○공항 전력통제실부터 지하구 구간

경 고 · 시 정 요 구

23

제 목 유형자산 취득 업무 소홀

관 계 부 서 ○○공항

구 분 물품

내 용

○○공항은 ▣▣ 설치 및 ▢▢ 서버 유지관리 업무를 위하여 【표】와 같이 물품을 자체취득하였다.

【표】 물품 자체취득 현황

구 분	품 목	수량	취득금액(원)	취득일자	예산항목
▣▣ 설치	스위칭 허브(8port)	1ea	100,000	2025.03.04	시설관리유지비
	모니터링 시스템(PC)	1ea	2,500,000		
	설치 및 시운전	1식	4,200,000		
	광컨버터	10ea	850,000		
▢▢ 서버관리	KVM 스위치	1ea	2,692,000	2025.12.05	소모품비

「물품관리규정」 제17조(구매요구 및 지시 등)에 따르면 물품운용장은 업무 수행에 필요한 물품을 구매할 경우 물품관리장에게 구매요구(제조·수리·개조·인쇄 요구 포함, 이하 같음)하도록 하고 있으며, 1건당 1,000만원을 초과하지 않는 물품에 대해 자체 취득 또는 수리하여 사용할 수 있으나 유형자산은 그러하지 아니한 것으로 정하고 있다.

또한, 「물품관리지침」 제11조(유형자산 편입기준)에서는 내용연수가 1년을 초과하고 취득단가가 100만 원 이상의 물품을 유형자산으로 기준하고 있으며, 같은 지침 제18조(물품운용장 물품취득)에 의하면 물품운용장은 공항 운영에 지장을 초래하는 긴급한 경우로서 물품관리장의 승인을 얻은 예외적인 경우에는 총 금액이 100만 원을 초과하지 않는 한도 내에서 유형자산을 취득할 수 있도록 하고 있다.

그런데 【표】와 같이 ○○공항이 구매한 모니터링 시스템(PC) 및 KVM 스위치는 금액이 100만 원을 초과하는 유형자산임에도 불구하고 자체 취득 방식을 통해 물품을 구매하는 등 관련 규정과 지침을 미준수 하였다.

아울러 해당 사항은 KAC CSA(내부통제 자체평가) 체크리스트에 포함된 항목으로서, ○○공항에서 실시한 평가 결과를 확인한 결과 ‘이상없음’으로 점검 하였다.

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 유형자산 취득 업무 및 내부통제 자체평가 점검을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 해당 자산을 부외자산으로 등재하여 유형자산에 준하여 관리하시기 바랍니다.(시정)


개 선 요 구

24

제 목 ☒☒시설의 근로자 안전시설물 개선에 관한 사항
관 계 부 서 ○○공항
구 분 안전
내 용

○○공항은 공항 외곽울타리 경계지역에 【그림】 과 같이 ☒☒시설(☒☒, ☒☒ 등)을 유지관리 하고 있다.

【그림】 ○○공항 외곽울타리 ☒☒ 시설 현황

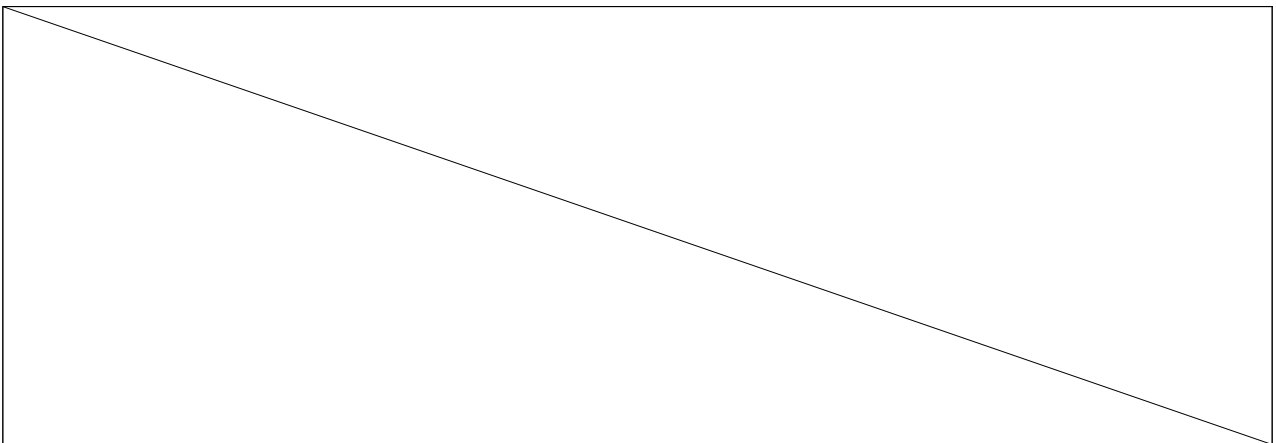

「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제22조(통로의 설치) 제1항에 따르면 사업주는 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하여야 하며, 같은 규칙 제13조(안전난간의 구조 및 설치요건)에 따라 근로자의 추락 등의 위험을 방지하기 위하여 안전난간을 설치하는 경우 기준에 맞는 구조로 설치 하도록 규정하고 있다.

그런데 ○○공항 외곽울타리 ■■■시설이 설치된 구역중 S??~S?? 구역 약 100m 구간에는 【그림】 과 같이 근로자가 안전하게 시설 유지관리를 위해 이동·접근 할 수 있는 통로 및 안전난간이 미설치되어 있어 근로자의 넘어짐·추락 등의 안전사고가 발생할 가능성이 있으므로 안전시설물을 추가로 설치하여 근로자 안전 환경을 개선할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 ○○공항 외곽울타리 경계지역 시설 중 이동(접근)이 어려운 지역에 대하여 안전시설물(안전난간 등)을 설치하여 근로자의 안전이 확보될 수 있도록 하시기 바랍니다.(개선)

시 정 요 구

25

제 목 공사 시공방법 변경에 관한 사항

관 계 부 서 ○○공항

구 분 공사

내 용

○○공항은 외곽지역 경비 능력을 강화하기 위하여 외곽울타리 시스템³⁵⁾ 인프라(관로, 전원, 광케이블) 공사를 【표1】 과 같이 시행하고 있다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)
○○공항 외곽울타리  시스템 인프라 공사	2026.04.22.~2026.12.21.	3,949,194

○○공항은 위 공사를 통하여 외곽울타리 약 ??Km 구간의 관로를 신설하고 노후화된 전원·광케이블을 교체하며, 외곽울타리 감시 강화를 위하여 를 ??m 이내 간격³⁶⁾으로 중첩 설치할 수 있도록 관련 통신인프라를 구축할 예정이다.

위 공사의 설계내역을 확인한 결과, 통신인프라 구축 시 신규  설치³⁷⁾ 지점에 ‘광케이블을 포설 및 설치’ 작업을 위하여 향후 로컬판넬 설치 시 광케이블을 내부에 용이하게 수용할 수 있도록 ‘광접속함체 설치 및 광접속’ 공종을 시행하며, 2027년에 로컬판넬을 설치하면서 광접속함체를 철거하고 로컬판넬 내부에 ‘광분배함 설치 및 광케이블 성단’ 공종을 시행하도록 설계되어 있다.


35) 국가보안시설에 대한 파괴·접거 등 긴급사태 발생을 방지하기 위하여 침입탐지·감시 및 출입통제 기능을 수행하는 시설로서 설비( 등), 설비, 설비, 설비, 설비 등으로 구성

36) 「시설 설계기준」 제10조의 4(의 설치)


37) 시스템(설비, 설비 등) 및 로컬판넬은 2027년 설치 예정

그런데 【그림】 과 같이 로컬판넬 바닥을 ‘ㄱ’ 홈 구조로 변경하여 광케이블을 연결하면 【표2】 와 같이 ‘광접속함체 설치 및 광접속’ 없이, 광케이블 포설 및 설치 작업을 할 수 있어, ‘광 접속함체 설치 및 광접속 작업’ 공종을 ‘광분배함 설치 및 광케이블 성단’ 공종으로 변경할 필요가 있다.

【그림】 로컬판넬 외형도

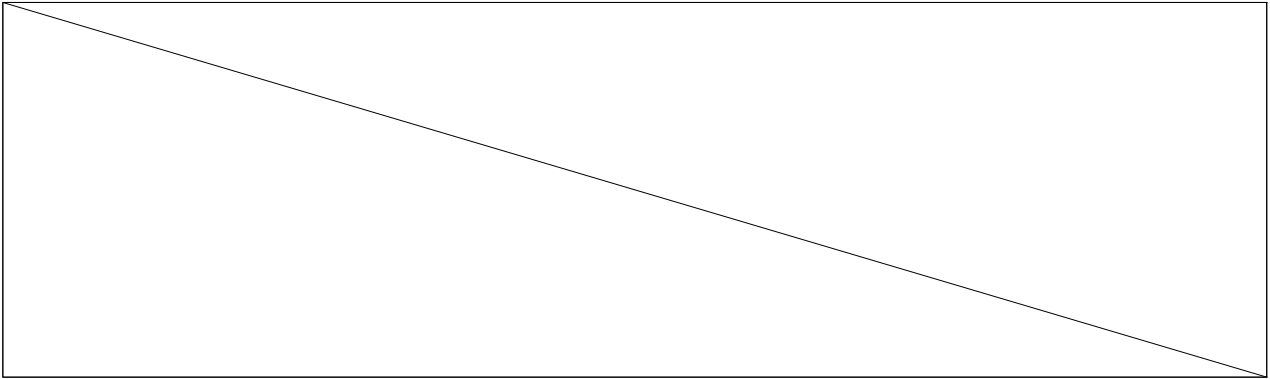

【표2】 시공방법 변경 전·후 비교

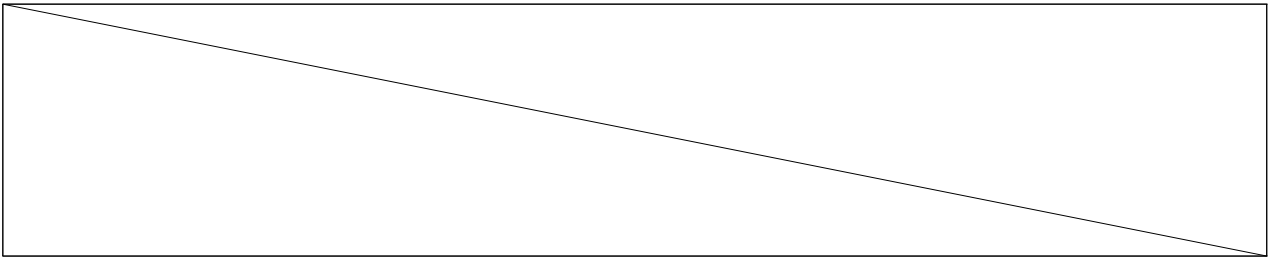

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 의견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 외곽울타리 ☒☒시스템 인프라 공사 시행 시 광접속함체 설치·철거 공종을 광분배함 설치 및 광케이블 성단 공종으로 시공방법을 변경하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(33,116천 원) 하시기 바랍니다.(시정)

경 고 · 시 정 요 구

26

제 목 임대보증금 조정 업무 소홀

관 계 부 서 ○○공항

구 분 임대

내 용

○○공항은 ■■ 및 □□와 【표1】 과 같이 임대차계약을 체결하였다.

【표1】 임대차계약 체결 현황

계약상대자	계약기간	연임대료 (2026년)	임대보증금	비고
■■	2019.05.12.~2027.05.11.(8년)	83,583,890원	59,270,470원	갱신 이력 2회 ¹⁾
□□	2022.09.09.~2027.09.08.(5년)	18,249,750원	13,200,000원	갱신 이력 없음

주 1. (최초) 2019.05.12.~2022.05.11., (1차) 2022.05.12.~2024.05.11., (2차) 2024.05.12.~2027.05.11.

자료: ○○공항 제출자료 재구성

「재산관리규정」 제20조(임대보증금)에 따라 재산을 임대할 경우에는 채무를 담보하기 위하여 임차인에게 최초 계약 당시 연간임대료(VAT 포함)의 12분의 9 이상에 해당하는 임대보증금을 납부하도록 하고 있다.

또한 ■■ 및 □□와 체결한 임대차계약서 제7조(임대보증금) 제6항은 해당연도 부과임대료가 최초연도 년 고정임대료 대비 12% 이상 증감한 경우 임대보증금을 임대료 증감률에 따라 조정하며, 그 이후는 조정된 연도를 기준으로 재조정한다고 명시하였다.

그런데 ◎◎공항은 【표2】와 같이 2026년도 부과임대료가 최초연도(조정된 연도) 연임대료 대비 16.3% 증가한 ■■ 및 14.1% 증가한 □□로부터 임대보증금을 추가징수(조정)하지 않았다.

【표2】임대보증금 조정 내역

업체명	연임대료			임대보증금		
	최초연도 (조정된 연도)	당해연도 (2026년)	증감비율 (A)	보유금액 (B)	조정금액 (C=A*B)	적정금액 (B+C)
■■■ ¹⁾	71,843,000원	83,583,890원	16.3%	59,270,470원	9,686,233원	68,956,703원
□□	16,000,000원	18,249,750원	14.1%	13,200,000원	1,856,019원	15,056,019원

주 1. 1차 갱신시 임대보증금을 조정한바 있고, 2025년도 부과임대료가 조정된 연도(2022년도) 연임대료 대비 16.3% 증가하였으므로 2025년도에 임대보증금을 재조정했어야 함
자료: ◎◎공항 제출자료 재구성

아울러 해당 사항은 KAC CSA(내부통제 자체평가) 체크리스트³⁸⁾에 포함된 항목으로서, ◎◎공항이 실시한 평가 결과를 확인한 결과 ‘이상없음’으로 점검하였다.

[관계부서 의견] ◎◎공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 상업시설 임대보증금 조정 업무 및 내부통제 자체평가 점검을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ◎◎공항장은 ㉠ ■■로부터 임대보증금 9,686,233원을, □□로부터 임대보증금 1,856,019원을 추가징수(조정)하시기 바랍니다.(시정)

38) 임대보증금(보증보험증권) 확보의 적정성(증권계약기간 포함) 및 계약서에 따른 보증금 조정 여부

경 고 요 구 · 통 보

27

제 목 상업시설 내부평가 업무 소홀

관 계 부 서 ◎◎공항

구 분 임대

내 용

◎◎공항은 공항시설 내에서 영업하는 상업시설에 대한 내부평가를 실시하며, 평가 결과는 최우수·우수업체 선정 및 포상, 부진업체 선정 및 벌칙 부과, 옵션 계약³⁹⁾ 여부 결정에 반영된다.

「상업시설(구내업체) 평가 지침」 제4조(내부평가)에 따라 평가자⁴⁰⁾는 【표1】과 같이 상업시설 내부평가 업무를 수행하여야 한다.

【표1】상업시설 내부평가 업무 절차

연초	매월	매분기	익년도 1월 31일
상업시설 평가계획 수립 및 ►► 제출	내부평가 실시 ¹⁾ 및 결과 취합	평균점수 산출·보고 및 ►► 제출	연간 내부평가 결과 ►► 제출

주 1. 같은 지침 [별표1] ‘내부평가 기준표(분기 기준)’ 및 [별표2] ‘가·감점 기준표’를 따름

그런데 2025~2026년 상업시설 내부평가 실태를 확인한 결과, ◎◎공항은 【표2】와 같이 2025년 상업시설 평가계획을 수립·제출하지 않았으며, 매월 실시

39) 기본계약 기간 중 공항군별/평가군 별로 상업시설을 평가하고, 그 결과에 따라 연장여부를 결정할 수 있는 계약기간을 말함

40) 공항별 입주업체 평가 및 모니터링 업무를 소관하는 담당자

해야 하는 내부평가는 2025년 10~12월(4분기)에 한해 3회만 실시하였고 매분기 해야 하는 평균점수 산출·보고 및 ▶▶ 제출은 1회만 실시⁴¹⁾하였다.

그리고 2026. 4. 17. 감사일 현재까지도 2026년 상업시설 평가계획을 수립하지 않았고 월별 내부평가 및 분기별 보고도 이행하지 않고 있었다.

【표2】 상업시설 내부평가 이행 현황

구분	연초	매월	매분기	익년도 1월 31일
	상업시설 평가계획 수립 및 ▶▶ 제출	내부평가 실시 및 결과 취합	평균점수 산출·보고 및 ▶▶ 제출	연간 내부평가 결과 ▶▶ 제출
2025	X	3회/12회	1회/4회	O
2026	X	0회/3회	0회/1회	제출기한 미도래

자료: ◎◎공항 제출자료 재구성

또한, ◎◎공항은 2025년 10~12월(4분기) 한해 내부평가를 실시하면서 ① 내부평가 기준 미준수 업체에 대하여 감점 조치⁴²⁾하지 않거나 만점(50점)을 부여⁴³⁾하였고, ② 가·감점 기준 부합여부는 확인하지 않았으며, ③ ▶▶로 제출한 2025년 연간 내부평가 결과에는 내부평가를 실시하지 않은 2025년 7~9월(3분기) 평균점수도 임의로 산출·반영⁴⁴⁾하는 등 내부평가 업무를 부실하게 이행하였다.⁴⁵⁾

41) ◎◎공항-1948(2026. 2. 26.) '25년 4분기 상업시설 내부평가 결과 보고

◎◎공항-1951(2026. 2. 26.) 2025년 상업시설 내부평가 결과 제출(수정)

42) (■■■) [매출액 누락] 감점 6~12점 해당 ⇒ 2회(11~12월) 이상 위반 행위가 지속되었으나 1회 지적(11월, 감점 6점)에 그침
(□□) ① [영업개시/종료 표지판 미부착] 감점 2~4점 해당, ② [임대면적 초과 사용] 감점 2~6점 해당, ③ [소화기 미비치] 감점 1~2점 해당 ⇒ 감점 조치 없음

(■■■) [영업개시/종료 표지판 미부착] 감점 2~4점 해당 ⇒ 감점 조치 없음

43) 모든 업체(매출액 누락 업체(■■■) 1개소 제외)의 2025년 4분기 평가점수를 만점(50점) 처리하여, 전국공항 상업시설 중 합평가에서 ◎◎공항 상업시설(□□, ■■■ 등)이 최우수업체로 선정되는 부적정한 결과가 초래된바(□실-1149, 2026. 4. 21.), 이러한 사실을 ▶▶(주관부서)에 통보하여 관련 후속조치를 모두 중단함

44) ◎◎공항-2374(2026. 3. 11.) 2025년 상업시설 내부평가 결과 제출

45) 담당자 면담 및 상업시설 방문 인터뷰를 통해 확인함

아울러 해당 사항은 KAC CSA(내부통제 자체평가) 체크리스트⁴⁶⁾에 포함된 항목으로서, ◎◎공항이 실시한 평가 결과를 확인한 결과 ‘이상없음’으로 점검하였다.

[관계부서 의견] ◎◎공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ★실장은 상업시설 내부평가 업무 및 내부통제 자체평가 점검을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.
- ② ◎◎공항장은 「상업시설(구내업체) 평가 지침」 제4조에 따라 2026년 상업시설 평가계획을 수립하고 내부평가 업무를 철저히 이행하시기 바랍니다.(통보)

46) 판매품목 승인, 가격 신고, POS 연동(매출 누락) 등 계약조건 준수 및 평가 지침에 따른 점검평가(조치) 실시 여부

주 의 요 구 · 통 보

28

제 목 보호구역출입증 관리 및 감독 업무 미흡
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 보안
내 용

◎◎공항 출입증담당관⁴⁷⁾은 ◎◎공항 보호구역출입증 발급, 관리 및 감독 업무를 담당하며, 출입증 점검 등을 통해 규정에 위반되거나 부당한 사실을 적발한 때에는 시정 또는 제재 조치를 하고 있다.

「보호구역출입증규정」 제31조(상주기관 및 업체 출입증 관리책임) 제2항 제3호에 따라 상주기관(업체) 출입증관리책임자⁴⁸⁾는 출입증을 발급받은 자가 교육, 출장, 파견이나 직위해제, 정직 등으로 180일 이상 보호구역 출입이 불필요하게 된 때에는 출입증을 회수하여 [별지 제23호 서식]의 ‘보관출입증대장’(이하 ‘대장’이라 함)에 기록하고 집중보관 관리하여야 하며, 그 사유가 해제된 때에는 이를 해당자에게 반환하는 등 출입증 집중보관의 임무를 수행하여야 한다.

또한, 같은 조 제3항 및 제4항에 따라 출입증담당관은 출입증 관리실태 점검시 제2항의 규정에 의한 임무를 소홀히 한 출입증관리책임자 또는 보직변경 등으로

47) 공사 사장 또는 소속 공항장의 위임을 받아 보호구역 출입증업무를 담당하는 부서의 장(다만 담당부서의 장이 없는 공항의 경우는 공항장을 말한다)을 말함

48) 해당 기관 및 업체(항공사 포함, 이하 같다)를 대표 또는 대리하여 출입증 관리, 발급신청, 반납 등 보호구역 출입증과 관련한 제반업무를 수행하는 자를 말함

출입구역을 조정하거나 반납하여야 함에도 이를 계속 사용하는 자가 있을 때에는 그 상주기관 등의 장에게 출입증의 회수, 문책, 관리책임자 교체 등을 요구할 수 있다.

그러나 2025. 1. 1.부터 감사일 현재까지 출입증 집중보관 관리실태를 확인한 결과, ◆◆ 및 ○○의 출입증관리책임자는 【표1】 과 같이 180일 이상 보호구역 출입이 불필요하게 된 ‘연번 1, 3’ 출입증(2건)을 대장에 기록하여 집중보관 관리하지 않고 있었고, 출입증담당관이 출입증 점검 등을 통해 시정 조치한 이력도 확인할 수 없었다.

【표1】 상주기관(업체) 출입증 집중보관 관리실태

연번	소속	성명	보관기간	관리사유	관리실태
1	◆◆	A	2025.02.01.~2026.07.31.	육아휴직	부적정(대장 미기록)
2	◆◆	B	2025.09.17.~2026.08.20.	육아휴직	적정
3	○○	C	2025.12.11.~2026.12.11.	육아휴직	부적정(대장 미기록 등) ¹⁾

주 1. 상주기관(업체) 출입증관리책임자의 관리책임 하에 보관하여야 할 출입증을 출입증담당관이 보관하고 있었음
자료: ○○공항 제출자료 및 상주기관(업체) 현장확인 결과 재구성

또한, 공사 직원의 출입증 집중보관 임무는 출입증담당관이 직접 수행하고 있었는데, 출입증담당관은 회수한 출입증 중 4건을 【표2】 와 같이 부실하게 관리하고 있었다.

【표2】 공사 출입증 집중보관 관리실태

연번	소속	성명	보관기간	관리사유	관리실태
1	한국공항공사	D	2022.06.01.~2026.05.28.	육아휴직	부적정(보관기간 오기재 ¹⁾)
2	한국공항공사	E	2022.10.01.~2025.09.29.	육아휴직	부적정(대장 미기록)
3	한국공항공사	F	2025.02.03.~2026.02.02.	육아휴직	부적정(대장 미기록)
4	한국공항공사	G	2025.08.04.~2026.02.03.	육아휴직	부적정(대장 미기록 등)
5	한국공항공사	H	2026.02.11.~2027.05.26.	육아휴직	적정

주: 1. 전체 휴직기간(2022.6.1.~2026.5.28.)이 아닌 일부 휴직기간(2025.5.29.~2026.5.28.)으로 임의 기록
자료: ○○공항 제출자료 재구성

특히, ‘연번 4’ 출입증의 경우 보관기간 중 보호구역 출입(2025. 10. 23.) 및 집중보관 해제(2025. 10. 27.)⁴⁹⁾ 등의 사유가 발생하였으나 이력관리를 하지 않아 2026. 4. 17. 감사일 현재까지 출입증관리시스템 상 출입증이 유효한 상태로 부실하게 관리되고 있었다.⁵⁰⁾

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 보호구역출입증 관리 및 감독 업무 미흡하게 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 가 「보호구역출입증규정」 제31조 제3항에 따라 출입증 집중보관 관리실태를 일제 점검하시고, 나 출입증 집중보관 사유가 발생한 경우 출입증담당관 (상주직원(업체)의 경우 출입증관리책임자)이 보호구역출입증을 적기 회수하여 집중보관 관리할 수 있도록 소속 직원에 대한 교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

49) 인사발령(을) 제13호(2025. 10. 22.) 복직 및 전보(○○공항→■■공항)

50) 감사기간 중 ‘연번 4’ 출입증의 출입증관리시스템 상 권한은 삭제하였고, 실물 출입증은 보호구역출입증규정 제22조(정규 출입증 폐기)에 따라 정규출입증 폐기대장에 기록 후 소각·분쇄 처리하여 특이사항 없음(2025. 10. 23.)

주 의 · 시 정 요 구 · 통 보

29

제 목 여객터미널 냉난방시설 취득세 미신고

관 계 부 서 ◎◎공항

구 분 재산

내 용

◎◎공항은 2022년도부터 2024년도까지 국가 소유 여객터미널 건물의 노후 냉·난방시설 및 소방시설 개선을 위한 설계용역 및 공사를 시행하였고 【표】와 같이 예산을 집행하였다.

【표】 예산 집행 내역

연도	항목	예산집행금액(천원)
2022	◎◎공항 냉난방공조 및 소방시설 개선공사 설계용역	136,869
2023	◎◎공 항 냉 난방공조 및 기타시설 개선공사 등	1,205,407
2024		3,280,043
합 계		4,622,319

「재산관리규정」 제9조(등기 및 등록 등)에 의하면 재산운용부서의 장은 재산의 증감을 가져오는 사업을 시행한 경우 제 세금 납부대상과 기타재산을 분류하여 관계서류를 분임재산총괄부서에 제출하고 분임재산총괄부서의 장은 필요한 조치를 하여야 한다.

또한, ◎◎공항 여객터미널은 국가 소유이므로 「지방세법」 제9조(비과세)에 의한 비과세 처리를 위한 증빙자료를 함께 첨부하여 「지방세법」 제20조(신고 및 납부)에 따른 신고기한(취득한 날로부터 60일) 이내에 과세관청에 취득세 신고 행정절차를 이행하여야 한다.

○○공항 재산운용부서는 【표】 공사의 준공검사를 2024. 12. 3. 완료하였고, 지방세법상 취득세 과세대상인 냉·난방시설 공사비 및 관급자재비를 취득세 과세항목으로 명시하여 2025. 1. 22. 재산증감내역을 ○○공항 분임재산총괄부서로 송부하였다.

그런데 ○○공항 분임재산총괄부서는 냉·난방시설 공사비 및 관급자재비가 취득세 과세대상임이 명시된 재산증감내역을 2025. 1. 22. 송부받았음에도, 법정 신고기한인 2025. 2. 3.까지 취득세 신고 절차를 이행하지 않았으며, 종합감사일 현재까지도 관련 행정절차를 이행하지 않았다.

따라서 ○○공항 분임재산총괄부서는 관련 규정과 절차를 충분히 확인할 수 있었음에도 법정 신고의무를 장기간 이행하지 않은 사실이 인정되고, 공사의 재산관리 신뢰성을 저해하는 결과를 초래하였다.

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 재산 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 ㉠ 과세관청에 취득세 신고 절차를 이행하시기 바라며,(시정)
④ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

시 정 요 구

30

제 목 국유재산 사용허가에 관한 사항

관 계 부 서 ◎◎공항

구 분 재산

내 용

◎◎공항은 현재 관리동으로 사용 중인 舊 여객청사 건물을 2002. 5. 18. 현물출자 받아 정부에서 우리 공사로 소유권 이전하였고, 2006년도 「◎◎공항 구여객청사 등 개량공사」를 시행하여 해당 건물의 캐노피를 증축(12m²)(이하 ‘캐노피 증축 분’이라고 함) 하였다.

그런데, ◎◎공항은 해당 건물 소유권이 우리 공사에 있어 국유재산에 해당하지 않아⁵¹⁾ 사용허가의 대상이 되지 않음에도 불구하고 2007. 4. 4. 캐노피 증축 분에 대하여 □□청에 국유재산무상사용허가를 신청하였고, 2007. 6. 20. □□청에서는 무상사용수익허가를 승인하였다.

한편 舊 ▲▲부(現 △△부)에서는 무상사용 국유재산에 대한 사용료 부과 관련 현장점검 실시 결과를 반영한 2013년도 정부 국유재산 특례 운용 관련사항을 시달하여 우리 공사를 사용료 부과대상으로 조정⁵²⁾하였다.

51) ‘국유재산’이란 국가의 부담, 기부채납이나 법령 또는 조약에 따라 국가소유로 된 재산을 의미(「국유재산법 제2조」)

52) 사용료 부과대상 : 공사가 직·간접적으로 영업에 이용하거나 업무에 활용하고 있는 재산, 제3자에게 전대 후 임대료 등을 징수 중인 재산(▶ 실-6279, 2012. 12. 31.)

이후 ○○공항은 캐노피 증축 분을 유상사용허가로 신청하고 있으며, 【표】와 같이 최근 5년간 총 309천 원의 국유재산 사용료를 □□청에 납부하는 등 부적정하게 국유재산 사용허가 관계를 유지하고 있다.

【표】 캐노피 증축(12㎡) 분 국유재산사용료

연도	국유재산 자산명	대장면적	계약요청면적	국유재산사용료(천원)
2022	○○ - 관리동 및 화물청사(07.01.01 증축)	12㎡	12㎡	66
2023	상동	12㎡	12㎡	67
2024	상동	12㎡	12㎡	61
2025	상동	12㎡	12㎡	58
2026	상동	12㎡	12㎡	57
합계				309

국유재산 사용허가 여부는 재산의 소유관계를 기초로 판단하여야 하며, 재산관리부서는 사용허가 대상의 적정성을 지속적으로 검토하여야 한다.

그럼에도 ○○공항은 해당 시설물이 공사 소유 재산임에도 장기간 국유재산 사용허가 대상으로 관리하면서 사용료를 납부하여 왔다.

따라서 ○○공항은 국유재산으로 등재된 캐노피 증축 분의 사용허가 제외 여부에 대해 ▸부와 협의하여 조치하여야 하며 기타 소관 국유재산에 대해서도 국유재산 해당 여부, 사용 현황, 목적 등을 검토하여 관리하여야 한다.

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

○○공항장은 국유재산으로 등재되어 있는 캐노피 증축 분에 대해 사용허가 신청 대상 제외 등을 ▸부와 협의하여 주시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구 · 통 보

31

제 목 기동불능 항공기 처리 계획 수립에 관한 사항

관 계 부 서 ◎◎공항, □□공항

구 분 안전

내 용

공항운영자는 공항 내 이동지역 및 인접한 지역의 기동불능 항공기 발생에 대비하여 「공항안전운영기준」(이하 ‘운영기준’이라고 함) 제115조(기동불능 항공기 처리 계획)에 따라 해당 공항의 기동불능 항공기 처리 계획(이하 ‘처리 계획’이라고 함)을 수립하여야 한다.


이에 따라, ◎◎공항과 □□공항은 각각 「◎◎공항 공항비상계획」(이하 ‘◎◎공항 비상계획’이라고 함), 「□□공항 공항비상계획」(이하 ‘□□공항 비상계획’이라고 함) 제8절 ‘기동불능 항공기의 처리 지원’에 각 공항의 처리 계획을 수립하여 운영하고 있다.

가. 기동불능 항공기 처리 기준에 관한 사항

운영기준에 따르면 공항운영자는 해당 공항에서 취항하는 최대 기종을 기준으로 처리 계획을 수립하여야 하며, 이는 항공기 규모 및 중량 등에 따라 필요한 처리 장비의 종류와 대응 절차가 상이하기 때문이다.

그런데 ◎◎공항 비상계획을 확인한 결과, ◎◎공항은 ▶▶ 기종을 기준으로 처리 계획을 수립 및 운영하고 있으나, 현재 정기 취항 중인 항공기 중 최대 기종은 【표】와 같이 ▶▶보다 익폭이 넓고 최대이륙중량(MTOW)이 무거운 ▷▷ 및 ▼▼ 기종인 것으로 확인되었다.

【표】 기종별 제원 비교

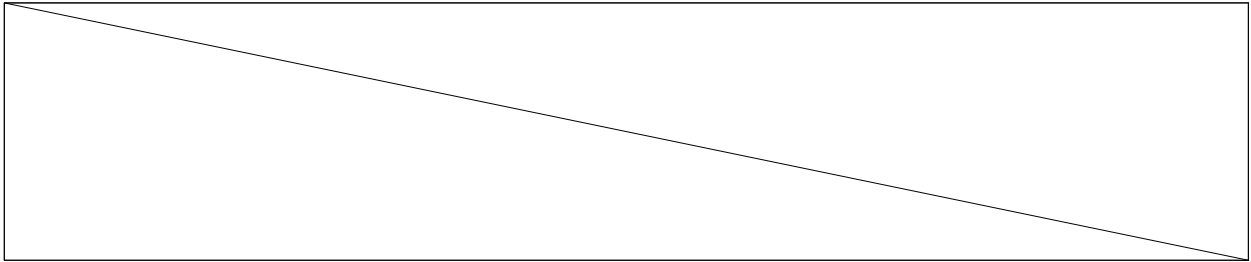

또한, ▶▶은 ▼▼ 기종의 초기 모델로 현재는 전 세계 항공운송사업자가 거의 보유하고 있지 않은 기종이며, 특히 우리나라 항공운송사업자의 경우 한 대도 보유하고 있지 않은 기종⁵³⁾이므로, 실제 공항 운영 현황을 반영한 처리 계획을 수립·운영할 필요가 있다.

나. 항공사 기동불능 항공기 처리 계획 확인에 관한 사항

◎◎공항 및 □□공항의 비상계획에 따르면 해당 공항에 정기 취항하는 항공사는 기동불능 항공기 처리 계획 및 장비, 인원 등에 대한 자료를 공항에 제출⁵⁴⁾하여야 하고, 각 공항은 이를 확인하여야 한다.

이는 기동불능 항공기 발생 시 항공사와 공항운영자 간 역할분담 및 동원 가능한 장비·인력을 사전에 확인하여 신속한 대응체계를 유지하기 위한 것이다.

53) 출처 : ▶부 항공기술정보시스템(ATIS)의 항공기 등록 현황 자료

54) ◎◎공항 비상계획은 연 1회 이상 문서로 확인하도록 하고 있으며, □□공항 비상계획은 확인 주기 및 방법을 정하고 있지 않음

그런데 ◎◎공항은 2025년에 정기 취항한 항공사(▼▼, ▼▼, 드드)로부터 기동불능 항공기 처리 계획 자료를 제출받지 않았고, □□공항은 2020년 10월 8일부터 2026년 하계시즌 현재까지 드드가 정기 취항으로 운항 중임에도 기동불능 항공기 처리 계획을 한 차례도 제출받지 않았다.

이에 따라 기동불능 항공기 발생 시 항공사의 처리 역량 및 지원 가능 자원을 사전에 확인하기 어려운 상태였다.

[관계부서 의견] ◎◎공항, □□공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ◎◎공항장은 ㉠ “가”항 관련 실제 정기 취항하는 최대 기종을 기준으로 기동불능 항공기 처리 계획을 재정비하여 「◎◎공항 공항비상계획」에 반영하시기 바라며, (시정) ㉡ “나”항 관련 정기 취항하는 항공사가 「◎◎공항 공항비상계획」에 따라 기동불능 항공기 처리 계획을 제출하도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

② □□공항장은 “나”항 관련 정기 취항하는 항공사가 「□□공항 공항비상계획」에 따라 기동불능 항공기 처리 계획을 제출하도록 조치하시기 바랍니다. (통보)

주 의 · 시 정 요 구 · 통 보

32

제 목 이동지역 자체안전점검 결과 일지 작성 소홀 등에 관한 사항
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 안전
내 용


◎◎공항은 「공항안전운영기준」 제145조(자체안전점검) 및 「◎◎공항 공항 운영규정」(이하 ‘규정’이라고 함) 4.18 ‘자체안전점검 프로그램’에 근거하여, 법정교육을 이수한 분야별(A, B, C, D) 자체검사자가 월 1회 이상 자체안전점검 표에 따라 정기점검을 실시하고 있고, A분야 자체검사자가 점검을 총괄하여 운영하고 있다.

규정에 따르면, 자체안전점검은 지정된 자체검사자가 소속이나 직렬에 관계 없이 자체안전점검표 점검항목에 대한 점검을 공동으로 실시⁵⁵⁾해야 하며, 매월 마지막 주에 실시함을 원칙으로 하되, 부득이한 사유가 있는 경우 ◀부장이 점검 시기를 조정할 수 있다.

그런데 2024년 1월부터 2026년 3월까지 ◎◎공항 자체안전점검 결과 일지(이하 ‘일지’라고 함)를 살펴본 결과, 일부 자체검사자가 【표】와 같이 일지에 기록된 점검 시간에 부재중이었음에도 점검자로서 서명한 내역이 있는 것으로 확인되었다.

55) 가능한 분야별 1인 이상의 자체검사자가 점검에 참여하도록 규정하고 있고, 일부 분야 자체검사자가 참여할 수 없는 경우, 점검에 참여한 타분야 자체검사자가 해당 분야를 점검

【표】 점검결과 서명자 중 해당 시간 부재 내역

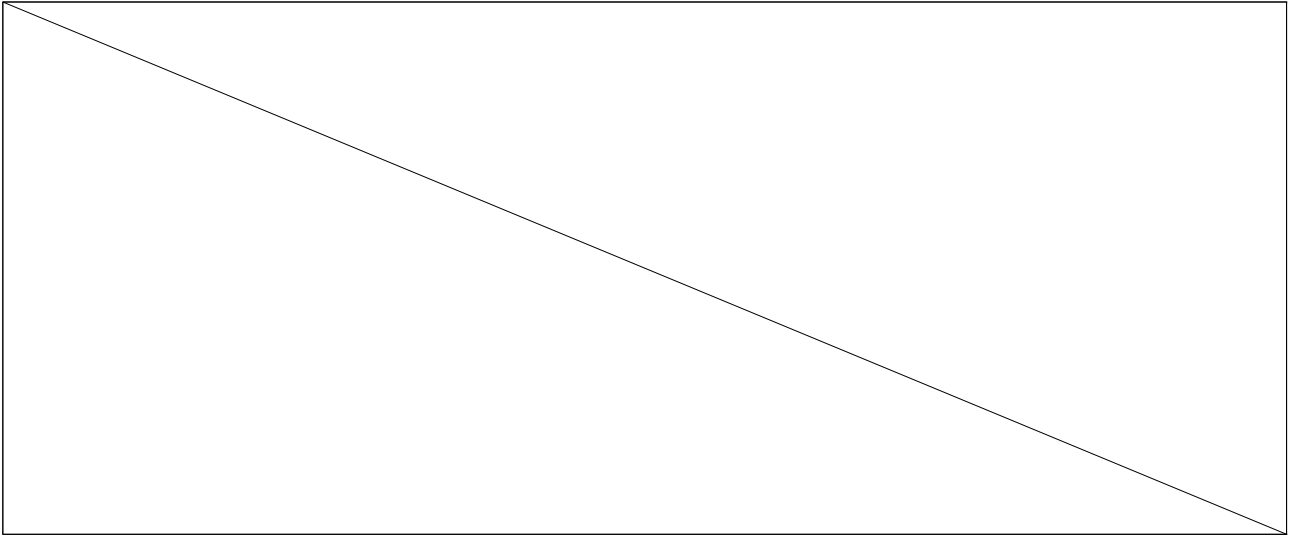

한편, 일지의 점검 내역 및 조치 결과, 점검 사진 등 증빙자료를 종합해 보았을 때 실제 점검은 이행한 것으로 판단되나, 규정에서 정한 점검시기를 준수하지 못한 일부 점검의 경우, 점검 이행 시점과 일지 작성 시점이 일치하지 않아 해당 사례가 발생한 것으로 확인되었다.

또한 규정 4.18.4 ‘점검방법’에서는 주간점검으로 확인하기 어려운 야간시간대의 위험요인 및 안전관리 실태를 확인할 수 있도록 정기점검에 야간점검을 포함하여 실시하도록 하고 있으나, 2024년 1월부터 2026년 3월까지 야간점검 실시 내역은 없는 것으로 확인되는 등 점검을 적정하게 이행하고 있지 않았다.

[관계부서 의견] ◎◎공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 이동지역 자체안전점검 결과 일지 작성을 소홀히 이행한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ◎◎공항장은 ㉠ 자체안전점검을 실제로 이행한 일자에 분야별 검사자가 점검 결과를 작성하도록 조치하시기 바라며,(통보) ㉡ 자체안전점검 시 야간점검을 포함하여 실시하는 등 「◎◎공항 공항운영규정」에서 정한 점검 방법 및 절차를 준수하시기 바랍니다.(시정)

경 고 요 구

33

제 목 건설공사 착공신고서 검토 소홀

관 계 부 서 ○○공항, □□공항

구 분 공사

내 용

○○공항은 여객터미널 내 노후 에스컬레이터 교체를 위해 ‘○○공항 에스컬레이터 교체공사’를 시행·완료하였고, □□공항은 여직원 숙직실 등 휴게시설 확보와 구내도로 혼잡 완화를 위한 ‘□□공항 환경개선공사’를 【표1】 과 같이 시행·완료하였다.

【표1】 사업 시행 현황

연번	공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
1	○○공항 에스컬레이터 교체공사	2025.06.23.~2025.11.28.	571,408
2	□□공항 환경개선공사	2025.07.07.~2025.12.19.	158,190

「건설공사 사업관리방식 검토기준 및 업무수행지침」 제4장 건설공사 감독자 업무 제2절 공사착수단계 업무 제127조(착공신고서 검토 및 보고)에 따르면 공사 감독자는 계약상대자가 제출한 착공신고서의 적정성 여부를 검토하여야 하며, 착공신고서에는 현장관리조직, 현장기술인 지정신고서(현장대리인, 품질관리자 등), 예정공정표 등이 포함되어야 한다.

또한 「건설산업기본법 시행령」 [별표5] ‘공사예정금액의 규모별 건설기술인

배치기준'에 따르면, 30억원 미만 건설공사의 건설기술인 배치기준은 【표2】의 요건을 충족하여야 한다.

【표2】공사예정금액의 규모별 건설기술인 배치 기준

30억 미만 건 설 공 사 의 건 설 기 술 인 배치기준	1. 산업기사 이상 자격취득자로서 해당 직무분야에 3년 이상 실무에 종사한 사람 2. 「건설기술 진흥법」에 따른 건설기술인 중 다음 각 목의 어느 하나에 해당하는 사람 가. 해당 직무분야의 중급기술인 이상인 사람 나. 해당 직무분야의 초급기술인으로서 해당 공사와 같은 종류의 공사현장에 배치되어 시공관리업무에 3년 이상 종사한 사람
비 고	6. 건설사업자가 시공하는 1건 공사의 공사예정금액이 5억원 미만의 공사인 경우에는 해당 업종에 관한 등록기준 중 기술능력에 해당하는 사람으로서 해당 직무분야에 3년 이상 종사한 사람을 배치할 수 있다.

그런데 ○○공항은 【표1】의 연번 ① 공사의 계약상대자가 【표3】과 같이 현장대리인으로 배치하고자 하는 자가 전기기능사 자격 보유자로서 산업기사 이상 자격요건에 미달하고, 경력확인서상 시공관리 경력이 약 575일로 3년에 미달함에도 불구하고 현장대리인으로 배치하는 것을 승인해 주었다.

마찬가지로 □□공항은 【표1】의 연번 ② 공사의 계약상대자가 현장대리인으로 배치하고자 하는 자가 시공관리 경력이 916일로 3년에 미달함에도 불구하고 현장대리인으로 배치하는 것을 승인해 주었다.

【표3】건설기술인 배치 기준 및 실제 배치 현황 비교

배치 기준 (30억 미만 건설공사)	‘○○공항 에스컬레이터 교체공사’ 건설기술인 배치 현황	비 고
1. 산업기사 이상 2. 3년 이상 실무 종사	1. 전기기능사 ⁵⁶⁾ 보유 2. 1년 7개월 종사 (약 575일)	1. 부적정 2. 부적정
배치 기준 (5억 미만 건설공사)	‘□□공항 환경개선공사’ 건설기술인 배치 현황	비 고
1. 업종 등록기준 기술능력 2. 3년 이상 실무 종사	1. 건축 초급 보유 2. 2년 6개월 종사 (916일)	1. 적정 2. 부적정

56) 국가기술자격 등급체계는 가장 낮은 등급인 기능사부터 시작하며 산업기사, 기사, 기능장, 기술사 순으로 높은 등급임

[관계부서 의견] ○○공항, □□공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

인사관리실장은 건설공사 착공신고서 검토 업무를 소홀히 하여 기준에 미달한 건설기술인 배치를 승인해 준 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

주 의 요 구

34

제 목 선금 지급 적정성 검토에 관한 사항
관 계 부 서 ◎◎공항
구 분 공사
내 용

◎◎공항의 노후 화장실 개선을 위한 공사(2차년도)를 【표】와 같이 시행하고 있는데, 계약상대자는 ‘선금사용계획서’를 제출하면서 자재⁵⁷⁾ 구매를 위해 83,000천 원의 선금 지급을 요청하였다.

【표】 사업 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
◎◎공항 여객터미널 등 화장실 개량공사(2차년도)	2026.01.01.~2026.05.18.	244,238

「선금지급조건」 제4조(선금신청 및 지급절차) 및 제6조(선금의 사용) 제1항에 따르면 계약상대자가 선금을 신청하고자 할 때에는 상세내역을 포함한 ‘선금사용계획서’를 제출하여야 하며, 계약담당자는 해당 선금을 계약목적 달성을 위한 용도 외의 다른 목적에 사용하게 할 수 없도록 관리하여야 한다.

또한 「계약업무처리지침」(2026.4월 개정 이전의 것, 이하 ‘지침’이라 함) 제42조(선금지급)에서는 계약상대자가 선금을 청구하면 계약부서의 장은 발주부서의 검토를 거쳐 선금을 집행하도록 규정하고 있다.

57) 포슬린 타일 3종, 친환경금속천장재 1종, 금속재천장틀 1종, 화장실 칸막이 1종 등

따라서 발주부서 담당자는 선금이 당해 계약 목적 외의 용도로 유용되거나 과다하게 지급되는 것을 방지하기 위하여 계약상대자가 제출한 '선금사용계획서'상의 자재 구매 청구 내역이 실제 당해 공사의 '계약내역서'상의 항목 및 금액 범위 내에 부합하는지 교차 대조하여 선금 요청 규모의 적정성을 면밀히 검토하여야 한다.

그런데 【표】의 공사 선금사용계획서를 살펴본 결과 구매하고자 하는 자재의 '계약내역서'상 합산 금액이 29,204천 원에 불과하여 선금 신청금액에 미달함에도 이를 정확히 대조·확인하지 않고 적정한 것으로 검토하여 실제 자재구매에 필요한 금액을 초과하여 선금이 지급되었다.

다만 계약금액 244,925천 원에서 직접노무비 75,948천 원을 제외한 금액인 168,976천 원을 초과하여 선금을 지급하지 않아 지급 가능 범위 내에서 지급한 점은 인정된다.

[관계부서 의견] ◎◎공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

★실장은 선금 지급 적정성 검토를 소홀히 한 관련자에 대하여 '주의' 조치하시기 바랍니다.

시 정 요 구

35

제 목 시설공사 발생자재 재활용에 관한 사항

관 계 부 서 ◎◎공항

구 분 공사

내 용

◎◎공항은 2026년부터 2027년까지 ‘◎◎공항 수배전시설 개량 및 기타 공사’를 【표1】 과 같이 시행하고 있다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	계약금액(천원)
◎◎공항 수배전시설 개량 및 기타공사	2026.01.05.~2027.06.30.	4,340,802

위 공사는 ◎◎공항 여객청사 및 관제탑, 레이더 송신소 수배전시설의 노후화 (내용연수 초과)에 따른 전면 개량공사로, ◎◎공항의 전력공급 무중단 운영을 위한 임시 수배전설비 공정이 포함되어 있다.

「공사감독규정」 제19조(품질관리 지도감독) 제2항 제1호에 의하면 감독자는 공사비 절감 및 효율적 공사수행에 전력하여야 하며, 「공사계약 일반조건」 제20조 (설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따르면 계약담당자는 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량의 증감이 발생하는 경우에는 계약 금액을 조정하여야 한다.

그런데 감사기간 중 현장, 도면 및 계약내역을 확인한 결과, 여객청사의 임시 수배전설비를 위한 전력케이블(F-CV 1C×300㎟ 외 1종) 및 메쉬웬스는 레이더 송신소 임시 수배전설비 공정에 소요되는 자재와 규격이 일치하고, 공정계획 상 레이더 송신소 임시 수배전설비에 재사용이 가능하므로 【표2】의 자재를 계약 내역에서 재사용으로 변경할 필요가 있다.

【표2】 재사용 가능 품목 현황

품 명	규 격	수 량
폴리에틸렌 난연케이블	0.6/1kV F-CV 1C×300mm ²	222m
소방용내화전선	1C×240mm ²	39m
메쉬웬스	WH:2000×2000	7경간

[관계부서 의견] ◎◎공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

◎◎공항장은 ‘◎◎공항 수배전시설 개량 및 기타공사’에 반영되어 있는 임시 수배전설비를 위한 전력케이블(F-CV 1C×300㎟ 외 1종) 및 메쉬웬스를 재사용하는 설계변경을 통해 계약금액을 감액(15,734천 원)하시기 바랍니다.(시정)

경 고 요 구 · 통 보

36

제 목 시설공사 감독 업무 소홀

관 계 부 서 ○○○공항

구 분 공사

내 용

○○○공항은 2025년 ‘○○○공항 자탐설비 수동발신기 교체공사’를 【표】 와 같이 시행 · 완료하였다.

【표】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
○○○공항 자탐설비 수동발신기 교체공사	2025.06.20.~2025.08.08.	28,132

위 공사는 ○○○공항의 노후된 수동발신기를 개량함으로써 화재사고 발생 예방을 도모하기 위한 것으로 ○○○공항 전 지역(여객청사 및 관리동 등)에 위치한 수동발신기 세트(수동발신기, 위치표시등, 경종, 기동확인표시등) 59개소를 개량하는 사업이다.

「공사감독규정」 제11조(공사착수) 제2항 3호에 의하면 감독자는 설계도서를 숙지하고 착공과 동시에 시공자로 하여금 설계도면, 시방서, 산출내역서, 규격서 등의 내용에 대한 상호 일치 여부를 확인토록 하여야 하고, 같은 규정 제16조(설계변경 및 계약금액 조정)에 의하면 감독자는 시공자로부터 설계변경에 필요한

설계도면·수량산출서 등 관계자료를 제출받아 설계변경도서를 작성하여 시행 부서장에게 제출하여야 한다.

그런데 감사기간 중 현장을 확인한 결과, 옥내소화전 내장형 수동발신기 세트는 42개소이고 단독형 수동발신기 세트⁵⁸⁾는 17개소로 시설되어 있으나, 공사 소요예산 산출시 옥내소화전 내장형 수동발신기 세트 구성으로 일괄적용하여 내역을 작성하였으며, 공사시행 중 설계도면(현황과 일치)과 산출내역서의 내용이 일부 상이한 상기 상황에 대하여 상호 일치 여부 확인 및 계약금액 조정⁵⁹⁾을 하지 않는 등 시설공사 감독 업무 소홀히 하였다.

[관계부서 의견] ○○공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 공사 감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ○○공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

58) 단독형 수동발신기 세트는 옥내소화전 내장형 수동발신기 세트와 다르게 기동확인표시등이 없음

59) 기동확인표시등 설치 감액 비용 : 재료비 51천 원, 노무비 914천 원

주 의 · 시 정 요 구

37

제 목 임대재산(체크인카운터 등) 관리 소홀

관 계 부 서 ●●공항

구 분 임대

내 용

●●공항은 공항 이용객의 편의 증진 및 터미널 환경개선을 위하여 2024년 10월까지 체크인카운터 구역 환경개선 사업을 시행하면서, 기존에 취항 항공사에서 설치하여 사용하던 체크인카운터 및 안내시설을 공사 소유 시설물로 교체하여, 감사일 현재 3개 취항 항공사에 【표】와 같이 임대하고 있다.




【표2】스카이넷 전체 관리자 권한 부여 현황

구분	면적(㎡)	체크인카운터(데스크)(식)	모니터(식)	연간임대료 합계(원)
▼▼	15.83	3	3	2,759,150
ㄷㄷ	13.70	3	3	3,733,640
◁◁	11.23	2	2	4,007,990

우리 공사 「재산관리규정」 제5조에 따르면 재산운용부서의 장은 소관재산의 관리 및 이력관리에 관한 업무를 수행하여야 하며, 같은 규정 제11조에 따르면 관리재산이 장부 또는 관리 자료상의 내용과 다를 경우 그 원인을 조사하여 적절한 조치를 취하고 실제 현황과 부합되도록 관리하여야 한다. 또한 같은 규정 제13조에 따르면 재산운용부서의 장은 소관 재산의 사용실태를 감독하여야 한다.

그런데 감사기간 중 체크인카운터 운영실태를 확인한 결과 【그림】과 같이 ▼ ▼은 계약상 체크인카운터 3식 및 모니터 3식을 임차하였음에도 실제로는 각각 4식을 사용하고 있었고, ◁ ◁는 계약상 체크인카운터 2식 및 모니터 2식을 임차하였음에도 실제로는 각각 3식을 사용하고 있는 것으로 확인되었다.

【그림】 ●●공항 체크인 카운터

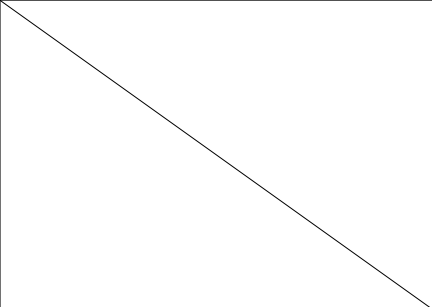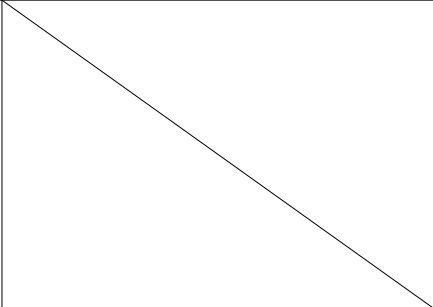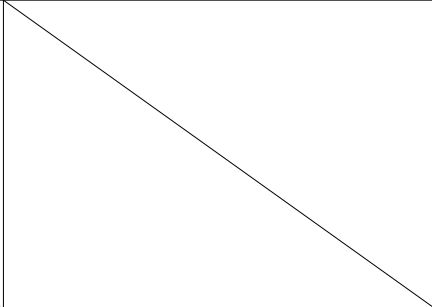카운터 전면(전체)	◁ ◁	▼ ▼
		

이와 관련하여 감사기간 중 ●●공항은 ▼ ▼과 ◁ ◁가 사용중인 체크인카운터 중 각 1식은 수하물 스케일 벨트가 설치되어 있지 않아 독립적인 운영에 제약이 있어 인접한 카운터 1개와 통합하여 임대차계약을 체결하였다고 진술하였고, 모니터의 경우 임대차계약 체결 과정에서 계약 대상에 포함하여야 함에도 이를 누락한 사실을 인정하였다.

공사 재산을 임대하는 경우에는 실제 사용현황에 따라 임대 대상과 사용수량을 명확히 확인하고 그에 맞는 임대차계약을 체결하여야 함에도, ●●공항은 시설물 운영현황을 충분히 검토하지 않은 채 임대차계약을 체결하였다.

특히 모니터의 경우 실제 사용되고 있음에도 임대차계약 대상에서 누락되어 사용실태에 부합하는 계약관계가 설정되지 않았고, 이에 따라 사용료 부과 근거 또한 마련되지 않은 상태로 운영되었다.

그 결과 공사 재산의 실제 사용현황과 임대차계약 내용이 불일치하여, 재산관리 및 임대관리 업무의 적정성이 저해되며, 유사 사례가 반복적으로 발생할 우려가 있으므로, 재산운용부서의 보다 철저한 관리가 필요하다.

[관계부서 의견] ●●공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ★실장은 임대재산 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

- ② ●●공항장은 공사 자산의 사용 실태를 검토하여 추가 임대차계약 체결 등 적절한 관리 방안을 마련하고, 사용실태와 계약내용이 일치하도록 조치하시기 바랍니다.(시정)

경 고 요 구 · 통 보

38

제 목 상업시설 관리 및 내부평가 업무 소홀

관 계 부 서 ●●공항

구 분 임대

내 용

●●공항은 공항 이용객 편의증진과 우리 공사의 수익증대를 위해 무인 편의점 1개소(◀◀, ■■공항과 패키지 계약)를 유치하여 2019년 10월부터 감사일 현재 까지 운영하고 있다.

우리 공사 「영업자 준수사항」에 따르면 영업자는 고객만족을 위하여 능동적이고 적극적인 서비스를 제공하고 품위 있는 영업행위를 하여야 하며, 공사는 공항관리 및 이용객 편의상 필요한 경우 영업장의 위생·환경·안전·보안 사항에 대한 시정을 요구할 수 있다.

또한 「상업시설(구내업체) 평가지침」에 따르면 평가자는 연초에 상업시설 평가계획을 수립하고 내부평가기준표에 따라 월1회 상업시설 평가를 실시하여야 하며, 평가결과를 분기별로 취합·보고하고 연간 평가결과를 작성하여 ▶▶ 주관 부서에 제출하여야 한다.


상업시설 평가는 공항 이용객에게 제공되는 서비스 수준을 지속적으로 점검하고 운영상 문제점을 적기에 개선하기 위한 제도로써, 각 공항에서는 이를

통하여 상업시설의 서비스 품질을 유지하고 이용객 만족도를 제고하기 위해 노력해야 한다.

가. 상업시설 관리 소홀

감사기간 중 ●●공항 내 편의점의 운영상태를 확인한 결과 【그림】과 같이 매대 상품 상당수가 비어 있거나 판매상품이 매장 내 적치되어 있었고, 상품의 진열 및 쓰레기 처리상태가 불량한 것으로 확인되었다.

【그림】 ●●공항 무인 편의점 운영현황

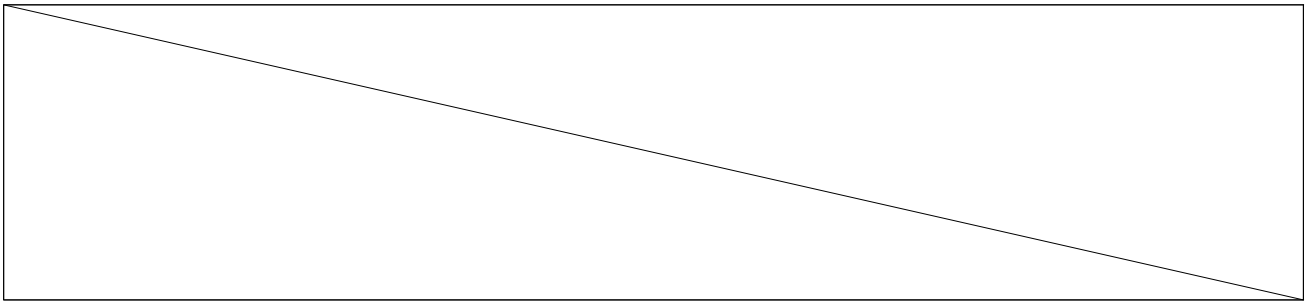

공항 내 유일한 상업시설로서 이용객의 편의제공에 중요한 역할을 수행하고 있음에도 ●●공항은 상업시설 운영상태에 대한 점검과 관리·감독을 충분히 실시하지 않았으며 영업자에 대한 시정요구 등 필요한 조치를 적기에 시행하지 않았다.

그 결과 상업시설의 서비스수준이 미흡한 상태가 지속되어, 공항이용객에게 제공 되어야 할 편의·서비스 품질이 저하되는 결과를 초래하였다.

나. 상업시설 평가업무 처리 소홀

●●공항은 「상업시설(구내업체) 평가지침」에 따라 상업시설에 대한 월별 평가를 실시하고 그 결과를 분기별 및 연간 단위로 ►►에 송부하여야 함에도 월별

및 분기별 상업시설 평가를 수행하지 않는 등 상업시설 평가가 제대로 수행하지 않았다.

아울러 해당 사항은 KAC CSA(내부통제 자체평가) 체크리스트에 포함된 항목으로서, ●●공항이 실시한 평가 결과를 확인한 결과 ‘이상없음’으로 점검하였다.

[관계부서 의견] ●●공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 상업시설 관리 업무 등을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ●●공항장은 ㉠ 해당 상업시설에 대하여 상품 진열상태, 재고관리 및 환경정비 등 운영실태가 개선될 수 있도록 필요한 조치를 시행하고, 향후 상업시설 운영상태에 대한 관리·감독을 철저히 하시기 바라며, ㉡ 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

통 보

39

제 목 보호구역출입증 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 보안

내 용


●●공항은 보호구역 정규출입증이 발급되지 않은 인원의 보호구역 출입을 위하여 취항 항공사 등에 임시출입증을 발급·관리하고 있다.

우리 공사 「보호구역출입증규정」에 따르면 임시출입증 소지자 및 인솔자는 보안 관련 법규 및 규정을 준수하여야 하며, 출입증 및 관련 서류의 훼손·분실 등의 방지를 위해 노력하여야 한다. 또한 출입증 사용이 종료되거나 반납사유가 발생한 경우에는 즉시 출입증을 반납하도록 되어 있다. 아울러 보호구역 출입자는 출입증 관련 점검에 적극 협조하여야 하고, 보호구역 내 위해요소가 발생하지 않도록 출입증을 철저히 관리하여야 한다.

보호구역은 항공기 운항과 공항시설 운영, 이용객의 안전 확보를 위하여 엄격한 출입통제가 요구되는 국가중요시설이며, 임시출입증은 정규출입증을 소지하지 않은 인원에게 예외적으로 보호구역 출입을 허가하는 보안통제 수단이다. 따라서 임시출입증은 발급부터 사용, 보관 및 반납에 이르기까지 전 과정에 걸쳐 철저하게 관리되어야 하며, 사용자 및 사용기관은 출입증의 분실·방치 또는 부정 사용 등이 발생하지 않도록 각별한 주의를 기울여야 한다.

그런데 감사기간 여객터미널 점검 중 미사용 체크인카운터의 시건되지 않은 서랍에서 【그림】과 같이 취항 항공사 소속 탑승정비사에게 발급된 임시출입증 1개가 발견되었고, 익일에도 동일 장소 점검 과정에서도 다른 탑승정비사에게 발급된 임시출입증 2개가 추가로 발견되었다.

【그림】 미시건 서랍에 방치된 임시출입증

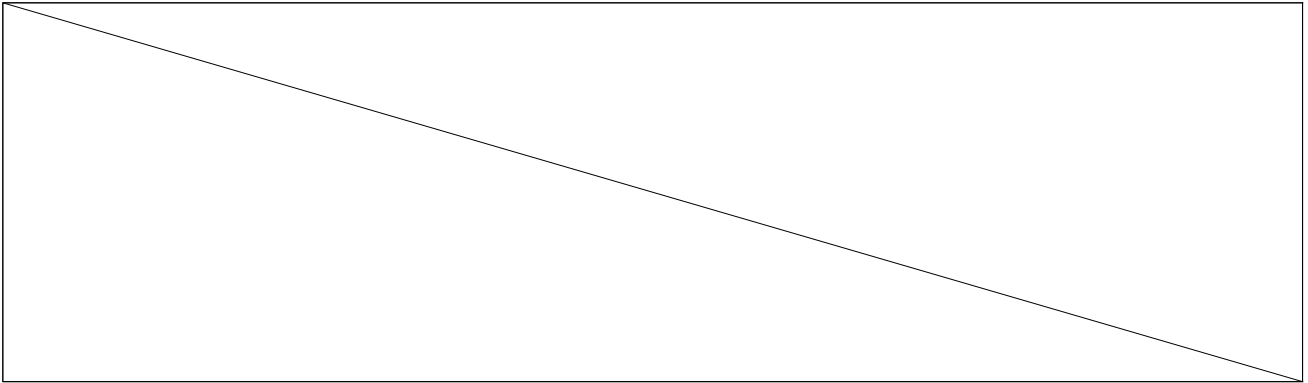

보호구역 임시출입증은 보호구역 출입을 허가하는 공식적인 보안수단으로서 그 관리가 소홀할 경우 출입증 분실, 제3자에 의한 무단사용, 보호구역 무단출입 등 항공보안상 위해요인으로 이어질 수 있다.

비록 이번 사례가 실제 보안사고로 이어지지는 않았으나, 보호구역 출입을 허가하는 임시출입증이 적절하게 관리되지 않은 사실이 확인되었고, 동일 항공사 소속 직원들에게서 유사 사례가 반복적으로 발생한 점을 고려할 때 해당 항공사 종사자의 보안의식과 출입증 관리에 대한 경각심이 미흡하였던 것으로 판단된다.

또한 임시출입증 관리 소홀은 단순한 물품관리 차원의 문제가 아니라 보호구역 출입통제 체계 전반의 취약요인으로 작용할 수 있는 사항으로서, 소속 기관장은 출입증 사용기관에 대한 지속적인 교육과 관리·감독을 실시할 필요가 있다.

[관계부서 의견] ●●공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 취항 항공사 등 보호구역 출입증 사용기관을 대상으로 임시출입증의 사용·보관 및 반납절차에 대한 보안교육을 실시하고, 임시출입증 관리 실태에 대한 점검을 강화하는 등 유사 사례가 재발하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구 · 통 보

40

제 목 대테러복 구매에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 총무

내 용

●●공항은 폭발물처리요원의 원활한 업무수행 지원을 위하여 대테러복을 구매하였으며, 세부내역은 【표1】 과 같다.

【표1】 2025년 ●●공항 대테러복 구매 관련 세부내역

구 분	지급대상	지급품목	배정예산	실제 구매금액	비 고
●●공항	◁ ◁ 3명	동/하복, 작전화, 근무모	3,800,880원 (1인 1,266,960원)	3,737,273원	부가세 제외

「복장관리지침」 제4조(복장의 지급등)에 따르면 지급대상 복장은 ►► 및 소속 기관별로 구매하여 지급⁶⁰⁾하도록 하고 있으며, 제6조(복장의 채택)에 의하면 공사 복장의 색상, 형태, 재질 등에 관하여는 사장이 별도로 정하도록 하고 있다.

이와 관련하여, ►► 총괄부서(◁부)는 대테러복 구매 적정성을 강화하고 각 소속기관별 폭발물처리요원의 복장 통일성을 확보하기 위하여 【표2】 와 같이 대테러복 구매 유의사항을 포함한 세부 가이드라인을 수립하여 각 소속기관에 시달⁶¹⁾한바 있다.

60) 단, 복장관리부서장이 필요하다고 인정하는 경우, 복장관리부서에서 통합하여 지급할 수 있음

61) ★실-3918(2025. 5. 27.) ‘2025년 대테러복 지급 계획 알림’

【표2】 대테러복 구매 관련 세부 가이드라인

구 분	세 부 내 용
지급방식	○소속기관별 배정예산 범위 내 대테러복 구매 - 부득이한 경우, 품목별 단가는 기준단가의 120% 범위 내 조정 가능
지급품목	○(하복) 상의, 하의, 티셔츠 / (동복) 상의, 하의, 점퍼 / (기타) 작전화, 근무모
기타사항	○공항별 대테러복은 통일하여야 하며, 개인별 별도 품목 구매 불가

따라서, 각 소속기관은 대테러복 구매 시, 지급품목별 과도한 예산 지출을 예방하고 공항별 통일성을 확보하는 등 복장 지급의 적정성과 일관성을 제고할 수 있도록 세부 가이드라인을 준수하여야 한다.

그런데, 2025년 ●●공항 대테러복 구매 세부내역⁶²⁾을 점검한 결과, 【표3】과 같이 일부 품목을 통일된 제품으로 구매하지 않거나, 품목별 기준단가의 120% 범위를 초과하는 제품을 구매한 실적이 확인되는 등 ►►에서 시달한 대테러복 구매 관련 세부 가이드라인을 미준수하였다.

【표3】 2025년 ●●공항 대테러복 구매 관련 가이드라인 미준수 내용

--

62) ●●공항-3765(2025. 7. 7.) ‘2025년 ●●공항 공항안전직(< <) 대테러복 구매결과 보고’

[관계부서 의견] ●●공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 대테러북 구매 관련 세부 가이드라인을 미준수한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육 등을 통해 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구

41

제 목 안전직 간부 선발 업무 소홀

관 계 부 서 ●●공항

구 분 인사

내 용

●●공항은 【표1】 과 같이 안전직 간부를 선발하여 운영하고 있다.

【표1】 ●●공항 공항안전직(♡실, ◁ ◁) 간부 구성내역(2026년 4월 기준)

구 분		인 원	임 기
♡실	실장	1명	2026.04.02.~2028.04.01.
	조장	4명	
◁ ◁	반장	1명	2026.01.29.~2027.01.28.

「안전직 간부 선발에 관한 운영지침」 제3조(간부의 선발)에 따르면 소속기관의 장은 기존 간부의 임기가 종료되는 경우, 임기종료일 1개월 전부터 1주일 전까지 신규 간부를 선발하거나 연임 여부를 심의 및 의결하도록 하고 있다.

따라서, 각 소속기관은 기존 안전직 간부 임기 종료에 대비하여 관련 지침에서 명시한 적절한 시점에 신규 간부 선발 또는 기존 간부 연임에 대한 심의 및 의결을 추진함으로써 안전직 간부 공백이 발생하지 않도록 만전을 기하여야 한다.

그런데, 2025~2026년 ●●공항 안전직 간부 선발 및 연임에 대한 심의내역을 확인한 결과, 【표2】 와 같이 기존 안전직 간부 임기 종료일 이후 또는 종료일에 신규 간부 선발 및 기존 간부 연임에 대한 심의·의결을 추진하는 등 관련 지침을 미준수하였다.

【표2】 ●●공항 안전직 간부 선발 및 연임 심의·의결 세부내용

구 분		선발인원	임 기	심의·의결기한	심의·의결일자
2025년	◁ ▷ 반장	1명	2025.01.29.~2026.01.28.	2025.01.22.	2025.02.18.
2026년	♡실장	1명	2026.04.02.~2028.04.01.	2026.03.26.	2026.04.07.
	♡실 조장	4명			
	◁ ▷ 반장	1명	2026.01.29.~2027.01.28.	2026.01.22.	2026.01.29.

[관계부서 의견] ●●공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

★실장은 안전직 간부 선발 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구 · 통 보

42

제 목 여객용 카트 관리에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 위탁관리, 물품

내 용

●●공항은 공항 이용객 편의 제고 등을 위하여 보유하고 있는 여객용 카트 관리에 대하여 【표1】 과 같이 ㉠㉡권역 공항시설 위탁관리 계약 체결 시 과업내용으로 반영하여 관리하고 있다.

【표1】 2025년 공항시설 위탁관리 계약내역

구 분	계 약 명	계약금액	계약기간
●●공항	2025년 ㉠㉡권역 공항시설 위탁관리 (< <)	96,952백만원 ¹⁾	2025.01.01.~2025.12.31.

주 1. 총 10개 사업장에 대한 계약금액(㉠㉡·㉢·㉣·㉤·㉥·㉦·㉧·㉨·㉩·㉪·㉫·㉬·㉭·㉮·㉯·㉰·㉱·㉲·㉳·㉴·㉵·㉶·㉷·㉸·㉹·㉺·㉻·㉼·㉽·㉾·㉿·㊀·㊁·㊂·㊃·㊄·㊅·㊆·㊇·㊈·㊉·㊊·㊋·㊌·㊍·㊎·㊏·㊐·㊑·㊒·㊓·㊔·㊕·㊖·㊗·㊘·㊙·㊚·㊛·㊜·㊝·㊞·㊟·㊠·㊡·㊢·㊣·㊤·㊥·㊦·㊧·㊨·㊩·㊪·㊫·㊬·㊭·㊮·㊯·㊰·㊱·㊲·㊳·㊴·㊵·㊶·㊷·㊸·㊹·㊺·㊻·㊼·㊽·㊾·㊿·㊀·㊁·㊂·㊃·㊄·㊅·㊆·㊇·㊈·㊉·㊊·㊋·㊌·㊍·㊎·㊏·㊐·㊑·㊒·㊓·㊔·㊕·㊖·㊗·㊘·㊙·㊚·㊛·㊜·㊝·㊞·㊟·㊠·㊡·㊢·㊣·㊤·㊥·㊦·㊧·㊨·㊩·㊪·㊫·㊬·㊭·㊮·㊯·㊰·㊱·㊲·㊳·㊴·㊵·㊶·㊷·㊸·㊹·㊺·㊻·㊼·㊽·㊾·㊿)공항, ㉠㉡)

가. 자회사 여객용 카트 계수 점검 감독에 관한 사항

2025년 ㉠㉡권역 공항시설 위탁관리 특수과업내용서 제2장 직종별 과업내용 제1절 공항운영 분야 중 카트 부문 제3조(정기보고 체계)에 따르면 계약상대자는 매월 위탁 기성검사 시 카트 수량을 파악하여 계수기록부를 작성하여 제출하도록 하고 있고, 제5조(카트 손망실 책임)에서는 카트 계수에 따른 망실 기준을 【표2】 와 같이 정하고 있다.

【표2】 여객용 카트 손망실률 산정 방식

구 분	세 부 기 준
망실처리	○ 당해연도 11월까지 최소 5개월 이상(7월~11월) 연속 미계수 카트
카트계수	○ 카트 고유번호별 계수
망실률 산출	○ 구매시기별 망실률 구분 산출

따라서, 각 소속기관은 계약상대자로부터 매월 카트 수량과 분실내역 등을 반영한 카트 계수기록부를 보고받음으로써 손망실 감독을 철저히 하는 등 공사 자산관리 강화 및 여객편의 제고에 만전을 기하여야 한다.

이에 따라, 2025년 1월부터 종합감사 기간(2026년 4월)까지 ●●공항이 계약상대자로부터 접수한 월간 카트 계수 기록을 확인한 결과, 계약상대자는 매월 공문을 통해 카트 점검 결과를 제출하고 있음을 확인하였다.

그러나, ●●공항 위탁관리 감독자는 2025년 7월을 제외하고 1월부터 11월 까지 계약상대자로부터 제출받은 여객용 카트 점검 결과 문서를 2025년 12월에 일괄 전자문서시스템에 지연 접수하였고, 2025년 12월 여객용 카트 점검 결과 문서는 전자문서시스템 접수를 누락⁶³⁾하는 등 관리 감독 업무를 소홀히 하였다.

나. 여객용 카트 망실 처리에 관한 사항

●●공항은 2015년 ▶▶ ■실(現 □실)이 통합 구매한 여객용 카트 60개 등을 관리전환⁶⁴⁾ 받았으며, 2024년 재물조정⁶⁵⁾ 등을 통해 현재 여객용 카트 57개를 관리·운용하고 있다.

63) 종합감사 기간 이후 확인 결과, 2026년 4월 전자문서시스템 접수 완료

64) ■실-5042(2015. 9. 7.) '물품 관리전환 요청'

65) ●●공항-326(2024. 1. 18.) '2022-2023년 망실 카트 재물조정 계획 보고'

2017년 ▶▶ ■실(現 ▶실)이 수립한 여객용 카트 망실 처리기준⁶⁶⁾과 2022년 ▶▶ ▣실이 산정한 여객용 카트 손망실률 기준⁶⁷⁾에 따르면 당해연도 5개월 이상(7월~11월) 연속 미계수 카트에 대해 망실처리를 하여야 하며, 망실률 3% 초과 수량에 대해 계약상대자에게 변상처리를 하도록 하고, 3% 이하 수량은 재물조정 대상에 준하여 처리하도록 하고 있다.

따라서, 각 소속기관은 정기적인 여객용 카트 손망실 여부에 대한 점검을 통해 손망실 발생 시, 망실률 기준에 따른 적절한 후속조치를 추진하는 등 자산 관리에 만전을 기하여야 한다.

그러나, ●●공항 여객용 카트 계수 기록을 확인한 결과, 2024년 6월부터 2026년 3월까지 약 22개월 동안 계수 결과가 보유수량 대비 1개(망실률 1.8%)가 감소한 56개로 지속⁶⁸⁾되고 있어, ▶▶ 가이드라인에 따라 재물조정을 추진하여야 하나, 이를 미이행하였다.

또한, 2025년 ▶▶ ▶실 방침⁶⁹⁾에 따라 추진한 ●●공항 정기 재물조사 세부 내역을 점검한 결과, 여객용 카트 1개 손망실에 대한 재물조정을 추진하여야 했음에도 불구하고, 특이사항이 없는 것으로 결과 처리하였다.

[관계부서 의견] ●●공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

66) ■실-2722(2017. 4. 4.) ‘여객용 카트 망실처리기준 알림’

67) ▣실-90(2022. 1. 7.) ‘여객용 카트 손망실률 산정기준 개선(안) 알림’

68) 2024년 9월 및 10월 계수 기록은 전자문서시스템상 접수내역이 없어 카트 수량 파악이 불가함

69) ▶실-5641(2025. 7. 31.) ‘2025년 정기 재물조사 시행계획 알림’

조치할 사항

① ★실장은 여객용 카트 관리 감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ●●공항장은 ㉠ “가”항 관련 매월 계약상대자로부터 보고받는 여객용 카트 점검 결과에 대한 관리 감독에 철저를 기하시기 바라며,(통보) ㉡ “나”항 관련 손망실 여객용 카트 1개에 대하여 재물조정에 준하여 처리하는 등 자산 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.(시정)

경 고 요 구

43

제 목 시설공사 감독 업무 소홀

관 계 부 서 ●●공항

구 분 공사

내 용

●●공항은 직원 복지향상을 위하여 ‘●●공항 직원 휴식공간 개선공사’를 【표】와 같이 시행·완료하였다.

【표】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
●●공항 직원 휴식공간 개선공사	2025.09.09.~2025.10.23.	70,028

「공사감독규정」 제14조(자재관리) 제2항 및 제3항에 의하면 감독자는 시공자에게 주요기자재의 공급원 승인신청서를 사전에 제출토록 하여 승인 요청내용을 시방서 및 공사목적물의 품질기준을 만족하는지 검토·확인하고 이를 시행부서장에게 보고하여야 하고, 공사현장에 반입되는 주요기자재에 대하여 시공자로 하여금 주요자재검사부 및 주요(지급)자재수불부에 사용처 등을 항상 기록하게 하도록 명시하고 있다.

또한 같은 규정 제13조(공사 시행) 제3항에 의하면 감독자는 시공자로부터 검측 확인서를 제출받고 그 제출된 내용을 확인하고 검측이력을 검측대장에 기록 관리 하도록 하고 있다.

그런데 ●●공항은 【표】의 공사를 시행하면서 개선공사 주요기자재(석고보드, PVC계 바닥재, 실크벽지, 메탈스터드, 마이톤텍스 등)에 대하여 시공자로부터 공급원 승인신청서를 제출받지 않고 품질기준에 만족하는지 검토·확인하고 부서장에게 보고하는 절차를 이행하지 않았으며, 주요자재검사부 및 주요자재수불부를 작성하지 않았다. 또한 시공자로부터 검측확인서를 제출받지 않고 검측이력을 검측대장에 기록 관리하지 않는 등 공사 감독 업무를 소홀히 하였다.

아울러 해당 사항은 KAC CSA(내부통제 자체평가) 체크리스트에 포함된 항목으로서, ●●공항에서 실시한 평가 결과를 확인한 결과 ‘이상없음’으로 점검하였다.

[관계부서 의견] ●●공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

★실장은 공사 감독 업무 및 내부통제 자체평가 점검을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

주 의 · 시 정 요 구

44

제 목 시설공사 준공정산 부적정

관 계 부 서 ●●공항

구 분 공사

내 용

●●공항에서는 ‘●●공항 진입유도로 포장보수공사’를 【표1】 과 같이 시행·완료하였다.

【표1】 공사 시행 현황

공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
●●공항 진입유도로 포장보수공사	2025.05.21.~2025.06.16.	92,187

「건설산업기본법 시행령」 제64조의3(건설기계 대여대금 지급보증서 발급금액의 명시) 제2항에 따르면 발주자는 건설공사를 시공하는 수급인 또는 하수급인이 건설기계 대여대금 지급보증서 발급에 드는 금액을 해당 용도에 맞게 사용하였는지를 확인할 수 있고, 이 경우 발주자는 필요하면 해당 수급인 또는 하수급인에게 소요비용 지출내역에 대한 증빙서류의 제출을 요구할 수 있다.

또한 같은 조 제3항에 의하면 발주자는 제2항에 따라 해당 수급인 또는 하수급인이 제출한 소요비용 지출내역을 확인하여 건설공사의 도급금액 산출내역서에 명시된 금액이 수급인 또는 하수급인이 지출한 금액보다 많은 경우에는 그 초과하는 금액을 정산할 수 있다고 명시되어 있다.

그런데 ●●공항은 준공 정산 시 【표2】와 같이 산출내역서에 명시된 금액이 수급인이 지출한 금액보다 많음에도 불구하고 초과하는 금액을 정산하지 않았다.

【표2】건설기계대여대금 지급보증액 발급금액 정산내역(직접비 기준)

계약금액	준공정산금액	증빙서류 상 지출액	차 액
374,030원	374,030원	71,780원	302,250원

[관계부서 의견] ●●공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 시설공사 준공정산 업무를 부적정하게 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ●●공항장은 ㉠ ‘●●공항 진입유도로 포장보수공사’ 관련 건설기계대여대금 지급보증액 미정산 금액(393천 원)⁷⁰⁾을 환수하시기 바랍니다.(시정)

70) 직접비 차액에 일반관리비, 이윤, 부가세를 포함한 금액

시 정 요 구

45

제 목 지하구 안전점검에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 안전

내 용

●●공항은 여객터미널의 유지관리 안전성을 확보 및 법정점검을 이행하기 위해 【표1】 과 같이 정밀안전점검 용역을 시행 중에 있다.

【표1】 용역 시행 현황

공 사 명	용 역 기 간	계약금액(천원)
●●공항 여객터미널 정밀안전점검 용역	2026.04.22.~2026.06.20.	14,600


▶▶ ♣실에서는 지하구 시설의 안전성 확보를 위하여 2023년 ‘관리취약시설(지하구) 구조물 안전관리 강화계획’을 소속기관에 시달⁷¹⁾하였는데, 지하구 안전점검 방식을 기존 자체합동점검에서 외부 전문기관 정밀점검으로 변경하고, 점검 시행시기는 상부 건축물 정밀점검 시(●●공항은 2026년부터 3년 주기) 시행하도록 하였으며, 또한 관련 내용을 「건축시설물 유지관리 지침」에 제10조(지하구 구조물의 관리) 조항을 신설하는 지침 개정을 하여 소속기관에 시달⁷²⁾하였다.

71) ♣실-4280(2023. 7. 17.) ‘관리취약시설(지하구) 구조물 안전관리 강화계획 알람’

72) ♣실-260(2026. 1. 13.) ‘「건축시설물 유지관리 지침」 개정 알람’

그런데 ●●공항이 감사일 현재 시행중인 【표1】의 정밀점검 용역 과업내용에 【표2】의 ●●공항 지하구에 대한 정밀안전점검이 반영되어 있지 않으므로⁷³⁾ 계약변경 등을 통해 정밀안전점검을 포함하여 시행할 필요가 있다.

【표2】 ●●공항 지하구 현황

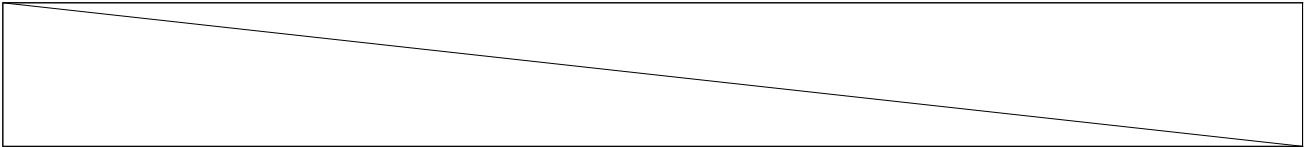

[관계부서 의견] ●●공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

●●공항장은 ‘●●공항 여객터미널 정밀안전점검 용역’에 지하구에 대한 정밀안전 점검 과업을 추가 및 시행하시어 안전관리에 만전을 기하시기 바랍니다.(시정)

73) 해당 용역 과업 면적(4,755㎡)에 지하구 면적(327㎡)은 포함되지 않은 것으로 확인됨

주 의 · 시 정 · 개 선 요 구

46

제 목 풍수해 대비 수방 장비 및 보관 창고에 관한 사항

관 계 부 서 ●●공항

구 분 안전

내 용

●●공항은 풍수해(태풍·호우)로 인한 위기상황 발생 시 대응 및 조치를 위하여 「풍수해(태풍·호우) 재난 현장조치 행동매뉴얼」에 따라 수방 장비 및 자재를 비축하고 있다.

가. 수방 장비 보유 현황에 관한 사항

●●공항 「풍수해(태풍·호우) 재난 현장조치 행동매뉴얼」에 의하면 【표1】과 같이 수방 장비를 보유하고 있다.

【표1】매뉴얼 상 수방 장비 현황

그런데 감사기간 동안 수방 장비 실제 보유현황을 확인한 결과, 【표2】와 같이 양수기는 보유량(2대→1대)이 다르고, 일부 장비(지프차, 콘크리트 컷타기, 콤팩타, 전기브레카)는 보유하지 않았으며⁷⁴⁾, 전기 수중펌프 2대는 보유하고 있으나 매뉴얼에 기록되지 않는 등 매뉴얼의 수방 장비 현행화가 필요하다.

【표2】 매뉴얼 상 수방 장비와 실제 보유 수방 장비 차이

나. 수방 장비·자재 보관 창고에 관한 사항


●●공항은 수방 장비 및 【표3】과 같은 수방 자재 일부를 토목창고에 비축하고 있다.

【표3】 ●●공항 수방 자재 현황

그런데 감사기간 동안 수방 장비 및 자재 보관 창고를 확인한 결과, 【그림】과 같이 창고 바닥이 파손되어 넘어짐의 위험이 있고 조명도 설치되어 있지 않아 수방 자재 식별에 어려움이 있는 등, 위기상황 발생 시 신속한 대응 및 안전을 위하여 보관 창고를 개선할 필요가 있다.

74) 감사기간 관련자 인터뷰 결과 해당 장비는 고장, 내용연수 초과 등 사유로 폐기 처리하였음

【그림】 ●●공항 수방 장비 및 자재 보관 창고 현황

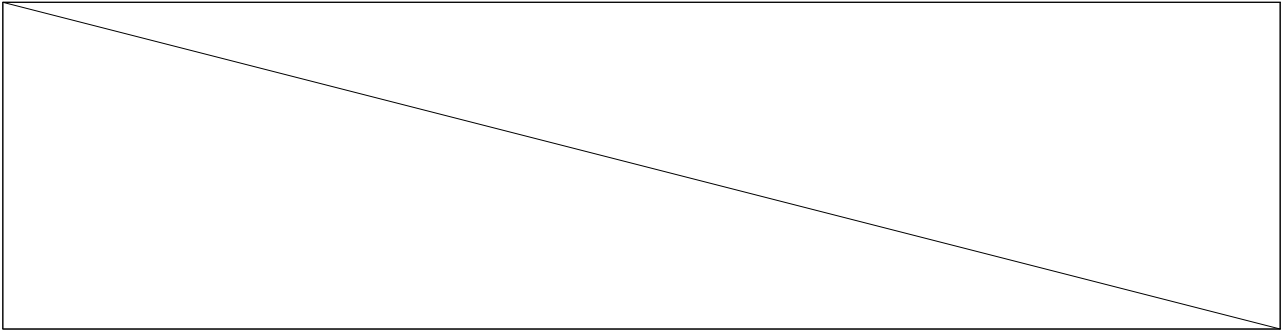

[관계부서 의견] ●●공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 “가”항 관련 수방 장비 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② ●●공항장은 ㉠ “가”항 관련 매뉴얼의 수방 장비 보유 현황을 현행화하시길 바라며,(시정) ㉡ “나”항 관련 위기상황 발생 시 신속한 대응 및 안전을 위하여 ㉢ 방 장비 및 자재 보관 창고를 개선하시기 바랍니다.(개선)

경 고 · 시 정 요 구

47

제 목 물품 검사·검수업무 소홀 및 무선국 허가 주파수 운용에 관한 사항
관 계 부 서 ●●공항
구 분 물품
내 용

●●공항은 노후된 항행안전시설 비행검사용 VHF 무선송·수신기를 교체하기 위하여 【표】와 같이 물품 구매사업을 시행·완료하였다.

【표】사업 시행 현황

사 업 명	사 업 기 간	완료금액(천원)
●●공항 비행검사용 VHF 무선송·수신기 구매	2024.07.02.~2024.09.02.	21,800

가. 물품 검사·검수 업무 소홀

「물품구매(제조)계약 일반조건」 제13조(규격) 제1항에 따르면 모든 물품의 규격은 계약상 명시된 규격명세, 규격번호 및 우리 공사가 제시한 견품의 규격을 충족하여야 하며, 「물품관리지침」 제20조(검사자 및 검수자의 임무) 제1항 제1호에 따라 물품 검사자는 계약서류⁷⁵⁾를 확인하여 계약조건대로 물품이 납품되었는지를 검사하고 수량을 확인하여야 한다.

75) 계약조건, 구매규격서(사양서), 설치시방서 등 계약서상의 요구내용

그런데 ●●공항에서는 【표】의 사업에 대한 물품 검사·검수를 시행함에 있어 「물품구매(제조)계약 일반조건」 및 「물품관리지침」에 따라 규격서에 명시된 무선국 검사(성능검사)⁷⁶⁾ 및 운용자 교육을 실시하였어야 하나, 이러한 절차 없이 장비 동작상태만 확인 후 물품 검사(검수)명세서상 검사방법란에 ‘수량검사, 규격검사, 작동확인’이라고만 기재하고 검사를 완료하여 관련 업무를 소홀히 하였다.

나. 무선국 허가 주파수 운용에 관한 사항

「전파법」 제19조(허가를 통한 무선국 개설 등) 및 제21조(무선국 개설허가 등의 절차)에 따르면 무선국을 개설하려는 자는 과학기술정보통신부장관의 허가를 받아야 하며, 허가받은 사항을 변경하려는 경우에도 변경 허가를 받아야 한다고 규정하고 있다.

그런데 【표】의 무선송·수신기에 대한 무선국 허가증을 확인한 결과, ●●공항은 허가받은 비행검사용 주파수⁷⁷⁾인 ??? MHz와 ??? MHz로 운용하여야 하나, 해당 주파수가 아닌 ??? MHz로 무선국을 개설하여 운용하고 있어 비행검사용 주파수로 변경 허가가 필요하다.

[관계부서 의견] ●●공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 “가”항 관련 물품구매 검사·검수 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

76) 사업 완료 후 무선국 검사(2025. 2. 10. ~ 2025. 2. 14.)를 시행함

77) 2020년 공공용 주파수 수급계획 알림(■실-809, 2020. 2. 8.) : 항향안전시설 비행검사용(점검용) 주파수를 ??? MHz, ??? MHz로 공급함에 따라 무선국을 개설·운용하도록 시달함

② ●●공항장은 “나”항 관련 현재 운용 중인 비행검사용 주파수를 허가된 비행검사용 주파수로 변경하시기 바랍니다.(시정)

경 고 요 구 · 통 보

48

제 목 공사 설계변경 절차 미실시

관 계 부 서 ●●공항

구 분 공사

내 용

●●공항은 ‘KAC 2050 탄소중립 중장기 계획⁷⁸⁾’에 따라 유희부지(주차장) 내 태양광 발전시설을 구축하기 위하여 ‘●●공항 태양광 발전설비설치 전기공사’를 【표1】 과 같이 시행·완료하였다.

【표1】 공사 시행 현황


공 사 명	공 사 기 간	준공금액(천원)
태양광 발전설비설치 전기공사	2024.06.14.~2024.12.10.	626,528

「공사감독규정」 제8조(감독자의 의무)에 따르면 감독자는 감독업무를 수행함에 있어서 해당 공사의 설계도서·계약서 및 기타 관계서류 등의 내용을 숙지하고 해당 공사의 특수성을 파악한 후 감독에 임하여야 하며, 「공사계약 일반조건」 제20조(설계변경으로 인한 계약금액의 조정)에 따라 계약담당자는 설계변경으로 시공방법의 변경, 투입자재의 변경 등 공사량 증감이 발생하는 경우에는 계약금액을 조정하여야 한다.

78) ♣실-4561(2023. 7. 28.)

그런데 ●●공항에서는 【표1】의 공사 시행 중 현장여건을 반영하여 【표2】와 같이 설계내역을 변경하여 시공하였으나, 관련 규정에 따른 설계변경(실정보고 및 검토보고, 계약금액 조정 등) 절차를 미 실시하였다.

【표2】 설계내역 및 시공 현황 비교

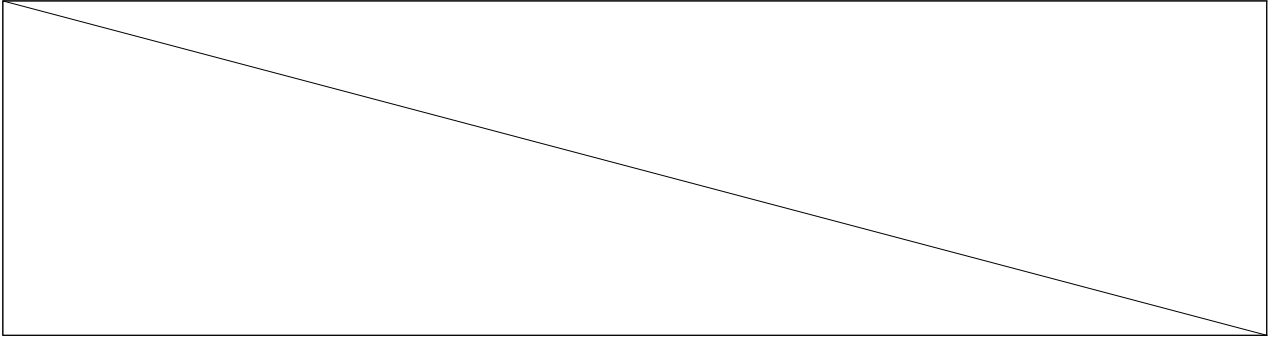

[관계부서 의견] ●●공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 시설공사의 설계변경 및 공사감독 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② ●●공항장은 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

주 의 · 시 정 요 구

49

제 목 임대차계약 체결 및 임대료 부과업무 소홀
관 계 부 서 □□공항
구 분 임대
내 용

□□공항은 무인안마의자 서비스 팝업 매장을 2025. 9. 3.~2026. 3. 2. 기간 운영하였고(임차인 : ■■■), 이후 해당 시설을 정규매장으로 유치하여 【표】와 같이 임대차계약을 체결하였다.

【표】 임대차계약 현황

구 분	임차인	계약기간	면적	연간임대료(2026년)
기타 서비스시설	■■■	2026.04.22.~2031.04.21.	9㎡	586천원(기본임대료), 영업요율 9%

「재산관리규정」 제15조(재산의 임대), 제19조(임대료) 및 제22조(시설관리 유지비)에 따르면 재산을 임대할 경우 임대차계약을 체결하여야 하고, 임대료평가 등에 근거한 적정 임대료와 임대재산 관리·보존에 필요한 시설관리유지비를 매월 부과하도록 하고 있다.

그런데 □□공항은 ■■■가 팝업매장 임대차계약 종료일 이후부터 정규매장 유치 전까지의(2026. 3. 3.~2026. 4. 21.) 기간 동안 공사 재산을 지속 점유하여 영업하였음에도 이에 대한 임대차계약을 체결하지 않았고, 임대료를 부과하지 않았다.

또한, 2026년 2월부터 해당시설에 대한 시설관리유지비(방역료)를 부과하지 않고 있다.

[관계부서 의견] □□공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 상업시설 임대차계약 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② □□공항장은 누락된 임대료 및 방역료(총 116천 원)를 부과하시기 바랍니다.
(시정)

경 고 요 구 · 통 보

50

제 목 상업시설 내부평가 업무 소홀

관 계 부 서 □□공항

구 분 임대

내 용

□□공항은 여객터미널 내 상업시설(스낵)에 대해 【표1】 과 같이 임대차계약을 체결하여 관리하고 있다.

【표1】 임대차계약 현황

구 분	임차인	계약기간	면적	연간임대료(2026년)
스낵	■	2023.02.01.~2028.06.17.	31.37㎡	1,836천원(기본임대료), 영업요율 17%

「상업시설 평가지침」 제4조(내부평가)에 의하면 평가자⁷⁹⁾는 연초에 상업시설 평가계획을 수립하고 매월 [별표1](내부평가 기준표) 및 [별표2](가감점 기준표)에 따라 내부평가를 실시하도록 되어 있다.

그런데 □□공항은 2024년, 2025년 연간 평가계획을 수립하지 않았고, 또한 2024년에 【표2】 와 같이 식음시설(■)에 대한 감점사항이 발생하였음에도 감점처리 하지 않고 만점처리 하였다.

79) 상업시설 평가 지침 제3조(용어의 정의)에 따른 공항별 입주업체 평가 및 모니터링 업무를 소관하는 담당자

【표2】 2024년 상업시설 평가 감점사항 발생내역(□□공항 ■■)

평가기준(감점기준)	감점사항 발생	비 고
신고가격 초과 판매 (품목수 △ × 2)	- 28개 품목 가격 변경에 대한 신고절차 누락(최초 신고한 가격대비 초과 판매)	2024년 종합감사 처분사항 (상업시설 영업관리 업무 소홀)
VOC, 기타 불만사례 발생 (최대 △2점)	- VOC 민원 발생 (불친절, 냉동식품 품질관리 미흡 등)	VOC 접수내역(2024.11.16.)

아울러 해당 사항은 KAC CSA(내부통제 자체평가) 체크리스트에 포함된 항목으로서, □□공항이 실시한 평가 결과를 확인한 결과 ‘이상없음’으로 점검하였다.

[관계부서 의견] □□공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 상업시설 평가 업무 및 내부통제 자체평가 점검을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘경고’ 조치하시기 바랍니다.

② □□공항장은 소속 직원에 대한 교육 실시 등을 통해 앞으로 유사한 사례가 발생하지 않도록 관련 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

시 정 요 구

51

제 목 체크인카운터 재산 관리에 관한 사항

관 계 부 서 □□공항

구 분 운영

내 용

□□공항은 2021년 ‘□□공항 출발컨베이어 개선공사’를 시행하면서 항공사 체크인카운터 및 ㄱ카운터 시설을 새롭게 교체하였고(총 12식, 36,461천 원), 이에 따라 체크인카운터 사용료(공작물사용료) 단가를 【표1】 과 같이 책정하여 항공사에 부과 중이다.

【표1】 체크인카운터 사용료 단가 책정 및 부과내역

- | |
|--|
| <ul style="list-style-type: none">· 사용료 단가 책정(2021년)<ul style="list-style-type: none">- 1개당 제작원가 3,048천원, 물품 내용연수 8년 적용 : 379,800원 / ㎡(개)· 사용료 부과 현황(2026년)<ul style="list-style-type: none">- 드드(3개 카운터 사용) : 1,316,450원 |
|--|

그런데 □□공항은 해당연도에 체크인카운터 안내모니터 구매설치 사업을 추가로 시행하였으나(10식, 사업비 37,004천 원) 이에 대한 원가는 사용료에 반영되어 있지 않으므로 단가 재산정이 필요하다.

한편, 「계정과목별 회계세무처리 실무지침」 [별표1] 1-13 유형자산에서는 기계장치·운송설비(콘베어·호이스트·기중기 등)와 기타의 부속설비는 기계장치로

구분하고 10년의 경제적 내용연수를 적용하도록 하고 있고, 각 계정에 속하지 아니하는 유형자산은 기타의 유형자산으로 구분하여 4년⁸⁰⁾ 혹은 8년을 적용하도록 규정되어 있어, 건물, 구축물, 기계장치 등 각 계정에 속하지 아니하는 사무용 가구인 체크인카운터는 기타유형자산으로 구분하여 등재하여야 한다.

또한 같은 지침[별표1] 1-13 유형자산((9)결산 시 처리사항) 항목에서는 유형자산 결산과 관련하여 빈번하게 발생하는 오류처리 유형으로 【표2】의 내용을 명시하고 있다.

【표2】 빈번하게 발생하는 오류처리 유형

⑥ 자산별 상각방법 및 내용연수를 잘못 적용하는 경우

그런데 현재 카운터(체크인카운터 9식, ㄱ카운터 3식)에 대해서는 별도로 자산 등재되어있지 않고, 「고정자산 회계처리지침」 제32조에 따르면 고정자산의 상각방법은 개별 자산별로 추정된 내용연수를 기준으로 상각하도록 되어 있으므로 카운터 자산을 별도 구분하여 등재·관리할 필요가 있다.

[관계부서 의견] □□공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□공항장은 ㉡ 체크인카운터 단가 사용료를 재산정하여 부과시키고(2,220천 원)⁸¹⁾, ㉣ 카운터 자산을 구분 등재하여 관리하시기 바랍니다.(시정)

80) '기타유형자산 내용연수 적용 기준 변경사항 알림'(▶실-2905, 2016. 4. 19.)에 따라 1,000만 원 미만 기타유형자산의 경우 4년의 내용연수(감가상각을 위한 회계내용연수)를 적용

81) 내용연수 5년, 3개 모니터 사용 기준 적용

주 의 · 시 정 요 구

52

제 목 사택 임차보증금 관리에 관한 사항

관 계 부 서 □□공항

구 분 총무

내 용

「사택 운영기준」에서는 임차사택 계약이 종료되었으나 보증금이 회수되지 않을 경우, 시기별 조치내용을 【표1】과 같이 정하고 있다.

【표1】임차사택 보증금 미회수 시 조치사항

구 분	조 치 내 용
임차사택 계약종료 후, 미회수 2주 이내	내용증명우편 발송
임차사택 계약종료 후, 미회수 1개월 이내	내용증명우편 재발송
임차사택 계약종료 후, 미회수 3개월 이내	임의경매 신청

그런데 □□공항은 【표2】와 같이 계약기간이 종료된 일부 임차사택에 대하여 임차보증금 회수를 위한 내용증명우편을 발송(재발송)하였으나, 이후 임의경매 추진 등 추가적인 조치를 이행하지 않아 2026년 감사일 현재까지 보증금을 회수 받지 못하고 있는 상황이고, 특히 2025년부터는 공가인 상태가 지속되었음에도 불구하고 별도의 조치계획 수립 등이 이루어지지 않았다.

【표2】 보증금 미회수 임차사택 관련 후속조치 내역

구 분	계약만료일	내용증명 발송	비고(공사발생일*)
A	2023.12.29.	2024.01.08. / 2024.01.31.	2025.01.31.
B	2024.09.01.	2024.09.26. / 2024.10.04.	2025.02.09.

* 계약종료 이후 보증금 회수 전까지 일정기간 직원이 거주하도록 하였음 : □□공항-1597(2024.04.16.) 등 근거

[관계부서 의견] □□공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 사택 임차보증금 관리 업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② □□공항장은 임차보증금 미회수 사택에 대해 「사택 운영기준」에 따른 후속 조치를 조속히 이행하시기 바랍니다.(시정)

주 의 · 시 정 요 구

53

제 목 자회사 위탁관리 감독 업무 소홀
관 계 부 서 □□공항
구 분 위탁관리
내 용

□□공항은 2026년 ■■권역 공항시설 위탁관리 계약 및 「자회사 위탁관리 감독지침」에 따라 □□의 미화, 주차관리, 영접 업무에 대한 관리 감독을 수행하고 있다.

위 계약 「특수과업내용서」에 따르면 계약상대자는 매월 카트 계수기록부를 제출하도록 하고 있고, 「자회사 위탁관리 감독지침」 제6조, 제9조 및 제11조에 따라 감독자는 자회사로부터 주간·월간 작업계획·실적 등의 자료를 제출받아 주 단위로 주간감독일지를 구체적으로 기록하고, 계약서류 과업내용서, 산출내역서, 과업수행계획서 등에 따라 인원, 장비 등이 적절하게 투입되어 과업 수행에 차질이 없는지를 확인하고 적정하지 못하다고 인정되는 경우에는 필요한 조치를 하도록 하여야 한다.

그런데 □□공항은 □□에서 카트 계수기록부를 제출하고 있지 않음에도 이에 대한 제출요구 등의 조치를 이행하지 않고 있다.⁸²⁾

82) 주간업무일지에도 ‘카트 수거 및 정리’로만 기재되어 있어 실제 카트 관리 업무가 제대로 수행되고 있는지 확인이 어려움

또한, □□가 제출하는 주간 업무계획 및 실적을 공사 전자문서 시스템에 접수하지 않고 있어, 향후 담당자 전보 또는 업무분장 조정 시 관련 증빙서류 분실 등의 우려가 있으므로 업무자료 관리가 적절하게 이루어질 수 있도록 개선할 필요가 있다.

[관계부서 의견] □□공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

- ① ★실장은 자회사 위탁관리 감독업무를 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.
- ② □□공항장은 카트 계수기록 확인 및 주간감독일지 작성 업무를 철저히 하여 주시고, 또한 자회사로부터 제출받는 중요서류에 대해 전자문서로 등록하여 관리하시기 바랍니다.(시정)

시 정 요 구 · 통 보

54

제 목 이동지역 운전자 교육자료 및 시험문항 관리에 관한 사항

관 계 부 서 □□공항

구 분 안전

내 용

□□공항은 「공항안전운영기준」 제174조(운전자에 대한 교육)에 따라 이동 지역에서 차량 등을 운행하고자 하는 자(이하 ‘이동지역 운전자’라고 함)에 대하여 교육을 실시하고 있다.

「□□공항 공항운영규정」 4.10.7 ‘운전승인절차’에 따르면, 이동지역 운전자는 신규교육을 온라인으로 이수하여야 하고, 평가시험 결과가 80점 이상인 경우에 한하여 운전자격을 취득하고 있으며, 매 12개월마다 정기 보수교육을 이수하여야 한다.

이는 운전자격 평가를 통해 이동지역 내 안전운행에 필요한 지식과 절차에 대한 이해도를 정기적으로 검증하기 위한 목적이므로, 교육자료 및 시험문항은 공항 운영 현황과 관련 기준에 맞게 정확하게 관리될 필요가 있다.

그런데 □□공항의 이동지역 운전자 교육자료 및 시험문항을 확인한 결과, 【표】와 같이 일부 오류가 있었고, □□공항과 무관한 내용도 다수 포함하고 있었다.

따라서 현재 평가를 통해 시험의 목적이 제대로 달성되었는지 담보하기 어려움에 따라, 교육자료와 시험문항 및 답안을 재검토하여 정비할 필요가 있다.

【표】 교육자료 및 시험문항 오류 내역

--

[관계부서 의견] □□공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

□□공항장은 ㉠ 이동지역 운전자 교육자료, 시험문항 및 답안을 □□공항 운영 현황 및 현행 기준에 적합하도록 정비하시기 바라며,(시정) ㉡ 오류가 있는 내용에 대하여 이동지역 운전자를 대상으로 재교육을 실시하시기 바랍니다.(통보)

주 의 요 구 · 통 보

55

제 목 기계시설 정기점검 소홀


관 계 부 서 □□공항

구 분 시설

내 용

□□공항은 【표】와 같이 기계시설을 보유하고 있고, 우리 공사 「기계시설 운영지침」 제3조(운영계획 수립)에 따라 ‘기계시설 관리·운영계획’을 수립하여 기계시설을 관리 운영하고 있다.

【표】 □□공항 기계시설 현황

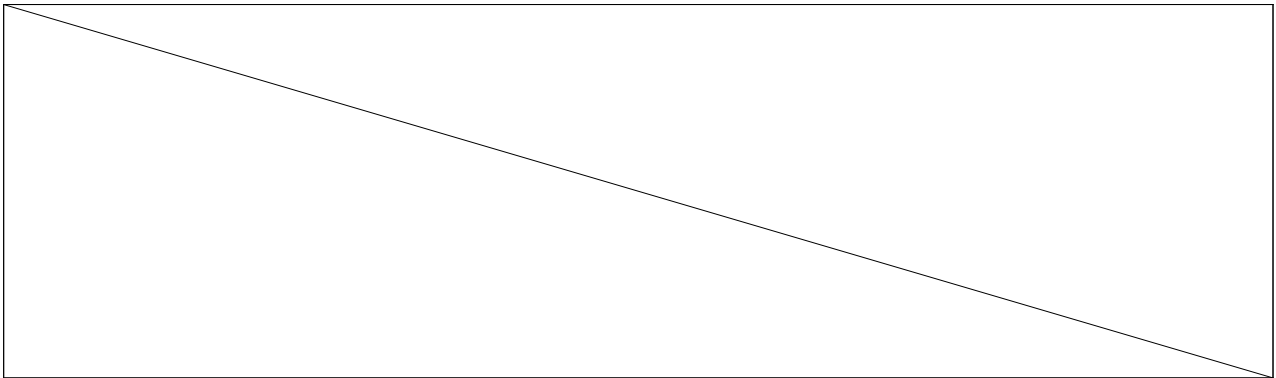

「기계시설 운영지침」 제8조(현장책임자의 임무) 및 제10조(정기점검)에 따르면 현장책임자⁸³⁾는 시설을 최적의 상태로 유지하기 위하여 예방 점검·정비계획을 수립·시행하여야 하고, 예방 점검·정비계획은 일일, 주간, 월간, 분기, 반기 및 연간점검으로 구분한다고 명시되어 있다.

83) 각 현장별 책임자를 말하며 직영현장의 경우 부서장이 지정한 자 또는 각 현장 기계분야 선임자를 말함. □□공항은 기계시설을 직영으로 운영하고 있음

이에 따라 ‘기계시설 관리·운영계획’에는 【표】의 기계시설에 대해 일일, 주간, 월간, 분기, 반기 및 연간 점검을 실시할 것으로 명시되어 있으며, 점검 시 활용할 체크리스트를 첨부하였다.

그런데 감사기간 스카이넷 전자문서함을 통해 기계시설 점검일지를 확인한 결과, □□공항은 2024년부터 감사일 현재까지 분기, 반기 및 연간 점검을 실시하지 않았다.

[관계부서 의견] □□공항은 감사결과에 이견을 제기하지 않았다.

조치할 사항

① ★실장은 기계시설에 대한 분기, 반기 및 연간점검을 소홀히 한 관련자에 대하여 ‘주의’ 조치하시기 바랍니다.

② □□공항장은 ㉠ 기계시설에 대한 정기점검이 누락되지 않도록 조치하여 주시고, ㉡ 소속 직원에 대한 교육실시 등을 통하여 향후 유사한 사례가 발생하지 않도록 업무에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)