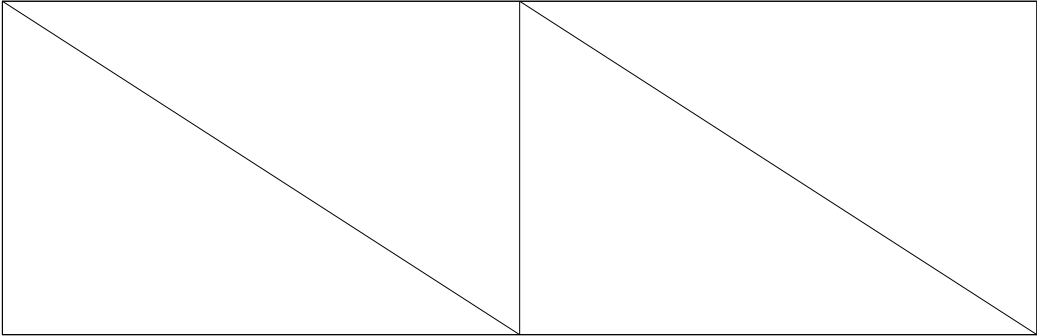
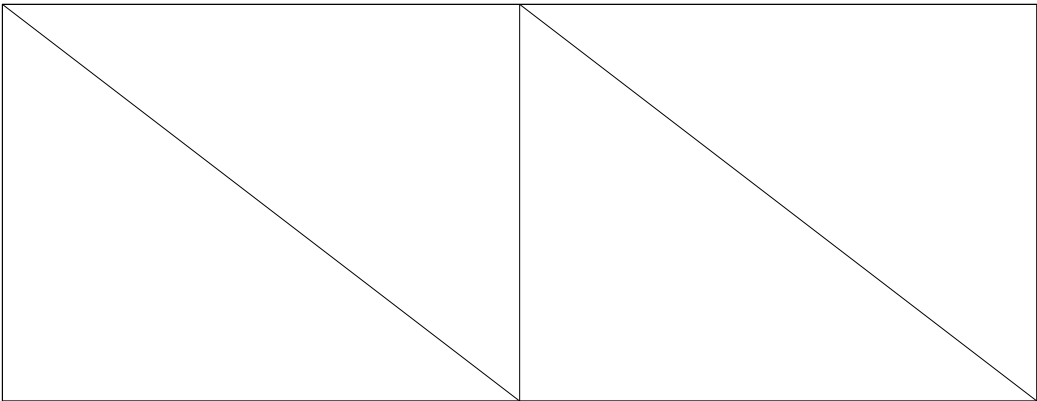
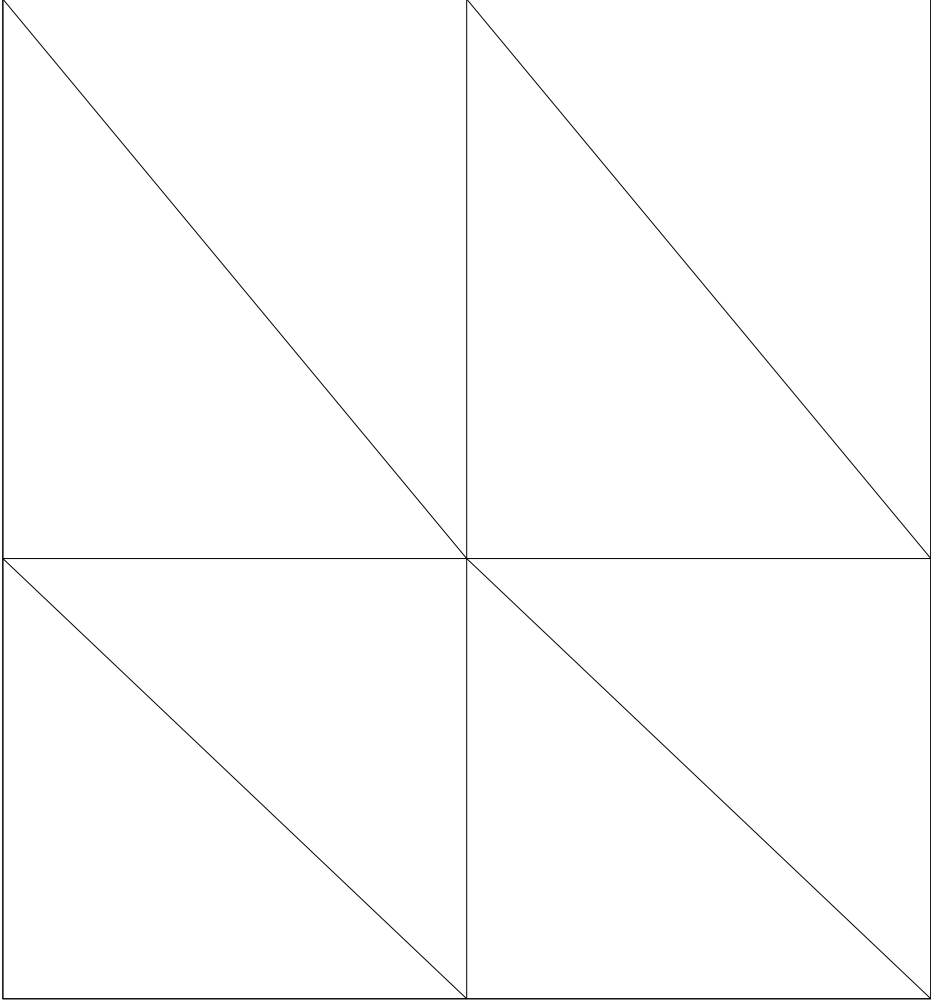
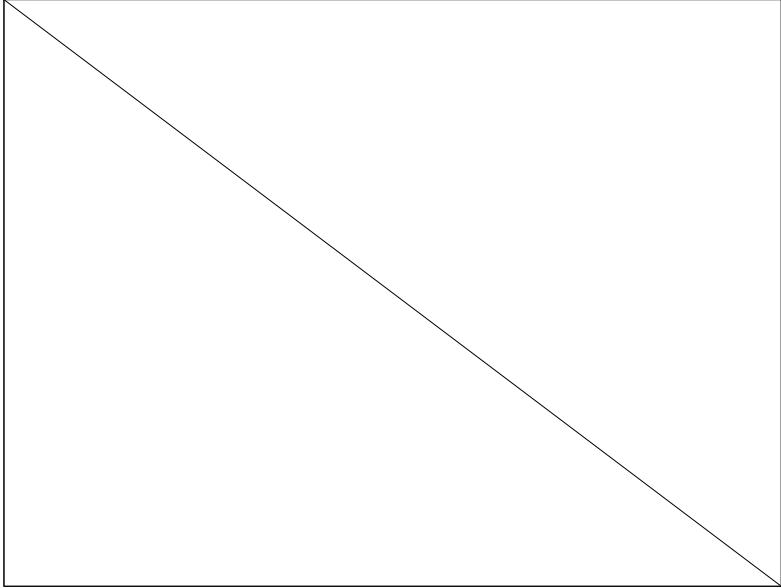
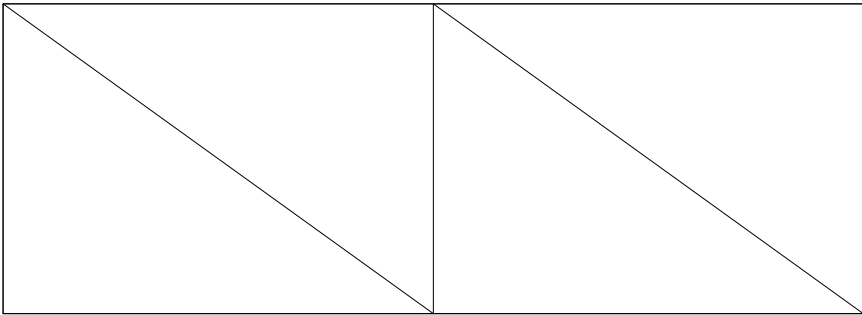


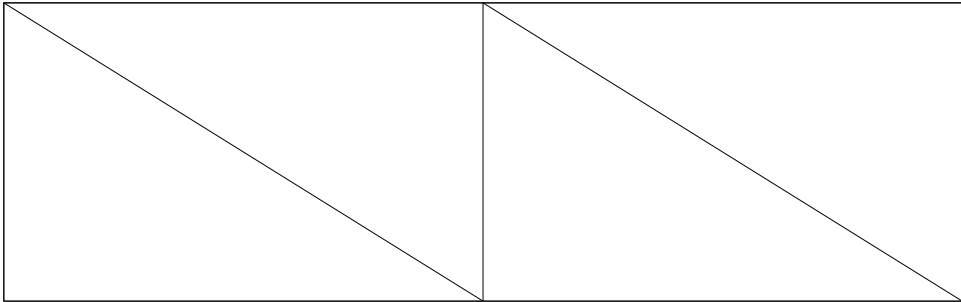
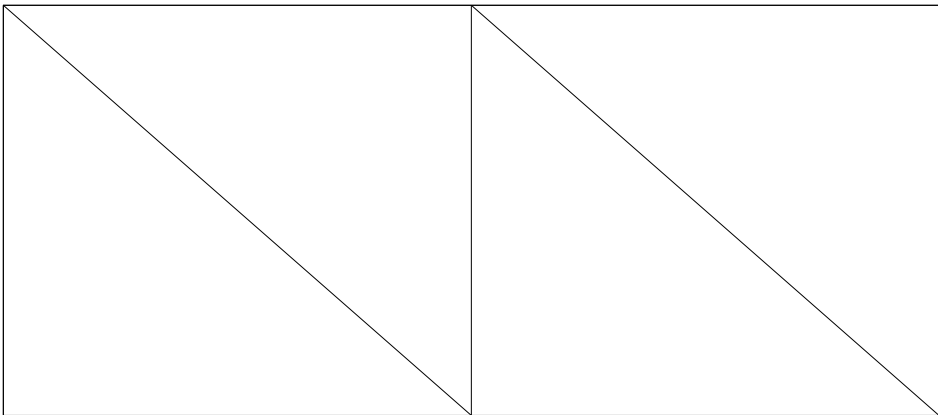
2026년도 ○○공항 종합감사 현지조치 통보서

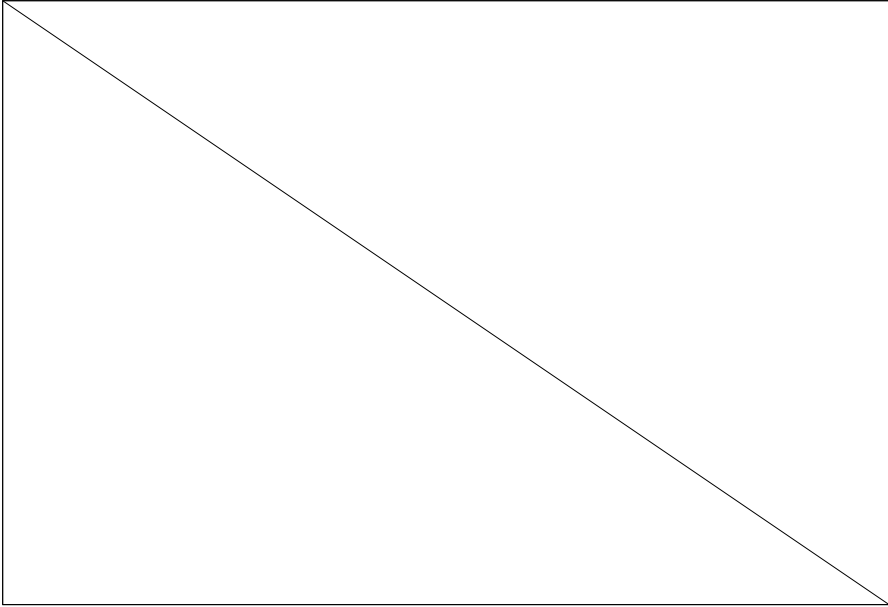
연번	내 용	비고
1	□ 차량 2부제 운영에 관한 사항 ○ 직원 주차장 점검 결과, 일부 직원 차량(2부제 제외대상)이 비표를 미비치하였으며, ○ 일부 업무용 차량은 제외차량 비표를 비치하였으나, 타 물품과 겹쳐 가시성이 떨어지는 등 비치 상태가 미흡하였음 ○ 조치할 사항 : 제외차량에 대한 비표를 명확한 위치에 비치하는 등 정부 차량 2부제 정책을 적극 이행하여 주시기 바랍니다.	정부 정책
2	□ 무기/탄약고 관리에 관한 사항 ○ 「무기관리규정」 제4조(관리책임자)에 따르면 공항보안책임자는 무기/탄약고 관리책임자(☆☆장)를 지정하여 관할경찰서장 또는 공항경찰대에 통보하도록 하고 있음 ○ 그런데, 2026년 1월 5일자로 ☆☆장이 변경되었음에도 불구하고 관리책임자 변경 지정 및 관계기관 통보를 미이행하였음 * 감사기간 중 감사인 컨설팅을 통해 변경통보하였음 ○ 조치할 사항 : 무기/탄약고 관리책임자 변경 필요 시, 적기에 변경 지정하고 관계기관 통보를 추진하는 등 관련 규정을 준수하시기 바랍니다.	보안

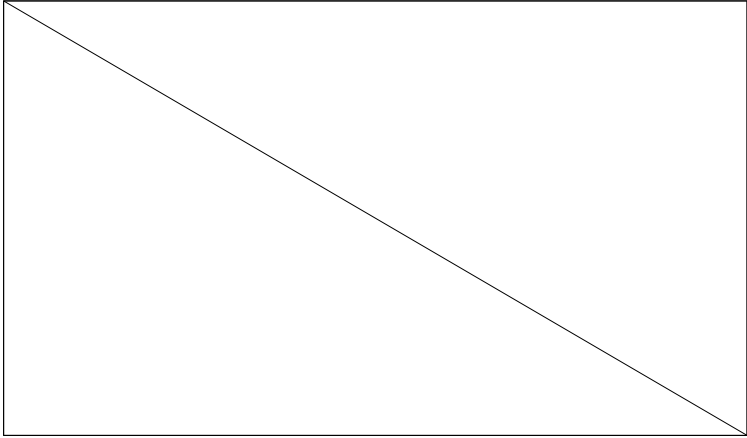
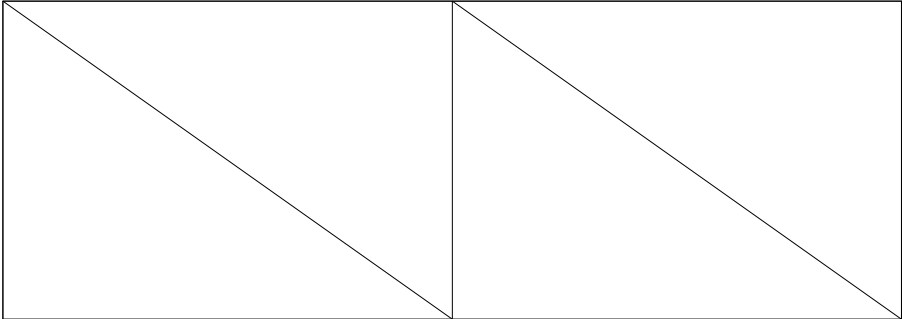
연번	내 용	비고
3	□ 이동지역 금연구역 안내표지 관리에 관한 사항 ○ ○○공항은 이동지역의 흡연구역 외 무단흡연을 방지하기 위하여 금연구역 안내표지를 부착하여 관리하고 있음 ○ 그런데 일부 안내표지의 부착상태가 적정하지 않고, 지정구역 외 흡연은 과태료 부과 대상이나 범칙금 부과로 안내하고 있음  ○ 조치할 사항 : 이동지역 금연구역 안내표지의 부착상태 및 안내문구를 점검하여 재정비하여 주시기 바랍니다.	운영
4	□ 이동지역 장비정치장 외 구역 주정차에 관한 사항 ○ ○○공항은 이동지역 안전 및 차량·장비의 질서유지를 위해 장비정치장을 청색 실선으로 표시하여 지정·운영하고 있음 ○ 그런데 일부 차량 및 장비가 장비정치장 외 구역에 장시간 주정차되어 있으며, 수하물 운반 목적이 아닌 차량이 BSA 구역에 수일간 지속적으로 주차한 사례도 확인하였음  ○ 조치할 사항 : 이동지역 장비정치장 외 차량·장비 주차 여부를 점검하여 장비정치장으로 이동하도록 조치해주시기 바랍니다.	안전

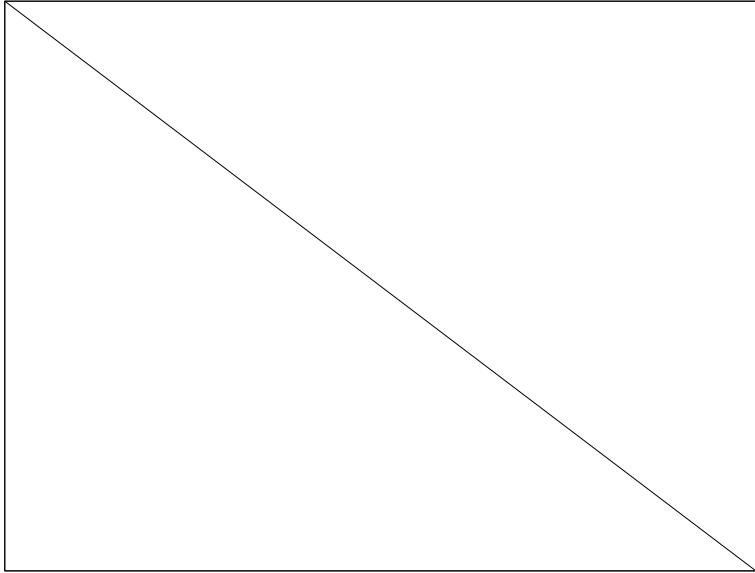
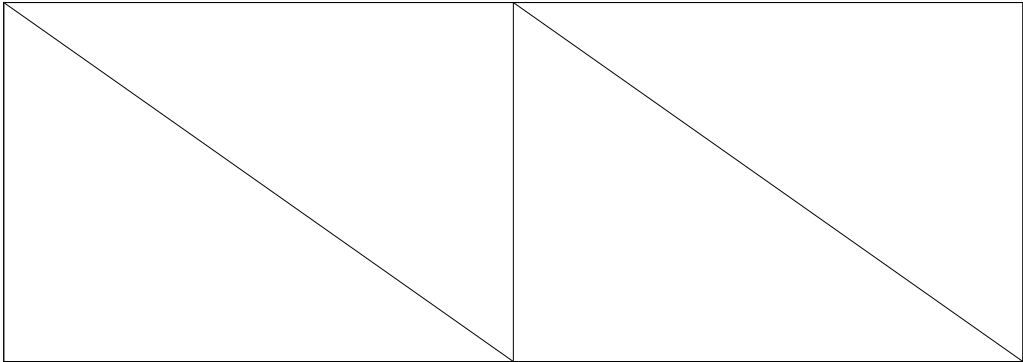
연번	내 용	비고
5	□ 개인정보 보호에 관한 사항 ○ 개인정보보호법 제24조(고유식별정보의 처리 제한) 제1항에 따르면 개인정보처리자는 당사자에게 개인정보의 처리에 대한 동의를 받거나 법령에서 구체적으로 허용하는 경우를 제외하고는 주민등록번호 등 고유식별정보를 처리할 수 없도록 하고 있으나, ‘○○공항 여객터미널 바닥재 개선공사’, ‘○○공항 ♡♡센터 개선공사’, ‘○○공항 여객터미널 화장실 개량공사’, ‘○○공항 소음대책지역 방음창호 설치(47) 및 유지보수(5차) 공사’ 서류에 주민등록번호 등 개인정보가 기재되어 있음  ○ 조치할 사항 : 관련문서 내 포함되어 있는 주민등록번호 등 개인 고유 식별정보를 삭제하시기 바랍니다.	보안

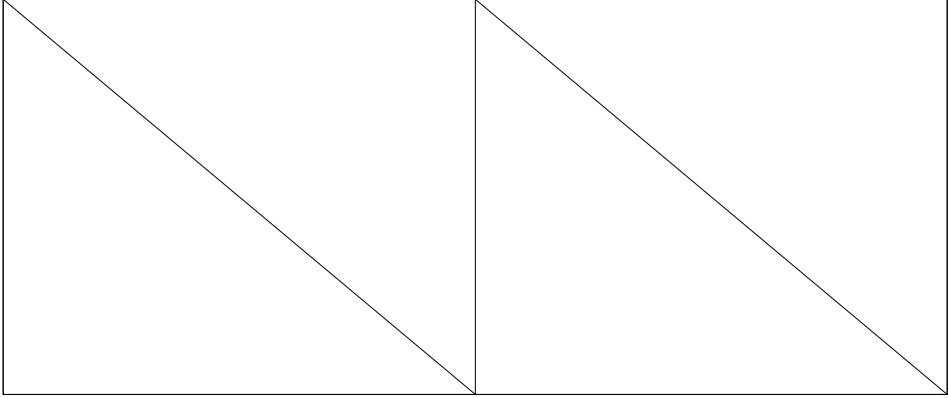
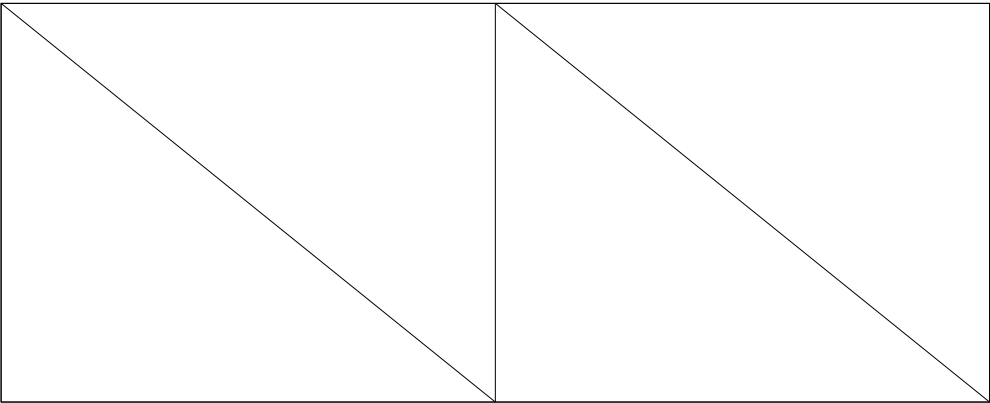
연번	내 용	비고
6	□ 주차빌딩 옥상 바닥 훼손에 관한 사항 ○ 상주직원 주차빌딩 옥상 바닥 마감이 훼손되어 미관 및 방수 성능 저해 요소가 되고 있음  ○ 조치할 사항 : 훼손된 바닥 마감을 보수하시기 바랍니다.	시설
7	□ 공사현장 관리에 사항 ○ ‘○○공항 여객터미널 화장실 개량공사’ 철거공사가 진행된 공사현장 출입구에 먼지털이 발판이 없어 여객터미널 대합실이 오염될 우려가 있음  ○ 조치할 사항 : 해당 공사현장 출입구에 먼지털이 발판을 비치하시기 바랍니다.	공사

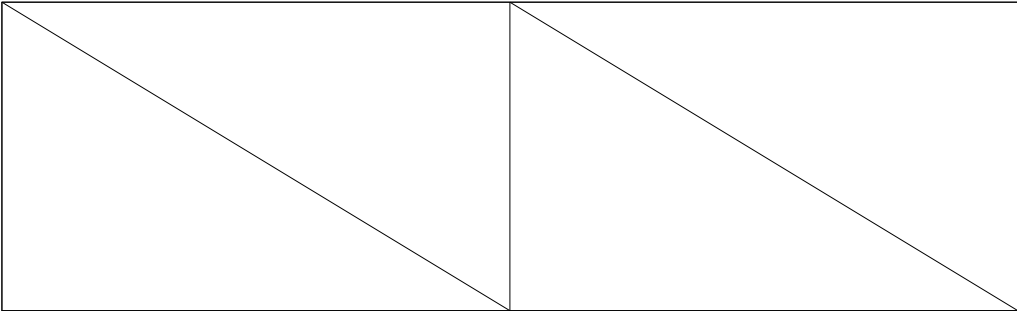
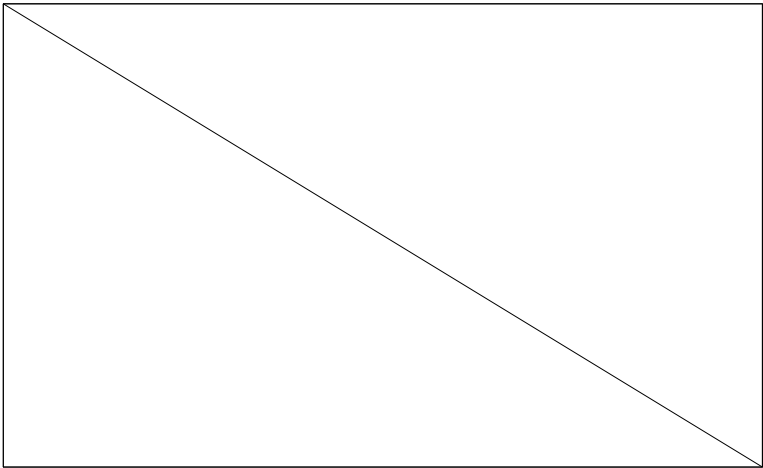
연번	내 용	비고
8	□ 이륜차 임의 주차에 관한 사항 ○ ○○공항은 여객터미널 동편 행사주차장 측에 이륜차(오토바이) 주차장을 운영하고 있음 ○ 그러나 여객터미널 서편 자전거보관소에 상주근무자 등이 이륜차를 임의로 무질서하게 주차하고 있음  ○ 조치할 사항 : 서편 자전거보관소에 이륜차 주차 금지 안내를 강화하거나 해당 장소에 별도의 주차공간을 마련하여 주시기 바랍니다.	주차
9	□ 안전난간 관리에 관한 사항 ○ 여객청사 4층 식당가 화장실 전면 #11,12호기 에스컬레이터 측 안전난간의 모서리가 날카로워 방호조치 필요  ○ 조치할 사항 : 해당 안전난간에 모서리 보호대를 설치하여 방호 조치하여 주시기 바랍니다.	안전

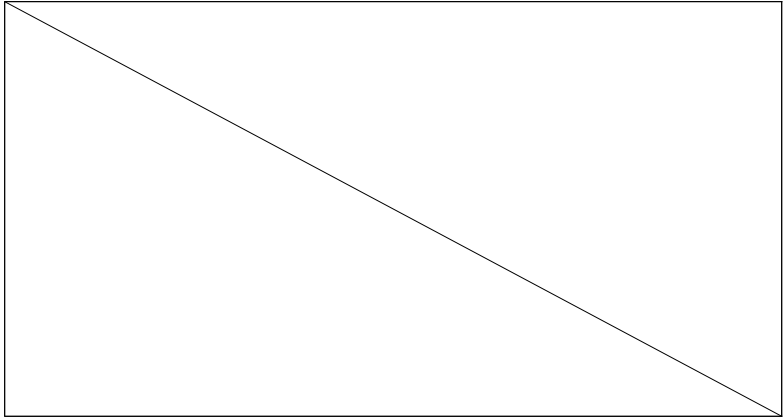
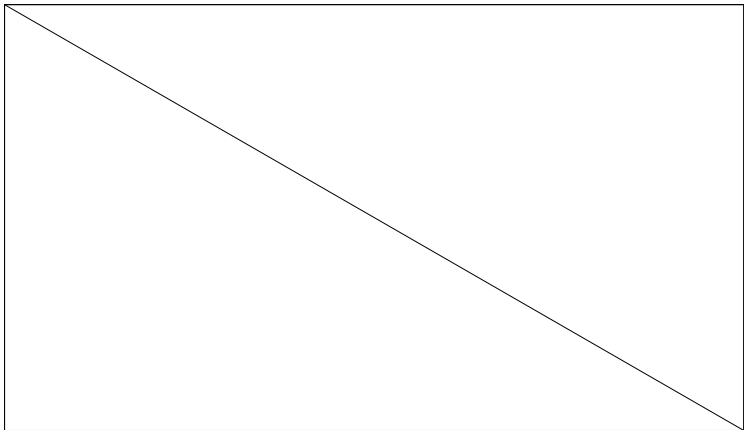
연번	내 용	비고
10	□ 주차구획 관리에 관한 사항 ◇◇본부 전면 주차장의 보행로 인접 주차면 일부에 주차구획선이 미도색되어 차량 주차 위치 혼선에 따른 보행자 안전 저해 우려  - 조치할 사항 : 주차구획선을 재도색하여 구획을 명확히 하여 주시기 바랍니다.	주차
11	□ 위탁관리용역 감독자 지정·관리에 관한 사항 「자회사 위탁관리 감독지침」 제4조(감독자 지정) 및 「항공보안 위탁관리 감독체계 개선(안)에 따르면 위탁관리 용역의 효율적인 감독업무 수행을 위하여 감독자를 지정하여야 하고, 보안검색감독은 전원을 감독자(부)로 지정하도록 하고 있음 - 그런데 감독자 지정 당시 휴직 중인 ■■■ 보안검색감독을 감독자로 지정하지 않았고, 2026. 3. 1. 복직한 이후에도 감사일(2026. 5. 15.) 현재까지 지정하지 않았음 - 조치할 사항 : ■■■ 보안검색감독을 신속히 위탁관리용역 감독자로 지정하는 등 관련 규정을 준수하시기 바랍니다.	위탁 관리

연번	내 용	비고
12	□ ☎☎실 비상상황 전파체계 일일점검일지 기록에 관한 사항 ◦ ◆◆실에서 시달한 ☎☎실 비상상황 전파체계 일일점검 시행계획 문서(◆◆실-1762('26.3.3.))에 따르면 공항 내 비상상황 발생 시 신속하고 정확한 상황전파를 위해 '26.3.5.부터 ☎☎실과 ☎☎, ☎☎ 간 일체지령 전화를 통한 상황전파체계 일일점검을 실시하고 점검일지에 기록하도록 하고 있음 ◦ '26.5.14.(수) 10시 ☎☎실 현장 점검 결과, 오전 9시 일일점검 실시 후 점검일지 기록하지 않음  ◦ 조치할 사항 : 일일점검 후 일지 기록 철저 등 비상상황 전파체계 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.	안전
13	□ 공항외곽 망루초소 번호 주기표 탈락에 관한 사항 ◦ 외곽 망루초소 ♥번의 주기표 일부가 탈락된 상태로 재부착 필요  ◦ 조치할 사항 : 망루초소 주기표 탈락부분을 재설치하시기 바랍니다.	보안

연번	내 용	비고
14	□ 2연암거 배수시설 점검계단 제초작업에 관한 사항 ○ 외곽배수로 2연암거 점검계단 내 수풀 등이 침범하여 점검자 통행에 지장을 초래하고 있음  ○ 조치할 사항 : 배수시설물 점검자의 안전확보를 위하여 점검계단 내 제초작업을 시행 하시기 바랍니다.	안전
15	□ 탑승교 충돌방지 안전시설 기둥 보호난간 고정조치에 관한 사항 ○ 국제선 서편 #♥번 탑승교 진입 전 설치된 탑승교 충돌방지 안전시설의 기둥보호대가 바닥에 고정되지 않고 탈락되어 제 기능을 발휘하지 못함  ○ 조치할 사항 : 탈락된 기둥 보호난간을 고정조치 하시기 바랍니다.	안전

연번	내 용	비고
16	□ 국내선 도착장 전면 보행로 안전시설 보수에 관한 사항 ○ 국내선 서편 도착장 전면에 설치된 차량규제봉이 파손되어 방치됨  ○ 조치할 사항 : 보행로 안전확보를 위하여 파손된 차선규제봉을 교체설치 하시기 바랍니다.	안전
17	□ 전용 주차면 외부 차량 주차방지대 관리에 관한 사항 ○ ☎ 앞 주차장에 외부 차량 주차방지대가 파손·훼손된 상태로 관리 되고 있음  ○ 조치할 사항 : 파손된 주차방지대를 보수 또는 철거하여 안전 사고 예방 및 시설물 관리에 철저를 기하시기 바랍니다.	시설

연번	내 용	비고
18	□ 여객편의시설 영문 표기에 관한 사항 ○ ○○공항 국내선 및 국제선 여객터미널에 위치한 유아휴게실 내 유모차 보관 장소에 대한 영문 안내 표기가 잘못되어 있음  ○ 조치할 사항 : 유아휴게실 내 유모차 영문 표기를 수정하여(Stoller → Stroller) 이용에 혼선이 없도록 하시기 바랍니다.	고객
19	□ 상업시설(임대시설) 판매품목 안내에 관한 사항 ○ ○○공항 일반대합실 1층에 위치한 ‘■■■ 카페’에서 아이스크림을 판매하지 않음에도 행잉 사인에 ‘ICE CREAM’이 기재되어 있음  ○ 조치할 사항 : 해당 상업시설의 판매품목을 점검하고 필요시 행잉 사인 표기 수정 등을 통해 고객 불편이 발생하지 않도록 조치하시기 바랍니다.	임대

연번	내 용	비고
20	□ 비상발전기 연료탱크 급기구 관리에 관한 사항 ○ ○○공항 탑승동에는 비상발전기용 연료탱크가 설치되어 있으며, 유증기 배출을 위해 급기 및 배기배관이 설치되어 있음 ○ 그러나 급기배관의 급기구에 먼지 등이 퇴적되어 있음  ○ 조치할 사항 : 비상발전기용 연료탱크 급기구를 정비하여 주시기 바랍니다.	시설
21	□ 여객청사 옥외 조명 관리에 관한 사항 ○ ○○공항 국내선 캐노피에는 매입형 다운라이트 조명이 설치되어 있음 ○ 그러나 일부 다운라이트 조명의 커버가 탈락되어 있음  ○ 조치할 사항 : 국내선 캐노피의 다운라이트 조명을 정비하여 주시기 바랍니다.	시설