

일련 번호 : 서부시험장 - ①				
대상 부서 : 면허지원부				
처분연월	행정상 조치	신분상 조치(명)	재정상 조치	
			조치방법(건)	금 액(원)
2025. 12.	통 보	-	-	-

□ 제 목 : 안전사고 예방을 위한 청사 시설관리 철저 필요

□ 내 용

1. 업무 개요

공단은 업무 효율성과 대민 서비스 질적 향상을 위해 청사시설을 이용하는 민원인의 이용 편의성을 높이고 안전사고 예방을 위한 노력을 기울이고 있다.


2. 관계법령 및 판단기준

「화재 예방, 소방시설 설치·유지 및 안전관리에 관한 법률」 제20조(특정 소방대상물의 소방안전관리)에 따라, 공공기관은 청사에서 발생할 수 있는 화재사고 등을 예방하기 위해 필요한 조치를 해야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

서부시험장 청사를 점검한 바, 전반적 관리 상태는 양호하나 [사진 1]과 같이 ①본관 민원실 분전함 잠금장치 파손, ②통제동 분전함 관리자 현행화 미흡, ③지하층 연결 계단 입구 출입금지표식 미설치 ④간이 피난안내도 게시 등 일부 미흡사항이 확인됐다.


[사진 1] 청사 시설 관리 미흡 내역

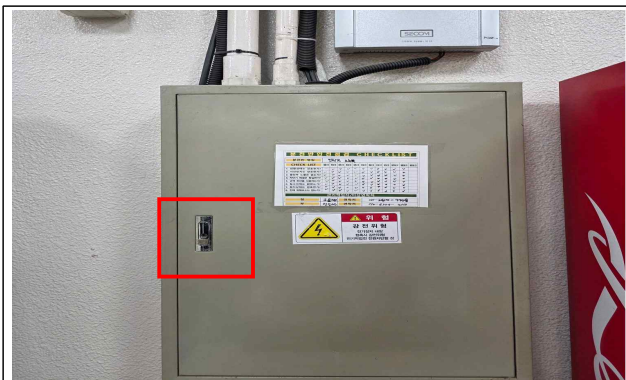


① 분전함 잠금장치 파손(민원실)



②분전함 관리자 현행화 미흡(통제동)

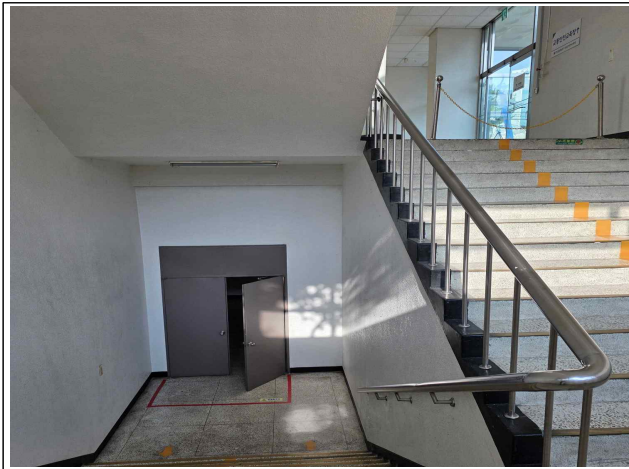

③지하 출입금지표식 미설치(본관)

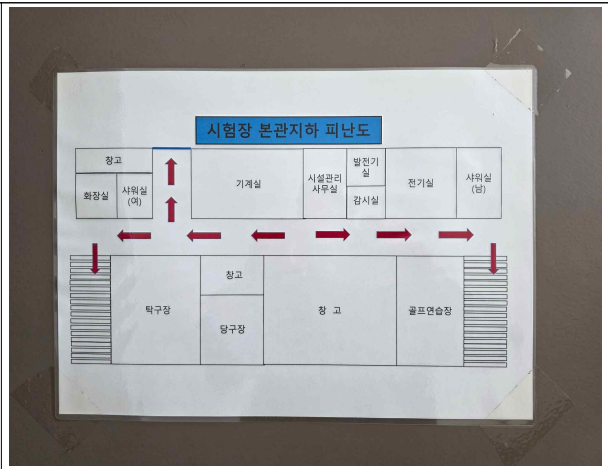

④간이 피난안내도 게시(본관)

□ 관계부서 의견

면허지원부는 청사 시설관리 현황에서 지적된 일부 미흡 사항에 대해 신속히 조치하겠다는 의견을 표명했다.

□ 조치할 사항

면허지원부장은 안전사고 예방을 위한 청사 시설 관리에 노력해 주시기 바랍니다. (통보)