

현 지 조 치

제 목 LPG집단공급시설 지하매설배관 기밀시험 결과 전산입력 누락

관 련 부 서 ○○○○지사

내 용

1. 업무 개요

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다)에서 정하는 업무의 위탁 조항에 따라 LPG집단공급시설에 대한 정기검사 업무를 시·군·구청 장 으로부터 위임받아 수행하고 있으며, 공사 ○○○○지사에서는 관할 지역인 ○○○도 ○○시 등 5개 시·군에 설치된 LPG집단공급시설 정기검사 업무를 수행하고 있다.

2. 관련 규정 및 판단기준

공사에서는 LPG집단공급시설에 대한 완성·정기검사 수행 시, 액법 시행규칙 별표 5 및 KGS FS331(액화석유가스 일반집단공급의 시설·기술·검사기준)에서 정하는 기준의 충족 여부를 확인한 후 검사 결과에 대해 적.부를 판별 하여야 하며 LPG집단공급시설 중 배관이 지하에 매설되어 있는 경우에는 FS331 4.2.2.4.2 (3-6-3)에서 정하는 바에 따라 해당 지하 매설 배관에 대해 완성검사 후 매 3년마다 사용압력 이상으로 기밀시험을 실시해야 한다.

KGS FS331(액화석유가스 일반집단공급의 시설·기술·검사 기준)

4.2.2.4 가스설비 확인 방법

(3) 기밀시험

(3-6) 정기검사 시의 기밀시험은 다음 기준에 따라 실시한다.


(3-6-1) 기밀시험압력은 사용압력 이상으로 실시한다.

(3-6-2) 누출된 가스설비 및 배관은 가스검지기 등으로 누출 여부를 검사한다.

(3-6-3) 지하매설 배관은 다음 중 어느 하나의 방법으로 3년마다 기밀시험을 실시한다.

이에 따라 공사에서는 아래 [표 1]과 같이 전산시스템(가스피아 - 업소/시설관리 - 기밀시험)에 기밀시험 결과 입력 탭을 만들고 시험압력, 시험일자, 검사원 등을 입력하도록 하여 검사원이 기밀시험 주기를 자체적으로 관리하도록 하고 있다.

[표 1] 정기검사 후 지하매설배관 기밀시험 결과 입력 방법

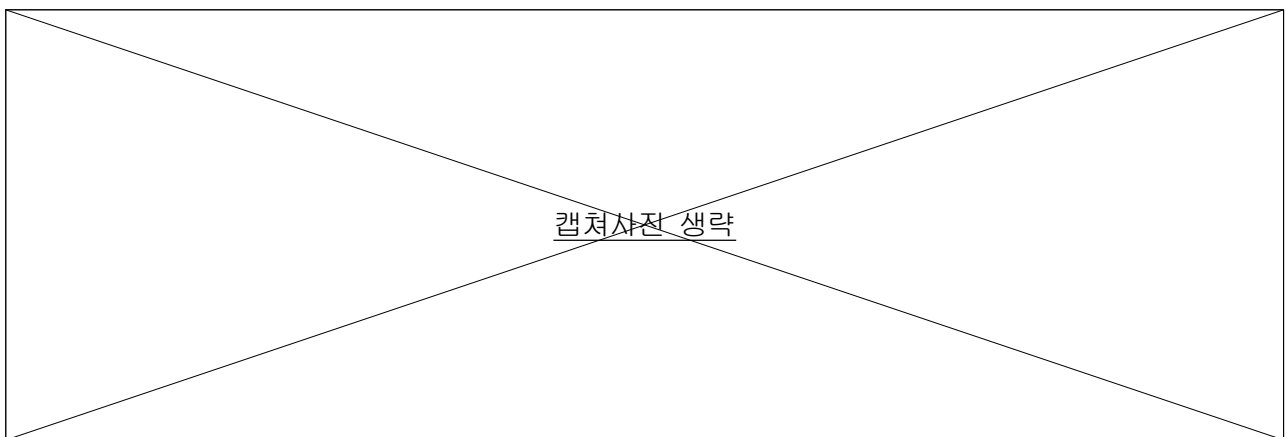

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○지사에서 감사대상 기간(2023. 5. 1. ~ 2026. 3. 31.) 동안 지하매설배관이 설치된 LPG집단공급시설에 대한 검사 처리 실태를 확인한 결과, LPG집단공급시설에 설치된 지하 매설배관에 대한 기밀시험을 실시한 후 그 결과를 가스피아에 입력하지 않은 사례가 13건 발견되어 감사기간 중 입력 조치하였다. (세부내용 ‘표 2’ 참조, 감사기간 중 정정 완료)

[표 2] 지하 매설배관 정기검사 기밀시험 결과 입력 누락 내역(전산 수정 완료)

연번	업소(시설)번호	업소명	기밀시험일(최근)
1	생략(개인정보 포함)	생략(개인정보 포함)	생략(개인정보 포함)
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			

※ 자료출처: 해당 시설 전산 시스템(가스피아) 기밀시험 입력 결과 재구성

관련부서 및 관련자 의견 이견없음

조치할 사항 ○○○○지사장은

위 [표 2]와 관련, LPG 집단공급시설 정기검사 시 지하매설 배관에 대하여 3년 주기 기밀시험을 실시하고 전산시스템(가스피아)에 입력을 누락하는 사례가 발생 하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다. (현지조치)