

【제 목】: 기록관 보존서고 및 자료실 관리 개선 필요(권고, 시정, 통보)

【내 용】

- 「기록물관리규정」(이하 “규정”이라 한다)에 따르면 안전경영실은 우리 원의 기록관으로 (본원) 보존서고 및 (원주) 자료실 관리에 관한 사항을 총괄하도록 되어 있다.

☞ 참고자료: 【기록물관리규정】

제5조(기록관)

- ① 건강보험심사평가원장(이하 "원장"이라 한다)은 기록물을 효율적으로 관리하기 위하여 기록관을 설치·운영하여야 한다.
- ② 기록관은 경영지원 업무를 담당하는 부서에 설치·운영한다. 이 경우 경영지원 업무를 담당하는 부서의 장이 기록관장이 된다.
- ③ 기록관장은 다음 각 호의 업무를 총괄한다.
 - 1. ~ 5. (생략)
 - 6. 보존서고 및 자료실 관리
 - 7. ~ 17. (생략)
- ④ ~ ⑤ (생략)

가. 보존상자 관리에 관한 사항

- 규정 제12조제3항에 따르면 처리완결 된 일반문서류는 보존상자에 넣어 측면에 상자번호, 생산연도, 생산부서, 업무명의 항목들을 표기하도록 되어 있다.

☞ 참고자료: 【기록물관리규정】

제12조(일반문서류의 편철 및 관리)

- ① 처리부에서 업무가 진행 중에 있거나 업무에 활용 중인 문서는 진행문서파일 위에서부터 아래로 사안의 발생 순서에 따라 관리한다.
- ② 기록물철당 편철량은 100매 이내로 함을 원칙으로 하되, 편철량이 많은 경우에는 동일한 분류번호 및 제목을 부여하고 분권한 후 권호수를 괄호안에 표기한다.

- ③ 처리완결된 일반문서류는 기록관에서 제작한 보존상자에 생산부서별·생산연도별·단위업무별·보존기간별로 넣은 후 별지 제1호서식에 따라 목록화하여 관리한다.
이 경우 보존상자의 측면에는 별표2의 항목들을 표기하여야 한다.

④ (생략)

[별표 2]

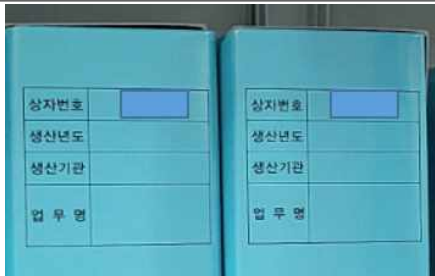
보존상자 표지(제12조제3항)

7.5 cm	상자번호		1.5 cm
	생산연도		1.5 cm
	생산부서		1.5 cm
	업무명		3 cm
	3 cm	6 cm	

※ 보존상자 크기에 따라 동일 비율로 규격 변경 가능

- 이에 보존서고 및 자료실의 보존상자 관리 현황을 점검한 결과,
【그림】과 같이 항목표기를 누락하거나 임의의 서식을 사용하고
있는 사례를 확인하였다.

【그림】 보존상자 측면 표기 위반사례

위치	보존서고	자료실
예시 사진		
위반 사항	항목표기 누락	임의 서식 사용

- 보존상자 표지의 경우 신청부에서 작성·제출하고 있는바, 신청 부서가 규정서식을 준수하여 작성·출력이 편리하게 이루어질 수 있도록 하는 방안이 필요하다.

나. (본원) 보존서고 항온·항습에 관한 사항

- 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」 별표6에 따르면 기록관의 시설·장비 및 환경기준으로 항온·항습 설비를 갖추어 일정한 온도 및 습도를 유지하도록 되어 있다.

☞ **참고자료: 【공공기록물 관리에 관한 법률 시행령 [별표 6]】**

기록물관리기관의 보존시설·장비 및 환경기준(제60조제1항 관련)			
1. ~ 2. (생략)			
3. 기록관의 시설·장비 및 환경기준			
구 분		종이기록물	전자기록물
3. 시설·장비	공기조화 설비	항온·항습 설비	
	：	：	
	온도(℃)	20±2℃	20±2℃
4. 보존환경	습도(%)	50±5%	40±5%
	：	：	
	：	：	

- 이에 (본원) 보존서고의 시설·장비 및 환경기준을 점검한 결과, 항온·항습기가 설치되어 있으나 에너지이용 합리화 추진을 사유로 가동이 중단되어 있으며,
 - 이 경우 항온·항습기는 난방 평균 18℃ 이하, 냉방 평균 28℃ 이상 유지로만 가동할 수 있어 동 온도를 벗어나는 경우 「공공기록물 관리에 관한 법률 시행령」에서 정한 온도인 20±2℃ 유지가 어렵고,
 - 습도의 경우 온도와 별개로 유지하여야 함에도 장비를 가동할 수 없는 상태이다.

- 「공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정」 제14조에 따르면 특정온도 유지가 필요한 시설은 자체위원회 결정에 따라 탄력적으로 실내 온도를 유지할 수 있도록 하고 있고,
 - 우리 원의 경우 ICT센터, UPS실, 방재실 등을 그 대상으로 하여 특정온도로 운영 중에 있다.

☞ **참고자료: 【공공기관 에너지이용 합리화 추진에 관한 규정】**

제14조(적정실내온도 준수 등)

- ① 공공기관은 난방설비 가동 시 평균 18℃ 이하, 냉방설비 가동 시 평균 28℃ 이상으로 실내온도를 유지하여야 한다. 다만, 다음 각 호의 경우에는 자체위원회 결정에 따라 탄력적으로 실내 온도를 유지할 수 있다.
 - 1. ~ 2. (생략)
 - 3. 미술품 전시실, 전산실, 식품관리시설(구역) 등 특정온도 유지가 필요한 시설
 - 4. ~ 11. (생략)
 - 11. 그 밖에 산업통상자원부장관이 인정하는 시설
- ② ~ ③ (생략)

- 따라서 효과적인 기록물 보존 및 환경기준 준수를 위하여 (본원) 보존서고를 탄력적 온도 유지할 수 있는 시설로 정하여 온·습도가 항상 유지될 수 있도록 할 필요가 있다.

다. (원주) 자료실 기록물 관리에 관한 사항

- 우리 원은 '17년부터 감사일 현재까지 원주시 내 대지 및 건물을 임차하여 자료실로 활용하고 있다.
- 이에 감사기간 중 자료실 현장을 점검한 결과,
 - 법령에서 정한 가스식 휴대용 소화기 대신 분말식 휴대용 소화기를 비치하여 유사상황 사용 시 지류 기록물의 손상이 있을 수 있으며,

☞ **참고자료: 【공공기록물 관리에 관한 법률 시행령 [별표 6]】**

기록물관리기관의 보존시설·장비 및 환경기준(제60조제1항 관련)		
1. ~ 2. (생략)		
3. 기록관의 시설·장비 및 환경기준		
구 분		종이기록물
3. 시설·장비	소화 설비	가스식 휴대형 소화기

- 임대사업자가 개인적으로 활용 중인 공간에 일부 기록물이 보관되고 있는 사실을 확인하였다.
- 따라서 부적절한 공간에 보관된 기록물을 자료실 내로 이동하고 관련법령에 따른 소화시설로 변경할 필요가 있다.

라. (원주) 자료실 사무동에 관한 사항

- 우리 원이 원주시 내 임차하여 활용 중인 자료실은 본원에서 약 12km 떨어진 별도의 시설이며 사무동 1개소와 공장동 3개소의 공간으로 나뉘어 있다.
 - 사무동은 운영직 1명과 업무지원시니어 1명이 함께 자료실을 관리하는 사무공간으로 활용하고 있고, 공장동은 기록물을 보관하는 장소로 활용하고 있다.
- 이에 감사기간 중 자료실 현장을 점검한 결과, 사무동에는 휴게 공간이 설치되어 있었고 본원과의 물리적인 거리로 인해 복무 통제가 어려운 환경에서 임의로 업무시간 이후 자료실 및 휴게 공간에 머물다 화재, 응급상황 등 안전사고가 발생할 가능성이 있음을 확인하였다.
- 따라서 자료실에서 안전사고 문제가 발생하지 않도록 방안을 마련할 필요가 있다.

【관계부서 의견】

- 기록물 보존서고 및 자료실 관리의 필요성에 대해 동감하며, 신청부서에서 작성·제출하는 보존상자 표지 규정서식을 배포(전자문서, 히라넷 게시판 등)하여 편리하게 출력하고 표준화된 내용을 기입할 수 있도록 적극 안내하겠다는 의견을 제시하였다.

- 보존서고의 상시 온·습도 유지를 위해 「공공기관 에너지이용합리화 추진에 관한 규정」 제14조(적정실내온도 준수 등)에 따른 탄력적 운영 대상(3호)에 보존서고를 포함하여 상시 시설·장비 및 환경 기준을 준수할 수 있도록 조치하겠다는 의견을 제시하였다.
- 자료실의 부적절 공간에 적치된 기록물은 이동하고 가스식 소화기를 구비하여 설치하겠다는 의견을 제시하였다.
- 원주 자료실 사무동의 안전사고 가능성에 대해 공감하며, 대책을 강구하겠다는 의견을 제시하였다.

【조치할 사항】

○ 기획상임이사는

- ① 각 부서에서 기록물 보존상자의 규정서식을 준수하여 작성·출력이 편리하게 이루어질 수 있는 방안과 효과적인 기록물 보존 및 환경기준 준수를 위하여 보존서고를 탄력적 온도 유지할 수 있는 시설로 정하여 온·습도가 항상 유지할 수 있는 방안을 마련하시기 바랍니다. (권고)
- ② 또한 자료실의 부적절한 공간에 보관된 기록물을 자료실 내로 이동하고 관련 법령에 따른 소화 설비를 갖추시기 바라며, (시정)
- ③ 자료실에서 안전사고 문제가 발생하지 않도록 하는 방안을 마련하시기 바랍니다. (통보)