

한국농어촌공사 감사

[시정] 요구, [통보]

제 목 재난안전상황실 정보 보안관리 소홀

해 당 부 서 가가가가본부, 라라지사, 바바바바지사, 다다다다지사

조 치 부 서 가가가가본부, 라라지사, 바바바바지사, 다다다다지사

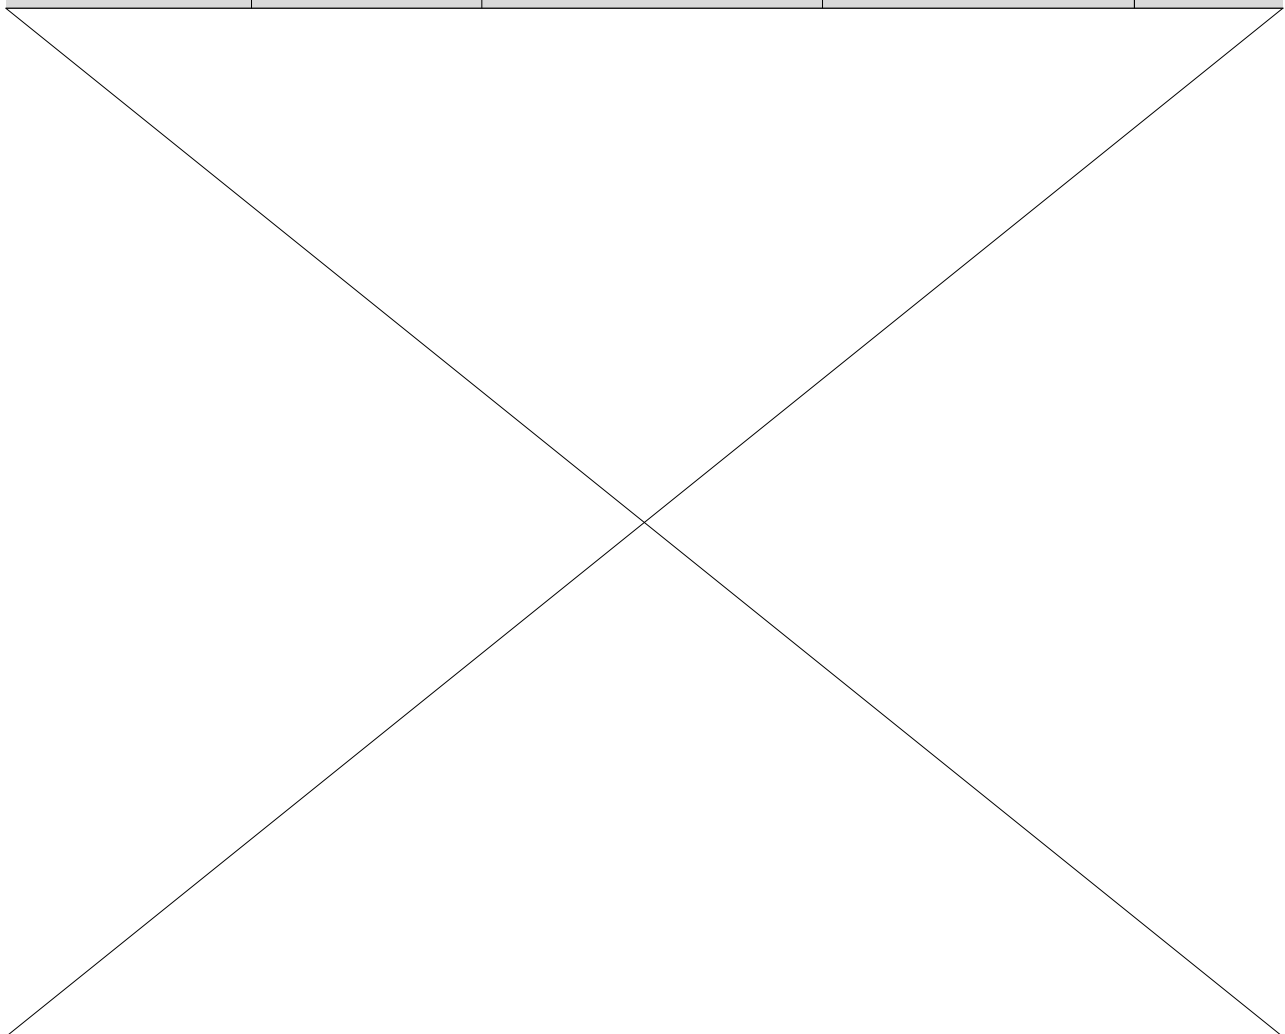
내 용

1. 업무개요

가가가가본부 및 가가가가본부 라라지사(이하 “라라지사”라 한다.), 가가가가본부 바바바바지사(이하 “바바바바지사”라 한다.), 가가가가본부 다다다다지사(이하 “다다다다지사”라 한다.) 재난안전상황실에서는 양·배수장, 수문, CCTV 등의 운영관리를 중앙에서 감시 및 원격 자동조작으로 운영·관리하기 위해 [표 1]과 같이 물관리자동화시스템(이하 ‘TM/TC’라 한다)을 운영·관리하고 있다.

[표 1] 본부 및 지사 재난안전상황실 TM/TC 운영현황

부서명	IP	운영목적	운영체제	비고

부서명	IP	운영목적	운영체제	비고
				

자료: 본부 및 지사 제출자료 중 일부발췌

2. 판단기준

公社 「정보보안지침」 제50조(서버 보안)에 따르면 분임정보보안담당관¹⁾은 서버를 도입·운용하고자 할 경우 사이버공격으로 인한 자료 절취 및 위·변조 등에 대비하여 보안대책을 수립·시행하여야 한다고 규정하고 있고,

같은지침 제68조(단말기 보안)에서는 개별사용자는 공사에서 지급받은 PC등 단말기 사용과 관련한 일체의 보안관리 책임을 진다고 규정하고 있고, 개별사용

1) 정보보안지침 제5조(정보보안담당관 운영) ⑧ 사장은 정보보안담당관이 직무를 효율적으로 수행할 수 있도록 분임정보보안담당관을 임명할 수 있다. 다만, 분임정보보안담당관을 별도로 임명하지 아니할 경우 부서의 장을 분임정보보안담당관으로 임명한 것으로 본다.

자는 운영체제 및 응용프로그램에 대한 최신 보안패치 유지를 해야한다고 규정하고 있고,

같은 지침 제50조의2(제어시스템 보안)에서는 분임정보보안담당관은 공항·항만·전력·가스·운송설비·용수 관리 등을 중앙에서 감시·제어하기 위한 정보시스템(이하 '제어시스템'이라 한다)을 구축·운용하고자 할 경우 최신 백신 소프트웨어 설치, 응용프로그램 보안패치 및 침해사고 대응 방안 등 보안대책을 수립·시행하고 정기적으로 취약점을 점검·제거하여야 한다고 규정하고 있고,

같은 지침 제2항에서는 제어시스템을 운용할 경우 인터넷 및 일반 사무용 내부망과 분리·구축하도록 규정하고 있다.

이에 따라 비상보안실(現 디지털혁신처)에서는 2023년 두차례에 걸쳐 운영체제 및 소프트웨어 서비스 지원 종료²⁾를 [표 2]과 같이 알리고, 서버의 경우 서비스지원 종료 운영체제 업그레이드 또는 관련 예산을 확보하여 신속한 교체를 하고, PC의 경우 현프로그램 삭제 및 그룹웨어(문고보고알리고)에서 최신 프로그램을 설치 하라고 요구했다.

[표 2] 운영체제 서비스 지원종료 현황

운영체제 및 소프트웨어 버전	지원 종료 일자	비 고

자료: 비상보안관리-1053(2023.03.31.)호. 중 일부발체 및 타 문서 참조

2) 관련문서: 비상보안관리-1053(2023.03.31.)호, 비상보안관리-3526(2023.10.20.)호. - 운영체제 및 서비스 지원 종료 알림

따라서, [가가가가]본부 및 [라라]지사, [바바바바]지사, [다다다다]지사에서는 서버의 경우는 예산을 확보하여 신속한 교체를 하거나 PC의 경우 현프로그램 삭제 및 그룹웨어(문고보고알리고)에서 최신프로그램으로 설치 했어야 했다.

3. 감사결과 확인된 문제

가. 서비스 지원이 종료된 운영체제 운영·관리 소홀

그런데 [가가가가]본부 및 [라라]지사, [바바바바]지사, [다다다다]지사에서는 서비스 지원이 종료된 운영체제를 감사일 현재까지(2024. 7. 16.) 아무런 조치를 취하지 않고 [표 3]과 같이 운영하고 있는 사실을 확인하였고,

[표 3] 본부 및 지사 지원종료 운영체제 현황

부서명	운영목적	구분	운영체제 버전	지원 종료 일자

자료: 본부 및 지사 정보화 자원중 서비스 지원이 종료된 운영체제

나. 제어시스템 인터넷 외부망 접속 부적정

[라라]지사, [바바바바]지사, [다다다다]지사에서는 CCTV 및 제어시스템을 [그림 1]과 같이 외부망과 연결하여 운영하고 있는 사실을 확인하였다.

[그림 1] 지사 재난안전상황실 제어시스템 PC 외부망 연결 현황



그 결과 용수 관리 및 제어시스템 PC 및 서버에 운영체제 대한 업데이트가 지원되지 않아 시스템을 통해 외부 바이러스 유입, 악성코드 감염 및 잠재적 해킹 위험에 노출될 수 있고, 정보보안 취약점이 발생할 수 있으며, 유지보수 시 장비 관리에 어려움이 있거나 시스템 고장 발생 시 정상화에 어려움을 겪을 수 있다.

4. 관련부서 의견

해당 부서는 감사 지적사항에 별다른 이견을 제시하지 않았으며, 정보보안 관리지침을 숙지하여 비슷한 사례가 재발하지 않도록 노력하겠다는 의견을 제시하였다.

조치할 사항 : 통보, 시정

사장(가가가가본부장, 라라지사장, 바바바바지사장, 데다데다지사장)은 서비스지원이 종료된 정보화자원(운영체제)을 확인하여 운영체제 업데이트 또는 관련 예산 확보등 필요한 조치를 하시기 바랍니다. (통보)

사장(가가가가본부 라라지사장, 바바바바지사장, 데다데다지사장)은 재난안전상황실 정보시스템에 대해 네트워크 외부망 차단 조치를 이행하시기 바랍니다. (시정)