

한국전력공사 상임감사위원 통보

제 목 : [2] 유희부동산(전력문화회관) 관리 미흡

관 계 부 서 : #▽▷

조 치 부 서 : 광주전남본부, #▽▷

내 용


1. 업무 개요

#▽▷는 '98년 □◎ 원자력 5, 6호기 건설 시 지역 주민의 원전 사업 이해 기반을 넓히고 문화 활동 공간을 제공하기 위한 목적으로 건립된 전력문화회관¹⁹⁾을 운영·관리하고 있다.

[표 1] #▽▷ 전력문화회관 건물 현황

구 조	사용승인	건물용도	면적(㎡)	자산가액
지상 4층 (철근 철골콘크리트)	'98년 9월	전시, 관람집회, 교육연구시설	연면적 : 2,578 건축면적 : 997	건축물 : 14억 원 토 지 : 11억 원

[그림 1] 전력문화회관 전경 및 공연장 사진

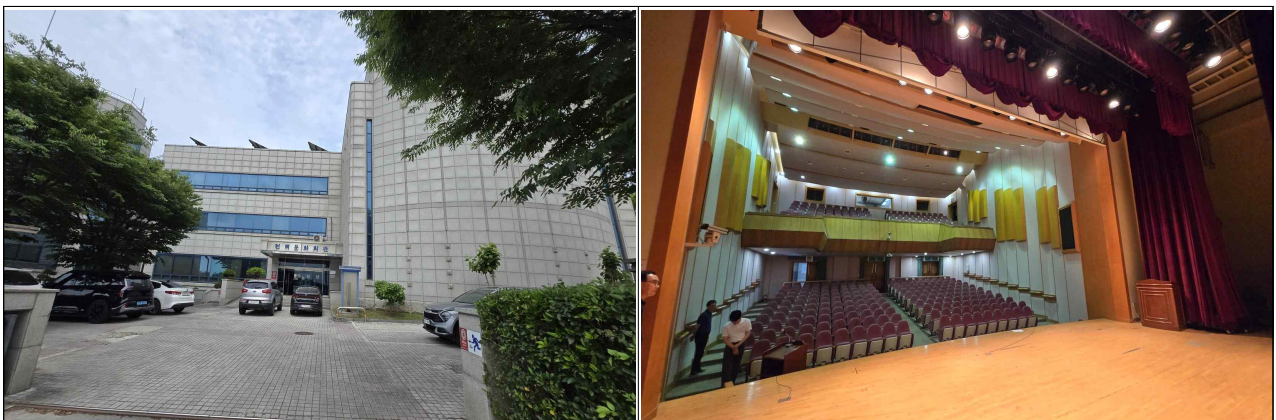

19) 사옥 부지 내 위치해 있으며 '01년 발전분할 시 (주)한국수력원자력으로 이관되지 않아 #▽▷에서 관리 중임


2. 관계 규정 및 판단기준

「부동산활용사업 운영지침」 제1장 4에 따르면 1차 사업소장은 보유부동산 최적운영을 위한 자산관리를 총괄하도록 되어 있고, 「비유동자산운용업무 처리지침」 제3장 2.11에 따르면 1차 사업소장은 사옥 등 이용률이 낮은 부동산의 활용에 대한 타당성을 검토하여 이용률을 높일 수 있는 방안을 강구하도록 되어있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

전력문화회관은 '14년 6월 □○군의 '□○문화예술의전당²⁰⁾ 건립 이후 대관 실적이 매년 감소하다가 코로나 이후에는 대관실적이 전혀 없었는데, 사유를 확인한 결과 □○군 내 공연장 대관수요가 □○군에서 운영하는 '□○문화예술의전당'으로 몰리고, 조명 장치 등 전력문화회관 내 공연시설을 운영할 수 있는 직원이 '21년 3월에 퇴직하여 더 이상 공연장 운영이 어려울 것으로 예상되는 실정이다. 반면에 건물 유지관리비용은 연간 약 2천만 원이 소요되고 있는 등 비효율적 운영이 지속되고 있는 상황이다.

[표 2] #▽▷ 전력문화회관 대관실적

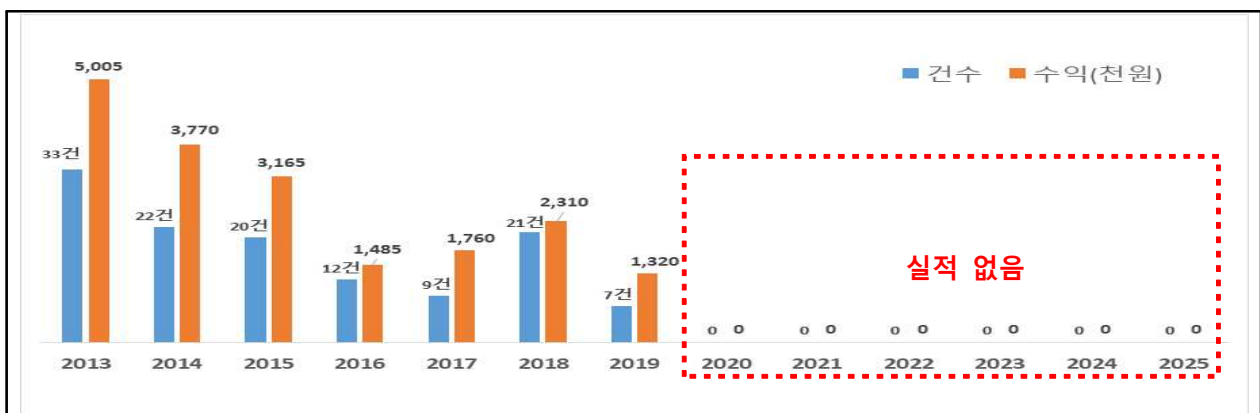

20) 대공연장(579석), 소공연장(143석)으로 구성(전체 연면적 6,541㎡)

[표 3] #▽▷ 전력문화회관 유지관리비용 현황

(단위 : 원)

구분	청소용역비	전력수도료	제세공과금	합계
'22년	13,815,000	830,000	7,163,000	21,808,000
'23년	14,538,000	844,000	6,346,000	21,728,000
'24년	15,639,000	694,000	5,833,000	22,166,000

이에 광주전남본부 □㉔○에 전력문화회관에 대한 활용방안 수립 및 조치 실행이 있는지 확인한 결과, '21년 5월 4층 도서실 공간의 임대를 추진²¹⁾한 것 외에 전력문화회관의 이용률을 높일 수 있는 방안을 마련한 사실이 없었다.

현재 전력문화회관 내 공연장을 제외한 공실 현황은 4실 300평 규모로 건물의 효율적인 관리를 위하여 청소용역비 등 고정비 절감 방안을 검토하고 유휴 공간에 대한 적극적인 임대 추진 등 건물 이용률 제고 방안 마련이 필요하다.

[표4] 전력문화회관 내 유휴공간 현황

층	용 도	면적(㎡)	비 고
4층	구)도서실	293	공실
3층	구)OA교육장	176	공실
	구)세미나실	124	현재 지사강당 사용 중
2층	-	-	공연장(310석)
1층	구)요가교실	404	방수공사 등 대수선 필요
합 계		997	302평

21) 「#▽▷ 전력문화회관 활용방안 보고」에서 4층 도서실의 임대를 추진하기로 하여 인근 부동산 사무실 등에 매물을 내놓았으나 임차인이 없었음

조치할 사항

광주전남본부장, □◎지사장은

유희공간 임대 등 부동산 활용 방안 및 청소용역비 등 비용절감 방안을 검토하여 주시기 바랍니다. (통보)

<조치요구사항 요약>

지적번호	행정상조치	재정상조치	신분상조치	관계부서	조치부서
2	통 보 1	-	-	#▽▷	광주전남본부 #▽▷