

2022년 설명절 공직기강 및 안전점검 결과보고

< 감사팀, 2022. 2. 7.(월) >

1. 목적

- 2022년 설명절 공직기강 확립활동 강화 알림(2022. 1.24. ~ 2. 4.)에 따른 안전점검 및 클린신고센터 제보기간 실시

2. 일정

- 안전점검 일시 : 2022. 1.25.(화) 20:00 ~ 22:30
- 안전점검 인원 : 감사팀장 등 4명
- 클린신고센터 제보기간 : 2022. 1.24. ~ 2. 4.

3. 안전점검 및 클린신고

- 공직기강 및 코로나19 방역지침 점검
 - 부서별 코로나19 방역지침 준수(부서별 일일 건강상태체크 등) 여부
 - 비밀문건 등 주요 보안자료 등 책상 위 방치 및 미시건장치 사례
- 안전점검
 - 시험실 내 PC, 온풍기, 커피포트, 공기청정기, 멀티콘센트 등 전원 단속 상태 확인
 - 시험실 내 비인가 24시간 가동장비 확인
 - 비상구 및 소화전 앞 적재물 방치 확인
- 보안점검
 - 시험실 시건 장치, 보안점검표 현황 확인
 - 캐비넷, 중요서류, 파일, 도면 방치 여부 확인
- 클린신고
 - 직위를 남용한 이권/인사개입
 - 비위, 금품수수 및 임직원의 영리행위

4. 점검결과

- 부서별 코로나19 방역지침 준수에 따른 부서별 일일 건강상태체크 등은 전 체적으로 양호

- 사무실 및 회의실의 전원차단은 대체적으로 양호하나, 사무실내 개인 전원 미 차단 및 공용부분(멀티콘센트) 등 전원 미차단 사례 적발 및 주의서 발부
- 사무실내 개인 난방기 전원 미차단 건에 대하여 현지조치 및 주의서 발부
- 시험실, 중요서류, 캐비넷 등의 시건장치 이상 및 중요서류 방치는 미발생
- 재난사고 발생에 대비한 중요시설 안전관리 양호, 위험대응메뉴얼 비치 확인
- 겨울철 화재예방을 위하여 부서별 24시간 가동장비만 전원을 켜고 불요불급한 전원코드는 차단할 필요가 있음
- 명절 분위기에 편승한 업무 해태 및 음주, 폭력 등 사건사고 신고 없음
- 대통령 및 지방선거와 관련된 정치적 중립 의무 위반 신고 없음

5. 지적 및 조치사항

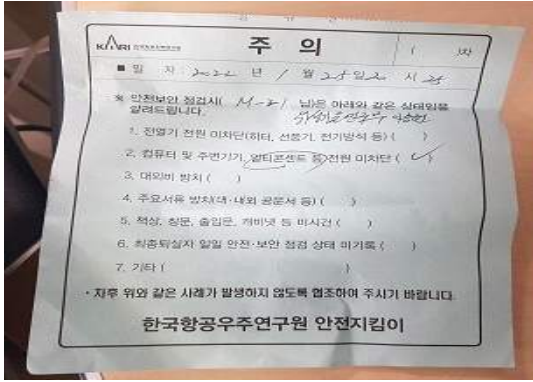
○ 지적사항

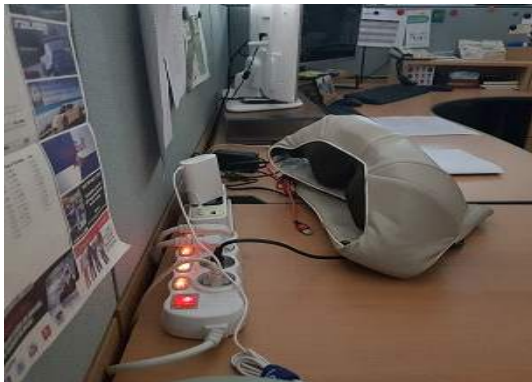
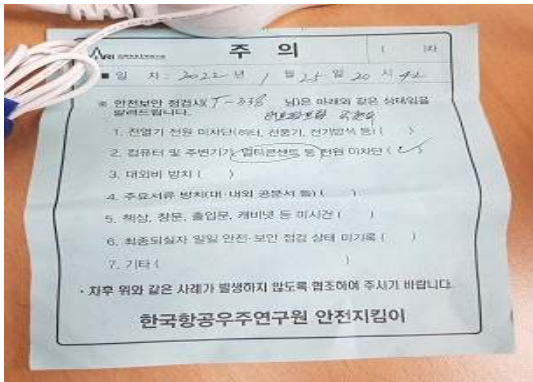
구 분	부서 및 성명	건수	장소	조치사항
사무실 전원 미차단	위성***** 이○○ 발사체***** 곽○○ 위성***** 이○○ 항공*** 백○○ 항공*** 류○○	5건	불임 참조	현지조치 (주의서 발부)/ 통보(안전보안팀)
사무실 안전점검표 미작성	국가*****	1건		

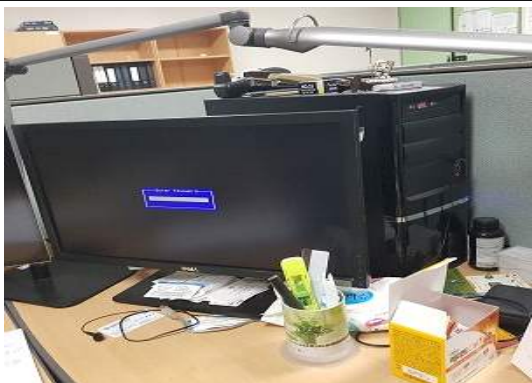
○ 조치사항

- 사무실 전원 미차단 및 안전점검표 미작성에 대하여 안전지킴이 주의서 발부(6건) 및 전원차단 등 현지 조치(완료)
- ※ 전원 미차단 연구원과 안전점검표 미작성 부서장에게 이메일로 위반사항을 통지하고 재발방지 요청(재발시 “주의” 조치 예정 등)
- 안전보안팀은 퇴근 시 멀티콘센트 및 개인 난방기 전원차단 등이 누락되지 않도록 전부서에 안전점검 주의사항을 공지하시고, 위의 지적사항을 안전보안 점검결과 및 자체보안점검 평가에 반영하시기 바랍니다. (통보)

붙임. 점검결과 사진

사무실내 멀티콘센트 등 전원 미차단	
	
사진 설명	멀티콘센트 등 전원 미차단 - 위성***** 이○○(연구1동 M-301)

사무실내 멀티콘센트 등 전원 미차단	
	
사진 설명	멀티콘센트 등 전원 미차단 - 발사체***** 광○○(PUTF, T-338)

사무실내 PC, 멀티콘센트 등 전원 미차단	
	
사진 설명	PC, 멀티콘센트 등 전원 미차단 - 위성***** 이○○(정밀대형시험동 P-206)

사무실내 PC, 멀티콘센트 등 전원 미차단



사진 설명

멀티콘센트 전원 미차단
- 항공***** 백○○ (Q-0204)

사무실 멀티콘센트 전원 미차단



사진 설명

사무실 멀티콘센트 전원 미 차단
- 항공***** 류○○(F-214)

사무실 안전보안 점검표 점검 미흡

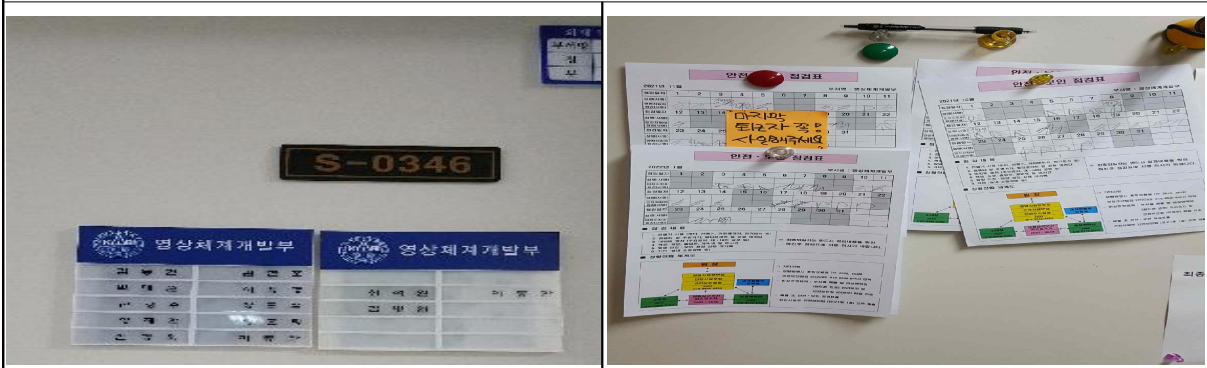


사진 설명

사무실 안전보안 점검표 미 작성
- 국가***** (S-0346)