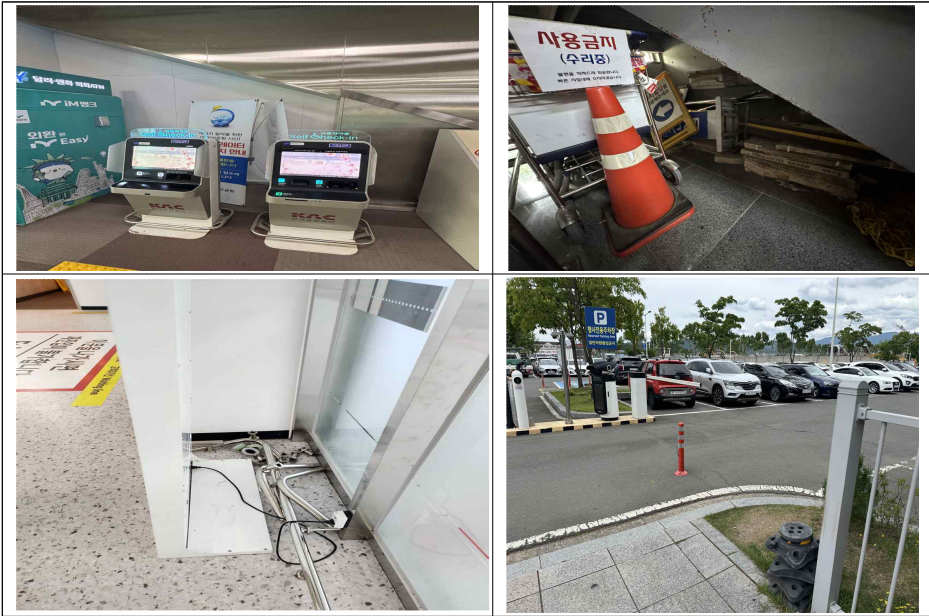


2025년도 ●●공항 종합감사 현지조치 통보서

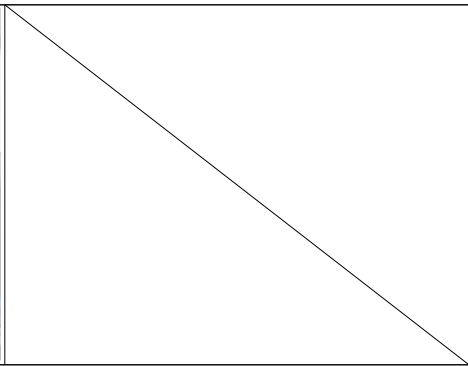
연번	내 용	비 고
1	□ 소속기관 명칭 표기에 관한 사항 ○ 국제선 일반대합실 및 주차빌딩에 부착된 안내문에 소속기관명이 ‘●●지사’로 표기되어 있고, ●●공항 사무실 동편 계단 내 설치된 층별 안내도에 ‘운영팀’, ‘시설팀’으로 표기되어 있어 현행화가 필요함 ○ 조치할 사항 : 현재 직제규정을 반영한 소속기관 명칭으로 변경하시기 바랍니다.	운영
2	□ 비상대피도 현행화에 관한 사항 ○ ●●공항 국제선 일반대합실 1층 비상대피도 내 ‘공사중’으로 표시된 구역은 ‘24.12.9 자 준공되어 사용중인 구역으로 현행화가 필요함 ○ 조치할 사항 : 비상상황 발생 시 원활한 대피를 위해 대피도를 현행화 하여 게시하시기 바랍니다.	안전

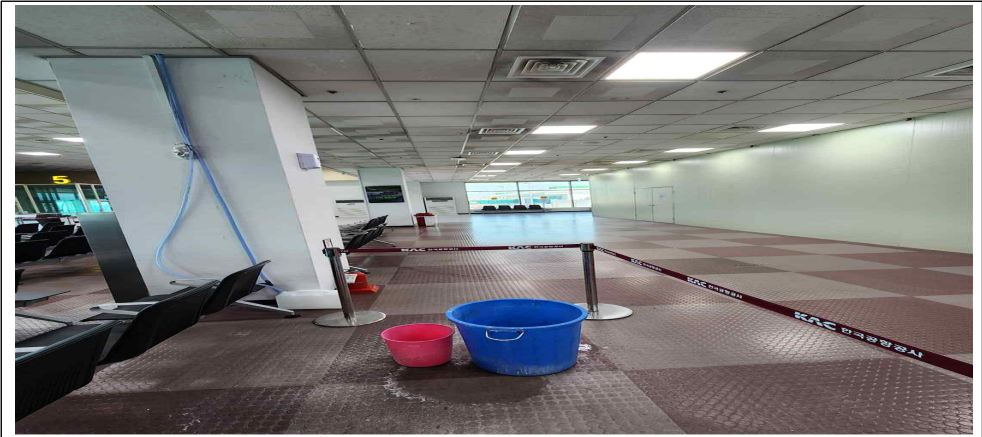
연번	내 용	비 고
3	□ 시설물 관리에 관한 사항 ○ 여객터미널 1층 일반대합실 내 벽체 및 시트지가 훼손된 상태로 방치되고 있어 미관을 저해하고 있음  ○ 조치할 사항 : 훼손된 벽체 및 시트지 보수 등을 통하여 미관 저해 등 여객불편이 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.	시설
4	□ 부외예비품 관리에 관한 사항 ○ 「물품관리지침」에 따르면 ‘부외예비품’이란 장비 취득 시 함께 취득한 부품 등으로서 저장품 성격을 갖는 물품으로 제16조(부외예비품) 제2항에 따라 부외예비품 취득 시 물품운용장 및 구매요구부서의 장은 부외예비품을 전산에 등재하여 관리하도록 되어 있음 ○ 그런데 ●●공항에서는 ‘여객터미널 증축 및 리모델링 정보통신공사’ 시 취득한 ‘전자시계(1대) 및 DID(86인치 3대, 55인치 1대)’를 전산에 등재하지 않고 보관하고 있음. ○ 조치할 사항 : 장비 취득 시 함께 취득한 저장품 성격의 물품(부외예비품)을 전산에 등재하여 물품관리에 만전을 기하여 주시기 바랍니다.	물품
5	□ 전동휠체어 급속충전기 관리에 관한 사항 ○ ●●공항 국제선 1층 일반대합실 내 전동휠체어/급속충전기 케이블 및 충전 단자가 훼손되어 충전이 불가능한 상태로 관리되고 있음  ○ 조치할 사항 : 장애인 주차구역 식별 개선을 위한 환경개선 실시를 통해 여객 불편사항이 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.	운영

연번	내 용	비 고
6	□ 시설물 안내표지판 관리에 관한 사항 ●●공항 서편 직원주차장 화단 및 외벽울타리 인근 설치된 시설물에 대한 안내를 위해 해당 구역에 표지판을 설치하여 관리하고 있음. - 그러나 일부 표지판이 변색·훼손되어 식별이 어려움. (생 략)    ○ 조치할 사항 : 서편 직원주차장 및 외곽울타리에 설치된 시설물 표지판을 재정비하시기 바랍니다.	운영
7	□ 불필요 부착물 제거에 관한 사항 국제선 1,2층 일반대합실 벽면에 불필요한 안내물이 부착되어 있어 미관을 저해한 채로 방치되고 있음    ○ 조치할 사항 : 불필요한 부착물을 제거하여 미관을 개선하여 주시기 바랍니다.	운영

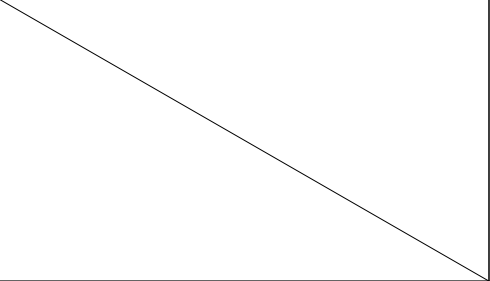
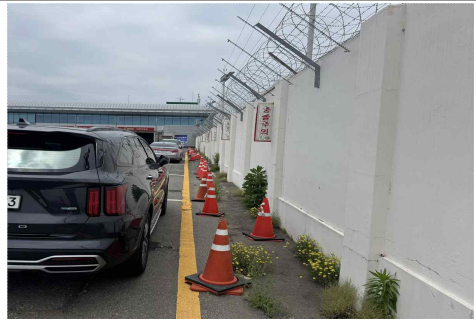
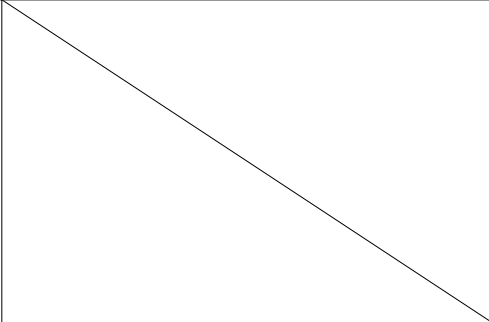
연번	내 용	비 고
8	□ 시각장애인 안내표지판 관리에 관한 사항 ○ 국제선 3층 사무실 지역 난간에 시각장애인 안내표지판 일부가 떨어진 상태로 부착되어 안전사고(배임) 발생이 우려됨.  ○ 조치할 사항 : 안전사고 예방을 위해 시각장애인 안내표지판을 보수 하시기 바랍니다.	안전
9	□ 터미널 내 물품 방치에 관한 사항 ○ ●●공항 청사 및 주차장(주차빌딩 포함) 내 사용하지 않는 물건이 방치되어 미관을 저해한 채로 방치되고 있음.  ○ 조치할 사항 : 터미널 미관 개선을 위해 불필요한 물건을 정리 등 조치하시기 바랍니다.	운영

연번	내	용	비 고																																	
10	□ 폭발물 처리장비(디지털 검색경) 관리에 관한 사항 ○ 공사 항공보안 표준절차서 6.8.4 및 별표 #17에 따라 보유하고 있는 폭발물 처리장비 유지관리를 위해 장비별 점검주기에 따라 점검 후 일지를 기록하도록 정하고 있음. 항공보안 표준절차서【별표 #17】 대테러장비 점검주기 <table> <tr> <th>점검주기</th> <th>장 비 명</th> <th>점검주기</th> <th>장 비 명</th> </tr> <tr> <td rowspan="13">월간점검 (월 1회)</td> <td>폭 발 물 처 리 장 비 탐 재 차 량</td> <td rowspan="13">분기점검 (분기 1회)</td> <td>방 탄 조 끼 및 헬 멧</td> </tr> <tr> <td>대 테 러 출 동 차 량</td> <td>방 폭 가 방</td> </tr> <tr> <td>전 동 카 트</td> <td>방 폭 복</td> </tr> <tr> <td>엑 스 레 이 촬 영 기</td> <td>원 격 이 동 봉</td> </tr> <tr> <td>전 자 청 진 기</td> <td>원 격 이 동 장 비 세 트</td> </tr> <tr> <td>관 측 내 시 경</td> <td>수 처 리 공 구 세 트</td> </tr> <tr> <td>디 지 털 검 색 경</td> <td>폭 발 물 분 쇄 기</td> </tr> <tr> <td>휴 대 용 금 속 탐 지 기</td> <td>제 독 기</td> </tr> <tr> <td>휴 대 용 폭 약 탐 지 기</td> <td>불 침 투 보 호 세 트</td> </tr> <tr> <td>생 물 작 용 제 탐 지 기</td> <td>폭 발 물 운 반 트 레 일 러</td> </tr> <tr> <td>화 학 작 용 제 탐 지 기</td> <td></td> </tr> <tr> <td>유 해 물 질 분 석 기</td> <td></td> </tr> <tr> <td>로 봇</td> <td></td> </tr> </table> ○ 그러나 ●●공항에서는 보유하고 있는 폭발물처리장비 중 디지털 검색경에 대해 4월 월간점검 실시 후 점검일지를 기록하지 않음. ○ 조치할 사항 : 절차서에 정한 점검주기 준수, 점검 후 일지 기록 철저 등 폭발물처리장비 관리에 만전을 기하시기 바랍니다.			점검주기	장 비 명	점검주기	장 비 명	월간점검 (월 1회)	폭 발 물 처 리 장 비 탐 재 차 량	분기점검 (분기 1회)	방 탄 조 끼 및 헬 멧	대 테 러 출 동 차 량	방 폭 가 방	전 동 카 트	방 폭 복	엑 스 레 이 촬 영 기	원 격 이 동 봉	전 자 청 진 기	원 격 이 동 장 비 세 트	관 측 내 시 경	수 처 리 공 구 세 트	디 지 털 검 색 경	폭 발 물 분 쇄 기	휴 대 용 금 속 탐 지 기	제 독 기	휴 대 용 폭 약 탐 지 기	불 침 투 보 호 세 트	생 물 작 용 제 탐 지 기	폭 발 물 운 반 트 레 일 러	화 학 작 용 제 탐 지 기		유 해 물 질 분 석 기		로 봇		보안
	점검주기	장 비 명	점검주기	장 비 명																																
	월간점검 (월 1회)	폭 발 물 처 리 장 비 탐 재 차 량	분기점검 (분기 1회)	방 탄 조 끼 및 헬 멧																																
		대 테 러 출 동 차 량		방 폭 가 방																																
		전 동 카 트		방 폭 복																																
		엑 스 레 이 촬 영 기		원 격 이 동 봉																																
		전 자 청 진 기		원 격 이 동 장 비 세 트																																
		관 측 내 시 경		수 처 리 공 구 세 트																																
		디 지 털 검 색 경		폭 발 물 분 쇄 기																																
		휴 대 용 금 속 탐 지 기		제 독 기																																
휴 대 용 폭 약 탐 지 기		불 침 투 보 호 세 트																																		
생 물 작 용 제 탐 지 기		폭 발 물 운 반 트 레 일 러																																		
화 학 작 용 제 탐 지 기																																				
유 해 물 질 분 석 기																																				
로 봇																																				

연번	내 용	비 고
11	□ 보호구역 내 위해물품 관리에 관한 사항 ○ 국가항공보안계획 8.5.3 및 공사 자체보안계획 8.4.2에 따라 공항시설 유지보수에 필요한 위해물품은 보안검색 후 보호구역 반입을 허가할 수 있도록 정하였고, 보호구역 내 보관 시 비인가자가 접근할 수 없는 곳에 보관·관리하여야 함. ○ 국제선 2층 격리대합실 여자화장실 세면대 하단 보관함 내 화장실 청소에 필요한 세제인 ‘◇◇락스’, ‘◇◇락스 곰팡이제거제’가 시건장치 없이 보관되어있음.   ○ 국토교통부 고시 항공위험물운송기준 별표1에 따라 부식성물질 및 산화성물질이 포함된 ‘◇◇락스’와 ‘◇◇락스 곰팡이제거제’는 항공기 내 반입이 금지된 위해물품으로 시설 유지보수에 필요한 물품인 경우 보호구역 내 보관 시 비인가자가 접근할 수 없도록 조치하여야 하나 이를 지키지 않음. ○ 조치할 사항 : 보호구역 내 위해물품 관리실태에 대한 점검을 실시하고 비인가자가 접근할 수 없도록 보관장소 이전, 시건장치 설치 등 조치하시기 바랍니다.	보안

연번	내 용	비 고
12	□ 여객터미널 천장 누수에 관한 사항 ○ 국제선 2층 격리대합실 내 누수가 지속 발생하여, 해당 구역 출입을 통제 중으로, 청사 미관 저해 및 여객의 청사 이용 불편 우려  ○ 조치할 사항 : 여객터미널(국제선 격리지역) 내 누수 원인을 파악, 개선하여 여객 불편사항이 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.	운영
13	□ 무기 관리책임자 및 분임 관리책임자 지정에 관한 사항 ○ 공사 무기관리규정 제4조에 따라 공항보안책임자(공항장)은 관리책임자를 지정하여 관할경찰서에 통보하도록 정하고 있음. ○ ●●공항에서는 ' 24.12.29 자 간부급 인사발령으로 관리책임자가 변경되었으나 변경사항을 관할경찰서에 통보하지 않음. ○ 또한, 청원경찰 직종 운영개선(□□실-8868(' 22.11.29.)에 따라 ' 23년 3월 청원경찰용 무기·탄약을 특수경비원용으로 관리전환하였고, □□실-6308('23.7.25.)에 따라 무기고 분임관리책임자를 자회사 현장대리인으로 지정하여 무기 관리를 하도록 하였으나 현재까지 별도 문서로 지정하지 않음. ○ 조치할 사항 : 무기 관리책임자 및 분임관리책임자에 대해 문서로 지정하고 이를 관할경찰서에 통보하여 주시기 바랍니다.	보안

연번	내 용	비 고
14	□ 자회사(조류충돌예방요원) 감독업무에 관한 사항 ○ 자회사 위탁관리 지침 제22조 및 2025년 남부권역 공항시설 위탁관리 특수과업내용서 2-10 조류 충돌예방 제3조에 따르면 △△(주)는 조류충돌예방요원의 주간 업무계획 및 실적(작업실적)을 주1회 보고하여야 하며, 조류충돌예방 분야 감독자는 주간 위탁업무 감독일지를 수시로 정리하도록 정하고 있음. ○ ●●공항에서는 '25년 2월부터 현재까지 조류충돌예방요원에 대한 주간 감독일지를 익월에 일괄 상신하여 이를 지키지 않음. ○ 조치할 사항 : 주간 감독일지를 수시로 보고하고 자회사 감독·관리에 만전을 기하시기 바랍니다.	자회사

연번	내 용	비 고
15	□ 장애인 주차장 관리에 관한 사항 ○ 장애인 주차구역 도장상태가 낙후되어 식별이 어려움   ○ 조치할 사항 : 장애인 주차구역 식별이 용이하도록 개선하여 여객 불편사항이 발생하지 않도록 조치하여 주시기 바랍니다.	운영
16	□ 보호구역 외벽울타리 관리에 관한 사항 ○ 국정원 국가보안시설 및 국가보호장비 관리지침에서는 울타리 주변에 월담에 악용될 소지가 있거나 감시 시야를 가리는 물건 및 수목을 제거하여 평평한 상태를 유지하고, 단일 울타리인 경우 격리 구간을 2~3m를 유지하도록 정하고 있음. ○ ●●공항에서는 동편 직원주차장 내 주차면을 보호구역 단일 외벽울타리에서 2~3m 격리하여야 하나 이를 지키지 않음.   ○ 조치할 사항 : 관련 지침에 따라 주차구역 이설 등 조치하시기 바랍니다.	시설