

# 한국전력공사 상임감사위원

## 경고(주의) · 시정 요구, 통보

제 목 : [3] 손망실물자 변상조치 부적정

관 계 부 서 : 상생조달처, 강원본부

조 치 부 서 : 인사처, 상생조달처, 강원본부

내 용

### 1. 업무 개요

우리 회사는 1·2차 사업소에서 보관·관리하는 물자의 손망실 발생 시 손망실 물자조사반을 구성하여 진상을 조사한 뒤 자체 손망실물자처리위원회를 개최한다. 그리고 위원회에서는 손망실 물자에 대한 원인 제공자 또는 책임자에게 변상조치 방안을 심의 후 사업소장의 승인을 받아 변상조치 등을 하고 있다.

### 2. 관계규정 및 판단기준

「물자관리규정」 제46조(책임의 한계)에 따르면 물자의 손망실 처리 시 각급 물자처리담당 직원의 책임 한계에 대해 다음 [표 1]과 같이 규정하고 있다.

- 표 삽입을 위한 여백 -

**[표 1] 「물자관리규정」 제46조(책임의 한계)**

- ① 손망실물자에 대한 직접책임은 당해 물자의 직접물자취급책임자에게 있다. 다만 실제로 손망실을 초래하게 한 직원이 따로 있는 경우에는 그가 직접책임을 진다.
- ② 2명 이상의 직접물자취급책임자의 행위로 인하여 손망실이 발생한 경우에는 손망실 발생에 영향을 미친 정도의 차이에 따라 각각 분할하여 책임을 진다.
- ③ 상급 물자처리담당직원이 관련되어 손망실이 발생한 경우에는 이에 동조한 모든 관계직원이 연대하여 책임을 진다.
- ④ 직접물자취급책임자를 감독하는 각급 물자처리담당직원은 직접 자기가 손망실의 원인행위를 하지 아니한 경우에는 직접책임을 지지 아니한다. 다만, 간접적인 손망실의 원인이 될 수 있는 사전 조치에 대하여 감독책임을 진다. 또한, 직접책임의 소재가 불분명한 경우에는 1차 감독책임을 진 자가 직접책임을 진다.

주: 「물자관리규정」 일부 발췌

그리고 같은 규정 제58조(손망실 물자의 가치결정)에 따르면, 손망실된 자재에 대한 변상조치는 실재가치에 의하여야 하며 실재가치의 결정은 ① 동종·동질 물자의 최근 입고단가, ② 감가상각누계액, ③ 수리가치, ④ 잔존가치를 충분히 고려하여 결정해야 한다.

따라서 사업소에서 물자의 손망실이 발생하는 경우 손망실물자처리위원회를 개최하여 손망실 물자에 대한 책임자와 책임한계를 명확하게 구분하고, 물자의 가치를 결정하여 손망실 원인 제공자에게 변상조치 등을 취하며, 망실 원인을 유발한 직원에 대해서는 인사조치 등을 하여야 한다.

### 3. 감사결과 확인된 문제점

그런데 감사기간 동안 전국 사업소에서 시행한 손망실물자처리위원회 심의 결과를 점검한 결과, 강원본부는 ■☆❧지사에서 2001년부터 2020년까지 망실된 배전용 보수자재 26종 총 금액 138,389,633 원을 처리하기 위해 2024년 6월 자체

손망실물자처리위원회를 시행하였음에도, 망실된 물자에 대하여 책임자와 책임  
한계를 명확하게 구분하지 않았고, 아래의 [표 2]와 같이(비고 1 참고) 한전 직원  
또는 배전 전문회사에게 변상처리 없이 망실된 자재금액 99,513,990 원을 회사의  
손실로 처리한 내역이 확인되었으며, 자재망실의 유무상태도 점검하지 않음이  
확인되었다.

[표 2] 강원본부 ■☆ㄸ지사에서 망실된 자재내역

(단위: M, 대, 원)

| 순번                             | 품명                                 | 부족  | 상태 | 금 액          | [비고 1]<br>조사반 확인 | [비고 2]<br>감사실 재확인 |
|--------------------------------|------------------------------------|-----|----|--------------|------------------|-------------------|
| 1                              | 가공케이블접속함,3상용,3회로,400(200)A         | 2   | N1 | -1,794,790   |                  |                   |
| 2                              | 전력케이블,TR CNCE-W,1C,60MM2,13.2KV    | 300 | N1 | -4,265,700   |                  |                   |
| 3                              | 전력케이블,TR CNCE-W,1C,60MM2,13.2KV    | 564 | N1 | -8,019,516   |                  |                   |
| 4                              | 22.9kV 일반형 주상변압기,20KVA,1P,유탭       | 4   | N1 | -2,262,372   |                  |                   |
| 5                              | 22.9kV일반형주상변압기,30KVA,1P,유탭         | 1   | N1 | -836,736     |                  |                   |
| 6                              | 표준형주상변압기,150KVA,13.2KV,230V,유탭     | 1   | N1 | -2,880,224   |                  |                   |
| 7                              | 일반형주상변압기,50KVA,13.2KV,230V,유탭      | 1   | N2 | -526,384     |                  |                   |
| 8                              | 부하개폐형지상변압기,300KVA,3P,유탭            | 1   | N1 | -10,828,733  | 1대 찾음            | ×(거짓)             |
| 9                              | 에폭시몰드절연부하개폐기,44-D-A-125,600A       | 1   | N1 | -20,049,184  | 1대 찾음            | ○(참)              |
| 10                             | 내염형주상변압기,50KVA(스테인리스),1P           | 1   | N1 | -1,884,377   |                  |                   |
| 11                             | 내염형주상변압기,75KVA(스테인레스),1P           | 3   | N1 | -6,525,720   |                  |                   |
| 12                             | 내염형 주상변압기,75KVA(아연피막),1P           | 6   | N1 | -9,178,128   |                  |                   |
| 13                             | 내염형 주상변압기,20KVA(스테인레스),1P          | 2   | N1 | -2,004,906   |                  |                   |
| 14                             | 내염형주상변압기,100KVA(스테인레스),1P          | 3   | N1 | -7,475,577   |                  |                   |
| 15                             | 내염형 주상변압기,20KVA(아연피막),1P           | 5   | N1 | -4,371,775   |                  |                   |
| 16                             | 내염형 주상변압기,30KVA(아연피막),1P           | 7   | N1 | -7,599,354   |                  |                   |
| 17                             | 내염형 주상변압기,100KVA(아연피막),1P          | 2   | N1 | -3,979,240   |                  |                   |
| 18                             | 22.9kV일반형주상변압기,75KVA,1P            | 1   | N1 | -1,237,466   |                  |                   |
| 19                             | 25.8kV Eco부하개폐기,일반,자동              | 1   | N1 | -5,053,212   |                  |                   |
| 20                             | 전력케이블,FR CNCO-W/AL,1C,95MM2,25.8KV | 200 | N1 | -1,690,000   |                  |                   |
| 21                             | 에폭시절연고장구간차단기(가공),400A,자동           | 2   | N1 | -15,995,452  | 2대중 1대 찾음        | ×(거짓)             |
| 22                             | 고효율주상변압기,20KVA(광유),유탭,13.2KV       | 1   | N1 | -810,000     |                  |                   |
| 23                             | 고효율주상변압기,30KVA(광유),유탭,13.2KV       | 3   | N1 | -3,968,700   |                  |                   |
| 24                             | 고효율주상변압기,50KVA(광유),유탭,13.2KV       | 5   | N1 | -8,728,890   |                  |                   |
| 25                             | 고효율주상변압기,75KVA(광유),유탭,13.2KV       | 1   | N1 | -1,938,051   |                  |                   |
| 26                             | 고효율주상변압기,100KVA(광유),유탭13.2KV       | 2   |    | -4,485,146   |                  |                   |
| ■☆ㄸ지사에서 강원본부에 요청한 손망실 자재 금액 합계 |                                    |     |    | -138,389,633 |                  |                   |
| 손망실물자처리위원회에서 의결한 망실자재 금액 합계    |                                    |     |    |              | -99,513,990      |                   |
| 감사실에서 재확인한 망실자재 금액 합계          |                                    |     |    |              |                  | -118,340,449      |

주1: 강원본부 2024.1차 손망실물자조사보고서 내용 재구성

주2: (조사반 확인) 손망실위원회 상정 후 조사반이 망실자재가 아닌 보관자재로 판정


주3: (감사실 재확인) 감사실 확인 시 8번 자재와 21번 자재 각 1개가 망실된 것으로 확인 됨

주4: 에폭시몰드절연부하개폐기(순번 9번, 자재번호 108191)는 2024년 3월에 업체 야적장에서 보관중 이던 것으로 확인되어 총 망실된 자재의 금액은 118,340,449 원 임

망실된 자재의 총 금액 138,389,633 원 중 99,513,990 원만 회사의 손실로 처리된 원인을 손망실물자조사보고서의 내용과 업무 담당자들과의 면담을 통해 확인한 결과, 다음과 같은 문제점이 확인되었다.

우선, 강원본부에서 시행된 2024년 제1차 사업소 손망실물자조사반의 세부 구성 및 임무는 아래 [표 3]과 같았다.

[표 3] 강원본부 2024년 제1차 사업소 손망실물자조사반 구성 내역

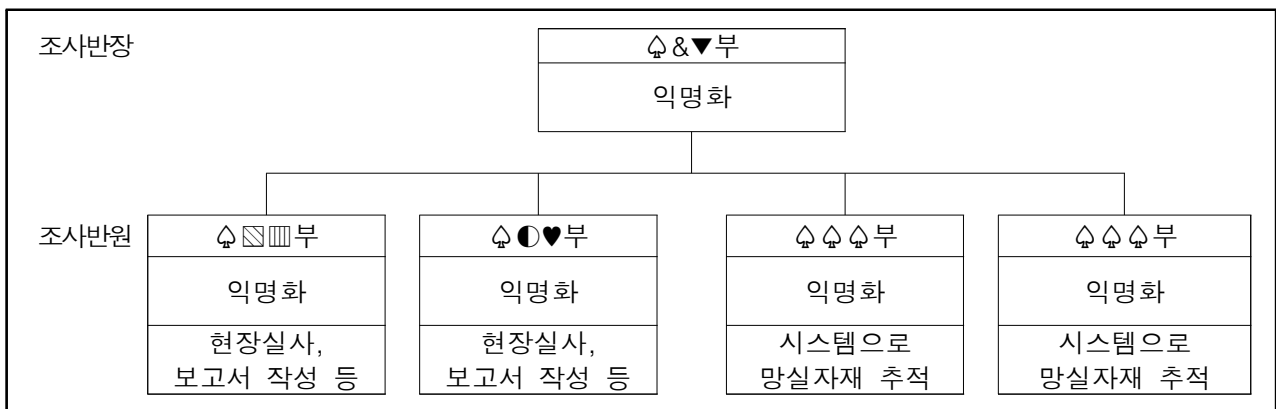

주: 강원본부 2024년 제1차 사업소 손망실물자조사반 구성 공문 재구성

당시 손망실물자조사반장 ■☆☎과 조사반원 &☒% 등 5명은 2024. 2. 26.부터 2024. 3. 26.까지 망실물자에 대한 조사를 시행하면서 ① 기본적으로 확인해야 할 망실된 자재 반출서류 등에 기재된 담당자, 자재 수령업체, 재고조사 담당자, 위 [표 2]의 8번 자재 등 일부를 제대로 확인하지 않았고, ② 자재를 배전 전문회사에 위탁보관한 사실<sup>1)</sup>이 있음에도 인계인수증이 없다는 사유로 자재의 종류 및 수량을 알 수 없어 변상 조치를 할 수 없다고 잘못 판단하였으며, ③ 관련 규

1) ■☆☎(배전)-347('21. 4. 14) '전문회사 보관자재 위탁보관 운영 시행 알림'을 근거로 변압기, 개폐기 등의 자재를 배전 전문회사 [(주)△▽♠]에 위탁보관함

정에 따라 직접 책임의 소재가 불분명할 경우에는 1차 감독책임을 진 자가 직접 책임을 져야하나 분실 시점을 알 수 없다는 사유로 직원에게 변상 요구를 할 수 없다고 잘못된 결정을 하는 한편, ④ 현장 실사도 제대로 하지 않아 실제 망실된 자재 2종의 물품가액 총 18,826,459 원을 산정하지 않는 등 전반적으로 조사를 미흡하게 시행한 것으로 확인되었다.

[표 4] 현장 확인 결과를 반영한 최종 망실자재 금액 및 심의 대상 자재내역

(단위: 원)

| 순번 | 품명                 | 망실자재 금액(誤)  | 망실자재 금액(正) | 비고         |
|----|--------------------|-------------|------------|------------|
| 1  | 에폭시몰드절연부하개폐기(600A) | -20,049,184 | -          | 자재찾음/심의 제외 |
| 2  | 부하개폐형지상변압기(300KVA) | -10,828,733 | 10,828,733 | 자재망실/심의 필요 |
| 3  | 에폭시절연고장구간차단기(400A) | -7,997,726  | 15,995,452 | 자재망실/심의 필요 |
| 합계 |                    | -38,875,643 | 26,824,185 |            |

주: 강원본부 2024년 제1차 손망실물자조사보고서 재구성

특히, 위 ④번과 관련하여 손망실물자조사반에서 현장실사 업무를 하였던 ♡☞☞부 &☞%과 ♡●♥부 ◁◁◁은 망실된 자재 26종에 대해 손망실물자조사 시 망실자재 중 3종[부하개폐형지상변압기(300KVA), 에폭시몰드절연부하개폐기(600A), 에폭시절연고장구간차단기(400A), 각 1대]을 찾았다고 보고서에 기재하고 손망실물자처리위원회에 보고시 망실자재 품목과 물품가액 38,875,643 원을 심의 대상에서 제외하였다.

하지만 특정감사 기간 중 감사자가 재조사한 결과, 에폭시몰드절연부하개폐기(600A)는 현장에 보관중인 자재가 맞으나, 부하개폐형지상변압기(300KVA)의 경우 다른 자재를 보관하고 있었으며, 에폭시절연고장구간차단기(400A)는 현장에 실물이 없었다.

위와 같이 사실과 다른 내용으로 조사보고서가 작성된 사유에 대해 실사를 담당했던 &[O]과 <<<은 직접 현장실사를 통해 자재의 제조번호, 제작년도 등을 확인하지 않고 ■☆[O]지사 ♣♣♣부 보수자재 관리 담당자로부터 망실된 자재를 찾았다는 이야기만 듣고 보고서를 작성하였다고 답변하였다.

그 결과 손망실물자처리위원회는 ■☆[O]지사에서 요청한 망실된 자재의 총 금액 138,389,633 원 중 위 [표 4]와 같이(표 2의 비고2 참고) 조사중 찾았던 자재의 금액 20,049,184 원을 제외하고 나머지 118,340,449 원으로 심의를 하였어야 하나, 손망실물자조사보고서에 잘못 산정된 금액인 99,513,990 원으로 심의하여 ① 위원회 상정 안건의 오류, ② 조사반의 불성실한 업무처리, ③ 변상 조치자 미선정<sup>2)</sup> 등으로 위원회의 공정성과 신뢰성에 위배되었다.

따라서 손망실 물자 조사를 미흡하게 하여 망실금액을 잘못 산정하고 관련 절차를 준수하지 않아 변상조치 판정을 부적정하게 한 담당자들에게는 신분상 조치가 필요하며, 손망실물자처리위원회를 다시 개최하여 망실된 물자에 대한 철저한 원인규명과 함께 책임자에게 변상조치 요구가 필요할 것으로 판단된다.

## 관계자 의견

2024년 손망실물자처리위원회 조사반장과 현장에서 실사를 한 조사반원 및 현재 강원본부 ♣[O]부 손망실물자처리위원회 담당자는 2024년에 망실된 자재에 대한 조사를 미흡하게 시행하고 관련 절차를 준수하지 않아 변상 판정을 부

---

2) 만일 변상조치자를 특정지을 수 없다면 그에 맞는 결재권자의 승인이 필요함

적정하게 한 사실에 대해 인정하였다.

## 조치할 사항

인사처장은 강원본부 손망실물자조사 시 업무 처리를 소홀히 한 조사반원에 대해 경고 및 주의를 촉구하여 주시기 바랍니다.(경고 1, 주의 2)

상생조달처장과 강원본부장은 손망실물자처리위원회 재심의를 위한 재개최 방안을 협의하여 추진하여 주시고, 이후 감사원법 제29조(범죄 및 망실·훼손 등의 통보) 및 제31조(변상책임의 판정 등)에 따라 후속 조치에 철저를 기하시기 바랍니다.(통보)

### 강원본부장은

- ① 강원본부 손망실물자조사 시 업무 처리를 소홀히 한 조사반원에 대해 경고 및 주의를 촉구하여 주시기 바라고,(경고 1, 주의 1)
- ② 망실된 자재 25종에 대해서 손망실물자처리위원회를 재개최하여 정확한 원인 규명 후 책임자 또는 배전 전문회사에 대한 변상 조치 등을 요구하여 주시기 바랍니다.(시정)

## <조치요구사항 요약>

| 지적번호 | 행정상조치              | 재정상조치 | 신분상조치                | 관계부서          | 조치부서                 |
|------|--------------------|-------|----------------------|---------------|----------------------|
| 3    | 시 정 (1)<br>통 보 (1) | -     | 경 고 [2명]<br>주 의 [3명] | 상생조달처<br>강원본부 | 인사처<br>상생조달처<br>강원본부 |