

한국서부발전(주) 상임감사위원

개 선 요 구

제 목	소방시설물 운영방법 개선
소 관 부 서	뽕뽕발전본부 꺄꺄꺄꺄실 ㄴㄴㄴㄴ부, Å Å Å 발전본부 꺄 꺄 꺄 꺄 부, ♡♡발전본부 ♡♡♡♡팀
조 치 부 서	소관부서와 같음
구 분	안전관리
내 용	

1. 업무 개요

우리 회사는 「보안 및 비상규정」에 따라 사옥의 시설보안을 목적으로 승인을 득한 자에 한하여 회사 사옥 및 시설을 출입하도록 하는 출입 통제시스템을 운영하고 있으며, 회사 주 출입구 및 각 층별 출입문에 설치된 카드단말기로 출입 허가증을 인식하여 출입문이 동작하도록 시스템을 운영하고 있다.

출입 통제시스템에 의해 통제되는 출입문 등은 평상시 닫혀있다가 건물 또는 사무실로 진입하는 경우에는 출입증 인식 방법으로 출입문 잠금 기능이 해제되고, 반대로 건물 또는 사무실을 나가는 경우에는 출입문 인근에 설치된 잠금해제용 버튼스위치를 작동(건물외부로 나가는 출입문의 경우 출입증으로 인식) 시킴으로써 잠금 기능이 해제되도록 구성하고 있다.

따라서 건물 또는 사무실을 출입하는 경우 출입증 등 출입문 잠금을 해제할 수 있는 적절한 수단과 방법을 확보하여야 한다.

2. 관계법령·규정 및 판단기준

「소방시설 설치 및 관리에 관한 법률」 제16조(피난시설, 방화구획 및 방화시설의 관리)에 따르면 피난시설, 방화구획 및 방화시설을 폐쇄하거나 훼손하는 행위, 그 용도에 장애가 주는 행위 등을 금지하고 있다.

또한, 「화재의 예방 및 안전관리에 관한 법률」 제36조(피난계획의 수립 및 시행)에는 소방안전관리대상물의 관계인은 그 장소에 근무하거나 거주 또는 출입하는 사람들이 화재가 발생한 경우 안전하게 피난할 수 있도록 피난계획을 수립·시행하도록 하고 있다.

3. 감사결과 확인된 문제점

☹☹ 및 4개 사업소 점검 결과 건물 및 사무실 주 출입문에 출입증 인식으로 작동하는 출입 통제 장치를 보안 등의 사유로 운영하고 있으나 화재 등 재난 발생 상황에서는 ☹☹의 경우 자동으로 출입문 잠금 기능이 해제되는 반면 사업소의 건물 출입문 등은 화재 발생 시에도 통상의 잠금 해제 방법으로만 작동하는 등 [표 1]과 같이 사업소별로 다르게 운영하고 있다.

[표 1] 사업소별 출입문 자동잠금 해제 연동 현황

구 분	☹ ☹	¥ ¥	ℙ ℙ	Å Å Å	♡ ♡
출입문-화재경보 연동	○	×	×	×	×

※ 출입통제시스템 운영 현황 제출자료 재구성


따라서 화재가 발생하는 경우에도 ☹☹를 제외한 4개 사업소에서는 출입증 또는 잠금해제 버튼을 작동시켜야만 출입이 가능한 실정으로 오히려 비상시 대피하는데 있어 장애가 될 우려가 있다.

다만 ℙℙ발전본부의 경우 ‘출입 통제시스템 통합 및 성능개선 시행(ℙ(ℰ)-847, ’24.9.12.) 계획을 수립하고 화재 등 비상 상황에서 출입문 통제를 일시 해제하는

개선 사업을 추진 중에 있다.

한편, ♣♣는 관내 소방서에서 실시하는 소방시설 점검 등에서 화재 시 출입문 통제 기능이 자동 해제 되도록 하는 권고에 따라 [그림 1]과 같이 화재경보시스템과 출입 관리시스템을 연동하는 개선조치한 바 있다.

[그림 1] 소방-출입통제 시스템 간 연동 프로세스

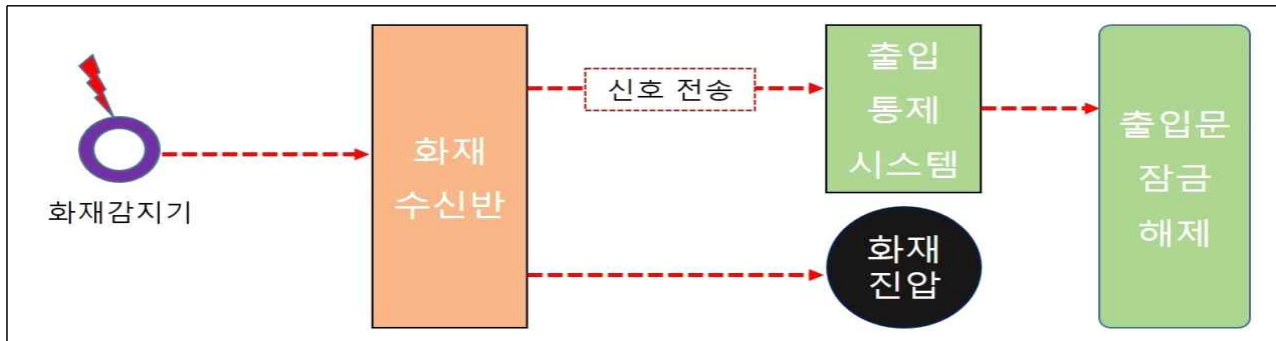

※ 출입 통제시스템 관리부서 제출 자료 재구성

관련 법률 등에 따라 화재 등 재난상황에서는 대피로 상의 장애요인을 최대한 발생하지 않도록 하여 인명피해를 최소화하는 조치가 필요하며, 특히 건축물의 주 출입구와 건물 내 각 층별 사무실 출입구를 통해 대피해야 하는 실정을 고려하면 각 출입문에 설치된 출입 통제시스템은 비상 상황에서 대피에 장애가 되지 않도록 함이 합리적이다.

따라서 위 [그림 1]과 같이 화재경보시스템과 출입 통제시스템을 연동하여 출입문 잠금을 자동 해제하는 등으로 개선할 필요성이 있다.

관계자 의견 및 검토 결과

♣♣ ㉸㉸㉸㉸부에서는 보안을 목적으로 운영하는 출입 통제시스템이 비상 상황에서 대피활동에 장애 요인이 될 수 있다는 점에서 비상상황 발생부터 종료 시까지 인명 보호를 위해 출입 통제시스템을 일시 자동 해제하여 신속한 비상대응이 이루어지도록 조치할 필요가 있을 것이라고 답변하였다.

조치할 사항

ㅍㅍ발전본부, ÅÅÅ발전본부 및 ♥♥발전본부는 화재 등 비상상황 발생 시 일시적으로 출입 통제가 자동으로 해제되도록 시스템 개선을 실시하여 대피활동에 장애가 최소화 되도록 조치 하시기 바랍니다. (개선)