

일련번호	△△△△△△△7
수령자	사무소장

현지조치 요구서

2022년도 △△△△△△△에 대한 종합감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지 조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2022. 10. 07.

△△△△△△ 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△	2022	현지조치	-	-

제 목 : 소화기 보관장소 이동


(현 황)

- 공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설 등의 유지 관리를 위하여 육안 또는 신체감각을 이용한 외관점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함

(위법부당내용)

- △△△△△△△에서는 산악박물관을 운영하면서 건물의 화재 예방을 위해 소화기를 설치하여 매월 1회 이상 점검·관리를 하고 있으나, 화재 발생 시 이용이 어려운 장소에 보관하고 있는 실정으로 신속한 대처를 위해서는 쉽게 이용이 가능한 장소로 이동이 필요함.

(사진대지)

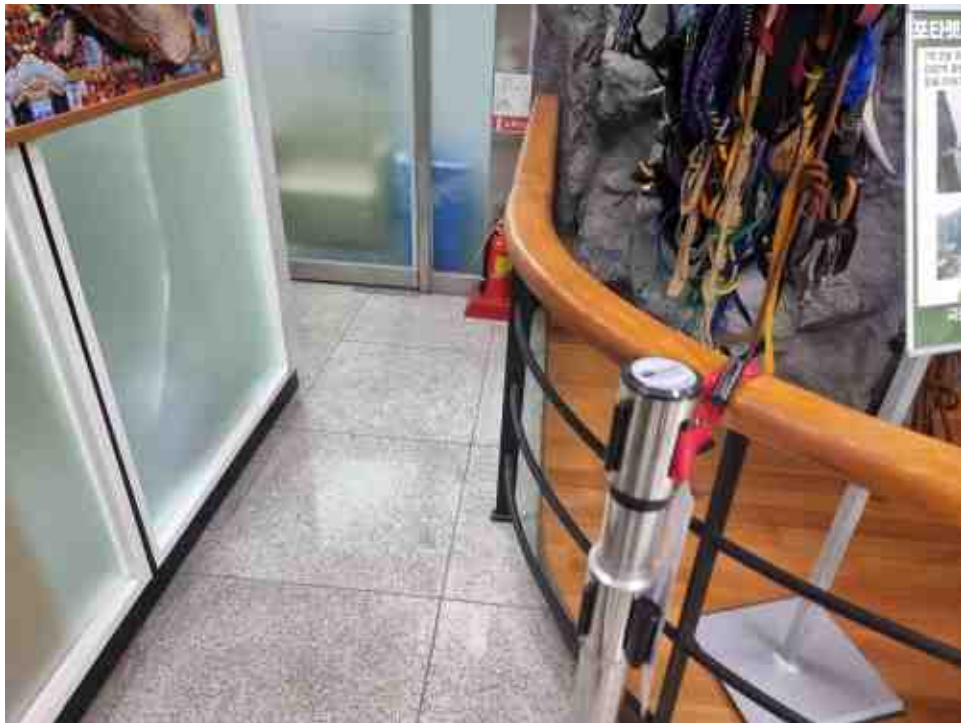

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△】
 - 소화기 보관장소 이동 필요