


(위법부당내용)

○ △△△△△△△△△△△△△△△△△△△△는 직원 안전사고 예방을 위하여 사무소 내에 의료약품을 비치하고 있으나, 마데카솔 등 유효기한이 지난 제품을 비치하고 있어 교체가 필요함.

(사 진 대 지)

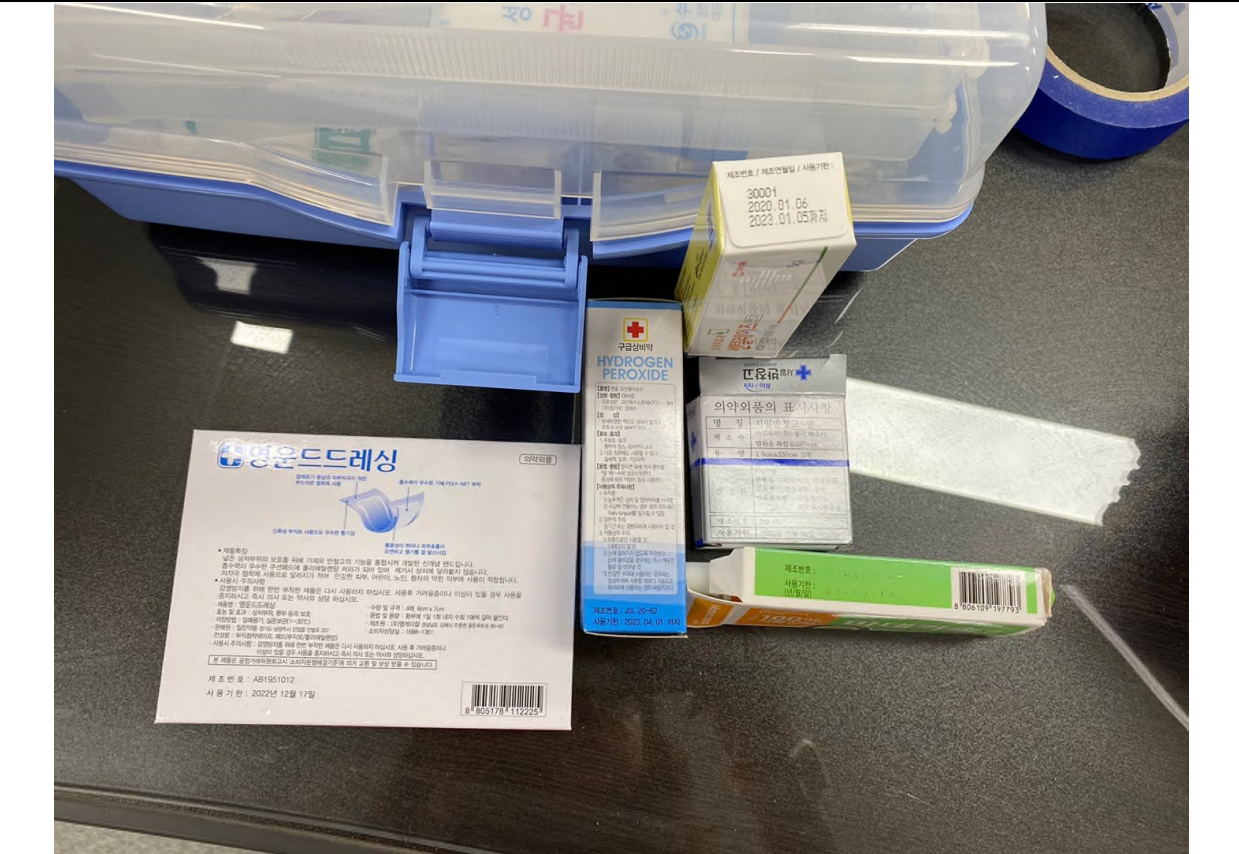

(조치할 사항)

○ 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△△△△△△
△△△△△】

- 유효기간 만료 의료약품 폐기 필요