

|      |       |
|------|-------|
| 일련번호 | △△△-4 |
| 수령자  | 사무소장  |

## 현지조치 요구서

2023년도 △△△△△△△△△△에 대한 복무감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제33조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2023. 2. 24.

△△△△△△ 감사반장 △ △ △ (인)

| 소 속            | 시행년도 | 처분종류 | 금액 | 인원 |
|----------------|------|------|----|----|
| △△△<br>△△△△△△△ | 2023 | 현지조치 | -  | -  |

제 목 : △△△△ 화장실 내 노후스티커 정비 필요


(현 황)

- 공단 「공원시설유지관리규칙」 제19조(기타 시설관리)제1항에 따르면 모든 시설은 해당시설 본연의 기능이 정상적으로 유지되도록 관리되어야 하며, 시설이용자(탐방객)에게 안정감을 주도록 청결·미관 등을 유지하도록 함.

**(위법부당내용)**

- △△△△△△△△△△ △△△△는 공직기강 확립을 위해 내부공익신고 안내 스티커를 부착하여 안내하고 있으나, 신고전화번호가 청사 이전 번호로 표기되어 있는 실정으로 정비가 필요함.

**(사진대지)**

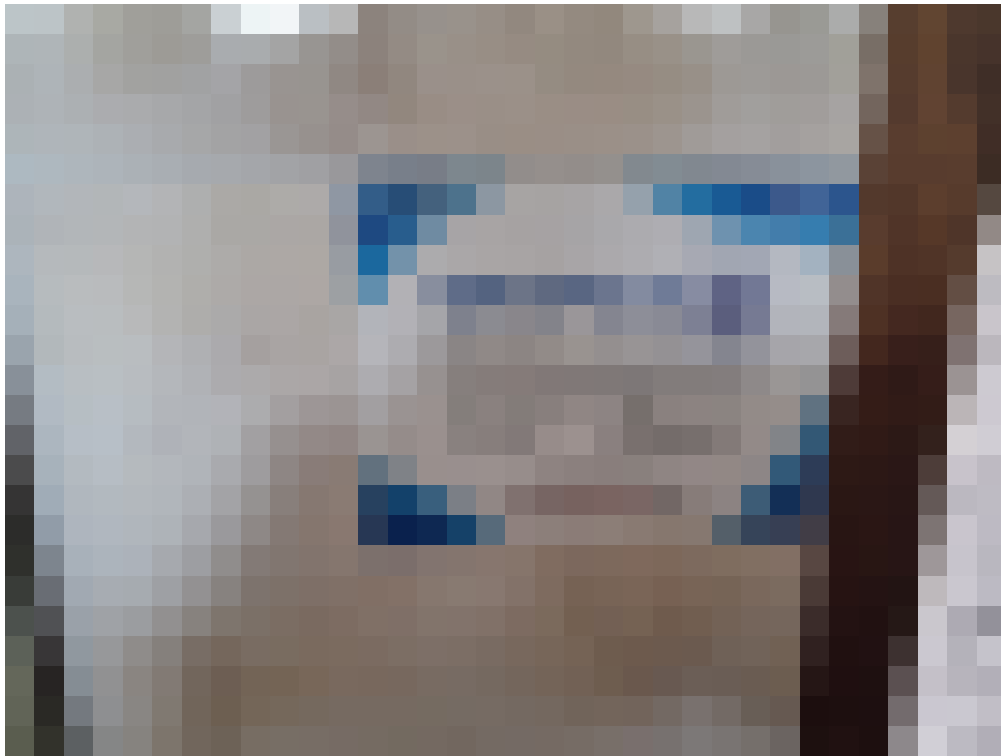

**(조치할 사항)**

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
  - 노후 안내스티커 정비 필요