

일련번호	△△△-3
수령자	△△△△

현지조치 요구서

2024년도 △△△△ 야영장 안전관리실태 특정감사 시 지적된 사항에 대해 아래와 같이 현지조치를 요구하니 즉시 조치하기 바라며, 시정 요구사항에 대하여는 감사종료일 이후 지체 없이 그 결과를 보고하기 바랍니다.

단, 본 조치요구에 대하여 다른 의견이 있을 때에는 「감사규정」 제32조의 규정에 의하여 재심의를 신청하시기 바랍니다.

2024. 6. 25.

△△△△△△ 감사반장 △ △ △ (인)

소 속	시행년도	처분종류	금액	인원
△△△△△△△ △△△	2024	현지조치	-	-

제 목 : 소화기 월별 점검 필요


(현 황)

- 「공공기관의 소방안전관리에 관한 규정 제2조에 의거, 공공기관에 설치된 소방시설 등의 유지 관리를 위하여 육안 또는 신체감각을 이용한 외관점검을 월 1회 이상 실시하여 소방안전관리에 철저를 기하여야 함

(위법부당내용)

- △△△△△△△△△△는 탐방서비스 제공을 위해 △△야영장을 조성·운영 중에 있으나, △△△△△△△(△△△) 내 비상상황을 대비해 비치해 놓은 소화기의 경우 점검표 작성이 되어 있지 않은 실정으로 매월 소화기 점검이 필요함.

(사진대지)

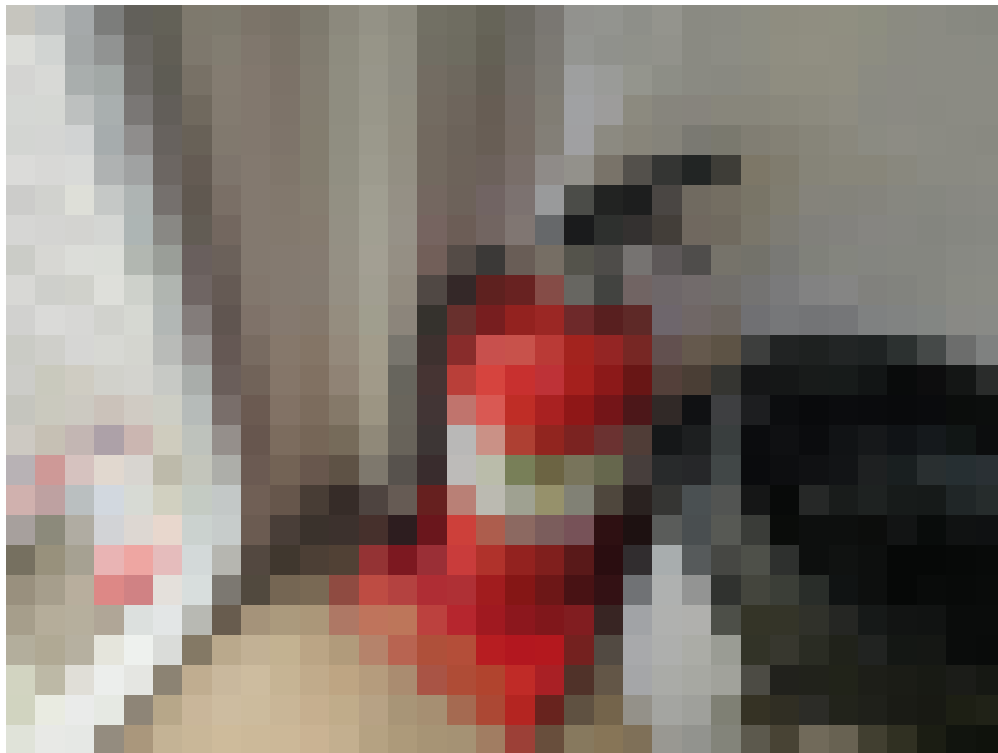

(조치할 사항)

- 현지조치 (단기조치 : 1개월 이내) 【△△△△△△△△△△△】
- 소화기 월별 점검 필요