



현지조치 사항

⑤ 폭발·화재 등 위험예방(탄소사업부, 폐자원사업부)


- (기 준) 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제232조(폭발 또는 화재 등의 예방)에 따라 사업주는 인화성 물질로 인한 폭발이나 화재의 발생을 예방하기 위한 장치 등을 설치(별도 보관)해야 하고, 위험요인에 대해서는 사전에 제거해야 하며 화재 발생에 대비해 소화기 등을 정기적으로 점검해야 함

<산업안전보건기준에 관한 규칙>

제232조(폭발 또는 화재 등의 예방) ① 사업주는 인화성 액체의 증기, 인화성 가스 또는 인화성 고체가 존재하여 폭발이나 화재가 발생할 우려가 있는 장소에서 해당 증기·가스 또는 분진에 의한 폭발 또는 화재를 예방하기 위해 환풍기, 배풍기(排風機) 등 환기장치를 적절하게 설치해야 한다.

② 사업주는 제1항에 따른 증기나 가스에 의한 폭발이나 화재를 미리 감지하기 위하여 가스 검지 및 경보 성능을 갖춘 가스 검지 및 경보 장치를 설치해야 한다. 다만, 한국 산업표준에 따른 0종 또는 1종 폭발위험장소에 해당하는 경우로서 제311조에 따라 방폭구조 전기기계·기구를 설치한 경우에는 그렇지 않다.

- (실 태) 50MW 전처리시설에서는 인화성 물질의 일부를 부적정한 곳에 보관하고 있고 동 시설에서 사용하는 컴프레서의 경우 오작동에 따른 모터과열과 폭발 우려가 있기 때문에 정기적인 응축수 배출이 필요하며, 슬러지자원화 2단계에 설치되어 있는 소화기의 정기점검표에 최근 점검기록이 누락되어 있음
- (조치사항) 인화성 물질은 별도 보관장소에 보관 및 컴프레서 응축수의 정기적 배출로 모터과열 위험을 예방하고 소화기에 대한 정기점검 실시

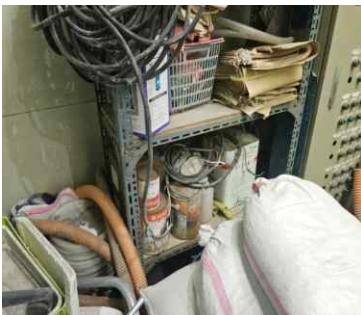

50MW 전처리시설(인화성 물질)



50MW 전처리시설(응축수 배출)



슬러지자원화 2단계(정기점검)