



## 현지조치 사항


### ⑧ 기 타(폐자원사업부, 탄소중립부)

- (통로 관리) 슬러지자원화 1단계시설의 컴프레셔실 정리미흡으로 장애물 제거 및 통로 확보가 필요하고, 50MW 전처리시설의 경우 통로 내 단차 및 배관 등 장애물로 인한 넘어짐 우려가 있어 안전표지 부착 등의 조치가 필요함


→ 「산업안전보건기준에 관한 규칙」 제22조(통로의 설치) 등에 따라 작업장으로 통하는 장소 또는 작업장 내에 근로자가 사용할 안전한 통로를 설치하고 항상 사용할 수 있는 상태로 유지하여야 함



슬러지자원화 1단계

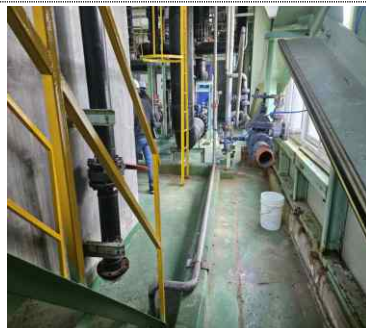

50MW 전처리시설

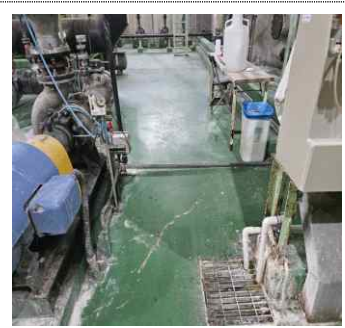

- (배관명칭 표기 및 폐수보관) 슬러지자원화 3단계시설에 위치한 배관(아래 사진참조)의 경우 배관에 명칭을 표기하여 누구나 쉽게 용도를 알 수 있도록 안내할 필요가 있으며, 시설에서 발생한 폐수의 경우 별도 지정된 장소에 보관해야 함



슬러지자원화 1단계(배관명칭 표기)



50MW 전처리시설(폐수 별도보관)