

한국가스공사 상임감사위원

부서경고 요구

일련번호 제21-실증연구-2호

제 목 복합에너지허브 실증 대상관리소 제안 부적절

소관부서 ○○본부 ●●지역본부

조치부서 ㉹㉹㉹㉹처

내 용

1. 업무 개요

●●지역본부 ♣♣♣♣부는 천연가스 공급망 운영관리 및 공급설비 신·증설, 설비 개선·보강 등에 대한 적정성 검토 업무를 담당하고 있다.

2. 관계규정 및 판단기준

공사는 1984년 1월, ♠♠관리소(부지면적 : 9,577㎡)를 포함한 밸브기지 7개소와 주배관 98.3km 설치에 대한 ‘사업 실시계획’을 수립하여 승인 요청, 동력자원부(현 ○○부)로부터 “고시 제83-32호”로 승인 받아 “●●도 ○○시 ㉹㉹면 ㉹㉹리 3-3번지 일원” 9,577㎡의 토지를 수용하여 1986년 12월 ♠♠ 밸브기지¹⁾ 설치공사를 완료하였고,

이후 2002년 2월에는 ♠♠관리소 확장공사(밸브기지에서 정압기지로)를 위해 ♠♠관리소 내 9,347㎡의²⁾ 부지에 가스필터, 가스히터, 정압설비, 계량설비


1) "밸브기지"란 도시가스의 흐름을 차단하거나 배관안의 가스를 안전한 곳으로 방출하기 위한 방산탑, 배관, 차단장치 또는 그 부대설비가 설치되어 있는 근거지를 말한다.

2) 토지 분할로 부지면적 감소(9,577㎡에서 9,347㎡으로)

및 정압동을 설치하는 내용으로 “공사계획”을 수립하여 ○○부로부터 승인 받아 2002년 12월 ♠♠ 정압기지로의 변경공사를 완료하였다.

이와 같이 1984년 최초 “사업 실시계획”과 이후 2002년 확장공사를 위한 “공사계획” 수립 문서로 【그림 1】에 ②로 표시된 ♠♠관리소 부지(9,347㎡) 전체는 가스공급시설 설치를 위해 ○○부로부터 승인받은 가스공급부지임을 알 수 있다.

【그림 1】 ♠♠관리소 가스공급부지 현황

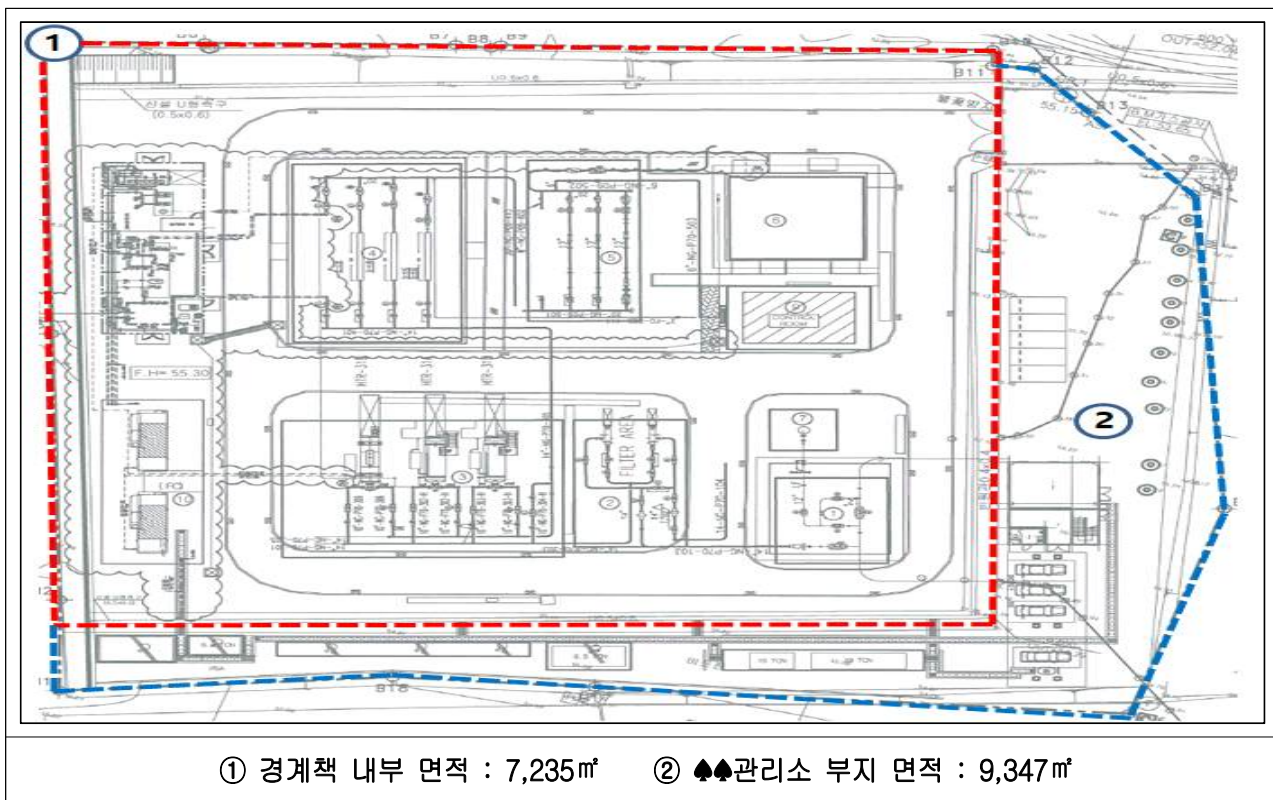

한편 「도시가스사업법」 제12조(가스시설의 시공·관리) ②항에 따라 시공자는 가스공급시설의 설치공사나 변경공사를 하는 경우 같은 법 시행규칙 [별표 5](가스공급시설의 시설·기술 등의 기준)에 적합하도록 시공·관리하여야 하며, 같은 규칙 [별표5] 제2호 가목 3) 나에는 정압기지(관리소)에는 가스공급시설 외의 타 시설물을 설치할 수 없도록 되어있다.(다만, 태양광설비 및 감압이용 발전 설비는 안전의 위해가 없는 경우 설치할 수 있다.)

따라서 가스공급시설 설치를 위해 산업통상자원부로부터 승인받은 【그림 1】에 ②로 표시된 ♠♠관리소 전체 부지(9,347㎡)에는 가스공급시설 외의 시설물인 수소압축설비(수소배관 포함), 수소·전기차충전소 및 관제센터 등의 복합에너지 허브 시설물을 설치하여서는 아니 된다.

3. 감사결과 확인된 문제점

○○○○원은 2019. 5. 1.부터 “정부·공기업 협력과제”로서 천연가스 공급관리소를 기반으로 감압발전기, 연료전지, 태양광, 수소·전기충전소 등을 구축, 통합에너지(가스, 전기, 수소 등)를 생산하여 공급하는 「복합에너지 허브 시범구축 및 기술실증 연구³⁾」를 수행하고 있으며,

2019년 6월 ☸☸⁴⁾, ♠♠관리소⁵⁾를 실증연구 대상관리소 후보지로 선정, ○○지역본부 ♣♣♣♣부를 방문하여 그 동안의 추진 경과(●●관리소 추진 중 민원문제로 중지 등)에 대해 설명하면서 위 관리소에 감압발전기를 포함한 복합에너지허브 시설을 설치하여 실증연구를 해도 되는지에 대해 문의하였다.

이에 ○○지역본부 ♣♣♣♣부는 ☸☸관리소의 경우 ○○지역본부 자체적으로 연료전지발전 사업을 추진 중이며, ♠♠관리소는 민원발생 우려로 대상관리소로 부적합하다는 의견을 제시하면서 공급유량이 감압발전기 운영⁶⁾에 적합하

3) (정부·공기업 협력과제) 지능형 통합에너지 플랫폼 기반 복합에너지 허브 시범구축 및 기술실증

- 연구기간 : 2019. 5. 1. ~ 2022. 12. 31.
- 수행기관 : 한국☸☸공사(주관기관) 포함 10개 기관 수행
- 연구내용 : 공급관리소를 기반으로 감압발전기, 연료전지, 수소·전기차충전소, 태양광발전 등을 구축하여 인근 수용가에 복합에너지를 공급하는 실증 연구

4) 2019. 1월, ○○○○○부가 선정하여 통보한 5개 후보지(☸☸, ◆◆, ●●, ☸☸, ☸☸) 중 1개소이며, 관리소 내 유휴부지가 없어 최초 추진 중인 ●●관리소와 같이 복합에너지 허브 시설은 별도 부지에 설치해야 함(도시가스 사업법 시행규칙 위반사항 없음)

5) ○○○○○원에서 자체 검토하여 대상관리소 후보로 선정

6) 감압발전기 정상출력을 위해서는 25T/H 이상의 공급유량이 형성되어야 함

며 유희부지가 있어 복합에너지허브 시설 설치가 가능하다는 ♠♠관리소를 대상 관리소로 제안하였다.

이때 ○○지역본부 ♣♣♣♣부는 ♠♠관리소 부지정보에 대한 조사, 검토 없이 경계책 밖 유희부지에 가스공급시설 외의 타 시설물 설치가 가능하다고 판단하였으며,

이후 ○○○○원의 요청(2019. 6. 21.)에 따라 ♠♠관리소 부지 및 공사 시 필요정보 등을 제공 할 때에도 ♠♠관리소(경계책 밖 유희부지)에 수소충전설비 등 가스공급시설 외의 타 시설물 설치와 관련한 법적타당성(가스공급부지에 타 시설물 설치 가능여부)을 검토하여 알려주거나 검토 필요성을 제시하지 않았다.

이와 같이 ○○지역본부 ♣♣♣♣부는 복합에너지허브 실증 대상관리소 제안을 부적절하게 하여 결과적으로 ○○○○원이 도시가스사업법 등 관계법령을 위반하면서 가스공급부지에 가스공급시설 외 타 시설물을 설치하는 원인을 제공하였다.

조치할 사항

目目目目처장은 복합에너지 허브 실증 대상관리소 변경을 부적절하게 제안한 부서에 경고를 촉구하시기 바랍니다. (부서 경고)

[관련부서]

○○본부 ○○지역본부 ♣♣♣♣부