

현 지 조 치

제 목 LPG특정사용시설 완성검사 시 서류 징구 부적정

관 련 부 서 부산광역시본부

내 용

1. 업무 개요

공사는 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」(이하 “액법”이라 한다)에서 정하는 업무 위탁 조항에 따라 LPG 특정사용시설에 대한 완성검사 업무를 산업통상자원부장관, 시도지사 및 시·군·구청장으로부터 위임받아 수행하고 있으며, 부산광역시본부에서는 검사2부에서 LPG특정사용시설 완성검사 업무를 수행하고 있다.

2. 관련규정 및 판단기준

액법 제35조 제5항 및 제6항에 따라 시공자는 액화석유가스시설의 설치공사나 변경공사를 완공하면 산업통상자원부령으로 정하는 바에 따라 그 시공기록·완공도면, 그 밖에 필요한 서류(이하 “시공기록 등”이라 한다)를 작성·보존하여야 하며, 시공기록 등의 사본을 액화석유가스시설의 설치공사나 변경공사를 발주한 자에게 내주고, 완공도면의 사본을 시장·군수·구청장에게 제출하여야 한다.

이때, 공사에서 시공자로부터 징구해야 할 시공기록 등 서류 및 징구방법에 대해서는 공사 「LPG시설 검사업무 처리지침(2201-1)」에서 정하고 있다.

LPG시설 검사업무 처리지침(2201-1)

[별표 8] 시설별 안전성 확인 및 완성검사 징구서류 목록

나. 특정사용시설(일부 내용생략)

- 시설 설치도면 1부 (별지 제3호 서식)
 - 소형저장탱크에 의한 액화석유가스특정사용시설의 경우 이격거리(안전공지, 충전구와 토지 경계 및 건축물개구부와의 거리, 탱크외면과 가연성(목조) 건조물과의 거리)가 표시된 도면
 - 소형저장탱크에 의한 액화석유가스특정사용시설 및 공동주택·다중주택·다가구주택·오피스텔(용기집합시설 포함)의 경우에는 각 층별 평면도 및 전체 계통도
- 특정설비 검사합격 증명서
 - 패키지형 소형저장탱크의 경우, 일체형 저장탱크 조립검사 성적서(비파괴포인트 확인이 가능한 조립검사도면 포함, 해당하는 경우에 한함) 추가 징구
- 시공자별 건설업등록증, 건설기술자 자격증 사본

3. 감사 결과 확인된 문제점


그러나 부산광역시본부에서 감사대상 기간(2021.6.1.~2024.3.31.) 동안 완성검사를 실시한 LPG특정사용시설에 대한 시설 설치도면 등 주요서류 징구 적정 여부를 확인한 결과, 소형저장탱크가 설치된 시설의 충전구로부터 부지경계 또는 (주변) 건축물 개구부까지의 이격거리가 표시된 도면을 징구하지 않은 사례(예> 이격거리를 글로써만 기재, 이격거리 언급없이 도면 작성·제출 등)가 16건, 저장설비가 일체형 저장탱크로서 일체형 저장탱크 조립검사 성적서는 징구하였으나 비파괴 포인트 확인이 가능한 조립검사 도면을 추가로 징구하지 않은 사례가 1건 있는 것으로 나타났다. (※ 단, 감사기간 중 현장 재확인 등을 통한 조치 완료)

[표 3] 소형저장탱크 설치 LPG특정사용시설 이격거리 표시 도면 미징구 현황

연번	접수번호	업소번호	업소명	검사일자 (검사원)	부적정 유형
1	2022-0933499	00342084-0001	<업소명 삭제>	2022.12.16. (○○○)	비파괴 포인트(MT 6EA) 확인가능한 도면 미징구
2	2022-0898492	02536475-0001	<업소명 삭제>	2022.11.22. (○○○)	이격거리 미표시 (충전구~부지경계 및 개구부)
3	2024-1386781	02608166-0001	<업소명 삭제>	2024.2.20. (○○○)	
4	2021-0798436	02463825-0001	<업소명 삭제>	2021.10.22. (○○○)	이격거리 미표시 (충전구~부지경계)
5	2024-0545842	02604153-0001	<업소명 삭제>	2024.3.5. (○○○)	이격거리 미표시 (충전구~건축물 개구부)
6	2023-1768764	02590035-0001	<업소명 삭제>	2023.10.27. (○○○)	
7	2023-0731398	02563174-0001	<업소명 삭제>	2023.5.4. (○○○)	이격거리 미표시 (충전구~부지경계 및 개구부)
8	2022-0933499	00342084-0001	<업소명 삭제>	2022.12.16. (○○○)	이격거리를 글로 기재
9	2024-1639070	02611218-0001	<업소명 삭제>	2024.3.15. (○○○)	
10	2023-1137749	02572679-0001	<업소명 삭제>	2023.7.6. (○○○)	
11	2023-0839959	02349065-0001	<업소명 삭제>	2023.5.31. (○○○)	
12	2023-1463157	02581116-0001	<업소명 삭제>	2023.8.31. (○○○)	
13	2024-0316769	02603489-0001	<업소명 삭제>	2024.1.15. (○○○)	
14	2023-1862486	02589436-0002	<업소명 삭제>	2023.12.6. (○○○)	
15	2024-0316785	02603494-0001	<업소명 삭제>	2024.1.15. (○○○)	
16	2022-0941986	02541026-0001	<업소명 삭제>	2022.12.13. (○○○)	
17	2022-0967930	02543335-0001	<업소명 삭제>	2022.12.29. (○○○)	

※ 자료출처 : 부산광역시본부에서 감사기간 중 제출한 완성검사 서류 재구성

[그림] 소형저장탱크 이격거리 표시 도면 징구 부적정 예시

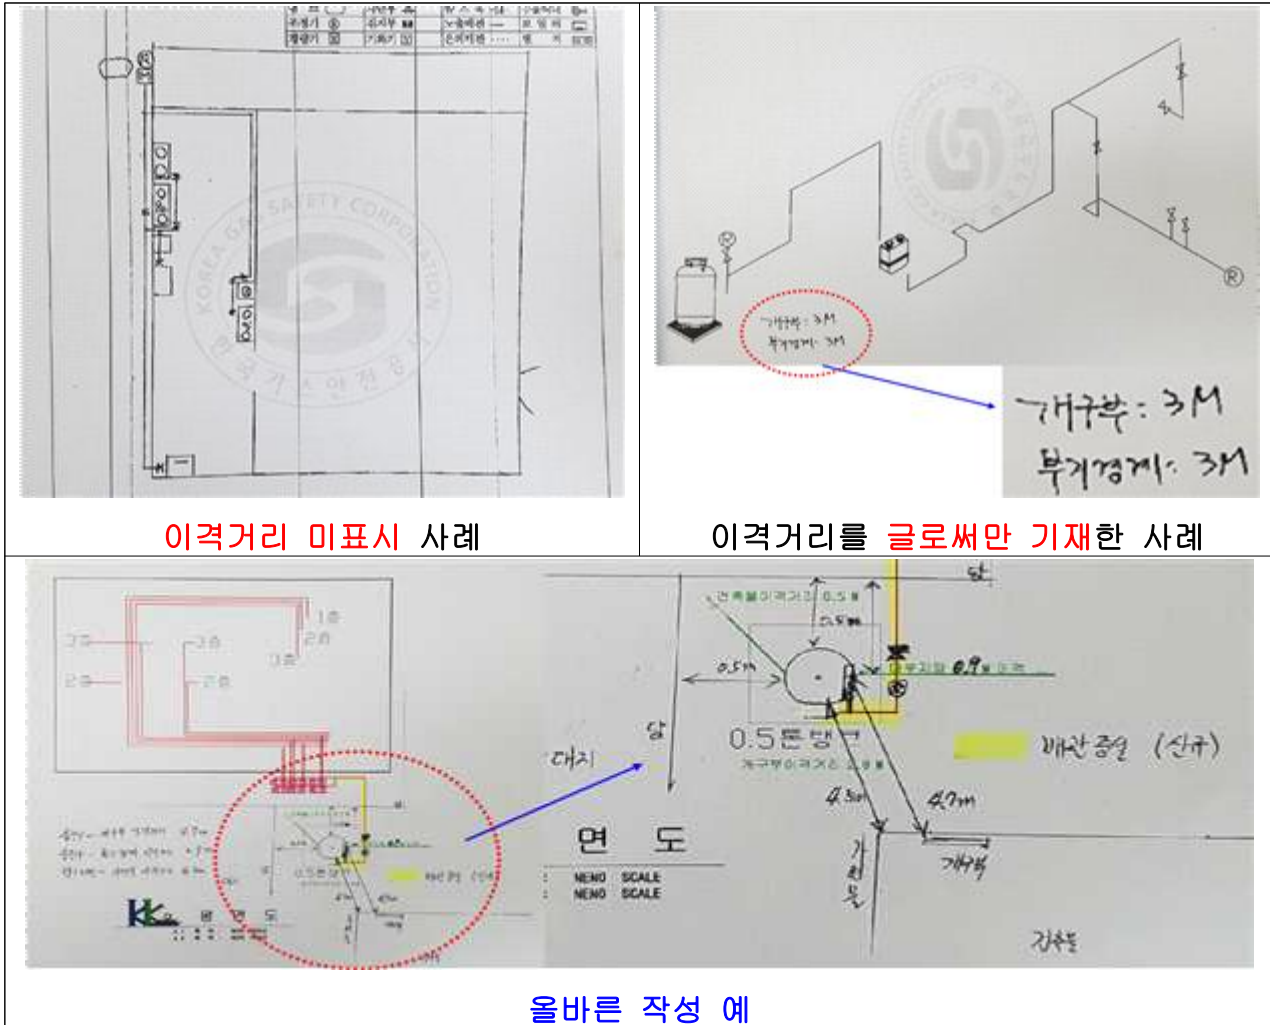

※ 자료출처 : 부산광역시본부에서 감사기간 중 제출한 완성검사 서류 재구성

관련부서 의견 이견없음

조치할 사항 부산광역시본부장은

LPG특정사용시설 완성검사 시 시설 설치도면 등 주요서류를 부적정하게 징구하는 사례가 재발하지 않도록 관리·감독을 강화하여 주시기 바랍니다.

(현지조치_회보불요)